


Installatiegids APC™ Smart-UPS™ Ultra Batterij verlengkabel SRTL006

Inhoud van de Verpakking



Installatie

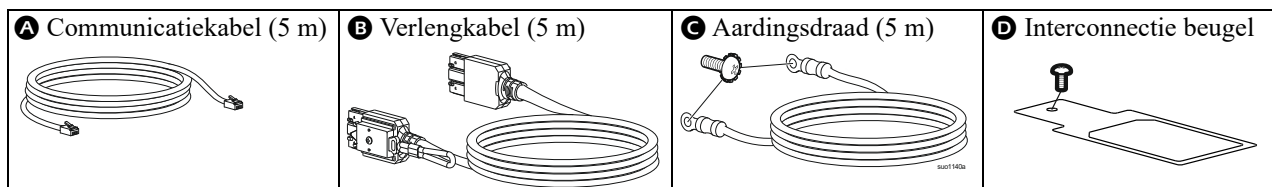


LET OP

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN


- De XLBP verlengkabel mag pas op de UPS/XLBP worden aangesloten nadat de verbindingsbeugel is geïnstalleerd.
- Nadat u de connector in de UPS/XLBP heeft losgekoppeld, verwijdert u de verbindingsbeugel.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichte of matige verwondingen en tot beschadiging van de apparatuur.

Enkelvoudig XLBP

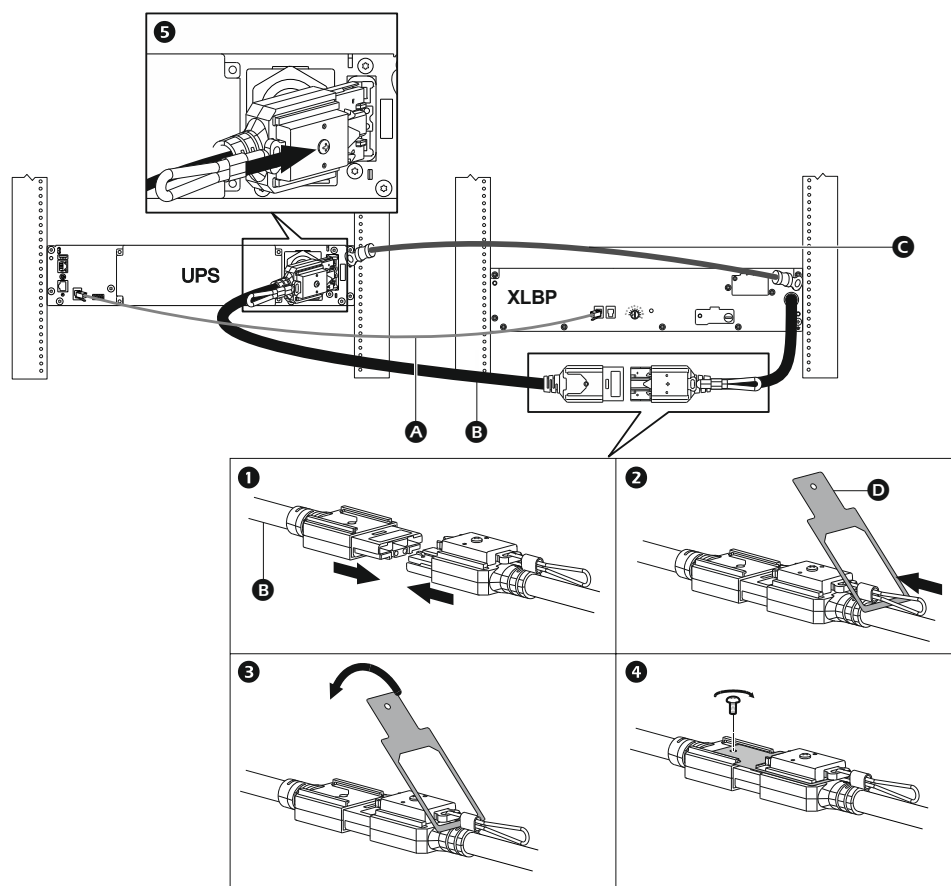

Meervoudig XLBPs

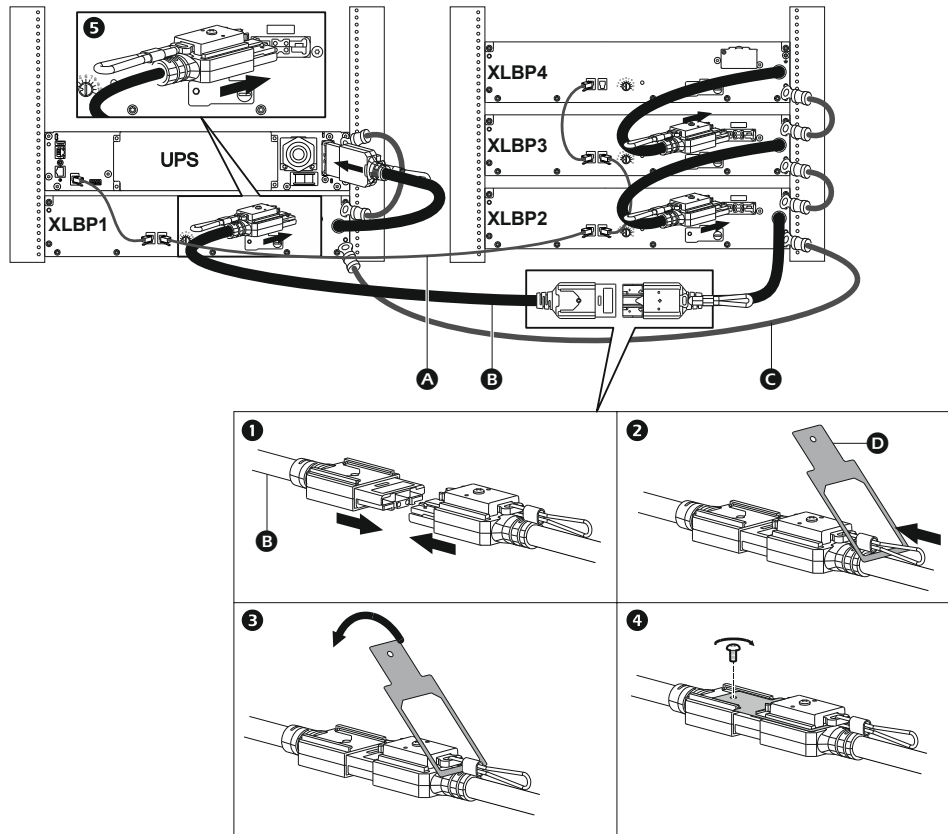

Klantondersteuning en informatie over de garantie zijn beschikbaar op onze website, www.apc.com.

© 2022 Schneider Electric. Alle rechten voorbehouden. Schneider Electric, Life is On | Schneider Electric, het logo van Schneider Electric, APC, het logo van APC logo en Smart-UPS zijn handelsmerken van Schneider Electric SE, diens dochterondernemingen of gerelateerde bedrijven. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende merkhouders.

NL 990-4232
05/2022