

Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller 9

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN: CAUTION** indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO: WARNING** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Descripción general de iDRAC	16
Ventajas de utilizar iDRAC	16
Funciones clave	17
Nuevas funciones agregadas	19
Versión de firmware 7.00.00.00	19
Cómo utilizar esta guía	20
Navegadores web compatibles	20
Hipervisores y SO admitidos	20
Licencias de la iDRAC	21
Tipos de licencias	21
Métodos para la adquisición de licencias	21
Adquisición de la clave de licencia de Dell Digital Locker	22
Operaciones de licencia	22
Funciones sujetas a licencia en iDRAC9	23
Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC	30
Información sobre puertos iDRAC	32
Otros documentos que podrían ser de utilidad	33
Cómo ponerse en contacto con Dell	34
Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell	34
Acceso a la guía de API de Redfish	35
Capítulo 2: Inicio de sesión en iDRAC	36
Forzar cambio de contraseña (FCP)	37
Inicio de sesión en iDRAC mediante OpenID Connect	37
Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP	37
Inicio de sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente	39
Inicio de sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente	39
Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único	40
Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC	40
Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC	40
Acceso a iDRAC mediante RACADM remoto	40
Validación del certificado de CA para usar RACADM remoto en Linux	41
Acceso a iDRAC mediante RACADM local	41
Acceso a iDRAC mediante RACADM de firmware	41
Autenticación simple de dos factores (2FA simple)	41
2FA de RSA SecurID	42
Visualización de la condición del sistema	43
Inicio de sesión en iDRAC mediante la autenticación de clave pública	43
Varias sesiones de iDRAC	44
Contraseña segura predeterminada	44
Restablecimiento de la contraseña de iDRAC predeterminada localmente	44
Restablecimiento de la contraseña de iDRAC predeterminada remotamente	46
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada	46
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la interfaz web	46

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM.....	47
Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	47
Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada.....	47
Política de seguridad de contraseñas.....	47
Bloqueo de IP.....	48
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web.....	49
Activación o desactivación de alertas mediante RACADM.....	49

Capítulo 3: Configuración de Managed System..... 51

Configuración de la dirección IP de iDRAC.....	51
Configuración de la IP de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	52
Configuración de la IP de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC.....	56
Descubrimiento automático.....	56
Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática.....	58
Cómo usar contraseñas de algoritmos hash para obtener una mayor seguridad.....	64
Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local.....	65
Configuración de la ubicación de Managed System.....	65
Configuración de la ubicación de Managed System mediante la interfaz web.....	66
Configuración de la ubicación de Managed System mediante RACADM.....	66
Configuración de la ubicación de Managed System mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	66
Optimización del rendimiento y el consumo de alimentación del sistema.....	66
Modificación de los ajustes térmicos mediante la interfaz web de iDRAC.....	67
Modificación de la configuración térmica mediante RACADM.....	68
Modificación de la configuración térmica mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	72
Modificación de la configuración de flujo de aire de PCIe mediante la interfaz web de iDRAC.....	73
Configuración de la estación de administración.....	73
Acceso a iDRAC de manera remota.....	73
Configuración de exploradores web compatibles.....	74
Configuración de Internet Explorer.....	74
Configuración de Mozilla Firefox.....	75
Configuración de navegadores web para utilizar la consola virtual.....	75
Visualización de las versiones traducidas de la interfaz web.....	76
Actualización del firmware de dispositivos.....	77
Actualización del firmware mediante la interfaz web de iDRAC.....	81
Programación de actualizaciones automáticas del firmware.....	82
Actualización del firmware de dispositivos mediante RACADM.....	83
Actualización del firmware mediante la interfaz web de la CMC.....	84
Actualización del firmware mediante DUP.....	84
Actualización del firmware mediante RACADM remoto.....	84
Actualización del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services.....	85
Actualización del firmware de la CMC desde el iDRAC.....	85
Actualizaciones sin reinicio.....	86
Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas.....	86
Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante la interfaz web de iDRAC.....	87
Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante RACADM.....	87
Reversión del firmware del dispositivo.....	87
Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC.....	88
Reversión del firmware mediante la interfaz web de la CMC.....	88
Reversión del firmware mediante RACADM.....	88

Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller.....	88
Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services.....	89
Recuperación de iDRAC.....	89
Restauración fácil.....	89
Supervisión de iDRAC mediante otras herramientas de administración del sistema.....	90
Perfil de configuración de servidor admitido: importación y exportación.....	90
Importación del perfil de configuración del servidor mediante la interfaz web de iDRAC.....	91
Exportación del perfil de configuración del servidor mediante la interfaz web del iDRAC.....	91
Configuración de arranque seguro mediante la configuración del BIOS o F2.....	92
Recuperación del BIOS.....	93
Capítulo 4: Unidad de procesamiento de datos (DPU).....	94
Capítulo 5: Administración de plug-ins.....	96
Capítulo 6: Configuración de iDRAC.....	97
Visualización de la información de iDRAC.....	98
Visualización de la información de iDRAC mediante la interfaz web.....	98
Visualización de la información de iDRAC mediante RACADM.....	99
Modificación de la configuración de red.....	99
Modificación de la configuración de red mediante la interfaz web.....	99
Modificación de la configuración de red mediante RACADM local.....	99
Configuración del filtrado de IP.....	100
Selección de conjunto de cifrado.....	101
Configuración de la selección de conjunto de cifrado mediante la interfaz web de iDRAC.....	101
Configuración de selección del conjunto de cifrado usando RACADM.....	102
Modo FIPS (INTERFAZ).....	102
Habilitación del modo FIPS.....	102
Desactivación del modo FIPS.....	103
Configuración de servicios.....	103
Configuración de servicios mediante la interfaz web.....	103
Configuración de servicios mediante RACADM.....	104
Funciones de SEKM.....	104
Funcionalidades de iLKM.....	105
Activación o desactivación de la redirección de HTTPS.....	106
Uso del cliente de VNC Client para administrar el servidor remoto.....	107
Configuración del servidor VNC mediante la interfaz web del iDRAC.....	107
Configuración del servidor VNC mediante RACADM.....	107
Configuración del visor VNC con cifrado SSL.....	108
Configuración del visor VNC sin Cifrado SSL.....	108
Configuración del panel frontal.....	108
Configuración de los valores de LCD.....	108
Configuración del valor LED del Id. del sistema.....	109
Configuración de zona horaria y NTP.....	110
Configuración de zona horaria y NTP mediante la interfaz web de iDRAC.....	110
Configuración de zona horaria y NTP mediante RACADM.....	110
Configuración del primer dispositivo de inicio.....	110
Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la interfaz web.....	111
Configuración del primer dispositivo de inicio mediante RACADM.....	111

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la consola virtual.....	111
Activación de la pantalla de último bloqueo.....	111
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC.....	112
Tarjetas admitidas para el paso del sistema operativo al iDRAC.....	112
Sistemas operativos admitidos para la NIC de USB.....	113
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web.....	113
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM.....	114
Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	114
Obtención de certificados.....	115
Certificados de servidor SSL.....	116
Generación de una nueva solicitud de firma de certificado.....	116
Inscripción automática de certificados.....	117
Carga del certificado del servidor.....	118
Visualización del certificado del servidor.....	118
Carga del certificado de firma personalizado.....	119
Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado.....	119
Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado.....	120
Configuración de varios iDRAC mediante RACADM.....	120
Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host.....	121

Capítulo 7: Autorización delegada mediante OAuth 2.0..... 122

Capítulo 8: Visualización de la información de iDRAC y el sistema administrado..... 123

Visualización de la condición y las propiedades de Managed System.....	123
Configuración del seguimiento de activos.....	123
Visualización del inventario del sistema.....	124
Visualización de la información del sensor.....	126
Monitoreo del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada/salida.....	127
Supervisión del índice de rendimiento de módulos de E/S, memoria y CPU mediante la interfaz web.....	128
Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada y salida mediante RACADM.....	128
Lectura de inventarios de firmware y hardware.....	129
Ejecución y verificación del estado de la actualización del firmware.....	129
Ejecución y verificación del estado de configuración del sistema/componente.....	129
Detección de servidores idle.....	130
Administración de GPU (aceleradores).....	131
Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco.....	132
Visualización de los datos históricos de temperatura.....	133
Visualización de los datos históricos de temperatura mediante la interfaz web de iDRAC.....	133
Visualización de datos históricos de temperatura mediante RACADM.....	134
Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada.....	134
Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host.....	134
Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante la interfaz web.....	135
Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante RACADM.....	135
Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress.....	135
Visualización o terminación de sesiones iDRAC.....	136
Terminación de las sesiones de iDRAC mediante la interfaz web.....	136

Capítulo 9: Configuración de la comunicación de iDRAC..... 137

Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9.....	138
Configuración del BIOS para la conexión serie.....	138
Activación de la conexión serie RAC.....	139
Activación de los modos básicos y de terminal de la conexión serie básica IPMI.....	139
Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9.....	141
Cambio de una consola de comunicación en serie a la comunicación en serie RAC.....	141
Cambio de una comunicación en serie RAC a consola de comunicación en serie.....	141
Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL.....	141
Configuración del BIOS para la conexión serie.....	142
Configuración de iDRAC para usar SOL.....	142
Activación del protocolo compatible.....	143
Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN.....	146
Configuración de IPMI en la LAN mediante la interfaz web.....	146
Configuración de IPMI en la LAN mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	146
Configuración de IPMI en la LAN mediante RACADM.....	147
Activación o desactivación de RACADM remoto.....	147
Activación o desactivación de RACADM remoto mediante la interfaz web.....	147
Activación o desactivación de RACADM remoto mediante RACADM.....	147
Desactivación de RACADM local.....	148
Activación de IPMI en Managed System.....	148
Configuración de Linux para la consola en serie durante el arranque en RHEL 6.....	148
Activación del inicio de sesión en la consola virtual después del inicio.....	149
Configuración del terminal en serie en RHEL 7.....	150
Control de GRUB desde la consola en serie.....	151
Esquemas de criptografía SSH compatibles.....	151
Uso de la autenticación de clave pública para SSH.....	152
Capítulo 10: Configuración de cuentas de usuario y privilegios.....	156
Funciones y privilegios de usuario de iDRAC.....	156
Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas.....	157
Configuración de usuarios locales.....	158
Configuración de usuarios locales mediante la interfaz web de iDRAC.....	158
Configuración de los usuarios locales mediante RACADM.....	158
Configuración de usuarios de Active Directory.....	160
Prerrequisitos del uso de la autenticación de Active Directory para iDRAC.....	160
Mecanismos de autenticación compatibles de Active Directory.....	161
Descripción general del esquema estándar de Active Directory.....	162
Configuración del esquema estándar de Active Directory.....	163
Descripción general del esquema extendido de Active Directory.....	165
Configuración del esquema extendido de Active Directory.....	167
Prueba de la configuración de Active Directory.....	175
Configuración de los usuarios LDAP genéricos.....	175
Configuración del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz basada en web de iDRAC...	175
Configuración del servicio de directorio LDAP genérico mediante RACADM.....	176
Prueba de la configuración del servicio de directorio de LDAP.....	176
Capítulo 11: Modo de bloqueo de la configuración del sistema.....	178

Capítulo 12: Configuración de iDRAC para inicio de sesión único o inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	180
Prerrequisitos para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	180
Registro de iDRAC en el sistema de nombre de dominio.....	180
Creación de objetos de Active Directory y establecimiento de privilegios.....	181
Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory.....	181
Creación de un usuario en Active Directory para SSO.....	181
Generación del archivo Keytab de Kerberos.....	182
Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante la interfaz web.....	182
Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante RACADM.....	183
Configuración del software de administración.....	183
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	183
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente utilizando la interfaz web.....	183
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante RACADM.....	184
Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	184
Configuración de inicio de sesión con la tarjeta inteligente.....	184
Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory.....	184
Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales.....	184
Inicio de sesión mediante la tarjeta inteligente.....	186
Capítulo 13: Configuración de iDRAC para enviar alertas.....	187
Activación o desactivación de alertas.....	187
Activación o desactivación de alertas mediante la interfaz web.....	187
Activación o desactivación de alertas mediante RACADM.....	188
Activación o desactivación de alertas mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	188
Configuración de alertas de suceso.....	188
Configuración de alertas de suceso mediante la interfaz web.....	188
Configuración de alertas de suceso mediante RACADM.....	189
Configuración de suceso de periodicidad de alertas.....	189
Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante RACADM.....	189
Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante la interfaz web de iDRAC.....	189
Configuración de acciones del suceso.....	189
Configuración de acciones del suceso mediante la interfaz web.....	189
Configuración de acciones del suceso mediante RACADM.....	190
Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI.....	190
Configuración de destinos de alerta IP.....	190
Configuración de los valores de alertas por correo electrónico.....	192
Configuración de sucesos de WS.....	194
Configuración de sucesos de Redfish.....	194
Configuración del registro del sistema remoto.....	194
Configuración del registro del sistema remoto mediante la interfaz web.....	195
Configuración del registro del sistema remoto mediante RACADM.....	195
Supervisión de sucesos del chasis.....	195
Supervisión de sucesos del chasis mediante la interfaz web de iDRAC.....	196
Supervisión de sucesos del chasis mediante RACADM.....	196
Id. de mensaje de alertas.....	196

Capítulo 14: Administrador de grupo de iDRAC9.....	199
Administrador de grupo.....	199
Vista de resumen.....	200
Requisitos de configuración de red.....	201
Administrar los inicios de sesión.....	202
Agregar un nuevo usuario.....	202
Cambiar contraseña de usuario.....	203
Eliminar usuario.....	203
Configuración de alertas.....	203
Exportar.....	203
Vista de servidores detectados.....	204
Vista Jobs (Trabajos).....	205
Exportación de trabajos.....	206
Panel Información de grupo.....	206
Configuración de grupo.....	206
Acciones en un servidor seleccionado.....	207
Actualización de firmware del grupo de iDRAC.....	207
Capítulo 15: Administración de registros.....	209
Visualización del registro de sucesos del sistema.....	209
Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la interfaz web.....	209
Visualización del registro de sucesos del sistema mediante RACADM.....	209
Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	210
Visualización del registro de Lifecycle.....	210
Visualización del registro de Lifecycle mediante la interfaz web.....	210
Visualización del registro de Lifecycle mediante RACADM.....	211
Exportación de los registros de Lifecycle Controller.....	211
Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web.....	211
Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante RACADM.....	211
Evitar el desbordamiento de registros de Lifecycle.....	212
Adición de notas de trabajo.....	212
Capítulo 16: Supervisión y administración de la alimentación en iDRAC.....	213
Monitoreo de la alimentación.....	213
Supervisión del índice de rendimiento de módulos de E/S, memoria y CPU mediante la interfaz web.....	214
Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada y salida mediante RACADM.....	214
Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación.....	214
Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación mediante la interfaz web.....	214
Ejecución de las operaciones de control de alimentación.....	215
Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante la interfaz web.....	215
Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante RACADM.....	215
Límites de alimentación.....	215
Límites de alimentación en servidores Blade.....	215
Visualización y configuración de la política de límites de alimentación.....	216
Configuración de las opciones de fuente de alimentación.....	217
Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la interfaz web.....	217
Configuración de las opciones de suministro de energía mediante RACADM.....	217

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	218
Activación o desactivación del botón de encendido.....	218
Enfriamiento multivector.....	218

Capítulo 17: Actualizaciones de iDRAC Direct..... 220

Capítulo 18: Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red..... 221

Inventario y supervisión de dispositivos de red.....	221
Monitoreo de dispositivos de red mediante la interfaz web.....	222
Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM.....	222
Vista Conexión.....	222
Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC.....	224
Supervisión de dispositivos HBA FC mediante la interfaz web.....	224
Supervisión de dispositivos HBA FC mediante RACADM.....	224
Inventario y supervisión de dispositivos transceptor SFP.....	225
Supervisión de dispositivos del transceptor SFP mediante la interfaz web.....	225
Supervisión de dispositivos transceptores SFP mediante RACADM.....	225
Transmisión de telemetría.....	226
Captura de datos en serie.....	227
Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento.....	228
Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S.....	228
Versiones del firmware de la NIC compatibles para la optimización de la identidad de E/S.....	230
Comportamiento de la dirección virtual/asignada de manera remota y de la política de persistencia cuando iDRAC está configurado en el modo de dirección asignada de manera remota o en el modo de consola.....	230
Comportamiento del sistema para FlexAddress e identidad de E/S.....	232
Activación o desactivación de la optimización de la identidad de E/S.....	232
Umbral de desgaste de SSD.....	233
Configuración de la política de persistencia.....	234

Capítulo 19: Managing storage devices 238

Comprensión de los conceptos de RAID.....	240
¿Qué es RAID?.....	240
Organización del almacenamiento de datos para obtener disponibilidad y rendimiento.....	241
Elección de niveles RAID.....	241
Comparación de rendimiento de niveles RAID.....	247
Controladoras admitidas.....	248
Gabinetes admitidos.....	249
Resumen de funciones admitidas para dispositivos de almacenamiento.....	249
Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento.....	258
Supervisión de dispositivos de red mediante la interfaz web.....	259
Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM.....	259
Supervisión de plano posterior mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	260
Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento.....	260
Administración de discos físicos.....	260
Asignación o desasignación de un disco físico como repuesto dinámico global.....	260
Conversión de un disco físico en modo RAID a modo no RAID.....	261
Borrado de discos físicos.....	262
Borrado de datos de un dispositivo SED/ISE.....	263
Recreación de un disco físico.....	265

Administración de discos virtuales.....	265
Creación de discos virtuales.....	265
Edición de políticas de caché de discos virtuales.....	267
Eliminación de discos virtuales.....	268
Revisión de congruencia en el disco virtual.....	268
Inicialización de discos virtuales.....	268
Cifrado de discos virtuales.....	269
Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados.....	269
Administración de discos virtuales mediante la interfaz web.....	272
Administración de discos virtuales mediante RACADM.....	273
Función de la configuración de RAID.....	273
Administración de controladoras.....	274
Configuración de las propiedades de la controladora.....	274
Importación o importación automática de la configuración ajena.....	277
Borrar configuración ajena.....	279
Restablecimiento de la configuración de la controladora.....	279
Cambio de modo de la controladora.....	280
Operaciones con adaptadores HBA SAS de 12 Gbps.....	282
Supervisión de análisis de falla predictiva en unidades.....	282
Operaciones de la controladora en modo no RAID o HBA.....	282
Ejecución de trabajos de configuración de RAID en varias controladoras de almacenamiento.....	283
Administrar caché preservada.....	283
Administración de SSD PCIe.....	283
Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe.....	284
Preparar para quitar una unidad SSD PCIe.....	285
Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe.....	286
Administración de gabinetes o planos posteriores.....	287
Configuración del modo de backplane.....	288
Visualización de ranuras universales.....	291
Configuración de modo de SGPIO.....	291
Establecer la etiqueta de recurso de un chasis.....	291
Establecer el nombre de recurso del chasis.....	292
Elección de modo de operación para aplicar configuración.....	292
Elección del modo de operación mediante la interfaz web.....	292
Elección del modo de operación mediante RACADM.....	293
Visualización y aplicación de operaciones pendientes.....	293
Visualización, aplicación o eliminación de operaciones pendientes mediante la interfaz web.....	293
Visualización y aplicación de operaciones pendientes mediante RACADM.....	294
Situaciones de almacenamiento: situaciones de aplicación de la operación.....	294
LED de componentes que parpadean o no.....	295
Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes mediante la interfaz web.....	295
Cómo hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED de componentes mediante RACADM.....	296
Reinicio en caliente.....	296
Capítulo 20: Configuración de BIOS.....	297
Escaneo activo del BIOS.....	298
Recuperación del BIOS y raíz de hardware de confianza (RoT).....	299
Capítulo 21: Configuración y uso de la consola virtual.....	300

Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización soportadas.....	301
Configuración de la consola virtual.....	302
Configuración de la consola virtual mediante la interfaz web.....	302
Configuración de la consola virtual mediante RACADM.....	302
Vista previa de la consola virtual.....	302
Inicio de la consola virtual.....	302
Inicio de la consola virtual mediante la interfaz web.....	303
Inicio de la consola virtual mediante URL.....	303
Uso del visor de la consola virtual.....	303
Uso de la consola virtual.....	304
Capítulo 22: Uso del módulo de servicio del iDRAC.....	307
Instalación del módulo de servicio del iDRAC.....	307
Instalación de iDRAC Service Module desde iDRAC Express e iDRAC Basic.....	308
Instalación de iDRAC Service Module desde iDRAC Enterprise.....	308
Sistemas operativos admitidos para el módulo de servicio de iDRAC.....	308
Funciones de supervisión del módulo de servicio del iDRAC.....	308
Uso de iDRAC Service Module desde la interfaz web de iDRAC.....	315
Uso del módulo de servicio del iDRAC desde RACADM.....	315
Capítulo 23: Uso del puerto USB para la administración de servidores.....	316
Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa.....	316
Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB.....	317
Configuración de los valores de puerto de administración USB.....	317
Importación de un perfil de configuración del servidor desde un dispositivo USB.....	319
Capítulo 24: Uso de Quick Sync 2.....	321
Configuración de Quick Sync 2 de iDRAC.....	321
Configuración de los ajustes de la sincronización rápida 2 de la iDRAC mediante la interfaz web.....	322
Configuración de los ajustes de iDRAC Quick Sync 2 mediante RACADM.....	322
Configuración de los valores de sincronización rápida 2 de la iDRAC mediante la utilidad de configuración de la iDRAC.....	322
Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC.....	322
Capítulo 25: Administración de medios virtuales.....	323
Unidades y dispositivos compatibles.....	324
Configuración de medios virtuales.....	324
Configuración de medios virtuales mediante la interfaz web de iDRAC.....	324
Configuración de medios virtuales mediante RACADM.....	324
Configuración de medios virtuales mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	325
Estado de medios conectados y respuesta del sistema.....	325
Acceso a los medios virtuales.....	325
Inicio de medios virtuales mediante la consola virtual.....	326
Inicio de medios virtuales sin usar la consola virtual.....	326
Adición de imágenes de medios virtuales.....	326
Visualización de los detalles del dispositivo virtual.....	327
Restablecimiento de USB.....	327
Asignación de la unidad virtual.....	327
Anulación de la asignación de la unidad virtual.....	328

Activación del inicio único para medios virtuales.....	329
Remote File Share.....	329
Configuración del orden de inicio a través del BIOS.....	331
Cómo obtener acceso a los controladores.....	332
Capítulo 26: Administración de la tarjeta vFlash SD.....	333
Configuración de la tarjeta SD vFlash.....	333
Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD.....	333
Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash.....	334
Inicialización de la tarjeta vFlash SD.....	335
Obtención del último estado mediante RACADM.....	335
Administración de las particiones vFlash.....	336
Creación de una partición vacía.....	336
Creación de una partición mediante un archivo de imagen.....	337
Formateo de una partición.....	338
Visualización de las particiones disponibles.....	338
Modificación de una partición.....	339
Conexión o desconexión de particiones.....	340
Eliminación de las particiones existentes.....	341
Descarga del contenido de una partición.....	341
Inicio de una partición.....	342
Capítulo 27: Uso de SMCLP.....	343
Capacidades de System Management mediante SMCLP.....	343
Ejecución de los comandos SMCLP.....	343
Sintaxis SMCLP de iDRAC.....	344
Navegación en el espacio de direcciones de MAP.....	347
Uso del verbo Show.....	347
Uso de la opción -display.....	347
Uso de la opción -level.....	347
Uso de la opción -output.....	347
Ejemplos de uso.....	348
Administración de la alimentación del servidor.....	348
Administración de SEL.....	348
Navegación en MAP del destino.....	349
Capítulo 28: Implementación de los sistemas operativos.....	351
Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos.....	351
Administración de recursos compartidos de archivos remotos.....	351
Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante la interfaz web.....	351
Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante RACADM.....	353
Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales.....	354
Instalación del sistema operativo desde varios discos.....	355
Implementación del sistema operativo incorporado en la tarjeta SD.....	355
Activación del módulo SD y la redundancia del BIOS.....	355
Capítulo 29: Solución de problemas de Managed System mediante iDRAC.....	357
Uso de la consola de diagnósticos.....	357
Restablecer iDRAC y restablecer la configuración predeterminada de iDRAC.....	357

Programación del diagnóstico automatizado remoto.....	358
Programación de diagnóstico automatizado remoto mediante RACADM.....	358
Visualización de los códigos de la POST.....	359
Visualización de videos de captura de arranque y bloqueo.....	359
Configuración de los valores de captura de video.....	360
Visualización de registros.....	360
Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema.....	360
Visualización del estado del sistema.....	360
Visualización del estado del LCD del panel frontal del sistema.....	361
Visualización del estado del LED del panel frontal del sistema.....	361
Indicadores de problemas del hardware.....	361
Visualización de la condición del sistema.....	362
Consulta de la pantalla de estado del servidor en busca de mensajes de error.....	362
Reinicio de iDRAC.....	362
Restablecer a los valores predeterminados personalizados (RTD).....	362
Reinicio de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC.....	363
Reinicio de iDRAC mediante RACADM.....	363
Borrado de datos del sistema y del usuario.....	363
Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica.....	364
Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web de iDRAC..	364
Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC.....	365
Capítulo 30: Integración de SupportAssist en iDRAC.....	366
SupportAssist.....	366
Instalación del módulo de servicios.....	367
Información de proxy del sistema operativo del servidor.....	367
SupportAssist.....	367
Registro de recopilación.....	368
Generación de SupportAssist.....	368
Generación de SupportAssist Collection en forma manual mediante la interfaz web del iDRAC.....	368
Configuración de recopilación.....	369
Capítulo 31: Preguntas frecuentes.....	370
Registro de sucesos del sistema.....	370
Configuración personalizada de correo electrónico del remitente para alertas de iDRAC.....	370
Seguridad de la red.....	371
Transmisión de telemetría.....	371
Active Directory.....	371
Inicio de sesión único.....	373
Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.....	374
Consola virtual.....	374
Medios virtuales.....	377
Tarjeta vFlash SD.....	379
Autenticación de SNMP.....	379
Dispositivos de almacenamiento.....	379
GPU (aceleradores).....	379
Módulo de servicios de iDRAC.....	379
RACADM.....	381
Configuración en forma permanente de la contraseña predeterminada a calvin.....	382

Varios.....	382
Capítulo 32: Situaciones de uso.....	390
Solución de problemas de un Managed System inaccesible.....	390
Obtención de la información del sistema y evaluación de la condición del sistema.....	391
Establecimiento de alertas y configuración de alertas por correo electrónico.....	391
Visualización y exportación del registro de eventos del sistema y el registro de Lifecycle.....	391
Interfaces para actualizar el firmware de iDRAC.....	391
Realización de un apagado ordenado.....	392
Creación de una nueva cuenta de usuario de administrador.....	392
Inicio de la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB.....	392
Instalación del sistema operativo básico conectado a los medios virtuales y los recursos compartidos de archivos remotos.....	392
Administración de la densidad de bastidor.....	392
Instalación de una nueva licencia electrónica.....	393
Aplicación de ajustes de configuración de la identidad de E/S para varias tarjetas de red en un arranque individual del sistema host.....	393

Descripción general de iDRAC

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) se diseñó para aumentar su productividad como administrador del sistema y mejorar la disponibilidad general de los servidores Dell. iDRAC envía alertas sobre problemas del sistema, lo ayuda a realizar actividades de administración remota y reduce la necesidad de acceso físico al sistema.

La tecnología iDRAC es parte de una solución de centro de datos más grande que aumenta la disponibilidad de aplicaciones y cargas de trabajo críticas del negocio. La tecnología le permite implementar, controlar, administrar, configurar y actualizar los sistemas Dell, además de solucionar problemas sobre ellos, desde cualquier ubicación, sin utilizar agentes ni sistemas operativos.

i **NOTA:** Es posible que el comportamiento de iDRAC no sea coherente cuando se utiliza con hardware que no es de Dell.

Varios productos funcionan con iDRAC para simplificar y agilizar las operaciones de TI. A continuación, se indican algunos de las herramientas:

- OpenManage Enterprise
- Complemento Power Center para OpenManage
- OpenManage Integration para VMware vCenter
- Dell Repository Manager

iDRAC está disponible en las variantes siguientes:

- iDRAC Basic: disponible de manera predeterminada para los servidores serie 100 a 500
- iDRAC Express: disponible de manera predeterminada para todos los servidores tipo bastidor y torre serie 600 y superiores, y para todos los servidores blade
- iDRAC Enterprise: disponible en todos los modelos de servidores
- iDRAC Datacenter: disponible en todos los modelos de servidores

Temas:

- [Ventajas de utilizar iDRAC](#)
- [Funciones clave](#)
- [Nuevas funciones agregadas](#)
- [Cómo utilizar esta guía](#)
- [Navegadores web compatibles](#)
- [Licencias de la iDRAC](#)
- [Funciones sujetas a licencia en iDRAC9](#)
- [Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC](#)
- [Información sobre puertos iDRAC](#)
- [Otros documentos que podrían ser de utilidad](#)
- [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)
- [Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell](#)
- [Acceso a la guía de API de Redfish](#)

Ventajas de utilizar iDRAC

Entre las ventajas se incluyen las siguientes:

- Mayor disponibilidad: notificación temprana de fallas potenciales o reales que ayudan a evitar una falla de servidor o reducir el tiempo de recuperación después de una falla.
- Productividad mejorada y menor costo total de propiedad (TCO): la extensión del alcance que tienen los administradores a un mayor número de servidores remotos puede mejorar la productividad del personal de TI mientras se reducen los costos operativos, tales como los viajes.
- Entorno seguro: al proporciona acceso seguro a servidores remotos, los administradores pueden realizar funciones críticas de administración mientras conservan la seguridad del servidor y la red.

- Mejor administración integrada a través de Lifecycle Controller: Lifecycle Controller proporciona capacidades de implementación y facilidad de reparación simplificada a través de la GUI de Lifecycle Controller para la implementación local y las interfaces de servicios remotos (WSMan) para la implementación remota incorporada en Dell OpenManage Essentials y consolas de partners.

Para obtener más información sobre la interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller, consulte *Guía del usuario de Dell LifeCycle Controller* y para obtener información sobre los servicios remotos, consulte *Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller*. disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Funciones clave

Entre las funciones clave de iDRAC, se incluyen las siguientes:

NOTA: Algunas funciones solamente están disponibles con la licencia de iDRAC Enterprise o Datacenter. Para obtener información sobre las funciones disponibles para una licencia, consulte [Licencias de la iDRAC](#).

Inventario y supervisión

- Streaming de datos de telemetría.
- Visualización de la condición del servidor administrado
- Realización de inventarios y supervisión de los adaptadores de red y del subsistema de almacenamiento (PERC y almacenamiento conectado directamente) sin la intervención de agentes del sistema operativo
- Visualización y exportación del inventario del sistema
- Visualización de la información del sensor, como la temperatura, el voltaje y la intrusión
- Supervisión del estado de CPU, de la limitación automática del procesador y de la falla predictiva
- Visualización de la información de memoria
- Supervisión y control del uso de la alimentación
- Compatibilidad con obtenciones y alertas SNMPv3.
- En el caso de los servidores blade: inicie la interfaz web del módulo de administración, vea la información modular de OpenManage Enterprise (OME) y las direcciones WWN/MAC.

NOTA: CMC proporciona acceso a iDRAC a través del panel LCD del chasis M1000E y conexiones de la consola local. Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>.

- Visualización de las interfaces de red disponibles en los sistemas operativos host
- iDRAC9 proporciona supervisión y funcionalidad de administración mejoradas con Quick Sync 2. Debe tener la aplicación OpenManage Mobile configurada en su dispositivo móvil Android o iOS.

Implementación

- Administración de las particiones de tarjeta vFlash SD
- Configuración de los valores de visualización del panel frontal
- Administración de la configuración de red del iDRAC
- Configuración y uso de la consola virtual y los medios virtuales
- Implementación de sistemas operativos utilizando recursos compartidos de archivos remotos y medios virtuales.
- Activación del descubrimiento automático
- Configuración del servidor con la función de exportación o importación del perfil JSON o XML mediante RACADM, WSMan y Redfish. Para obtener más información, consulte *Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.
- Configuración de la política de persistencia de las direcciones virtuales, del iniciador y los destinos de almacenamiento
- Configuración remota de los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema durante el tiempo de ejecución
- Realice las siguientes operaciones para los dispositivos de almacenamiento:
 - Discos físicos: asignar o desasignar discos físicos como repuestos dinámicos globales.
 - Discos virtuales:
 - Crear discos virtuales.
 - Editar las políticas de la caché de los discos virtuales.
 - Ejecutar una revisión de congruencia en el disco virtual.
 - Inicializar discos virtuales.
 - Cifrar discos virtuales.
 - Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados.
 - Eliminar discos virtuales.
 - Controladoras:

- Configurar propiedades de la controladora.
- Importar o importar automáticamente configuración ajena.
- Borrar configuración ajena.
- Restablecer configuración de la controladora.
- Crear o cambiar claves de seguridad.
- Dispositivos SSD PCIe:
 - Realizar un inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe en el servidor
 - Preparar para quitar SSD PCIe.
 - Borrar los datos de manera segura.
- Establecer el modo de plano posterior (modo unificado o dividido)
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes.
- Aplicar la configuración del dispositivo inmediatamente, en el siguiente reinicio del sistema, en un tiempo programado o como una operación pendiente que se aplicará en un lote como parte de un único trabajo

Actualizar

- Administración de licencias del iDRAC
- Actualización del BIOS y firmware de dispositivos para dispositivos compatibles con Lifecycle Controller.
- Actualización o reversión del firmware de iDRAC y del firmware de Lifecycle Controller por medio de una única imagen de firmware
- Administración de actualizaciones preconfiguradas
- Acceder a la interfaz de iDRAC a través de una conexión USB directa.
- Configuración de iDRAC mediante perfiles de configuración del servidor en el dispositivo USB.

Mantenimiento y solución de problemas

- Operaciones relacionadas con la alimentación y supervisión del consumo de alimentación
- Optimización del rendimiento del sistema y del consumo de alimentación mediante la modificación de la configuración térmica
- Independencia de Server Administrator para la generación de alertas.
- Registro de datos de sucesos: registro de Lifecycle y de RAC
- Establecimiento de alertas por correo electrónico, alertas IPMI, registros del sistema remoto, registros de sucesos de WS, sucesos de Redfish y capturas SNMP (v1, v2c y v3) para sucesos y notificación mejorada de alertas por correo electrónico.
- Captura de la última imagen de bloqueo del sistema
- Visualización de videos de captura de inicio y bloqueo
- Supervisión y generación de alerta fuera de banda del índice de rendimiento de la CPU, la memoria y los módulos de E/S.
- Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada y el consumo de alimentación.
- Utilice el módulo de servicio de iDRAC para:
 - Ver información sobre el sistema operativo.
 - Replicar los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo.
 - Automatice las opciones de recuperación del sistema.
 - Activar o desactivar el estado de ciclo de encendido completo de todos los componentes del sistema, excepto la unidad de fuente de alimentación (PSU).
 - Restablezca forzosamente de manera remota el iDRAC
 - Active las alertas de SNMP en banda del iDRAC
 - Acceda al iDRAC mediante el sistema operativo del host (función experimental)
 - Relleno de datos del instrumental de administración de Windows (WMI).
 - Realice una integración con una recopilación de SupportAssist. Esto se aplica únicamente si se ha instalado el módulo de servicio de iDRAC versión 2.0 o posterior.
- Genere la recopilación de SupportAssist de las siguientes maneras:
 - Automática: el uso del módulo de servicio del iDRAC que automáticamente invoca la herramienta OS Collector.

Prácticas recomendadas de Dell referidas al iDRAC

- Las iDRAC de Dell están diseñadas para estar en una red de administración independiente, no están diseñadas ni destinadas a que se agreguen ni conecten directamente a Internet. Si lo hace, es posible que se exponga el sistema conectado a problemas de seguridad y otros riesgos de los cuales Dell no es responsable.
- Dell recomienda utilizar el puerto Gigabit Ethernet dedicado disponible en servidores en torre o en rack. Esta interfaz no se comparte con el sistema operativo host y dirige el tráfico de administración a una red física separada, lo que permite separarlo del tráfico de la aplicación. Esta opción implica que el puerto de red dedicado de iDRAC enruta su tráfico de manera independiente desde los puertos LOM o NIC del servidor. La opción Dedicado permite asignar una dirección IP a la iDRAC a partir de la misma subred o de una distinta en comparación con las direcciones IP asignadas a las LOM o las NIC del host para administrar el tráfico de red.
- Además de colocar las iDRAC en una subred de administración separada, los usuarios deben aislar la subred de administración/vLAN con tecnologías tales como servidores de seguridad y limitar el acceso a la subred/vLAN a los administradores de servidor autorizados.

Conectividad segura

Proteger el acceso a recursos de red críticos es una prioridad. iDRAC implementa una variedad de funciones de seguridad, entre ellas las siguientes:

- Certificado de firma personalizado para el certificado de capa de sockets seguros (SSL)
- Actualizaciones de firmware firmadas
- Autenticación de usuarios a través de Microsoft Active Directory, servicio de directorio del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) genérico o contraseñas e identificaciones de usuario administrados de manera local
- Autenticación de dos factores mediante la función de inicio de sesión de tarjeta inteligente. La autenticación de dos factores se basa en la tarjeta inteligente física y el PIN de la tarjeta inteligente.
- Inicio de sesión único y autenticación de clave pública
- Autorización basada en roles con el fin de configurar privilegios específicos para cada usuario
- Autenticación SNMPv3 para cuentas de usuario almacenadas de forma local en iDRAC. Se recomienda utilizar esta opción, pero está desactivada de forma predeterminada.
- Configuración de la identificación y contraseña del usuario
- Modificación de la contraseña de inicio de sesión predeterminada
- Configuración de las contraseñas de usuario y las contraseñas del BIOS mediante un formato de algoritmo hash unidireccional para una mayor seguridad.
- Capacidad de FIPS 140-2 nivel 1.
- Configuración del tiempo de espera de la sesión (en segundos)
- Puertos IP configurables (para HTTP, HTTPS, SSH, consola virtual y medios virtuales).
- Shell seguro (SSH), que utiliza una capa cifrada de transporte para brindar una mayor seguridad
- Límites de falla de inicio de sesión por dirección IP, con bloqueo del inicio de sesión de la dirección IP cuando se ha superado el límite
- Rango limitado de direcciones IP para clientes que se conectan al iDRAC.
- Adaptador Gigabit Ethernet dedicado en servidores tipo bastidor y torre disponible (es posible que se necesite hardware adicional).

Nuevas funciones agregadas

En esta sección, se proporciona la lista de nuevas funciones agregadas en las siguientes versiones:

i **NOTA:** Para obtener detalles sobre las versiones anteriores, si corresponde, o a fin de determinar la versión más reciente para su plataforma y obtener la versión de documentación más reciente, consulte el artículo de la base de conocimientos 00178115, disponible en www.dell.com/support/kbdoc/idrac9-versions-and-release-notes.

Versión de firmware 7.00.00.00

En esta versión se incluyen todas las funciones de las versiones anteriores. A continuación, se presentan las nuevas funciones que se agregaron en esta versión:

i **NOTA:** Para obtener información sobre los sistemas compatibles, consulte la versión respectiva de las notas de la versión disponible en <https://www.dell.com/support/article/sln308699>.

En la versión 7.00.00.00, se agregaron las siguientes características en la GUI de iDRAC:

Seguridad

- Se agregó soporte para configurar la cantidad de puertos de recurso compartido HTTP/HTTPS personalizados para el perfil de configuración del servidor, exportar registros de LC, exportar el inventario de hardware y las características de SupportAssist.
- Mayor seguridad con TLS 1.2 o superior como valor predeterminado.
- Se agregó compatibilidad para permitir LDAP a través de StartTLS.
- Se agregó soporte para la característica de certificado personalizado a fin de que el servidor web soporte RSA y ECC.
- Se agregó soporte para ACME: entorno automatizado de administración de certificados en inscripción automática de certificados SSL.

Transmisión de telemetría

- Se eliminó el soporte de Syslog remoto.

Usabilidad

- Se agregó soporte para volver a actualizar el firmware de forma forzada.
- Se agregó una representación de unidad a la GUI para mostrar el diseño de las unidades.
- Usabilidad mejorada de SEKM: instalación, implementación, mantenimiento y administración de la solución SEKM.
- Se agregó soporte para el registro de los cambios en el valor de advertencia con fines de auditoría.

Servicios/diagnósticos

- Se eliminaron las características de carga directa, registro y recopilación programada de SupportAssist.
- Se agregó soporte para recopilar videos de captura de arranque en la recopilación de SupportAssist.
- Se agregó soporte para capturar la detección de presencia en serie (SPD) de la memoria en la recopilación de SupportAssist.

Varios

- Se agregó soporte para la barra de progreso para la característica Restauración fácil.
- Se agregó soporte para eliminar los trabajos en ejecución e iniciar la actualización del inventario sin reiniciar iDRAC.

Cómo utilizar esta guía


El contenido de esta guía del usuario permite realizar las tareas con:

- Interfaz web de la iDRAC: aquí se proporciona solo la información relacionada con la tarea. Para obtener información sobre los campos y las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*, a la que puede acceder desde la interfaz web.
- RACADM: aquí se proporciona el comando u objeto RACADM que debe usar. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.
- Utilidad de configuración de iDRAC: aquí se proporciona solo la información relacionada con la tarea. Para obtener más información sobre los campos y las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*, a la que puede acceder cuando hace clic en **Ayuda** en la interfaz gráfica de usuario de configuración del iDRAC (presione <F2> durante el inicio y luego haga clic en **Configuración de iDRAC** en la página **Menú principal de configuración del sistema**).
- Redfish: aquí se proporciona solo la información relacionada con la tarea. Para obtener información sobre los campos y las opciones, consulte *Guía de API de Redfish de la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://developer.dell.com>.

Navegadores web compatibles

iDRAC es compatible con los siguientes exploradores:

- Internet Explorer/Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

 **NOTA:** Es posible que algunas funciones de la interfaz del usuario de iDRAC y de la asistencia en línea no estén disponibles en el navegador Internet Explorer.

Para ver la lista de versiones admitidas, consulte *Notas de la versión de la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller* disponibles en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Hipervisores y SO admitidos

La iDRAC es compatible con los siguientes hipervisores y SO:

- Microsoft Windows Server y Windows PE
- VMware ESXi
- RedHat Enterprise Linux
- SuSe Linux Enterprise Server

NOTA: Para ver la lista de versiones admitidas, consulte *Notas de la versión de la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller* disponibles en <https://www.dell.com/idracmanuals>. Consulte también el sitio de soporte de Dell para conocer los SO soportados en el modelo de servidor.

Licencias de la iDRAC

Las funciones de la iDRAC están disponibles según el tipo de licencia. Según el modelo del sistema, la licencia de iDRAC Basic o iDRAC Express se instala de manera predeterminada. La licencia Enterprise de iDRAC, la licencia Datacenter de iDRAC y la licencia de Administración de clave empresarial segura (SEKM) de iDRAC están disponibles como una actualización y se pueden adquirir en cualquier momento. Solo las funciones con licencia están disponibles en las interfaces que permiten configurar o usar la iDRAC. Para obtener más información, consulte [Funciones con licencia en iDRAC9](#).

Tipos de licencias

iDRAC Basic o iDRAC Express son las licencias estándares disponibles de manera predeterminada en el sistema. Las licencias de iDRAC Enterprise y Datacenter incluyen todas las funciones con licencia y se pueden adquirir en cualquier momento. A continuación, se indican los tipos de venta adicional:

- Evaluación durante 30 días: las licencias de evaluación se basan en períodos y el tiempo transcurre desde que se enciende el sistema. Esta licencia no se puede ampliar.
- Perpetua: la licencia está enlazada a la etiqueta de servicio y es permanente.

En la siguiente tabla, se muestra la licencia predeterminada disponible en los siguientes sistemas:

Tabla 1. Licencia predeterminada

Licencia de iDRAC Basic	Licencia de iDRAC Express	Licencia de iDRAC Enterprise	Licencia de iDRAC Datacenter
Servidores en rack/torre PowerEdge series 100-500	<ul style="list-style-type: none"> • Oferta estándar de PowerEdge serie 600 y superior • PowerEdge series XR y XE • PowerEdge FC640 • PowerEdge MX740C y MX840C para MX7000 • Servidores en rack/torre PowerEdge series 100-500 (con opción de actualización) 	Todas las plataformas, con la opción de actualización	Todas las plataformas, con la opción de actualización

NOTA: La licencia predeterminada disponible en los sistemas PowerEdge C64XX y C65xx es BMC. La licencia BMC se hizo a medida para los sistemas C64XX.

NOTA: La licencia Express para servidores blade es la predeterminada en el caso de PowerEdge M640 para servidores blade M1000e y módulos VRTX.

Métodos para la adquisición de licencias

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para adquirir licencias:

- Dell Digital Locker: Dell Digital Locker le permite ver y administrar sus productos, software e información de licencia en una sola ubicación. Un enlace a Dell Digital Locker está disponible en la interfaz web de DRAC: vaya a **Configuración > Licencias**.

NOTA: Para obtener más información sobre Dell Digital Locker, consulte las [Preguntas frecuentes](#) en el sitio web.

- Correo electrónico: la licencia se adjunta a un correo electrónico que se envía después de solicitarla desde el centro de asistencia técnica.
- Punto de venta: la licencia se adquiere al realizar un pedido de un sistema.

NOTA: Para administrar licencias o comprar licencias nuevas, vaya a [Dell Digital Locker](#).

Adquisición de la clave de licencia de Dell Digital Locker

Para obtener la clave de licencia desde su cuenta, primero debe registrar su producto. Para ello, use el código de registro que se envía en el correo electrónico de confirmación del pedido. Debe ingresar este código en la pestaña **Registro del producto** después de iniciar sesión en Dell Digital Locker.

En el panel a la izquierda, haga clic en la pestaña **Productos** o **Historial de pedidos** para ver la lista de sus productos. Los productos basados en suscripción aparecen en la pestaña **Cuentas de facturación**.

Realice los siguientes pasos para descargar la clave de licencia de su cuenta de Dell Digital Locker:

1. Inicie sesión en su cuenta de Dell Digital Locker.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **Productos**.
3. Haga clic en el producto que desea ver.
4. Haga clic en el nombre del producto.
5. En la página **Administración de productos**, haga clic en **Obtener clave**.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener la clave de licencia.

NOTA: Si no tiene una cuenta de Dell Digital Locker, cree una con la dirección de correo electrónico proporcionado durante su compra.

NOTA: Para generar varias claves de licencia para nuevas compras, siga las instrucciones en **Herramientas > Activación de licencia > Licencias sin activar**

Operaciones de licencia

Para poder realizar las tareas de administración de licencias, asegúrese de adquirir las licencias necesarias. Para obtener más información, consulte los [Métodos de adquisición de licencias](#).

NOTA: Si ha adquirido un sistema con todas las licencias previamente instaladas, no es necesario realizar tareas de administración de licencias.

Puede realizar las siguientes operaciones de licencia mediante iDRAC, RACADM, WSMAN, Redfish y los servicios remotos de Lifecycle Controller para una administración de licencias de uno a uno, y Dell License Manager para la administración de licencias de uno a varios:

- Ver: ver la información de la licencia actual.
- Import (Importar): después de adquirir la licencia, guárdela en un almacenamiento local e impórtela en iDRAC mediante una de las interfaces admitidas. La licencia se importa si pasa las comprobaciones de validación.
 - NOTA:** Aunque puede exportar la licencia instalada de fábrica, no puede importarla. Para importar la licencia, descargue la licencia equivalente desde Digital Locker o recupérela desde el correo electrónico que recibió cuando la compró.
- Exportar: permite exportar la licencia instalada. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
- Delete (Eliminar): elimina la licencia. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
- Más información: obtenga más información acerca de la licencia instalada o las licencias disponibles para un componente instalado en el servidor.
 - NOTA:** Para que la opción Learn More (Más información) muestre la página correcta, asegúrese de que ***.dell.com** se agregue a la lista Sitios de confianza en Configuración de seguridad. Para obtener más información, consulte la documentación de ayuda de Internet Explorer.

Para realizar una implementación de licencias de uno a varios, puede utilizar Dell License Manager. Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de Dell License Manager* disponible en <https://www.dell.com/esmmanuals>.

A continuación, se presentan los requisitos de privilegio de usuario para las diferentes operaciones de licencia:

- Ver y exportar la licencia: privilegio de inicio de sesión.
- Importación y eliminación de la licencia: iniciar sesión + configurar iDRAC + privilegio de control del servidor.

Administración de licencias mediante la interfaz web de iDRAC

Para administrar licencias mediante la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Licenses (Licencias)**.

En la página **Licensing (Licencias)**, se muestran las licencias relacionadas con los dispositivos o las licencias que están instaladas, pero que no tienen los dispositivos correspondientes en el sistema. Para obtener más información sobre la importación, la exportación o la eliminación de una licencia, consulte *iDRAC Online Help (Ayuda en línea de iDRAC)*.

Administración de licencias mediante RACADM

Para administrar licencias mediante RACADM, utilice el subcomando **license**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Funciones sujetas a licencia en iDRAC9

En la siguiente tabla se proporcionan las funciones de la iDRAC9 activadas según la licencia adquirida:

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9

Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
Interfaces/estándares					
Redfish y API RESTful de iDRAC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
IPMI 2.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DCMI 1.5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interfaz gráfica web del usuario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Línea de comandos de RACADM (local/remota)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SSH	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Redirección serial	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
WSMan	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protocolo de tiempo de la red	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectividad					
NIC compartida (LOM)	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
NIC dedicado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Etiquetado VLAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
IPv4	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
IPv6	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DHCP	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DHCP sin intervención manual	No	No	No	Sí	Sí
DNS dinámico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paso a través del sistema operativo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
iDRAC directa: USB del panel frontal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vista Conexión	Sí	Sí	No	Sí	Sí
DPU	No	No	No	Sí	Sí
Seguridad					
Autoridad basada en roles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9 (continuación)

Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
Usuarios locales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cifrado SSL	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Administración de claves empresariales seguras y administrador de claves local de iDRAC	No	No	No	Sí (con licencia SEKM)	Sí (con licencia SEKM)
Bloqueo de IP	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Servicios de directorio (AD, LDAP)	No	No	No	Sí	Sí
Autenticación de dos factores (tarjeta inteligente)	No	No	No	Sí	Sí
Inicio de sesión único	No	No	No	Sí	Sí
Autenticación de PK (para SSH)	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Integración de OAuth con servicios de autenticación basados en la Web	No	No	No	No	Sí
Control de acceso de red basado en puerto (IEEE 802.1x)	No	No	No	No	Sí
OpenID Connect para consolas Dell	No	No	No	No	Sí
FIPS 140-2	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio de UEFI seguro: administración de certificados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo de bloqueo	No	No	No	Sí	Sí
Contraseña predeterminada única de iDRAC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Banner de política de seguridad personalizable: página de inicio de sesión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autenticación multifactor Easy	No	No	No	Sí	Sí
Inscripción automática de certificados (certificados SSL)	No	No	No	No	Sí
Quick Sync 2 de iDRAC: aut. opcional para operaciones de lectura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Quick Sync 2 de iDRAC: adición de número de dispositivo móvil en LCL	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9 (continuación)



Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
Borrado del sistema de dispositivos de almacenamiento interno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Presencia remota					
Control de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de arranque	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Comunicación en serie en la LAN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Medios virtuales	No	No	Sí	Sí	Sí
Carpetas virtuales	No	No	No	Sí	Sí
Recurso compartido de archivos remotos	No	No	No	Sí	Sí
Acceso de HTML5 a consola virtual	No	No	Sí	Sí	Sí
Consola virtual	No	No	Sí  NOTA: La consola virtual no está disponible en PowerEdge MX740c.	Sí	Sí
Portapapeles virtual	No	No	No	Sí	Sí
Conexión VNC al sistema operativo	No	No	No	Sí	Sí
Control de calidad/ancho de banda	No	No	No	Sí	Sí
Colaboración de consola virtual (hasta seis usuarios en simultáneo)	No	No	No (solo un usuario)	Sí	Sí
Chat de consola virtual	No	No	No	Sí	Sí
Particiones de flash virtual	No	No	No	Sí	Sí
 NOTA: vFlash no está disponible en iDRAC9 para las plataformas PowerEdge Rx5xx/Cx5xx.					
Administrador de grupo	No	No	No	Sí	Sí
Compatibilidad con HTTP/HTTPS junto con NFS/CIFS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alimentación y elementos térmicos					
Medidor de alimentación en tiempo real	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Umbrales y alertas de alimentación	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Gráficos de alimentación en tiempo real	No	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9 (continuación)

Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
Contadores de datos históricos de alimentación	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Límites de alimentación	No	No	No	Sí	Sí
Integración de Power Center	No	No	No	Sí	Sí
Supervisión de la temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gráficos de temperatura	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Personalización de flujo de aire PCIe (LFM)	No	No	No	No	Sí
Control de escape personalizado	No	No	No	No	Sí
Control Delta-T personalizado	No	No	No	No	Sí
Consumo de flujo de aire del sistema	No	No	No	No	Sí
Temperatura de entrada PCIe personalizada	No	No	No	No	Sí
Supervisión de la condición					
Supervisión completa sin agentes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión predictiva de fallas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SNMPv1 y v2 y v3 (capturas y obtenciones)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alertas de correo electrónico	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Umbrales configurables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de ventiladores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de suministros de energía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de memoria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
GPU	No	No	No	Sí	Sí
Supervisión de CPU	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de RAID	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de NIC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9 (continuación)



Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
Inventario óptico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estadísticas ópticas	No	No	No	No	Sí
Supervisión de discos duros (gabinete)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisión de rendimiento fuera de banda	No	No	No	Sí	Sí
Alertas de desgaste excesivo de SSD	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración personalizable para temperatura de salida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registros de consola en serie	No	No	No	No	Sí
Registros SMART para unidades de almacenamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
 NOTA: También puede aprovechar los registros SMART mediante la recopilación SupportAssist.					
Detección de servidores Idle	No	No	No	No	Sí
Transmisión de telemetría	No	No	No	No	Sí
 NOTA: La licencia de OpenManage Enterprise Advanced y el plug-in de PowerManage admiten datos de telemetría extraídos del iDRAC.					
Actualizar					
Actualización remota sin agentes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Herramientas de actualización incorporadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Actualizar desde el repositorio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programar actualización desde el repositorio (actualización automática)	No	No	No	Sí	Sí
Actualizaciones mejoradas de firmware de PSU	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Implementación y configuración					
Configuración local a través de F2/F10	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Herramientas incorporadas de implementación del sistema operativo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9 (continuación)

Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
Herramientas de configuración incorporadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Descubrimiento automático	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Implementación remota del sistema operativo	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Paquete incorporado de controladores	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración completa del inventario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Exportación de inventario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración remota	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración sin intervención	No	No	No	Sí	Sí
Retiro/reasignación del sistema	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Perfil de configuración del servidor en la GUI	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Adición de configuración del BIOS en la GUI de iDRAC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Propiedades de GPU	No	No	No	Sí	Sí
Diagnóstico, servicio y registro					
Herramientas de diagnóstico incorporadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reemplazo de piezas	No	Sí	Sí	Sí	Sí
<p>i NOTA: Después de realizar un reemplazo de piezas en hardware RAID y se haya completado el proceso para el reemplazo del firmware y de la configuración, los registros de Lifecycle informan entradas duplicadas de reemplazo de piezas, lo cual es un comportamiento esperado.</p>					
Easy Restore (configuración del sistema)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tiempo de espera automático para restauración fácil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<p>i NOTA: Las funciones de copia de seguridad y restauración del servidor no están disponibles en iDRAC9 para PowerEdge Rx5xx/Cx5xx.</p>					
Indicadores LED de estado de la condición	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Pantalla LCD (iDRAC9 requiere opcional)	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí

Tabla 2. Funciones sujetas a licencia en iDRAC9 (continuación)

Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Datacenter
iDRAC Quick Sync 2 (hardware BLE/Wi-Fi)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
iDRAC directo (puerto de administración de USB frontal)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Módulo de servicio de iDRAC (iSM) integrado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reenvío de alertas de iSM a alertas en banda para las consolas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recopilación de SupportAssist (incorporada)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Captura de pantalla de bloqueo	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Captura de video de bloqueo ¹	No	No	No	Sí	Sí
Captura de video de bloqueo sin agente (solo Windows)	No	No	No	No	Sí
Captura de inicio	No	No	No	Sí	Sí
Restablecimiento manual de iDRAC (botón de Id. de LCD)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Restablecimiento remoto de iDRAC (requiere iSM)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
NMI virtual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vigilancia del sistema operativo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de sucesos del sistema	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de Lifecycle	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro mejorado en el registro de Lifecycle Controller	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Notas de trabajo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Syslog remoto	No	No	No	Sí	Sí
Administración de licencias	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

[1] Requiere iSM o el agente OMSA en el servidor de destino.

Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC

En la siguiente tabla se enumeran las interfaces para acceder a iDRAC.


 **NOTA:** Si se utiliza más de una interfaz al mismo tiempo, se pueden obtener resultados inesperados.

Tabla 3. Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC




Interfaz o protocolo	Descripción
Utilidad Configuración de iDRAC (F2)	<p>Utilice la utilidad de configuración de iDRAC para realizar operaciones previas al sistema operativo. Posee un subconjunto de funciones disponibles en la interfaz web de iDRAC, además de otras funciones.</p> <p>Para acceder a la utilidad Configuración de iDRAC, presione <F2> durante el inicio y luego haga clic en Configuración de iDRAC en la página Menú principal de configuración del sistema.</p>
Lifecycle Controller (F10)	<p>Utilice Lifecycle Controller para realizar las configuraciones de iDRAC. Para acceder a Lifecycle Controller, presione <F10> durante el inicio y vaya a Configuración del sistema > Configuración avanzada de hardware > Configuración de iDRAC. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario de Lifecycle Controller</i> disponible en dell.com/idracmanuals.</p>
Interfaz web del iDRAC	<p>Utilice la interfaz web de iDRAC para administrar iDRAC y controlar el sistema administrado. El explorador se conecta al servidor web a través del puerto HTTPS. Los flujos de datos se cifran mediante SSL de 128 bits para proporcionar privacidad e integridad. Todas las conexiones al puerto HTTP se redireccionan a HTTPS. Los administradores pueden cargar su propio certificado SSL a través de un proceso de generación de SSL CSR para proteger el servidor web. Los puertos HTTP y HTTPS predeterminados se pueden modificar. El acceso del usuario se basa en los privilegios de usuario.</p>
Interfaz web de OpenManage Enterprise (OME) Modular	<p> NOTA: Esta interfaz solo está disponible para las plataformas MX.</p> <p>Además de supervisar y administrar el chasis, utilice la interfaz web de OME-Modular para realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ver el estado de un sistema administrado ● Actualizar el firmware del iDRAC ● Establecer la configuración de red de iDRAC ● Iniciar sesión en la interfaz web de iDRAC ● Iniciar, detener o restablecer el sistema administrado ● Actualizar el BIOS, PERC y otros adaptadores de red compatibles <p>Para obtener más información, consulte <i>Guía del usuario de Dell OpenManage Enterprise-Modular para el chasis de PowerEdge MX7000</i> disponible en https://www.dell.com/openmanagemanuals.</p>
Interfaz web de la CMC	<p> NOTA: Esta interfaz no está disponible para las plataformas MX.</p> <p>Además de supervisar y administrar el chasis, utilice la interfaz web de la CMC para realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ver el estado de un sistema administrado ● Actualizar el firmware del iDRAC ● Establecer la configuración de red de iDRAC ● Iniciar sesión en la interfaz web de iDRAC ● Iniciar, detener o restablecer el sistema administrado ● Actualizar el BIOS, PERC y otros adaptadores de red compatibles
Panel LCD de servidor/ panel LCD de chasis	<p>Utilice la pantalla LCD en el panel frontal del servidor para realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ver alertas, la dirección IP o MAC de iDRAC, las cadenas programables del usuario ● Configurar DHCP ● Configurar la dirección IP de iDRAC <p>Para servidores Blade, la pantalla LCD se encuentra en el panel anterior del chasis y se comparte entre todos los servidores Blade.</p> <p>Para restablecer iDRAC sin reiniciar el servidor, mantenga presionado el botón Identificación del sistema  durante 16 segundos.</p>

Tabla 3. Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC (continuación)


Interfaz o protocolo	Descripción
	<p> NOTA: El panel LCD solo está disponible con sistemas en rack o en torre que admiten bisel frontal. Para servidores Blade, la pantalla LCD se encuentra en el panel anterior del chasis y se comparte entre todos los servidores Blade.</p>
RACADM	<p>Use esta utilidad de línea de comandos para realizar la administración de iDRAC y del servidor. Puede utilizar RACADM de manera local y remota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La interfaz de línea de comandos RACADM local se ejecuta en los sistemas administrados que tengan instalado Server Administrator. RACADM local se comunica con iDRAC a través de su interfaz de host IPMI dentro de banda. Dado que está instalado en el sistema administrado local, los usuarios deben iniciar sesión en el sistema operativo para ejecutar esta utilidad. Un usuario debe disponer de privilegios de administrador completo para utilizar esta utilidad. • El RACADM remoto es una utilidad cliente que se ejecuta en una estación de administración. Utiliza la interfaz de red fuera de banda para ejecutar los comandos de RACADM en los sistemas administrados y el canal HTTPS. La opción -r ejecuta el comando RACADM sobre una red. • El RACADM de firmware no es accesible cuando se inicia sesión en iDRAC mediante SSH. Puede ejecutar los comandos de RACADM de firmware sin especificar la dirección IP, el nombre de usuario o la contraseña de iDRAC. • No debe especificar la dirección IP, el nombre de usuario o la contraseña de iDRAC para ejecutar los comandos de RACADM de firmware. Después de entrar en el símbolo del sistema de RACADM, puede ejecutar directamente los comandos sin el prefijo racadm.
Redfish y API RESTful de iDRAC	<p>La API de administración de plataformas escalable Redfish es un estándar definido por Distributed Management Task Force (DMTF). Redfish es un estándar de interfaz de administración de sistemas de última generación, que permite una administración abierta, segura y escalable de servidores. Se trata de una nueva interfaz que utiliza semántica de interfaz RESTful para acceder a los datos que se define en el formato de modelo para realizar la administración de sistemas fuera de banda. Es adecuada para una amplia gama de servidores que van de servidores independientes a entornos blade y montados en rack y entornos de servicios en la nube de gran escala.</p> <p>Redfish proporciona las siguientes ventajas sobre los métodos de administración de servidores existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor simplicidad y facilidad • Alta seguridad de datos • Interfaz programable para la que se pueden crear secuencias de comandos fácilmente • Adhesión a estándares ampliamente usados <p>Para obtener la Guía de API de iDRAC Redfish, vaya a www.api-marketplace.com</p>
WSMan	<p>Los servicios remotos de LC se basan en el protocolo WSMan para realizar tareas de administración de uno a varios sistemas. Debe utilizar el cliente WSMan como el cliente WinRM (Windows) o el cliente OpenWSMan (Linux) para utilizar la funcionalidad de servicios remotos de LC. También puede utilizar PowerShell y Python para crear secuencias de comandos para la interfaz WSMan.</p> <p>Los servicios web para la administración (WSMan) son un protocolo basado en el protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) que se utiliza para la administración de sistemas. La iDRAC utiliza WSMan para transmitir información de administración basada en el modelo de información común (CIM) de Distributed Management Task Force (DMTF). La información CIM define la semántica y los tipos de información que se pueden modificar en un sistema administrado. Los datos disponibles a través de WSMan son proporcionados por la interfaz de instrumentación de iDRAC asignada a los perfiles DMTF y los perfiles de extensión.</p> <p>Para obtener más información, consulte lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller</i> disponible en https://www.dell.com/idracmanuals. • MOF y perfiles: http://downloads.dell.com/wsman. • Sitio web de DMTF: dmtf.org/standards/profiles
SSH	<p>Use SSH para ejecutar comandos RACADM. El servicio SSH está activado de forma predeterminada en iDRAC. El servicio SSH se puede desactivar en iDRAC. La iDRAC solo admite SSH versión 2 con el algoritmo de clave de host RSA. Al encender la iDRAC por primera vez, se genera una clave de host única RSA de 1024 bits.</p>

Tabla 3. Interfaces y protocolos para acceder a iDRAC (continuación)

Interfaz o protocolo	Descripción
IPMITool	Utilice IPMITool para acceder a las funciones de administración básicas del sistema remoto a través de iDRAC. La interfaz incluye IPMI local, IPMI en la LAN, IPMI en comunicación en serie y comunicación en serie en la LAN. Para obtener más información acerca de IPMITool, consulte la <i>Guía del usuario de las utilidades de la controladora de administración de la placa base de Dell OpenManage</i> disponible en dell.com/idracmanuals . i NOTA: No se admite IPMI versión 1.5.
NTLM	La iDRAC permite NTLM para proporcionar autenticación, integridad y confidencialidad a los usuarios. NT LAN Manager (NTLM) es un conjunto de protocolos de seguridad de Microsoft que funciona en una red de Windows.
SMB	iDRAC9 admite el protocolo de bloques de mensajes de servidor (SMB). Este es un protocolo de uso compartido de archivos de red y la versión mínima predeterminada de SMB admitida es la versión 2.0; SMBv1 ya no es compatible.
NFS	iDRAC9 es compatible con el Sistema de archivos de red (NFS) . Se trata de un protocolo de sistema de archivos distribuido que permite a los usuarios montar directorios remotos en los servidores.

Información sobre puertos iDRAC

En la siguiente tabla se muestran los puertos necesarios para acceder a la iDRAC de manera remota por medio de servidores de seguridad. Estos son los puertos predeterminados que iDRAC utiliza en espera para las conexiones. De manera opcional, puede modificar la mayoría de los puertos. Para modificar los puertos, consulte [Configuración de servicios](#).

Tabla 4. Puertos que iDRAC utiliza en espera para las conexiones

Número de puerto	Tipo	Función	Puerto configurable	Nivel de cifrado máximo
22	TCP	SSH	Sí	SSL de 256 bits
80	TCP	HTTP	Sí	Ninguno
161	UDP	Agente SNMP	Sí	Ninguno
443	TCP	<ul style="list-style-type: none"> Acceso GUI web con HTTPS Consola virtual y medios virtuales con la opción eHTML5 i NOTA: A partir de la versión 6.00.02.00, el acceso a vConsole y vMedia solo utiliza eHTML5. Java y ActiveX dejaron de ser soportados.	Sí	SSL de 256 bits
623	UDP	RMCP/RMCP+	No	SSL de 128 bits
5000	TCP	De iDRAC a iSM	No	SSL de 256 bits
i NOTA: El nivel de cifrado máximo es SSL de 256 bits si están instalados ambos iSM 3.4 (o superior) y el firmware de la iDRAC 3.30.30.30 (o superior).				
5670	UDP	Para la detección, incorporación y presencia del protocolo de intercambio en tiempo real de ZeroMQ de la característica Administrador de grupo de iDRAC. Este puerto se utiliza solo cuando Administrador de grupo está habilitado.	No	Ninguno
5901	TCP	VNC	Sí	SSL de 128 bits
i NOTA: El puerto 5901 se abre cuando la función VNC está activada.				

En la siguiente tabla se enumeran los puertos que iDRAC utiliza como cliente:

Tabla 5. Puertos que iDRAC utiliza como cliente

Número de puerto	Tipo	Función	Puerto configurable	Nivel de cifrado máximo
25	TCP	SMTP	Sí	Ninguno
53	UDP	DNS	No	Ninguno
68	UDP	Dirección IP asignada por DHCP	No	Ninguno
69	TFTP	TFTP	No	Ninguno
123	UDP	Protocolo de hora de red (NTP)	No	Ninguno
162	UDP	Captura SNMP	Sí	Ninguno
445	TCP	Sistema de archivos de Internet común (CIFS)	No	Ninguno
636	TCP	LDAP sobre SSL (LDAPS)	No	SSL de 256 bits
2049	TCP	Sistema de archivos de red (NFS)	No	Ninguno
3269	TCP	LDAPS para catálogo global (GC)	No	SSL de 256 bits
5353	UDP	mDNS	No	Ninguno
<p>NOTA: Cuando el descubrimiento iniciado de nodos o Administrador de grupo están habilitados, iDRAC usa mDNS para comunicarse a través del puerto 5353. Sin embargo, cuando ambos están deshabilitados, el firewall interno de iDRAC bloquea el puerto 5353 y aparece como puerto abierto filtrado en los análisis de puertos.</p>				
514	UDP	Syslog remoto	Sí	Ninguno

Otros documentos que podrían ser de utilidad

Algunas de las interfaces de la iDRAC tienen integrado el documento *Ayuda en línea* al que se puede acceder haciendo clic en el icono (?) de ayuda. En *Ayuda en línea* se proporciona información acerca de los campos disponibles en la interfaz web de la iDRAC y sus descripciones. Además, los siguientes documentos que están disponibles en el sitio web del servicio de asistencia Dell Support en dell.com/support proporcionan información adicional acerca de la configuración y la operación de la iDRAC en su sistema.

- En la guía de la API de Redfish de iDRAC disponible en <https://developer.dell.com>, se proporciona información sobre la API de Redfish.
- En el documento *Guía de la CLI RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* se proporciona información sobre los subcomandos de RACADM, las interfaces admitidas y los grupos de base de datos de propiedad de la iDRAC además de definiciones de objeto.
- En el documento *Guía de visión general de administración de sistemas* se proporciona información acerca de los distintos programas de software disponibles para realizar tareas de administración de sistemas.
- En la *Guía del usuario de la herramienta de configuración de Dell Remote Access* se proporciona información sobre cómo utilizar la herramienta para detectar las direcciones IP de la iDRAC en la red, realizar una a varias actualizaciones de firmware y activar la configuración del directorio para las direcciones IP detectadas.
- La *Matriz de compatibilidad de software de los sistemas Dell* ofrece información sobre los diversos sistemas Dell, los sistemas operativos compatibles con esos sistemas y los componentes de Dell OpenManage que se pueden instalar en estos sistemas.
- En la *Guía del usuario del módulo de servicio del iDRAC* se proporciona información para instalar el módulo de servicio del iDRAC.
- En la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator* se incluyen instrucciones para ayudar a instalar Dell OpenManage Server Administrator.
- En la *Guía de instalación de Dell OpenManage Management Station Software* se incluyen instrucciones para ayudar a instalar este software que incluye la utilidad de administración de la placa base, herramientas de DRAC y el complemento de Active Directory.
- En la *Guía del usuario de las utilidades de administración de OpenManage Baseboard Management Controller* se incluye información acerca de la interfaz IPMI.
- Las *Notas de publicación* proporcionan actualizaciones de última hora relativas al sistema o a la documentación o material avanzado de consulta técnica destinado a técnicos o usuarios experimentados.

Están disponibles los siguientes documentos para proporcionar más información:

- Las instrucciones de seguridad incluidas con el sistema proporcionan información importante sobre la seguridad y las normativas. Para obtener más información sobre las normativas, consulte la página de inicio de cumplimiento normativo en [dell.com/remotoconfiguración](https://www.dell.com/remotoconfiguración). Es posible que se incluya información de garantía en este documento o en un documento separado.
- En la *Guía de instalación en bastidor* incluida con la solución de bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor.
- En el documento *Guía de introducción* se proporciona una descripción general de las características del sistema, de la configuración de su sistema y de las especificaciones técnicas.
- En el documento *Manual de instalación y servicio* se proporciona información sobre las características del sistema y se describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes del sistema.

Cómo ponerse en contacto con Dell

NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea comunicarse con Dell para tratar asuntos relacionados con ventas, asistencia técnica o servicio de atención al cliente, visite <https://www.dell.com/contactdell>.

Acceso a documentos desde el sitio de asistencia de Dell

Puede acceder a los documentos necesarios en una de las siguientes formas:

- Mediante los siguientes enlaces:
 - Para consultar todos los documentos de OpenManage Connections y Enterprise Systems Management, visite <https://www.dell.com/esmanuals>
 - Para consultar los documentos de OpenManage, visite <https://www.dell.com/openmanagemanuals>
 - Para consultar los documentos de iDRAC y Lifecycle Controller, visite <https://www.dell.com/idracmanuals>
 - Para consultar documentos sobre herramientas de mantenimiento, visite <https://www.dell.com/serviceabilitytools>
 - Para consultar los documentos de Client Command Suite Systems Management, visite <https://www.dell.com/omconnectionsclient>

Acceso a los documentos mediante la búsqueda de productos

1. Consulte <https://www.dell.com/support>.
2. En la casilla de búsqueda **Ingrese una etiqueta de servicio, un número de serie...**, ingrese el nombre de producto. Por ejemplo, **PowerEdge** o **iDRAC**.

Se muestra una lista de archivos que coinciden.

3. Seleccione su producto y haga clic en el icono de búsqueda o presione Intro.
4. Haga clic en **DOCUMENTACIÓN**.
5. Haga clic en **MANUALES Y DOCUMENTOS**.

Acceso a los documentos mediante el selector de productos

También puede seleccionar el producto para acceder a los documentos.

1. Consulte <https://www.dell.com/support>.
2. Haga clic en **Browse all products** (Buscar todos los productos).
3. Haga clic en la categoría de producto deseada, como servidores, software, almacenamiento, etc.
4. Haga clic en el producto deseado y, a continuación, haga clic en la versión deseada, si corresponde.

NOTA: Para algunos productos, es posible que tenga que desplazarse por las subcategorías.

5. Haga clic en **DOCUMENTACIÓN**.
6. Haga clic en **MANUALES Y DOCUMENTOS**.

Acceso a la guía de API de Redfish

La guía de API de Redfish ya está disponible en Dell API Marketplace. Para acceder a la guía de API de Redfish:

1. Vaya a developer.dell.com.
2. Haga clic en **Explorar API** y, a continuación, en **API**.
3. En API de Redfish de iDRAC9, haga clic en **Ver más**.

Inicio de sesión en iDRAC

Puede iniciar sesión en iDRAC como usuario de iDRAC, de Microsoft Active Directory o de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). También puede iniciar sesión con OpenID Connect y Single Sign On o tarjeta inteligente.


Para mejorar la seguridad, cada sistema se envía con una contraseña exclusiva para iDRAC, que está disponible en la etiqueta de información del sistema. Esta contraseña exclusiva mejora la seguridad de iDRAC y del servidor. El nombre de usuario predeterminado es root.

Al efectuar el pedido del sistema, tiene la opción de conservar la contraseña heredada (calvin) como la contraseña predeterminada. Si opta por conservar la contraseña heredada, la contraseña no estará disponible en la etiqueta de información del sistema.

En esta versión, DHCP está activado de manera predeterminada y la dirección IP de iDRAC se asigna dinámicamente.

NOTA:

- Debe disponer del privilegio de inicio de sesión en iDRAC para poder completar dicha acción.
- La GUI de iDRAC no admite los botones del explorador como **Atrás**, **Siguiente** o **Actualizar**.


 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#).

Para cambiar la contraseña predeterminada, consulte [Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada](#).


Banner de seguridad personalizable

Puede personalizar el aviso de seguridad que se muestra en la página de inicio de sesión. Puede utilizar SSH, RACADM, Redfish o WSMAN para personalizar el aviso. Según el idioma que utilice, el aviso puede tener 1024 o 512 caracteres UTF-8.

OpenID Connect

 **NOTA:** Esta función solo está disponible para las plataformas MX.

Puede iniciar sesión en iDRAC con las credenciales de otras consolas web, como Dell OpenManage Enterprise (OME) - Modular. Cuando esta función está activada, se comienzan a administrar los permisos de usuario de iDRAC en la consola. iDRAC proporciona la sesión de usuario con todos los permisos que se especifican en la consola.

 **NOTA:** Cuando el modo de bloqueo está activado, las opciones de inicio de sesión de OpenID Connect no se muestran en la página de inicio de sesión de iDRAC.

Ahora puede obtener acceso a ayuda detallada sin iniciar sesión en la iDRAC. Utilice los enlaces de la página de inicio de sesión de iDRAC para acceder a la ayuda e información de la versión, los controladores y las descargas, los manuales, y TechCenter.

Temas:

- [Forzar cambio de contraseña \(FCP\)](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC mediante OpenID Connect](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente](#)
- [Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único](#)
- [Acceso a iDRAC mediante RACADM remoto](#)
- [Acceso a iDRAC mediante RACADM local](#)
- [Acceso a iDRAC mediante RACADM de firmware](#)
- [Autenticación simple de dos factores \(2FA simple\)](#)
- [2FA de RSA SecurID](#)
- [Visualización de la condición del sistema](#)

- Inicio de sesión en iDRAC mediante la autenticación de clave pública
- Varias sesiones de iDRAC
- Contraseña segura predeterminada
- Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada
- Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada
- Política de seguridad de contraseñas
- Bloqueo de IP
- Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web
- Activación o desactivación de alertas mediante RACADM

Forzar cambio de contraseña (FCP)

Con la función "Forzar cambio de contraseña", se le solicita que cambie la contraseña predeterminada de fábrica del dispositivo. La función se puede habilitar como parte de la configuración de fábrica.

La pantalla de FCP aparece después de que el usuario se haya autenticado correctamente y no se puede omitir. Solo después de que el usuario ingresa una contraseña, se permitirán el acceso y la operación normales. El estado de este atributo no se verá afectado por una operación de restablecimiento de la configuración a los valores predeterminados.

NOTA: Para configurar o restablecer el atributo FCP, debe contar con privilegios de inicio de sesión y de configuración de usuario.

NOTA: Cuando FCP está habilitado, la configuración "Aviso de contraseña predeterminada" se desactiva después de cambiar la contraseña predeterminada del usuario.

NOTA: Cuando el usuario raíz inicia sesión mediante la autenticación de clave pública (PKA), se omite la FCP.

Cuando FCP está habilitada, no se permiten las siguientes acciones:

- Iniciar sesión en iDRAC mediante cualquier interfaz de usuario, excepto por la interfaz IPMI en la LAN, que utiliza la CLI con las credenciales de usuario.
- Iniciar sesión en iDRAC mediante la aplicación OMM a través de Quick Sync-2
- Agregar un miembro iDRAC en Group Manager.

Inicio de sesión en iDRAC mediante OpenID Connect

NOTA: Esta función solo está disponible en las plataformas MX.

Para iniciar sesión en iDRAC mediante OpenID Connect:

1. En un navegador web compatible, escriba `https://[iDRAC-IP-address]` y presione Intro. Se mostrará la página Inicio de sesión.
2. Seleccione **OME Modular** en el menú **Iniciar sesión con:**. Aparece la página de inicio de sesión de la consola.
3. Ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** de la consola.
4. Haga clic en **Iniciar sesión**. Ha iniciado sesión en iDRAC con los privilegios de usuario de la consola.

NOTA: Cuando el modo de bloqueo está activado, la opción de inicio de sesión de OpenID Connect no se muestra en la página de inicio de sesión de iDRAC.

Inicio de sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP

Antes de iniciar sesión en iDRAC mediante la interfaz web, asegúrese de haber configurado un navegador web compatible y de haber creado una cuenta de usuario con los privilegios necesarios.

Puede configurar el nombre de usuario, la contraseña y los permisos de acceso para un usuario de iDRAC nuevo o existente mediante la opción **Agregar/editar usuario** en la GUI de iDRAC.

Para configurar el usuario, utilice un nombre de usuario único. Debe contener 16 caracteres, incluidos espacios en blanco. Se admiten los siguientes caracteres:

- 0-9
- A-Z
- a-z
- Caracteres especiales: + %) > \$ [| ! & = * . , - {] # (? < ; _ } | ^

Cuando el nombre de usuario se cambia, aparece el nombre nuevo en la interfaz web solo después del siguiente inicio de sesión del usuario.

NOTA: No utilice un espacio antes o después del nombre de usuario.

El campo Contraseña puede tener hasta 127 caracteres. Los caracteres están enmascarados. Se admiten los siguientes caracteres:

- 0-9
- A-Z
- a-z
- Caracteres especiales: +, &, ? > - } | . ! (' , _ [" @ #) * ; \$] / % = < : { | \ `

NOTA: Para mejorar la seguridad, se recomienda utilizar contraseñas complejas de al menos 8 caracteres, que incluyan letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. También se recomienda cambiar periódicamente las contraseñas, si es posible.

NOTA: El nombre de usuario no distingue mayúsculas de minúsculas para un usuario de Active Directory. La contraseña distingue mayúsculas de minúsculas para todos los usuarios.

NOTA: Además de Active Directory, se soportan los servicios de directorio basados en OpenLDAP, OpenDS, Novell eDir y Fedora.

NOTA: La autenticación de LDAP con OpenDS es compatible. La clave DH debe ser mayor que 768 bits.

NOTA: La función RSA se puede configurar y habilitar para un usuario LDAP, pero el RSA no es compatible con si el LDAP está configurado en Microsoft Active Directory. Por lo tanto, falla el inicio de sesión del usuario LDAP. RSA solo se admite para OpenLDAP.

Para iniciar sesión en iDRAC como usuario local, usuario de Active Directory o usuario LDAP, realice los siguientes pasos:

1. Abra una ventana de un navegador web soportado.
2. En el campo **Dirección**, escriba `https://[iDRAC-IP-address]` y presione Intro.

NOTA: Si se cambió el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443), escriba: `https://[iDRAC-IP-address]:[port-number]`, donde `[iDRAC-IP-address]` es la dirección IPv4 o IPv6 de iDRAC y `[port-number]` es el número de puerto de HTTPS.

Se mostrará la página **Inicio de sesión**.

3. Para un usuario local:
 - En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, ingrese su nombre de usuario y contraseña de iDRAC.
 - En el menú desplegable **Dominio**, seleccione **Esta iDRAC**.
4. Para un usuario de Active Directory, en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory. Si especificó el nombre de dominio como parte del nombre de usuario, seleccione **Este iDRAC** en el menú desplegable. El formato del nombre de usuario puede ser: `<domain>\<username>`, `<domain>/<username>` o `<user>@<domain>`.

Por ejemplo, `dell.com\john_doe` o `JOHN_DOE@DELL.COM`.

El dominio de Active Directory en el menú desplegable **Dominio** muestra el último dominio utilizado.

5. Para un usuario de LDAP, en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, escriba su nombre de usuario y contraseña de LDAP. El nombre de dominio no se requiere para un inicio de sesión de LDAP. De manera predeterminada, la opción **Esta iDRAC** se selecciona en el menú desplegable.
6. Haga clic en **Enviar**. Inició sesión en iDRAC con los privilegios de usuario requeridos.

Si inicia sesión con privilegios de configuración de usuarios y las credenciales de cuenta predeterminadas, y si la característica de advertencia de contraseña predeterminada está habilitada, se muestra la página **Advertencia de contraseña predeterminada**, que le permite cambiar fácilmente la contraseña.

Inicio de sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente

Antes de iniciar sesión como usuario local mediante una tarjeta inteligente, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Cargar el certificado de tarjeta inteligente del usuario y el certificado de confianza de la autoridad de certificación (CA) en iDRAC.
- Activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.

La interfaz web de iDRAC muestra la página de Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de todos los usuarios que fueron configurados para usar la tarjeta inteligente.

Para iniciar sesión en iDRAC como usuario local mediante una tarjeta inteligente:

1. Acceda a la interfaz web de iDRAC mediante el enlace `https://[IP address]`.

Aparece la página **Inicio de sesión de iDRAC** en la que se le solicita insertar la tarjeta inteligente.

NOTA: Si se cambió el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443), escriba: `https://[IP address]:[port number]`, donde `[IP address]` es la dirección IP para la iDRAC y `[port number]` es el número de puerto HTTPS.

2. Inserte la tarjeta inteligente en el lector y haga clic en **Iniciar sesión**.
Se muestra un símbolo del sistema para el PIN de la tarjeta inteligente. No se necesita una contraseña.
3. Ingrese el PIN de tarjeta inteligente para los usuarios locales de tarjeta inteligente.

Ahora está conectado a iDRAC.

NOTA: Si usted es un usuario local para el cual está activada la opción **Habilitar comprobación de CRL para inicio de sesión con tarjeta inteligente**, iDRAC intenta descargar la lista de revocación de certificados (CRL) y comprueba el certificado del usuario en la CRL. El inicio de sesión falla si el certificado aparece como revocado en la CRL o si la CRL no se puede descargar por algún motivo.

NOTA: Si inicia sesión en iDRAC mediante tarjeta inteligente cuando RSA está activada, el token RSA se omitirá y podrá iniciar sesión directamente.

Inicio de sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente

Antes de iniciar sesión como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Cargar un certificado de CA (certificado de Active Directory firmado por una CA) en iDRAC.
- Configurar el servidor DNS.
- Activar el inicio de sesión de Active Directory.
- Active el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.

Para iniciar sesión en iDRAC como usuario de Active Directory mediante una tarjeta inteligente:

1. Inicie sesión en iDRAC mediante el enlace `https://[IP address]`.

Aparece la página **Inicio de sesión de iDRAC** en la que se le solicita insertar la tarjeta inteligente.

NOTA: Si el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443) se ha modificado, escriba `https://[IP address]:[port number]`, donde `[IP address]` es la dirección IP de iDRAC y `[port number]` es el número de puerto HTTPS.

2. Inserte la tarjeta inteligente y haga clic en **Iniciar sesión**.
Se muestra una petición del **PIN** de la tarjeta inteligente.
3. Introduzca el PIN y haga clic en **Enviar**.
Ha iniciado sesión en iDRAC con sus credenciales de Active Directory.

NOTA:

Si el usuario de la tarjeta inteligente está presente en Active Directory, no es necesario introducir una contraseña de Active Directory.

Inicio de sesión en iDRAC mediante inicio de sesión único

Cuando está activado el inicio de sesión único (SSO), puede iniciar sesión en iDRAC sin introducir las credenciales de autenticación de usuario del dominio, como nombre de usuario y contraseña.

NOTA: Cuando el usuario de AD configura SSO mientras RSA está activado, se omite el token RSA y el usuario inicia sesión directamente.

Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC

Antes de iniciar sesión en iDRAC mediante el inicio de sesión único, asegúrese de lo siguiente:

- Ha iniciado sesión en el sistema mediante una cuenta de usuario de Active Directory válida.
- La opción de inicio de sesión único está activada durante la configuración de Active Directory.

Para iniciar sesión en iDRAC mediante la interfaz web:

1. Inicie sesión en la estación de administración mediante una cuenta de Active Directory válida.
2. En un navegador web, escriba `https://[FQDN address]`.

NOTA: Si se ha cambiado el número de puerto HTTPS predeterminado (puerto 443), escriba: `https://[FQDN address]:[port number]` donde `[FQDN address]` es el FQDN de iDRAC (`iDRACdnsname.domain.name`) y `[port number]` es el número de puerto HTTPS.

NOTA: Si usa la dirección IP en lugar de FQDN, falla SSO.

Iniciará sesión en iDRAC con los privilegios adecuados de Microsoft Active Directory y las credenciales almacenadas en la caché del sistema operativo en el momento de iniciar sesión con una cuenta de Active Directory válida.

Inicio de sesión SSO de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC

NOTA: Esta función no está disponible en las plataformas MX.

Mediante la función SSO, puede iniciar la interfaz web de iDRAC desde la interfaz web del CMC. Un usuario de CMC tiene los privilegios de usuario de CMC cuando inicia iDRAC desde CMC. Si la cuenta de usuario está presente en CMC y no en iDRAC, el usuario puede iniciar iDRAC desde CMC.

Si se desactiva la LAN de la red de iDRAC (LAN activada = No), SSO no estará disponible.

Si el servidor se quita del chasis, se cambia la dirección IP de iDRAC o hay un problema en la conexión de red de iDRAC, la opción para iniciar iDRAC estará desactivada en la interfaz web de la CMC.

Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>.

Acceso a iDRAC mediante RACADM remoto

Puede utilizar RACADM para acceder a iDRAC mediante la utilidad de configuración de RACADM.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Si la estación de trabajo no almacena el certificado SSL de iDRAC en su dispositivo de almacenamiento predeterminado, aparecerá un mensaje de advertencia al ejecutar el comando RACADM. No obstante, el comando se ejecuta correctamente.

NOTA: El certificado de iDRAC es el que iDRAC envía al cliente RACADM para establecer la sesión segura. Este certificado lo emite la CA o es autofirmado. En cualquiera de los casos, si la estación de trabajo no reconoce la CA o la autoridad firmante, aparecerá un aviso.

Validación del certificado de CA para usar RACADM remoto en Linux

Antes de ejecutar los comandos de RACADM remoto, valide el certificado de CA que se utiliza para las comunicaciones seguras.

Para validar el certificado para usar RACADM remoto:

1. Convierta el certificado en formato DER al formato PEM (mediante la herramienta de línea de comandos openssl):

```
openssl x509 -inform pem -in [yourdownloadedderformatcert.crt] -outform pem -out [outcertfileinpemformat.pem] -text
```

2. Busque la ubicación del paquete de certificados de CA predeterminado en la estación de administración. Por ejemplo, para RHEL5 de 64 bits, es **/etc/pki/tls/cert.pem**.
3. Agregue el certificado CA con formato PEM al certificado CA de la estación de administración.
Por ejemplo, utilice el `cat` command: `cat testcacert.pem >> cert.pem`
4. Genere y cargue el certificado de servidor en iDRAC.

Acceso a iDRAC mediante RACADM local

Para obtener más información sobre cómo acceder a iDRAC mediante RACADM local, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Acceso a iDRAC mediante RACADM de firmware

Puede utilizar la interfaz SSH para acceder a iDRAC y ejecutar los comandos del firmware RACADM. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Autenticación simple de dos factores (2FA simple)

iDRAC ofrece una opción de autenticación simple de dos factores para mejorar la seguridad de los usuarios locales durante el inicio de sesión. Cuando inicia sesión desde una dirección IP de origen diferente del último inicio de sesión, se le solicitará que ingrese los detalles de autenticación del segundo factor.

En un momento determinado, solo se recuerda una dirección IP de origen para el inicio de sesión, independientemente del intervalo de tiempo.

La autenticación simple de dos factores tiene dos pasos de autenticación:

- Nombre de usuario y contraseña de iDRAC
- Código simple de seis dígitos que se envía al usuario por correo electrónico. El usuario debe ingresar este código de seis dígitos cuando se le solicite durante el inicio de sesión.

Desde la versión 6.00.02.00 en adelante, se puede establecer un tiempo de espera agotado para que un usuario que utiliza 2FA se autentique de forma periódica, independientemente del cambio de IP. El usuario puede establecer el rango de tiempo de espera.

NOTA:

- Para obtener un código de seis dígitos, es obligatorio configurar la opción "Dirección personalizada del remitente personalizado" y tener una configuración de SMTP válida.
- El código 2FA vence después del tiempo configurado o deja de ser válido si ya se utilizó antes del vencimiento.
- Si un usuario intenta iniciar sesión desde otra ubicación con una dirección IP diferente mientras todavía está pendiente una comprobación de 2FA de la dirección IP original, se enviará el mismo token para el intento de inicio de sesión desde la nueva dirección IP.
- Esta función es compatible con la licencia de iDRAC Enterprise o Datacenter.

Si 2FA está habilitado, no se permite realizar las siguientes acciones:

- Iniciar sesión en la iDRAC mediante cualquier interfaz de usuario que utilice la CLI con las credenciales de usuario predeterminadas.
- Iniciar sesión en iDRAC mediante la aplicación OMM a través de Quick Sync-2
- Agregar un miembro iDRAC en Administrador de grupo.

NOTA: RACADM, Redfish, WSMAN, IPMI LAN, serie, la CLI de una dirección IP de origen funciona solo después de iniciar sesión correctamente desde interfaces compatibles, como la GUI de iDRAC y SSH.

2FA de RSA SecurID

iDRAC se puede configurar para autenticarse con solo un servidor RSA AM a la vez. Los ajustes globales en el servidor RSA AM se aplican a todos los usuarios locales de iDRAC, AD y LDAP.

NOTA: La característica 2FA de RSA SecurID solo está disponible en la licencia de Datacenter.

A continuación, se indican los requisitos previos antes de configurar iDRAC para habilitar RSA SecurID:

- Configure el servidor de Microsoft Active Directory.
- Si intenta habilitar RSA SecurID en todos los usuarios de AD, agregue el servidor de AD al servidor RSA AM como un origen de identidad.
- Asegúrese de disponer de un servidor de LDAP genérico.
- Para todos los usuarios de LDAP, el origen de la identidad del servidor LDAP se debe agregar en el servidor RSA AM.

Para habilitar RSA SecurID en iDRAC, se requieren los siguientes atributos del servidor RSA AM:

1. **URL de la API de autenticación de RSA:** la sintaxis de la URL es: `https://<rsa-am-server-hostname>:<port>/mfa/v1_1` y, de manera predeterminada, el puerto es 5555.
2. **ID del cliente de RSA:** de manera predeterminada, el ID del cliente de RSA es igual que el nombre de host del servidor RSA AM. Encuentre el ID de cliente RSA en la página de configuración del agente de autenticación del servidor RSA AM.
3. **Clave de acceso de RSA:** la clave de acceso se puede recuperar en RSA AM; para ello, vaya a la sección **Configuración > Ajustes del sistema > RSA SecurID > Autenticación de la API**, que generalmente se muestra como `198cv5x195fdi86u43jw0q069byt0x37umlfwxc2gnp4s0xk11ve21ffum4s8302`. Para configurar los ajustes a través de la GUI iDRAC:
 - Vaya a **Configuración de iDRAC > Usuarios**.
 - En la sección **Usuarios locales**, seleccione un usuario local existente y haga clic en **Editar**.
 - Desplácese hacia abajo al pie de la página Configuración.
 - En la sección **RSA SecurID**, haga clic en el enlace **Configuración de RSA SecurID** para ver o editar estos ajustes.

También puede configurar los ajustes como se indica a continuación:

- Vaya a **Configuración de iDRAC > Usuarios**.
- En la sección **Servicios de directorio**, seleccione **Microsoft Active Service** o **Servicio de directorio de LDAP genérico** y haga clic en **Editar**.
- En la sección **RSA SecurID**, haga clic en el enlace **Configuración de RSA SecurID** para ver o editar estos ajustes.

4. Certificado de servidor RSA AM (cadena)

Puede iniciar sesión en iDRAC mediante el token de RSA SecurID a través de SSH y GUI de iDRAC.

Aplicación de token de RSA SecurID

Debe instalar la aplicación de token de RSA SecurID en el sistema o en el teléfono inteligente. Cuando intenta iniciar sesión en iDRAC, se le solicita ingresar el código de acceso que se muestra en la aplicación.

Si se ingresa un código de acceso incorrecto, el servidor de RSA AM solicita al usuario que proporcione el "Siguiendo token". Esto puede suceder, aunque el usuario haya ingresado el código de acceso correcto. Esta entrada demuestra que el usuario posee el token correcto que genera el código de acceso correcto.

Para obtener el **Siguiendo token** de la aplicación de token de RSA SecurID, haga clic en **Opciones**. Revise el **Siguiendo token** y el siguiente código de acceso estará disponible. El tiempo es crítico en este paso. De lo contrario, es posible que iDRAC falle la verificación del siguiente token. Si expira el tiempo de espera del inicio de sesión del usuario de iDRAC, se requerirá otro intento de inicio de sesión.

Si se ingresa un código de acceso incorrecto, el servidor de RSA AM le solicitará al usuario que proporcione el "Siguiendo token". Esta comprobación se solicitará, aunque el usuario haya ingresado el código de acceso correcto. Esta entrada demuestra que el usuario posee el token correcto que genera los códigos de acceso correctos.

Para obtener el token siguiente de la aplicación de token de RSA SecurID, haga clic en **Opciones** y marque **Siguiendo token**. Se genera un nuevo token. El tiempo es crítico en este paso. De lo contrario, es posible que iDRAC falle la verificación del siguiente token. Si expira el tiempo de espera del inicio de sesión del usuario de iDRAC, se requerirá otro intento de inicio de sesión.

Visualización de la condición del sistema

Antes de llevar a cabo una tarea o desencadenar un evento, puede utilizar RACADM para verificar si el sistema se encuentra en un estado adecuado. Para ver el estado del servicio remoto desde RACADM, use el comando `getremoteservicesstatus`.

Tabla 6. Valores posibles para el estado del sistema

Sistema host	Lifecycle Controller (LC)	Estado en tiempo real	Estado general
<ul style="list-style-type: none"> • Apagado • En POST (Power-On Self-Test [autoprueba de encendido]) • Fuera de POST • Recopilación de inventario del sistema • Ejecución de tarea automatizada • Lifecycle Controller Unified Server Configurator • El servidor se ha detenido durante la petición de error de F1/F2 debido a un error de POST • El servidor se ha detenido en la petición de F1/F2/F11 debido a que no hay dispositivos de inicio disponibles • El servidor ha ingresado en el menú de configuración de F2 • El servidor ha ingresado en el menú del administrador de inicio de F11 	<ul style="list-style-type: none"> • Listo • No se ha inicializado • Recargando datos • Desactivado • En recuperación • En uso 	<ul style="list-style-type: none"> • Listo • No está listo 	<ul style="list-style-type: none"> • Listo • No está listo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura/escritura: solo lectura 2. Privilegio de usuario: usuario de inicio de sesión 3. Licencia requerida: iDRAC Express o iDRAC Enterprise 4. Dependencia: ninguna 			

Inicio de sesión en iDRAC mediante la autenticación de clave pública

Puede iniciar sesión en iDRAC a través de SSH sin introducir una contraseña. También puede enviar un solo comando de RACADM como argumento de línea de comandos a la aplicación SSH. Las opciones de línea de comandos se comportan como RACADM remoto, ya que la sesión finaliza al completarse el comando.

Por ejemplo:

Inicio de sesión:

```
ssh username@<domain>
```

o

```
ssh username@<IP_address>
```

donde `IP_address` es la dirección IP de iDRAC.

Envío de comandos RACADM:

```
ssh username@<domain> racadm getversion
```

```
ssh username@<domain> racadm getsel
```

Varias sesiones de iDRAC

En la tabla siguiente, se proporciona la cantidad de sesiones iDRAC posibles mediante las distintas interfaces.

Tabla 7. Varias sesiones de iDRAC

Interfaz	Número de sesiones
Interfaz web del iDRAC	8
RACADM remoto	4
Firmware RACADM	SSH: 4 Serie - 1

iDRAC permite varias sesiones para el mismo usuario. Una vez que un usuario crea la cantidad máxima de sesiones permitidas, otros usuarios no pueden iniciar sesión en iDRAC. Esto puede provocar una *Denegación de servicio* para un usuario administrador legítimo.

En caso de agotamiento de sesión, tome las siguientes medidas:

- Si se agotan las sesiones basadas en un servidor web, puede iniciar sesión mediante SSH o RACADM local.
- Entonces, un administrador puede finalizar las sesiones existentes mediante los comandos de racadm (`racadm getssninfo;` `racadm closesn -i <index>`).

Contraseña segura predeterminada

Todos los sistemas compatibles se envían con una contraseña única predeterminada para la iDRAC, a menos que elija establecer *calvin* como contraseña mientras se realiza el pedido del sistema. Esta contraseña única ayuda a mejorar la seguridad de la iDRAC y del servidor. Para mejorar aún más la seguridad, se recomienda cambiar la contraseña predeterminada.

La contraseña única para el sistema está disponible en la etiqueta de información del sistema. Para localizar la etiqueta, consulte la documentación de su servidor en <https://www.dell.com/support>.

NOTA: Para PowerEdge C6420, M640 y FC640, la contraseña predeterminada es *calvin*.

NOTA: El restablecimiento de la iDRAC a los valores predeterminados de fábrica revierte la contraseña predeterminada a la que tenía el servidor cuando se envió.

Si olvidó la contraseña y no tiene acceso a la etiqueta de información del sistema, hay algunos métodos para restablecer la contraseña a nivel local o remoto.

Restablecimiento de la contraseña de iDRAC predeterminada localmente

Si dispone de acceso físico al sistema, puede restablecer la contraseña utilizando lo siguiente:

- Utilidad iDRAC Setting (Configuración de iDRAC) (configuración del sistema)
- RACADM local
- OpenManage Mobile
- Puerto USB de administración de servidores
- NIC de USB

Restablecer contraseña predeterminada mediante la utilidad de configuración de la iDRAC

Puede acceder a la utilidad de configuración de la iDRAC mediante la configuración del sistema de su servidor. Mediante la función restablecer a los valores predeterminados de la iDRAC, es posible restablecer al valor predeterminado las credenciales de inicio de sesión de la iDRAC.

 **AVISO:** El restablecimiento de la iDRAC a los valores predeterminados, restablece la iDRAC a todos los valores predeterminados de fábrica.

Configuración de la iDRAC mediante la utilidad de configuración de la iDRAC:

1. Reinicie el servidor y presione <F2>.
2. En la página **Configuración del sistema**, haga clic en **Configuración de iDRAC**.
3. Haga clic en **Restablecer la configuración de iDRAC a los valores predeterminados**.
4. Haga clic en **Sí** para confirmar y, a continuación, haga clic en **Atrás**.
5. Haga clic en **Finalizar**.


El servidor se reinicia después de que todos los valores de la iDRAC se establecen a los valores predeterminados.

Restablecimiento de la contraseña predeterminada mediante la RACADM local

1. Inicie sesión en el sistema operativo de host instalado en el sistema.
2. Acceda a la interfaz de RACADM local.
3. Siga las instrucciones en [Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM](#).

Uso de OpenManage Mobile para restablecer la contraseña predeterminada

Puede utilizar OpenManage Mobile (OMM) para iniciar sesión y cambiar la contraseña predeterminada. Para iniciar sesión en iDRAC mediante OMM, escanee el código QR en la etiqueta de información del sistema. Para obtener más información sobre el uso de OMM, consulte la documentación de OMM en *Guía del usuario de Dell OpenManage Enterprise-Modular para el chasis de PowerEdge MX7000* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

 **NOTA:** El escaneo del código QR inicia la sesión en la iDRAC solo si las credenciales predeterminadas se encuentran en los valores predeterminados. Introduzca las credenciales actualizadas, si las cambió de los valores predeterminados.

Restablecimiento de la contraseña predeterminada mediante el puerto USB de administración de servidores

 **NOTA:** Estos pasos requieren que el puerto USB de administración esté activado y configurado.

Mediante el archivo de perfil de configuración de servidor

Cree un archivo de perfil de configuración de servidor (SCP) con una contraseña nueva para la cuenta predeterminada, colóquelo en una llave de memoria y utilice el puerto USB de administración de servidores en el servidor para cargar el archivo de SCP. Para obtener más información sobre la creación del archivo, consulte [Uso del puerto USB para la administración de servidores](#).

Acceso a iDRAC mediante una computadora portátil

Conecte una computadora portátil al puerto USB de administración de servidores y acceda a iDRAC para cambiar la contraseña. Para obtener más información, consulte [Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa](#).

Cambio de la contraseña predeterminada mediante NIC de USB

Si tiene acceso a un teclado, un mouse y un dispositivo de pantalla, conéctelos al servidor con NIC de USB para acceder a la interfaz de iDRAC y cambiar la contraseña predeterminada.

1. Conecte los dispositivos al sistema.
2. Utilice un navegador compatible para acceder a la interfaz de iDRAC con la IP de iDRAC.
3. Siga las instrucciones en [Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la interfaz web](#).

Restablecimiento de la contraseña de iDRAC predeterminada remotamente

Si no dispone de acceso físico al sistema, puede restablecer la contraseña predeterminada de forma remota.

Sistema remoto con aprovisionamiento

Si tiene un sistema operativo instalado en el sistema, utilice un cliente de escritorio remoto para iniciar sesión en el servidor. Después de iniciar sesión en el servidor, use cualquiera de las interfaces locales como RACADM o la interfaz web para cambiar la contraseña.

Sistema remoto sin aprovisionamiento


Si no hay ningún sistema operativo instalado en el servidor y si tiene una configuración de PXE disponible, utilice PXE y, a continuación, utilice RACADM para restablecer la contraseña.

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada

El mensaje de advertencia que permite cambiar la contraseña predeterminada se muestra si:

- Inicia sesión en iDRAC con el privilegio Configurar usuario.
- La función Advertencia de contraseña predeterminada está activada.
- Se proporcionan el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de iDRAC en la etiqueta de información del sistema.


También se muestra un mensaje de advertencia cuando inicie sesión en iDRAC utilizando SSH, RACADM remoto o la interfaz web. En el caso de la interfaz Web y SSH, se muestra un único mensaje de advertencia en cada sesión. Respecto a RACADM remoto, aparece el mensaje de advertencia en cada comando.

 **NOTA:** Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#).

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la interfaz web


Cuando se conecta a la interfaz web de iDRAC, si aparece la página **Default Password Warning (Advertencia de contraseña predeterminada)**, puede cambiar la contraseña. Para hacerlo:

1. Seleccione la opción **Cambiar contraseña predeterminada**.
2. En el campo **Contraseña nueva**, introduzca la contraseña nueva.

 **NOTA:** Para obtener más información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#).

3. En el campo **Confirmar contraseña**, introduzca nuevamente la contraseña.
4. Haga clic en **Continue (Continuar)**.

Se configura la contraseña nueva y usted queda conectado a iDRAC.

 **NOTA:** **Continuar** se activa solo si coinciden las contraseñas introducidas en los campos **Contraseña nueva** y **Confirmar contraseña**.

Para obtener información acerca de otros campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante RACADM

Para cambiar la contraseña, ejecute el siguiente comando RACADM:

```
racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <Password>
```

donde, <index> es un valor de 1 a 16 (indica la cuenta de usuario) y <password> es la nueva contraseña definida por el usuario.

NOTA: El índice de la cuenta predeterminada es 2.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

NOTA: Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#).

Cambio de la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada mediante la utilidad de configuración de iDRAC, realice lo siguiente:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de usuario**. Se muestra la página **Configuración de usuario de la configuración de iDRAC**.
2. En el campo **Cambiar contraseña**, introduzca la contraseña nueva.

NOTA: Para obtener más información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#).

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Los detalles se guardan.

Activación o desactivación del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada

Puede activar o desactivar la visualización del mensaje de advertencia de contraseña predeterminada. Para ello, debe tener el privilegio Configure User (Configurar usuario).

Política de seguridad de contraseñas

Con la interfaz de iDRAC, puede revisar la política de seguridad de contraseñas y comprobar errores si no se cumple con la política. La política de contraseña no se puede aplicar a las contraseñas guardadas anteriormente, los perfiles de configuración del servidor (SCP) copiados de otros servidores y las contraseñas incorporadas en el perfil.

En las versiones de iDRAC9 4.40.00.00 y posteriores, iDRAC ofrece dos opciones de política de contraseña:

- **Política simple:** esta se basa en letras en minúsculas y mayúsculas, dígitos y símbolos, en otras palabras, LUDS.
- **Expresión regular:** la aplicación de la política de contraseña de expresión regular se basa en la [definición de POSIX](#).

Para acceder a la configuración de las contraseñas, vaya a **Configuración de iDRAC > Usuarios > Configuración de contraseña**.

En esta sección, se encuentran disponibles los siguientes campos:

- **Puntuación mínima:** especifica la puntuación mínima de la política de seguridad de la contraseña. Los valores para este campo son:
 - 0: Sin protección
 - 1: Protección débil
 - 2: Nivel medio de protección
 - 3: Protección sólida

El puntaje se basa en el [valor de entropía de zxcvbn](#) y se asigna a los siguientes valores:

- 0: Sin protección; demasiado fácil de adivinar: contraseña riesgosa
 - 1: Protección débil; muy fácil de adivinar: protección contra ataques en línea con limitación
 - 2. Protección moderada; se puede adivinar: protección contra ataques en línea sin limitación
 - 3. Protección sólida; poca posibilidad de adivinarla: protección moderada contra situaciones de hash lento offline
- **Política simple:** especifica los caracteres requeridos en una contraseña segura. Tiene las siguientes opciones:
 - Letras mayúsculas
 - Números
 - Símbolos
 - Longitud mínima
 - **Expresión regular:** la expresión regular junto con la puntuación mínima se utiliza para el cumplimiento de la contraseña.

Bloqueo de IP

Puede usar el bloqueo de IP para determinar dinámicamente cuándo se producen errores excesivos de inicio de sesión desde una dirección IP, bloquear o impedir que la dirección IP inicie sesión en la iDRAC9 durante un lapso preseleccionado. En el bloqueo de IP, se incluye lo siguiente:

- El número permitido de errores de inicio de sesión.
- El período en segundos en que se deben producir estos errores.
- La cantidad de tiempo, en segundos, en que se impide que la dirección IP establezca una sesión después de que se supere la cantidad total permitida de errores.

A medida que se acumulan errores consecutivos de inicio de sesión de una dirección IP específica, se registran mediante un contador interno. Cuando el usuario inicie sesión correctamente, se borrará el historial de errores y se restablecerá el contador interno.

NOTA: Cuando se rechazan los intentos consecutivos de inicio de sesión provenientes de la dirección IP del cliente, es posible que algunos clientes de SSH muestren el siguiente mensaje:

```
ssh exchange identification: Connection closed by remote host
```

NOTA: La función de bloqueo de IP admite hasta 5 rangos de IP. Puede ver o configurar estos solo mediante RACADM.

Tabla 8. Propiedades de restricción de reintentos de inicio de sesión

Propiedad	Definición
iDRAC.IPBlocking.BlockEnable	Habilita la función de bloqueo de IP. Cuando hay errores consecutivos
	iDRAC.IPBlocking.FailCount
	provenientes de una sola dirección IP dentro de una cantidad específica de tiempo
	iDRAC.IPBlocking.FailWindow
	se rechazan todos los demás intentos de establecer una sesión provenientes de esa dirección durante un lapso determinado
	iDRAC.IPBlocking.PenaltyTime
iDRAC.IPBlocking.FailCount	Establece la cantidad de errores de inicio de sesión provenientes de una dirección IP antes de que dichos intentos sean rechazados.
iDRAC.IPBlocking.FailWindow	El tiempo, en segundos, durante el cual se cuentan los intentos fallidos. Si ocurren errores más allá de este período, el contador se restablece.

Tabla 8. Propiedades de restricción de reintentos de inicio de sesión (continuación)

Propiedad	Definición
iDRAC.IPBlocking.PenaltyTime	Este es el lapso establecido, en segundos, en el cual se deben rechazar todos los intentos de inicio de sesión provenientes de una dirección IP con una cantidad excesiva de errores.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web

Para activar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web:

- Vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Paso del sistema operativo a iDRAC**. Se mostrará la página **Paso del sistema operativo a iDRAC**.
- Cambie el estado a **Activado**.
- Seleccione una de las siguientes opciones para el modo de paso:
 - LOM**: el vínculo de paso del sistema operativo al iDRAC entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la LOM o NDC.
 - NIC de USB**: el vínculo de paso del sistema operativo al iOS entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la DRAC o USB.

NOTA: Si establece el modo de paso en LOM, asegúrese de lo siguiente:

 - iDRAC y el sistema operativo se encuentran en la misma subred
 - La selección de NIC en la configuración de la red está establecida en una LOM
- Si el servidor está conectado en el modo LOM compartido, el campo **Dirección IP del sistema operativo** estará desactivado.

NOTA: Si la red VLAN está habilitada en iDRAC, LOM-Passthrough funcionará solamente en el modo LOM compartido con etiquetas de VLAN configuradas en el host.

NOTA:

 - Cuando el modo de paso está establecido en LOM, no es posible iniciar iDRAC desde el SO del host después de un arranque en frío.
 - Se eliminó intencionalmente la función de paso de LOM mediante la función Modo dedicado.
- Si selecciona **NIC de USB** como configuración de paso, introduzca la dirección IP de la NIC del USB. El valor predeterminado es 169.254.1.1. Se recomienda utilizar la dirección IP predeterminada. Sin embargo, si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema de host o la red local, deberá cambiarla. No introduzca las IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas direcciones IP están reservadas para el puerto NIC de USB en el panel frontal cuando se utiliza un cable A/A.

NOTA: Si prefiere IPv6, la dirección predeterminada es fde1:53ba:e9a0:de11::1. Si es necesario, esta dirección se puede modificar en la configuración idrac.OS-BMC.UsbNicULA. Si no desea IPv6 en el NIC de USB, se puede desactivar cambiando la dirección a "..."
- Haga clic en **Aplicar**.
- Haga clic en **Probar configuración de la red** para comprobar si la IP es accesible y si el vínculo está establecido entre iDRAC y el sistema operativo host.

Activación o desactivación de alertas mediante RACADM

Utilice el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.IPMILan.AlertEnable <n>
```

n=0: Inhabilitado

n=1: Habilitado

Configuración de Managed System

Si necesita ejecutar RACADM local o activar la captura de la pantalla de último bloqueo, instale los elementos siguientes desde el DVD *Herramientas y documentación de Dell Systems Management*:

- RACADM local
- Administrador del servidor

Para obtener más información sobre el Server Administrator, consulte *Guía del usuario de OpenManage Server Administrator* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

NOTA: En caso de que una actualización requiera el restablecimiento/reinicio de la iDRAC, o si se reinicia la iDRAC, se recomienda verificar si la iDRAC está completamente lista; para ello, espere unos segundos hasta un máximo de cinco minutos antes de usar cualquier otro comando.

Temas:

- Configuración de la dirección IP de iDRAC
- Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local
- Configuración de la ubicación de Managed System
- Optimización del rendimiento y el consumo de alimentación del sistema
- Configuración de la estación de administración
- Configuración de exploradores web compatibles
- Actualización del firmware de dispositivos
- Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas
- Reversión del firmware del dispositivo
- Restauración fácil
- Supervisión de iDRAC mediante otras herramientas de administración del sistema
- Perfil de configuración de servidor admitido: importación y exportación
- Configuración de arranque seguro mediante la configuración del BIOS o F2
- Recuperación del BIOS

Configuración de la dirección IP de iDRAC

Debe ajustar la configuración de red inicial según su infraestructura de red para habilitar la comunicación bidireccional con iDRAC. Puede configurar la dirección IP mediante una de las siguientes interfaces:

- Utilidad iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)
- Lifecycle Controller (Consulte *Guía del usuario de Dell LifeCycle Controller*)
- Panel LCD del chasis o servidor (Consulte *Manual de instalación y servicio del sistema*)
- **NOTA:** En los servidores blade, puede configurar las opciones de red mediante el panel LCD del chasis solo durante la configuración inicial de CMC. No es posible volver a configurar la iDRAC mediante el panel LCD del chasis una vez que este se implemente.
- Interfaz web de la CMC (no es válido para las plataformas MX) (consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis*)

En el caso de los servidores tipo bastidor y torre, puede configurar la dirección IP o utilizar la dirección IP predeterminada de iDRAC (192.168.0.120) para configurar las opciones de red iniciales, incluida la configuración de DHCP o la dirección IP estática para iDRAC.

En el caso de los servidores blade, la interfaz de red de iDRAC está desactivada de manera predeterminada.

Después de configurar la dirección IP de iDRAC:

- Asegúrese de cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
- Acceda al iDRAC mediante cualquiera de las interfaces siguientes:
 - Interfaz web de iDRAC mediante un explorador compatible (Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari)

- Secure Shell (SSH): requiere un cliente, como PuTTY en Windows. SSH está disponible de forma predeterminada en la mayoría de los sistemas Linux y, por tanto, no requiere un cliente.
- IPMITool (utiliza el comando IPMI) o solicitud shell (requiere un instalador personalizado de Dell en Windows o Linux, disponible en el DVD *Documentación y herramientas de Systems Management* o <https://www.dell.com/support>)

Configuración de la IP de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar la dirección IP de iDRAC:

1. Encienda el sistema administrado.
2. Presione <F2> durante la Power-on Self-test (Autoprueba de encendido - POST).
3. En la página **System Setup Main Menu (Menú principal de Configuración del sistema)**, haga clic en **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)**.
Aparece la página **Configuración de iDRAC**.
4. Haga clic en **Red**.
Aparecerá la página **Red**.
5. Especifique los valores siguientes:
 - Configuración de red
 - Configuración común
 - Configuración de IPv4
 - Configuración de IPv6
 - Configuración de IPMI
 - Configuración de VLAN
6. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se guarda la información de red y el sistema se reinicia.

Establecimiento de la configuración de red

Para establecer la configuración de red, realice lo siguiente:

i **NOTA:** Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

i **NOTA:** Durante la configuración de los ajustes de red, las opciones **Usar DHCP para obtener direcciones del servidor DNS**, **Usar DHCPv6 para obtener direcciones de servidor DNS** y **Configuración automática de nombre de dominio** están habilitadas de manera predeterminada después de actualizar iDRAC a la versión 6.00.00.00. Además, el **Nombre de dominio DNS** se convierte en nombre de dominio DHCP, y el nombre de dominio estático más antiguo se ignora después de actualizar a la versión 6.00.00.00.

1. En **Activar NIC**, seleccione **Activado**.
2. En el menú desplegable **Selección de NIC**, seleccione uno de los puertos siguientes en función de los requisitos de red:

i **NOTA:** Esta opción no está disponible en las plataformas MX.

- **Dedicado:** permite al dispositivo de acceso remoto utilizar la interfaz de red dedicada disponible en Remote Access Controller (RAC). Esta interfaz no se comparte con el sistema operativo host y dirige el tráfico de administración a una red física separada, lo que permite separarlo del tráfico de la aplicación.

Esta opción implica que el puerto de red dedicado de iDRAC enruta su tráfico de manera independiente desde los puertos LOM o NIC del servidor. La opción Dedicado permite asignar una dirección IP a iDRAC a partir de la misma subred o de una distinta en comparación con las direcciones IP asignadas a los LOM o la NIC del host para administrar el tráfico de red.

i **NOTA:** En el caso de servidores blade, la opción Dedicada se muestra como **Chasis (dedicado)**.

- **LOM1**
- **LOM2**
- **LOM3**
- **LOM4**

i **NOTA:** En el caso de servidores tipo bastidor y torre, hay dos opciones LOM (LOM1 y LOM2) o cuatro opciones LOM disponibles según el modelo del servidor. En el caso de los servidores blade con dos puertos NDC, hay dos opciones LOM (LOM1 y LOM2) disponibles y, en los servidores con cuatro puertos NDC, las cuatro opciones LOM están disponibles.

NOTA: Las LOM compartidas no son compatibles con *bNDC Intel X520-k 2P de 10 G* si se usan en un servidor de altura completa con dos NDC, ya que no son compatibles con el arbitraje de hardware.

3. En el menú desplegable **Selección de NIC**, elija el puerto desde el que desea acceder al sistema de manera remota; a continuación, se muestran las opciones:

NOTA: Esta función no está disponible en las plataformas MX.

NOTA: Puede seleccionar la tarjeta de interfaz de red dedicada o una opción de una lista de LOM disponibles en las tarjetas intermedias de puerto doble o cuádruple.

- **Chasis (dedicado):** permite al dispositivo de acceso remoto utilizar la interfaz de red dedicada disponible en Remote Access Controller (RAC). Esta interfaz no se comparte con el sistema operativo host y dirige el tráfico de administración a una red física separada, lo que permite separarlo del tráfico de la aplicación.

Esta opción implica que el puerto de red dedicado de iDRAC enruta su tráfico de manera independiente desde los puertos LOM o NIC del servidor. La opción Dedicado permite asignar una dirección IP a iDRAC a partir de la misma subred o de una distinta en comparación con las direcciones IP asignadas a los LOM o la NIC del host para administrar el tráfico de red.

- **Para tarjetas de puerto cuádruple: LOM1-LOM16**
- **Para tarjetas de puerto doble: LOM1, LOM2, LOM5, LOM6, LOM9, LOM10, LOM13, LOM14.**

4. En el menú desplegable **Red de protección contra fallas**, seleccione una de las LOM restantes. Si falla una red, el tráfico se enruta a través de la red de protección contra fallas.

Por ejemplo, para enrutar el tráfico de red de iDRAC a través de LOM2 cuando LOM1 está fuera de servicio, seleccione **LOM1** para **Selección de NIC** y **LOM2** para **Red de protección contra fallas**.

NOTA: Esta opción está desactivada si la **Selección de NIC** está configurada en el modo **Dedicado**.

NOTA: Cuando utiliza la configuración de la **red de conmutación por error**, se recomienda que todos los puertos LOM estén conectados a la misma red.

Para obtener más información, consulte la sección [Modificación de la configuración de red mediante la interfaz web](#)

5. En **Negociación automática**, seleccione **Activado** si iDRAC debe configurar automáticamente el modo dúplex y la velocidad de la red.

Esta opción está disponible solamente para el modo dedicado. Si está activada, iDRAC establece la velocidad de la red en 10, 100 o 1000 Mbps en función de la velocidad de la red.

6. Bajo **Velocidad de la red**, seleccione 10 Mbps o 100 Mbps.

NOTA: No es posible configurar manualmente la velocidad de la red en 1000 Mbps. Esta opción solo está disponible si la opción **Negociación automática** está activada.

7. Bajo **Modo dúplex**, seleccione la opción **Dúplex medio** o **Dúplex completo**.

NOTA: Esta opción está desactivada si la **Negociación automática** está configurada en el modo **Activado**.

NOTA: Si la formación de equipo de red está configurada para el sistema operativo host con el mismo adaptador de red que la selección de NIC; entonces, también se debe configurar la red de conmutación por error. En la selección de NIC y la red de conmutación por error, se deben utilizar los puertos que están configurados como parte del equipo de red. Si se utilizan más de dos puertos como parte del equipo de red, la selección de red de conmutación por error debe ser "Todos".

8. Bajo **MTU de NIC**, ingrese el tamaño de la unidad de transmisión máxima en la NIC.

NOTA: El límite predeterminado y máximo para MTU en NIC es 1500 y el valor mínimo es 576. Si IPv6 está habilitado, se requiere un valor de MTU de 1280 o superior.

Configuración común

Si la infraestructura de red tiene servidor DNS, registre iDRAC en el DNS. Estos son los requisitos de los ajustes iniciales para funciones avanzadas, tales como servicios de directorio: Active Directory o LDAP, Single Sign On y tarjeta inteligente.

Para registrar iDRAC:

1. Active la opción **Registrar DRAC en DNS**.
2. Introduzca el **Nombre DNS del DRAC**.
3. Seleccione **Configuración automática de nombre de dominio** para obtener automáticamente el nombre de dominio del DHCP. De lo contrario, proporcione el **Nombre del dominio DNS**.


Para el campo **Nombre DNS de iDRAC**, el formato de nombre predeterminado es *idrac-Service_Tag*, donde *Service_Tag* es el número de la etiqueta de servicio del servidor. La longitud máxima es de 63 caracteres y se admiten los siguientes caracteres:

- A-Z
- a-z
- 0-9
- Guión (-)

Configurar los ajustes de IPv4

Para configurar los valores de IPv4:

1. Seleccione la opción **Activado** en **Activar IPv4**.


 **NOTA:** En los servidores PowerEdge de 14.ª generación, DHCP está habilitado de manera predeterminada.

2. Seleccione la opción **Habilitado** en **Habilitar DHCP**, de modo que DHCP pueda asignar automáticamente la dirección IP, el gateway y la máscara de subred a iDRAC. De lo contrario, seleccione **Deshabilitado** e ingrese los valores para los siguientes elementos:
 - Dirección IP estática
 - Puerta de enlace estática
 - Máscara de subred estática
3. Las opciones **Usar DHCP para obtener direcciones del servidor DNS**, **Usar DHCPv6 para obtener direcciones de servidor DNS** y **Configuración automática de nombre de dominio** están habilitadas de manera predeterminada después de actualizar iDRAC a la versión 6.00.00.00. Además, el **Nombre de dominio DNS** se convierte en nombre de dominio DHCP, y el nombre de dominio estático más antiguo se ignora después de actualizar a la versión 6.00.00.00.

Configurar los ajustes de IPv6

En función de la configuración de la infraestructura, puede utilizar el protocolo de dirección IPv6.


Para configurar los valores IPv6:

 **NOTA:** Si IPv6 se configura como estática, asegúrese de configurar la puerta de enlace de IPv6 manualmente, que no es necesario en el caso de IPv6 dinámica. En el caso de IPv6, no realizar la configuración manual produce una pérdida de la comunicación.

1. Seleccione la opción **Activado** en **Activar IPv6**.
2. Para que el servidor DHCPv6 asigne de forma automática la dirección IP y el largo del prefijo al iDRAC, seleccione la opción **Activado** en **Activar configuración automática**.

 **NOTA:** Puede configurar IP estática e IP de DHCP al mismo tiempo.

3. En el cuadro **Dirección IP estática 1**, introduzca la dirección IPv6 estática.
4. En el cuadro **Longitud de prefijo estático**, introduzca un valor entre 1 y 128.
5. En el cuadro **Puerta de enlace estática**, introduzca la dirección de la puerta de enlace.

 **NOTA:** Si configura una IP estática, la dirección IP 1 actual muestra la IP estática y la dirección IP 2 muestra la IP dinámica. Si borra la configuración de la IP estática, la dirección IP 1 actual muestra la IP dinámica.

6. Las opciones **Usar DHCP para obtener direcciones del servidor DNS**, **Usar DHCPv6 para obtener direcciones de servidor DNS** y **Configuración automática de nombre de dominio** están habilitadas de manera predeterminada después de actualizar iDRAC a la versión 6.00.00.00. Además, el **Nombre de dominio DNS** se convierte en nombre de dominio DHCP, y el nombre de dominio estático más antiguo se ignora después de actualizar a la versión 6.00.00.00. Puede configurar lo siguiente, si es necesario:
 - En el cuadro **Servidor DNS preferido estático**, introduzca la dirección IPv6 del servidor DNS.
 - En el cuadro **Servidor DNS alternativo estático**, introduzca el servidor DNS alternativo estático.
7. Cuando la información de DNS no se puede obtener mediante DHCPv6 o la configuración estática, puede usar RFC 8106 "Opciones de anuncios del enrutador IPv6 para la configuración de DNS". Se identifica con el enrutador IPv6. El uso de la configuración de DNS de RA no afecta las configuraciones de DNS existentes (DHCPv6 o estáticas).

- El iDRAC puede obtener información del servidor de nombres DNS y del dominio de búsqueda de DNS a partir de mensajes de anuncios del enrutador IPv6. Consulte RFC 8106 y la guía del usuario del enrutador IPv6 para obtener información sobre cómo configurar el enrutador para anunciar esta información.
- Si la información de DNS está disponible tanto en el servidor DHCPv6 como en el anuncio del enrutador IPv6, el iDRAC utiliza ambos. En caso de conflicto, la información de DNS del servidor DHCPv6 tiene prevalencia en los ajustes `/etc/resolv.conf` del iDRAC.

NOTA: Para que iDRAC utilice información de DNS de RA, IPv6.Enable e IPv6.Autoconfig deben estar habilitados. Si la configuración automática está deshabilitada, el iDRAC no procesa los mensajes de RA de IPv6 y utiliza solo los ajustes de DNS estáticos según lo configurado.

Configuración de los valores de IMPI

Para configurar los valores de IPMI:

1. Bajo **Activar IPMI en la LAN**, seleccione **Activado**.
2. En **Límite de privilegio de canal**, seleccione **Administrador**, **Operador** o **Usuario**.
3. En el cuadro **Clave de cifrado**, introduzca la clave de cifrado en el formato de 0 a 40 caracteres hexadecimales (sin caracteres en blanco). El valor predeterminado es todo ceros.

Configuración de VLAN

Se puede configurar iDRAC en la infraestructura de VLAN. Para configurar los valores de VLAN, realice los siguientes pasos:

NOTA: En los servidores blade que se establecen como **Chasis (dedicado)**, los valores de VLAN son de solo lectura y solo se pueden cambiar mediante la CMC. Si el servidor está configurado en modo compartido, puede configurar los valores de VLAN en modo compartido en iDRAC.

1. En **Activar identificación de VLAN**, seleccione **Activado**.
2. En el cuadro **Identificación de VLAN**, introduzca un número válido de 1 a 4094.
3. En el cuadro **Prioridad**, introduzca un número de cuadro de 0 a 7 para establecer la prioridad de la identificación de VLAN.

NOTA: Después de activar VLAN, no se podrá acceder a la IP de DRAC durante un tiempo.

Control de acceso de red basado en puerto (IEEE 802.1x)

A partir de iDRAC versión 6.10.00.00, iDRAC brinda control de acceso de red basado en puerto (IEEE802.1x). Proporciona un mecanismo de autenticación seguro a los dispositivos que desean conectarse a una LAN.

Para esta función, se requiere la licencia iDRAC Datacenter.

Para acceder a esta característica mediante la GUI de iDRAC, vaya a **Ajustes de iDRAC > Conectividad > Red > Ajustes avanzados de la red > Seguridad 802.1x**. Puede activar o desactivar la opción mediante el menú desplegable. La característica está activada de manera predeterminada.

NOTA: El efecto de 802.1x no funciona en el modo LOM compartida con VLAN activada.

El control de acceso de red basado en puertos tiene tres formas de configurar los certificados de autenticación:

- **IDeVID predeterminado:** este es el certificado de iDRAC predeterminado instalado de fábrica.
- **LDeVID de firma personalizado:** con esta opción, puede definir una solicitud de firma de certificado (CSR) firmada por el certificado de firma de LDEVID cargado.
- **LDeVID personalizado:** con esta opción, puede cargar un certificado personalizado de su elección.

Existe la opción para habilitar o deshabilitar el **certificado del servidor de autenticación** a fin de proporcionar la información necesaria para validar el certificado. Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

NOTA:

- Esta característica está deshabilitada de manera predeterminada en los servidores modulares.
- Cualquier cambio en la configuración de 802.1x, incluidas las cargas de certificados y la habilitación/deshabilitación de ajustes, se aplica en el próximo arranque de iDRAC.

- El cambio de la red de iDRAC entre el switch habilitado para 802.1x y el switch no habilitado para 802.1x requiere que se reinicie iDRAC.
- Si los puertos del switch Ethernet que están conectados a los puertos LOM del servidor están habilitados para la seguridad 802.1x, entonces todos los dispositivos descendentes en esos puertos deben estar habilitados para la seguridad 802.1x. Esto significa que el host se ve afectado si no se ha habilitado para la seguridad 802.1X.

Configuración de la IP de iDRAC mediante la interfaz web de la CMC

Para configurar la dirección IP de iDRAC mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC):

i **NOTA:** Debe contar con privilegios de administrador de configuración del chasis para definir la configuración de la red de iDRAC desde CMC. La opción CMC está disponible solamente para los servidores blade.

1. Inicie sesión en la interfaz web del CMC.
2. Vaya a **Configuración de iDRAC Configuración CMC**. Aparecerá la página **Implementar iDRAC**.
3. En **Configuración de red de iDRAC**, seleccione **Activar LAN** y otros parámetros de red según los requisitos. Para obtener más información, consulte *Ayuda en línea para la CMC*.
4. Para conocer valores de red adicionales específicos a cada servidor Blade, vaya a **Información general de servidor<nombre del servidor>**. Se muestra la página **Estado del servidor**.
5. Haga clic en **Iniciar iDRAC** y vaya a **Configuración de iDRAC Conectividad > Red**.
6. En la página **Red**, especifique los valores de configuración siguientes:
 - Configuración de red
 - Configuración común
 - Configuración de IPv4
 - Configuración de IPv6
 - Configuración de IPMI
 - Configuración de VLAN
 - Configuración avanzada de la red

i **NOTA:** Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

7. Para guardar la información de red, haga clic en **Aplicar**.
Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>.

Descubrimiento automático

La función de detección automática permite que los servidores recién instalados detecten automáticamente la consola de administración remota que aloja el servidor de aprovisionamiento. El servidor de aprovisionamiento proporciona credenciales personalizadas de usuario administrativo para iDRAC, de modo que el servidor no aprovisionado pueda detectarse y administrarse desde la consola de administración. Para obtener más información acerca del servidor de aprovisionamiento, consulte *Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

El servidor de aprovisionamiento funciona con una dirección IP estática. La función de detección automática en iDRAC se utiliza para buscar el servidor de aprovisionamiento con DHCP/DNS de unidifusión/mDNS.

- Cuando iDRAC tiene la dirección de la consola, envía su propia etiqueta de servicio, la dirección IP, el número de puerto de Redfish, el certificado Web, etc.
- Esta información se publica periódicamente en las consolas.

DHCP, el servidor DNS o el nombre de host DNS predeterminado detecta el servidor de aprovisionamiento. Si se especifica un DNS, la dirección IP del servidor de aprovisionamiento se recupera desde el DNS y no se necesita la configuración de DHCP. Si se especifica el servidor de aprovisionamiento, se omite la detección, por lo que no se necesita DHCP ni DNS.




La detección automática se puede activar de las siguientes maneras:

1. Utilizando la GUI de iDRAC: **Configuración de iDRAC > Conectividad > Detección automática de iDRAC**

2. Utilizando RACADM:

```
jon@cobd ~$ ssh root@10.36.0.50
root@10.36.0.50's password:
/admin1-> racadm get idrac.autodiscovery
[keys:drac,embedded,1:autodiscovery,1]
EnableIPChangeAnnounce=Enabled
EnableIPChangeAnnounceFromDHCP=Enabled
EnableIPChangeAnnounceFromDNS=Enabled
EnableIPChangeAnnounceFromiKVM=Enabled
UnsolicitedIPChangeAnnounceRate=1 hour
/admin1->
/admin1-> racadm help idrac.autodiscovery
EnableIPChangeAnnounce -- Enable Auto Discovery to allow 1:many consoles to discover iDRAC
Usage -- 0- Disabled; 1- Enabled
Required License -- Auto Discovery
Dependency -- None
EnableIPChangeAnnounceFromDHCP -- Enable iDRAC to obtain list of consoles through DHCP.
Usage -- 0- Disabled; 1- Enabled
Required License -- Auto Discovery
Dependency -- None
EnableIPChangeAnnounceFromDNS -- Enable iDRAC to obtain list of consoles through mDNS
Usage -- 0- Disabled; 1- Enabled
Required License -- Auto Discovery
Dependency -- None
EnableIPChangeAnnounceFromiKVM -- Enable iDRAC to obtain list of consoles through unicast DNS.
Usage -- 0- Disabled; 1- Enabled
Required License -- Auto Discovery
Dependency -- None
UnsolicitedIPChangeAnnounceRate -- Rate of periodic refresh of IP address to consoles
Usage -- 0- Disabled; 1- 1 hour; 2- 6 hours; 3- 12 hours; 4- 1 day; 5- 3 days; 6- 1 week; 7- 2 weeks; 8- 4 weeks; 9- 6 weeks
Required License -- Auto Discovery
Dependency -- None
/admin1->
```

Para activar el servidor de aprovisionamiento mediante la utilidad de configuración del iDRAC:

1. Encienda el sistema administrado.
2. Durante la POST, presione F2 y vaya a **Configuración de iDRAC > Activación remota**. Se muestra la página **Activación remota de la configuración de iDRAC**.
3. Active el descubrimiento automático, introduzca la dirección IP del servidor de aprovisionamiento y haga clic en **Atrás**.
 **NOTA:** La especificación de la dirección IP del servidor de aprovisionamiento es opcional. Si no se establece, se detecta mediante la configuración de DHCP o DNS (paso 7).
4. Haga clic en **Red**. Aparece la pantalla **Red de configuración de iDRAC**.
5. Active la NIC.
6. Active IPv4.
 **NOTA:** IPv6 no es compatible para el descubrimiento automático.
7. Active DHCP y obtenga el nombre del dominio, la dirección de servidor DNS y el nombre de dominio DNS desde DHCP.
 **NOTA:** El paso 7 es opcional si se proporciona la dirección IP del servidor de aprovisionamiento (paso 3).

Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática

La función de configuración automática configura y aprovisiona todos los componentes en un servidor en una única operación. Estos componentes incluyen el BIOS, la iDRAC y PERC. Con la configuración automática, se importa automáticamente un archivo XML o JSON de perfil de configuración del servidor (SCP) que contiene todos los parámetros configurables. El servidor DHCP que asigna la dirección IP también proporciona los detalles para acceder al archivo SCP.


Los archivos SCP se crean mediante la configuración de un servidor de configuración gold. Luego, esta configuración se exporta a una ubicación de red compartida de NFS, CIFS, HTTP o HTTPS a la que puede acceder el servidor DHCP y la iDRAC del servidor que se está configurando. El nombre de archivo SCP se puede basar en la etiqueta de servicio o el número de modelo del servidor de destino, o bien se puede otorgar como nombre genérico. El servidor DHCP usa una opción de servidor DHCP para especificar el nombre de archivo SCP (de manera opcional), la ubicación de archivo SCP y las credenciales de usuario para acceder a la ubicación del archivo.

Cuando la iDRAC obtiene una dirección IP del servidor DHCP que se ha configurado para configuración automática, la iDRAC utiliza el SCP para configurar los dispositivos del servidor. La configuración automática se invoca solo después de que la iDRAC obtiene su dirección IP del servidor DHCP. Si no obtiene una respuesta o una dirección IP del servidor DHCP, no se invoca la configuración automática.

Las opciones de uso compartido de archivos HTTP y HTTPS son compatibles con el firmware de iDRAC 3.00.00.00 o posterior. Se deben proporcionar detalles de la dirección HTTP o HTTPS. En caso de que el proxy esté habilitado en el servidor, el usuario debe proporcionar ajustes de proxy adicionales para permitir que HTTP o HTTPS transfieran información. La marca de opción `-s` se actualiza como:

Tabla 9. Diferentes tipos de recursos compartidos y valores asignados

-s (ShareType)	asignación
NFS	0 0 nfs
CIFS	2 0 cifs
HTTP	5 0 http
HTTPS	6 0 https

 **NOTA:** Los certificados HTTPS no son compatibles con la configuración automática. La configuración automática ignora las advertencias de certificados.

En la siguiente lista, se describen los parámetros necesarios y opcionales asignados para el valor de la cadena:

`-f (Filename)`: nombre del archivo del perfil de configuración del servidor exportado. Esto se requiere en las versiones de firmware de iDRAC anteriores a 2.20.20.20.

`-n (Sharename)`: nombre de recurso compartido de red. Se requiere para NFS o CIFS.

- s (ShareType): asignación de 0 para NFS, 2 para CIFS, 5 para HTTP y 6 para HTTPS. Este campo es obligatorio en las versiones de firmware de iDRAC 3.00.00.00.
- i (IPAddress): dirección IP del recurso compartido de red. Este campo es obligatorio.
- u (Username): nombre de usuario con acceso al recurso compartido de red. Este campo es obligatorio para CIFS.
- p (Password): contraseña de usuario con acceso al recurso compartido de red. Este campo es obligatorio para CIFS.
- d (ShutdownType): 0 para apagado ordenado o 1 para apagado forzado (configuración predeterminada: 0) Este campo es opcional.
- t (Timetowait): tiempo de espera para que el host se apague (valor predeterminado: 300). Este campo es opcional.
- e (EndHostPowerState): 0 para APAGADO o 1 para ENCENDIDO (valor predeterminado: 1). Este campo es opcional.

Las marcas de opciones adicionales son compatibles con el firmware de iDRAC 3.00.00.00 o posterior para habilitar la configuración de los parámetros del proxy HTTP y establecer el tiempo de espera de reintento a fin de acceder al archivo de perfil:

- pd (ProxyDefault): utilice la configuración predeterminada de proxy. Este campo es opcional.
- pt (ProxyType): el usuario puede asignar `http` o `socks` (configuración predeterminada: `http`). Este campo es opcional.
- ph (ProxyHost): dirección IP del host proxy. Este campo es opcional.
- pu (ProxyUserName): nombre de usuario con acceso al servidor proxy. Este campo es necesario para la compatibilidad con proxy.
- pp (ProxyPassword): contraseña de usuario con acceso al servidor proxy. Este campo es necesario para la compatibilidad con proxy.
- po (ProxyPort): puerto del servidor proxy (valor predeterminado: 80). Este campo es opcional.
- to (Timeout): especifica el tiempo de espera de reintento en minutos para obtener el archivo de configuración (valor predeterminado: 60 minutos).

Para las versiones de firmware de iDRAC 3.00.00.00 o posteriores, los archivos de perfil en formato JSON son compatibles. Los siguientes nombres de archivo se utilizarán si el parámetro de nombre de archivo no está presente:

- <etiqueta de servicio>-config.xml, ejemplo: CDVH7R1-config.xml
- <número de modelo> -config.xml, ejemplo: R640-config.xml
- config.xml
- <etiqueta de servicio>-config.json, ejemplo: CDVH7R1-config.json
- <número de modelo> -config.json, ejemplo: R630-config.json
- config.json

i **NOTA:** Para obtener más información sobre HTTP, consulte el informe técnico *14G Support for HTTP and HTTPS across iDRAC9 with Lifecycle Controller Interfaces* (Soporte 14G para HTTP y HTTPS a través de la iDRAC9 con interfaces de Lifecycle Controller) en <https://www.dell.com/support>.

i **NOTA:**

- La configuración automática solo se puede activar cuando las opciones **DHCPv4** y **Activar IPV4** están activadas.
- Las funciones de configuración automática y detección automática son mutuamente excluyentes. Deshabilite la detección automática para que funcione la configuración automática.
- La configuración automática se deshabilita una vez que un servidor lleva a cabo una operación de configuración automática.

Si todos los servidores Dell PowerEdge del grupo de servidores DHCP son del mismo tipo y número de modelo, se necesita un solo archivo de SCP (`config.xml`). El nombre de archivo `config.xml` se utiliza como el nombre de archivo SCP predeterminado. Además del archivo `.xml`, también se pueden utilizar los archivos `.json` con los sistemas 14G. El archivo puede ser `config.json`.

El usuario puede configurar servidores individuales que requieren distintos archivos de configuración asignados mediante modelos de servidores o etiquetas de servicio de servidores individuales. En un entorno que tiene diferentes servidores con requisitos específicos, se pueden usar distintos nombres de archivo SCP para distinguir cada servidor o tipo de servidor. Por ejemplo, si hay dos modelos de servidores para configurar, un PowerEdge R740s y un PowerEdge R540s, debe utilizar dos archivos SCP: `R740-config.xml` y `R540-config.xml`.

i **NOTA:** El agente de configuración del servidor de iDRAC genera automáticamente el nombre de archivo de la configuración con la etiqueta de servicio del servidor, el número de modelo o el nombre de archivo predeterminado: `config.xml`.

i **NOTA:** Si ninguno de estos archivos están en el recurso compartido de red, el trabajo de importación del perfil de configuración del servidor se marca como fallido para el archivo no encontrado.

Secuencia de configuración automática

1. Cree o modifique el archivo SCP que configura los atributos de los servidores Dell.
2. Coloque el archivo SCP en una ubicación de recurso compartido a la que pueda acceder el servidor DHCP y todos los servidores Dell a los que se les ha asignado una dirección IP desde el servidor DHCP.
3. Especifique la ubicación del archivo SCP en el campo proveedor-opción 43 del servidor DHCP.
4. Como parte de la adquisición de la dirección IP, la iDRAC anuncia el identificador de clase de proveedor. (Opción 60)
5. El servidor DHCP vincula la clase de proveedor con la opción del proveedor en el archivo `dhcpd.conf` y envía la ubicación del archivo SCP y el nombre del archivo SCP al iDRAC, si se lo especifica.
6. La iDRAC procesa el archivo SCP y configura todos los atributos que se enumeran en el archivo

Opciones de DHCP

DHCPv4 permite transferir varios parámetros definidos globalmente a los clientes DHCP. Cada parámetro se conoce como una opción de DHCP. Cada opción se identifica con una etiqueta de opción, que es un valor de 1 byte. Las etiquetas de la opción 0 y 255 se reservan para la superficie y el final de las opciones, respectivamente. Todos los demás valores están disponibles para definir opciones.

La opción 43 de DHCP se utiliza para enviar información del servidor DHCP al cliente DHCP. La opción se define como una cadena de texto. Esta cadena de texto se establece para que contenga los valores del nombre de archivo de SCP, la ubicación del recurso compartido y las credenciales para acceder a la ubicación. Por ejemplo,

```
option myname code 43 = text;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
# default gateway
    option routers 192.168.0.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option nis-domain "domain.org";
    option domain-name "domain.org";
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    option time-offset -18000; #Eastern Standard Time
    option vendor-class-identifier "iDRAC";
    set vendor-string = option vendor-class-identifier;
    option myname "-f system_config.xml -i 192.168.0.130 -u user -p password -n cifs -s 2 -d
0 -t 500";
```

donde `-i` es la ubicación del recurso compartido de archivos remoto y `-f` es el nombre de archivo en la cadena junto con las credenciales para el recurso compartido de archivos remotos.

La opción 60 de DHCP identifica y asocia un cliente DHCP con un proveedor en particular. Cualquier servidor DHCP configurado para realizar una acción basada en una Id. de proveedor del cliente debe tener configuradas las opción 60 y la opción 43. Con los servidores Dell PowerEdge, el iDRAC se identifica a sí mismo con la Id. de proveedor: `iDRAC`. Por lo tanto, debe agregar una 'Clase de proveedor' nueva y crear una 'opción de ámbito' en él para el 'código 60' y luego activar la opción de ámbito nueva para el servidor DHCP.

Configuración de la opción 43 en Windows

Para configurar la opción 43 en Windows:

1. En el servidor DHCP, vaya a **Inicio > Herramientas de administración > DHCP** para abrir la herramienta de administración de servidor DHCP.
2. Encuentre el servidor y expanda todos los elementos en él.
3. Haga clic con el botón derecho en **Opciones del ámbito** y seleccione **Configurar opciones**. Aparece el cuadro de diálogo **Opciones del ámbito**.
4. Desplácese y seleccione **Información específica del proveedor 043**.
5. En el campo **Entrada de datos**, haga clic en cualquier lugar en el área debajo de **ASCII** e introduzca la dirección IP del servidor que tiene la ubicación de recurso compartido, que contiene el archivo de SCP. El valor aparece a medida que lo escribe bajo **ASCII** pero también aparece en modo binario a la izquierda.
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración.

Configuración de la opción 60 en Windows

Para configurar la opción 60 en Windows:

1. En el servidor DHCP, vaya a **Inicio > Herramientas de administración > DHCP** para abrir la herramienta de administración del servidor DHCP.
2. Encuentre el servidor y expanda los elementos que se ubican en él.
3. Haga clic con el botón derecho en **IPv4** y elija **Definir clases de proveedores**.
4. Haga clic en **Agregar**.
Aparece un cuadro de diálogo con los siguientes campos:
 - **Nombre de visualización:**
 - **Descripción:**
 - **Id.: binario: ASCII:**
5. En el campo **Nombre de visualización:**, escriba `iDRAC`.
6. En el campo **Descripción:**, escriba `Clase de proveedor`.
7. Haga clic en la sección **ASCII:** y escriba `iDRAC`.
8. Haga clic en **Aceptar** y luego en **Cerrar**.
9. En la ventana de DHCP, haga clic con el botón derecho del mouse en **IPv4** y seleccione **Establecer opciones predefinidas**.
10. Desde el menú desplegable **Clase de la opción**, seleccione **iDRAC** (creado en el paso 4) y haga clic en **Agregar**.
11. En el cuadro de diálogo **Tipo de opción**, introduzca la siguiente información:
 - **Nombre:** `iDRAC`
 - **Tipo de dato:** cadena
 - **Código:** `60`
 - **Descripción:** identificador de clase de proveedor de Dell
12. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana **DHCP**.
13. Expanda de todos los elementos en el nombre del servidor, haga clic con el botón derecho en **Opciones del ámbito** y seleccione **Configurar opciones**.
14. Haga clic en la pestaña **Opciones avanzadas**.
15. Desde el menú desplegable **Clase de proveedor**, seleccione **iDRAC**. Aparecerá `060 iDRAC` en la columna **Opciones disponibles**.
16. Seleccione la opción **060 iDRAC**.
17. Introduzca el valor de cadena que se debe enviar al iDRAC (junto con una dirección IP estándar proporcionada por DHCP). El valor de cadena ayudará a importar el archivo de configuración SCP correcto.
Para la configuración de **Entrada de DATOS, Valor de cadena** de la opción, utilice un parámetro que tenga las siguientes opciones de letras y valores:
 - `Filename (-f)`: indica el nombre del archivo del perfil de configuración del servidor (SCP) exportado.
 - `Sharename (-n)`: Indica el nombre del recurso compartido de red.
 - `ShareType (-s)`:
Además de ser compatible con el uso compartido de archivos basado en NFS y CIFS, el firmware de la iDRAC 3.00.00.00 (o versiones posteriores) también es compatible con el acceso a archivos de perfil mediante HTTP y HTTPS. El indicador `-s option` se actualiza de la siguiente manera:
`-s (ShareType)`: Escriba `nfs` o `0` para NFS, `cifs` o `2` para CIFS, `http` o `5` para HTTP, o bien, `https` o `6` para HTTPS (obligatorio).
 - `IPAddress (-i)`: Indica la dirección IP del recurso compartido de archivos.



NOTA: `Sharename (-n)`, `ShareType (-s)` e `IPAddress (-i)` son atributos obligatorios que deben incluirse. Para HTTP o HTTPS, el atributo `-n` no es obligatorio.



NOTA: El valor predeterminado es `0`.



NOTA: `ShutdownType (-d)`, `Timetowait (-t)` y `EndHostPowerState (-e)` son atributos opcionales.

NFS: `-f system_config.xml -i 192.168.1.101 -n /nfs_share -s 0 -d 1`

CIFS: `-f system_config.xml -i 192.168.1.101 -n cifs_share -s 2 -u <NOMBRE DE USUARIO> -p <CONTRASEÑA> -d 1 -t 400`

HTTP: -f system_config.json -i 192.168.1.101 -s 5
HTTP: -f http_share/system_config.xml -i 192.168.1.101 -s http
HTTP: -f system_config.xml -i 192.168.1.101 -s http -n http_share
HTTPS: -f system_config.json -i 192.168.1.101 -s https

Configuración de la opción 43 y la opción 60 en Linux

Actualice el archivo `/etc/dhcpd.conf`. Los pasos para configurar las opciones son similares a los pasos para Windows:

1. Deje un bloque o agrupación de direcciones que este servidor DHCP puede asignar.
2. Establezca la opción 43 y utilice el identificador de clase de nombre de proveedor para la opción 60.

```

option myname code 43 = text;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {
#default gateway
    option routers          192.168.0.1;
    option subnet-mask     255.255.255.0;
    option nis-domain       "domain.org";
    option domain-name     "domain.org";
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    option time-offset     -18000;      # Eastern Standard Time
option vendor-class-identifier "iDRAC";
set vendor-string = option vendor-class-identifier;
option myname "-f system_config.xml -i 192.168.0.130 -u user -p password -n cifs -s 2 -d 0 -t 500";
    range dynamic-bootp 192.168.0.128 192.168.0.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
}
  
```

Los siguientes son los parámetros necesarios y opcionales que se deben pasar en la cadena del identificador de clase de proveedor:

- Nombre de archivo (-f): indica el nombre del archivo del perfil de configuración del servidor exportado.
 - NOTA:** Para obtener más información sobre las reglas de asignación de nombres de los archivos, consulte [Configuración de servidores y componentes del servidor mediante la configuración automática](#).
- Sharename (-n): indica el nombre del recurso compartido de red.
- ShareType (-s): indica el tipo de recurso compartido. 0 indica NFS, 2 indica CIFS, 5 indica HTTP y 6 indica HTTPS.
 - NOTA:** Ejemplo para el recurso compartido CIFS, HTTP, HTTPS y NFS de Linux:
 - **NFS:** `-f system_config.xml -i 192.168.0.130 -n /nfs -s 0 -d 0 -t 500`
Asegúrese de utilizar NFS2 o NFS3 para el recurso compartido de red NFS.
 - **CIFS:** `-f system_config.xml -i 192.168.0.130 -n sambashare/config_files -s 2 -u user -p password -d 1 -t 400`
 - **HTTP:** `-f system_config.xml -i 192.168.1.101 -s http -n http_share`
 - **HTTPS:** `-f system_config.json -i 192.168.1.101 -s https`
- IPAddress (-i): indica la dirección IP del recurso de archivos compartidos.
 - NOTA:** Sharename (-n), ShareType (-s) y IPAddress (-i) son atributos necesarios que se deben pasar. -n no se necesita para HTTP ni HTTPS.
- Username (-u): indica el nombre de usuario requerido para acceder al recurso compartido de red. Esta información se requiere solo para CIFS.
- Password (-p): indica la contraseña requerida para acceder al recurso compartido de red. Esta información se requiere solo para CIFS.
- ShutdownType (-d): indica el modo de apagado. 0 indica apagado ordenado y 1 indica apagado forzado.
 - NOTA:** El valor predeterminado es 0.
- Timetowait (-t): indica el tiempo que espera el sistema de host antes de apagarse. El valor predeterminado es 300.
- EndHostPowerState (-e): indica el estado de la alimentación del host. 0 indica apagado y 1 indica encendido. El valor predeterminado es 1.
 - NOTA:** ShutdownType (-d), Timetowait (-t) y EndHostPowerState (-e) son atributos opcionales.

El siguiente es un ejemplo de una reserva de DHCP estática desde un archivo dhcpd.conf:

```
host my_host {
host my_host {
hardware ethernet b8:2a:72:fb:e6:56;
fixed-address 192.168.0.211;
option host-name "my_host";
option myname " -f r630_raid.xml -i 192.168.0.1 -n /nfs -s 0 -d 0 -t 300";
}
```

 **NOTA:** Después de editar el archivo dhcpd.conf, asegúrese de reiniciar el servicio dhcpd para aplicar los cambios.

Prerrequisitos antes de activar Configuración automática

Antes de activar la función Configuración automática, asegúrese de que los siguientes elementos ya estén configurados:

- El recurso compartido de red compatible (NFS, CIFS, HTTP y HTTPS) está disponible en la misma subred que iDRAC y el servidor DHCP. Pruebe el recurso compartido de red para asegurarse de que se pueda acceder a este y de que el servidor de seguridad y los permisos de usuario estén establecidos correctamente.
- El perfil de configuración del servidor se exporta al recurso compartido de red. Además, asegúrese de que se hayan realizado los cambios necesarios en el archivo de SCP de manera que se puede aplicar la configuración adecuada cuando se inicie el proceso de configuración automática.
- El servidor DHCP está configurado y la configuración de DHCP se ha actualizado según el iDRAC para llamar al servidor e iniciar la función de configuración automática.

Activación de la configuración automática mediante la interfaz web de iDRAC

Asegúrese de que las opciones DHCPv4 y Activar IPv4 están activadas y que Detección automática está desactivada.

Para activar la configuración automática:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > Network (Red) > Auto Config (Configuración automática)**. Aparecerá la página **Red**.
2. En la sección **Configuración automática**, seleccione una de las opciones siguientes en el menú desplegable **Activar aprovisionamiento de DHCP**:
 - **Enable Once (Habilitar una vez)**: configura el componente solo una vez mediante el archivo de SCP al que hace referencia el servidor DHCP. Después de esto, se desactiva la configuración automática.
 - **Enable once after reset (Habilitar una vez después de restablecer)**: después de restablecer iDRAC, se configuran los componentes solo una vez mediante el archivo de SCP al que hace referencia el servidor DHCP. Después de esto, se desactiva la configuración automática.
 - **Desactivar**: desactiva la función Configuración automática.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración. La página de la red se actualiza automáticamente.

Activar configuración automática mediante RACADM

Para activar la función de configuración automática mediante RACADM, utilice el objeto `iDRAC.NIC.AutoConfig`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Para obtener más información sobre la característica de configuración automática, consulte la documentación técnica *Aprovisionamiento sin intervención de servidores de bajo nivel mediante Dell iDRAC con la función de configuración automática de Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/support>.

Cómo usar contraseñas de algoritmos hash para obtener una mayor seguridad

En los servidores PowerEdge con iDRAC, versión 3.00.00.00, puede establecer contraseñas de usuario y contraseñas del BIOS utilizando un formato de algoritmo hash unidireccional. El mecanismo de autenticación de usuarios no se ve afectado (excepto para SNMPv3 e IPMI) y puede proporcionar la contraseña en formato de texto sin formato.

Con la nueva función de contraseña de algoritmos hash:

- Puede generar sus propios algoritmos hash SHA256 para configurar contraseñas del BIOS y contraseñas de usuario de iDRAC. Esto le permite tener valores de SHA256 en el perfil de configuración de servidor, RACADM y WSMAN. Si ingresa los valores de contraseña de SHA256, no puede autenticar a través de SNMPv3 e IPMI.
 - ⓘ **NOTA:** No se puede usar la RACADM remota, WSMAN ni Redfish para la configuración de contraseñas de algoritmo hash o el reemplazo para la iDRAC. Puede utilizar SCP para la configuración de contraseñas de algoritmo hash o el reemplazo en la RACADM remota, WSMAN o Redfish.
- Puede configurar un servidor plantilla que incluya todas las cuentas de usuario de iDRAC y las contraseñas del BIOS mediante el mecanismo actual de texto sin formato. Después de configurar el servidor, puede exportar el perfil de configuración de servidor con los valores de algoritmo hash de las contraseñas. En la exportación se incluyen los valores hash que se necesitan para la autenticación de IPMI y SNMPv3. Después de importar este perfil, debe utilizar la versión más reciente de la herramienta Dell IPMI; si utiliza una versión más antigua, no se podrá realizar la autenticación de IPMI para los usuarios que tengan establecidos valores de contraseña con hash.
- Las otras interfaces, como la interfaz gráfica de usuario de iDRAC, mostrarán las cuentas de usuario activadas.

Puede generar la contraseña de algoritmos hash con y sin Salt mediante SHA256.

Debe tener privilegios de control de servidor para incluir y exportar contraseñas de algoritmos hash.

Si se pierde el acceso a todas las cuentas, use la utilidad de configuración de iDRAC o RACADM local y lleve a cabo la tarea de restablecimiento de los valores predeterminados de iDRAC.

Si la contraseña de la cuenta de usuario de iDRAC se ha configurado solo con el hash de contraseña SHA256 y no con otros (SHA1v3Key, MD5v3Key o IPMIKey), la autenticación mediante SNMP v3 e IPMI no estará disponible.

Contraseña de algoritmos hash mediante RACADM

Para configurar contraseñas de algoritmos hash, utilice los siguientes objetos con el comando `set`:

- `iDRAC.Users.SHA256Password`
- `iDRAC.Users.SHA256PasswordSalt`

ⓘ **NOTA:** Los campos `SHA256Password` y `SHA256PasswordSalt` están reservados para la importación XML y no se configuran con herramientas de líneas de comandos. Es posible que al ajustar uno de los campos se bloquee el inicio de sesión en iDRAC del usuario actual. Cuando se importa una contraseña mediante `SHA256Password`, la iDRAC no aplicará la comprobación de la longitud de la contraseña.

Utilice el siguiente comando para incluir la contraseña de algoritmos hash en el perfil de configuración del servidor exportado:

```
racadm get -f <file name> -l <NFS / CIFS / HTTP / HTTPS share> -u <username> -p <password> -t <filetype> --includePH
```

Debe configurar el atributo `Salt` al configurar el algoritmo hash asociado.

ⓘ **NOTA:** Los atributos no son aplicables al archivo de configuración INI.

Contraseña de algoritmos hash en el perfil de configuración del servidor

Las contraseñas de algoritmos hash nuevas pueden exportarse de manera opcional en el perfil de configuración del servidor.

Al importar el perfil de configuración del servidor, puede quitar el comentario del atributo de contraseña existente o de los atributos de algoritmo hash de contraseña nueva. Si se quita el comentario de ambas opciones, se genera un error y no se establece la contraseña. Un atributo con comentario no se aplica durante una importación.

Generación de contraseñas de algoritmos hash sin autenticación de SNMPv3 e IPMI

La contraseña de hash puede generarse sin autenticación de SNMPv3 e IPMI con o sin Salt. Ambos requieren SHA256.

Para generar contraseñas de hash con Salt:

1. Para cuentas de usuario de iDRAC, debe configurar el atributo Salt de la contraseña con SHA256.

Al configurar el atributo Salt de la contraseña, se agrega una cadena binaria de 16 bytes. Se requiere que el atributo Salt tenga 16 bytes, si se proporciona. Una vez añadida, se convierte en una cadena de 32 caracteres. El formato es "contraseña" + "salt", por ejemplo:

Contraseña = SOMEPASSWORD

Salt = ALITTLEBITOFSALT (se agregan 16 caracteres)

2. Abra un símbolo del sistema de Linux y ejecute el siguiente comando:

```
Generate Hash-> echo-n SOMEPASSWORDALITTLEBITOFSALT|sha256sum -><HASH>
```

```
Generate Hex Representation of Salt -> echo -n ALITTLEBITOFSALT | xxd -p -> <HEX-SALT>
```

```
set iDRAC.Users.4.SHA256Password <HASH>
```

```
set iDRAC.Users.4.SHA256PasswordSalt <HEX-SALT>
```

3. Proporcione el valor hash y el atributo Salt en el perfil de configuración del servidor importado, y los comandos de RACADM, Redfish o WSMAN.

NOTA: Si desea borrar una contraseña a la que se aplicó previamente el comando Salt, asegúrese de que la contraseña con el comando Salt esté configurado de forma explícita en una cadena vacía, es decir:

```
set iDRAC.Users.4.SHA256Password  
ca74e5fe75654735d3b8d04a7bdf5dcd06f1c6c2a215171a24e5a9dcb28e7a2
```

```
set iDRAC.Users.4.SHA256PasswordSalt
```

4. Después de configurar la contraseña, la autenticación de contraseña de texto sin formato normal funcionará, excepto que no funcione la autenticación de SNMP v3 e IPMI para las cuentas de usuario de iDRAC que tengan contraseñas actualizadas con hash.

Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local

Después de configurar la dirección IP de la iDRAC, puede modificar la configuración de la cuenta de administrador local (es decir, el usuario 2) mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para hacerlo:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de usuario**. Se muestra la página **Configuración de usuario de la configuración de iDRAC**.
2. Especifique los detalles de **Nombre de usuario**, **Privilegio de usuario en la LAN**, **Privilegio de usuario de puerto serie** y **Contraseña**.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores de la cuenta de administrador local.

Configuración de la ubicación de Managed System

Puede especificar los detalles de la ubicación del sistema administrado en el centro de datos mediante la interfaz web de iDRAC o la utilidad de configuración de iDRAC.

Configuración de la ubicación de Managed System mediante la interfaz web

Para especificar los detalles de ubicación del sistema:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **System (Sistema) > Details (Detalles) > System Details (Detalles del sistema)**. Aparecerá la página **Detalles del sistema**.
2. En **Ubicación del sistema**, introduzca los detalles de la ubicación del sistema administrado en el centro de datos. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**. Los detalles de la ubicación del sistema se guardan en iDRAC.

Configuración de la ubicación de Managed System mediante RACADM

Para especificar los detalles de ubicación del sistema, utilice los objetos de grupo `System.Location`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de la ubicación de Managed System mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para especificar los detalles de ubicación del sistema:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Ubicación del sistema**. Se muestra la página **Ubicación del sistema de la configuración de iDRAC**.
2. Introduzca los detalles de la ubicación del sistema administrado en el centro de datos. Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Los detalles se guardan.

Optimización del rendimiento y el consumo de alimentación del sistema

La alimentación necesaria para enfriar un servidor puede aumentar en forma significativa la alimentación de todo el sistema. El control térmico es la administración activa del enfriamiento del sistema mediante la administración de la alimentación del sistema y la velocidad de los ventiladores, a fin de garantizar un sistema confiable y reducir la salida acústica del sistema, el flujo de aire y el consumo de energía del sistema. Puede ajustar la configuración del control térmico y optimizar el rendimiento del sistema y los requisitos de rendimiento por vatio.

Si utiliza la interfaz web de iDRAC, RACADM o la utilidad de configuración de iDRAC, puede cambiar las siguientes opciones térmicas:

- Optimizar el rendimiento
- Optimizar la alimentación mínima
- Establecer la temperatura máxima de la salida de aire
- Aumentar el flujo de aire mediante el desplazamiento de un ventilador, si es necesario
- Aumentar el flujo de aire mediante el aumento de la velocidad mínima del ventilador

A continuación, se muestra la lista de funciones de administración térmica:

- **Consumo de flujo de aire del sistema:** muestra el consumo de flujo de aire del sistema en tiempo real (en CFM), lo que permite el equilibrio del flujo de aire en el nivel del centro de datos y el rack.
- **Delta-T personalizado:** limita el aumento de la temperatura del aire desde la entrada hasta la salida para que se dimensione correctamente el enfriamiento en el nivel de la infraestructura.
- **Control de temperatura de salida:** especifica el límite de temperatura del aire que sale del servidor para que coincida con las necesidades del centro de datos.
- **Temperatura de entrada PCIe personalizada:** seleccione la temperatura correcta de entrada para que coincida con los requisitos del dispositivo de otros fabricantes.
- **Configuración del flujo de aire PCIe:** proporciona una vista completa del enfriamiento del dispositivo PCIe del servidor y permite la personalización del enfriamiento de las tarjetas de terceros.

Modificación de los ajustes térmicos mediante la interfaz web de iDRAC

Para modificar los ajustes térmicos, realice lo siguiente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de hardware > Configuración de enfriamiento**.
2. Especifique los siguientes elementos:
 - **Optimización del perfil térmico:** seleccione el perfil térmico:
 - **Configuración del perfil térmico predeterminado (potencia mínima):** implica que el algoritmo térmico utiliza la misma configuración de perfil del sistema que se definió en la página **BIOS del sistema > Configuración BIOS del sistema > Configuración del perfil del sistema**.

De manera predeterminada, esta opción está establecida en **Configuración de perfil térmico predeterminada**. También puede seleccionar un algoritmo personalizado, que es independiente del perfil de BIOS. Las opciones disponibles son:

- **Rendimiento máximo (Rendimiento optimizado):**
 - Disminución de la probabilidad de limitación de la CPU o de la memoria.
 - Aumento de la probabilidad de activación del modo turbo.
 - Por lo general, se dan velocidades de ventilador más altas en cargas de esfuerzo y en estado de inactividad.
- **Alimentación mínima (Rendimiento por vatio optimizado):**
 - Optimizado para reducir el consumo de alimentación del sistema basado en el estado de alimentación óptimo del ventilador.
 - Por lo general, se dan velocidades de ventilador menores en cargas de esfuerzo y en estado de inactividad.
- **Límite de sonido:** esta opción reduce la salida acústica desde un servidor a costa de una pequeña reducción de rendimiento. La activación del límite de sonido puede incluir la implementación o la evaluación temporal de un servidor en un espacio ocupado, pero no debe usarse durante pruebas comparativas o aplicaciones que requieran mucho rendimiento.



NOTA: Si selecciona **Rendimiento máximo** o **Alimentación mínima**, anula la configuración térmica asociada a la configuración del perfil del sistema en la página **BIOS del sistema > Configuración BIOS del sistema. Configuración del perfil del sistema**.

- **Límite de temperatura de salida máximo:** en el menú desplegable, seleccione la temperatura de aire de salida máxima. Los valores se muestran según el sistema.

El valor predeterminado es **Valor predeterminado, 70 °C (158 °F)**.

Esta opción permite cambiar las velocidades de los ventiladores del sistema para que la temperatura de salida no supere el límite de temperatura de salida seleccionado. Esto no se puede garantizar siempre bajo todas las condiciones de funcionamiento del sistema debido a la dependencia en la carga del sistema y la capacidad de enfriamiento del sistema.

- **Intervalos de velocidad del ventilador:** seleccionar esta opción permite el enfriamiento adicional para el servidor. En caso de que se agregue hardware (por ejemplo, tarjetas de PCIe nuevas), es posible que requiera enfriamiento adicional. Un desplazamiento en la velocidad del ventilador causa el aumento de las velocidades del ventilador (por el valor % de desplazamiento) por encima de la línea base de las velocidades del ventilador calculadas mediante el algoritmo de control térmico. Los posibles valores son:
 - **Velocidad baja del ventilador:** lleva la velocidad del ventilador a una velocidad moderada.
 - **Velocidad media del ventilador:** lleva la velocidad del ventilador a un valor cercano al valor medio.
 - **Velocidad alta del ventilador:** lleva la velocidad del ventilador a un valor cercano a la velocidad máxima.
 - **Velocidad máxima del ventilador:** lleva la velocidad del ventilador a la velocidad máxima.
 - **Apagado:** el intervalo de la velocidad del ventilador se establece en desactivado. Este es el valor predeterminado. Cuando se establece en apagado, el porcentaje no se mostrará. La velocidad predeterminada los ventiladores se aplica sin desplazamiento. A su vez, la configuración máxima hará funcionar a todos los ventiladores a su velocidad máxima.

El desplazamiento de la velocidad del ventilador es dinámico y se basa en el sistema. El aumento de la velocidad del ventilador para cada desplazamiento como se muestra junto a cada opción.

El desplazamiento de la velocidad del ventilador aumenta todas las velocidades de los ventiladores con el mismo porcentaje. Las velocidades del ventilador pueden aumentar por encima de las velocidades de desplazamiento en función de las necesidades de enfriamiento de los componentes individuales. Se espera que aumente el consumo de energía del sistema general.

El desplazamiento de la velocidad del ventilador le permite aumentar la velocidad del ventilador del sistema con cuatro pasos graduales. Estos pasos se dividen por igual entre la velocidad de línea base típica y la velocidad máxima de los ventiladores del sistema del servidor. Algunas configuraciones de hardware resultan en mayores velocidades del ventilador de línea base, lo que provoca desplazamientos distintos al desplazamiento máximo para lograr la máxima velocidad.

El escenario de uso más común es el enfriamiento del adaptador PCIe no estándar. Sin embargo, la función puede utilizarse a fin de aumentar el enfriamiento del sistema para otros fines.

NOTA: El valor de configuración del VENTILADOR está disponible en iDRAC incluso cuando el sistema no tiene ningún VENTILADOR. Esto se debe a que, iDRAC envía la configuración especificada al administrador del chasis para procesar los datos de iDRAC y enviar el enfriamiento necesario al sistema según la configuración.

- **Umbrales**

- **Límite de temperatura máximo de entrada de PCIe:** el valor predeterminado es 55 °C. Seleccione la temperatura mínima de 45 °C para tarjetas PCIe de terceros que requieren una menor temperatura de entrada.
- **Límites de temperatura de salida:** mediante la modificación los valores de lo siguiente, puede establecer los límites de temperatura de salida:
 - **Establecer límite de temperatura de salida máximo**
 - **Establecer límite de aumento de la temperatura del aire**
- **Velocidad mínima del ventilador en PWM (% del máximo):** seleccione esta opción para realizar un ajuste preciso de la velocidad del ventilador. Si utiliza esta opción, puede configurar una velocidad más alta del ventilador del sistema de base o aumentar la velocidad del ventilador del sistema en caso de que otras opciones personalizadas de velocidad de ventiladores no generan las velocidades más altas requeridas.
 - **Predeterminado:** establece la velocidad mínima del ventilador en el valor predeterminado según lo que determine el algoritmo de enfriamiento del sistema.
 - **Personalizado:** ingrese el porcentaje que desee cambiar respecto de la velocidad del ventilador. El rango está entre 9 y 100.

El intervalo permitido para velocidad mínima del ventilador en PWM se basa dinámicamente en la configuración del sistema. El primer valor es la velocidad en inactividad y el segundo valor es la configuración máxima (según la configuración del sistema, la velocidad máxima que puede ser hasta de un 100 %).

NOTA: Para todas las configuraciones de almacenamiento SAS/SATA, la velocidad del ventilador se limitará al 95 %.

Los ventiladores del sistema pueden funcionar a velocidades más altas que esta según los requisitos térmicos del sistema, pero no a menor velocidad que la velocidad mínima definida. Por ejemplo, la configuración de velocidad mínima del ventilador a un 35 % limita la velocidad del ventilador para que nunca sea inferior al 35 % de PWM.

NOTA: El 0 % de PWM no indica que el ventilador está apagado. Es la velocidad más baja que puede alcanzar el ventilador.

Los ajustes son persistentes, lo que significa que una vez que se establezcan y apliquen, no cambian automáticamente a los ajustes predeterminados durante el reinicio del sistema, el ciclo de encendido, el uso de iDRAC o las actualizaciones del BIOS. Es posible que las opciones personalizadas de refrigeración no sean compatibles con todos los servidores. Si las opciones no son soportadas, estas no se muestran, o bien no puede proporcionar un valor personalizado.

3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Aparece el mensaje siguiente:

```
It is recommended to reboot the system when a thermal profile change has been made. This is to ensure all power and thermal settings are activated.
```

4. Haga clic en **Reiniciar más tarde** o **Reiniciar ahora**.

NOTA: La activación del ventilador depende de la configuración térmica pertinente (bucle abierto) que se activará, lo que depende nuevamente de las configuraciones de hardware respectivas presentes en la configuración. Por ejemplo, las unidades de HDD posteriores requeridas.

NOTA: Debe reiniciar el sistema para que los ajustes se implementen.

Modificación de la configuración térmica mediante RACADM

Para modificar la configuración térmica, utilice los objetos en el grupo **system.thermalsettings** con el subcomando **set** según se indica en la siguiente tabla.

Tabla 10. Configuración térmica

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
AirExhaustTemp	Permite configurar el límite de temperatura máxima de la salida de aire.	<p>Configure esta opción con alguno de los siguientes valores (según el sistema):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 0: indica 40 °C ● 1: indica 45 °C ● 2: indica 50 °C ● 3: indica 55 °C ● 4: indica 60 °C ● 255: indica 70 °C (predeterminado) 	<p>Para comprobar la configuración existente en el sistema:</p> <pre>racadm get system.thermalsettings.AirExhaustTemp</pre> <p>El resultado es:</p> <pre>AirExhaustTemp=70</pre> <p>Este resultado significa que el sistema está configurado para limitar la temperatura de salida de aire a 70 °C.</p> <p>Para establecer el límite de temperatura de salida en 60 °C:</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.AirExhaustTemp 4</pre> <p>El resultado es:</p> <pre>Object value modified successfully.</pre> <p>Si un sistema no admite un determinado límite de temperatura de salida de aire, cuando ejecute el comando</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.AirExhaustTemp 0</pre> <p>Se muestra el siguiente mensaje de error:</p> <pre>ERROR: RAC947: Invalid object value specified.</pre> <p>Asegúrese de especificar el valor según el tipo de objeto.</p> <p>Para obtener más información, consulte la ayuda de RACADM.</p> <p>Para establecer el límite del valor predeterminado:</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.AirExhaustTemp 255</pre>
FanSpeedHighOffsetVal	<ul style="list-style-type: none"> ● Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM 	Valores de 0 a 100	<pre>racadm get system.thermalsettings</pre>

Tabla 10. Configuración térmica (continuación)

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
	<p>en la opción Desplazamiento de velocidad alta del ventilador.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este valor depende del sistema. Utilice el objeto <code>FanSpeedOffset</code> para configurar este valor con el valor de índice 1. 		<pre>FanSpeedHighOffsetVal</pre> <p>Se muestra un valor numérico (por ejemplo: 66). Este valor indica que al utilizar el siguiente comando, se aplica una compensación de velocidad alta del ventilador (66 % de PWM) sobre la línea de base de la velocidad del ventilador.</p> <pre>racadm set system.thermalsettings FanSpeedOffset 1</pre>
<p><code>FanSpeedLowOffsetVal</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento de velocidad baja del ventilador. Este valor depende del sistema. Utilice el objeto <code>FanSpeedOffset</code> para configurar este valor con el valor de índice 0. 	<p>Valores de 0 a 100</p>	<pre>racadm get system.thermalsettings FanSpeedLowOffsetVal</pre> <p>Esta acción devuelve un valor como "23". Esto significa que al utilizar el siguiente comando, se aplica una compensación de velocidad baja del ventilador (23 % de PWM) sobre la línea de base de la velocidad del ventilador.</p> <pre>racadm set system.thermalsettings FanSpeedOffset 0</pre>
<p><code>FanSpeedMaxOffsetVal</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento de velocidad máxima del ventilador. Este valor depende del sistema. Utilice <code>FanSpeedOffset</code> para configurar este valor con el valor de índice 3. 	<p>Valores de 0 a 100</p>	<pre>racadm get system.thermalsettings FanSpeedMaxOffsetVal</pre> <p>Esta acción devuelve un valor como "100". Esto significa que al utilizar el siguiente comando, se aplica una compensación de velocidad máxima del ventilador (es decir la velocidad máxima, 100 % de PWM). Usualmente, esta compensación produce una velocidad de ventilador en aumento hasta llegar a la velocidad máxima.</p> <pre>racadm set system.thermalsettings FanSpeedOffset 3</pre>
<p><code>FanSpeedMediumOffsetVal</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> Al obtener esta variable, se lee el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador en % de PWM en la opción Desplazamiento 	<p>Valores de 0 a 100</p>	<pre>racadm get system.thermalsettings</pre>

Tabla 10. Configuración térmica (continuación)

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
	<p>de velocidad media del ventilador.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este valor depende del sistema. Utilice el objeto <code>FanSpeedOffset</code> para configurar este valor con el valor de índice 2. 		<pre>FanSpeedMediumOffsetVal</pre> <p>Esta acción devuelve un valor como "47". Esto significa que cuando al utilizar el siguiente comando, se aplica un desplazamiento de velocidad media del ventilador (47 % de PWM) sobre la línea de base de la velocidad del ventilador.</p> <pre>racadm set system.thermalsettings FanSpeedOffset 2</pre>
<code>FanSpeedOffset</code>	<ul style="list-style-type: none"> Si se usa este objeto con el comando <code>get</code>, se muestra el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador existente. Si se usa este objeto con el comando <code>set</code>, se puede establecer el valor de desplazamiento de velocidad del ventilador requerido. El valor de índice decide qué compensación se aplicará y los objetos <code>FanSpeedLowOffsetVal</code>, <code>FanSpeedMaxOffsetVal</code>, <code>FanSpeedHighOffsetVal</code> y <code>FanSpeedMediumOffsetVal</code> (definidos anteriormente) son los valores en los cuales se aplicará la compensación. 	<p>Los valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: velocidad baja del ventilador 1: velocidad alta del ventilador 2: velocidad media del ventilador 3: velocidad máx. del ventilador 255: ninguno 	<p>Para ver la configuración existente:</p> <pre>racadm get system.thermalsettings.FanSpeedOffset</pre> <p>Para establecer el valor de compensación de velocidad alta del ventilador (como se define en <code>FanSpeedHighOffsetVal</code>):</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.FanSpeedOffset 1</pre>
<code>MFSMaximumLimit</code>	Límite de lectura máximo para MFS	Valores de 1 a 100	<p>Para mostrar el valor más alto que se puede configurar con la opción <code>MinimumFanSpeed</code>:</p> <pre>racadm get system.thermalsettings.MFSMaximumLimit</pre>
<code>MFSMinimumLimit</code>	Límite de lectura mínimo para MFS	<p>Valores de 0 a <code>MFSMaximumLimit</code></p> <p>El valor predeterminado es 255 (significa None [Ninguno])</p>	<p>Para mostrar el valor más bajo que se puede configurar con la opción <code>MinimumFanSpeed</code>:</p> <pre>racadm get system.thermalsettings.MFSMinimumLimit</pre>
<code>MinimumFanSpeed</code>	<ul style="list-style-type: none"> Permite configurar la velocidad mínima del 	Valores de <code>MFSMinimumLimit</code> a <code>MFSMaximumLimit</code>	Para asegurarse de que la velocidad mínima del sistema no

Tabla 10. Configuración térmica (continuación)

Objeto	Descripción	Uso	Ejemplo
	<p>ventilador que se requiere para que el sistema funcione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Define el valor de la línea de base (piso) de velocidad del ventilador. El sistema permitirá que los ventiladores perforen este valor de velocidad del ventilador definido. Este es el valor de % de PWM para la velocidad del ventilador. 	<p>Cuando el comando get devuelve el valor 255, significa que no se aplica el desplazamiento configurado por el usuario.</p>	<p>caiga por debajo del 45 % de PWM (45 debe ser un valor entre MFMinimumLimit y MFMaximumLimit):</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.MinimumFanSpeed 45</pre>
ThermalProfile	<ul style="list-style-type: none"> Permite especificar el algoritmo térmico de base. Permite configurar el perfil del sistema según sea necesario para el comportamiento térmico asociado con el perfil. 	<p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 — Automático 1 — Máximo rendimiento 2 — Alimentación mínima 	<p>Para ver la configuración del perfil térmico existente:</p> <pre>racadm get system.thermalsettings.ThermalProfile</pre> <p>Para establecer el perfil térmico como rendimiento máximo:</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.ThermalProfile 1</pre>
ThirdPartyPCIFanResponse	<ul style="list-style-type: none"> Supresiones térmicas para tarjetas PCI de terceros. Permite desactivar o activar la respuesta predeterminada del ventilador del sistema para las tarjetas PCI de terceros detectadas. Para confirmar la presencia de una tarjeta PCI de terceros, visualice la Id. de mensaje PCI3018 en el registro de Lifecycle Controller. 	<p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1: Activado 0: Desactivado <p>NOTA: El valor predeterminado es 1.</p>	<p>Para desactivar cualquier conjunto de respuestas de velocidad del ventilador predeterminado para una tarjeta de PCI detectada de terceros:</p> <pre>racadm set system.thermalsettings.ThirdPartyPCIFanResponse 0</pre>

Modificación de la configuración térmica mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para modificar la configuración térmica:

- En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Térmico**. Aparece la pantalla **Térmico de la configuración de iDRAC**.
- Especifique lo siguiente:
 - Perfil térmico
 - Límite de temperatura de salida máximo
 - Compensación de velocidad del ventilador
 - Velocidad mínima del ventilador

Los valores de configuración son persistentes, es decir que, una vez configurados y aplicados, no cambiarán automáticamente a la configuración predeterminada durante el reinicio del sistema, ciclos de encendido y apagado, actualizaciones del BIOS o de iDRAC. Ciertos servidores Dell pueden admitir o no algunas o todas estas opciones de refrigeración personalizadas del usuario. Si no se admiten las opciones, no aparecerán o no se podrá proporcionar un valor personalizado.

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores térmicos.

Modificación de la configuración de flujo de aire de PCIe mediante la interfaz web de iDRAC

Utilice la configuración de flujo de aire de PCIe cuando se desea aumentar el margen térmico para las tarjetas PCIe de alta potencia personalizadas.

 **NOTA:** La configuración de flujo de aire de PCIe no está disponible en las plataformas MX.


Realice lo siguiente para modificar la configuración de flujo de aire de PCIe:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de hardware > Configuración de enfriamiento**.
La página **Configuración de flujo de aire de PCIe** se muestra debajo de la sección de configuración del ventilador.
2. Especifique lo siguiente:
 - **Modo LFM:** seleccione el modo **Personalizado** para activar la opción de LFM personalizado.
 - **LFM personalizado:** ingrese el valor de LFM.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Aparece el mensaje siguiente:

It is recommended to reboot the system when a thermal profile change has been made. This is to ensure all power and thermal settings are activated.

Haga clic en **Reiniciar más tarde** o **Reiniciar ahora**.

 **NOTA:** Debe reiniciar el sistema para que la actualización tenga efecto.

Configuración de la estación de administración

Una estación de administración es un equipo que se utiliza para acceder a las interfaces de iDRAC con el fin de supervisar y administrar servidores PowerEdge de manera remota.

Para configurar la estación de administración.

1. Instale un sistema operativo compatible. Para obtener más información, consulte las notas de la versión.
2. Instale y configure un navegador web compatible. Para obtener más información, consulte las notas de la versión.
3. Desde el DVD de *herramientas y documentación de Dell Systems Management*, instale VMCLI RACADM remoto desde la carpeta SYSMGMT. O bien, ejecute el archivo **Setup** en el DVD para instalar RACADM remoto de manera predeterminada y otro software OpenManage. Para obtener más información sobre RACADM, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.
4. Instale los elementos siguientes según los requisitos:
 - Cliente SSH
 - TFTP
 - Dell OpenManage Essentials

Acceso a iDRAC de manera remota

Para acceder a la interfaz web de iDRAC de manera remota desde una estación de administración, asegúrese de que la estación de administración se encuentre en la misma red que iDRAC. Por ejemplo:

- Servidores blade: la estación de administración debe estar en la misma red que CMC y OME Modular. Para obtener más información acerca de cómo aislar la red CMC de la red del sistema administrado, consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmcmanuals>.
- Servidores tipo bastidor y torre: configure la NIC de iDRAC en LOM1 y asegúrese de que la estación de administración se encuentre en la misma red que iDRAC.

Para acceder a la consola del sistema administrado desde una estación de administración, utilice la consola virtual a través de la interfaz web de iDRAC.

Configuración de exploradores web compatibles

NOTA: Para obtener información sobre las versiones de navegadores compatibles, consulte las *Notas de la versión* disponibles en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Se puede acceder a la mayoría de las funciones de la interfaz web de la iDRAC mediante el uso de estos navegadores con valores predeterminados. Para que se ejecuten ciertas funciones, debe cambiar algunas opciones de configuración. Estos ajustes incluyen deshabilitar bloqueadores de elementos emergentes, habilitar la compatibilidad del plug-in de eHTML5, etc.

Si se conecta a la interfaz web de iDRAC desde una estación de administración que se conecta a Internet mediante un servidor proxy, configure el explorador web para que acceda a Internet desde este servidor.

NOTA: Si usa Internet Explorer o Firefox para acceder a la interfaz web de la iDRAC, es posible que deba configurar ciertas opciones que se describen en esta sección. Puede utilizar otros navegadores compatibles con su configuración predeterminada.

NOTA: La configuración de proxy en blanco se trata de la misma forma que sin proxy.

Configuración de Internet Explorer

En esta sección, se proporcionan detalles acerca de la configuración de Internet Explorer (IE) para garantizar que usted pueda acceder a todas las funciones de la interfaz web de iDRAC y pueda utilizarlas. Esta configuración incluye:

- Restablecer la configuración de seguridad
- Agregar el IP de iDRAC a los sitios de confianza
- Configurar IE para activar el inicio de sesión único (SSO) de Active Directory
- Desactivar la configuración de seguridad mejorada de IE

Cómo restablecer la configuración de seguridad de Internet Explorer

Asegúrese de que la configuración de Internet Explorer (IE) tenga los valores predeterminados recomendados por Microsoft y personalice la configuración tal y como se describe en esta sección.

1. Abra IE como administrador o mediante una cuenta de administrador.
2. Haga clic en **Herramientas Opciones de Internet Seguridad Red local** o **Intranet local**.
3. Haga clic en **Custom Level (Nivel personalizado)**, seleccione **Medium-Low (Medio-bajo)** y haga clic en **Reset (Restablecer)**. Haga clic en **OK** (Aceptar) para confirmar.

Cómo agregar el IP de iDRAC a la lista de sitios de confianza

Cuando acceda a la interfaz web de la iDRAC, es posible que se le solicite que agregue la dirección IP de la iDRAC a la lista de los dominios de confianza si la dirección no está incluida en la lista. Cuando haya terminado, haga clic en **Actualizar** o vuelva a iniciar el navegador web para establecer una conexión a la interfaz web de la iDRAC. Si no se le solicita que agregue la dirección IP, se recomienda que la agregue manualmente a la lista de sitios de confianza.

NOTA: Al conectar a la interfaz web de iDRAC con un certificado que no es de confianza para el explorador, aparece por segunda vez la advertencia de error de certificado del explorador después de confirmar la primera advertencia.

Para agregar la dirección IP de iDRAC a la lista de sitios de confianza:

1. Haga clic en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza > Sitios**.
2. Ingrese la dirección IP de iDRAC en **Agregar este sitio web a la zona**.
3. Haga clic en **Agregar**, en **Aceptar** y, a continuación, en **Cerrar**.
4. Haga clic en **Aceptar** y actualice el explorador.

Configuración de Internet Explorer para activar el inicio de sesión único de Active Directory

Para configurar los valores del explorador para Internet Explorer:

1. En Internet Explorer, vaya a **Intranet local** y haga clic en **Sitios**.

2. Seleccione las siguientes opciones solamente:
 - Incluya todos los sitios locales (intranet) no enumerados en otras zonas.
 - Incluya todos los sitios que omiten el servidor proxy.
3. Haga clic en **Advanced (Opciones avanzadas)**.
4. Agregue todos los nombres de dominio relativos que se usarán en instancias de iDRAC y que forman parte de la configuración del SSO (por ejemplo: **myhost.example.com**).
5. Haga clic en **Cerrar** y luego en **Aceptar** dos veces.


Desactivación de la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer

Para asegurarse de poder descargar los archivos de registro y otros elementos locales por medio de la interfaz web, se recomienda desactivar la opción Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer en las funciones de Windows. Para obtener información sobre cómo desactivar esta función en su versión de Windows, consulte la documentación de Microsoft.

Configuración de Mozilla Firefox

En esta sección, se proporcionan detalles sobre la configuración de Firefox para garantizar que pueda acceder a todas las funciones de la interfaz web de la iDRAC y utilizarlas. Esta configuración incluye las siguientes funciones:

- Desactivación de la función de lista blanca
- Configuración de Firefox para activar el inicio de sesión único de Active Directory

 **NOTA:** Es posible que el navegador Mozilla Firefox no tenga una barra de desplazamiento en la página de ayuda en línea de la iDRAC.

Desactivación de la función de lista blanca en Firefox

Firefox cuenta con una función de seguridad de "lista blanca" que requiere permiso del usuario para instalar complementos para cada sitio distinto que aloje un complemento. Si está activada, la función de lista blanca requiere que instale un visor de consola virtual para cada iDRAC que visita, aunque las versiones del visor sean idénticas.

Para desactivar la función de lista blanca y evitar las instalaciones repetitivas e innecesarias de complementos, realice los pasos siguientes:

1. Abra una ventana del explorador de web Firefox.
2. En el campo de dirección, escriba `about:config` y presione <Intro>.
3. En la columna **Nombre de la preferencia**, localice **xpinstall.whitelist.required** y haga clic en este.
Los valores de **Preference Name (Nombre de la preferencia)**, **Status (Estado)**, **Type (Tipo)** y **Value (Valor)** cambian a texto en negrita. El valor de **Status (Estado)** cambia a los valores establecidos por el usuario y el valor de **Value (Valor)** cambia a falso.
4. En la columna **Nombre de la preferencia**, busque **xpinstall.enabled**.
Asegúrese de que el valor de **Value (Valor)** sea **true (verdadero)**. De no ser así, haga doble clic en **xpinstall.enabled** para establecer el valor de **Value (Valor)** en **true (verdadero)**.

Configuración de Firefox para activar el inicio de sesión único de Active Directory

Para configurar los valores del explorador para Firefox:

1. En la barra de dirección de Firefox, introduzca `about:config`.
2. En la sección **Filtro**, introduzca `network.negotiate`.
3. Agregue el nombre de dominio a `network.negotiate-auth.trusted-uris` (usando lista de valores separados por coma).
4. Agregue el nombre de dominio a `network.negotiate-auth.delegation-uris` (usando lista de valores separados por coma).

Configuración de navegadores web para utilizar la consola virtual

 **NOTA:** A partir de la versión 6.00.02.00, el acceso a vConsole solo utiliza eHTML5. Java y ActiveX dejaron de ser soportados.

Para utilizar la consola virtual en la estación de administración, realice lo siguiente:

1. Asegúrese de que esté instalada una versión soportada del navegador (Internet Explorer/Edge [Windows] o Mozilla Firefox [Windows o Linux], Google Chrome y Safari).

i **NOTA:** En el SO RHEL con el navegador Mozilla, es probable que aparezca la siguiente observación durante la caída de la red (después de extraer y reinsertar el cable de red):

- Es posible que el mensaje de reconexión no aparezca en vConsole hasta que la red esté en funcionamiento.
- Es posible que vea el mensaje emergente **Inicio de sesión denegado**, en lugar del error **No se pudo volver a conectar**, si la red está inactiva durante más de 180 segundos.

i **NOTA:** Cuando se utiliza el navegador Safari, se recomienda anular la selección de la opción **NSURLSession WebSocket** si está seleccionada y, luego, abrir vConsole. Para deshabilitar **NSURLSession WebSocket** en Safari, desmarque la opción **Safari =>Desarrollo=>Funciones experimentales=>NSURLSession WebSocket**.

Para obtener más información sobre las versiones de exploradores compatibles, consulte las *Notas de la versión* disponibles en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

i **NOTA:** Se recomienda deshabilitar la característica de búsqueda virtual en el navegador Edge. Está habilitada de forma predeterminada. Es posible que exista el riesgo de que se busquen imágenes sin su conocimiento. Por lo tanto, puede deshabilitar este comportamiento en la configuración de los ajustes del navegador Edge.

2. Para utilizar Internet Explorer/Edge, establezca IE/Edge en **Ejecutar como administrador**.
3. Configure el navegador web para usar el plug-in eHTML5.
4. Importe los certificados raíz en el sistema administrado para evitar las ventanas emergentes que le solicitan verificarlos.
5. Instale el paquete relacionado **compat-libstdc++-33-3.2.3-61**.

i **NOTA:** En Windows, el paquete relacionado `compat-libstdc++-33-3.2.3-61` puede estar incluido en el paquete de .NET Framework o en el paquete del sistema operativo.
6. Si utiliza el sistema operativo Mac, seleccione la opción **Habilitar acceso para dispositivos de asistencia** en la ventana **Acceso universal**.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo Mac.

Importación de certificados de CA a la estación de administración

Cuando inicia la consola virtual o los medios virtuales, se muestran los indicadores para verificar los certificados. Si tiene certificados de servidor web personalizados, puede evitar estos indicadores mediante la importación de certificados de CA al almacenamiento de certificados de confianza.

Para obtener más información acerca de la inscripción automática de certificados (ACE), consulte la sección [Inscripción automática de certificados](#)

Importación de certificados de CA al almacén de certificados de confianza de Java

Para importar el certificado de CA al almacén de certificados de confianza de Java:

1. Inicie el **Panel de control de Java**.
2. Seleccione la ficha **Seguridad** y haga clic en **Certificados**.

Se muestra el cuadro de diálogo **Certificados**.
3. En el menú desplegable Tipo de certificado, seleccione **Certificados de confianza**.
4. Haga clic en **Importar**, seleccione el certificado de CA (en formato de codificación Base64) y haga clic en **Abrir**.

El certificado seleccionado se importa al almacén de certificados de confianza de inicio web.
5. Haga clic en **Cerrar** y, a continuación, en **Aceptar**. Se cierra la ventana **Java Control Panel (Panel de control de Java)**.

Visualización de las versiones traducidas de la interfaz web

La interfaz web de iDRAC es compatible con los siguientes idiomas:

- Inglés (en-us)
- Francés (fr)
- Alemán (de)

- Español (es)
- Japonés (ja)
- Chino simplificado (zh-cn)

Los identificadores ISO entre paréntesis indican las variantes de idioma admitidas. Para algunos idiomas admitidos, se deberá cambiar el tamaño de la ventana del navegador a 1024 píxeles para poder ver todas las funciones.

La interfaz web de iDRAC está diseñada para funcionar con teclados localizados para las variantes de idioma admitidas. Algunas funciones de la interfaz web de iDRAC, como la consola virtual, podrían requerir pasos adicionales para acceder a funciones o letras específicas. Otros teclados no son compatibles y podrían provocar problemas inesperados.

i **NOTA:** Consulte la documentación del explorador que indica cómo configurar diferentes idiomas y visualizar versiones localizadas de la interfaz web de iDRAC.

Actualización del firmware de dispositivos

Con iDRAC es posible actualizar iDRAC, el BIOS y el firmware de todos los dispositivos compatibles con la actualización de Lifecycle Controller, por ejemplo:

- Tarjetas Fibre Channel (FC)
- Diagnóstico
- Paquete de controladores del sistema operativo
- Tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Controladora RAID
- Unidad de fuente de alimentación (PSU)
- Dispositivos PCIe NVMe
- Unidades de disco duro SAS/SATA
- Actualización de plano posterior para gabinetes internos y externos
- Recopilador del sistema operativo

⚠ PRECAUCIÓN: La actualización de firmware de la PSU puede tardar varios minutos en función de la configuración del sistema y el modelo de la PSU. Para evitar dañar la PSU, no interrumpa el proceso de actualización ni encienda el sistema durante la actualización de firmware de la PSU.

i **NOTA:**

- Cuando actualice el firmware PSU de los servidores de PowerEdge serie C, asegúrese de que todos los servidores en el mismo chasis estén APAGADOS primero. Si alguno de los otros servidores del chasis está ENCENDIDO, el proceso de actualización falla.
- El servidor PowerEdge R250 no soporta la administración de energía y la PSU redundante se considera como PSU cableada. Dado que no hay conexión I2C, iDRAC no puede identificar la PSU conectada y no puede actualizar el firmware de la PSU. Por lo tanto, no es necesario actualizar la PSU.

i **NOTA:**

- Cuando se intenta realizar una actualización de firmware en un disco conectado directamente, se espera que vea un mensaje de PR7 duplicado en los registros de Lifecycle.
- Cuando el estado del trabajo es En ejecución y no hay ninguna actualización de estado desde los módulos de actualización, se agota el tiempo de espera después de 6 horas y se marca como fallido.
- Si el estado del trabajo se encuentra en el estado En ejecución, es posible que el trabajo de actualización del firmware se marque como fallido después de reiniciar el iDRAC.
- No utilice IP desde el sitio downloads.dell.com mientras realiza las actualizaciones. Puede que no funcione según lo esperado. Cuando se especifica downloads.dell.com como dirección HTTPS, no es necesario proporcionar la ruta del catálogo. El catálogo correspondiente se selecciona de forma automática.

Debe cargar el firmware requerido en iDRAC. Una vez completada la carga, se muestra la versión actual del firmware que se instala en el dispositivo y la versión que se aplicará. Si el firmware que se está cargando no es válido, se muestra un mensaje de error. Las actualizaciones que no requieren un reinicio se aplican de inmediato. Las actualizaciones que sí lo requieren se configuran y se ejecutarán en el siguiente reinicio del sistema. Solo se requiere un reinicio del sistema para realizar todas las actualizaciones.

i **NOTA:**

- Cuando el modo iLKM está activado en una controladora, la actualización o degradación del firmware de iDRAC arrojará un error cuando se intenta realizar de una iLKM a una versión de iDRAC que no es iLKM. Las actualizaciones o degradaciones del firmware de iDRAC se podrán aplicar cuando se realicen en versiones de iLKM.
- Cuando el modo SEKM está activado en una controladora, la actualización o degradación del firmware de iDRAC arrojará un error cuando se intenta realizar de una SEKM a una versión de iDRAC que no es SEKM. Las actualizaciones o degradaciones del firmware de iDRAC se podrán aplicar cuando se realicen en versiones de SEKM.
- La degradación del firmware de PERC arrojará un error cuando SEKM esté activado.

Una vez que se actualiza el firmware, la página **Inventario del sistema** muestra la versión de firmware actualizada y se graban los registros.

Los tipos de archivo de imagen admitidos del firmware son:

- `.exe` Dell Update Package (DUP) basado en Windows. Debe tener el privilegio de control y configuración para utilizar este tipo de archivo de imagen.
- `.d9` Contiene el firmware de iDRAC y de Lifecycle Controller

Para los archivos con extensión `.exe`, debe contar con privilegio de Control del sistema. La función con licencia de actualización remota del firmware y Lifecycle Controller deben estar activados. Esto se aplica a la actualización de RACADM, la actualización simple de Redfish y la actualización de la GUI de iDRAC.

Para los archivos con extensión `.d9`, debe tener el privilegio Configurar. Esto se aplica solo al método `racadm fwupdate`.

NOTA: Asegúrese de que todos los nodos del sistema estén apagados antes de actualizar el firmware de PSU.

NOTA: Después de actualizar el firmware de iDRAC, es posible que observe una diferencia en la fecha y la hora del registro de Lifecycle Controller. La hora que se muestra en el registro de LC difiere de la hora del BIOS/NTP de algunos registros durante el restablecimiento de iDRAC.

Puede realizar actualizaciones de firmware mediante los siguientes métodos:

- La carga de un tipo de imagen admitida, de una a la vez, desde un sistema local o recurso compartido de red.
- Conexión a un sitio FTP, TFTP, HTTP o HTTPS o a un repositorio de red que contenga los DUP de Windows y un archivo de catálogo correspondiente.

Puede crear repositorios personalizados con Dell Repository Manager. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario de Dell Repository Manager Data Center*. iDRAC puede proporcionar un informe de diferencias entre el BIOS y el firmware que se instala en el sistema y las actualizaciones disponibles en el repositorio. Todas las actualizaciones aplicables que están contenidas en el repositorio se aplican al sistema. Esta función está disponible con la licencia iDRAC Enterprise o Datacenter.

NOTA: La actualización del firmware mediante un FTP falla si el proxy HTTP utilizado se configura sin ninguna autenticación. Asegúrese de cambiar la configuración de proxy para permitir que el método CONNECT utilice puertos que no son SSL. Por ejemplo, mientras usa un proxy Squid, quite la línea "http_access deny CONNECT !SSL_ports" que impide el uso del método CONNECT en puertos que no son SSL.

NOTA: HTTP/HTTPS solo es compatible con la autenticación de acceso o sin autenticación.

- Programación de actualizaciones recurrentes y automatizadas del firmware mediante el archivo de catálogo y el repositorio personalizado.

Hay varias interfaces y herramientas que se pueden usar para actualizar el firmware de la iDRAC. La siguiente tabla se aplica únicamente al firmware de la iDRAC. En la tabla se muestran las interfaces compatibles, los tipos de archivos de imagen y si Lifecycle Controller debe estar en estado activado para que el firmware se actualice

Tabla 11. Tipos de archivos de imagen y dependencias

Interfaz	Imagen .D9		DUP de iDRAC	
	Compatible	Requiere LC activado	Compatible	Requiere LC activado
Utilidad BMCFW64.exe	Sí	No	No	N/A
Racadm FWUpdate (antiguo)	Sí	No	No	N/A
Actualización de RACADM (nuevo)	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 11. Tipos de archivos de imagen y dependencias (continuación)

Interfaz	Imagen .D9		DUP de iDRAC	
	Compatible	Requiere LC activado	Compatible	Requiere LC activado
UI de iDRAC	Sí	Sí	Sí	Sí
WSMan	Sí	Sí	Sí	Sí
DUP del sistema operativo en banda	No	N/A	Sí	No
Redfish	Sí	N/A	Sí	N/A
Diagnóstico	No	No	No	No
Driver Pack del sistema operativo	No	No	No	No
iDRAC	Sí	No	No*	Sí
BIOS	Sí	Sí	Sí	Sí
Controladora RAID	Sí	Sí	Sí	Sí
BOSS	Sí	Sí	Sí	Sí
NVDIMM	No	Sí	Sí	Sí
Planos posteriores	Sí	Sí	Sí	Sí
<p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el caso de los backplanes (activos) de expansión, se requiere el reinicio del sistema. En el caso de los backplanes de SEP (pasivos), la actualización que no requiere reinicio solo es compatible desde la versión 4.40.00.00 en adelante. 				
Gabinetes	Sí	Sí	No	Sí
NIC	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidad de fuente de alimentación	Sí	Sí	Sí	Sí
<p>NOTA: Cuando se realiza un reinicio manual o cuando la actualización se realiza desde el SO, se requiere un reinicio en frío para iniciar la actualización de la PSU.</p>				Sí
CPLD	No	Sí	Sí	Sí
<p>NOTA: Después de que se complete la actualización de firmware CPLD, la iDRAC se reinicia automáticamente.</p> <p>NOTA: La actualización del repositorio no es soportada para el CPLD mientras este se actualiza por sí solo o se apila con otras actualizaciones.</p> <p>NOTA: Cuando se realice un ciclo de CA, espere hasta que se drene la energía residual (durante aproximadamente 20 segundos) para garantizar un restablecimiento adecuado del sistema; de lo contrario, es posible que vea LCL y SEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> SWC9016: No se puede autenticar el CPLD debido a un problema de integridad o autenticación criptográfica fallida SWC9018: No se puede completar la operación de recuperación automática del CPLD debido a un error interno. 				
Tarjetas de FC	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidades SSD PCIe NVMe	Sí	No	Sí	No
<p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la versión 5.10.00.00, solo los dispositivos NVMe SK-Hynix (PE8010) tienen soporte de actualización directa. La actualización de otros dispositivos se realiza a través de la actualización heredada (actualización por etapas, en la que se necesita reiniciar el HOST). 				

Tabla 11. Tipos de archivos de imagen y dependencias (continuación)

Interfaz	Imagen .D9		DUP de iDRAC	
	Compatible	Requiere LC activado	Compatible	Requiere LC activado
Unidades de disco duro SAS/SATA	No	Sí	Sí	No
Recopilador del sistema operativo	No	No	No	No
CMC (en servidores PowerEdge FX2)	No	Sí	Sí	Sí
TPM	No	Sí	Sí	Sí
i NOTA: TPM es compatible con la versión 5.00.00.00 en adelante y la acción se produce en etapas. Solo se admite la actualización del firmware. No se admite la degradación ni la reinstalación del mismo firmware.				
Aplicación de software y periféricos no SDL	No	No	No	No

La siguiente tabla proporciona información sobre si es necesario reiniciar el sistema cuando se actualiza el firmware de un componente en particular.

i **NOTA:** Cuando se aplican varias actualizaciones de firmware a través de los métodos fuera de banda, las actualizaciones se ordenan de la manera más eficiente posible para reducir los reinicios innecesarios del sistema.

i **NOTA:** Para obtener información detallada de los componentes admitidos en la plataforma MX, consulte la Tabla 13.

Tabla 12. Actualización del firmware: componentes compatibles con las plataformas MX

Nombre del componente	¿Reversión del firmware admitida? (Sí o No)	Fuera de banda: ¿es necesario reiniciar el sistema?	En banda: ¿es necesario reiniciar el sistema?	Interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller: ¿es necesario reiniciar?
Diagnóstico	No	No	No	No
Driver Pack del sistema operativo	No	No	No	No
iDRAC	Sí	No	No*	Sí
BIOS	Sí	Sí	Sí	Sí
Controladora RAID	Sí	Sí	Sí	Sí
BOSS	Sí	Sí	Sí	Sí
NVDIMM	No	Sí	Sí	Sí
Planos posteriores	Sí	Sí	Sí	Sí
Gabinetes	Sí	Sí	No	Sí
NIC	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidad de fuente de alimentación	No	No	No	No
CPLD	No	Sí	Sí	Sí
Tarjetas de FC	Sí	Sí	Sí	Sí
Unidades SSD PCIe NVMe	Sí	No	No	No
Unidades de disco duro SAS/SATA	No	Sí	Sí	No
Recopilador del sistema operativo	No	No	No	No

* Indica que si bien no es necesario reiniciar el sistema, se debe reiniciar la iDRAC para aplicar las actualizaciones. Se interrumpirá temporalmente la comunicación y la supervisión del iDRAC.

Cuando busque actualizaciones, la versión marcada como **Disponible** no siempre representa la versión disponible más reciente. Antes de instalar la actualización, asegúrese de que la versión que elija sea más reciente que la versión actual. Si desea controlar la versión que iDRAC detecta, cree un repositorio personalizado mediante Dell Repository Manager (DRM) y configure iDRAC para que use ese repositorio en la búsqueda de actualizaciones.

NOTA: En caso de que una actualización requiera el restablecimiento/reinicio de la iDRAC, o si se reinicia la iDRAC, se recomienda verificar si la iDRAC está completamente lista; para ello, espere unos segundos hasta un máximo de cinco minutos antes de usar cualquier otro comando.

Actualización del firmware mediante la interfaz web de iDRAC

Puede actualizar el firmware del dispositivo utilizando imágenes de firmware disponibles en el sistema local, desde un repositorio en un recurso compartido de red (CIFS, NFS, HTTP o HTTPS) o desde FTP.

Actualización del firmware de un dispositivo individual

Antes de actualizar el firmware mediante el método de actualización de un solo dispositivo, asegúrese de haber descargado la imagen del firmware en una ubicación del sistema local.

NOTA: Asegúrese de que el nombre del archivo para el DUP de un solo componente no tenga ningún espacio en blanco.

Para actualizar el firmware de un solo dispositivo mediante la interfaz web de iDRAC, realice lo siguiente:

1. Vaya a **Mantenimiento > Actualización del sistema**.

Se muestra la ventana **Actualización del firmware**.

2. En la pestaña **Actualizar**, seleccione **Local** como el **Tipo de ubicación**.

NOTA: Si selecciona Local, asegúrese de descargar la imagen del firmware en una ubicación del sistema local. Seleccione un archivo que se apilará en el iDRAC para su actualización. Puede seleccionar otros archivos, uno a la vez, y cargarlos en la iDRAC. Los archivos se cargan en un espacio temporal de la iDRAC y tienen un límite aproximado de 300 MB.

3. Haga clic en **Buscar**, seleccione el archivo de imagen de firmware del componente requerido y, a continuación, haga clic en **Cargar**.
4. Una vez finalizada la carga, en la sección **Detalles de la actualización**, se muestra cada archivo de firmware cargado en iDRAC junto con su estado.

Si el archivo de imagen de firmware es válido y se cargó correctamente, en la columna **Contenidos** se muestra un ícono con el signo más (+) junto al nombre del archivo de imagen de firmware. Expanda el nombre para ver la información de la versión de firmware **Nombre de dispositivo, Actual y Versión de firmware disponible**.

5. Seleccione el archivo de firmware necesario y realice una de las acciones siguientes:
 - En el caso de las imágenes del firmware que no requieren un reinicio del sistema host, haga clic en **Instalar** (única opción disponible). Por ejemplo, el archivo de firmware de iDRAC.
 - En el caso de las imágenes de firmware que requieren un reinicio del sistema host, haga clic en **Instalar y reiniciar** o **Instalar en próximo reinicio**.
 - Para cancelar la actualización de firmware, haga clic en **Cancelar**.

Cuando hace clic en **Instalar**, **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**, se muestra el mensaje `Updating Job Queue` (Actualizando cola de trabajos).

6. Para mostrar la página **Cola de trabajos**, haga clic en **Cola de trabajos**. Utilice esta página para ver y administrar las actualizaciones de firmware por etapas o haga clic en **Aceptar** para actualizar la página actual y ver el estado de la actualización de firmware.

NOTA: Si sale de la página sin guardar las actualizaciones, se mostrará un mensaje de error y se perderá todo el contenido cargado.

NOTA: No podrá continuar, si la sesión se ha vencido después de cargar el archivo de firmware. Este problema solo se puede resolver mediante el `reset` de RACADM.

NOTA: Una vez que se completa la actualización de firmware, aparece el mensaje de error: `RAC0508: An unexpected error occurred. Wait for few minutes and retry the operation. If the problem persists, contact`

service provider. Esto es normal. Puede esperar unos instantes y actualizar el navegador. Luego, será redirigido a la página de inicio de sesión.

Programación de actualizaciones automáticas del firmware

Puede crear un programa periódico recurrente para que el iDRAC compruebe las nuevas actualizaciones del firmware. En la fecha y la hora programadas, la iDRAC se conecta al destino especificado, busca nuevas actualizaciones y aplica o divide en etapas todas las actualizaciones aplicables. El archivo de registro se crea en el servidor remoto, el cual contiene información sobre el acceso al servidor y las actualizaciones del firmware en etapas.

Se recomienda crear un repositorio con Dell Repository Manager (DRM) y configurar la iDRAC para que utilice este repositorio para buscar y realizar actualizaciones de firmware. El uso de un repositorio interno permite controlar el firmware y las versiones disponibles para iDRAC y ayuda a evitar cualquier cambio involuntario de firmware.

NOTA: Para obtener más información sobre DRM, consulte www.dell.com/openmanagemanuals > Administrador del repositorio.

Puede programar actualizaciones automáticas del firmware mediante la interfaz web del iDRAC o RACADM.

NOTA: La dirección IPv6 no se admite para programar actualizaciones automáticas del firmware.

Programación de la actualización automática del firmware mediante la interfaz web

Para programar la actualización automática del firmware mediante la interfaz web:

NOTA: Si ya hay un trabajo programado, no cree la próxima ocurrencia programada de un trabajo. Se sobrescribe el trabajo programado actual.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento)** > **System Update (Actualización del sistema)** > **Automatic Update (Actualización automática)**.
Se muestra la ventana **Actualización del firmware**.
2. Haga clic en la ficha **Actualización automática**.
3. Seleccione la opción **Activar actualización automática**.
4. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para especificar si es necesario reiniciar el sistema después de apilar las actualizaciones:
 - **Programar actualizaciones:** se apilan las actualizaciones del firmware pero no se reinicia el servidor.
 - **Programar actualizaciones y reiniciar el servidor:** se activa el reinicio del servidor una vez apiladas las actualizaciones del firmware.
5. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la ubicación de las imágenes del firmware:
 - **Network (Red):** use el archivo de catálogo de un recurso compartido de red (CIFS, NFS, HTTP, HTTPS o TFTP). Introduzca los detalles de ubicación del recurso compartido de red.
 - NOTA:** Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.
 - **FTP:** utilice el archivo de catálogo del sitio FTP. Escriba los detalles del sitio FTP.
 - **HTTP o HTTPS:** permite la transmisión de archivos de catálogo y la transferencia de archivos a través de HTTP y HTTPS.
6. Según la opción elegida en el paso 5, introduzca los valores de configuración de la red o la configuración de FTP.
Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
7. En la sección **Actualizar programa de ventana**, especifique la hora de inicio de la actualización del firmware y la frecuencia de las actualizaciones (diaria, semanal o mensual).
Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
8. Haga clic en **Programar actualización**.
Se crea el próximo trabajo programado en la cola de trabajos. Cinco minutos después de que comienza la primera instancia de un trabajo recurrente, se crea el trabajo del próximo período de tiempo.

Programación de la actualización automática del firmware mediante RACADM

Para programar la actualización automática del firmware, utilice los siguientes comandos:

- Para activar la actualización automática del firmware:

```
racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate.Enable 1
```

- Para ver el estado de la actualización automática del firmware:

```
racadm get lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate
```

- Para programar la hora de inicio y la frecuencia de la actualización del firmware:

```
racadm AutoUpdateScheduler create -u username -p password -l <location> [-f catalogfilename -pu <proxyuser> -pp<proxypassword> -po <proxy port> -pt <proxytype>] -time < hh:mm> [-dom < 1 - 28,L,'*'> -wom <1-4,L,'*'> -dow <sun-sat,'*'>] -rp <1-366> -a <applyserverReboot (1-enabled | 0-disabled)>
```

Por ejemplo,

- o Para actualizar de forma automática el firmware mediante un recurso compartido CIFS:

```
racadm AutoUpdateScheduler create -u admin -p pwd -l //1.2.3.4/CIFS-share -f cat.xml -time 14:30 -wom 1 -dow sun -rp 5 -a 1
```

- o Para actualizar de forma automática el firmware mediante FTP:

```
racadm AutoUpdateScheduler create -u admin -p pwd -l ftp.mytest.com -pu puser -pp puser -po 8080 -pt http -f cat.xml -time 14:30 -wom 1 -dow sun -rp 5 -a 1
```

- Para ver el programa actual de actualización del firmware:

```
racadm AutoUpdateScheduler view
```

- Para desactivar la actualización automática del firmware:

```
racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate.Enable 0
```

- Para borrar los detalles de programa:

```
racadm AutoUpdateScheduler clear
```

Actualización del firmware de dispositivos mediante RACADM

Para actualizar el firmware del dispositivo mediante RACADM, utilice el subcomando `update`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Ejemplos:

- Cargue el archivo de actualización desde un recurso compartido HTTP remoto:

```
racadm update -f <updatefile> -u admin -p mypass -l http://1.2.3.4/share
```

- Cargue el archivo de actualización desde un recurso compartido HTTPS remoto:

```
racadm update -f <updatefile> -u admin -p mypass -l https://1.2.3.4/share
```

- Para generar un informe de comparación mediante un repositorio de actualizaciones:

```
racadm update -f catalog.xml -l //192.168.1.1 -u test -p passwd --verifycatalog
```

- Para llevar a cabo todas las actualizaciones aplicables desde un repositorio de actualizaciones mediante `myfile.xml` como un archivo de catálogo y realizar un reinicio ordenado:

```
racadm update -f "myfile.xml" -b "graceful" -l //192.168.1.1 -u test -p passwd
```

- Para llevar a cabo todas las actualizaciones aplicables desde un repositorio de actualizaciones FTP mediante `Catalog.xml` como un archivo de catálogo:

```
racadm update -f "Catalog.xml" -t FTP -e 192.168.1.20/Repository/Catalog
```

Actualización del firmware mediante la interfaz web de la CMC


Puede actualizar el firmware de iDRAC para servidores blade mediante la interfaz web de CMC.

Para actualizar el firmware de iDRAC mediante la interfaz web de CMC:

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC.
2. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Settings (Configuración) > CMC**. Aparecerá la página **Implementar iDRAC**.
3. Haga clic en **Iniciar iDRAC** para iniciar la interfaz web y seleccione **Actualización del firmware de iDRAC**.

Actualización del firmware mediante DUP

Antes de actualizar el firmware mediante Dell Update Package (DUP), asegúrese de realizar lo siguiente:

- Instalar y activar los controladores de sistema administrado y la IPMI correspondientes.
- Activar e iniciar el servicio Instrumental de administración de Windows (WMI) si el sistema ejecuta el sistema operativo Windows.
-  **NOTA:** Mientras actualiza el firmware de iDRAC mediante la utilidad DUP en Linux, si en la consola aparecen mensajes de error como `usb 5-2: device descriptor read/64, error -71`, ignórelos.
- Si el sistema tiene instalado el hipervisor ESX, para que se ejecute el archivo DUP, asegúrese de detener el servicio "usbarbitrator" mediante el comando: `service usbarbitrator stop`

Algunas versiones de los DUP se crean de modo que entran en conflicto entre sí. Esto sucede con el tiempo a medida que se crean nuevas versiones del software. Puede que una versión más reciente del software sea compatible con dispositivos heredados. Se puede agregar compatibilidad para los dispositivos nuevos. Considere, por ejemplo, los dos DUP `Network_Firmware_NDT09_WN64_21.60.5.EXE` y `Network_Firmware_8J1P7_WN64_21.60.27.50.EXE`. Los dispositivos admitidos por estos DUP caben en tres grupos.

- El grupo A son los dispositivos heredados que solo son compatibles con NDT09.
- El grupo B son los dispositivos compatibles con NDT09 y 8J1P7.
- El grupo C son los dispositivos nuevos admitidos solo por 8J1P7.

Considere un servidor que tenga uno o más dispositivos de cada uno de los grupos A, B y C. Si los DUP se utilizan de a uno a la vez, deberían funcionar correctamente. Utilizar NDT09 por sí mismo actualiza los dispositivos del grupo A y del grupo B. Utilizar 8J1P7 por sí mismo actualiza los dispositivos del grupo B y del grupo C. Sin embargo, si intenta utilizar ambos DUP al mismo tiempo, pueden intentar crear dos actualizaciones para los dispositivos del grupo B al mismo tiempo. Esto puede fallar con un error válido: "El trabajo para este dispositivo ya está presente". El software de actualización no puede resolver el conflicto de dos DUP válidos intentando dos actualizaciones válidas en los mismos dispositivos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ambos DUP son necesarios para admitir dispositivos del grupo A y del grupo C. El conflicto también se extiende a la realización de reversiones en los dispositivos. Como práctica recomendada, se sugiere usar cada DUP individualmente.

Para actualizar iDRAC mediante DUP:

1. Descargue el DUP en función del sistema operativo y ejecútelo en el sistema administrado.
2. Ejecute el DUP.
Se actualiza el firmware. No es necesario el reinicio del sistema después de completar la actualización del firmware.

Actualización del firmware mediante RACADM remoto

1. Descargue la imagen del firmware en el servidor TFTP o FTP. Por ejemplo, `C:\downloads\firmimg.d9`
2. Ejecute el siguiente comando de RACADM:

Servidor TFTP:

- Utilización del comando `fwupdate`:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> fwupdate -g -u -a <path>
```

path

la ubicación en el servidor TFTP donde `firmimg.d9` está almacenado.

- Utilización del comando `update`:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> update -f <filename>
```

Servidor FTP:

- Utilización del comando fwupdate:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> fwupdate -f <ftpserver IP>
<ftpserver username> <ftpserver password> -d <path>
```

path

la ubicación en el servidor FTP donde `firmimg.d9` está almacenado.

- Utilización del comando update:

```
racadm -r <iDRAC IP address> -u <username> -p <password> update -f <filename>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Actualización del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services

Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services, consulte *Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Actualización del firmware de la CMC desde el iDRAC

En los chasis PowerEdge FX2/FX2s, puede actualizar el firmware de Chassis Management Controller y de cualquier componente mediante la CMC y compartir por los servidores desde el iDRAC.

Antes de aplicar la actualización, asegúrese de lo siguiente:

- Los servidores no se admiten para el encendido mediante CMC.
- Los chasis con LCD deben mostrar un mensaje que indica “La actualización está en progreso”.
- Los chasis sin LCD deben indicar el progreso de la actualización mediante el patrón de parpadeo del LED.
- Durante la actualización, los comandos de acción de alimentación del chasis se desactivan.

Las actualizaciones para componentes como Programmable System-on-Chip (PSoC) de IOM que requieren que todos los servidores estén inactivos se aplican en el siguiente ciclo de encendido del chasis.

Configuración de la CMC para la actualización del firmware de la CMC desde el iDRAC

En los chasis PowerEdge FX2/FX2s, antes de realizar la actualización del firmware de la CMC y sus componentes compartidos desde el iDRAC, realice lo siguiente:

1. Inicie la interfaz web de la CMC.
2. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Settings (Configuración) > CMC**. Aparecerá la página **Implementar iDRAC**.
3. En **Chassis Management at Server Mode (Modo de administración de chasis en el servidor)**, seleccione **Manage and Monitor (Administrar y supervisar)** y haga clic en **Apply (Aplicar)**.

Actualización del iDRAC para actualizar el firmware de la CMC

En los chasis PowerEdge FX2/FX2s, antes de actualizar el firmware de la CMC y sus componentes compartidos desde el iDRAC, realice las siguientes configuraciones en el iDRAC:

1. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Settings (Configuración) > CMC**.
2. Haga clic en **Chassis Management Controller Firmware Update (Actualización del firmware de Chassis Management Controller)**. Aparecerá la página **Configuración de la actualización del firmware de Chassis Management Controller**.
3. Para **Permitir actualizaciones del a través de SO y Lifecycle Controller**, seleccione **Activado** para activar la actualización de firmware de la CMC desde el iDRAC.

4. En **Current CMC Setting (Configuración actual de la CMC)**, asegúrese de que la opción **Chassis Management at Server Mode (Modo de administración de chasis en el servidor)** muestre **Manage and Monitor (Administrar y supervisar)**. Puede configurar esto en CMC.

Actualizaciones sin reinicio

A partir de iDRAC versión 6.10.00.00, iDRAC soporta actualizaciones sin reinicio. Esta característica le permite actualizar el firmware desde iDRAC sin reiniciar el servidor host para iniciar y realizar la actualización en un entorno previo al SO. Para determinar si el DUP soporta la actualización de banda lateral, hay etiquetas que permiten identificar si el firmware del DUP soporta la actualización directa de banda lateral (PLDM, NVMe-MI, etc.) o el método de actualización de FMP de UEFI y el tipo de carga útil presente en el DUP.

Cuando iDRAC realiza un inventario de los componentes, decide si el componente en particular soporta la actualización directa de banda lateral o la actualización basada en FMP de UEFI heredada, y si requiere reiniciar el host o no.

Dos propiedades específicas de las funcionalidades de actualización de firmware de PLDM se indican en el inventario de software: **PLDMCapabilitiesDuringUpdate** y **PLDMFDPCapabilitiesDuringUpdate**. Estos parámetros están disponibles solo para los dispositivos que soportan la actualización de firmware de PLDM.

NOTA: La característica de actualización basada en PLDM solo se soporta en plataformas con memoria de 1 GB de iDRAC.

Los módulos de actualización de iDRAC/LC manejan los métodos de reinicio o sin reinicio según el soporte. A continuación, se indican los diferentes métodos de actualización:

- Se identificó el reinicio de la actualización directa de banda lateral en el tiempo de ejecución
- Actualización directa de banda lateral sin reinicio
- Actualización basada en SMA/SSM (basado en FMP de UEFI)
- Actualización de CPLD de PDB y FPGA de Redstone desde iDRAC
- Actualización de CPLD desde iDRAC

NOTA: En el caso de la actualización del repositorio, primero se debe actualizar la aplicación de inmediato, lo que no requiere el reinicio del host.

NOTA: En el caso de las actualizaciones directas (actualizaciones de FW en tiempo real) desde iDRAC, hay un LCLOG (SUP200, SUP0518, SUP516) con una descripción del dispositivo (información descriptiva de FQDD), en lugar de la descripción del producto.

NOTA: Cuando las unidades NVMe están detrás de PERC (en la parte frontal) y se conectan directamente en el backplane posterior, o viceversa, la actualización sin reinicio no funciona para las unidades de conexión directa.

Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas

Puede ver y eliminar los trabajos programados, incluidos los trabajos de configuración y actualización. Esta es una función con licencia. Se pueden borrar todos los trabajos que están en la fila de espera para ejecutarse en el próximo reinicio.

NOTA: Cuando haya alguna actualización u otras tareas y trabajos en progreso, no reinicie o apague, ni realice un ciclo de encendido/apagado de CA en el host o iDRAC en ningún modo (de forma manual o con las teclas "Ctrl + Alt + Supr", u otras a través de las interfaces de iDRAC). El sistema (host e iDRAC) siempre se debe reiniciar/apagar de forma adecuada cuando no hay tareas ni trabajos en ejecución en el iDRAC o host. Apagarlo de forma incorrecta o interrumpir una operación, puede causar resultados impredecibles, como daños en el firmware, generación de archivos principales, RSOD, YSOD, eventos de error en LCL, etc.

NOTA: En caso de que una actualización requiera el restablecimiento/reinicio de la iDRAC, o si se reinicia la iDRAC, se recomienda verificar si la iDRAC está completamente lista; para ello, espere unos segundos hasta un máximo de cinco minutos antes de usar cualquier otro comando.

Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante la interfaz web de iDRAC

Para ver la lista de trabajos programados mediante la interfaz web de iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > Job Queue (Cola de trabajos)**. En la página **Job Queue (Cola de trabajos)**, se muestra el estado de los trabajos en la cola de trabajos de Lifecycle Controller. Para obtener información sobre los campos mostrados, consulte *iDRAC Online Help (Ayuda en línea de iDRAC)*.

Para eliminar uno o varios trabajos, seleccione los trabajos correspondientes y haga clic en **Delete (Eliminar)**. La página se actualiza y el trabajo seleccionado se elimina de la fila de trabajos en espera de Lifecycle Controller. Puede eliminar todos los trabajos puestos en cola para su ejecución durante el próximo reinicio. No puede eliminar los trabajos activos; es decir, los trabajos con el estado *Running (En ejecución)* o *Downloading (Descargando)*.

Para poder hacerlo, debe contar con privilegio de Control del servidor.

Visualización y administración de actualizaciones preconfiguradas mediante RACADM

Para ver las actualizaciones en etapas mediante RACADM, utilice el subcomando `jobqueue`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Reversión del firmware del dispositivo

Puede revertir el firmware para iDRAC o cualquier dispositivo compatible con Lifecycle Controller, incluso si la actualización se realizó anteriormente con otra interfaz. Por ejemplo, si el firmware se actualizó con la interfaz gráfica del usuario de Lifecycle Controller, puede revertirlo con la interfaz web de iDRAC. Puede realizar la reversión del firmware para varios dispositivos con un solo reinicio del sistema.

En los servidores PowerEdge de Dell de 14.^a generación que tienen un solo firmware de iDRAC, con la reversión del firmware de la iDRAC también se revierte el firmware de Lifecycle Controller.

Se recomienda mantener el firmware actualizado para asegurarse de que tiene las funciones y actualizaciones de seguridad más recientes. Es posible que deba revertir una actualización o instalar una versión anterior si encuentra algún problema después de una actualización. Para instalar una versión anterior, utilice Lifecycle Controller para ver si hay actualizaciones y seleccione la versión que desea instalar.

Para conocer detalles acerca de los componentes compatibles y no compatibles con la reversión de firmware, consulte la tabla [Actualización del firmware: componentes compatibles con las plataformas MX](#)

Puede realizar la reversión del firmware para los siguientes componentes:

- iDRAC con Lifecycle Controller
- BIOS
- Tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Unidad de fuente de alimentación (PSU)
- Controladora RAID
- Plano posterior

NOTA: No puede realizar la reversión de firmware de diagnósticos, Driver Pack y CPLD.

Antes de revertir el firmware, asegúrese de:

- Tener privilegios de configuración para revertir el firmware de iDRAC.
- Tener privilegios de control del servidor y tener Lifecycle Controller activado para revertir el firmware de cualquier dispositivo más allá de iDRAC.
- Cambiar el modo de NIC a **Dedicada** si el modo se establece como **LOM compartida**.

Puede revertir el firmware a la versión anterior instalada mediante cualquiera de los métodos siguientes:

- Interfaz web del iDRAC
- Interfaz web de CMC (no compatible con las plataformas MX)
- Interfaz web de OME-Modular (compatible con las plataformas MX)
- Interfaz de la línea de comandos de CMC RACADM (no compatible con las plataformas MX)
- iDRAC RACADM CLI
- Interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller
- Lifecycle Controller–Remote Services

Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC

Para revertir el firmware de un dispositivo:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento)** > **System Update (Actualización del sistema)** > **Rollback (Reversión)**.

La página **Revertir** muestra los dispositivos cuyo firmware se puede revertir. Puede ver el nombre del dispositivo, los dispositivos asociados, la versión del firmware instalado actualmente y la versión de reversión del firmware disponible.

2. Seleccione uno o más de los dispositivos cuyo firmware desea revertir.
3. Según los dispositivos seleccionados, haga clic en **Instalar y reiniciar** o **Instalar en el próximo reinicio**. Si sólo se selecciona el iDRAC, haga clic en **Instalar**.
Cuando hace clic en **Instalar y reiniciar** o en **Instalar en próximo reinicio**, aparecerá el mensaje “Actualizando fila de trabajo en espera”.
4. Haga clic en **Cola de trabajo**.

Aparece la página **Fila de trabajo en espera**, donde podrá ver y administrar las actualizaciones de firmware apiladas.

NOTA:

- Mientras se encuentra en modo reversión, el proceso de reversión sigue en segundo plano incluso si se aleja de esta página.

Aparece un mensaje de error si:

- No tiene el privilegio de control de servidor para revertir otro firmware más allá de iDRAC o el privilegio de configuración para revertir firmware de iDRAC.
- La reversión de firmware ya está en progreso en otra sesión.
- Existe una ejecución programada de actualizaciones o ya se están ejecutando.

Si Lifecycle Controller está desactivado o en estado de recuperación e intenta realizar una reversión de firmware para cualquier dispositivo a excepción del iDRAC, aparecerá el mensaje de aviso correspondiente junto con los pasos a seguir para activar Lifecycle Controller.

Reversión del firmware mediante la interfaz web de la CMC

Para revertir mediante la interfaz web de CMC:

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC.
2. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC)** > **Settings (Configuración)** > **CMC**.
Aparecerá la página **Implementar iDRAC**.
3. Haga clic en **Launch iDRAC (Iniciar iDRAC)** y realice una reversión del firmware del dispositivo como se indica en [Reversión del firmware mediante la interfaz web de iDRAC](#).

Reversión del firmware mediante RACADM

1. Compruebe el estado de la reversión y los FQDD con el comando `swinventory`:

```
racadm swinventory
```

Para el dispositivo para el que desea revertir el firmware, la `Rollback Version` debe estar `Available`. Además, anote los FQDD.

2. Revierta el firmware del dispositivo mediante:

```
racadm rollback <FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller

Para obtener información, consulte *Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Reversión del firmware mediante Lifecycle Controller Remote Services

Para obtener información, consulte *Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Recuperación de iDRAC

iDRAC admite dos imágenes de sistema operativo para garantizar una iDRAC iniciable. En el caso de un error catastrófico imprevisto y la pérdida de ambas rutas de acceso de inicio:


- El cargador de inicio de la CLI de iDRAC detecta que no hay ninguna imagen iniciable.
- El LED de identificación y estado del sistema parpadea en intervalos de ~1/2 segundos. (El LED se encuentra en la parte posterior de los servidores en rack y en torre, y en la parte frontal de los un servidores blade).
- El cargador de inicio de la CLI ahora sondea en la ranura de la tarjeta SD.
- Formatee una tarjeta SD con FAT mediante el sistema operativo Windows o EXT3 mediante un sistema operativo Linux.
- Copie el archivo **firmimg.d9** en la tarjeta SD.
- Inserte la tarjeta SD en el servidor.
- El cargador de inicio de la CLI detecta la tarjeta SD, convierte el LED que parpadea a ámbar sólido, lee el archivo firmimg.d9, vuelve a programar iDRAC y luego reinicia la iDRAC.

Restauración fácil

En la restauración fácil, se utiliza la memoria flash de la restauración fácil para respaldar los datos. Cuando reemplaza la placa base y enciende el sistema, el BIOS consulta a la iDRAC y le solicita restaurar los datos de la copia de seguridad. En la primera pantalla del BIOS, se le solicita que restaure la etiqueta de servicio, las licencias y la aplicación de diagnóstico de UEFI. En la segunda pantalla del BIOS, se le solicita que restaure los valores de la configuración del sistema. Si elige no restaurar los datos en la primera pantalla del BIOS y no configura la etiqueta de servicio mediante otro método, se volverá a mostrar la primera pantalla del BIOS. La segunda pantalla del BIOS se muestra solo una vez.

NOTA:

- Los valores de configuración del sistema se respaldan solo cuando la opción Recopilar inventario del sistema tras reiniciar (CSIOR) está activada. Asegúrese de que Lifecycle Controller y CSIOR estén activados.
- El borrado del sistema no borra los datos de la memoria flash de Easy Restore.
- Una vez que realiza el borrado del sistema, el Tamaño de memoria predeterminado de SPDM se configura en 32 GB. Para ver el atributo Tamaño de memoria predeterminado de SPDM, vaya a **GUIConfiguraciónAjustes del BIOSAjustes de la memoriaMemoria persistenteMemoria persistente definida por software**.
- Easy Restore no respalda otros datos, como imágenes de firmware, datos de vFlash o datos de tarjetas adicionales.
- No puede realizar el borrado del sistema cuando iDRAC está en modo iLKM. Deshabilite iLKM para realizar el borrado del sistema.

 **NOTA:** Durante el reemplazo de la placa base, debe elegir manualmente entre Enfriamiento por líquido y Enfriamiento por aire. La selección incorrecta de estas opciones genera problemas térmicos en la plataforma y, en tal caso, comuníquese con el soporte técnico de Dell para realizar la recuperación.

Después de reemplazar la tarjeta madre del servidor, la Restauración fácil permite restaurar automáticamente los siguientes datos:

- System Service Tag (Etiqueta de servicio del sistema)
- Etiqueta de activo
- Datos de licencias
- Aplicación de diagnóstico UEFI
- Ajustes de configuración del sistema: BIOS, iDRAC y NIC

 **NOTA:** En los servidores con iDRAC versión 3.00.00.00 en adelante, la Restauración fácil se realiza automáticamente en 5 minutos si no se produce una interacción del usuario.

A continuación, se indican los detalles de duración de tiempo que se necesitan para realizar algunas acciones de restauración:

- La restauración de los contenidos del sistema, como los diagnósticos, el registro de eventos del sistema (SEL) y el módulo de ID de OEM generalmente tarda menos de un minuto.

- La restauración de los datos de configuración del sistema (iDRAC, BIOS y NIC) puede tardar varios minutos (en ocasiones, aproximadamente 10 minutos) en completarse.

NOTA: Durante este tiempo, no aparece ninguna indicación ni barra de progreso, y es posible que el servidor se reinicie un par de veces para completar la restauración de la configuración.

Supervisión de iDRAC mediante otras herramientas de administración del sistema

Puede descubrir y supervisar la iDRAC con Dell Management Console o Dell OpenManage Essentials. También puede utilizar Dell Remote Access Configuration Tool (DRACT) para descubrir las iDRAC, actualizar firmware y configurar Active Directory. Para obtener más información, consulte las guías del usuario correspondientes.

Perfil de configuración de servidor admitido: importación y exportación

El perfil de configuración del servidor (SCP) le permite importar y exportar archivos de configuración de servidor.

NOTA: Debe tener privilegios de administrador para realizar la tarea Exportar e importar SCP.

Puede importar y exportar desde la estación de administración local y desde un recurso compartido de red a través de CIFS, NFS, HTTP o HTTPS. Con SCP, puede seleccionar e importar o exportar configuraciones a nivel de componente para el BIOS, la NIC y RAID. Puede importar y exportar SCP a la estación de administración local o a un recurso compartido de red de CIFS, NFS, HTTP o HTTPS. Puede importar y exportar perfiles individuales de la iDRAC, del BIOS, de la NIC y de RAID, o bien todos juntos como un solo archivo.

Puede especificar una vista previa de la importación o exportación de SCP donde se está ejecutando el trabajo y se genera un resultado de la configuración, pero no se aplica ninguno de los valores de la configuración.

Se creará un trabajo una vez que la importación o exportación se haya iniciado a través de la GUI. El estado de los trabajos puede verse en la página Línea de espera de trabajos.

NOTA:

- Solo se acepta el nombre de host o la dirección IP para la dirección de destino.
- Puede buscar una ubicación específica para importar los archivos de configuración de servidor. Deberá seleccionar el archivo de configuración de servidor correcto que desee importar. Por ejemplo: import.xml.
- Según el formato del archivo exportado (que usted seleccionó), se agrega la extensión correspondiente de forma automática. Por ejemplo, import.xml.
- Durante la exportación, el nombre de archivo SCP puede cambiar. Por ejemplo, con.xml to _con.xml.
- SCP aplica la configuración completa en un solo trabajo con la cantidad mínima de reinicios. Sin embargo, en algunas configuraciones de sistema, algunos atributos cambian el modo de operación de un dispositivo, o bien es posible que creen dispositivos secundarios con atributos nuevos. Cuando esto sucede, es posible que SCP no pueda aplicar todas las configuraciones durante un trabajo único. Revise las entradas de ConfigResult del trabajo para solucionar cualquier ajuste de configuración pendiente.

SCP le permite realizar una implementación del sistema operativo (OSD) mediante un único archivo XML/JSON en varios sistemas. Además, puede realizar las operaciones existentes a la vez, como configuraciones y actualizaciones del repositorio.

SCP también permite exportar e importar claves públicas de SSH para todos los usuarios de iDRAC. Hay 4 claves públicas de SSH para todos los usuarios.

A continuación, se indican los pasos para la implementación del sistema operativo mediante SCP:

1. Exportar archivo SCP
2. El archivo SCP contiene todos los atributos suprimidos que se necesitan para realizar la OSD.
3. Edite o actualice los atributos de OSD y, a continuación, ejecute la operación de importación.
4. Luego, SCP Orchestrator valida estos atributos de OSD.
5. SCP Orchestrator ejecuta la configuración y las actualizaciones del repositorio especificadas en el archivo SCP.
6. Una vez finalizada la configuración y las actualizaciones, se apaga el sistema operativo host.

NOTA: Solo se admiten los recursos compartidos de CIFS y NFS para alojar los medios del sistema operativo.

7. SCP Orchestrator inicia la OSD mediante la conexión de los controladores para el sistema operativo seleccionado y, a continuación, inicia un arranque único en los medios del SO presentes en NFS/recurso compartido.
8. LCL muestra el progreso del trabajo.
9. Una vez que el BIOS se inicia en los medios del sistema operativo, el trabajo de SCP aparece como completo.
10. Los medios conectados y los medios del sistema operativo se desconectarán automáticamente después de 65.535 segundos o después de la duración especificada por el atributo `OSD.1#ExposeDuration`.

Para obtener información detallada sobre la característica general junto con el flujo de trabajo de implementación, consulte [Uso de perfiles de configuración de servidor para implementar sistemas operativos en servidores Dell PowerEdge](#).

Importación del perfil de configuración del servidor mediante la interfaz web de iDRAC

Antes de importar el archivo SCP, aunque no es obligatorio, se recomienda ejecutar una operación de vista previa de importación. Si se ejecuta esta operación en primer lugar, se pueden identificar posibles problemas de formato o ajustes de atributo no válidos sin afectar el estado del servidor.

Para importar el perfil de configuración del servidor, realice lo siguiente:

1. Vaya a **Configuración > Perfil de configuración del servidor**
Aparecerá la página **Perfil de configuración del servidor**.
 2. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tipo de ubicación:
 - **Local** para importar el archivo de configuración guardado en una unidad local.
 - **Recurso compartido de red** para importar el archivo de configuración desde el recurso compartido CIFS o NFS.
 - **HTTP o HTTPS** para importar el archivo de configuración desde un archivo local mediante la transferencia de archivos HTTP/HTTPS.
- NOTA:** Según el tipo de ubicación, debe ingresar la configuración de red o la configuración de HTTP/HTTPS. Si el proxy está configurado para HTTP/HTTPS, también se requiere la configuración de proxy.
3. Seleccione los componentes que se indican en la opción **Importar componentes**.
 4. Seleccione el tipo de **apagado**.
 5. Seleccione el **Tiempo máximo de espera** para especificar el tiempo de espera antes de que el sistema se apague después de que finalice la importación.
 6. Haga clic en **Importar**.

Exportación del perfil de configuración del servidor mediante la interfaz web del iDRAC

Para exportar el perfil de configuración del servidor, realice lo siguiente:

1. Vaya a **Configuración > Perfil de configuración del servidor**
Aparecerá la página **Perfil de configuración del servidor**.
 2. Haga clic en **Exportar**.
 3. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tipo de ubicación:
 - **Local** para guardar el archivo de configuración en una unidad local.
 - **Recurso compartido de red** para guardar el archivo de configuración en un recurso compartido CIFS o NFS.
 - **HTTP o HTTPS** para guardar el archivo de configuración en un archivo local mediante la transferencia de archivos HTTP/HTTPS.
- NOTA:** Según el tipo de ubicación, debe ingresar la configuración de red o la configuración de HTTP/HTTPS. Si el proxy está configurado para HTTP/HTTPS, también se requiere la configuración de proxy.
4. Seleccione los componentes para los que desea respaldar la configuración.
 5. Seleccione el **Tipo de exportación**; a continuación, se presentan las opciones:
 - **Básico**
 - **Exportación de reemplazo**
 - **Exportación de clonación**
 6. Seleccione un **Formato de archivo de exportación**.

7. Seleccione **Elementos adicionales de exportación**.
8. Haga clic en **Exportar**.

Configuración de arranque seguro mediante la configuración del BIOS o F2

El arranque seguro de UEFI es una tecnología que permite eliminar un vacío de seguridad importante que puede ocurrir durante una transferencia entre el firmware de UEFI y el sistema operativo (SO) de UEFI. En el arranque seguro de UEFI, cada componente de la cadena se valida y autoriza según un certificado específico antes de que se pueda cargar o ejecutar. Con el arranque seguro, se elimina la amenaza y se verifica la identidad del software en cada paso del arranque: firmware de plataforma, tarjetas de opción y cargador de arranque del SO.

En el foro de la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI), un organismo del sector que desarrolla estándares para el software previo al arranque, se define el arranque seguro en la especificación de UEFI. Los proveedores de sistemas informáticos, los proveedores de tarjetas de expansión y los proveedores de sistemas operativos colaboran en esta especificación para promover la interoperabilidad. Como parte de la especificación de UEFI, el arranque seguro representa un estándar de seguridad para todo el sector en el entorno previo al arranque.

Cuando está activado, con el arranque seguro de UEFI, se evita que se carguen los controladores de dispositivo de UEFI sin firmar, se muestra un mensaje de error y no se permite que el dispositivo funcione. Debe desactivar el arranque seguro para cargar los controladores de dispositivo sin firmar.

En la 14.ª generación y versiones posteriores de los servidores Dell PowerEdge, puede habilitar o deshabilitar la función de arranque seguro mediante el uso de diferentes interfaces (RACADM, WSMAN, REDFISH y LC-UI).

Formatos aceptables de archivo

La política de arranque seguro contiene solo una clave en PK, pero varias claves pueden residir en KEK. Lo ideal es que el fabricante o el propietario de la plataforma mantenga la clave privada correspondiente a la PK pública. Otras personas (como los proveedores de sistema operativo y de dispositivos) mantienen las claves privadas correspondientes a las claves públicas en KEK. De esta forma, los propietarios de la plataforma o terceros pueden agregar o eliminar entradas en el archivo db o dbx de un sistema específico.

En la política de arranque seguro, se utiliza db y dbx para autorizar la ejecución del archivo de imagen previo al arranque. Para que se ejecute un archivo de imagen, se debe asociar con una clave o valor hash en db, y no asociarse con una clave o valor hash en dbx. Cualquier intento de actualizar el contenido de PK o KEK debe firmarse con una PK privada.

Tabla 13. Formatos aceptables de archivo

Componente de la política	Formatos aceptables de archivo	Extensiones aceptables de archivo	Cantidad máxima permitida de registros
PK	Certificado X.509 (solo formato DER binario)	<ol style="list-style-type: none"> 1. .cer 2. .der 3. .crt 	Uno
KEK	Certificado X.509 (solo formato DER binario) Almacén de claves públicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. .cer 2. .der 3. .crt 4. .pbk 	Más de una
DB y DBX	Certificado X.509 (solo formato DER binario) Imagen de EFI (el BIOS del sistema calculará e importará la recopilación de imágenes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. .cer 2. .der 	Más de una

Tabla 13. Formatos aceptables de archivo (continuación)

Componente de la política	Formatos aceptables de archivo	Extensiones aceptables de archivo	Cantidad máxima permitida de registros
		3. .crt	
		4. .efi	

Para acceder a la función Configuración de arranque seguro, haga clic en Seguridad del sistema en Configuración del BIOS del sistema. Para ir a Configuración del BIOS del sistema, presione F2 cuando aparezca el logotipo de la empresa durante la POST.

- De manera predeterminada, el arranque seguro está deshabilitado y la política de arranque seguro se establece en Estándar. Para configurar la política de arranque seguro, debe habilitar el arranque seguro.
- Cuando el modo de arranque seguro se establece en Estándar, significa que el sistema tiene certificados predeterminados y recopilaciones de imágenes o hash cargados de fábrica. Esto sirve para la seguridad del firmware estándar, los controladores, las ROM de opción y los cargadores de arranque.
- Para admitir un nuevo controlador o firmware en un servidor, el certificado respectivo debe estar inscrito en la base de datos del almacén de certificados de arranque seguro. Por lo tanto, la política de arranque seguro debe estar configurada en Personalizada.

Cuando la política de arranque seguro está configurada como Personalizada, se heredan los certificados estándar y las recopilaciones de imágenes cargados en el sistema de forma predeterminada, opción que se puede modificar. La política de arranque seguro configurada como Personalizada le permite realizar operaciones tales como Ver, Exportar, Importar, Eliminar, Eliminar todo, Restablecer y Restablecer todo. Mediante estas operaciones, puede configurar las políticas de arranque seguro.

Si configura la política de arranque seguro como Personalizada, se habilitan las opciones para administrar el almacén de certificados mediante diversas acciones, como Exportar, Importar, Eliminar, Eliminar todo, Restablecer y Restablecer todo en PK, KEK, DB y DBX. Para seleccionar la política (PK/KEK/DB/DBX) en la que desea hacer el cambio y realizar las acciones adecuadas, haga clic en el vínculo correspondiente. En cada sección, se incluirán vínculos para realizar las operaciones de Importar, Exportar, Eliminar y Restablecer. Los vínculos se habilitan en función de lo que corresponda, lo cual depende de la configuración del momento. Borrar todo y Restablecer todo son las operaciones que tienen impacto en todas las políticas. Con Eliminar todo, se borran todos los certificados y las recopilaciones de imágenes de la política personalizada; y, con Restablecer todo, se restauran todos los certificados y recopilaciones de imágenes del almacén de certificados Estándar o Predeterminado.

Recuperación del BIOS

La función de recuperación del BIOS permite recuperar manualmente el BIOS desde una imagen almacenada. El BIOS está seleccionado cuando se enciende el sistema y si se detecta un BIOS dañado o en riesgo, se muestra un mensaje de error. A continuación, puede iniciar el proceso de recuperación del BIOS por medio de RACADM. Para realizar una recuperación manual del BIOS, consulte la iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos iDRAC RACADM) disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Unidad de procesamiento de datos (DPU)

Una unidad de procesamiento de datos (DPU) es un sistema en un chip que consta de núcleos ARM, una ASIC de NIC y motores de aceleración. Una DPU es programable y potencialmente capaz de ejecutar un sistema operativo. El soporte de DPU está incluido en iDRAC desde la versión 6.00.30.00 en adelante. Las DPU combinan la conectividad de red con núcleos de CPU independientes del hipervisor o SO, a fin de permitir servicios de descarga y aceleración. Las DPU se distinguen de los motores de descarga tradicionales por su flexibilidad y capacidad de programación y de alojamiento de una amplia variedad de servicios.

 **NOTA:** Las DPU requieren una licencia iDRAC9 Enterprise o Datacenter.

El uso de DPU ofrece las siguientes ventajas:

- Aísla los servicios de infraestructura de las aplicaciones y el sistema operativo del host.
- Permite que un entorno brinde nuevos servicios independientemente del entorno de aplicación del host.
- Permite la aceleración de hardware para realizar operaciones con uso intensivo de datos a máxima velocidad.
- Libera los núcleos de CPU x86 o del servidor para activar las aplicaciones del cliente en plataformas de borde de un solo conector y de factor de forma pequeño.

Una vez que arranca el sistema operativo de la DPU, se pueden inicializar funciones de PCIe adicionales. Por lo tanto, la enumeración de PCIe del BIOS (y el proceso de arranque del hipervisor/SO del host) se producirá solo después de que el sistema operativo de la DPU haya arrancado o esté listo.

iDRAC le permite establecer los ajustes del modo listo del OS de la DPU (sincronización de arranque) en cada ranura compatible con DPU. Los posibles valores son:


- **Habilitado:** la DPU participa en el proceso de mantener la enumeración de PCIe del BIOS y el arranque del hipervisor/SO del host.
- **Deshabilitado:** la DPU no participa en el proceso de mantener la enumeración de PCIe del BIOS y el arranque del hipervisor/SO del host.

Puntos que se deben tener en cuenta acerca de la DPU:

- Solo algunas ranuras son compatibles con DPU. iDRAC le permite configurar la sincronización de arranque de DPU solo en esas ranuras.
- Los ajustes de sincronización de arranque de DPU se basan en ranuras (no se basan en identidad). Es decir, si el dispositivo DPU se traslada a una ranura diferente, este se comportará de acuerdo con la configuración de la ranura en la que se insertó recientemente.
- Los ajustes de sincronización de arranque de DPU se puede establecer incluso sin la presencia de un dispositivo DPU.
- Después de la detección, si la ranura no tiene un dispositivo DPU instalado, las configuraciones de sincronización de arranque de DPU NO son efectivas.
- Las DPU con SO listo individuales y las DPU con SO listo generales se informan en LCL.

A continuación, se proporcionan las características de la DPU:

- Puede configurar la sincronización de arranque de DPU para cada ranura compatible con DPU.
- Puede configurar el valor de tiempo de espera agotado de la DPU con SO listo en minutos (de 0 a 30).
- Según la configuración del usuario, la enumeración de PCIe del BIOS y el proceso de arranque del hipervisor/SO del host se produce solo después de que en cada **DPU habilitada para la sincronización de arranque** se haya informado que el SO de la DPU está listo.
- El BIOS enumera las funciones de PCIe adicionales expuestas por el SO de la DPU, y se informan en Inventario de hardware de iDRAC.
- En el BIOS, se muestran varios mensajes relacionados con la DPU durante la POST:
 - **Detección de unidades de procesamiento de datos...:** durante la detección de los dispositivos DPU
 - **Detección de unidades de procesamiento de datos...Listo:** cuando se completa la detección de DPU
 - **Inicializando unidad de procesamiento de datos (NO reinicie el sistema):** indica el avance del 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 % del proceso de sincronización de arranque
 - **Inicializando unidad de procesamiento de datos...Listo :** cuando el proceso de sincronización de arranque llega al 100 % y se realiza correctamente
- El mensaje de DPU con SO listo individual y DPU con SO listo general se informará en LCL.

 **NOTA:** La marca de DPU con SO listo persiste en todos los reinicios del host y se registra el mensaje de DPU con SO listo en cada reinicio del host.

- Si hay alguna tarea de LC-SSM presente, el BIOS omite la espera en la sincronización de arranque de DPU.

Inventario y monitoreo de las DPU

El inventario del sistema iDRAC proporciona la marca y el modelo de la DPU mientras monitorea el estado de los núcleos, los periféricos y el sistema operativo instalado de la DPU. `GET` se utiliza para recuperar información de inventario. Esta acción garantiza que no se instalen dispositivos no autorizados de forma maliciosa. Mediante la operación `GET`, puede comprobar periódicamente el estado de la DPU. Si el sistema está en buen estado, genera una respuesta de carga útil y una actualización de estado para proporcionar actualizaciones de estado.

Para detectar instalaciones maliciosas o accidentales del sistema operativo de la DPU, utilice la operación `GET`. Con la operación `GET`, puede recuperar el nombre del sistema operativo, el nombre del proveedor, la versión y el estado del sistema operativo de la DPU.

Puede ver la DPU instalada desde la GUI: **Sistema > Inventario > Inventario de firmware**

Redfish

Con Redfish, puede establecer una configuración de arranque único que se utiliza para arrancar la DPU con el valor configurado una vez que se reinicia. En el siguiente reinicio, el arranque de la DPU se basa en el orden de arranque configurado. Redfish también le permite actualizar el firmware de ARM-UEFI y BMC. Para obtener más información, consulte developer.dell.com.

Consola de serie

Para acceder al control en serie mediante RACADM, inicie sesión en SSH de iDRAC: `Racadm> console dpu`

Apagado coordinado

El proceso de apagado del SO de ESXi apaga internamente ESXio de la DPU para evitar que el archivo ESXio resulte dañado.

Administración de plug-ins

Un plug-in se empaqueta de forma individual en un DUP. Los plug-ins no se eliminan durante el reinicio, el restablecimiento o los ciclos de CA del iDRAC; solo se pueden eliminar mediante la operación de borrado de iDRAC o la operación de borrado de LC. Puede habilitar o deshabilitar los plug-ins. Cuando están habilitado, los plug-ins solo se instalan, pero no se inician.

Para administrar los plug-ins desde la GUI de iDRAC, vaya a **Ajustes de iDRAC > Ajustes > Plug-ins**.

NOTA: Debe tener privilegios de inicio de sesión y privilegios de control y configuración para instalar, actualizar y eliminar los plug-ins. Solo puede ver los plug-ins instalados con privilegios de inicio de sesión.

A continuación, se muestra la información disponible en el inventario de plug-ins:

- Nombre: nombre del plug-in. Máximo de 54 caracteres
- Versión: versión del plug-in instalado
- Estado: Habilitado/Deshabilitado
- Estado: iniciando; no iniciado; en ejecución; deteniéndose, actualizándose; detenido: deshabilitado; detenido: instalado, sin hardware; detenido: instalado, dependencia de la versión; detenido: falla del plug-in; detenido: error interno, error desconocido; detenido: conflicto del plug-in.
- Fabricación: nombre de la empresa, máximo de 54 caracteres
- Fecha de publicación: fecha de creación del DUP
- ID de software: ID del componente

Instalar/Actualizar el plug-in

1. Descargue el plug-in desde Dell.com
2. Vaya a la página de actualización de iDRAC
3. Seleccione el archivo del DUP del plug-in
4. Instale el plug-in

NOTA: Si un plug-in es válido, se muestra un mensaje de ejecución exitosa después de instalar el plug-in. Si el hardware no está presente, se registra un mensaje de LC que indica que el plug-in no se inició. Si el plug-in no es válido, se mostrará un mensaje de error.

Eliminar plug-in

1. Vaya a la página de Plug-ins: **Ajustes de iDRAC > Ajustes > Plug-ins**
2. Seleccione Desinstalar/Eliminar
3. A continuación, el plug-in se detiene y se elimina del iDRAC.

Cuando se instala una tarjeta que no SDL (lista de dispositivos no estándar), el iDRAC no puede detectar un plug-in de SDK. Debe buscar e instalar el plug-in de SDK de forma manual. La actualización/degradación/reversión del firmware de iDRAC no afecta a la funcionalidad de los plug-ins.

NOTA: La instalación, actualización o eliminación de un plug-in tarda menos de 5 minutos.

Configuración de iDRAC

iDRAC permite configurar las propiedades de iDRAC, configurar usuarios y establecer alertas para realizar tareas de administración remotas.

Antes de configurar iDRAC, asegúrese de que se hayan establecido la configuración de red iDRAC y un navegador compatible y de que se hayan actualizado las licencias necesarias. Para obtener más información sobre la función de licencias de iDRAC, consulte [Licencias de la iDRAC](#).

Puede configurar iDRAC con los siguientes elementos:

- Interfaz web del iDRAC
- RACADM
- Servicios remotos (consulte la *Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller Remote Services*)
- IPMITool (consulte la *Guía del usuario de Baseboard Management Controller Management Utilities*)

i **NOTA:** Cuando haya alguna tarea o trabajo en progreso, no reinicie o apague, ni realice un ciclo de encendido/apagado de CA en el host o iDRAC en ningún modo (de forma manual o con las teclas “Ctrl + Alt + Supr”, u otras opciones que se proporcionen a través de las interfaces de iDRAC). El sistema (host e iDRAC) siempre se debe reiniciar o apagar de forma adecuada cuando no hay tareas ni trabajos en ejecución en el iDRAC o host. Apagarlo de forma incorrecta o interrumpir una operación, puede causar resultados impredecibles, como daños en el firmware, generación de archivos principales, RSOD, YSOD, eventos de error en LCL, etc.

Para configurar iDRAC:

1. Inicie sesión en iDRAC.
2. Si fuera necesario, modifique la configuración de la red.

i **NOTA:** Si ha configurado las opciones de red de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC durante la configuración de la dirección IP de iDRAC, puede omitir este paso.
3. Configure las interfaces para acceder a iDRAC.
4. Configure la visualización del panel frontal.
5. Si fuera necesario, configure la ubicación del sistema.
6. Configure la zona horaria y el protocolo de hora de red (NTP), en caso de ser necesario.
7. Establezca cualquiera de los siguientes métodos de comunicación alternativos con iDRAC:
 - Comunicación en serie IPMI o RAC
 - Comunicación en serie IPMI en la LAN
 - IPMI en la LAN
 - SSH
8. Obtenga los certificados necesarios.
9. Agregue y configure los usuarios con privilegios de iDRAC.
10. Configure y active las alertas por correo electrónico, las capturas SNMP o las alertas IPMI.
11. Si fuera necesario, establezca la política de límite de alimentación.
12. Active la pantalla de último bloqueo.
13. Si fuera necesario, configure la consola virtual y los medios virtuales.
14. Si fuera necesario, configure la tarjeta vFlash SD.
15. Si fuera necesario, establezca el primer dispositivo de inicio.
16. Establezca el paso del sistema operativo a iDRAC, en caso de ser necesario.

Temas:

- [Visualización de la información de iDRAC](#)
- [Modificación de la configuración de red](#)
- [Selección de conjunto de cifrado](#)
- [Modo FIPS \(INTERFAZ\)](#)
- [Configuración de servicios](#)

- [Uso del cliente de VNC Client para administrar el servidor remoto](#)
- [Configuración del panel frontal](#)
- [Configuración de zona horaria y NTP](#)
- [Configuración del primer dispositivo de inicio](#)
- [Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC](#)
- [Obtención de certificados](#)
- [Configuración de varios iDRAC mediante RACADM](#)
- [Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host](#)

Visualización de la información de iDRAC

Puede ver las propiedades básicas de iDRAC.

Visualización de la información de iDRAC mediante la interfaz web

En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Overview (Descripción general)** para ver la siguiente información relacionada con iDRAC. Para obtener información sobre las propiedades, consulte *iDRAC Online Help (Ayuda en línea de iDRAC)*.

Detalles de iDRAC

- Tipo de dispositivo
- Versión del hardware
- Versión del firmware
- Actualización del firmware
- Hora del RAC
- Versión de IPMI
- Número de sesiones posibles
- Número actual de sesiones activas
- Versión de IPMI

Módulo de servicios de iDRAC

- Estado

Vista de conexión

- Estado
- Id. de conexión de switch
- Id. de conexión de puerto de switch

Configuración de red actual

- Dirección MAC de iDRAC
- Interfaz de NIC activa
- Nombre de dominio de DNS

Configuración de IPv4 actual

- IPv4 activado
- DHCP
- Dirección IP actual
- Máscara de subred actual
- Puerta de enlace actual
- Uso de DHCP para obtener dirección de servidor DNS
- Servidor DNS preferido actual
- Servidor DNS alternativo actual

Configuración IPv6 actual

- Activación de IPv6
- Configuración automática
- Dirección IP actual
- Puerta de enlace de IP actual

- Dirección local de vínculo
- Usar DHCPv6 para obtener DNS
- Servidor DNS preferido actual
- Servidor DNS alternativo actual


Visualización de la información de iDRAC mediante RACADM

Para ver la información de la iDRAC mediante RACADM, consulte la información sobre el subcomando `getsysinfo` o `get` que se proporciona en *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Modificación de la configuración de red

Después de configurar los valores de red de iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC, también puede modificar la configuración a través de la interfaz web de iDRAC, RACADM, Lifecycle Controller y el administrador del servidor (después de arrancar el sistema operativo). Para obtener más información sobre la configuración de privilegios y las herramientas, consulte las guías del usuario correspondientes.

Para modificar la configuración de la red mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM, deberá disponer de los privilegios **Configurar**.

 **NOTA:** Si modifica la configuración de red, es posible que se anulen las conexiones de red actuales a iDRAC.


Modificación de la configuración de red mediante la interfaz web

Para modificar la configuración de red de iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Ajustes de red**. Aparecerá la página **Red**.
2. Especifique la configuración de red, los valores comunes, IPv4, IPv6, IPMI o la configuración de VLAN según sus requisitos y haga clic en **Aplicar**.

Si selecciona **NIC dedicado automáticamente** en **Configuración de red**, cuando la iDRAC tenga una selección de NIC como LOM compartida (1, 2, 3 o 4) y se detecte un vínculo en la NIC dedicada de la iDRAC, la iDRAC cambiará su selección de NIC para utilizar la NIC dedicada. Si no se detecta ningún vínculo en la NIC dedicada, la iDRAC utilizará la LOM compartida. El cambio del tiempo de espera de compartida a dedicada es de 5 segundos, y de dedicada a compartida es de 30 segundos. Puede configurar este valor de tiempo de espera mediante RACADM o WSMAN.

Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

 **NOTA:** Si iDRAC utiliza DHCP y usted obtuvo un alquiler para su dirección IP, dicho alquiler se liberará al grupo de direcciones del servidor DHCP cuando NIC, Ipv4 o DHCP estén desactivados.

Modificación de la configuración de red mediante RACADM local

Para generar una lista de las propiedades de red disponibles, utilice el comando:

```
racadm get iDRAC.Nic
```

Para utilizar DHCP para obtener una dirección IP, utilice el siguiente comando para escribir el objeto `DHCPEnable` y activar esta función.

```
racadm set iDRAC.IPv4.DHCPEnable 1
```

El siguiente es un ejemplo de cómo se puede utilizar el comando para configurar las propiedades de la red LAN necesarias.

```
racadm set iDRAC.Nic.Enable 1
racadm set iDRAC.IPv4.Address 192.168.0.120
racadm set iDRAC.IPv4.Netmask 255.255.255.0
racadm set iDRAC.IPv4.Gateway 192.168.0.120
racadm set iDRAC.IPv4.DHCPEnable 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 192.168.0.5
```

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNS2 192.168.0.6
racadm set iDRAC.Nic.DNSRegister 1
racadm set iDRAC.Nic.DNSRacName RAC-EK00002
racadm set iDRAC.Nic.DNSDomainFromDHCP 0
racadm set iDRAC.Nic.DNSDomainName MYDOMAIN
```

NOTA: Si `iDRAC.Nic.Enable` se establece en **0**, la LAN de iDRAC se desactiva aunque DHCP esté activado.

Configuración del filtrado de IP

Además de la autenticación de usuario, utilice las siguientes opciones para proporcionar seguridad adicional mientras accede a iDRAC:

- El filtrado de IP limita el rango de direcciones IP de los clientes que acceden a iDRAC. Compara la dirección IP de un inicio de sesión entrante con el rango especificado y solo permite el acceso a iDRAC desde una estación de administración cuya dirección IP se encuentre dentro de dicho rango. Se deniegan todas las demás solicitudes de inicio de sesión.
- Cuando se producen errores repetidos al iniciar sesión desde una dirección IP específica, se impide el inicio de sesión de esa dirección en iDRAC durante un lapso predefinido. Si inicia sesión de forma incorrecta dos veces, no podrá volver a iniciar sesión de nuevo hasta pasados 30 segundos. Si inicia sesión de forma incorrecta más de dos veces, no podrá volver a iniciar sesión de nuevo hasta pasados 60 segundos.

NOTA: Esta función soporta hasta 5 rangos de IP. Puede ver o establecer esta función mediante RACADM y Redfish.

A medida que se acumulen errores al iniciar sesión de una dirección IP específica, se registran mediante un contador interno. Cuando el usuario inicie sesión correctamente, se borrará el historial de fallas y se restablecerá el contador interno.

NOTA: Cuando se rechazan los intentos de inicio de sesión provenientes de la dirección IP del cliente, es posible que algunos clientes de SSH muestren el siguiente mensaje: `ssh exchange identification: Connection closed by remote host.`

Configuración del filtrado IP mediante la interfaz web de iDRAC

Debe disponer del privilegio Configurar para realizar estos pasos.

Para configurar el filtrado de IP:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > ConectividadRedConfiguración de red > Configuración avanzada de la red**. Aparecerá la página **Red**.
2. Haga clic en **Configuración avanzada de la red**. Se muestra la página **Seguridad de la red**.
3. Especifique la configuración de filtrado de IP mediante **Dirección del rango de IP** y **Máscara de subred del rango de IP**. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
4. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.
Federal Information Processing Standards (FIPS): FIPS es un conjunto de estándares utilizados por las agencias gubernamentales y contratistas de Estados Unidos. El modo FIPS cumple los requisitos de FIPS 140-2, nivel 1. Para obtener más información sobre FIPS, consulte la FIPS User Guide for iDRAC and CMC for non MX platforms (Guía del usuario de FIPS para iDRAC y CMC en plataformas no MX).

NOTA: Si habilita el **Modo FIPS**, se restablecerá la iDRAC con los valores predeterminados.

Configuración del filtrado de IP mediante RACADM

Debe disponer del privilegio Configurar para realizar estos pasos.

Para configurar el filtrado de IP, utilice los siguientes objetos de RACADM en el grupo `iDRAC.IPBlocking`:

- RangeEnable
- RangeAddr
- RangeMask

La propiedad `RangeMask` se aplica a la dirección IP entrante y a la propiedad `RangeAddr`. Si los resultados son idénticos, se le permite el acceso a iDRAC a la solicitud de inicio de sesión entrante. Si se inicia sesión desde una dirección IP fuera de este rango, se producirá un error.

NOTA: La configuración del filtrado de IP admite hasta 5 rangos de IP.

El inicio de sesión continúa si el valor de la siguiente expresión es igual a cero:

```
RangeMask & (<incoming-IP-address> ^ RangeAddr)
```

&

AND bit a bit de las cantidades

^

OR bit a bit exclusivo

Ejemplos del filtrado IP

Los siguientes comandos de RACADM bloquean todas las direcciones IP, excepto la dirección 192.168.0.57:

```
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeEnable 1
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeAddr 192.168.0.57
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeMask 255.255.255.255
```

Para restringir los inicios de sesión a un conjunto de cuatro direcciones IP adyacentes (por ejemplo, de 192.168.0.212 a 192.168.0.215), seleccione todo excepto los últimos dos bits de la máscara:

```
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeEnable 1
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeAddr 192.168.0.212
racadm set iDRAC.IPBlocking.RangeMask 255.255.255.252
```

El último byte de la máscara de rango está establecido en 252, el equivalente decimal de 1111100b.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Selección de conjunto de cifrado

Se puede utilizar la Selección de conjunto de cifrado para limitar el cifrado en iDRAC o las comunicaciones del cliente y determinar cuán segura será la conexión. Proporciona un nivel adicional de filtrado del conjunto de cifrado TLS actualmente en uso. Estos valores se pueden configurar mediante la interfaz web de iDRAC y las interfaces de línea de comandos de RACADM y WSMAN.

Configuración de la selección de conjunto de cifrado mediante la interfaz web de iDRAC

PRECAUCIÓN: Usar el comando de cifrado de OpenSSL para analizar cadenas con sintaxis no válida puede dar lugar a errores inesperados.

NOTA: Esta es una opción avanzada de seguridad. Antes de configurar esta opción, asegúrese de que tiene un amplio conocimiento de lo siguiente:

- La sintaxis de la cadena de cifrado de OpenSSL y su uso.
- Herramientas y procedimientos para validar la configuración del conjunto de cifrado resultante para garantizar que los resultados estén alineados con las expectativas y los requisitos.

NOTA: Antes de establecer la Configuración avanzada para los conjuntos de cifrado TLS, asegúrese de que utiliza un navegador web compatible.

NOTA: Sin importar la versión de TLS configurada en el iDRAC, el navegador FF en RHEL-8.4 permite iniciar la GUI de iDRAC.

Para agregar cadenas personalizadas de cifrado:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Servicios > Servidor web**.
2. Haga clic en **Establecer cadena de cifrado** en la opción **Cadena de cifrado del cliente**. Aparece la página **Establecer cadena personalizada de cifrado**.
3. En el campo **Cadena personalizada de cifrado**, escriba una cadena válida y haga clic en **Establecer cadena de cifrado**.

NOTA:

- Para obtener más información acerca de las cadenas de cifrado, consulte www.openssl.org/docs/man1.0.2/man1/ciphers.html.
- Cuando establece una cadena de cifrado, TLS 1.3 no está soportado.

4. Haga clic en **Aplicar**.

Establecer la cadena personalizada de cifrado finaliza la sesión actual de iDRAC. Espere unos minutos antes de abrir una nueva sesión de iDRAC.

Los cifrados compatibles con iDRAC en el puerto 5000 son los siguientes:

ssl-enum-ciphers:

Para obtener la lista de cifrados, consulte <https://www.openssl.org/docs>.

Configuración de selección del conjunto de cifrado usando RACADM

Para configurar la selección del conjunto de cifrado usando RACADM, utilice cualquiera de los siguientes comandos:

- `racadm set idrac.webServer.customCipherString ALL:!DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:!DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384`
- `racadm set idrac.webServer.customCipherString ALL:-DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA`
- `racadm set idrac.webServer.customCipherString ALL:!DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:!DHE-RSA-AES256-SHA256:+AES256-GCM-SHA384:-DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA`

Para obtener más información sobre estos objetos, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Modo FIPS (INTERFAZ)


El FIPS es un estándar de seguridad para computadoras que los contratistas y las agencias gubernamentales de Estados Unidos deben utilizar. A partir de la versión de iDRAC 2.40.40.40, iDRAC permite activar el modo FIPS.


La iDRAC estará oficialmente certificada para admitir el modo FIPS en el futuro.

Diferencia entre admisión del modo FIPS y validación según FIPS

El software que se ha validado mediante la realización del Programa de validación del módulo criptográfico se denomina software validado por FIPS. Debido al tiempo que demora la realización de la validación de FIPS, no todas las versiones de iDRAC son validadas. Para obtener información sobre el estado más reciente de la validación de FIPS, consulte la página Cryptographic Module Validation Program (Programa de validación del módulo criptográfico) en el sitio web de NIST.

Habilitación del modo FIPS

 **PRECAUCIÓN:** Si habilita el Modo FIPS, se restablecerá la iDRAC a los valores predeterminados de fábrica. Si desea restaurar los ajustes, respalde el perfil de configuración del servidor (SCP) antes de habilitar el modo FIPS y restaure el SCP después de reiniciar iDRAC.

 **NOTA:** Si reinstala o actualiza el firmware de iDRAC, el modo FIPS se deshabilita. A partir de iDRAC versión 6.10.00.00, el modo FIPS se encuentra en estado habilitado, incluso después de la actualización del firmware de iDRAC.


Activar el modo FIPS mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > Network (Red) > Network Settings (Configuración de red) > Advanced Network Settings (Configuración avanzada de red)**.
2. En **Modo FIPS**, seleccione **Activado** y haga clic en **Aplicar**.

 **NOTA:** La activación de FIPS Mode (Modo FIPS) restablece iDRAC a la configuración predeterminada.

3. Aparece un mensaje que le solicitará que confirme el cambio. Haga clic en **OK** (Aceptar). Se reiniciará iDRAC en el modo FIPS. Espere al menos 60 segundos antes de volver a conectarse a iDRAC.
4. Instale un certificado de confianza para iDRAC.

 **NOTA:** El certificado de SSL predeterminado no se permite en modo FIPS.

 **NOTA:** Algunas interfaces de iDRAC, como las implementaciones compatibles con los estándares de IPMI y SNMP, no admiten la conformidad con FIPS.

Activación del modo de FIPS mediante RACADM

Utilice CLI de RACADM para ejecutar el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.Security.FIPMode <Enable>
```

Desactivación del modo FIPS

Para desactivar el modo FIPS, debe restablecer el iDRAC a los valores predeterminados de fábrica.

Configuración de servicios

Puede configurar y activar los siguientes servicios en iDRAC:

Configuración local	Desactive el acceso a la configuración de iDRAC (desde el sistema host) mediante RACADM local y la utilidad de configuración de iDRAC.
Servidor web	Habilite el acceso a la interfaz web de iDRAC. Si deshabilita la interfaz web, el RACADM remoto también se deshabilitará. Utilice el RACADM local para volver a habilitar el servidor web y el RACADM remoto.
Configuración del SEKM	Permite habilitar la funcionalidad de administración de claves empresariales seguras en iDRAC mediante una arquitectura de servidor de cliente.
SSH	Acceda a iDRAC mediante el firmware RACADM.
RACADM remoto	Acceda a iDRAC de forma remota.
Agente SNMP	Activa el soporte de consultas de SNMP (operaciones GET, GETNEXT y GETBULK) en iDRAC.
Agente de recuperación automática del sistema	Active la pantalla de último bloqueo del sistema.
Redfish	Activa la compatibilidad de la API RESTful de Redfish.
Servidor VNC	Active el servidor VNC con o sin cifrado de SSL.

Configuración de servicios mediante la interfaz web

Para configurar los servicios mediante la interfaz web de iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Servicios**. Aparecerá la página **Servicios de directorio**.

2. Especifique la información necesaria y haga clic en **Aplicar**.

Para obtener información acerca de los distintos valores, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

 **NOTA:** No seleccione la casilla de verificación **Evitar que esta página cree diálogos adicionales**. Si selecciona esta opción, no podrá configurar los servicios.

Puede configurar **SEKM** en la página Configuración de iDRAC. Haga clic en **Configuración de iDRAC > Servicios > Configuración de la SEKM**.

NOTA: Si desea obtener información detallada sobre el procedimiento detallado para configurar SEKM, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: Cuando el modo **Seguridad (Cifrado)** se cambia de **Ninguno** a **SEKM**, el trabajo en tiempo real no está disponible. Sin embargo, este se agregará a la lista de trabajos por etapas. Por otro lado, el trabajo en tiempo real se realiza correctamente cuando el modo se cambia de **SEKM** a **Ninguno**.

Compruebe lo siguiente cuando se cambie el valor del campo **Nombre de usuario** en la sección Certificado de cliente en el servidor KeySecure (por ejemplo: si se cambia el valor de **Nombre común (NC)** a **ID de usuario (UID)**)

- a. Cuando se utilice una cuenta existente, haga lo siguiente:
 - Compruebe en el certificado de SSL de iDRAC que, en lugar del campo **Nombre común**, el campo **Nombre de usuario** coincida con el nombre de usuario actual en KMS. Si no coinciden, tendrá que establecer el campo del nombre de usuario y volver a generar el certificado SSL. Luego, debe firmarlo en KMS y volver a cargarlo a iDRAC.
- b. Cuando se utilice una cuenta de usuario nueva, haga lo siguiente:
 - Asegúrese de que la cadena del **Nombre de usuario** coincida con el campo del nombre de usuario en el certificado SSL del iDRAC.
 - Si no coinciden, tendrá que volver a configurar los atributos de KMS de iDRAC Nombre de usuario y Contraseña.
 - Una vez que se verifica que el certificado contiene el nombre de usuario, el único cambio que se debe aplicar es cambiar la propiedad de la clave del usuario anterior al usuario nuevo para hacer coincidir el nuevo nombre de usuario de KMS.

Mientras utiliza Vormetric Data Security Manager como KMS, asegúrese de que el campo Nombre común (CN) en el certificado SSL de iDRAC coincida con el nombre de host agregado a Vormetric Data Security Manager. De lo contrario, es posible que el certificado no se importe correctamente.

- NOTA:**
- La opción **Restablecer clave** se desactivará cuando los informes `racadm sekm getstatus` se muestren como **Fallidos**.
 - La SEKM solo es compatible con los campos **Nombre común**, **ID de usuario** o **Unidad de organización** para el campo **Nombre de usuario** en Certificado de cliente.
 - Si utiliza un CA de terceros para firmar el CSR de iDRAC, asegúrese de que este CA de terceros admite el valor **UID** para el campo **Nombre de usuario** en Certificado de cliente. Si este no se admite, utilice **Nombre común** como el valor para el campo **Nombre de usuario**.
 - Si está utilizando campos de nombre de usuario y contraseña, asegúrese de que el servidor KMS admita esos atributos.

- NOTA:** En el caso del servidor de administración de claves de KeySecure,
- durante la creación de una solicitud de certificado SSL, debe incluir al menos una de las direcciones IP o el nombre DNS del servidor de administración de claves en el campo **Nombre alternativo de sujeto**.
 - La dirección IP debe estar en el siguiente formato: IP:xxx.xxx.xxx.xxx.

Configuración de servicios mediante RACADM

Para activar y configurar los servicios mediante RACADM, utilice el comando `set` con los objetos de los siguientes grupos de objetos:

- iDRAC.LocalSecurity
- iDRAC.LocalSecurity
- iDRAC.SSH
- iDRAC.Websserver
- iDRAC.Racadm
- iDRAC.SNMP

Para obtener más información acerca de estos objetos, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Funciones de SEKM

A continuación, se indican las funciones de SEKM disponibles en iDRAC:

1. **Política de depuración de claves de SEKM:** iDRAC proporciona un valor de política que permite configurar iDRAC para depurar las claves antiguas no utilizadas en el servidor de administración de claves (KMS) durante la operación de regeneración de claves. Puede configurar atributo de lectura/escritura de iDRAC `KMSKeyPurgePolicy` en uno de los siguientes valores:

- Conservar todas las claves: esta es la configuración predeterminada y el comportamiento existente, en el cual iDRAC deja todas las claves de KMS intactas durante la operación de regeneración de claves.
- Conservar las claves N y N-1: iDRAC elimina todas las claves de KMS, excepto la actual (N) y la clave anterior (N-1) durante la operación de regeneración de claves.

2. **Depuración de claves de KMS tras la deshabilitación de SEKM:** como parte de la solución Secure Enterprise Key Manager (SEKM), iDRAC permite deshabilitar SEKM en iDRAC. Una vez que SEKM esté deshabilitado, las claves generadas por iDRAC en KMS no se utilizan y permanecen en KMS. Esta función permite que iDRAC elimine esas claves cuando SEKM está deshabilitado. iDRAC proporciona una nueva opción "-purgeKMSKeys" para el comando heredado existente "racadm sekm disable", que permite depurar claves en KMS cuando SEKM está deshabilitado en iDRAC.

NOTA: Si SEKM ya está deshabilitado y desea depurar las claves antiguas, debe volver a habilitar SEKM y, a continuación, deshabilitar la opción de paso -purgeKMSKeys.

3. **Política de creación de claves:** como parte de esta versión, iDRAC se ha configurado previamente con una política de creación de claves. El atributo KeyCreationPolicy es de solo lectura y se establece como el valor "Key per iDRAC".

- El atributo iDRAC de solo lectura iDRAC.iDRAC.SEKM.KeyIdentifierN informa el identificador de clave que creó KMS.

```
racadm get iDRAC.SEKM.KeyIdentifierN
```

- El atributo iDRAC de solo lectura iDRAC.SEKM.KeyIdentifierNMinusOne informa el identificador de clave anterior tras la operación de regeneración de claves.

```
racadm get iDRAC.SEKM.KeyIdentifierNMinusOne
```

4. **Regeneración de claves SEKM:** iDRAC proporciona dos opciones para regenerar la clave de la solución SEKM, ya sea iDRAC o PERC. Se recomienda regenerar la clave de iDRAC, ya que así regenera todos los dispositivos con capacidad de SEKM seguro/habilitados.

- *Regeneración de claves SEKM iDRAC [Regenerar claves en iDRAC.Embedded.1 FQDD]:* cuando se ejecuta `racadm sekm rekey iDRAC.Embedded.1`, todos los dispositivos SEKM con capacidad segura/habilitados vuelven a generar una nueva clave de KMS y esta es una clave común para todos los dispositivos habilitados para SEKM. La operación de regeneración de claves de iDRAC también se puede ejecutar desde la GUI de iDRAC: **Configuración de iDRAC > Servicios > Configuración de SEKM > Regenerar clave**. Después de ejecutar esta operación, el cambio en la clave se puede validar mediante la lectura de los atributos KeyIdentifierN y KeyIdentifierNMinusOne.

- *La regeneración de claves de SEKM PERC (regeneración de claves en la controladora [Ejemplo RAID.Slot.1-1] FQDD):* cuando se realiza `racadm sekm rekey <controller FQDD>`, la controladora habilitada con SEKM correspondiente vuelve a generar la clave común iDRAC actualmente activa que se creó a partir de KMS. La operación de regeneración de claves de la controladora de almacenamiento también se puede ejecutar desde la GUI de iDRAC: **Almacenamiento > Controladores > <controladora FQDD> > Acciones > Editar > Seguridad > Seguridad (cifrado) > Regeneración de claves**.

NOTA: Cuando ejecuta Regenerar clave en PERC mientras la controladora y las claves de iDRAC están sincronizadas, es posible que se produzca una **falla en el trabajo de configuración** o que el trabajo de configuración se realice correctamente, pero que la clave no cambie cuando ejecute el trabajo. Puede utilizar la opción Restablecer clave de iDRAC para solucionar este problema.

Para obtener información detallada sobre todas las funciones de SEKM soportadas y el flujo de trabajo de implementación, consulte la documentación técnica [Habilitar OpenManage Secure Enterprise Key Manager \(SEKM\) en servidores Dell PowerEdge](#)

NOTA: Cuando SEKM está habilitado en PERC, se genera el registro CTL136. Sin embargo, en el caso de PERC 12, no se genera el registro CTL136 mientras se realiza la regeneración de claves. Esto se debe a que la controladora no crea una solicitud de clave, ya que estas se proporcionan como parte del comando de regeneración de clave.

Funcionalidades de iLKM

La administración de claves locales de iDRAC (iLKM) es una solución de seguridad similar a la administración de claves empresariales seguras (SEKM). Esta solución es ideal para los usuarios que no tienen planes de usar SEKM, pero que desean proteger dispositivos mediante iDRAC. Sin embargo, los clientes pueden migrar a SEKM en cualquier momento.

Cuando se utiliza iLKM, iDRAC actúa como administrador de claves y genera claves de autenticación que se utilizan para asegurar los dispositivos de almacenamiento. Para utilizar iLKM como sistema de administración de claves, vaya a **Ajustes de iDRAC > Servicios > Administración de claves de iDRAC > Ajuste de administración de claves** y seleccione iLKM en el menú desplegable.

NOTA: iLKM requiere una combinación de la licencia de SEKM y la de iDRAC Enterprise, o la licencia de SEKM y la de iDRAC Datacenter.


Debe proporcionar una frase de contraseña y un ID de clave para habilitar iLKM. Las longitudes de la frase de contraseña y el ID de clave deben tener un máximo de 255 caracteres.


NOTA:

- iLKM se puede ver y configurar a través de la GUI de iDRAC, RACADM y las interfaces de Redfish.
- Puede habilitar/deshabilitar la seguridad en la SED NVMe soportada cuando iDRAC está en el modo de seguridad iLKM.
- No es posible habilitar o deshabilitar iLKM, ni restablecer la clave de esta solución en el modo de bloqueo de sistema.
- Actualmente, iLKM solo es compatible con las SED NVMe de conexión directa que soportan el protocolo TCG Opal 2.0 y versiones posteriores. En el caso de los servidores con controladoras PERC, debe habilitar LKM en PERC mediante la característica LKM de PERC existente.
- iLKM proporciona la opción de restablecer la clave, en la que debe proporcionar la frase de contraseña y el ID de clave para la autenticación.

Unidades con seguridad automática

- Opción para solicitar a iDRAC que asegure de forma automática SED NVMe no conectado a PERC y SED SAS detrás de un HBA SAS habilitado para la seguridad. Las unidades se aseguran de forma automática en un reinicio del host o de conexión en caliente de la unidad.
- La opción no habilita de forma automática la seguridad en controladoras como PERC y HBA SAS.
- La opción está habilitada de manera predeterminada: el usuario puede deshabilitar esta opción mediante el comando racadm.
- Deshabilite la opción de seguridad automática antes de reorientar una unidad con la opción de borrado criptográfico (u opción de reversión de PSID) si iDRAC ya no necesita asegurar la unidad.

 **NOTA:** La reversión basada en PSID solo se puede realizar en las unidades bloqueadas o externas. La reversión basada en PSID no se puede realizar en las unidades que están conectadas a la controladora PERC.

 **NOTA:** No ejecute un ciclo de apagado y encendido en el sistema host inmediatamente después de habilitar la opción **Seguridad automática**. Esto puede interrumpir la habilitación de seguridad en las unidades y puede ponerlas en un estado de seguridad indefinido.

Transición de iLKM a SEKM

Debe proporcionar la frase de contraseña de iLKM para autenticar la transición junto con los detalles de configuración de SEKM. Si la autenticación se realiza correctamente, SEKM se activa en el iDRAC y se elimina el ID de clave anterior de la iLKM. Debe realizar los siguientes pasos para la transición de iLKM a SEKM:

1. Configuración del certificado
2. Configurar ajustes de SEKM
3. Ejecutar la transición de iLKM a SEKM.

Activación o desactivación de la redirección de HTTPS

Si no desea la redirección automática de HTTP a HTTPS debido a un problema de aviso de certificado con el certificado de iDRAC predeterminado o como configuración temporal para fines de depuración, puede configurar el iDRAC de manera tal que la redirección del puerto http (el predeterminado es 80) al puerto https (el predeterminado es el 443) esté desactivada. Está activada de manera predeterminada. Debe cerrar sesión e iniciar sesión en el iDRAC para que esta configuración surta efecto. Al desactivar esta función, se mostrará un mensaje de advertencia.

Debe tener el privilegio Configure iDRAC (Configurar iDRAC) para activar o desactivar la redirección de HTTPS.

Cuando se activa o desactiva esta función, se graba un suceso en el archivo de registro de Lifecycle Controller.

Para desactivar la redirección de HTTP a HTTPS:

```
racadm set iDRAC.Webserver.HttpsRedirection Disabled
```

Para activar la redirección de HTTP a HTTPS:

```
racadm set iDRAC.Webserver.HttpsRedirection Enabled
```

Para ver el estado de la redirección de HTTP a HTTPS:

```
racadm get iDRAC.Webserver.HttpsRedirection
```

Uso del cliente de VNC Client para administrar el servidor remoto

Puede utilizar un cliente de VNC estándar abierto para administrar el servidor remoto mediante dispositivos de escritorio y móviles, como Dell Wyse PocketCloud. Cuando los servidores de los centros de datos dejan de funcionar, la iDRAC o el sistema operativo envía una alerta a la consola en la estación de administración. La consola envía un correo electrónico o un mensaje SMS a un dispositivo móvil con la información requerida e inicia la aplicación del visor VNC en la estación de administración. Este visor VNC puede conectarse con el SO/hipervisor en el servidor y proporcionar acceso al teclado, video y mouse del servidor host para realizar las correcciones necesarias. Antes de iniciar el cliente VNC, debe activar el servidor VNC y configurar los ajustes en iDRAC, como la contraseña, el número de puerto VNC, el cifrado de SSL y el valor del tiempo de espera. Puede configurar estos ajustes mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

NOTA: La función VNC se concede bajo licencia y está disponible con la licencia iDRAC Enterprise o Datacenter.

Puede elegir entre muchas aplicaciones de VNC o clientes de escritorio, como los de RealVNC o Dell Wyse PocketCloud.

Se pueden activar dos sesiones de cliente VNC de forma simultánea. La segunda sesión está en modo de solo lectura.

Si hay una sesión de VNC activa, solo podrá ejecutar los medios virtuales a través de la opción Iniciar consola virtual, no con Virtual Console Viewer.

Si el cifrado de video está desactivado, el cliente VNC inicia un protocolo de enlace RFB directamente y no se necesita un protocolo de enlace SSL. Durante el protocolo de enlace del cliente de VNC (RFB o SSL), si hay otra sesión de VNC activa o si hay una sesión de Consola virtual abierta, se rechaza la sesión nueva del cliente de VNC. Después de finalizar el primer protocolo de enlace, el servidor VNC desactiva la consola virtual y permite solo los medios virtuales. Una vez concluida la sesión de VNC, el servidor de VNC restaura el estado original de la consola virtual (activado o desactivado).

NOTA:

- Si cuando se inicia una sesión VNC se produce un error de protocolo RFB, cambie la configuración del cliente VNC a Alta calidad y, a continuación, vuelva a iniciar la sesión.
- Cuando la NIC de iDRAC se encuentra en modo compartido y se ejecuta un ciclo de apagado y encendido en el sistema host, se pierde la conexión de red por algunos segundos. Durante este tiempo, si no se lleva a cabo una acción en el cliente VNC activo, es posible que se cierre la sesión VNC. Debe esperar a que se agote el tiempo de espera (el valor establecido en la configuración del servidor VNC en la página **Servicios** de la interfaz web de iDRAC) y, a continuación, volver a establecer la conexión VNC.
- Si la ventana del cliente VNC se minimiza por más de 60 segundos, se cierra la ventana del cliente. Debe abrir una nueva sesión VNC. Si maximiza la ventana del cliente VNC antes de que transcurran los 60 segundos, puede continuar utilizándola.

Configuración del servidor VNC mediante la interfaz web del iDRAC

Para configurar los valores del servidor VNC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Virtual Console (Consola virtual)**. Aparece la página **Consola virtual**.
2. En la sección **Servidor VNC**, active el servidor VNC, especifique la contraseña, el número de puerto y active o desactive el cifrado SSL.
Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
3. Haga clic en **Aplicar**.
El servidor VNC está configurado.

Configuración del servidor VNC mediante RACADM

Para configurar el servidor VNC, utilice el comando `set` con los objetos en `VNCserver`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración del visor VNC con cifrado SSL

Al configurar los valores del servidor VNC en el iDRAC, si la opción **Cifrado SSL** está activada, entonces la aplicación de túnel SSL debe usarse junto con el visor VNC para establecer la conexión cifrada con el servidor VNC del iDRAC.

NOTA: La mayoría de los clientes VNC no tienen el soporte incorporado en el cifrado SSL.

Para configurar la aplicación de túnel SSL:

1. Configure el túnel SSL para aceptar la conexión en `<localhost>:<localport number>`. Por ejemplo, 127.0.0.1:5930.
2. Configure el túnel SSL para conectar a `<iDRAC IP address>:<VNC server port Number>` Por ejemplo, 192.168.0.120:5901.
3. Inicie la aplicación de túnel.

Para establecer la conexión con el servidor VNC del iDRAC en el canal de cifrado SSL, conecte el visor VNC al host local (dirección IP local de vínculo) y el número de puerto local (127.0.0.1: <número de puerto local>).

Configuración del visor VNC sin Cifrado SSL

En general, todos de búfer de tramas remoto (RFB) compatible con los visores VNC se conectan al servidor VNC utilizando la dirección IP del iDRAC y el número de puerto que se ha configurado para el servidor VNC. Si la opción de cifrado SSL está desactivada en el momento de configurar los valores del servidor VNC en el iDRAC, entonces para conectarse al visor VNC haga lo siguiente:

En el cuadro de diálogo **Visor VNC**, introduzca la dirección IP del iDRAC y número de puerto VNC en el campo **Servidor VNC**.

El formato es `<iDRAC IP address>:VNC port number>`.

Por ejemplo: si la dirección IP de iDRAC es 192.168.0.120 y el número de puerto VNC es 5901, introduzca 192.168.0.120:5901.

Configuración del panel frontal

Puede configurar el LCD del panel frontal y la visualización de indicadores LED para el sistema administrado.

Para servidores tipo bastidor y torre, hay dos paneles frontales disponibles:

- Panel frontal de LCD y LED de ID del sistema
- Panel frontal de LED y LED de ID del sistema

Para servidores Blade, solo el LED de ID del sistema está disponible en el panel frontal del servidor, ya que el chasis del servidor Blade contiene la pantalla LCD.

Configuración de los valores de LCD

Puede definir y mostrar una cadena predeterminada, tal como un nombre de iDRAC, una dirección IP, etc. o una cadena definida por el usuario en el panel frontal del sistema administrado.

Configuración de los valores LCD mediante la interfaz web

Para configurar la pantalla de panel anterior LCD del servidor:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > Front Panel configuration (Configuración del panel frontal)**.
2. En la sección **Configuración de LCD**, en el menú desplegable **Configurar mensaje de inicio** seleccione cualquiera de los elementos siguientes:
 - Etiqueta de servicio (predeterminado)
 - Asset Tag
 - Dirección MAC de DRAC
 - Dirección IPv4 de DRAC
 - Dirección IPv6 de DRAC
 - Alimentación del sistema
 - Temperatura ambiente
 - Modelo del sistema

- Nombre del host
- Definido por el usuario
- Ninguno

Si selecciona **Definido por el usuario**, introduzca el mensaje necesario en el cuadro de texto.

Si selecciona **Ninguno**, el mensaje de inicio no se muestra en el panel frontal del LCD.

3. Active la indicación de consola virtual (opcional). Una vez activada, la sección Live Front Panel Feed (Fuente en directo del panel frontal) y el panel LCD del servidor mostrarán el mensaje `Virtual console session active` (Sesión de consola virtual activa) cuando haya una sesión de la consola virtual activa.
4. Haga clic en **Aplicar**.
El panel frontal del LCD muestra el mensaje de inicio configurado.

Configuración de los valores LCD mediante RACADM

Para configurar la pantalla LCD del panel frontal del servidor, utilice los objetos en el grupo `System.LCD`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de LCD mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar la pantalla de panel anterior LCD del servidor:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Seguridad del panel frontal**.
Se mostrará la página **Configuración de iDRAC - Seguridad del panel frontal**.
2. Active o desactive el botón de encendido.
3. Especifique lo siguiente:
 - Acceso al panel frontal
 - Cadena de mensajes de LCD
 - Unidades de alimentación del sistema, unidades de temperatura ambiente y visualización de errores
4. Active o desactive la indicación de consola virtual.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
5. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.

Configuración del valor LED del Id. del sistema

Para identificar un servidor, active o desactive el parpadeo de LED del ID del sistema administrado.

Configuración del valor LED de Id. del sistema mediante la interfaz web

Para configurar la visualización de LED de ID del sistema:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > Front Panel configuration (Configuración del panel frontal)**. Aparece la página **System ID LED Settings (Configuración de LED de Id. del sistema)**.
2. En la sección **Configuración de LED de ID del sistema**, seleccione cualquier de las opciones siguientes para activar o desactivar el parpadeo de LED:
 - Desactivar parpadeo
 - Activar parpadeo
 - Activar parpadeo del tiempo de espera de 1 día
 - Activar parpadeo del tiempo de espera de 1 semana
 - Activar parpadeo del tiempo de espera de 1 mes
3. Haga clic en **Aplicar**.
Se habrá configurado el parpadeo de LED en el panel frontal.

Configuración del valor LED de Id. del sistema mediante RACADM

Para configurar el LED de identificación del sistema, utilice el comando `setLed`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de zona horaria y NTP

Es posible configurar la zona horaria en iDRAC y sincronizar la hora de iDRAC mediante el de hora de red (NTP) en lugar de las horas de BIOS o del sistema host.

Debe contar con el privilegio Configurar para establecer la zona horaria o los parámetros de NTP.

Configuración de zona horaria y NTP mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar la zona horaria y NTP mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Settings (Configuración) > Time zone and NTP Settings (Configuración de zona horaria y NTP)**.
Se mostrará la página **Zona horaria y NTP**.
2. Para configurar la zona horaria, en el menú desplegable **Zona horaria**, seleccione la zona horaria requerida y haga clic en **Aplicar**.
3. Para configurar NTP, active NTP, introduzca las direcciones del servidor NTP y haga clic en **Aplicar**.
Para obtener información sobre los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración de zona horaria y NTP mediante RACADM

Para configurar la zona horaria y NTP, utilice el comando `set` con los objetos en `iDRAC.Time` y el grupo `iDRAC.NTPConfigGroup`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

NOTA: iDRAC sincroniza la hora con el host (hora local). Por lo tanto, se recomienda configurar tanto iDRAC como el host con la misma zona horaria, de modo que la sincronización de la hora esté correcta. Si desea cambiar la zona horaria, debe cambiarla tanto en el host como en el iDRAC y, luego, debe reiniciar el host.

Configuración del primer dispositivo de inicio

Puede configurar el primer dispositivo de inicio solo para el siguiente arranque o para todos los reinicios posteriores. Si configura el dispositivo para que se use en todos los arranques posteriores, permanecerá como el primer dispositivo de inicio en el orden de arranque del BIOS hasta que se cambie de nuevo en la interfaz web de iDRAC o en la secuencia de arranque del BIOS.

Puede configurar el primer dispositivo de inicio en una de las siguientes opciones:

- Inicio normal
- PXE
- Configuración del BIOS
- Disco flexible local/unidades extraíbles principales
- CD/DVD local
- Unidad de disco duro
- Disco flexible virtual
- CD/DVD/ISO virtual
- Tarjeta SD local
- Lifecycle Controller
- Administrador de inicio del BIOS
- Ruta de acceso dispositivo UEFI

- HTTP de UEFI
- Archivo de red virtual 1
- Archivo de red virtual 2

NOTA:

- BIOS Setup (F2), Lifecycle Controller (F10) y BIOS Boot Manager (F11) no pueden configurarse como dispositivo de inicio permanente.
- La configuración del primer dispositivo de inicio en la interfaz web de iDRAC invalida la configuración de inicio del BIOS del sistema.

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la interfaz web

Para establecer el primer dispositivo de inicio mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > First Boot Device (Primer dispositivo de inicio)**. Aparece la pantalla **Primer dispositivo de inicio**.
2. Seleccione el primer dispositivo de inicio necesario de la lista desplegable y haga clic en **Aplicar**. El sistema se reinicia desde el dispositivo seleccionado para los reinicios subsiguientes.
3. Para iniciar desde el dispositivo seleccionado solo una vez durante el siguiente inicio, seleccione **Boot Once (Iniciar una vez)**. A continuación, el sistema se iniciará desde el primer dispositivo de inicio en el orden de inicio del BIOS.
Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante RACADM

- Para configurar el primer dispositivo de inicio, utilice el objeto `iDRAC.ServerBoot.FirstBootDevice`.
- Para activar el inicio una única vez para un dispositivo, utilice el objeto `iDRAC.ServerBoot.BootOnce`.

Para obtener más información acerca de estos objetos, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración del primer dispositivo de inicio mediante la consola virtual

Puede seleccionar el dispositivo desde el cual iniciar, dado que el servidor se visualiza en el Visor de la consola virtual antes de que el servidor se ejecute a través de su secuencia de inicio. La opción Boot Once (Iniciar una vez) es compatible con todos los dispositivos que se enumeran en [Configuración del primer dispositivo de inicio](#).

Para configurar el primer dispositivo de inicio mediante la consola virtual:

1. Inicie la consola virtual.
2. En el visor de la consola virtual, en el menú **Siguiente inicio**, configure el dispositivo requerido como el primer dispositivo de inicio.

Activación de la pantalla de último bloqueo

Para buscar la causa de un bloqueo del sistema administrado, puede capturar una imagen de bloqueo del sistema mediante iDRAC.

- NOTA:** Para obtener más información acerca de Server Administrator, consulte *Guía de instalación de OpenManage* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

El sistema host debe tener el sistema operativo Windows para usar esta función.

NOTA:

- Esta función no se puede aplicar al sistema Linux.
- Esta función es independiente de cualquier agente o atributo.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC

En los servidores que tienen dispositivos de tarjeta de red dependiente (NDC) o LAN incorporada en la placa base (LOM), puede activar la función OS to iDRAC Pass-through (Paso del sistema operativo a iDRAC). Esta función proporciona una comunicación en banda bidireccional y de alta velocidad entre iDRAC y el sistema operativo de host a través de una LOM compartida, una NIC dedicada o la NIC de USB. Esta función está disponible con la licencia de iDRAC Enterprise o Datacenter.

NOTA: El módulo de servicio de iDRAC (iSM) proporciona más funciones para la administración de iDRAC a través del sistema operativo. Para obtener más información, consulte iDRAC Service Module User's Guide (Guía del usuario del módulo de servicio de iDRAC) en www.dell.com/idrac servicemodule.

Cuando esta opción se activa a través de una NIC dedicada, es posible iniciar el navegador en el sistema operativo de host y luego acceder a la interfaz web de iDRAC. La NIC dedicada para los servidores blade es a través de Chassis Management Controller.

Alternar entre una NIC dedicada o una LOM compartida no requiere reinicios o restablecimientos del sistema operativo host o iDRAC.

Es posible activar este canal mediante las siguientes opciones:

- Interfaz web del iDRAC
- RACADM o WSMAN (entorno posterior al sistema operativo)
- Utilidad de configuración de iDRAC (entorno previo al sistema operativo)

Si la configuración de red se cambia a través de la interfaz web de iDRAC, debe esperar al menos 10 segundos antes de activar el paso del sistema operativo a iDRAC.

Si configura el servidor con un perfil de configuración del servidor a través de RACADM, WSMAN o Redfish y si se cambia la configuración de red en este archivo, debe esperar 15 segundos para activar la función OS to iDRAC Pass-through (Paso del sistema operativo a iDRAC) o para establecer la dirección IP del sistema operativo de host.

Antes de activar el paso del sistema operativo a iDRAC, asegúrese de lo siguiente:

- El iDRAC está configurado para utilizar NIC dedicada o modo compartido (es decir, la selección de NIC está asignada a una de las LOM).
- El sistema operativo host e iDRAC se encuentran en la subred y la misma VLAN.
- La dirección IP del sistema operativo host está configurada.
- Una tarjeta que admite la función Paso del sistema operativo al iDRAC está instalada.
- Dispone del privilegio Configurar.

Cuando active esta función:

- En el modo compartido, se utiliza la dirección IP del sistema operativo host.
- En el modo dedicado, debe proporcionar una dirección IP válida del sistema operativo de host. Si hay más de una LOM activa, introduzca la dirección IP de la primera LOM.

Si la función de paso de sistema operativo a iDRAC no funciona después de que está activada, asegúrese de comprobar lo siguiente:

- El cable de la NIC dedicada de iDRAC está conectado correctamente.
- Al menos una LOM está activa.

NOTA: Utilice la dirección IP predeterminada. Asegúrese de que la dirección IP de la interfaz de la NIC de USB no esté en la misma subred que las direcciones IP del sistema operativo host o iDRAC. Si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema host o la red local, deberá cambiarla.

NOTA: Si inicia un módulo de servicio de iDRAC mientras la NIC de USB está en estado desactivado, el módulo de servicio de la iDRAC cambia la dirección IP de la NIC de USB a 169.254.0.1.

NOTA: No utilice las direcciones IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas direcciones IP están reservadas para el puerto de la NIC de USB en el panel frontal cuando se utiliza un cable A/A.

NOTA: Es posible que no se pueda acceder a iDRAC desde el servidor host mediante el paso de LOM cuando está activada la formación de equipos NIC. A continuación, se puede acceder a iDRAC desde el sistema operativo del servidor host con la NIC de USB de iDRAC o a través de la red externa mediante la NIC dedicada de iDRAC.

Tarjetas admitidas para el paso del sistema operativo al iDRAC

La siguiente tabla proporciona una lista de las tarjetas que admiten la función Paso del sistema operativo al iDRAC mediante LOM.

Tabla 14. Paso del sistema operativo a iDRAC mediante LOM: tarjetas admitidas

Categoría	Fabricante	Tipo
NDC	Broadcom	● 5720 QP rNDC 1G BASE-T
	Intel	● x520/i350 QP rNDC 1G BASE-T

Las tarjetas LOM integradas también admiten la función Paso del sistema operativo al iDRAC.

Sistemas operativos admitidos para la NIC de USB

Para obtener una lista de los sistemas operativos soportados para la NIC USB, consulte la nota de la versión correspondiente en [Versiones y notas de la versión de iDRAC](#).

Para los sistemas operativos Linux, configure la NIC de USB como DHCP en el sistema operativo host antes de activar la NIC de USB.

En vSphere, debe instalar el archivo VIB antes de activar la NIC de USB.

i NOTA:

- Si deshabilita la NIC USB en iDRAC mientras iSM se ejecuta en el SO, el estado del módulo de servicio de iSM cambiará a En ejecución (funcionalidad limitada).
- Si instala iSM en el SO mientras la NIC USB está deshabilitada en iDRAC, iSM activará automáticamente la NIC USB en iDRAC para finalizar la instalación. Si es necesario, deshabilite la NIC USB después de completar la instalación.

i NOTA:

Para configurar la NIC de USB como DHCP en un sistema operativo Linux o XenServer, consulte la documentación del sistema operativo o del hipervisor.

Instalación del archivo VIB

Para los sistemas operativos vSphere, antes de activar la NIC de USB debe instalar el archivo VIB.

Para instalar el archivo VIB:

1. Mediante Win-SCP, copie el archivo VIB a la carpeta /tmp/ del sistema operativo host ESX-i.
2. Vaya al símbolo de ESXi y ejecute el siguiente comando:

```
esxcli software vib install -v /tmp/ iDRAC_USB_NIC-1.0.0-799733X03.vib --no-sig-check
```

El resultado es:

```
Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the
changes to be effective.
Reboot Required: true
VIBs Installed: Dell_bootbank_iDRAC_USB_NIC_1.0.0-799733X03
VIBs Removed:
VIBs Skipped:
```

3. Reinicie el servidor.
4. A petición de ESXi, ejecute el comando: `esxcfg-vmknic -l`.
El resultado muestra la anotación usb0.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web

Para activar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante la interfaz web:

1. Vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Paso del sistema operativo a iDRAC**.
Se mostrará la página **Paso del sistema operativo a iDRAC**.
2. Cambie el estado a **Activado**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones para el modo de paso:

- **LOM:** el vínculo de paso del sistema operativo al iDRAC entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la LOM o NDC.
- **NIC de USB:** el vínculo de paso del sistema operativo al iOS entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la DRAC o USB.

NOTA: Si establece el modo de paso en LOM, asegúrese de lo siguiente:

- iDRAC y el sistema operativo se encuentran en la misma subred
- La selección de NIC en la configuración de la red está establecida en una LOM

4. Si el servidor está conectado en el modo LOM compartido, el campo **Dirección IP del sistema operativo** estará desactivado.

NOTA: Si la red VLAN está habilitada en iDRAC, LOM-Passthrough funcionará solamente en el modo LOM compartido con etiquetas de VLAN configuradas en el host.

NOTA:

- Cuando el modo de paso está establecido en LOM, no es posible iniciar iDRAC desde el SO del host después de un arranque en frío.
- Se eliminó intencionalmente la función de paso de LOM mediante la función Modo dedicado.

5. Si selecciona **NIC de USB** como configuración de paso, introduzca la dirección IP de la NIC del USB.

El valor predeterminado es 169.254.1.1. Se recomienda utilizar la dirección IP predeterminada. Sin embargo, si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema de host o la red local, deberá cambiarla.

No introduzca las IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas direcciones IP están reservadas para el puerto NIC de USB en el panel frontal cuando se utiliza un cable A/A.

NOTA: Si prefiere IPv6, la dirección predeterminada es fde1:53ba:e9a0:de11::1. Si es necesario, esta dirección se puede modificar en la configuración idrac.OS-BMC.UsbNicULA. Si no desea IPv6 en el NIC de USB, se puede desactivar cambiando la dirección a ":::"

6. Haga clic en **Aplicar**.

7. Haga clic en **Probar configuración de la red** para comprobar si la IP es accesible y si el vínculo está establecido entre iDRAC y el sistema operativo host.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM

Para activar o desactivar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante RACADM, utilice los objetos en el grupo `iDRAC.OS-BMC`.

Para obtener más información, consulte *Registro de atributos de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Activación o desactivación del paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar el paso del sistema operativo a iDRAC mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Permisos de comunicaciones**. Aparecerá la página **Configuración de los permisos de comunicaciones de iDRAC**.
 2. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones para activar el paso del sistema operativo al iDRAC:
 - **LOM:** el vínculo de paso del sistema operativo al iDRAC entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la LOM o NDC.
 - **NIC de USB:** el vínculo de paso del sistema operativo al iOS entre el iDRAC y el sistema operativo host se establece mediante la DRAC o USB.
- NOTA:** Si establece el modo de paso en LOM, asegúrese de lo siguiente:
- iDRAC y el sistema operativo se encuentran en la misma subred
 - La selección de NIC en la configuración de la red está establecida en una LOM

Para desactivar esta función, seleccione **Desactivado**.

NOTA: Solo se puede seleccionar la opción LOM si la tarjeta admite la función Paso del sistema operativo a iDRAC. De lo contrario, esta opción aparecerá desactivada, en color gris.

- Si selecciona **LOM** como configuración de paso, y si el servidor está conectado mediante el modo dedicado, introduzca la dirección IPv4 del sistema operativo.

NOTA: Si el servidor está conectado en el modo LOM compartido, el campo **Dirección IP del sistema operativo** estará desactivado.

- Si selecciona **NIC de USB** como configuración de paso, introduzca la dirección IP de la NIC del USB.

El valor predeterminado es 169.254.1.1. Sin embargo, si esta dirección IP entra en conflicto con una dirección IP de otras interfaces del sistema de host o la red local, deberá cambiarla. No introduzca las IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4. Estas direcciones IP están reservadas para el puerto NIC de USB en el panel frontal cuando se utiliza un cable A/A.

NOTA: Si prefiere IPv6, la dirección predeterminada es fde1:53ba:e9a0:de11::1. Si es necesario, esta dirección se puede modificar en la configuración idrac.OS-BMC.UsbNicULA. Si no desea IPv6 en el NIC de USB, se puede desactivar cambiando la dirección a "..."

- Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Los detalles se guardan.

Obtención de certificados

En la tabla siguiente se enumeran los tipos de certificados basado en el tipo de inicio de sesión.

Tabla 15. Tipos de certificado basados en el tipo de inicio de sesión

Tipo de inicio de sesión	Tipo de certificado	Cómo obtenerlo
Inicio de sesión único mediante Active Directory	Certificado de CA de confianza	Generar una CSR y hacer que la firme una autoridad de certificados También se admiten los certificados SHA-2.
Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente como usuario local o de Active Directory	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de usuario Certificado de CA de confianza 	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de usuario: exportar el certificado de usuario de tarjeta inteligente como un archivo de codificación Base64 mediante el software de administración de tarjetas suministrado por el proveedor de la tarjeta inteligente. Certificado de CA de confianza: este certificado lo emite una CA. También se admiten los certificados SHA-2.
Inicio de sesión de usuario de Active Directory	Certificado de CA de confianza	Este certificado lo emite una CA. También se admiten los certificados SHA-2.
Inicio de sesión de usuario local	Certificado SSL	Generar una CSR y hacer que la firme una CA de confianza NOTA: La iDRAC se entrega con un certificado de SSL de servidor autofirmado predeterminado. El servidor web de iDRAC, los medios virtuales y la consola virtual utilizan este certificado. También se admiten los certificados SHA-2.

Certificados de servidor SSL

La CMC incluye un servidor web configurado para usar el protocolo de seguridad SSL estándar del sector para transferir datos cifrados en la red. Una opción de cifrado SSL se proporciona para deshabilitar los cifrados débiles. Basado en la tecnología de cifrado asimétrico, SSL se acepta ampliamente para el suministro de comunicaciones autenticadas y cifradas entre los clientes y servidores para impedir los espías en una red.

Un sistema habilitado para SSL puede realizar las siguientes tareas:

- Autenticarse ante un cliente habilitado con SSL
- Permitir a los dos sistemas establecer una conexión cifrada

NOTA: Si el cifrado SSL se configura en 256 bits o más, y 168 bits o más, es posible que los ajustes de criptografía para el entorno de máquinas virtuales (JVM, IcedTea) necesiten la instalación de Unlimited Strength Java Cryptography Extension Policy Files para permitir el uso de los plug-in de la iDRAC, como vConsole, con este nivel de cifrado. Para obtener información sobre cómo instalar los archivos de políticas, consulte la documentación de Java.

De manera predeterminada, el servidor web de iDRAC cuenta con un certificado digital SSL único autofirmado de Dell. Puede reemplazar el certificado SSL predeterminado por un certificado firmado por una Autoridad de certificados (CA) conocida. Una Autoridad de certificados es una entidad comercial reconocida en la industria de TI por cumplir con altas normas de filtrado confiable, identificación y otros criterios de seguridad importantes. Algunas Autoridades de certificados son Thawte y VeriSign. Para iniciar el proceso de obtención de un certificado firmado por CA, utilice la interfaz web de iDRAC o la interfaz de RACADM a fin de generar una solicitud de firma de certificado (CSR) con la información de la empresa. A continuación, envíe la CSR generada a una CA como VeriSign o Thawte. La CA puede ser una CA raíz o una CA intermedia. Una vez que reciba el certificado SSL firmado de AC, cárguelo en iDRAC.

Para cargar el certificado de CA desde la interfaz de usuario de iDRAC, vaya a **Configuración > Ajustes del sistema > Configuración de alertas > Registro del sistema remoto > Solicitud de firma de certificado SSL/TLS**. También puede ver los detalles del certificado en las interfaces.

Para que cada iDRAC sea de confianza para la estación de administración, el certificado SSL de la iDRAC se debe colocar en el almacén de certificados de la estación de administración. Una vez instalado el certificado SSL en las estaciones de administración, los navegadores admitidos pueden acceder a la iDRAC sin advertencias de certificados.

También puede cargar un certificado de firma personalizado para firmar el certificado SSL, en lugar de confiar en el certificado de firma predeterminado para esta función. Al importar un certificado de firma personalizado en todas las estaciones de administración, todas las iDRAC que utilizan el certificado de firma personalizado son de confianza. Si un certificado de firma personalizado se carga cuando un certificado SSL personalizado ya se encuentra en uso, el certificado SSL personalizado se deshabilita y se utiliza un certificado SSL por única vez, generado automáticamente y firmado con el certificado de firma personalizado. Es posible descargar el certificado de firma personalizado (sin la clave privada). Además, se puede eliminar un certificado de firma personalizado existente. Después de eliminar el certificado de firma personalizado, la iDRAC se restablece y genera automáticamente un nuevo certificado SSL autofirmado. Si se vuelve a generar un certificado autofirmado, se debe volver a establecer la confianza entre la iDRAC y la estación de trabajo de administración. Los certificados SSL generados automáticamente son autofirmados y tienen una fecha de caducidad de siete años y un día, y una fecha de inicio de un día en el pasado (para diferentes configuraciones de zonas horarias en estaciones de administración e iDRAC).

El certificado SSL del servidor web de la iDRAC admite los caracteres de asterisco (*) como parte del componente ubicado más a la izquierda del nombre común al generar una solicitud de firma de certificado (CSR). Por ejemplo, *.qa.com o *.empresa.qa.com. Esto se denomina certificado comodín. Si se genera una CSR comodín fuera de la iDRAC, podrá contar con un solo certificado SSL comodín firmado que se puede cargar para varias iDRAC, y todas las iDRAC son de confianza para todos los navegadores compatibles. Si se conecta a la interfaz web de la iDRAC mediante un navegador compatible que admite un certificado comodín, la iDRAC es de confianza para el navegador. Mientras inicia los visores, las iDRAC son de confianza para los clientes de los visores.

A partir de la versión 6.10.00.00, puede activar la característica Notificación de vencimiento del certificado y también puede configurar las opciones Intervalo de notificación y Frecuencia de notificación. iDRAC proporciona una notificación acerca del vencimiento del certificado.

NOTA: Los certificados autofirmados predeterminados se actualizan automáticamente en el reinicio de iDRAC. Por lo tanto, los certificados autofirmados no se consideran para el vencimiento del certificado.

Puede activar las opciones Notificación de vencimiento del certificado e Intervalo de notificación en **Ajustes de iDRAC > Servicios > Servidor web > Ajustes**. Además, puede ver la advertencia de seguridad en la parte inferior de la página de inicio de sesión de iDRAC acerca del vencimiento del certificado.

Generación de una nueva solicitud de firma de certificado

Una CSR es una solicitud digital a una autoridad de certificados (CA) para un certificado del servidor SSL. Los certificados de servidor SSL les permiten a los clientes del servidor confiar en la identidad del servidor y negociar una sesión cifrada con el servidor.

Después de que la CA recibe la CSR, revisa y comprueba la información que contiene la CSR. Si el solicitante cumple los estándares de la CA, esta emite un certificado del servidor SSL firmado digitalmente que identifica de manera única el servidor del solicitante cuando establece conexiones SSL con navegadores que se ejecutan en estaciones de administración.

Después de que la CA apruebe la CSR y emita el certificado del servidor SSL, podrá cargarse en la iDRAC. La información que se utiliza para generar la CSR, almacenada en el firmware de la iDRAC, debe coincidir con la información incluida en el certificado del servidor SSL; es decir, el certificado debe haberse generado mediante la CSR que ha creado la iDRAC.

Generación de CSR mediante la interfaz web

Para generar una CSR nueva:

NOTA: Cada CSR nueva sobrescribe cualquier dato de CSR anterior almacenado en el firmware. La información de la CSR debe coincidir con la información del certificado del servidor SSL. De lo contrario, iDRAC no aceptará el certificado.

NOTA: Desde la versión 6.00.02.00 de iDRAC, también es posible descargar la CSR generada sin tener que crear una nueva.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC Settings > Servicios > Servidor web > Certificado de SSL**, seleccione **Generar una solicitud de firma de certificado (CSR)** y, luego, haga clic en **Siguiente**. Aparece la página **Generar una nueva solicitud de firma de certificado (CSR)**.
2. Introduzca un valor para cada atributo de la CSR.
Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Generar**.
Se genera una nueva CSR. Guárdela en la estación de administración.

Generación de CSR mediante RACADM

Para generar una CSR mediante RACADM, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `iDRAC.Security` y, a continuación, utilice el comando `sslcsrgen` para generar la CSR.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Inscripción automática de certificados

En iDRAC, la función de inscripción automática de certificados le permite realizar la instalación y la renovación automáticas de certificados utilizados por el servidor web. Cuando se habilita esta función, el certificado del servidor web existente se reemplaza por un nuevo certificado.

NOTA:

- La inscripción automática de certificados es una función con licencia y requiere una licencia Datacenter.
- Se requiere la configuración de un NDES (Servicio de inscripción de dispositivos de red) válido para emitir el certificado del servidor.

La hora de iDRAC se debe sincronizar con el NDES o la autoridad de certificación.

NOTA: Si la hora no está sincronizada, es posible que iDRAC reciba certificados no válidos o vencidos durante el proceso de inscripción y renovación.

Los siguientes corresponden a los parámetros de configuración de inscripción automática de certificados:


- Habilitar/deshabilitar
- URL del servidor de SCEP
- Contraseña de comprobación

NOTA: Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

A continuación, se indica el estado disponible para la inscripción automática de certificados:


- Inscrito: la inscripción automática de certificados está activada. El certificado se monitorea y se puede emitir un nuevo certificado tras su vencimiento.
- Inscribiendo: estado intermedio después de activar la inscripción automática de certificados.
- Error: se produjo un problema con el servidor del NDES.

- Ninguno: valor predeterminado.

 **NOTA:** Cuando activa la inscripción automática de certificados, se reinicia el servidor web y se cierran todas las sesiones web existentes.

Carga del certificado del servidor


Después de generar una CSR, puede cargar el certificado de SSL de servidor firmado en el firmware de iDRAC. Se debe restablecer iDRAC para aplicar el certificado. La iDRAC acepta solamente certificados de servidor web X509 codificados con Base64. También se admiten los certificados SHA-2.

 **PRECAUCIÓN:** Durante el restablecimiento, iDRAC no estará disponible por algunos minutos.

Carga del certificado del servidor mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de servidor SSL:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > SSL > SSL certificate (Certificado SSL)**, seleccione **Upload Server Certificate (Cargar certificado del servidor)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparecerá la página **Carga del certificado**.
2. En **Ruta de acceso del archivo**, haga clic en **Examinar** y seleccione el certificado en la estación de administración.
3. Haga clic en **Aplicar**.
El certificado de servidor SSL se carga en iDRAC.
4. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole que reinicie iDRAC de inmediato o más adelante. Haga clic en **Reiniciar iDRAC** o en **Reiniciar iDRAC más adelante**, según sea necesario.
Se reiniciará iDRAC y se aplicará el nuevo certificado. iDRAC no estará disponible por algunos minutos durante el reinicio.


 **NOTA:** Debe reiniciar iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que no se reinicie iDRAC, estará activo el certificado existente.

Carga del certificado del servidor mediante RACADM

Para cargar el certificado de servidor SSL, utilice el comando `sslcertupload`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Si la CSR se genera fuera del iDRAC con una clave privada disponible, para cargar el certificado en el iDRAC:

1. Envíe la CSR a una Autoridad de certificados raíz reconocida. La autoridad de certificados firma la CSR y ésta se convierte en un certificado válido.
2. Cargue la clave privada mediante el comando remoto `racadm sslkeyupload`.
3. Cargue el certificado firmado al iDRAC mediante el comando remoto `racadm sslcertupload`.
El nuevo certificado se ha cargado en iDRAC. Aparecerá un mensaje solicitándole que reinicie iDRAC.
4. Ejecute el comando `racadm racreset` para reiniciar iDRAC.
Se reiniciará iDRAC y se aplicará el nuevo certificado. iDRAC no estará disponible por algunos minutos durante el reinicio.

 **NOTA:** Debe reiniciar iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que no se reinicie iDRAC, estará activo el certificado existente.

Visualización del certificado del servidor

Puede ver el certificado de servidor SSL que se utiliza actualmente en iDRAC.

Visualización del certificado del servidor mediante la interfaz web

En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Servicios > Servidor web > Certificado de SSL**. En la página **SSL**, se muestra el certificado del servidor SSL que se encuentra actualmente en uso en la parte superior de la página.

Visualización del certificado del servidor mediante RACADM

Para ver el certificado del servidor SSL, utilice el comando `sslcertview`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Carga del certificado de firma personalizado


Puede cargar un certificado de firma personalizado para firmar el certificado SSL. También se admiten los certificados SHA-2.

Carga del certificado de firma personalizado mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Ajustes de iDRAC > Servicios > Servidor web > Certificado de firma personalizado SSL/TLS**. Aparecerá la página **SSL**.
2. En **Certificado de firma personalizado SSL/TLS**, haga clic en **Cargar certificado de firma**. Aparecerá la página **Cargar certificado de firma del certificado SSL personalizado**.
3. Haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo de certificado de firma del certificado SSL personalizado. Solo se admite el certificado que cumple con las normas de criptografía de claves públicas N.º 12 (PKCS N.º 12).
4. Si el certificado está protegido con contraseña, introduzca la contraseña en el campo **Contraseña de PKCS N.º 12**.
5. Haga clic en **Aplicar**. El certificado se ha cargado en iDRAC.
6. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole que reinicie iDRAC de inmediato o más adelante. Haga clic en **Reiniciar iDRAC** o en **Reiniciar iDRAC más adelante**, según sea necesario.

Después de que se reinicie iDRAC, se aplicará el nuevo certificado. iDRAC no estará disponible por algunos minutos durante el reinicio.

 **NOTA:** Debe reiniciar iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que no se reinicie iDRAC, estará activo el certificado existente.

Carga del certificado de firma del certificado SSL personalizado mediante RACADM

Para cargar el certificado de firma del certificado de SSL personalizado mediante RACADM, utilice el comando `sslcertupload` y, a continuación, utilice el comando `racreset` para restablecer el iDRAC.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado

Puede descargar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Descarga del certificado de firma personalizado

Para descargar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > SSL**. Aparecerá la página **SSL**.
2. En **Certificado de firma del certificado SSL personalizado**, seleccione **Descargar certificado de firma del certificado SSL personalizado** y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará un mensaje emergente que permite guardar el certificado de firma personalizado en la ubicación que seleccione.

Descarga del certificado de firma del certificado SSL personalizado mediante RACADM

Para descargar el certificado de firma del certificado SSL personalizado, utilice el subcomando `sslcertdownload`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado

También es posible eliminar un certificado de firma personalizado existente mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Eliminación del certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC

Para eliminar el certificado de firma personalizado mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > SSL**. Aparecerá la página **SSL**.
2. En **Certificado de firma del certificado SSL personalizado**, seleccione **Eliminar certificado de firma del certificado SSL personalizado** y haga clic en **Siguiente**.
3. Aparecerá un mensaje emergente solicitándole que reinicie iDRAC de inmediato o más adelante. Haga clic en **Reiniciar iDRAC** o en **Reiniciar iDRAC más adelante**, según sea necesario. Luego de reiniciar iDRAC, se generará un nuevo certificado autofirmado.

Eliminación del certificado de firma del certificado SSL personalizado mediante RACADM

Para eliminar el certificado de firma del certificado SSL personalizado usando RACADM, utilice el subcomando `sslcertdelete`. A continuación, ejecute el comando `racreset` para restablecer la iDRAC.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de varios iDRAC mediante RACADM

Por medio de RACADM, es posible configurar una o varias iDRAC con propiedades idénticas. Cuando se realiza una consulta en una iDRAC específica con su ID de grupo e ID de objeto, RACADM crea un archivo de configuración de la información recuperada. Importe el archivo a otras iDRAC para configurarlas de manera idéntica.

NOTA:

- El archivo de configuración contiene información que se aplica al servidor particular. La información se organiza en diferentes grupos de objetos.
- Algunos archivos de configuración contienen información de iDRAC única, tal como la dirección IP estática, que debe modificar antes de importar el archivo a otros iDRAC.

También puede utilizar el perfil de configuración del sistema (SCP) para configurar varias iDRAC mediante RACADM. El SCP contiene la información de configuración de los componentes. Puede utilizar este archivo para aplicar la configuración para BIOS, iDRAC, RAID y NIC mediante la importación del archivo en un sistema de destino. Para obtener más información, consulte el informe técnico *Flujo de trabajo de la configuración de XML* disponible en <https://www.dell.com/manuals>.

Para configurar varios iDRAC con el archivo de configuración:

1. Consulte el iDRAC de destino que contiene la configuración necesaria mediante el siguiente comando:

```
racadm get -f <file_name>.xml -t xml -c iDRAC.Embedded.1
```

El comando solicita la configuración de iDRAC y genera el archivo de configuración.

NOTA: La redirección de la configuración de la iDRAC hacia un archivo por medio de `get -f` solo se admite con las interfaces local y remota de RACADM.

NOTA: El archivo de configuración generado no contiene contraseñas de usuario.

El comando `get` muestra todas las propiedades de un grupo (especificado por el nombre y el índice del grupo) y todas las propiedades de configuración para un usuario.

2. Modifique el archivo de configuración con un editor de textos, de ser necesario.

NOTA: Se recomienda que edite este archivo con un editor simple de textos. La utilidad RACADM utiliza un analizador de textos ASCII. Los elementos de formato confunden al analizador y esto puede dañar la base de datos de RACADM.

3. En el iDRAC de destino, utilice el siguiente comando para modificar la configuración:

```
racadm set -f <file_name>.xml -t xml
```

Esto carga la información en la otra iDRAC. Puede utilizar el comando `set` para sincronizar la base de datos de usuario y contraseña con el Server Administrator.

4. Restablezca el iDRAC de destino mediante el comando: `racadm racreset`

Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host


Puede desactivar el acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC a través de la RACADM local o la utilidad de configuración de iDRAC. No obstante, puede ver estos valores de configuración. Para hacerlo:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Services (Servicios) > Local Configurations (Configuraciones locales)**.
2. Seleccione una o ambas opciones siguientes:
 - **Desactivar la configuración local de iDRAC mediante la configuración de iDRAC:** desactiva el acceso para modificar los valores de configuración en la utilidad de configuración de iDRAC.
 - **Desactivar la configuración local de iDRAC mediante RACADM:** desactiva el acceso para modificar los valores de configuración en RACADM local.
3. Haga clic en **Aplicar**.

NOTA: Si se desactiva el acceso, no podrá utilizar Server Administrator ni IPMITool para realizar las configuraciones de iDRAC. Sin embargo, podrá usar IPMI en la LAN.

Autorización delegada mediante OAuth 2.0

La función de autorización delegada permite que un usuario o una consola acceda a API de iDRAC mediante JSON Web Tokens (JWT) de OAuth 2.0 que el usuario o la consola obtienen en primer lugar desde un servidor de autorización. Una vez que se recupera un JWT de OAuth, el usuario o la consola pueden usarlo para invocar a API de iDRAC. Esto evita la necesidad de especificar el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la API.

 **NOTA:** Esta función solo está disponible para la licencia DataCenter. Debe tener el privilegio de Configurar iDRAC o Configurar usuarios para usar esta función.

iDRAC es compatible con la configuración de hasta dos servidores de autorización. La configuración requiere que un usuario especifique los siguientes detalles del servidor de autorización:

- **Nombre:** la cadena para identificar el servidor de autorización en el iDRAC.
- **URL de metadatos:** la URL compatible con OpenID Connect, según lo publicitado en el servidor.
- **Certificado HTTPS:** la clave pública del servidor que iDRAC debe utilizar para comunicarse con el servidor.
- **Clave offline:** JWK estableció el documento para el servidor de autorización.
- **Emisor offline:** la cadena del emisor como se utiliza en los tokens emitidos por el servidor de autorización.

Para la configuración en línea:

- Cuando configura un servidor de autorización, el administrador de iDRAC debe asegurarse de que iDRAC tenga acceso de red en línea al servidor de autorización.
- Si iDRAC no puede acceder al servidor de autorización, la configuración fallará, al igual que el intento subsiguiente para acceder a API de iDRAC, aunque se presente un token válido.

Para la configuración offline:

- No es necesario que iDRAC se comunique con el servidor de autenticación, sino que se configura con los detalles de los metadatos que se descargan offline. Cuando se configura offline, iDRAC tiene parte pública de las claves de firma y puede validar el token sin una conexión de red al servidor de autenticación.

Visualización de la información de iDRAC y el sistema administrado

Puede ver el estado y las propiedades de la iDRAC y del sistema administrado, el inventario de hardware y firmware, el estado de los sensores, los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de red, así como ver y terminar las sesiones de usuario. En el caso de los servidores blade, también puede ver FlexAddress o la dirección asignada de forma remota (solo se aplica para las plataformas MX).

Temas:

- Visualización de la condición y las propiedades de Managed System
- Configuración del seguimiento de activos
- Visualización del inventario del sistema
- Visualización de la información del sensor
- Monitoreo del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada/salida
- Lectura de inventarios de firmware y hardware
- Ejecución y verificación del estado de la actualización del firmware
- Ejecución y verificación del estado de configuración del sistema/componente
- Detección de servidores idle
- Administración de GPU (aceleradores)
- Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco
- Visualización de los datos históricos de temperatura
- Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host
- Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante RACADM
- Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress
- Visualización o terminación de sesiones iDRAC

Visualización de la condición y las propiedades de Managed System

Cuando se inicia sesión en la interfaz web de iDRAC, la página **Resumen del sistema** permite ver la condición del sistema administrado, la información básica de iDRAC y la vista previa de la consola virtual. También permite agregar y ver notas de trabajo e iniciar rápidamente tareas como apagado o encendido, ciclo de encendido, ver registros, actualizar y revertir firmware, encender y apagar el LED en el panel anterior y restablecer iDRAC.

Para acceder a la página **Resumen del sistema**, diríjase a **Sistema > Descripción general > Resumen**. Aparece la página **Resumen del sistema**. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

También puede ver la información básica resumida del sistema mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para ello, en la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Resumen del sistema**. Se muestra la página **Resumen del sistema de la configuración de iDRAC**. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.

Configuración del seguimiento de activos

La función de seguimiento de activos en la iDRAC le permite configurar diversos atributos que se relacionan con el servidor. Esto incluye información como la adquisición, la garantía, el servicio, etcétera.

i **NOTA:** El seguimiento de activos en la iDRAC es similar a la función de etiqueta de activos en OpenManage Server Administrator. Sin embargo, la información de los atributos debe ingresarse por separado en ambas herramientas para registrar los datos de activos relevantes.

Realice los siguientes pasos para configurar el seguimiento de activos:


1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Seguimiento de activos**.
2. Haga clic en **Agregar activos personalizados** para agregar atributos adicionales que no se especificaron de forma predeterminada en esta página.
3. Ingrese toda la información pertinente de los activos del servidor y haga clic en **Aplicar**.
4. Para ver el informe del seguimiento de activos, vaya a **Sistema > Detalles > Seguimiento de activos**.

Visualización del inventario del sistema

Podrá ver información sobre los componentes de hardware y firmware instalados en el sistema administrado. Para ello, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **Sistema > Inventario**. Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

En la sección *Inventario de hardware*, se muestra información sobre los siguientes componentes disponibles en el sistema administrado:

- iDRAC
- OEM
- Controladora RAID
- Baterías
- CPU
- GPU
- DIMM
- HDD
- Planos posteriores
- Tarjetas de interfaz de red (integradas e incorporadas)
- Tarjeta de video
- Tarjeta SD
- Unidades de suministro de energía (PSU)
- Ventiladores
- HBA de Fibre Channel
- USB
- Dispositivos SSD PCIe

 **NOTA:** En Inventario de hardware, los datos de BuildDate, GPUGUID y OEMInfo de entrada de GPU solo se soportan/completan en dispositivos NVIDIA. Los datos de OEMInfo solo se completan si el dispositivo NVIDIA proporciona algún dato para ese campo.

A continuación, se muestra la lista de atributos y los valores esperados en la página Inventario de hardware en la GUI de iDRAC cuando la tarjeta Pensando DPU no soporta la HII:

- CurrentMACAddress: vacío
- BusNumber: vacío
- DataBusWidth: vacío
- PCIDeviceID: vacío
- PCISubDeviceID: vacío
- PCISubVendorID: vacío
- PCIVendorID: vacío
- SlotLength: vacío
- SlotType: vacío
- LastSystemInventoryTime: 1970-01-01T00:00:00
- LastUpdateTime: 1970-01-01T00:00:00
- FCoEOffloadMode: deshabilitado
- iScsiOffloadMode: deshabilitado
- NicMode: deshabilitado
- MaxBandwidth: 0
- MinBandwidth: 0

En la página **Dispositivo de red > Estado de la partición** de la GUI, los valores de ID del dispositivo de PCI, Ancho de banda mínimo y Ancho de banda máximo están vacíos.

En la página **Dispositivo de red > Ajustes y funcionalidades**, el valor de Protocolos de arranque soportados está vacío.

En la sección *Inventario de firmware*, se muestra la versión de firmware de los siguientes componentes:

- BIOS
- Lifecycle Controller
- iDRAC
- Driver Pack del SO
- Sistema CPLD
- Controladoras PERC
- Discos físicos
- Fuente de alimentación
- NIC
- Fibre Channel
- Plano posterior
- Carcasa
- Unidades SSD PCIe
- TPM
- Recopilador del sistema operativo
- iSM

i **NOTA:** El inventario de firmware puede tardar mucho o no aparecer en algunos casos. Utilice el comando de RACADM `getremoteservicestatus` antes de ejecutar el inventario de firmware.

i **NOTA:**

- El inventario de software solo muestra los últimos 4 bytes de la versión del firmware y la información de la fecha de lanzamiento. Por ejemplo, si la versión del firmware es FLVDL06, el inventario de firmware muestra DL06.
- En el caso de las unidades SATA, la versión de firmware siempre se compone de cuatro caracteres. Si cualquier unidad SATA tiene una versión de firmware superior a cuatro caracteres, el inventario de software muestra los últimos cuatro caracteres de la versión de firmware y la página de almacenamiento, y el inventario de hardware muestra la versión completa.
- Cuando se recopila el inventario del software mediante la interfaz de Redfish, se muestra la información de la fecha de lanzamiento solo para los componentes que soportan la reversión.

i **NOTA:**

- La versión del **paquete de actualización de la placa base HGX H100 8-GPU** se muestra como **00.00.00.00** si no se realizó ninguna actualización del DUP, o después de la operación de borrado/replanificación y retiro del sistema.
- Si algún dispositivo (por ejemplo: TPM) está en estado Apagado, el inventario de software muestra la versión como **No disponible** o **0**. Y si la aplicación no está instalada, entonces se muestra la versión como **No instalada**.
- La fecha y la hora iniciales predeterminadas del sistema se muestran como Fecha y hora instaladas en el inventario de software hasta que se instala una nueva versión de firmware del dispositivo mediante el DUP. Además, la fecha y hora del BIOS e iDRAC se deben sincronizar para los componentes cuyos detalles de inventario se obtienen del BIOS (por ejemplo: BIOS, TPM).
- La fecha de instalación no cambia si la versión actualizada es la misma que la versión instalada.
- En ocasiones, el campo **LastUpdateTime** de cualquier componente en el inventario de hardware de iDRAC se muestra con una fecha futura/pasada. Esto puede suceder cuando la hora del BIOS o HOST se establece en una fecha incorrecta. Para solucionar este problema, corrija la fecha del BIOS o HOST.

i **NOTA:** En los servidores Dell PowerEdge FX2/FX2s, la convención de nomenclatura de la versión de la CMC que se muestra en la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la iDRAC es diferente de la de la interfaz gráfica de usuario de la CMC. Sin embargo, la versión sigue siendo la misma.

Si reemplaza algún componente de hardware o actualiza versiones de firmware, asegúrese de habilitar y ejecutar la opción **Recopilar inventario del sistema al reiniciar** (CSIOR) para recopilar el inventario del sistema al reiniciar. Después de unos minutos, inicie sesión en la iDRAC y vaya a la página **Inventario del sistema** para ver los detalles. Es posible que haya una demora hasta de 5 minutos para que la información esté disponible, según el hardware instalado en el servidor.

i **NOTA:** La opción CSR está activada de forma predeterminada.

i **NOTA:** Es posible que los cambios en la configuración y las actualizaciones de firmware que se realizan dentro del sistema operativo no se reflejen correctamente en el inventario hasta que realice un reinicio del servidor.

Haga clic en **Exportar** para exportar el inventario de hardware en formato XML y guárdelo en la ubicación que desee.

Visualización de la información del sensor

Los sensores siguientes ayudan a supervisar la condición del sistema administrado:

- **Baterías:** proporciona información acerca de las baterías del CMOS en la placa del sistema y del RAID de almacenamiento en la placa base (ROMB).
 - **NOTA:** La configuración de las baterías de ROMB de almacenamiento solo se encuentra disponible si el sistema tiene ROMB con una batería.
- **Ventilador** (disponible solo para los servidores tipo bastidor y torre): proporciona información acerca de los ventiladores del sistema; la redundancia de ventiladores y la lista de ventiladores que muestra la velocidad de los ventiladores y los valores del umbral.
- **CPU:** indica la condición y el estado de las CPU en el sistema administrado. También informa la limitación automática del procesador y de la falla predictiva.
- **Memoria:** indica la condición y el estado de los módulos de memoria doble en línea (DIMM) presentes en el sistema administrado.
- **Intrusión:** proporciona información sobre el chasis.
- **Suministros de energía** (disponible solo para los servidores tipo bastidor y torre): proporciona información acerca de los suministros de energía y el estado de redundancia del suministro de energía.
 - **NOTA:** Si solo existe un suministro de energía en el sistema, la redundancia del mismo estará **desactivada**.
- **Medios flash extraíbles:** proporciona información acerca de los módulos SD internos; vFlash y módulo SD dual interno (IDSDM).
 - Cuando está activada la redundancia de IDSDM, se muestra el siguiente estado de sensor de IDSDM: el estado de la redundancia de IDSDM, IDSDM SD1, IDSDM SD2. Cuando la redundancia está desactivada, solo se muestra IDSDM SD1.
 - Si la redundancia de IDSDM está desactivada inicialmente cuando el sistema se enciende o después de restablecer el iDRAC, el estado del sensor IDSDM SD1 se muestra solo después de que se inserte una tarjeta.
 - Si está activada la redundancia de IDSDM con dos tarjetas SD presentes en el IDSDM, y el estado de una tarjeta SD es en línea mientras que el estado de la otra es offline. Se requiere un reinicio del sistema para restaurar la redundancia entre las dos tarjetas SD en el IDSDM. Una vez restaurada la redundancia, el estado de ambas tarjetas SD en el IDSDM es en línea.
 - Durante la operación de regeneración para restaurar la redundancia entre dos tarjetas SD presentes en el IDSDM, el estado IDSDM no se muestra, ya que los sensores de IDSDM están apagados.
 - **NOTA:** Si el sistema host se reinicia durante la operación de recreación, el sistema iDRAC no muestra la información de IDSDM. Para resolver esto, cree IDSDM nuevamente o restablezca el sistema iDRAC.
 - Los registros de sucesos de sistema (SEL) para una tarjeta SD protegida contra escritura o dañada en el módulo IDSDM no se repitan hasta que se borren. Para ello, se debe reemplazar la tarjeta SD con una tarjeta escribible o en buen estado, respectivamente.
 - **NOTA:** Cuando se actualiza el firmware de iDRAC desde versiones anteriores a 3.30.30.30, debe restablecer iDRAC a los valores predeterminados para que la configuración de IDSDM aparezca en el filtro de eventos de la plataforma del administrador del servidor.
- **Temperatura:** proporciona información acerca de la temperatura interna de la tarjeta madre del sistema y de la temperatura de expulsión (solo se aplica a servidores en bastidor). La sonda de temperatura indica si el estado de la sonda se encuentra dentro de los valores de umbral críticos y de advertencia.
- **Voltaje:** indica el estado y la lectura de los sensores de voltaje de los distintos componentes del sistema.

En la tabla siguiente se proporciona información sobre cómo ver la información de los sensores mediante la interfaz web de la iDRAC y RACADM. Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran en la interfaz web, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

● **NOTA:** En la página Descripción general de hardware se muestran solo los datos de los sensores presentes en su sistema.

Tabla 16. Información del sensor mediante la interfaz web y RACADM

Ver la información del sensor para	Mediante la interfaz web	Mediante RACADM
Baterías	Tablero > Condición del sistema > Baterías	Utilice el comando <code>getsensorinfo</code> . Para los suministros de energía, también puede usar el comando <code>System.Power.Supply</code> con el subcomando <code>get</code> . Para obtener más información, consulte <i>Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller</i> disponible en https://www.dell.com/idracmanuals .

Tabla 16. Información del sensor mediante la interfaz web y RACADM (continuación)

Ver la información del sensor para	Mediante la interfaz web	Mediante RACADM
Ventilador	Tablero > > Condición del sistema > Ventiladores	
CPU	Tablero > Condición del sistema > CPU	
Memoria	Tablero > Condición del sistema > Memoria	
Intrusión	Tablero > Condición del sistema > Intrusión	
Fuentes de alimentación	> Hardware > Fuentes de alimentación	
Medios flash extraíbles	Tablero > Condición del sistema > Medios flash extraíbles	
Temperatura	Tablero > Condición del sistema > Energía/térmica > Temperaturas	
Voltaje	Tablero > Condición del sistema > Energía/térmica > Voltajes	

i **NOTA:** Para obtener información actualizada sobre las propiedades soportadas y sus valores, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Monitoreo del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada/salida

En servidores Dell PowerEdge de 14.^ª generación, Intel ME admite la funcionalidad de Uso de procesamiento por segundo (CUPS). La funcionalidad de CUPS proporciona monitoreo en tiempo real de la CPU, la memoria, la utilización de I/O y el índice de utilización a nivel del sistema para el sistema. Intel ME permite el monitoreo de rendimiento fuera de banda (OOB) y no consume recursos de CPU. Intel ME tiene un sensor de CUPS del sistema que indica valores de uso de recursos de procesamiento, memoria e I/O como un índice CUPS. El iDRAC monitorea este índice CUPS para el uso completo del sistema y también monitorea el índice instantáneo de utilización de CPU, memoria e I/O.

i **NOTA:** La funcionalidad de CUPS no se admite en los siguientes servidores:

- PowerEdge R240
- PowerEdge R240xd
- PowerEdge R340
- PowerEdge R6415
- PowerEdge R7415
- PowerEdge R7425
- PowerEdge T140

La CPU y el chipset tienen contadores de monitoreo de recursos (RMC) dedicados. Los datos de estos RMC se consultan para obtener información sobre la utilización de los recursos del sistema. El administrador de nodos agrega los datos de RMC para medir la utilización acumulativa de cada uno de estos recursos del sistema que se leen desde iDRAC mediante mecanismos de intercomunicación existentes, a fin de proporcionar datos a través de las interfaces de administración fuera de banda.

La representación del sensor Intel respecto de los parámetros de rendimiento y los valores de índice es para el sistema físico completo. Por lo tanto, la representación de los datos de rendimiento en las interfaces es para el sistema físico completo, incluso si el sistema está virtualizado y tiene varios hosts virtuales.

Para mostrar los parámetros de rendimiento, los sensores admitidos deben estar presentes en el servidor.

Los cuatro parámetros de utilización del sistema son:

- **Utilización de CPU:** se agregan los datos de RMC para cada núcleo de CPU a fin de indicar la utilización acumulativa de todos los núcleos del sistema. Esta utilización se basa en el tiempo transcurrido en los estados activo e inactivo. Se toma una muestra de RMC cada seis segundos.

- **Utilización de memoria:** los RMC miden el tráfico de memoria que se produce en cada canal de memoria o instancia de la controladora de memoria. Los datos de estos RMC se agregan para medir el tráfico de memoria acumulativo en todos los canales de memoria del sistema. Esto mide el consumo de ancho de banda de la memoria y no la cantidad de utilización de la memoria. iDRAC lo agrega por un minuto, por lo que puede o no coincidir con la utilización de la memoria que se muestra en herramientas de otros sistemas operativos, como **top** en Linux. La utilización del ancho de banda de la memoria que se muestra en iDRAC es una indicación de si la carga de trabajo es intensiva o no.
- **Utilización de I/O:** hay un RMC por puerto raíz en el complejo raíz de PCI Express para medir el tráfico de PCI Express que se genera desde ese puerto raíz y el segmento inferior, o que se dirige a ellos. Los datos de estos RMC se agregan para medir el tráfico de PCI Express para todos los segmentos de PCI Express que se generan desde el paquete. Esta es la de medida de la utilización del ancho de banda de E/S para el sistema.
- **Índice CUPS de nivel del sistema:** el índice CUPS se calcula agregando el índice de CPU, de memoria y de I/O considerando el factor de carga predefinido de cada recurso del sistema. El factor de carga depende de la naturaleza de la carga de trabajo en el sistema. El índice CUPS representa la medición del espacio libre de procesamiento disponible en el servidor. Si el sistema tiene un índice CUPS grande, hay espacio libre limitado para colocar más carga de trabajo en ese sistema. A medida que disminuye el consumo de recursos, disminuye el índice CUPS del sistema. Un índice de CUPS bajo indica que hay una gran cantidad de espacio libre de procesamiento, que el servidor puede recibir nuevas cargas de trabajo y que el servidor se encuentra en un estado de menor consumo de alimentación para reducir el consumo de energía. El monitoreo de la carga de trabajo se puede aplicar en todo el centro de datos con el fin de proporcionar una vista de alto nivel y holística de la carga de trabajo del centro de datos, lo que proporciona una solución dinámica para centros de datos.

NOTA: Los índices de utilización de CPU, memoria y e I/O se agregan después de un minuto. Por lo tanto, si hay incrementos instantáneos en estos índices, se pueden eliminar. Son la indicación de patrones de carga de trabajo, no de la utilización de recursos.

Las capturas IPMI, SEL y SNMP se generan si se alcanzan los umbrales de los índices de utilización y se activan los eventos del sensor. Las marcas de eventos del sensor están deshabilitadas de manera predeterminada. Se puede habilitar mediante la interfaz de IPMI estándar.

Los privilegios requeridos son:

- Se requiere el privilegio de inicio de sesión para supervisar los datos de rendimiento.
- Se requiere el privilegio de configuración para establecer los umbrales de advertencia y restablecer los picos históricos.
- Se requieren el privilegio de inicio de sesión y una licencia Enterprise para leer los datos estadísticos históricos.

Supervisión del índice de rendimiento de módulos de E/S, memoria y CPU mediante la interfaz web

Para supervisar el índice de rendimiento de los módulos de E/S, memoria y CPU, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **System (Sistema) > Performance (Rendimiento)**.

- Sección **Rendimiento del sistema:** se muestra la lectura actual y la lectura de advertencia para el índice de utilización de la CPU, la memoria y los módulos de E/S, así como el índice CUPS en el nivel del sistema en una vista gráfica.
- Sección **Datos históricos de rendimiento del sistema:**
 - En esta sección, se proporcionan las estadísticas de la utilización de E/S, memoria y CPU, y el índice de CUPS a nivel del sistema. Si el sistema de host está apagado, el gráfico muestra la línea de apagado por debajo del 0 %.
 - Es posible restablecer el pico de utilización para un determinado sensor. Haga clic en **Reset Historical Peak (Restablecer pico histórico)**. Debe tener el privilegio Configure (Configurar) para poder restablecer el valor de pico.
- Sección **Métricas de rendimiento:**
 - Muestra el estado y la lectura presente.
 - Muestra o especifica el límite de utilización del umbral de advertencia. Debe tener el privilegio Server Configure (Configurar servidor) para poder establecer los valores de los umbrales.

Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada y salida mediante RACADM

Utilice el subcomando **SystemPerfStatistics** para supervisar el índice de rendimiento de la CPU, la memoria y los módulos de E/S. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Lectura de inventarios de firmware y hardware

NOTA: Asegúrese de esperar unos segundos cuando utilice el comando `getremoteservicesstatus` hasta un máximo de cinco minutos.

1. Utilice el método/URI/comando `getremoteservicesstatus` para comprobar si el estado de Lifecycle Controller (LC) es Listo. Asegúrese de que el sistema se haya **ENCENDIDO** al menos una vez y que **Recopilar el inventario del sistema al reiniciar (CSIOR)** se haya ejecutado al menos una vez para obtener los detalles adecuados. Según los requisitos de algunos componentes, como el almacenamiento y la red, es posible que también deba comprobar si el sistema está **Fuera de POST** y el estado en **Tiempo real (RT)**.
2. El tiempo de espera máximo para que LC esté listo debe ser de cinco minutos. Asegúrese de que el sistema tenga el siguiente estado para que el estado de LC sea Listo:
 - Fuera de POST
 - El trabajo aún no se ejecuta
 - No está en la GUI de LC
 - El host está bloqueado en POST
3. Una vez que el estado de LC sea Listo, utilice el método/URI/comando `getinventory`.

Ejecución y verificación del estado de la actualización del firmware

NOTA: Asegúrese de esperar unos segundos cuando utilice el comando `getremoteservicesstatus` hasta un máximo de cinco minutos.

1. Verifique el inventario de firmware (siga el procedimiento mencionado anteriormente).
2. Para evitar posibles fallas posteriores, verifique que el componente que se actualizará esté presente en el sistema o si se seleccionó el Dell Update Package (DUP) soportado adecuado para cargar.
3. Después de las verificaciones iniciales, utilice el método/URI/comando `getremoteservicesstatus` para comprobar si el estado de LC es "Listo".
4. Una vez que LC esté listo, utilice el método/URI/comando `firmwareupdate` y aplique el DUP correcto para iniciar la actualización.
5. Si es necesario reiniciar el host para la actualización, cree un trabajo de reinicio o reinicie el host. En el caso de las actualizaciones de alimentación, OSM y PERC, se requiere un reinicio en frío.
6. Verifique el estado del trabajo: **Ejecución correcta/Error**. Vea los eventos del registro de Lifecycle y el estado de la cola de trabajos, y compruebe los resultados de configuración para obtener más detalles sobre las fallas.
7. Solo después de que la acción **Recopilar el inventario del sistema al reiniciar (CSIOR)** en el host se realice de manera correcta (si es necesaria), el trabajo se marcará como completado si no hubo fallas, incluso si se trata de varias actualizaciones de catálogo. Por lo tanto, se recomienda que la persona que llama no tenga un tiempo de espera propio o que este sea superior a este tiempo de espera.
8. Si la actualización se bloquea durante más de seis horas (es decir, el módulo de trabajo no obtiene el estado del módulo de actualización durante seis horas), el trabajo puede caducar y fallar.
9. Los tiempos de espera de actualización se basan en la recomendación del equipo del dispositivo que se lee en el momento de la ejecución.
10. Una vez que el trabajo se marca como completado, y si los nuevos cambios que acaba de aplicar no se informan en el inventario, espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a revisar el inventario.

Ejecución y verificación del estado de configuración del sistema/componente

NOTA: Asegúrese de esperar unos segundos cuando utilice el comando `getremoteservicesstatus` hasta un máximo de cinco minutos.

1. Verifique el inventario de firmware (siga el procedimiento mencionado anteriormente).
2. Para evitar posibles fallas posteriores, asegúrese de que el componente requerido esté presente en el sistema.

3. Después de las verificaciones iniciales, utilice el método/URI/comando `getremoteservicesstatus` para comprobar si el estado de LC es "Listo". Según los requisitos de algunos componentes, como el almacenamiento y la red, es posible que sea necesario verificar otros estados, por ejemplo, si el sistema está **Fuera de POST** y el estado en **Tiempo real (RT)**.
4. Una vez que LC esté listo, utilice las configuraciones del sistema/componente y cree el trabajo.
5. Si es necesario reiniciar el host para la configuración, cree un trabajo de reinicio o reinicie el host. Es posible que se requiera un reinicio en frío para un ajuste de configuración específico.
6. La persona que llama debe verificar el estado del trabajo que se debe completar: **Ejecución correcta/Error**. Vea los eventos del registro de Lifecycle y el estado de la cola de trabajos, y compruebe los resultados de configuración para obtener más detalles sobre las fallas.
7. Solo después de que la acción **Recopilar el inventario del sistema al reiniciar (CSIOR)** en el host se realice de manera correcta (si es necesaria), el trabajo se marcará como completado si no hubo fallas. Esto es aplicable si es necesario reiniciar el host.
8. Una vez que finalice el trabajo, espere 30 segundos, utilice el método/URI/comando `getremoteservicesstatus` para comprobar si el estado de LC es "Listo", con los otros estados requeridos, y lea los valores esperados.

DetECCIÓN DE SERVIDORES IDLE

iDRAC proporciona un índice de monitoreo del rendimiento fuera de banda de los componentes del servidor, como la CPU, la memoria y E/S.

Los datos del historial del índice de CUPS de nivel de servidor se emplean para monitorear si el servidor se está utilizando o ejecutando de forma inactiva durante un período prolongado. Si el servidor está infrautilizado con un valor inferior a un umbral determinado por un lapso definido de intervalos (en horas), se registrará como un servidor idle.

Esta función solo es compatible con las plataformas Intel con capacidad de CUPS. Las plataformas Intel y AMD sin la capacidad de CUPS no son compatibles con esta función.

NOTA:

- Para esta función, se requiere la licencia de Datacenter.
- Para leer las configuraciones de los parámetros de configuración del servidor idle necesita contar con un privilegio de inicio de sesión, mientras que para modificar los parámetros necesita el privilegio de configuración de iDRAC.

Para ver o modificar los parámetros, vaya a **Configuración > Configuración del sistema**.

La información de la detección del servidor idle se proporciona en función de los siguientes parámetros:

- Umbral del servidor idle (%): está establecido en un 20 % de manera predeterminada y se puede configurar de un 0 a un 50 %. La operación de restablecimiento establece el umbral en un 20 %.
- Intervalo del análisis del servidor idle (en horas): este es el período durante el que se recopilan las muestras por hora para determinar cuál es el servidor idle. Esto está establecido en 240 horas de manera predeterminada y se puede configurar de 1 a 9000 horas. La operación de restablecimiento establece el intervalo en 240 horas.
- Percentil de utilización del servidor (%): el valor del percentil de utilización se puede establecer entre un 80 y un 100 %. El valor predeterminado es de un 80 %. Si el 80 % de las muestras por hora disminuye bajo el umbral de utilización, se considera como un servidor idle.

MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DETECCIÓN DE SERVIDORES IDLE MEDIANTE RACADM

```
racadm get system.idleServerDetection
```

MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DETECCIÓN DE SERVIDORES IDLE MEDIANTE REDFISH

```
https://<iDRAC IP>/redfish/v1/Managers/System.Embedded.1/Attributes
```

Modificación de los parámetros de detección de servidores idle mediante WSMAN

```
winrm e http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/root/dcim/DCIM_SystemAttribute  
-u:root -p:calvin -r:https://<iDRAC IP>/wsman -SkipCNcheck -SkipCAcheck -encoding:utf-8  
-a:basic
```

NOTA: La GUI de iDRAC no admite la visualización ni la modificación de los atributos.

Administración de GPU (aceleradores)

Los servidores Dell PowerEdge se envían con la unidad de procesamiento de gráficos (GPU). La administración de GPU permite ver las diversas GPU conectadas al sistema y también supervisar la alimentación, la temperatura y la información térmica de las GPU.

Esta es una función que se concede bajo licencia y solo está disponible con la licencia iDRAC Enterprise y Datacenter. A continuación, se indican las propiedades disponibles con la licencia de Datacenter/Enterprise. Las demás propiedades aparecen incluso sin estas licencias:

Propiedades de GPU	Licencia de Datacenter	Licencia empresarial
Métricas térmicas		
Temperatura de destino de GPU	Sí	No
Temperatura mínima de ralentización de hardware de GPU	Sí	No
Temperatura de apagado de GPU	Sí	No
Temperatura máxima de funcionamiento de la memoria	Sí	No
Temperatura máxima de funcionamiento de la GPU	Sí	No
Estado de alerta térmica	Sí	No
Estado de interrupción de alimentación	Sí	No
Métricas de alimentación		
Estado de la fuente de alimentación	Sí	No
Estado de la fuente de alimentación de la placa	Sí	No
Telemetría		
Todos los datos de informes de telemetría	Sí	No

NOTA:

- No se muestran las propiedades de la GPU para las tarjetas GPU integradas y el estado se marca como **desconocido**.
- La temperatura de funcionamiento puede ser diferente en el caso de los sistemas basados en AMD.
- La cantidad de entradas de la GPU por ranura PCIe que se muestra en el host puede diferir de la cantidad que se muestra en la iDRAC.
- Cuando se necesita un ciclo de encendido y apagado de CA manual después de realizar cualquier actualización de firmware de componentes o paquetes para las GPU o los CPLD de la placa de distribución de alimentación (PDB), se muestra el evento SUP0545 en los registros de Lyfecycle Controller (LC). Después de este evento, asegúrese de realizar un ciclo de apagado y encendido de CA manual o virtual para evitar cualquier comportamiento inesperado en el servidor.
- Después de una actualización de firmware de la GPU que incluya actualizaciones de firmware de componentes o de paquetes de firmware, asegúrese de realizar un ciclo de encendido y apagado de CA o uno de CA virtual para completar la actualización y evitar cualquier comportamiento inesperado en la iDRAC relacionado con las GPU.

La GPU debe estar en el estado Listo antes de que el comando recupere los datos. En el campo GPUStatus del inventario, se muestra la disponibilidad de la GPU y si el dispositivo de GPU responde. Si el estado de la GPU es Listo, se muestra OK en GPUStatus; de lo contrario, se indica que el estado es No disponible.

La GPU ofrece varios parámetros de estado que se pueden extraer a través de la interfaz de SMBPB de las controladoras NVIDIA. Esta función está limitada solo a las tarjetas NVIDIA. A continuación, se indican los parámetros de estado recuperados del dispositivo GPU:

- Alimentación
- Temperatura
- Temperatura

NOTA: Esta función solo está limitada a las tarjetas NVIDIA. Esta información no está disponible para otras GPU que puedan ser compatibles con el servidor. El intervalo para sondear las tarjetas GPU durante el PBI es de 5 segundos.

NOTA: Evite conectarse a la iDRAC a través del puerto de administración de USB o de la sincronización rápida de la iDRAC durante la actualización de firmware de la GPU NVIDIA, ya que la conexión puede causar una falla en la actualización de firmware.

El sistema host debe tener instalado el controlador NVIDIA y ejecutarlo para el consumo de alimentación, la temperatura de destino de la GPU, la temperatura mínima de ralentización de la GPU, la temperatura de apagado de la GPU, la temperatura máxima de funcionamiento de la memoria y las funciones de temperatura máxima de funcionamiento de la GPU para que esté disponible. Estos valores se muestran como **N/A** cuando el controlador de la GPU no está instalado.

En Linux, cuando la tarjeta no está en uso, la controladora utiliza la tarjeta y se descarga para ahorrar energía. En estos casos, no están disponibles las características de consumo de energía, temperatura objetivo de la GPU, temperatura mínima de ralentización de la GPU, temperatura de apagado de la GPU, la temperatura máxima de funcionamiento de la memoria y las funciones de temperatura máxima de funcionamiento de la GPU. El modo persistente debe estar activado para que el dispositivo evite la descarga. Puede utilizar la herramienta `nvidia-smi` para habilitar esto mediante el comando `nvidia-smi -pm 1`.

Puede generar informes de la GPU mediante telemetría. Para obtener más información acerca de la función de telemetría, consulte [Transmisión de telemetría](#)

NOTA: En RACADM, puede ver entradas de GPU ficticias con valores vacíos. Esto puede ocurrir si el dispositivo no está listo para responder cuando la iDRAC genera una consulta al dispositivo GPU con el fin de obtener información. Ejecute la operación iDRAC `racrest` para resolver este problema.

Monitoreo de FPGA

Los dispositivos de arreglos de puertas programables en campo (FPGA) necesitan monitoreo en tiempo real del sensor de temperatura, ya que genera mucho calor cuando está en uso. Realice los siguientes pasos para obtener información de inventario FPGA:

- Apague el servidor.
- Instale el dispositivo FPGA en la tarjeta vertical.
- Encienda el servidor.
- Espere hasta que se complete la prueba POST.
- Inicie sesión en la GUI de iDRAC.
- Vaya a **Sistema > Descripción general > Aceleradores**. Puede ver las secciones GPU y FPGA.
- Amplíe el componente FPGA específico para ver la siguiente información del sensor:
 - Consumo de alimentación
 - Detalles de temperatura

NOTA: Debe tener privilegios de inicio de sesión de iDRAC para acceder a la información de FPGA.

NOTA: Los sensores de consumo de energía están disponibles solo para las tarjetas FPGA compatibles y solo están disponibles con licencia de centro de datos.

Consulta del sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco

El enfriamiento de aire fresco utiliza directamente el aire exterior para enfriar los sistemas en el centro de datos. Los sistemas que cumplen con el requisito de aire fresco pueden funcionar por encima de su rango de funcionamiento ambiente normal (temperaturas de hasta 113 °F [45 °C]).

NOTA: Es posible que algunos servidores o ciertas configuraciones de un servidor no cumplan con el requisito de aire fresco. Consulte el manual del servidor específico para obtener detalles relacionados con el cumplimiento de aire fresco o póngase en contacto con Dell para obtener más detalles.

Para consultar el sistema para verificar el cumplimiento de aire fresco, realice lo siguiente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **System (Sistema) > Overview (Descripción general) > Cooling (Enfriamiento) > Temperature overview (Descripción general de temperaturas)**. Aparecerá la página **Temperature overview (Descripción general de temperaturas)**.
2. Consulte la sección **Aire fresco** que indica si el servidor cumple o no con el requisito de aire fresco.

Visualización de los datos históricos de temperatura

Puede supervisar el porcentaje de tiempo en que el sistema ha funcionado a una temperatura ambiente superior al umbral de temperatura de aire fresco admitido normalmente. La lectura del sensor de temperatura de la placa base se obtiene al cabo de un período para supervisar la temperatura. La recopilación de datos comienza cuando el sistema se enciende por primera vez o después del envío de fábrica. Los datos se recopilan y muestran durante el tiempo en que el sistema está encendido. Se puede realizar un seguimiento y almacenar la temperatura que se supervisó en los últimos siete años.

NOTA: Puede realizar un seguimiento del historial de temperaturas para los sistemas que no cumplen con el requisito de aire fresco. Sin embargo, los límites de umbral y las advertencias relacionadas con aire fresco que se generan se basan en los límites de aire fresco admitidos. Los límites son 42 °C para el umbral de advertencia y 47 °C para el umbral crítico. Estos valores corresponden a los límites de aire fresco de 40 °C y 45 °C con un margen 2 °C de precisión.

Se realiza un seguimiento de dos bandas de temperatura fijas asociadas a los límites de aire fresco:

- La banda de advertencia consta de la duración en que un sistema ha funcionado por encima del umbral de advertencia del sensor de temperatura (42 °C). El sistema puede funcionar en la banda de advertencia un 10 % del tiempo durante 12 meses.
- La banda crítica consta de la duración en que un sistema ha funcionado por encima del umbral crítico del sensor de temperatura (47 °C). El sistema puede funcionar en la banda crítica un 1 % del tiempo durante 12 meses, lo que también provoca incrementos de tiempo en la banda de advertencia.

Los datos recopilados se representan en un gráfico para realizar un seguimiento de los niveles de 10 % y 1 %. Los datos de temperatura registrados se pueden borrar solamente antes de salir de fábrica.

Se genera un evento si el sistema continúa funcionando por encima del umbral de temperatura admitido normalmente durante un tiempo de funcionamiento especificado. Si la temperatura promedio durante el tiempo de funcionamiento especificado es superior al nivel de advertencia (> = 8 %) o al nivel crítico (> = 0,8 %), se registra un evento en el registro de Lifecycle y se genera la captura SNMP correspondiente. Los eventos son:

- Suceso de advertencia cuando la temperatura fue mayor que el umbral de advertencia por una duración del 8 % o más en los últimos 12 meses.
- Suceso crítico cuando la temperatura fue mayor que el umbral de advertencia por una duración del 10 % o más en los últimos 12 meses.
- Suceso de advertencia cuando la temperatura fue mayor que el umbral crítico por una duración del 0,8 % o más en los últimos 12 meses.
- Suceso crítico cuando la temperatura fue mayor que el umbral crítico por una duración del 1 % o más en los últimos 12 meses.

Además, puede configurar iDRAC para que genere eventos adicionales. Para obtener más información, consulte la sección [Configuración de suceso de periodicidad de alertas](#).

Visualización de los datos históricos de temperatura mediante la interfaz web de iDRAC

Para ver los datos históricos de temperatura:

1. En la interfaz web de iDRAC, consulte **Sistema > Descripción general > Refrigeración > Descripción general de temperatura**. Se muestra la página **Descripción general de temperatura**.
2. Consulte la sección **Datos históricos de temperatura de la placa del sistema** donde se muestra un gráfico de la temperatura almacenada (valores promedio y pico) correspondientes al último día, a los últimos 30 días y al año anterior.

Para obtener más información, consulte la [Ayuda en línea de iDRAC](#).

NOTA: Después de una actualización del firmware de iDRAC o de reiniciar iDRAC, es posible que algunos datos de temperatura no se muestren en el gráfico.

NOTA: La tarjeta gráfica AMD WX3200 actualmente no admite la interfaz I2C para los sensores de temperatura. Por lo tanto, las lecturas de temperatura no estarán disponibles para esta tarjeta desde las interfaces de iDRAC.

Visualización de datos históricos de temperatura mediante RACADM

Para ver los datos históricos mediante RACADM, utilice el comando `inlettemphistory`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada

Es posible modificar los valores de los umbrales de advertencia mínimo y máximo para el sensor de temperatura de entrada de la placa base. Si se realiza una acción para restablecer los valores predeterminados, los umbrales de temperatura se establecen en los valores predeterminados. Debe tener el privilegio Configure user (Configurar usuario) para poder establecer los valores de umbral de advertencia para el sensor de temperatura de entrada.

Configuración del umbral de advertencia para la temperatura de entrada mediante la interfaz web

Para configurar el umbral de advertencia para la temperatura de entrada:

1. En la interfaz web de iDRAC, consulte **Sistema > Descripción general > Refrigeración > Descripción general de temperatura**. Se muestra la página **Descripción general de temperatura**.
2. En la sección **Sondas de temperatura**, para la **Temp. de entrada de la placa base**, ingrese los valores mínimos y máximos para el **Umbral de advertencia** en centígrados o Fahrenheit. Si ingresa el valor en centígrados, el sistema calcula y muestra automáticamente el valor en Fahrenheit. De la misma manera, si ingresa el valor en Fahrenheit, se muestra el valor en centígrados.
3. Haga clic en **Aplicar**.

Se configuran los valores.

NOTA: Los cambios en los umbrales predeterminados no se reflejan en el gráfico de datos históricos, ya que los límites del gráfico son solo para los valores de límite de aire fresco. Las advertencias por superar los umbrales personalizados son diferentes a la advertencia asociada por superar umbrales de aire fresco.

Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host

Puede ver la información acerca de todas las interfaces de red que están disponibles en el sistema operativo del host como, por ejemplo, las direcciones IP que están asignadas al servidor. El Módulo de servicios de la iDRAC proporciona esta información a la iDRAC. La información de la dirección IP del sistema operativo incluye las direcciones IPv4 e IPv6, la dirección MAC, la máscara de subred o la longitud del prefijo, el FQDD del dispositivo de red, el nombre de la interfaz de red, la descripción de la interfaz de red, el estado de la interfaz de red, el tipo de interfaz de red (Ethernet, túnel, bucle, etc.), la dirección del gateway, la dirección del servidor DNS, y la dirección del servidor DHCP.

NOTA: Esta función está disponible con las licencias iDRAC Express e iDRAC Enterprise/Datacenter.

Para ver la información del sistema operativo, asegúrese de que:

- Tiene privilegios de inicio de sesión.
- El módulo de servicio de iDRAC se ha instalado y se ejecuta en el sistema operativo host.
- La opción de información de sistema operativo se encuentra activada en la página **Configuración de iDRAC Settings > Descripción general > Módulo de servicios de iDRAC**.

iDRAC puede mostrar las direcciones IPv4 e IPv6 para todas las interfaces configuradas en el sistema operativo host.

Según la forma en que el sistema operativo host detecta el servidor de DHCP, es posible que las direcciones IPv4 o IPv6 del servidor DHCP correspondiente no aparezcan.

Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante la interfaz web

Para ver las interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante la interfaz web:

1. Vaya a **System (Sistema) > Host OS (SO de host) > Network Interfaces (Interfaces de red)**. La página **Interfaces de red** muestra todas las interfaces de red que se encuentran disponibles en el sistema operativo host.
2. Para ver la lista de interfaces de red asociadas con un dispositivo de red, en el menú desplegable **FQDD de dispositivo de red**, seleccione un dispositivo de red y, a continuación, haga clic en **Aplicar**. Los detalles de IP para el sistema operativo se mostrarán en la sección **Interfaces de red para sistema operativo host**.
3. En la columna **FQDD de dispositivo**, haga clic en el vínculo para el dispositivo de red. Se mostrará la página del dispositivo correspondiente desde **Hardware > Network Devices (Dispositivos de red)**, donde se pueden ver los detalles del dispositivo. Para obtener información acerca de las propiedades, consulte *iDRAC Online Help (Ayuda en línea de iDRAC)*.
4. Haga clic en el icono  para mostrar más detalles. De forma similar, se puede ver la información de interfaces de red de sistema operativo de host relacionada con un dispositivo de red desde **Hardware > Network Devices (Dispositivos de red)**. Haga clic en **View Host OS Network Interfaces (Ver interfaces de red de sistema operativo de host)**.

NOTA: Para el sistema operativo host ESXi en el módulo de servicio de iDRAC v2.3.0 o posterior, la columna **Descripción** de la lista **Detalles adicionales** se muestra en el siguiente formato:

```
<List-of-Uplinks-Configured-on-the-vSwitch>/<Port-Group>/<Interface-name>
```

Visualización de interfaces de red disponibles en el sistema operativo host mediante RACADM

Utilice el comando `gethostnetworkinterfaces` para ver las interfaces de red disponibles en los sistemas operativos del host mediante RACADM. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Visualización de las conexiones de red Fabric de la tarjeta mezzanine FlexAddress

En los servidores Blade, FlexAddress permite el uso de nombres de red mundial y direcciones MAC (WWN/MAC) persistentes con chasis asignado para cada conexión de puerto de servidor administrada.

Puede ver la información siguiente para cada puerto de tarjeta Ethernet incorporada y tarjeta mezzanine opcional instalada:

- Redes Fabric a las que están conectadas las tarjetas
- Tipo de red Fabric.
- Direcciones MAC asignadas por el servidor, asignadas por el chasis o asignadas de manera remota.

Para ver la información de FlexAddress en iDRAC, configure y active la función FlexAddress en Chassis Management Controller (CMC). Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>. Las sesiones existentes de consola virtual o medios virtuales se cerrarán si se activa o desactiva la configuración de FlexAddress.


NOTA: Con el propósito de evitar errores que puedan impedir el encendido en el servidor administrado, se *debe* tener el tipo correcto de tarjeta mezzanine para cada conexión de puerto y de red Fabric.

La función FlexAddress reemplaza las direcciones MAC asignadas por el servidor con direcciones MAC asignadas por el chasis y se implementa para iDRAC junto con las LOM de servidores blade, las tarjetas mezzanine y los módulos de E/S. La función FlexAddress de iDRAC admite la conservación de una dirección MAC específica de ranura para iDRAC en un chasis. La dirección MAC asignada por el

chasis se almacena en una memoria no volátil de CMC y se envía a iDRAC durante un inicio de iDRAC o cuando se activa FlexAddress de CMC.

Si CMC activa direcciones MAC asignadas por el chasis, iDRAC muestra la **Dirección MAC** en cualquiera de las páginas siguientes:

- **Sistema Detalles Detalles de iDRAC.**
- **Sistema Servidor WWN/MAC.**
- **Configuración de iDRAC > Descripción general > Configuración de red actual.**

 **PRECAUCIÓN:** Con la función FlexAddress activada, si se pasa de una dirección MAC asignada por el servidor a una asignada por el chasis y viceversa, la dirección IP de iDRAC también cambia.

Visualización o terminación de sesiones iDRAC

Es posible ver el número de usuarios actualmente conectados en iDRAC y terminar las sesiones de usuario.

Terminación de las sesiones de iDRAC mediante la interfaz web

Los usuarios que no tienen privilegios administrativos deben tener privilegios de configuración de iDRAC para terminar sesiones iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC.

Para ver y terminar las sesiones iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios) > Sessions (Sesiones)**. En la página **Sessions (Sesiones)**, se muestra la Id. de sesión, el nombre de usuario, la dirección IP y el tipo de sesión. Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte *iDRAC Online Help (Ayuda en línea de iDRAC)*.
2. Para terminar la sesión, en la columna **Terminar**, haga clic en el icono de papelera de reciclaje de una sesión.

Terminación de las sesiones de iDRAC mediante RACADM

Es necesario disponer de privilegios de administrador para terminar las sesiones iDRAC mediante RACADM.

Para ver las sesiones de usuario actual, utilice el comando `getssninfo`.

Para terminar un usuario de usuario, utilice el comando `closeasn`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de la comunicación de iDRAC

Es posible comunicarse con iDRAC mediante cualquiera de los modos siguientes:

- Interfaz web del iDRAC
- Conexión serie mediante un cable DB9 (comunicación en serie RAC o comunicación en serie IPMI); solo para servidores tipo bastidor y torre
- Comunicación en serie IPMI en la LAN
- IPMI en la LAN
- RACADM remoto
- RACADM local
- Servicios remotos

NOTA: Para asegurarse de que los comandos RACADM locales de importación o exportación funcionen correctamente, asegúrese de que el host de almacenamiento masivo USB esté habilitado en el sistema operativo. Para obtener información acerca de cómo habilitar el host de almacenamiento USB, consulte la documentación de su sistema operativo.

La siguiente tabla proporciona una descripción general de los protocolos y de los comandos compatibles y de los requisitos previos:

Tabla 17. Modos de comunicación: resumen

Modos de comunicación	Protocolo compatible	Comandos admitidos	Requisito previo
Interfaz web del iDRAC	Protocolo de Internet (https)	N/A	Servidor web
Comunicación en serie mediante un cable DB9 de módem nulo	Protocolo de comunicación en serie	RACADM IPMI	Parte del firmware iDRAC Comunicación en serie RAC o IPMI activada
Comunicación en serie IPMI en la LAN	Protocolo de bus de administración de plataforma inteligente SSH	IPMI	IPMITool se instala y la Comunicación en serie IPMI en la LAN está activada
IPMI en la LAN	Protocolo de bus de administración de plataforma inteligente	IPMI	IPMITool se instala y la configuración IPMI se activa
RACADM remoto	HTTPS	RACADM remoto	RACADM remoto se instala y activa
Firmware RACADM	SSH	Firmware RACADM	Firmware RACADM se instala y se activa.
RACADM local	IPMI	RACADM local	Local RACADM se instala
Servicios remotos ¹	WSMan	WinRM (Windows) OpenWSMan (Linux)	WinRM se instala (Windows) o OpenWSMan se instala (Linux)
	Redfish	Diversos complementos del explorador, CURL (Windows y Linux), solicitud de Python y módulos de JSON	Los complementos, CURL, módulos de Python están instalados

[1] Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Temas:

- [Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9](#)

- Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9
- Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL
- Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN
- Activación o desactivación de RACADM remoto
- Desactivación de RACADM local
- Activación de IPMI en Managed System
- Configuración de Linux para la consola en serie durante el arranque en RHEL 6
- Configuración del terminal en serie en RHEL 7
- Esquemas de criptografía SSH compatibles

Comunicación con iDRAC a través de una conexión serie mediante un cable DB9

Puede utilizar cualquiera de los métodos de comunicación para realizar tareas de administración del sistema a través de una conexión serie a servidores tipo bastidor y torre:

- Comunicación en serie RAC
- Comunicación en serie IPMI: modo básico de conexión directa y modo de terminal de conexión directa

i **NOTA:** En el caso de los servidores Blade, la conexión en serie se establece a través del chasis. Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmcmmanuals> (no válido para las plataformas MX) *Guía del usuario de Dell OpenManage Enterprise-Modular para el chasis de PowerEdge MX7000* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals> (válido para las plataformas MX).

Para establecer una conexión serie:

1. Configure el BIOS para activar la conexión en serie.
2. Conecte el cable DB9 de módem nulo desde el puerto serie de la estación de administración hasta el conector serie externo del sistema administrado.

i **NOTA:** Se requiere el ciclo de apagado y encendido del servidor desde vConsole o la GUI para cualquier cambio en la velocidad en baudios.

i **NOTA:** Si se desactivó la autenticación de conexión en serie de la iDRAC, se debe utilizar el comando `racreset` de iDRAC para realizar cualquier cambio en la velocidad en baudios.

3. Asegúrese de que el software de emulación de terminal de la estación de administración se haya configurado para conexiones serie utilizando cualquiera de los métodos siguientes:
 - Linux Minicom en Xterm
 - HyperTerminal Private Edition (versión 6.3) de Hilgraeve

Según la ubicación del sistema administrado en el proceso de arranque, puede ver la pantalla POST o la pantalla del sistema operativo. Este procedimiento se basa en la configuración: SAC para Windows y pantallas en modo de texto de Linux para Linux.

4. Active las conexiones RAC serie o IPMI serie en iDRAC.

Configuración del BIOS para la conexión serie


Para configurar el BIOS para la conexión serie:

i **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

1. Encienda o reinicie el sistema.
2. Presione F2.
3. Vaya a **Configuración del BIOS del sistema > Comunicación en serie**.
4. Seleccione **Conector serie externo** en **Dispositivo de acceso remoto**.
5. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
6. Presione Esc para cerrar la **configuración del sistema**.

Activación de la conexión serie RAC

Después de configurar la conexión serie en el BIOS, active la comunicación en serie RAC en iDRAC.

 **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

Activación de la conexión serie RAC mediante la interfaz web

Para activar la conexión serie RAC:


1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Network (Red) > Serial (Comunicación en serie)**.
Se mostrará la página **Comunicación en serie**.
2. En **Comunicación en serie RAC**, seleccione **Activado** y especifique los valores de los atributos.
3. Haga clic en **Aplicar**.
Se habrán configurado los valores de la comunicación en serie RAC.

Activación de la conexión serie RAC mediante RACADM

Para activar la conexión en serie de RAC mediante RACADM, utilice el comando `set` con el objeto en el conjunto `iDRAC.Serial`.

Activación de los modos básicos y de terminal de la conexión serie básica IPMI

Para activar el enrutamiento de comunicación en serie IPMI del BIOS en iDRAC, configure la comunicación en serie IPMI en cualquiera de los modos siguientes en iDRAC:

 **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

- Modo básico de IPMI: compatible con una interfaz binaria para el acceso a programas, como el shell de IPMI (`ipmish`) que se incluye con la Utilidad de administración de la placa base (BMU). Por ejemplo, para imprimir el Registro de eventos del sistema usando `ipmish` a través del modo básico de IPMI, ejecute el siguiente comando:

```
ipmish -com 1 -baud 57600 -flow cts -u <username> -p <password> sel get
```

 **NOTA:** Se proporcionan el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de iDRAC en la etiqueta del sistema.

- Modo de terminal IPMI: compatible con los comandos ASCII que se envían desde un terminal en serie. Este modo es compatible con una cantidad limitada de comandos (incluido el control de alimentación) y comandos IPMI sin formato que se escriben como caracteres ASCII hexadecimales. Le permite ver las secuencias de arranque del sistema operativo hasta el BIOS, cuando inicia sesión en iDRAC a través de SSH. Debe cerrar sesión en el terminal de IPMI mediante `[sys pwd -x]`, a continuación, aparece un ejemplo de los comandos del modo de terminal IPMI.

- `[sys tmode]`
- `[sys pwd -u root calvin]`
- `[sys health query -v]`
- `[18 00 01]`
- `[sys pwd -x]`

Activación de la conexión serie mediante la interfaz web

Asegúrese de desactivar la interfaz serie RAC para activar la comunicación en serie IPMI.

Para configurar los valores de la comunicación en serie IPMI:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > Serial (Comunicación en serie)**.
2. En **IPMI Serial (Comunicación en serie IPMI)**, especifique los valores de los atributos. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**.

Activación del modo de comunicación en serie de IPMI mediante RACADM

Para configurar el modo de IPMI, desactive la interfaz de serie RAC y, a continuación, active el modo de IPMI.

```
racadm set iDRAC.Serial.Enable 0
racadm set iDRAC.IPMISerial.ConnectionMode <n>
```

n=0: Modo de terminal

n=1: Modo básico

Activación de la configuración de la comunicación en serie de IPMI mediante RACADM

1. Cambie el modo de conexión en serie de IPMI al valor adecuado mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.Serial.Enable 0
```

2. Establezca la velocidad en baudios en serie de IPMI mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISerial.BaudRate <baud_rate>
```

Parámetro	Valores permitidos (en bps)
<baud_rate>	9600, 19200, 57600 y 115200.

3. Habilite el control de flujo de hardware en serie de IPMI mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISerial.FlowContro 1
```

4. Establezca el nivel de privilegio mínimo del canal en serie de IPMI mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISerial.ChanPrivLimit <level>
```

Parámetro	Nivel de privilegio
<level> = 2	Usuario
<level> = 3	Operador
<level> = 4	Administrador

5. Asegúrese de que el MUX en serie (conector en serie externo) se haya establecido correctamente en el dispositivo de acceso remoto en el programa de configuración del BIOS para configurar el BIOS para la conexión en serie.

Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte la especificación IPMI 2.0.

Configuración adicional para el modo de terminal de la comunicación en serie IPMI

En esta sección se proporcionan valores de configuración adicionales para el modo de terminal de la comunicación en serie IPMI.

Configuración de valores adicionales para el modo de terminal de comunicación en serie IPMI mediante la interfaz web

Para configurar los valores del modo de terminal:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > Serial (Comunicación en serie)**. Aparecerá la página **Comunicación en serie**.

2. Active la comunicación en serie IPMI.
3. Haga clic en **Configuración del modo de terminal**.
Se muestra la página **Configuración del modo de terminal**.
4. Especifique los valores siguientes:
 - Edición de línea
 - Control de eliminación
 - Control del eco
 - Control del protocolo de enlace
 - Nueva secuencia de línea
 - Entrada de nuevas secuencias de línea

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

5. Haga clic en **Aplicar**.
Se configuran los valores del modo de terminal.
6. Asegúrese de que el MUX de comunicación en serie (conector serie externo) se ha establecido correctamente al dispositivo de acceso remoto en el programa de configuración del BIOS para configurar el BIOS para la conexión serie.

Configuración de valores adicionales para el modo de terminal de comunicación en serie IPMI mediante RACADM

Para configurar los valores del modo de terminal, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `idrac.ipmiserial`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Cambio entre la comunicación en serie RAC y la consola de comunicación en serie mediante el cable DB9

La iDRAC admite secuencias de tecla de escape que permiten cambiar entre una comunicación de interfaz en serie RAC y una consola de comunicación en serie en servidores tipo bastidor y torre.

Cambio de una consola de comunicación en serie a la comunicación en serie RAC

Para cambiar al modo de comunicación de interfaz en serie del RAC desde el modo de consola en serie, presione Esc+Mayúsc., 9.

Esta secuencia de teclas lo dirige a la indicación `iDRAC Login` (Inicio de sesión de iDRAC) (si la iDRAC está configurada en modo en serie RAC) o bien el modo de conexión en serie en el que pueden emitirse comandos de terminal si iDRAC se encuentra en modo de terminal de conexión en serie directa de IPMI.

Cambio de una comunicación en serie RAC a consola de comunicación en serie

Para cambiar al modo de consola en serie desde el modo de comunicación de interfaz en serie del RAC, presione Esc+Mayúsc., Q.

En modo de terminal, para cambiar la conexión al modo de consola en serie, presione Esc+Mayúsc., Q.

Para volver al uso de modo de terminal, cuando esté conectado en el modo de consola en serie, presione Esc+Mayúsc., 9.

Comunicación con iDRAC mediante IPMI SOL

La comunicación en serie en la LAN de IPMI (SOL) permite el redireccionamiento de los datos en serie de la consola basada en texto del sistema administrado a través de la red Ethernet de administración fuera de banda dedicada o compartida de iDRAC. Con la SOL, puede:

- Acceder a los sistemas operativos de manera remota sin tiempo de espera.

- Realizar diagnósticos de sistemas host en servicios de administración de emergencia (EMS) o en la consola administrativa especial (SAC) para un shell de Windows o Linux.
- Ver el progreso de los servidores durante POST y reconfigurar el programa de configuración del BIOS.

Para configurar el modo de comunicación SOL:

1. Configure el BIOS para la conexión serie.
2. Configure iDRAC para utilizar SOL.
3. Activar un protocolo compatible (SSH, IPMItool).

Configuración del BIOS para la conexión serie

i **NOTA:** Esto es aplicable solamente para iDRAC en servidores tipo bastidor y torre.

1. Encienda o reinicie el sistema.
2. Presione F2.
3. Vaya a **Configuración del BIOS del sistema > Comunicación en serie**.
4. Especifique los valores siguientes:
 - Comunicación en serie: con Redirección de consola
 - Dirección de puerto serie: COM2.

i **NOTA:** Se puede configurar el campo de **comunicación serie** en **Activado con redirección serie a través de com1** si **dispositivo serie2** en el campo de **dirección del puerto serie** también está configurado en com1.
 - Conector serie externo: dispositivo serie2
 - Velocidad en baudios a prueba de fallas: 115200
 - Tipo de terminal remota: VT100/VT220
 - Redirección después de inicio: activado
5. Haga clic en **Atrás** y luego en **Terminar**.
6. Haga clic en **Sí** para guardar los cambios.
7. Presione <Esc> para salir de **Configuración del sistema**.

i **NOTA:** El BIOS envía los datos de comunicación en serie de la pantalla en formato 25 x 80. La ventana de SSH que se utiliza para invocar el comando `console com2` debe estar configurada en formato 25 x 80. De esta manera, la pantalla redirigida se mostrará correctamente.

i **NOTA:** Si el cargador de inicio o el sistema operativo realiza una redirección en serie como GRUB o Linux, la configuración **Redirection After Boot (Redirección después de inicio)** del BIOS debe estar desactivada. Esto es para evitar una posible condición de error de varios componentes intentando acceder al puerto serie.

Configuración de iDRAC para usar SOL

Puede especificar la configuración de SOL en iDRAC mediante la interfaz web, RACADM o la utilidad de configuración de iDRAC.

Configuración de iDRAC para usar SOL mediante la interfaz web iDRAC

Para configurar la comunicación en serie IPMI en la LAN (SOL).

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad) > Serial Over LAN (Comunicación en serie en la LAN)**.
Aparecerá la página **Comunicación en serie en la LAN**.
2. Active SOL, especifique los valores y haga clic en **Aplicar**.
Se habrán configurado los valores de IPMI SOL.
3. Para configurar el intervalo de acumulación de caracteres y el umbral de envío de caracteres, seleccione **Configuración avanzada**.
Aparecerá la página **Configuración avanzada de la comunicación en serie en la LAN**.
4. Especifique los valores de los atributos y haga clic en **Aplicar**.
Se habrá establecido la configuración avanzada de SOL de IPMI. Estos valores ayudan a mejorar el rendimiento.

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración de iDRAC para usar SOL mediante RACADM

Para configurar la comunicación en serie IPMI en la LAN (SOL).

1. Active serie IPMI en LAN mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISol.Enable 1
```

2. Actualice el nivel mínimo de privilegio de SOL de IPMI con el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISol.MinPrivilege <level>
```

Parámetro	Nivel de privilegio
<level> = 2	Usuario
<level> = 3	Operador
<level> = 4	Administrador

NOTA: Para activar SOL de IPMI, debe tener el privilegio mínimo se define en SOL de IPMI. Para obtener más información, consulte la especificación de IPMI 2.0.

3. Actualice la velocidad en baudios de SOL de IPMI con el comando.

```
racadm set iDRAC.IPMISol.BaudRate <baud_rate>
```

NOTA: Para redirigir la consola de comunicación en serie en la LAN, asegúrese de que la velocidad en baudios de la comunicación en serie en la LAN sea idéntica a la velocidad en baudios del sistema administrado.

Parámetro	Valores permitidos (en bps)
<baud_rate>	9600, 19200, 57600 y 115200.

4. Active SOL para cada usuario mediante el comando.

```
racadm set iDRAC.Users.<id>.SolEnable 2
```

Parámetro	Descripción
<id>	Identificación única del usuario

NOTA: Para redirigir la consola serie en la LAN, asegúrese de que la velocidad en baudios de SOL sea idéntica a la velocidad en baudios del sistema administrado.

Activación del protocolo compatible

Los protocolos compatibles son IPMI y SSH.

Activación del protocolo admitido mediante la interfaz web

Para habilitar SSH, vaya a **Configuración de iDRAC > Servicios** y seleccione **Activado** para SSH.

Para activar IPMI, vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad** y seleccione **Configuración de IPMI**. Asegúrese de que el valor de la **Clave de cifrado** esté todo en cero o presione la tecla de retroceso para borrar y cambiar el valor a caracteres nulos.

Activación del protocolo admitido mediante RACADM

Para habilitar SSH, utilice el siguiente comando:

SSH

```
racadm set iDRAC.SSH.Enable 1
```

Para cambiar el puerto de SSH

```
racadm set iDRAC.SSH.Port <port number>
```

Puede utilizar las herramientas siguientes:

- IPMItool para utilizar el protocolo IPMI
- Putty/OpenSSH para utilizar el protocolo SSH

SOL mediante el protocolo IPMI

La utilidad SOL basada en IPMI e IPMItool utilizan RMCP+ que se entrega mediante datagramas UDP al puerto 623. RMCP+ proporciona opciones mejoradas de autenticación, verificaciones de integridad de datos, cifrado y capacidad para transportar varios tipos de carga útil cuando se utiliza IPMI 2.0. Para obtener más información, vaya a <http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html>.

RMCP+ utiliza una clave de cifrado de cadena hexadecimal de 40 caracteres (0-9, a-f y A-F) para la autenticación. El valor predeterminado es una cadena de 40 ceros.

Se debe cifrar una conexión de RMCP+ con iDRAC utilizando la clave de cifrado (clave del generador de claves). Puede configurar la clave de cifrado con la interfaz web o la utilidad de configuración de iDRAC.

Para iniciar una sesión SOL mediante IPMItool desde una estación de administración:

NOTA: Si se requiere, puede cambiar el tiempo de espera predeterminado de SOL en **Configuración de iDRAC > Servicios**.

1. Instale IPMItool desde el DVD *Herramientas y documentación para administración de sistemas Dell*.

Para obtener las instrucciones de instalación, consulte la *Guía de instalación rápida de software*.

2. En el indicador de comandos (Windows o Linux), ejecute el siguiente comando para iniciar SOL a través del iDRAC:

```
ipmitool -H <iDRAC-ip-address> -I lanplus -U <login name> -P <login password> sol activate
```

Este comando conectó la estación de administración al puerto en serie del sistema administrado.

3. Para salir de una sesión de SOL desde IPMItool, presione ~ y, a continuación, . (punto).

NOTA: Si una sesión SOL no termina, restablezca iDRAC y deje pasar al menos dos minutos para completar el inicio.

NOTA: Es posible que se finalice la sesión SOL de IPMI mientras se copia un texto de entrada grande desde un cliente con SO Windows a un host con SO Linux. Con el fin de evitar que se finalice abruptamente la sesión, convierta cualquier texto grande a un fin de línea basado en UNIX.

NOTA: Si existe una sesión SOL creada con la herramienta RACADM e inicia otra sesión SOL con la herramienta IPMI, no se mostrará ningún error ni notificación acerca de las sesiones existentes.

NOTA: Debido a la configuración del sistema operativo Windows, una sesión SOL conectada a través de SSH y la herramienta IPMI pueden pasar a una pantalla en blanco después de arrancar. Desconecte y vuelva a conectar la sesión SOL para volver al símbolo del sistema de SAC.

SOL mediante SSH

Secure Shell (SSH) es un protocolo de red que se usa para establecer comunicaciones de línea de comandos con iDRAC. Es posible analizar comandos de SMCLP remoto a través de esta interfaz.

SSH mejoró la seguridad. La iDRAC solo admite SSH, versión 2, con autenticación de contraseña y está activado de manera predeterminada. iDRAC admite hasta dos a cuatro sesiones de SSH a la vez.

NOTA: A partir de iDRAC versión 4.40.00.00, la función Telnet se eliminó de iDRAC, de modo que las propiedades relacionadas del registro de atributos están obsoletas. Aunque algunas de estas propiedades aún están disponibles en iDRAC para mantener la compatibilidad con versiones anteriores de las aplicaciones y los scripts de consola existentes, el firmware de iDRAC ignora la configuración correspondiente.

NOTA: Al establecer una conexión SSH, se muestra un mensaje de seguridad: "se requiere autenticación adicional". Aunque no esté habilitado 2FA.

NOTA: En el caso de las plataformas MX, una sesión de SSH se utilizará para la comunicación de iDRAC. Si se están utilizando todas las sesiones, no se iniciará iDRAC hasta que una quede disponible.

Para conectarse a iDRAC, utilice programas de código abierto, como PuTTY u OpenSSH que admitan SSH en una estación de administración.

NOTA: Ejecute `OpenSSH` desde un emulador de terminal ANSI o VT100 en Windows. La ejecución de `OpenSSH` en el símbolo del sistema de Windows no ofrece funcionalidad completa (es decir, algunas teclas no responden y no se mostrarán gráficos).

Antes de utilizar SSH para comunicarse con iDRAC, asegúrese de realizar lo siguiente:

1. Configurar el BIOS para activar la consola de comunicación en serie.
2. Configurar SOL en iDRAC.
3. Activar SSH mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Cliente SSH (puerto 22) <--> Conexión WAN <--> iDRAC

La SOL basada en IPMI que utiliza el protocolo SSH elimina la necesidad de utilidades adicionales, ya que la traducción de la comunicación en serie a la red se realiza dentro de iDRAC. La consola de SSH que se utilice debe poder interpretar y responder a los datos provenientes del puerto serial del sistema administrado. El puerto serie normalmente se conecta a un shell que emula un terminal ANSI o VT100/VT220. La consola de comunicación en serie se redirige automáticamente a la consola de SSH.

Uso de SOL desde PuTTY en Windows

NOTA: Si se requiere, puede cambiar el tiempo de espera predeterminado de SSH en **Configuración de iDRAC > Servicios**.

Para iniciar IPMI SOL desde PuTTY en una estación de trabajo de Windows:

1. Ejecute el siguiente comando para conectarse a iDRAC:

```
putty.exe [-ssh] <login name>@<iDRAC-ip-address> <port number>
```

NOTA: El número de puerto es opcional. Solo se requiere cuando se reasigna el número de puerto.

2. Ejecute el comando `console com2` o `connect` para iniciar SOL e iniciar el sistema administrado.

Se abre una sesión SOL desde la estación de administración al sistema administrado mediante el protocolo SSH. Para acceder a la consola de la línea de comandos de iDRAC, siga la secuencia de teclas ESC. Comportamiento de conexión Putty y SOL:

- Al acceder al sistema administrado a través de Putty durante el proceso POST, si la opción Teclas de función y teclado en Putty está establecido del modo siguiente:
 - VT100+: F2 pasa, pero F12 no pasa.
 - ESC[n~: F12 pasa, pero F2 no pasa.
- En Windows, si se abre la consola del sistema de administración de emergencia (EMS) inmediatamente después de un reinicio del host, es posible que la terminal de la consola de administración especial (SAC) se dañe. Cierre la sesión SOL, cierre la terminal, abra otra terminal e inicie la sesión SOL con el mismo comando.

NOTA: Debido a la configuración del sistema operativo Windows, una sesión SOL conectada a través de SSH y la herramienta IPMI pueden pasar a una pantalla en blanco después de arrancar. Desconecte y vuelva a conectar la sesión SOL para volver al símbolo del sistema de SAC.

Uso de SOL desde OpenSSH en Linux

Para iniciar SOL desde OpenSSH en una estación de administración de Linux:

NOTA: Si se requiere, puede cambiar el tiempo de espera de la sesión predeterminado de SSH en **Configuración de iDRAC > Servicios**.

1. Inicie una ventana de shell.
2. Conéctese a iDRAC mediante el siguiente comando: `ssh <iDRAC-ip-address> -l <login name>`
3. Introduzca uno de los comandos siguientes en el símbolo del sistema para iniciar SOL:
 - `connect`
 - `console com2`

Esto conecta iDRAC al puerto SOL del sistema administrado. Una vez que se establece una sesión SOL, la consola de línea de comandos iDRAC no está disponible. Siga la secuencia de escape correctamente para abrir la consola de línea de comandos iDRAC. La secuencia de escape también se imprime en la pantalla tan pronto como se conecta una sesión SOL. Cuando el sistema administrado está apagado, toma algún tiempo establecer la sesión SOL.

NOTA: Puede utilizar la consola com1 o la consola com2 para iniciar SOL. Reinicie el servidor para establecer la conexión.

Para ver el historial de la interfaz de SOL, habilite la captura de datos en serie. Escribe todos los datos en serie recibidos del host en la memoria de iDRAC en una ventana gradual de 512 KB. Para ello, se requiere la licencia de Datacenter.

4. Cierre la sesión SOL para cerrar la sesión SOL activa.

Desconexión de la sesión SOL en la consola de línea de comandos de iDRAC

Los comandos para desconectar una sesión SOL se basan en la utilidad. Solo puede salir de la utilidad cuando una sesión SOL ha terminado completamente.

Para desconectar una sesión de SOL, finalice la sesión de SOL desde la consola de línea de comandos de iDRAC.

- Para cerrar la redirección de SOL, presione Entrar, Esc, T.
Se cierra la sesión de SOL.

Si una sesión SOL no termina completamente en la utilidad, otras sesiones SOL pueden no estar disponibles. Para resolver esto, termine la consola de la línea de comandos en la interfaz web en **Configuración de iDRAC > Conectividad > Comunicación en serie en la LAN**.

Comunicación con iDRAC mediante IPMI en la LAN

Debe configurar IPMI en la LAN para iDRAC con el fin de activar o desactivar los comandos IPMI en los canales LAN hacia cualquier sistema externo. Si no se configura IPMI en la LAN, los sistemas externos no podrán comunicarse con el servidor de iDRAC mediante comandos de IPMI.

NOTA: IPMI también admite el protocolo de direcciones IPv6 para los sistemas operativos basados en Linux.

Configuración de IPMI en la LAN mediante la interfaz web

Para configurar IPMI en la LAN:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Connectivity (Conectividad)**. Aparecerá la página **Red**.
2. En **Configuración de IPMI**, especifique los valores de los atributos y haga clic en **Aplicar**.

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Se habrán configurado los valores de IPMI en la LAN.

Configuración de IPMI en la LAN mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar IPMI en la LAN:

1. En **Utilidad de configuración de iDRAC**, vaya a **Red**. Aparece la pantalla **Red de configuración de iDRAC**.

- Para **Configuración de IPMI**, especifique los valores.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
- Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores de IPMI en la LAN.

Configuración de IPMI en la LAN mediante RACADM

- Activar IPMI en LAN

```
racadm set iDRAC.IPMILan.Enable 1
```

NOTA: Este valor determina los comandos de IPMI que se ejecutan mediante la interfaz de IPMI en la LAN. Para obtener más información, consulte las especificaciones de IPMI 2.0 en intel.com.

- Actualice los privilegios del canal de IPMI.

```
racadm set iDRAC.IPMILan.PrivLimit <level>
```

Parámetro	Nivel de privilegio
<level> = 2	Usuario
<level> = 3	Operador
<level> = 4	Administrador

- Establezca la clave de cifrado del canal de LAN de IPMI, si es necesario.

```
racadm set iDRAC.IPMILan.EncryptionKey <key>
```

Parámetro	Descripción
<key>	Clave de cifrado de 20 caracteres en un formato hexadecimal válido.

NOTA: IPMI de iDRAC admite el protocolo RMCP+. Para obtener más información, consulte las especificaciones de IPMI 2.0 en intel.com.

Activación o desactivación de RACADM remoto

Puede activar o desactivar la RACADM remota con la interfaz web de iDRAC o RACADM. Puede ejecutar hasta cinco sesiones de RACADM remota simultáneamente.

NOTA: RACADM remoto está habilitado de forma predeterminada.

Activación o desactivación de RACADM remoto mediante la interfaz web

- En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Services (Servicios)**.
- En **RACADM remoto**, seleccione la opción que desee y haga clic en **Aplicar**.
RACADM remoto se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Activación o desactivación de RACADM remoto mediante RACADM

NOTA: Se recomienda ejecutar estos comandos con RACADM local o RACADM de firmware.

- Para desactivar RACADM remoto:

```
racadm set iDRAC.Racadm.Enable 0
```

- Para activar RACADM remoto:

```
racadm set iDRAC.Racadm.Enable 1
```

Desactivación de RACADM local

La RACADM local está activada de forma predeterminada. Para desactivarla, consulte [Desactivación del acceso para modificar los valores de configuración de iDRAC en el sistema host](#).

Activación de IPMI en Managed System

En un sistema administrado, utilice Dell Open Manage Server Administrator para activar o desactivar IPMI. Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de OpenManage Server Administrator* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

NOTA: Desde iDRAC v2.30.30.30 o posterior, IPMI admite el protocolo de direcciones IPv6 para los sistemas operativos basados en Linux.

Configuración de Linux para la consola en serie durante el arranque en RHEL 6

Los pasos siguientes se aplican a Linux GRand Unified Bootloader (GRUB). Se deben realizar cambios similares si se utiliza un cargador de inicio diferente.

NOTA: Al configurar la ventana de emulación de cliente VT100, defina la ventana o la aplicación que está mostrando la consola virtual redirigida en 25 filas x 80 columnas para garantizar que el texto se muestre correctamente. De lo contrario, es posible que algunas pantallas de texto se vean distorsionadas.

Modifique el archivo **/etc/grub.conf** según se indica a continuación:

1. Localice las secciones de configuración general dentro del archivo y agregue lo siguiente:

```
serial --unit=1 --speed=57600 terminal --timeout=10 serial
```

2. Anexe dos opciones a la línea de núcleo:

```
kernel ..... console=ttyS1,115200n8r console=tty1
```

3. Desactive la interfaz gráfica de GRUB y utilice la interfaz basada en texto. De lo contrario, la pantalla de GRUB no se mostrará en la consola virtual de RAC. Para desactivar la interfaz gráfica, inserte un comentario en la línea que comience con `splashimage`.

En el ejemplo siguiente se proporciona un archivo **/etc/grub.conf** que muestra los cambios que se describen en este procedimiento.

```
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that all
# kernel and initrd paths are relative to /, e.g.
# root (hd0,0)
# kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sdal
# initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=10
#splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz

serial --unit=1 --speed=57600
```

```
terminal --timeout=10 serial

title Red Hat Linux Advanced Server (2.4.9-e.3smp) root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-e.3smp ro root=/dev/sda1 hda=ide-scsi console=ttyS0
console=ttyS1,115200n8r
initrd /boot/initrd-2.4.9-e.3smp.img
title Red Hat Linux Advanced Server-up (2.4.9-e.3) root (hd0,00)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.9-e.3 ro root=/dev/sda1 s
initrd /boot/initrd-2.4.9-e.3.im
```

4. Para activar varias opciones de GRUB para iniciar sesiones en la consola virtual mediante la conexión serie del RAC, agregue la siguiente línea a todas las opciones:

```
console=ttyS1,115200n8r console=tty1
```

En el ejemplo, se muestra que `console=ttyS1, 57600` se ha agregado a la primera opción.

NOTA: Si el cargador de inicio o el sistema operativo realiza una redirección en serie como GRUB o Linux, la configuración **Redirection After Boot (Redirección después de inicio)** del BIOS debe estar desactivada. Esto es para evitar una posible condición de error de varios componentes intentando acceder al puerto serie.

Activación del inicio de sesión en la consola virtual después del inicio

En el archivo `/etc/inittab`, agregue una línea nueva para configurar `agetty` en el puerto serie COM2:

```
co:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 57600 ttyS1 ansi
```

El siguiente ejemplo muestra un archivo con la nueva línea.

```
#inittab This file describes how the INIT process should set up
#the system in a certain run-level.
#Author:Miquel van Smoorenburg
#Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
#Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#1 - Single user mode
#2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have #networking)
#3 - Full multiuser mode
#4 - unused
#5 - X11
#6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
id:3:initdefault:
#System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
#Things to run in every runlevel.
ud::once:/sbin/update
ud::once:/sbin/update
#Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
#When our UPS tells us power has failed, assume we have a few
#minutes of power left. Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
#This does, of course, assume you have power installed and your
#UPS is connected and working correctly.
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
#If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

#Run gettys in standard runlevels
co:2345:respawn:/sbin/agetty -h -L 57600 ttyS1 ansi
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
```

```
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
```

```
#Run xdm in runlevel 5
#xdm is now a separate service
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
```

En el archivo **/etc/securetty**, agregue una línea nueva con el nombre de la conexión tty serie para COM2:

```
ttyS1
```

El siguiente ejemplo muestra un archivo con la nueva línea.

NOTA: Utilice la secuencia de teclas de interrupción (~B) para ejecutar los comandos clave de Linux **Magic SysRq** en la consola de comunicación en serie utilizando la herramienta IPMI.

```
vc/1
vc/2
vc/3
vc/4
vc/5
vc/6
vc/7
vc/8
vc/9
vc/10
vc/11
tty1
tty2
tty3
tty4
tty5
tty6
tty7
tty8
tty9
tty10
tty11
ttyS1
```

Configuración del terminal en serie en RHEL 7

Para configurar el terminal en serie en RHEL 7, realice lo siguiente:

1. Agregue las siguientes líneas a `/etc/default/grub` o actualícelas en dicha ruta:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty0 console=ttyS0,115200n8"
```

```
GRUB_TERMINAL="console serial"
```

```
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"
```

Si utiliza `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`, solo se aplicará esta configuración a la entrada de menú predeterminada. Utilice `GRUB_CMDLINE_LINUX` para aplicarla a todas las entradas de menú.

Cada línea debe aparecer solo una vez en `/etc/default/grub`. Si la línea ya existe, modifíquela para evitar que se realice otra copia. Por lo tanto, solo se permite una línea `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`.

2. Recompile el archivo de configuración `/boot/grub2/grub.cfg` ejecutando el comando `grub2-mkconfig -o` como se indica a continuación:

- en sistemas basados en BIOS:

```
~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

- en sistemas basados en UEFI:

```
~]# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg
```

Para obtener más información, consulte la Guía del administrador del sistema RHEL 7 en redhat.com.

Control de GRUB desde la consola en serie

Puede configurar GRUB para que utilice la consola en serie en lugar de la consola VGA. Esto le permite interrumpir el proceso de arranque y elegir un kernel distinto o agregar parámetros de kernel; por ejemplo, para realizar el arranque en el modo de usuario único.

Para configurar GRUB a fin de utilizar la consola en serie, convierta en comentario la imagen de presentación y agregue las opciones `serial` y `terminal` a `grub.conf`:

```
[root@localhost ~]# cat /boot/grub/grub.conf
```

```
# grub.conf generated by anaconda
```

```
#
```

```
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
```

```
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
```

```
#         all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
```

```
#         root (hd0,0)
```

```
#         kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda2
```

```
#         initrd /initrd-version.img
```


```
#boot=/dev/hda
```

```
default=0
```

```
timeout=10
```

```
#splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
```

```
serial --unit=0 --speed=1152001
```

 **NOTA:** Reinicie el sistema para que entre en efecto la configuración.

Esquemas de criptografía SSH compatibles

Para comunicarse con el sistema iDRAC mediante el protocolo SSH, se admiten varios esquemas de criptografía que se enumeran en la tabla siguiente.

Tabla 18. Esquemas de criptografía SSH

Tipo de esquema	Algoritmos
Criptografía asimétrica	
Clave pública	ssh-rsa ecdsa-sha2-nistp256
Criptografía simétrica	
Intercambio de claves	curve25519-sha256@libssh.org ecdh-sha2-nistp256 ecdh-sha2-nistp384 ecdh-sha2-nistp521 diffie-hellman-group-exchange-sha256 diffie-hellman-group14-sha1
Cifrado	chacha20-poly1305@openssh.com aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-gcm@openssh.com aes256-gcm@openssh.com
MAC	hmac-sha1 hmac-ripemd160 umac-64@openssh.com
Compression	Ninguno

NOTA: Si activa OpenSSH 7.0 o posterior, se desactiva la compatibilidad con claves públicas DSA. Para garantizar una mayor seguridad para iDRAC, Dell recomienda no activar la compatibilidad con claves públicas DSA.

Uso de la autenticación de clave pública para SSH

La iDRAC admite la autenticación de claves públicas (PKA) sobre SSH. Esta es una función con licencia. Cuando se configura y se utiliza correctamente la PKA sobre SSH, debe introducir el nombre de usuario al iniciar sesión en la iDRAC. Esto es de utilidad a la hora de configurar secuencias de comandos automatizadas que realizan distintas funciones. Las claves cargadas deben tener el formato de OpenSSH o RFC 4716. De lo contrario, deberá convertir las claves a ese formato.

En cualquier escenario, se debe generar un par de claves (una privada y una pública) en la estación de administración. La clave pública se carga en el usuario local de iDRAC y la clave privada la utiliza el cliente SSH para establecer la relación de confianza entre la estación de administración e iDRAC.

Puede generar el par de claves pública o privada mediante los elementos siguientes:

- La aplicación *Generador de clave PuTTY* para clientes que ejecutan Windows
- La CLI *ssh-keygen* para clientes que ejecutan Linux.

PRECAUCIÓN: Este privilegio normalmente se reserva para usuarios que son miembros del grupo de usuarios **Administrator (Administrador)** de iDRAC. No obstante, se puede asignar este privilegio a los usuarios del grupo de usuarios **"Custom" (Personalizado)**. Un usuario con este privilegio puede modificar la configuración de cualquier usuario. Esto incluye la creación o eliminación de cualquier usuario, la administración de claves SSH para usuarios, etc. Por estos motivos, asigne este privilegio con cuidado.

PRECAUCIÓN: La capacidad para cargar, ver o eliminar claves SSH se basa en el privilegio del usuario "Configure Users" (Configurar usuarios). Este privilegio permite a los usuarios configurar la clave SSH de otros usuarios. Debe tener cuidado a la hora de otorgar este privilegio.

Generación de claves públicas para Windows

Para usar la aplicación *generador de claves PuTTY* y crear la clave básica:

1. Inicie la aplicación y seleccione RSA para el tipo de clave.
2. Especifique la cantidad de bits para la clave. El número de bits debe estar entre 2048 y 4096 bits.
3. Haga clic en **Generar** y mueva el mouse dentro de la ventana como se indica. Se generan las claves.
4. Puede modificar el campo de comentario de la clave.
5. Introduzca una frase de contraseña para proteger la clave.
6. Guarde la clave pública y privada.

Generación de claves públicas para Linux

Para utilizar la aplicación *ssh-keygen* para crear la clave básica, abra la ventana de terminal y, en el símbolo del sistema del shell, introduzca `ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C testing`

donde:

- `-t` es *rsa*.
- `-b` especifica el tamaño de cifrado de bits entre 2048 y 4096.
- `-C` permite modificar el comentario de clave pública y es opcional.

NOTA: Las opciones distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Siga las instrucciones. Una vez que se ejecute el comando, cargue el archivo público.

PRECAUCIÓN: Las claves generadas desde la estación de administración de Linux mediante *ssh-keygen* tienen un formato que no es 4716. Convierta las claves al formato 4716 con `ssh-keygen -e -f /root/.ssh/id_rsa.pub > std_rsa.pub`. No cambie los permisos del archivo de claves. La conversión debe realizarse con los permisos predeterminados.

NOTA: iDRAC no admite el envío *ssh-agent* de claves.

Carga de claves SSH

Puede cargar hasta cuatro claves públicas *por usuario* para utilizar en una interfaz SSH. Antes de agregar las claves públicas, asegúrese de visualizarlas para comprobar que estén configuradas, de modo que no se sobrescriban accidentalmente.

Al agregar claves públicas nuevas, asegúrese de que las claves existentes no se encuentren en el índice donde se agregará la clave nueva. La iDRAC no realiza ninguna comprobación para asegurarse de que las claves anteriores se eliminen antes de que se agregue una clave nueva. Cuando se agrega una clave nueva, se puede utilizar si la interfaz SSH está activada.

Carga de claves SSH mediante la interfaz web

Para cargar las claves SSH:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios) > Local Users (Usuarios locales)**. Aparecerá la página **Usuarios locales**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario. Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuración de claves SSH**, seleccione **Cargar claves SSH** y haga clic en **Siguiente**. Aparece la página **Cargar claves SSH**.
4. Cargue las claves SSH de una de las maneras siguientes:


- Cargue el archivo clave.
- Copie del contenido del archivo de claves en el cuadro de texto

Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea de iDRAC.

5. Haga clic en **Aplicar**.

Carga de claves SSH mediante RACADM


Para cargar las claves SSH, ejecute el siguiente comando:

 **NOTA:** No es posible cargar y copiar una clave al mismo tiempo.

- Para RACADM local: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -k <1 to 4> -f <filename>`
- Desde RACADM remoto mediante o SSH: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -k <1 to 4> -t <key-text>`

Por ejemplo, para cargar una clave válida al ID 2 de usuario de iDRAC en el primer espacio de clave mediante un archivo, ejecute el comando siguiente:

```
$ racadm sshpkauth -i 2 -k 1 -f pkkey.key
```

 **NOTA:** La opción `-f` no se admite en RACADM SSH/serie.

Visualización de claves SSH

Es posible ver las claves cargadas en iDRAC.

Visualización de claves SSH mediante la interfaz web

Para ver las claves SSH:

1. En la interfaz web, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios)**. Aparecerá la página **Usuarios locales**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario. Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuración de claves SSH**, seleccione **Ver o quitar las claves SSH** y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Ver o quitar las claves SSH** con los detalles de la clave.

Eliminación de claves SSH

Antes de eliminar las claves públicas, asegúrese de visualizarlas para comprobar que están configuradas, de modo que no se eliminen accidentalmente.

Eliminación de claves SSH mediante la interfaz web

Para eliminar las claves SSH

1. En la interfaz web, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios)**. Aparecerá la página **Usuarios locales**.
2. En la columna **ID (Id.)**, seleccione un número de Id. de usuario y haga clic en **Edit (Editar)**. Se muestra la página **Edit User (Editar usuario)**.
3. En **SSH Key Configurations (Configuración de claves SSH)**, seleccione una clave SSH y haga clic en **Edit (Editar)**. Se muestra la página **SSH Key (Clave SSH)** con los detalles **Edit From (Editar desde)**.
4. Seleccione **Remove (Quitar)** para las claves que desee eliminar y haga clic en **Apply (Aplicar)**. Se eliminan las claves seleccionadas.

Eliminación de claves SSH mediante RACADM

Para eliminar las claves SSH, ejecute los comandos siguientes:

- Clave específica: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -d -k <1 to 4>`
 - Todas las claves: `racadm sshpkauth -i <2 to 16> -d -k all`
-

Configuración de cuentas de usuario y privilegios

Puede configurar las cuentas de usuario con privilegios específicos (*autoridad basada en funciones*) para administrar el sistema mediante la iDRAC y mantener la seguridad del sistema. De manera predeterminada, la iDRAC está configurada con una cuenta de administrador local. El nombre de usuario y la contraseña de iDRAC predeterminados se proporcionan con la insignia del sistema. Como administrador, puede configurar cuentas de usuario para permitir a otros usuarios acceder a iDRAC. Para obtener más información, consulte la documentación del servidor.

Puede configurar usuarios locales o utilizar servicios de directorio, como Microsoft Active Directory o LDAP para configurar cuentas de usuario. El uso de un servicio de directorio proporciona una ubicación central para administrar las cuentas autorizadas de usuario.

iDRAC admite el acceso basado en funciones a los usuarios con un conjunto de privilegios asociados. Las funciones son administrador, operador, solo lectura o ninguna. La función define los privilegios máximos disponibles.

Temas:

- [Funciones y privilegios de usuario de iDRAC](#)
- [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#)
- [Configuración de usuarios locales](#)
- [Configuración de usuarios de Active Directory](#)
- [Configuración de los usuarios LDAP genéricos](#)

Funciones y privilegios de usuario de iDRAC

Se cambiaron los nombres de privilegio y función de iDRAC en comparación generaciones anteriores de servidores. Los nombres de funciones son:

Tabla 19. Roles de iDRAC


Generación actual	Generación anterior	Privilegios
Administrador	Administrador	Inicio de sesión, Configurar, Configurar usuarios, Registros, Control del sistema, Acceder a la consola virtual, Acceder a medios virtuales, Operaciones del sistema, Depuración
Operador	Usuario avanzado	Inicio de sesión, Configurar, Control del sistema, Acceder a la consola virtual, Acceder a medios virtuales, Operaciones del sistema, Depuración
Solo lectura	Usuario invitado	Inicio de sesión
Ninguno	Ninguno	Ninguno

En la siguiente tabla se describen los privilegios de usuario:

Tabla 20. Privilegios del usuario del iDRAC

Generación actual	Generación anterior	Descripción
Inicio de sesión	Inicio de sesión en iDRAC	Permite al usuario iniciar sesión en el iDRAC.
Configurar	Configurar iDRAC	Permite al usuario configurar el iDRAC. Con este privilegio, un usuario también puede configurar la administración de energía, la consola virtual, los medios virtuales, las licencias, la configuración del sistema, los dispositivos de almacenamiento, la configuración del BIOS, SCP, entre otros.

Tabla 20. Privilegios del usuario del iDRAC (continuación)

Generación actual	Generación anterior	Descripción
 NOTA: La función de administrador reemplaza todos los privilegios de otros componentes, como la contraseña de configuración del BIOS.		
Configurar usuarios	Configurar usuarios	Permite activar la capacidad del usuario de otorgar permisos de acceso al sistema a usuarios específicos.
Registros	Borrar registros	Permite al usuario borrar solo el registro de eventos del sistema (SEL).
Control del sistema	Controlar y configurar sistema	Permite ejecutar un ciclo de energía en el sistema host.
Acceder a la consola virtual	Redirección de acceso a la consola virtual (para servidores Blade) Acceder a la consola virtual (para servidores tipo bastidor y torre)	Permite al usuario ejecutar la consola virtual.
Acceder a los medios virtuales	Acceder a los medios virtuales	Permite al usuario ejecutar y usar los medios virtuales.
Operaciones del sistema	Probar alertas	Permite sucesos iniciados y generados por usuario. La información se envía como una notificación asincrónica y registrada.
Depuración	Ejecutar comandos de diagnóstico	Permite al usuario ejecutar comandos de diagnóstico.

Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas

En esta sección, se proporciona información sobre los caracteres recomendados para la creación y el uso de nombres de usuario y contraseñas.

 **NOTA:** La contraseña debe incluir una letra mayúscula y una minúscula, un número y un carácter especial.

Utilice los siguientes caracteres cuando cree nombres de usuario y contraseñas:

Tabla 21. Caracteres recomendados para los nombres de usuario

Caracteres	Longitud
0-9 A-Z a-z - ! # \$ % & () * ; ? [\] ^ _ ` { } ~ + < = >	1-16

Tabla 22. Caracteres recomendados para las contraseñas

Caracteres	Longitud
0-9 A-Z a-z ' - ! " # \$ % & () * , . / : ; ? @ [\] ^ _ ` { } ~ + < = >	1-40

- NOTA:** Es posible que pueda crear nombres de usuario y contraseñas que incluyan otros caracteres. Sin embargo, para garantizar la compatibilidad con todas las interfaces, Dell recomienda usar solo los caracteres que se indican aquí.
- NOTA:** Los caracteres permitidos en los nombres de usuario y contraseñas para recursos compartidos de red están determinados por el tipo de recurso compartido de red. iDRAC admite caracteres válidos para credenciales de recursos compartidos de red, tal y como lo define el de recurso compartido, excepto <, >, y , (coma).
- NOTA:** Para mejorar la seguridad, se recomienda utilizar contraseñas complejas de ocho caracteres o más, que incluyan letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. También se recomienda cambiar periódicamente las contraseñas, si es posible.

Configuración de usuarios locales

Puede configurar hasta 16 usuarios locales en iDRAC con permisos de acceso específicos. Antes de crear un usuario de iDRAC, compruebe si existen usuarios actuales. Puede establecer nombres de usuario, contraseñas y funciones con los privilegios para estos usuarios. Los nombres de usuario y las contraseñas se pueden cambiar mediante cualquiera de las interfaces seguras de iDRAC (es decir, la interfaz web, RACADM o WSMAN). También puede activar o desactivar la autenticación de SNMPv3 para cada usuario.

Configuración de usuarios locales mediante la interfaz web de iDRAC

Para agregar y configurar usuarios de iDRAC locales:

- NOTA:** Debe tener el permiso Configurar usuarios para poder crear usuarios en iDRAC.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > User (Usuario)**. Aparecerá la página **Usuarios locales**.

2. En la columna **User ID (Id. de usuario)**, seleccione un número de Id. de usuario y, a continuación, haga clic en **Edit (Editar)**.

- NOTA:** El usuario 1 está reservado para el usuario anónimo de IPMI y no se puede cambiar esta configuración.

Aparecerá la página **User Configuration (Configuración de usuario)**.

3. Agregue los detalles de **User Account Settings (Configuración de cuenta de usuario)** y **Advanced Settings (Configuración avanzada)** para configurar la cuenta de usuario.

- NOTA:** Active la Id. de usuario y especifique el nombre de usuario, la contraseña y la función de usuario (los privilegios de acceso) del usuario en cuestión. También puede activar el nivel de privilegio de LAN, el nivel de privilegio de puerto serie, el estado de comunicación en serie en la LAN, la autenticación de SNMPv3, el tipo de autenticación y el tipo de privacidad para el usuario. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

4. Haga clic en **Guardar**. El usuario se crea con los privilegios necesarios.

Configuración de los usuarios locales mediante RACADM

- NOTA:** Se debe haber iniciado sesión como usuario **root** para ejecutar los comandos de RACADM en un sistema remoto con Linux.

Puede configurar uno o varios usuarios de iDRAC mediante RACADM.

Para configurar varios usuarios de iDRAC una configuración idéntica, siga estos procedimientos:

- Use los ejemplos de RACADM de esta sección como guía para crear un archivo por lotes de comandos RACADM y después ejecute el archivo por lotes en cada sistema administrado.
- Cree el archivo de configuración de iDRAC y ejecute el comando `racadm set` en cada sistema administrado con el mismo archivo de configuración.

Si está configurando una nueva iDRAC o si ha usado el comando `racadm racresetcfg`, compruebe el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para iDRAC en la etiqueta del sistema. El comando `racadm racresetcfg` restablece iDRAC a los valores predeterminados.

- NOTA:** Si SEKM está habilitado en el servidor, desactive SEKM mediante el comando `racadm sekm disable` antes de utilizar este comando. Esto puede evitar que se bloqueen los dispositivos de almacenamiento protegidos por iDRAC, en caso de que la configuración de SEKM se borre de iDRAC mediante la ejecución de este comando.

NOTA: Los usuarios se pueden activar o desactivar con el transcurso del tiempo. Por este motivo, un usuario puede tener un número de índice diferente en cada iDRAC.

Para verificar si existe un usuario, escriba el siguiente comando una vez para cada índice (de 1 a 16):

```
racadm get iDRAC.Users.<index>.UserName
```

Varios parámetros e ID de objeto se muestran con sus valores actuales. El campo de clave es `iDRAC.Users.UserName=`. Si un nombre de usuario se muestra después del signo `=`, significa que se tomó ese número de índice.

NOTA: Puede utilizar

```
racadm get -f <myfile.cfg>
```

y ver o editar el

```
myfile.cfg
```

archivo, que incluye todos los parámetros de configuración de la iDRAC.

Para activar la autenticación de SNMPv3 para un usuario, use objetos **SNMPv3AuthenticationType**, **SNMPv3Enable** y **SNMPv3PrivacyType**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Si está utilizando el archivo perfil de configuración de servidor para configurar usuarios, utilice los atributos **AuthenticationProtocol**, **ProtocolEnable** y **PrivacyProtocol** para activar la autenticación de SNMPv3.

Cómo agregar un usuario iDRAC mediante RACADM

1. Establecer el índice y el nombre de usuario.

```
racadm set idrac.users.<index>.username <user_name>
```

Parámetro	Descripción
<code><index></code>	Índice único del usuario
<code><user_name></code>	Nombre de usuario

2. Establezca la contraseña.

```
racadm set idrac.users.<index>.password <password>
```

3. Establezca los privilegios de usuario.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

4. Active el usuario.

```
racadm set.idrac.users.<index>.enable 1
```

Para verificar, use el siguiente comando:

```
racadm get idrac.users.<index>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Activación del usuario iDRAC con permisos

Para activar un usuario con permisos administrativos específicos (autoridad basada en funciones):

1. Busque un índice de usuario disponible.

```
racadm get iDRAC.Users <index>
```

2. Escriba los comandos siguientes con el nombre de usuario y la contraseñas nuevos.

```
racadm set iDRAC.Users.<index>.Privilege <user privilege bit mask value>
```

NOTA: El valor de privilegio predeterminado es 0, lo que indica que el usuario no tiene activado ningún privilegio. Para obtener una lista de los valores de máscara de bits válidos para privilegios específicos del usuario, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de usuarios de Active Directory

Si su empresa utiliza el software Microsoft Active Directory, puede configurarlo para proporcionar acceso a iDRAC, lo que permite agregar y controlar los privilegios de usuario de iDRAC para los usuarios existentes en el servicio de directorio. Esta es una función con licencia.

Puede configurar la autenticación de usuario a través de Active Directory para iniciar sesión en iDRAC. También puede proporcionar autoridad basada en funciones, lo que permite que un administrador configure privilegios específicos para cada usuario.

NOTA: Para cualquier implementación realizada a través de la plantilla MX y la validación de CA que está habilitada en la plantilla, el usuario debe cargar los certificados de CA en el primer inicio de sesión o antes de cambiar el servicio de autenticación de LDAP a Active Directory o viceversa.

Prerrequisitos del uso de la autenticación de Active Directory para iDRAC

Para utilizar la función de autenticación de Active Directory de iDRAC, asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- Implementación de una infraestructura de Active Directory. Consulte el sitio web de Microsoft para obtener más información.
- Integración de PKI en la infraestructura de Active Directory. La iDRAC utiliza el mecanismo estándar de infraestructura de clave pública (PKI) para la autenticación segura en Active Directory. Consulte el sitio web de Microsoft para obtener más información.
- Activado Capa de sockets seguros (SSL) en todas las controladoras de dominio a las que se conecta iDRAC para la autenticación en todas las controladoras de dominio.

Activación de SSL en una controladora de dominio

Cuando la iDRAC autentica los usuarios en una controladora de dominio de Active Directory, inicia una sesión de SSL en la controladora de dominio. En este momento, la controladora debe publicar un certificado firmado por la autoridad de certificados (CA), el certificado raíz que también se carga en iDRAC. Para que la iDRAC autentique *cualquier* controladora de dominio (ya sea la controladora de dominio raíz o secundaria), dicha controladora de dominio debe tener un certificado habilitado para SSL firmado por la CA del dominio.

Si utiliza la CA raíz empresarial de Microsoft para asignar *automáticamente* todas las controladoras de dominio a un certificado SSL, deberá realizar lo siguiente:

1. Instalar el certificado SSL en cada controladora de dominio.
2. Exportar el certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC.
3. Importar el certificado SSL del firmware de iDRAC.

Instalación de un certificado SSL para cada controladora de dominio

Para instalar el certificado SSL para cada controladora:

1. Haga clic en **Inicio > Herramientas administrativas > Política de seguridad de dominio**.
2. Expanda la carpeta **Políticas de claves públicas**, haga clic con el botón derecho del mouse en **Configuración de la solicitud de certificados automática** y haga clic en **Solicitud de certificados automática**. Aparece el **Asistente para instalación de petición automática de certificado**.
3. Haga clic en **Siguiente** y seleccione **Controladora de dominio**.

- Haga clic en **Next (Siguiente)** y, después, en **Finish (Finalizar)**. Se instalará el certificado SSL.

Exportación de un certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC


Para exportar el certificado de CA raíz de la controladora de dominio a iDRAC.

- Localice la controladora de dominio que ejecuta el servicio de CA de Microsoft Enterprise.
- Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.
- Ingrese `mmc` y haga clic en **Aceptar**.
- En la ventana **Consola 1** (MMC), haga clic en **Archivo (o Consola)** y seleccione **Agregar o quitar complemento**.
- En la ventana **Agregar o quitar complemento**, haga clic en **Agregar**.
- En la ventana **Complemento independiente**, seleccione **Certificados** y haga clic en **Agregar**.
- Seleccione **Equipo** y haga clic en **Siguiente**.
- Seleccione **Equipo local**, haga clic en **Terminar**, y a continuación haga clic en **Aceptar**.
- En la ventana **Consola 1**, vaya a la carpeta **Certificados Personal Certificados**.
- Localice el certificado de CA raíz y haga clic con el botón derecho del mouse sobre ese elemento. Seleccione **Todas las tareas** y haga clic en **Exportar....**
- En el **Asistente de exportación de certificados**, haga clic en **Siguiente** y seleccione **No exportar la clave privada**.
- Haga clic en **Siguiente** y seleccione **Codificado en base 64 X.509 (.cer)** como el formato.
- Haga clic en **Siguiente** y guarde el certificado en un directorio del sistema.
- Cargue el certificado guardado en el paso 13 en iDRAC.

Importación del certificado SSL de firmware de iDRAC

El certificado SSL de la iDRAC es el certificado idéntico que se utiliza para el servidor web de la iDRAC. Todas las controladoras iDRAC se entregan con un certificado autofirmado predeterminado.

Si el servidor de Active Directory se ha configurado para autenticar al cliente durante la etapa de inicialización de una sesión SSL, deberá cargar el certificado del servidor de la iDRAC en la controladora de dominio de Active Directory. Este paso adicional no es necesario si Active Directory no realiza la autenticación de cliente durante la etapa de inicialización de una sesión SSL.

 **NOTA:** Si el certificado SSL del firmware de iDRAC es firmado por una CA y el certificado de esta ya se encuentra en la lista Entidades emisoras raíz de confianza de la controladora de dominio, no realice los pasos que se describen en esta sección.

Para importar el certificado SSL del firmware iDRAC en todas las listas de certificado seguras de la controladora de dominio:

- Descargue el certificado SSL de iDRAC mediante el comando RACADM siguiente:

```
racadm sslcertdownload -t 1 -f <RAC SSL certificate>
```
- En la controladora de dominio, abra una ventana **Consola de MMC** y seleccione **Certificados > Autoridades de certificación de raíz confiables**.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en **Certificados**, seleccione **Todas las tareas** y haga clic en **Importar**.
- Haga clic en **Siguiente** y desplácese al archivo de certificado SSL.
- Instale el certificado SSL de iDRAC en la lista **Autoridades de certificación raíz de confianza** de cada controladora de dominio.
Si ha instalado su propio certificado, asegúrese de que la CA que firma el certificado esté en la lista **Trusted Root Certification Authority (Autoridad de certificación de raíz confiable)**. De lo contrario, deberá instalar el certificado en todas las controladoras de dominio.
- Haga clic en **Siguiente** y especifique si desea que Windows seleccione automáticamente el almacén de certificados basándose en el tipo de certificado, o examine hasta encontrar un almacén de su elección.
- Haga clic en **Finish (Terminar)** y, después, haga clic en **OK (Aceptar)**. Se importará el certificado SSL del firmware de la iDRAC en todas las listas de certificado de confianza de la controladora de dominio:

Mecanismos de autenticación compatibles de Active Directory

Es posible utilizar Active Directory para definir el acceso de usuario a iDRAC mediante dos métodos:

- La solución del *esquema estándar*, que solo utiliza objetos de grupo de Active Directory.

- La solución *Extended schema* (*Esquema extendido*), que contiene objetos personalizados de Active Directory. Todos los objetos de control de acceso se mantienen en Active Directory. Esto proporciona la máxima flexibilidad a la hora de configurar el acceso de los usuarios en distintas iDRAC con niveles de privilegios variados.

Descripción general del esquema estándar de Active Directory

Como se muestra en la figura a continuación, el uso del esquema estándar para la integración de Active Directory requiere la configuración tanto en Active Directory como en el iDRAC.

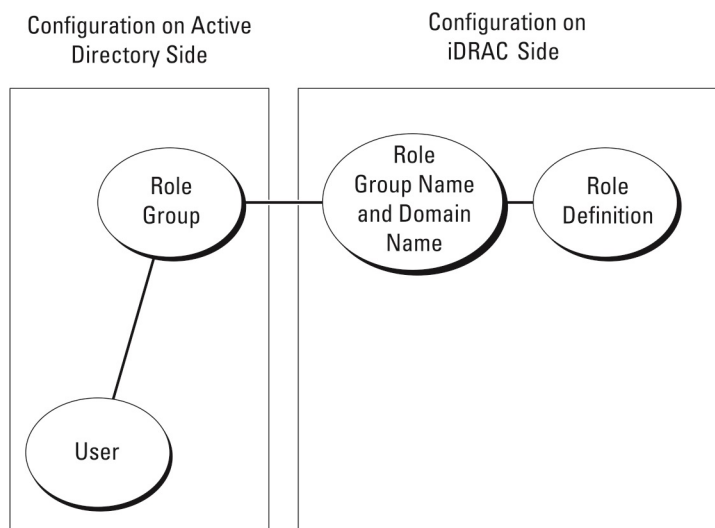


Ilustración 1. Configuración de iDRAC con el esquema estándar de Active Directory

En Active Directory, se utiliza una función de grupo estándar como un grupo de funciones. Un usuario que tiene acceso a la iDRAC es miembro del grupo de funciones. Para dar este acceso de usuario a una iDRAC específica, se deben configurar en la iDRAC específica el nombre del grupo de funciones y su nombre de dominio. La función y el nivel de privilegios se definen en cada iDRAC y no en Active Directory. Puede configurar hasta 15 grupos de roles en cada iDRAC. La referencia de la tabla no muestra los privilegios predeterminados del grupo de funciones.

Tabla 23. Privilegios predeterminados del grupo de roles

Grupos de funciones	Nivel predeterminado de privilegios	Permisos otorgados	Máscara de bits
Grupo de roles 1	Ninguno	Iniciar sesión en el iDRAC, Configurar el iDRAC, Configurar usuarios, Borrar registros, Ejecutar comandos de control del servidor, Acceder a la consola virtual, Acceder a los medios virtuales, Probar alertas, Ejecutar comandos de diagnóstico	0x000001ff
Grupo de roles 2	Ninguno	Iniciar sesión en el iDRAC, Configurar el iDRAC, Ejecutar comandos de control del servidor, Acceder a la consola virtual, Acceder a los medios virtuales, Probar alertas, Ejecutar comandos de diagnóstico	0x0000001f3
Grupo de roles 3	Ninguno	Iniciar sesión en la iDRAC	0x00000001
Grupo de roles 4	Ninguno	Sin permisos asignados	0x00000000

Tabla 23. Privilegios predeterminados del grupo de roles (continuación)

Grupos de funciones	Nivel predeterminado de privilegios	Permisos otorgados	Máscara de bits
Grupo de roles 5	Ninguno	Sin permisos asignados	0x00000000

i **NOTA:** Los valores de la máscara de bits se utilizan únicamente cuando se establece el esquema estándar con RACADM.

Casos de dominio único y dominio múltiple

Si todos los usuarios y grupos de roles de inicio de sesión, incluidos los grupos anidados, se encuentran en el mismo dominio, solamente es necesario configurar las direcciones de las controladoras de dominio en la iDRAC. En este caso de dominio único, se admite cualquier tipo de grupo.

Si todos los usuarios y grupos de roles de inicio de sesión, incluidos los grupos anidados, se encuentran en varios dominios, es necesario configurar las direcciones de servidor del catálogo global en la iDRAC. En este caso de dominio múltiple, todos los grupos de roles y grupos anidados (si los hay) deben ser del tipo de grupo universal.

Configuración del esquema estándar de Active Directory

Antes de configurar el esquema estándar de Active Directory, asegúrese de lo siguiente:

- Cuenta con una licencia de iDRAC Enterprise o Datacenter.
- La configuración se lleva a cabo en un servidor que se utiliza como la controladora de dominio.
- La información de fecha, hora y zona horaria del servidor es correcta.
- La configuración de red de iDRAC está establecida o, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Configuración común** para establecer la configuración de red.

Para configurar iDRAC para un acceso de inicio de sesión de Active Directory:

1. En un servidor de Active Directory (controladora de dominio), abra el complemento Usuarios y equipos de Active Directory.
2. Cree los usuarios y grupos de iDRAC.
3. Configure el nombre del grupo, el nombre de dominio y los privilegios de rol en iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Configuración de Active Directory con el esquema estándar mediante la interfaz web del iDRAC

i **NOTA:** Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios) > Directory Services (Servicios de directorio)**.
Aparecerá la página **Servicios de directorio**.
2. Seleccione la opción **Microsoft Active Directory** y, a continuación, haga clic en **Edit (Editar)**.
Aparecerá la página **Configuración y administración de Active Directory**.
3. Haga clic en **Configurar Active Directory**.
Aparece la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
4. Opcionalmente, active la validación de certificados y cargue el certificado digital firmado por la CA que se utilizó durante la iniciación de las conexiones SSL al comunicarse con el servidor de Active Directory (AD). Para ello, se deben especificar el FQDN de catálogo global y las controladoras de dominio. Esto se realiza en los próximos pasos. Por lo tanto, el DNS debe configurarse correctamente en la configuración de red.
5. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparece la página **Paso 2 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
6. Active Active Directory y especifique la información de ubicación sobre los servidores de Active Directory y las cuentas de usuario. Además, especifique el tiempo que iDRAC debe esperar las respuestas de Active Directory durante el inicio de sesión de iDRAC.



NOTA: Si la validación de certificados está activada, especifique las direcciones de servidor de controladora de dominio y el FQDN de catálogo global. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Network (Red)**.

- Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparecerá la página **Active Directory Configuration and Management Step 3 of 4 (Paso 3 de 4 de Configuración y administración de Active Directory)**.
- Seleccione **Esquema estándar** y haga clic en Siguiente.
Aparece la página **Paso 4a de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Introduzca la ubicación de los servidores de catálogo global de Active Directory y especifique los grupos de privilegios que se utilizan para autorizar a los usuarios.
- Haga clic en **Grupo de roles** para configurar la política de autorización de control para los usuarios bajo el modo de esquema estándar.
Aparece la página **Paso 4b de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Especifique los privilegios y haga clic en **Aplicar**.
Se aplica la configuración y aparece la página **Paso 4a de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
- Haga clic en **Finalizar**. Se habrán configurado los valores de Active Directory para el esquema estándar.

Configuración de Active Directory con esquema estándar mediante RACADM

- Use los siguientes comandos:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Enable 1
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Schema 2
racadm set iDRAC.ADGroup.Name <common name of the role group>
racadm set iDRAC.ADGroup.Domain <fully qualified domain name>
racadm set iDRAC.ADGroup.Privilege <Bit-mask value for specific RoleGroup permissions>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController1 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController2 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController3 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.GlobalCatalog1 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.GlobalCatalog2 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.GlobalCatalog3 <fully qualified domain name or IP address of the domain controller>
```

- Introduzca el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de la controladora de dominio, no el FQDN del dominio. Por ejemplo: introduzca `servername.dell.com`, en lugar de `dell.com`.
- Para valores de máscara de bits para permisos de grupo de roles específicos, consulte [Privilegios predeterminados del grupo de roles](#).
- Debe proporcionar al menos una de las tres direcciones de la controladora de dominio. La iDRAC trata de conectarse con cada una de las direcciones configuradas, una a la vez, hasta establecer una conexión satisfactoriamente. Con la opción Standard Schema (Esquema estándar), son las direcciones de las controladoras de dominio donde se ubican las cuentas de usuario y los grupos de funciones.
- El servidor de catálogo global solo es necesario para el esquema estándar cuando las cuentas de usuario y los grupos de funciones se encuentran en dominios diferentes. En el caso de varios dominios, solo se puede usar el grupo universal.
- Si está activada la validación de certificados, el FQDN o la dirección IP que especifica en este campo deben coincidir con el campo Subject o Subject Alternative Name del certificado de controladora de dominio.
- Para desactivar la validación del certificado durante el protocolo de enlace de SSL, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 0
```

En este caso, no es necesario cargar ningún certificado de CA.

- Para aplicar la validación de certificado durante el protocolo de enlace de SSL (opcional), utilice el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 1
```

En este caso, deberá cargar el certificado de CA con el siguiente comando:

```
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS root CA certificate>
```

NOTA: Si la validación de certificados está activada, especifique las direcciones de servidor de controladora de dominio y el FQDN de catálogo global. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **Overview (Descripción general) > iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Network (Red)**.

El siguiente comando de RACADM es opcional.

```
racadm sslcertdownload -t 1 -f <RAC SSL certificate>
```

2. Si DHCP está activado en el iDRAC y desea utilizar el DNS proporcionado por el servidor DHCP, introduzca el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 1
```

3. Si DHCP está desactivado en iDRAC o si desea introducir manualmente la dirección IP de DNS, introduzca el siguiente comando de RACADM:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS1 <primary DNS IP address>
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS2 <secondary DNS IP address>
```

4. Si desea configurar una lista de dominios de usuario para que solamente tenga que introducir el nombre de usuario cuando se inicia sesión en la interfaz web, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.UserDomain.<index>.Name <fully qualified domain name or IP Address of the domain controller>
```

Puede configurar hasta 40 dominios de usuario con números de índice entre 1 y 40.

Descripción general del esquema extendido de Active Directory

El uso del esquema extendido requiere la extensión del esquema de Active Directory.

Prácticas recomendadas para el esquema extendido

El esquema extendido utiliza los objetos de asociación de Dell para unir iDRAC y el permiso. Esto le permite usar iDRAC en función de los permisos otorgados en general. La lista de control de acceso (ACL) predeterminada de los objetos de asociación de Dell permite la administración propia y de administradores de dominios de los permisos y el ámbito de los objetos de iDRAC.

De manera predeterminada, los objetos de asociación de Dell no heredan todos los permisos de los objetos principales de Active Directory. Si activa la herencia para el objeto de asociación de Dell, los permisos heredados para ese objeto de asociación se otorgarán a los usuarios y grupos seleccionados. Esto puede generar que se proporcionen privilegios no previstos a la iDRAC.

Para utilizar el esquema extendido manera segura, Dell recomienda no activar la herencia en objetos de asociación de Dell dentro de la implementación del esquema extendido.

Extensiones de esquema de Active Directory

Los datos de Active Directory son una base de datos distribuida de *atributos* y *clases*. El esquema de Active Directory incluye las reglas que determinan los tipos de datos que se pueden agregar o incluir en la base de datos. La clase de usuario es un ejemplo de una *clase* que se almacena en la base de datos. Algunos ejemplos de los atributos de la clase de usuario pueden incluir el nombre, el apellido, el número de teléfono, etc. Puede extender la base de datos de Active Directory al agregar sus propios y exclusivos *atributos* y *clases* para requisitos específicos. Dell ha extendido el esquema para incluir los cambios necesarios y admitir la autorización y la autenticación de administración remota mediante Active Directory.

Cada *atributo* o *clase* que se agrega a un esquema existente de Active Directory debe definirse con una Id. exclusiva. Para mantener las Id. exclusivas en toda la industria, Microsoft mantiene una base de datos de identificadores de objeto (OID) de Active Directory, de modo que cuando las empresas agregan extensiones al esquema, pueden tener la garantía de que serán exclusivas y no entrarán en conflicto entre sí. Para extender el esquema en Microsoft Active Directory, Dell recibió OID exclusivos, extensiones de nombre exclusivas e Id. de atributo vinculadas exclusivas para los atributos y las clases que se agregan al servicio de directorio:

- La extensión es: dell.
- El OID base es: 1.2.840.113556.1.8000.1280.
- El rango de Id. de enlace de RAC es: 12070 to 12079.

Descripción general sobre las extensiones de esquema de iDRAC

Dell ha extendido el esquema para incluir una propiedad *Association (Asociación)*, *Device (Dispositivo)* y *Privilege (Privilegio)*. La propiedad *Association (Asociación)* se utiliza para vincular los usuarios o grupos con un conjunto específico de privilegios para uno o varios dispositivos iDRAC. Este modelo le proporciona a un administrador flexibilidad máxima sobre las distintas combinaciones de usuarios, privilegios de iDRAC y dispositivos iDRAC en la red sin mucha complejidad.

Para cada dispositivo iDRAC físico en la red que desee integrar con Active Directory para la autenticación y la autorización, cree al menos un objeto de asociación y un objeto de dispositivo iDRAC. Puede crear varios objetos de asociación, y cada uno de ellos se puede vincular con varios usuarios, grupos de usuarios u objetos de dispositivo iDRAC, según sea necesario. Los usuarios y los grupos de usuarios de iDRAC pueden ser miembros de cualquier dominio en la empresa.

No obstante, cada objeto de asociación se puede vincular (o bien, se puede vincular usuarios, grupos de usuarios u objetos de dispositivo de iDRAC) con un solo objeto de privilegio. Este ejemplo permite al administrador controlar los privilegios de cada usuario en dispositivos iDRAC específicos.

El objeto de dispositivo iDRAC es el enlace al firmware de iDRAC para consultar Active Directory para la autenticación y la autorización. Cuando iDRAC se agrega a la red, el administrador debe configurar iDRAC y su objeto de dispositivo con su nombre de Active Directory para que los usuarios puedan realizar la autenticación y la autorización con Active Directory. Asimismo, el administrador debe agregar iDRAC al menos a un objeto de asociación para que se autentifiquen los usuarios.

En la figura siguiente se muestra que el objeto de asociación proporciona la conexión necesaria para la autenticación y la autorización.

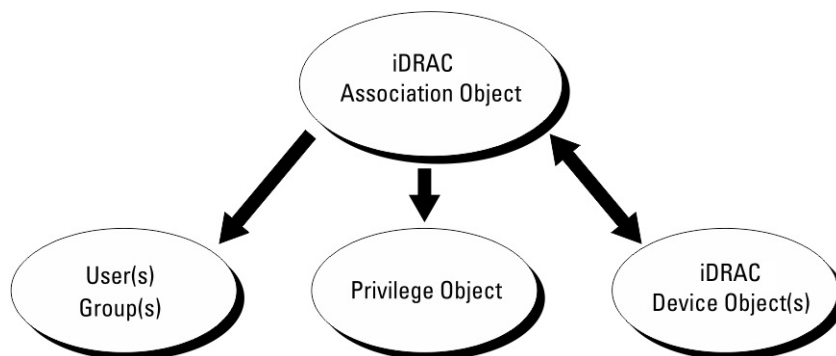


Ilustración 2. Configuración típica de los objetos de active directory

Puede crear el número de objetos de asociación que sea necesario. Sin embargo, debe crear al menos un objeto de asociación y debe tener al menos un objeto de dispositivo iDRAC para cada dispositivo iDRAC en la red que desee integrar con Active Directory para la autenticación y la autorización con iDRAC.

El objeto de asociación permite el número de usuarios o grupos que sea necesario, así como los objetos de dispositivo iDRAC. No obstante, el objeto de asociación solo incluye un objeto de privilegio por objeto de asociación. El objeto de asociación conecta los usuarios con privilegios en los dispositivos iDRAC.

La extensión de Dell al complemento ADUC MMC solo permite asociar el objeto de privilegio y los objetos iDRAC desde el mismo dominio con el objeto de asociación. La extensión de Dell no permite que un grupo o un objeto iDRAC de otros dominios se agregue como miembro del producto del objeto de asociación.

Cuando agregue grupos universales desde dominios independientes, cree un objeto de asociación con ámbito universal. Los objetos de asociación predeterminados creados por la utilidad Dell Schema Extender son grupos locales de dominio y no funcionan con grupos universales de otros dominios.

Al objeto de asociación, se pueden agregar los usuarios, los grupos de usuarios o los grupos de usuarios anidados de cualquier dominio. Las soluciones de esquema extendido admiten cualquier usuario tipo de grupo y cualquier anidamiento de grupo de usuarios en varios dominios admitido por Microsoft Active Directory.

Acumulación de privilegios con el esquema extendido

El mecanismo de autenticación de esquema extendido admite la acumulación de privilegios desde distintos objetos de privilegio asociados con el mismo usuario a través de distintos objetos de asociación. En otras palabras, la autenticación del esquema extendido acumula

privilegios para permitir que el usuario tenga el súper conjunto de todos los privilegios asignados correspondientes a los distintos objetos de privilegio asociados con el mismo usuario.

En la figura siguiente se proporciona un ejemplo de la acumulación de privilegios mediante el esquema extendido.

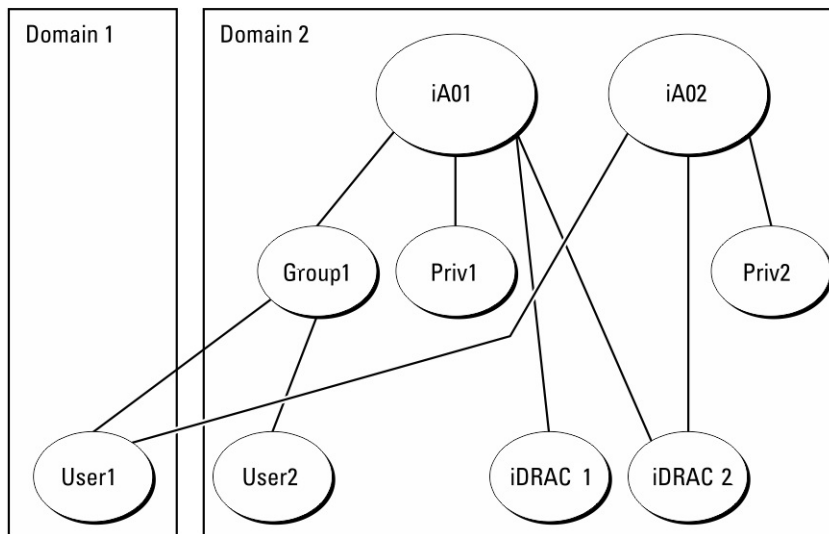


Ilustración 3. Acumulación de privilegios para un usuario

En la figura, se muestran dos objetos de asociación, A01 y A02. Usuario1 está asociado a iDRAC2 a través de ambos objetos de asociación.

La autenticación del esquema extendido acumula privilegios para permitir que el usuario tenga el conjunto máximo de privilegios según los privilegios asignados de los distintos objetos de privilegio asociados al mismo usuario.

En este ejemplo, Usuario1 dispone de los privilegios Priv1 y Priv2 en iDRAC2. Usuario1 dispone de privilegios Priv1 solo en iDRAC1. Usuario2 dispone de privilegios Priv1 en iDRAC1 e iDRAC2. Asimismo, en esta figura, se muestra que Usuario1 puede estar en un dominio diferente y puede ser miembro de un grupo.

Configuración del esquema extendido de Active Directory

Si desea configurar Active Directory para acceder a iDRAC:

1. Amplíe el esquema de Active Directory.
2. Amplíe el complemento Usuarios y equipos de Active Directory.
3. Agregue usuarios iDRAC y sus privilegios en Active Directory.
4. Configure las propiedades de Active Directory de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Extensión del esquema de Active Directory

La extensión del esquema de Active Directory agrega una unidad organizacional de Dell, clases y atributos de esquema, y privilegios y objetos de asociación de ejemplo al esquema de Active Directory. Antes de extender el esquema, asegúrese de tener los privilegios de administrador de esquemas en el maestro de esquema FSMO-Role-Owner (FSMO-Función-Propietario) en el bosque de dominio.

NOTA: La extensión del esquema de este producto es distinta de la de generaciones anteriores. El esquema anterior no funciona con este producto.

NOTA: La extensión del nuevo esquema no afecta las versiones anteriores del producto

Puede extender el esquema por medio de uno de los siguientes métodos:

- Utilidad Dell Schema Extender
- Archivo de secuencia de comandos LDIF

Si utiliza el archivo de secuencia de comandos LDIF, la unidad organizacional de Dell no se agregará al esquema.

Los archivos LDIF y la utilidad Dell Schema Extender están en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* (Documentación y herramientas de Dell Systems Management) en los siguientes directorios respectivamente:

- Unidad DVD:
 \SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\Remote_Management_Advanced\LDIF_Files
- <Unidad DVD>:
 \SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_Tools\Remote_Management_Advanced\Schema Extender

Para usar los archivos LDIF, consulte las instrucciones en el archivo léame que se incluye en el directorio **LDIF_Files**.

Puede copiar y ejecutar Schema Extender o los archivos LDIF desde cualquier ubicación.

Uso de Dell Schema Extender

PRECAUCIÓN: Dell Schema Extender usa el archivo SchemaExtenderOem.ini. Para asegurarse de que la utilidad Dell Schema Extender funcione correctamente, no modifique el nombre de este archivo.

1. En la pantalla de **Bienvenida**, haga clic en **Siguiente**.
2. Lea y comprenda la advertencia y haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione **Usar las credenciales de inicio de sesión actuales** o introduzca un nombre de usuario y una contraseña con derechos de administrador de esquema.
4. Haga clic en **Siguiente** para ejecutar Dell Schema Extender.
5. Haga clic en **Finalizar**.

El esquema se habrá extendido. Para verificar la extensión del esquema, utilice la MMC y el complemento de esquema de Active Directory a fin de comprobar que [Clases y atributos](#) exista. Consulte la documentación de Microsoft para obtener detalles acerca del uso de la MMC y el complemento de esquema de Active Directory.

Clases y atributos

Tabla 24. Definiciones de clases para las clases agregadas al esquema de Active Directory

Nombre de la clase	Número de identificación de objeto asignado (OID)
delliDRACDevice	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.1
delliDRACAssociation	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.2
dellRAC4Privileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
dellPrivileges	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
dellProduct	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5

Tabla 25. Clase DelliDRACdevice

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.1
Descripción	Representa el dispositivo iDRAC de Dell. La iDRAC debe configurarse como delliDRACDevice en Active Directory. Esta configuración permite que la iDRAC envíe solicitudes de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) a Active Directory.
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	dellProduct
Atributos	dellSchemaVersion dellRacType

Tabla 26. Clase dellDRACAssociationObject

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.7.1.2
Descripción	Representa el objeto de asociación de Dell. El objeto de asociación proporciona la conexión entre los usuarios y los dispositivos.
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	Grupo
Atributos	dellProductMembers dellPrivilegeMember

Tabla 27. Clase dellRAC4Privileges

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.3
Descripción	Define los privilegios (derechos de autorización) para iDRAC
Tipo de clase	Clase auxiliar
SuperClasses	Ninguno
Atributos	dellLoginUser dellCardConfigAdmin dellUserConfigAdmin dellLogClearAdmin dellServerResetUser dellConsoleRedirectUser dellVirtualMediaUser dellTestAlertUser dellDebugCommandAdmin

Tabla 28. Clase dellPrivileges

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.4
Descripción	Esta clase se usa como una clase de contenedor para los privilegios de Dell (derechos de autorización).
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	Usuario
Atributos	dellRAC4Privileges

Tabla 29. Clase dellProduct

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
Descripción	La clase principal de la que se derivan todos los productos Dell.
Tipo de clase	Clase estructural
SuperClasses	Equipo

Tabla 29. Clase dellProduct (continuación)

OID	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.1.5
Atributos	dellAssociationMembers

Tabla 30. Lista de atributos agregados al esquema de Active Directory

Nombre del atributo/Descripción	OID asignado/Identificador de objeto de sintaxis	Con un solo valor
dellPrivilegeMember Lista de los objetos dellPrivilege que pertenecen a este atributo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.1 Nombre distintivo (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSO
dellProductMembers Lista de los objetos dellRacDevice y DelliDRACDevice que pertenecen a esta función. Este atributo es el enlace de avance al enlace de retroceso dellAssociationMembers. Identificación de vínculo: 12070	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.2 Nombre distintivo (LDAPTYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSO
dellsLoginUser TRUE si el usuario tiene derechos de inicio de sesión en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.3 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsCardConfigAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de configuración de tarjeta en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.4 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsUserConfigAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de configuración de usuario en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.5 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsLogClearAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de borrado de registro en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.6 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsServerResetUser TRUE si el usuario tiene derechos de restablecimiento de servidor en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.7 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsConsoleRedirectUser TRUE si el usuario tiene derechos de consola virtual en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.8 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsVirtualMediaUser TRUE si el usuario tiene derechos de medios virtuales en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.9 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellsTestAlertUser TRUE si el usuario tiene derechos de usuario de alertas de prueba en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.10 Booleano (LDAPTYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO

Tabla 30. Lista de atributos agregados al esquema de Active Directory (continuación)

Nombre del atributo/Descripción	OID asignado/Identificador de objeto de sintaxis	Con un solo valor
dellIsDebugCommandAdmin TRUE si el usuario tiene derechos de administrador de comando de depuración en el dispositivo.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.11 Booleano (LDAPATYPE_BOOLEAN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7)	VERDADERO
dellSchemaVersion La versión del esquema actual se usa para actualizar el esquema.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.12 Cadena de no distinguir mayúsculas de minúsculas (LDAPATYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	VERDADERO
dellRacType Este atributo es el tipo de RAC actual para el objeto dellIDRACDevice y el vínculo de retroceso al vínculo de avance de dellAssociationObjectMembers.	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.13 Cadena de no distinguir mayúsculas de minúsculas (LDAPATYPE_CASEIGNORESTRING 1.2.840.113556.1.4.905)	VERDADERO
dellAssociationMembers Lista de los objetos dellAssociationObjectMembers que pertenecen a este producto. Este atributo es el enlace de retroceso al atributo vinculado dellProductMembers. Identificación de vínculo: 12071	1.2.840.113556.1.8000.1280.1.1.2.14 Nombre distintivo (LDAPATYPE_DN 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12)	FALSO

Instalación de Dell Extension para el complemento Usuarios y equipos de Active Directory

Cuando se extiende el esquema en Active Directory, también se debe extender el complemento Usuarios y equipos de Active Directory para que el administrador pueda administrar los dispositivos iDRAC, los usuarios y grupos de usuarios, las asociaciones y los privilegios para iDRAC.

Cuando instale el software de Systems Management con el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation (Herramientas y documentación de Dell Systems Management)*, podrá extender el complemento al seleccionar la opción **Active Directory Users and Computers Snap-in (Complemento Usuarios y computadoras de Active Directory)** durante el procedimiento de instalación. Consulte *Dell OpenManage Software Quick Installation Guide (Guía de instalación rápida del software de Dell OpenManage)* para obtener instrucciones adicionales acerca de la instalación del software de administración de sistemas. Para los sistemas operativos Windows de 64 bits, el instalador del complemento se encuentra en el siguiente directorio:

<Unidad DVD>:\SYSMGMT\ManagementStation\support\OMActiveDirectory_SnapIn64

Para obtener más información acerca del complemento Usuarios y equipos de Active Directory, consulte la documentación de Microsoft.

Cómo agregar usuarios y privilegios de iDRAC a Active Directory

Con Active Directory Users and Computers Snap-in (Complemento Usuarios y computadoras de Active Directory) de Dell, puede agregar usuarios y privilegios de iDRAC mediante la creación de objetos de dispositivo, asociación y privilegio. Para agregar cada objeto, siga estos pasos:

- Cree un objeto de dispositivo iDRAC
- Cree un objeto de privilegio
- Cree un objeto de asociación
- Agregue los objetos a un objeto de asociación


Creación de un objeto de dispositivo de iDRAC

Para crear un objeto de dispositivo de iDRAC:

1. En la ventana **Raíz de consola** de MMC, haga clic con el botón derecho del mouse en un contenedor.
2. Seleccione **Nuevo > Opciones avanzadas del objeto Dell Remote Management**.
Se abre la ventana **Nuevo objeto**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo objeto. El nombre debe ser idéntico al nombre de iDRAC que se introduce al configurar las propiedades de Active Directory mediante la interfaz web de iDRAC.
4. Seleccione **Objeto de dispositivo de iDRAC** y haga clic en Aceptar.

Creación de un objeto de privilegio


Para crear un objeto de privilegio:

 **NOTA:** Debe crear un objeto de privilegio en el mismo dominio que el objeto de asociación relacionado.

1. En la ventana **Raíz de consola** (MMC), haga clic con el botón derecho del mouse en un contenedor.
2. Seleccione **Nuevo > Opciones avanzadas del objeto Dell Remote Management**.
Se abre la ventana **Nuevo objeto**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo objeto.
4. Seleccione **Objeto de privilegio** y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto de privilegio que creó y seleccione **Propiedades**.
6. Haga clic en la ficha **Privilegios de administración remota** y asigne los privilegios para el usuario o grupo.

Creación de un objeto de asociación

Para crear un objeto de asociación:

 **NOTA:** El objeto de asociación de iDRAC se deriva de un grupo y su alcance está configurado como Local de dominio.

1. En la ventana **Raíz de consola** (MMC), haga clic con el botón derecho del mouse en un contenedor.
2. Seleccione **Nuevo > Opciones avanzadas del objeto Dell Remote Management**.
Se abre la ventana **Nuevo objeto**.
3. Introduzca un nombre para el nuevo objeto y seleccione **Objeto de asociación**.
4. Seleccione el ámbito para el **Objeto de asociación** y haga clic en Aceptar.
5. Proporcione privilegios de acceso a los usuarios autenticados para acceder al objeto de asociación creado.

Concesión de privilegios de acceso a los usuarios para los objetos de asociación

Para proporcionar privilegios de acceso a los usuarios autenticados para acceder al objeto de asociación creado:

1. Vaya a **Administrative Tools (Herramientas administrativas) > ADSI Edit (Editor de ADSI)**. Aparecerá la ventana **ADSI Edit (Editor de ADSI)**.
2. En el panel derecho, navegue al objeto de asociación creado, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Propiedades**.
3. En la ficha **Seguridad**, haga clic en **Agregar**.
4. Escriba `Authenticated Users`, y haga clic en **Check Names (Verificar nombres)** y luego en **OK (Aceptar)**. Los usuarios autenticados se agregan a la lista **Groups and user names (Grupos y nombres de usuario)**.
5. Haga clic en **OK** (Aceptar).

Adición de objetos a un objeto de asociación

En la ventana **Propiedades de objeto de asociación**, puede asociar usuarios o grupos de usuarios, objetos de privilegio y dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC.

Puede agregar grupos de usuarios y dispositivos de iDRAC.

Adición de usuarios o grupos de usuarios

Para agregar usuarios o grupos de usuarios:

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Objeto de asociación** y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Usuarios** y haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca el nombre del grupo de usuarios o del usuario y haga clic en **Aceptar**.

Adición de privilegios

Para agregar privilegios:

Haga clic en la ficha **Objeto de privilegio** para agregar el objeto de privilegio a la asociación que define los privilegios del usuario o del grupo de usuarios al autenticar un dispositivo iDRAC. Solo se puede agregar un objeto de privilegio a un objeto de asociación.

1. Seleccione la ficha **Objeto de privilegio** y haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el nombre del objeto de privilegio y haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en la ficha **Objeto de privilegio** para agregar el objeto de privilegio a la asociación que define los privilegios del usuario o del grupo de usuarios al autenticar un dispositivo iDRAC. Solo se puede agregar un objeto de privilegio a un objeto de asociación.


Cómo agregar dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC

Para agregar dispositivos iDRAC o grupos de dispositivos iDRAC:

1. Seleccione la ficha **Productos** y haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el nombre de los dispositivos iDRAC o de los grupos de dispositivos iDRAC y haga clic en **Aceptar**.
3. En la ventana **Propiedades**, haga clic en **Aplicar** y en **Aceptar**.
4. Haga clic en la ficha **Products (Productos)** para agregar un dispositivo iDRAC conectado a la red que está disponible para los usuarios o los grupos de usuarios definidos. Puede agregar varios dispositivos iDRAC a un objeto de asociación.

Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar Active Directory con esquema extendido mediante la interfaz web:

 **NOTA:** Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios) > Directory Services (Servicios de directorio) > Microsoft Active Directory**. Haga clic en **Edit (Editar)**. Aparece la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
2. Opcionalmente, active la validación de certificados y cargue el certificado digital firmado por la CA que se utilizó durante la iniciación de las conexiones SSL al comunicarse con el servidor de Active Directory (AD).
3. Haga clic en **Next (Siguiete)**. Aparece la página **Paso 2 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
4. Especifique la información de ubicación acerca de las cuentas de usuario y los servidores de Active Directory (AD). Además, especifique el tiempo que iDRAC debe esperar las respuestas de AD durante el proceso de inicio de sesión.

 **NOTA:**

- Si la validación de certificados está activada, especifique las direcciones de servidor de controladora de dominio y el FQDN. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Network (Red)**.
 - Si el usuario y los objetos de iDRAC se encuentran en dominios diferentes, no seleccione la opción **User Domain from Login (Dominio de usuario desde inicio de sesión)**. En su lugar, seleccione la opción **Specify a Domain (Especificar un dominio)** e introduzca el nombre del dominio donde el objeto de iDRAC está disponible.
5. Haga clic en **Next (Siguiete)**. Aparecerá la página **Active Directory Configuration and Management Step 3 of 4 (Paso 3 de 4 de Configuración y administración de Active Directory)**.
 6. Seleccione **Esquema extendido** y haga clic en **Siguiete**. Aparece la página **Paso 4 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
 7. Introduzca el nombre y la ubicación del objeto de dispositivo de iDRAC en Active Directory (AD) y haga clic en **Terminar**.

Se habrán configurado los valores de Active Directory para el modo de esquema extendido.

Configuración de Active Directory con esquema extendido mediante RACADM

Para configurar Active Directory con esquema estándar a través de RACADM:

1. Use los siguientes comandos:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Enable 1
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.Schema 2
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.RacName <RAC common name>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.RacDomain <fully qualified rac domain name>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController1 <fully qualified domain name or IP
address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController2 <fully qualified domain name or IP
address of the domain controller>
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DomainController3 <fully qualified domain name or IP
address of the domain controller>
```

- Introduzca el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de la controladora de dominio, no el FQDN del dominio. Por ejemplo: introduzca `servername.dell.com`, en lugar de `dell.com`.
- Debe proporcionar al menos una de las tres direcciones. La iDRAC trata de conectarse con cada una de las direcciones configuradas, una a la vez, hasta establecer una conexión satisfactoriamente. Con la opción Extended Schema (Esquema extendido), son las direcciones IP o FQDN de las controladoras de dominio donde se ubica este dispositivo iDRAC.
- Para desactivar la validación del certificado durante el protocolo de enlace de SSL, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 0
```

En este caso, no tiene que cargar un certificado de CA.

- Para aplicar la validación de certificado durante el protocolo de enlace SSL (opcional):

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.CertValidationEnable 1
```

En este caso, deberá cargar un certificado de la entidad emisora con el siguiente comando:

```
racadm sslcertupload -t 0x2 -f <ADS root CA certificate>
```

NOTA: Si la validación de certificados está activada, especifique las direcciones de servidor de controladora de dominio y el FQDN. Asegúrese de que el DNS esté configurado correctamente en **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Network (Red)**.

El siguiente comando de RACADM es opcional:

```
racadm sslcertdownload -t 1 -f <RAC SSL certificate>
```

2. Si DHCP está activado en el iDRAC y desea utilizar el DNS proporcionado por el servidor DHCP, introduzca el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 1
```

3. Si DHCP está desactivado en iDRAC o si desea introducir manualmente la dirección IP de DNS, introduzca el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP 0
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS1 <primary DNS IP address>
racadm set iDRAC.IPv4.DNSFromDHCP.DNS2 <secondary DNS IP address>
```

4. Si desea configurar una lista de dominios de usuario para que solamente tenga que introducir el nombre de usuario cuando se inicia sesión en la interfaz web del iDRAC, utilice el siguiente comando:

```
racadm set iDRAC.UserDomain.<index>.Name <fully qualified domain name or IP Address of the
domain controller>
```

Puede configurar hasta 40 dominios de usuario con números de índice entre 1 y 40.

Prueba de la configuración de Active Directory

Puede probar la configuración de Active Directory para comprobar si es correcta o para diagnosticar el problema con un inicio de sesión de Active Directory fallido.

Prueba de la configuración de Active Directory mediante una interfaz web de iDRAC

Para probar la configuración de Active Directory:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de iDRAC) > Users (Usuarios) > Directory Services (Servicios de directorio) > Microsoft Active Directory** y haga clic en **Test (Probar)**. Aparecerá la página **Test Active Directory Settings (Probar configuración de Active Directory)**.
2. Haga clic en **Prueba**.
3. Introduzca un nombre de usuario de prueba (por ejemplo, **nombredesusuario@dominio.com**) y la contraseña, y haga clic en **Start Test (Iniciar prueba)**. Aparecerán los resultados detallados de la prueba y el registro de la misma.

Si se produce un error en cualquiera de los pasos, examine la información que aparece en el registro de la prueba para identificar el error y su posible solución.

NOTA: Al realizar la prueba de la configuración de Active Directory con la opción Enable Certificate Validation (Activar validación de certificados) seleccionada, iDRAC requiere que se identifique el servidor de Active Directory mediante el FQDN, y no una dirección IP. Si el servidor de Active Directory se identifica mediante una dirección IP, la validación de certificados falla porque iDRAC no puede comunicarse con el servidor de Active Directory.

Prueba de la configuración de Active Directory mediante RACADM

Para probar la configuración de Active Directory, utilice el comando `testfeature`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de los usuarios LDAP genéricos

La iDRAC proporciona una solución genérica para admitir la autenticación basada en el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP). Esta función no requiere ninguna extensión del esquema en los servicios de directorio.

Para hacer que la implementación LDAP de la iDRAC sea genérica, los elementos comunes entre los distintos servicios de directorio se utilizan para agrupar usuarios y, luego, asignar la relación usuario-grupo. La acción específica del servicio de directorio es el esquema. Por ejemplo, puede haber nombres de atributo diferentes para el grupo, el usuario y el vínculo entre el usuario y el grupo. Estas acciones se configuran en la iDRAC.

NOTA: Los inicios de sesión de autenticación de dos factores (TFA) basada en tarjeta inteligente e inicio de sesión único (SSO) no se admiten para el servicio de directorio de LDAP genérico.

Configuración del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz basada en web de iDRAC

Para configurar el del servicio de directorio de LDAP genérico mediante la interfaz web:

NOTA: Para obtener información acerca de los distintos campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Users (Usuarios) > Directory Services (Servicios de directorio) > Generic LDAP Directory Service (Servicio de directorio de LDAP genérico)** y haga clic en **Edit (Editar)**. En la página **Generic LDAP Configuration and Management Step 1 of 3 (Configuración y administración de LDAP genérico, paso 1 de 3)**, figura la configuración actual del LDAP genérico.

- De manera opcional, active la validación de certificados y cargue el certificado digital que se utilizó durante la iniciación de las conexiones SSL al comunicarse con un servidor LDAP genérico.

NOTA: En esta versión, no se admite el enlace LDAP basado en puertos no SSL. Solo se admite LDAP mediante SSL.

- Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparece la página **Paso 2 de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico**.
- Active la autenticación LDAP genérica y especifique la información de ubicación sobre los servidores LDAP genéricos y las cuentas de usuario.

NOTA: Si se ha habilitado la validación de certificados, especifique el FQDN del servidor LDAP y asegúrese de que el DNS se haya configurado correctamente en **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red)**.

NOTA: En esta versión, no se admiten grupos anidados. El firmware busca el miembro directo del grupo para que coincida con el DN del usuario. Asimismo, se admite solamente un único dominio. No se admiten dominios cruzados.

- Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparece la página **Paso 3a de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico**.
- Haga clic en **Grupo de roles**. Aparece la página **Paso 3b de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico**.
- Especifique el nombre distintivos del grupo y los privilegios asociados con este. A continuación, haga clic en **Aplicar**.
NOTA: Si utiliza Novell eDirectory y ha utilizado los caracteres # (numeral), " (comillas dobles), ; (punto y coma), > (mayor que), , (coma) o <(menor que) para el nombre DN del grupo, estos debe ser escapados.

Se guarda la configuración de grupo de roles. En la página **Generic LDAP Configuration and Management Step 3a of 3 (Paso 3a de 3 de Configuración y administración de LDAP genérico)**, aparece dicha configuración.

- Si desea configurar grupos de roles adicionales, repita los pasos 7 y 8.
- Haga clic en **Finalizar**. Se habrá configurado el servicio de directorio LDAP.

Configuración del servicio de directorio LDAP genérico mediante RACADM

Para configurar el servicio de directorio LDAP, utilice los objetos de los grupos `iDRAC.LDAP` e `iDRAC.LDAPRole`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Prueba de la configuración del servicio de directorio de LDAP

Puede probar la configuración del servicio de directorio de LDAP para comprobar si es correcta o para diagnosticar la falla de la sesión de inicio de LDAP.

Prueba de la configuración del servicio de directorio de LDAP mediante una interfaz web de iDRAC

Para probar la configuración del servicio de directorio LDAP:

- En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Users (Usuarios) > Directory Services (Servicios de directorio) > Generic LDAP Directory Service (Servicio de directorio de LDAP genérico)**. La página **Configuración y administración de LDAP genérico** muestra la configuración actual del LDAP genérico.
- Haga clic en **Prueba**.
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de directorio elegido para probar la configuración de LDAP. El formato depende de la opción utilizada para *Attribute of User Login (Atributo de inicio de sesión del usuario)* y el nombre de usuario introducido debe coincidir con el valor del atributo elegido.

NOTA: Al realizar la prueba de la configuración de LDAP con la opción **Enable Certificate Validation (Activar la validación de certificados)** seleccionada, la iDRAC requiere que el FQDN (y no una dirección IP) identifique el servidor de LDAP. Si al servidor

de LDAP lo identifica una dirección IP, fallará la validación del certificado, porque la iDRAC no puede comunicarse con el servidor LDAP.

i **NOTA:** Cuando está habilitada la opción de LDAP genérico, la iDRAC primero intenta iniciar la sesión del usuario como un usuario de directorio. Si ocurre un error, se activa la búsqueda de usuario local.

Aparecen los resultados de la prueba y el registro de la misma.

Prueba de la configuración del servicio de directorio LDAP mediante RACADM

Para probar la configuración del servicio de directorio LDAP, utilice el comando `test.feature`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Modo de bloqueo de la configuración del sistema

El modo de bloqueo de la configuración del sistema permite evitar cambios accidentales después del aprovisionamiento de un sistema. El modo de bloqueo puede aplicarse a la configuración y a las actualizaciones de firmware. Cuando el sistema está bloqueado, se impide cualquier intento de cambio de la configuración del sistema. Si se intenta cambiar la configuración vital del sistema, se mostrará un mensaje de error. Habilitar el modo de bloqueo del sistema bloquea la actualización del firmware de las tarjetas I/O de terceros utilizando las herramientas del proveedor.

El modo de bloqueo del sistema solo está disponible para los clientes con licencia de la empresa.

En la versión 4.40.00.00, la funcionalidad de bloqueo del sistema se extiende también a los NIC.

NOTA: El bloqueo mejorado para los NIC solo incluye el bloqueo del firmware para evitar las actualizaciones. El bloqueo de la configuración (x-UEFI) no es compatible.

NOTA: Después de activar el modo de bloqueo del sistema, los usuarios no pueden cambiar los valores de configuración. Los campos de configuración del sistema están desactivados.

Se puede activar o desactivar el modo de bloqueo mediante el uso de las siguientes interfaces:

- Interfaz web del iDRAC
- RACADM
- WSMAN
- SCP (perfil de configuración del sistema)
- Redfish
- Si presiona F2 durante la POST y selecciona configuración de iDRAC
- Borrado del sistema de fábrica

NOTA: Para habilitar el modo de bloqueo, debe tener la licencia de iDRAC Enterprise o Datacenter y privilegios de control y configuración del sistema.

NOTA: Es posible que pueda acceder a vMedia con el sistema en modo de bloqueo, pero la configuración de recursos compartidos de archivos remotos no está activada.

NOTA: Las interfaces como OMSA, SysCfg y USC solo pueden comprobar la configuración, pero no pueden modificarla.

En la siguiente tabla se indican las características funcionales y no funcionales, las interfaces y las utilidades que se ven afectadas por el modo de bloqueo:

NOTA: No se admite el cambio del orden de arranque con iDRAC cuando el modo de bloqueo está activado. Sin embargo, la opción de control de arranque está disponible en el menú de vConsole, el cual no surte efecto cuando iDRAC está en modo de bloqueo.

Tabla 31. Elementos afectados por el modo de bloqueo

Deshabilitado	Permanece funcional
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminación de licencias • Actualizaciones de DUP • Importación de SCP • Restablecer a los valores predeterminados • OMSA/OMSS • IPMI • DRAC/LC • DTK-Syscfg • Redfish • OpenManage Essentials • BIOS (la configuración de F2 es de solo lectura) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operaciones de alimentación: encendido/apagado, restablecimiento • Configuración del límite de alimentación • Prioridad de alimentación • Identificación de dispositivos (chasis o PERC) • Sustitución de piezas, restauración sencilla y sustitución de la placa base • Ejecución de diagnósticos • Operaciones modulares (FlexAddress o dirección asignada de forma remota) • Código de acceso de Administrador de grupo

Tabla 31. Elementos afectados por el modo de bloqueo

Deshabilitado	Permanece funcional
<ul style="list-style-type: none"> ● Administrador de grupo ● Seleccionar tarjetas de red ● iLKM/SEKM 	<ul style="list-style-type: none"> ● Todas las herramientas de proveedores que tengan acceso directo al dispositivo (excluye los NIC seleccionados) ● Exportación de licencias ● PERC <ul style="list-style-type: none"> ○ CLI de PERC ○ DTK-RAIDCFG ○ F2/Ctrl+R ● Todas las herramientas de proveedores que tengan acceso directo al dispositivo ● NVMe <ul style="list-style-type: none"> ○ DTK-RAIDCFG ○ F2/Ctrl+R ● BOSS-S1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Marvell CLI ○ F2/Ctrl+R ● Configuración de ISM/OMSA (habilitación de BMC del sistema operativo, comando ping al guardián, nombre del sistema operativo, versión del sistema operativo)

NOTA: Cuando el modo de bloqueo está activado, la opción de inicio de sesión de OpenID Connect no se muestra en la página de inicio de sesión de iDRAC.

Configuración de iDRAC para inicio de sesión único o inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

En esta sección, se proporciona información para configurar iDRAC con el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente (para usuarios locales y usuarios de Active Directory) y el inicio de sesión único (SSO) (para usuarios de Active Directory). SSO y el inicio de sesión único son funciones con licencia.

iDRAC es compatible con la autenticación de Active Directory basada en Kerberos para admitir inicios de sesión de tarjetas inteligentes y SSO. Para obtener información acerca de Kerberos, consulte el sitio web de Microsoft.

Temas:

- [Prerrequisitos para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#)
- [Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory](#)
- [Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente](#)
- [Configuración de inicio de sesión con la tarjeta inteligente](#)
- [Inicio de sesión mediante la tarjeta inteligente](#)

Prerrequisitos para el inicio de sesión único de Active Directory o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

A continuación se indican los prerrequisitos de inicios de sesión SSO y mediante tarjeta inteligente basados en Active Directory:

- Sincronice la hora de la iDRAC con la hora de la controladora de dominio de Active Directory. Si no lo hace, la autenticación de Kerberos en la iDRAC no funcionará. Es posible usar la zona horaria y la función de NTP para sincronizar la hora. Para hacerlo, consulte [Configuración de zona horaria y NTP](#).
- Registre el iDRAC como equipo en el dominio raíz de Active Directory.
- Genere un archivo keytab mediante la herramienta ktpass.
- Para habilitar el inicio de sesión único para el esquema extendido, asegúrese de que la opción **Trust this user for delegation to any service (Kerberos only) (Confiar en este usuario para la delegación a cualquier servicio [solo Kerberos])** esté activada en la ficha **Delegation (Delegación)** del usuario keytab. Esta ficha solo está disponible después de crear el archivo keytab mediante la utilidad ktpass.
- Configure el explorador para activar el inicio de sesión SSO.
- Cree los objetos de Active Directory y proporcione los privilegios necesarios.
- Para SSO, configure la zona de búsqueda invertida en los servidores DNS para la subred en la que reside iDRAC.
 - ⓘ **NOTA:** Si el nombre del host no coincide con la búsqueda de DNS invertida, fallará la autenticación de Kerberos.
- Configure el navegador para que admita el inicio de sesión SSO. Para obtener más información, consulte [Inicio de sesión único](#).
 - ⓘ **NOTA:** Google Chrome y Safari no admiten Active Directory para realizar el inicio de sesión SSO.

Registro de iDRAC en el sistema de nombre de dominio

Para registrar iDRAC en el dominio raíz de Active Directory:

1. Haga clic en **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red**. Aparecerá la página **Red**.
2. Puede seleccionar **Ajustes de IPv4** o **Ajustes de IPv6** basado en los ajustes de la IP.


3. Proporcione una dirección IP válida del **Servidor DNS preferido/alternativo**. Este valor es una dirección IP válida del DNS que forma parte del dominio raíz.
4. Seleccione **Registrar el iDRAC en DNS**.
5. Indique un **nombre de dominio DNS** válido.
6. Verifique que la configuración de DNS de la red coincida con la información de DNS de Active Directory.
Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Creación de objetos de Active Directory y establecimiento de privilegios

Inicio de sesión en SSO basado en el esquema estándar de Active Directory


Realice los pasos a continuación para el inicio de sesión SSO basado en el esquema estándar de Active Directory:

1. Cree un grupo de usuarios.
2. Cree un usuario para el esquema estándar.

 **NOTA:** Utilice el grupo de usuarios y el usuario de AD existentes.

Inicio de sesión en SSO basado en el esquema extendido de Active Directory


Realice los pasos a continuación para el inicio de sesión SSO basado en el esquema extendido de Active Directory:

1. Cree el objeto de dispositivo, el objeto de privilegio y el objeto de asociación en el servidor de Active Directory.
2. Establezca los privilegios de acceso al objeto de privilegio creado.
 **NOTA:** Es recomendable no proporcionar privilegios de administrador, ya que esto podría omitir algunas comprobaciones de seguridad.
3. Asocie el objeto de dispositivo y el objeto de privilegio con el objeto de asociación.
4. Agregue el usuario de SSO (usuario con acceso) anterior al objeto de dispositivo.
5. Proporcione privilegio de acceso a *Usuarios autenticados* para acceder al objeto de asociación creado.

Inicio de sesión en SSO de Active Directory

Realice los pasos a continuación para el inicio de sesión en SSO de Active Directory:

1. Cree un usuario keytab de Kerberos que se utiliza para la creación del archivo keytab.

 **NOTA:** Cree una clave nueva de KERBROS para cada IP de iDRAC.

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory

Antes de configurar iDRAC para el inicio de sesión SSO de Active Directory, asegúrese de satisfacer todos los prerrequisitos.

Puede configurar iDRAC para SSO de Active Directory cuando configura una cuenta de usuario basada en Active Directory.

Creación de un usuario en Active Directory para SSO

Realice los siguientes pasos para crear un usuario en Active Directory para SSO:


1. Cree un nuevo usuario en la unidad organizacional.
2. Vaya a **Usuario de Kerberos>Propiedades>Cuenta>Utilizar tipos de cifrado AES de Kerberos para esta cuenta**

3. Utilice el siguiente comando para generar un archivo keytab de Kerberos en el servidor de Active Directory:

```
C:\> ktpass.exe -princ HTTP/idrac7name.domainname.com@DOMAINNAME.COM -mapuser  
DOMAINNAME\username -mapop set -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass  
[password] -out c:\krbkeytab
```

Observe el esquema extendido

- Cambie la configuración de delegación del usuario de Kerberos.
- Vaya a **Usuario de Kerberos>Propiedades>Delegación>Confiar en este usuario para la delegación a cualquier servicio (solo para Kerberos)**

 **NOTA:** Cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión desde la estación de administración del usuario de Active Directory después de cambiar la configuración anterior.

Generación del archivo Keytab de Kerberos

Para admitir SSO y la autenticación de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, iDRAC es compatible con la configuración para activarse a sí mismo como un servicio de Kerberos en una red Kerberos de Windows. La configuración de Kerberos en iDRAC implica los mismos pasos que la configuración de un servicio de Kerberos de servidor que no es de Windows como un elemento principal de seguridad en Active Directory del servidor de Windows.

La herramienta *ktpass* (disponible en Microsoft como parte del CD/DVD de instalación del servidor) se utiliza para crear las vinculaciones de nombre principal de servicio (SPN) con una cuenta de usuario y exportar la información de confianza a un archivo *keytab* de Kerberos tipo MIT, que permite una relación de confianza entre un usuario o un sistema externos y el centro de distribución de claves (KDC). El archivo *keytab* contiene una clave criptográfica, que se utiliza para cifrar la información entre el servidor y el KDC. La herramienta *ktpass* permite servicios basados en UNIX que admiten la autenticación Kerberos para usar las funciones de interoperabilidad proporcionadas por un servicio KDC Kerberos del servidor Windows. Para obtener más información sobre la utilidad **ktpass**, consulte el sitio web de Microsoft en: [technet.microsoft.com/en-us/library/cc779157\(WS.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779157(WS.10).aspx)

Antes de generar un archivo *keytab*, debe crear una cuenta de usuario de Active Directory para utilizar con la opción **-usuariodemapa** del comando *ktpass*. Además, debe tener el mismo nombre DNS de iDRAC en el cual carga el archivo *keytab* generado.

Para generar un archivo *keytab* mediante la herramienta *ktpass*:


1. Ejecute la utilidad *ktpass* en la controladora de dominio (servidor de Active Directory) donde desee asignar el iDRAC a una cuenta de usuario en Active Directory.
2. Utilice el comando *ktpass* siguiente para crear el archivo *keytab* de Kerberos:

```
C:\> ktpass.exe -princ HTTP/idrac7name.domainname.com@DOMAINNAME.COM -mapuser  
DOMAINNAME\username -mapop set -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -pass  
[password] -out c:\krbkeytab
```

El tipo de cifrado es AES256-SHA1. El tipo principal es KRB5_NT_PRINCIPAL. Las propiedades de la cuenta de usuario a la que se asigna el nombre principal del servicio debe tener activada la propiedad **Utilizar tipos de cifrado AES 256 para esta cuenta**.


 **NOTA:** Utilice letras minúsculas para el **Nombre de iDRAC** y el **Nombre principal del servicio**. Utilice letras mayúsculas para el nombre del dominio, como se muestra en el ejemplo.

Se genera un nuevo archivo *keytab*.

 **NOTA:** Si encuentra algún problema con el usuario de iDRAC para el cual creó el archivo *keytab*, cree un nuevo usuario y un nuevo archivo *keytab*. Si vuelve a ejecutar el mismo archivo *keytab* que creó inicialmente, no se configura correctamente.

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante la interfaz web

Para configurar iDRAC para un inicio de sesión SSO de Active Directory:

 **NOTA:** Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

1. Verifique si el nombre DNS de iDRAC coincide con el nombre de dominio calificado de iDRAC. Para ello, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Red > Configuración común** y consulte la propiedad **Nombre DNS de iDRAC**.

- Al configurar Active Directory para configurar una cuenta de usuario basada en el esquema estándar o el esquema extendido, realice los dos pasos adicionales siguientes para configurar SSO:
 - Cargue el archivo keytab en la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.
 - Seleccione **Activar inicio de sesión único** en la página **Paso 2 de 4 de Configuración y administración de Active Directory**.

Configuración del inicio de sesión SSO de iDRAC para usuarios de Active Directory mediante RACADM

Para activar el inicio de sesión único (SSO), complete los pasos para configurar Active Directory y ejecute el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable 1
```

Configuración del software de administración

Realice los siguientes pasos después de configurar el inicio de sesión SSO para usuarios de Active Directory:

- Establezca la IP del servidor DNS en las propiedades de Red y mencione la dirección IP preferida del servidor DNS.
- Vaya a Mi computadora y agregue el dominio ***domain.tld**.
- Agregue el usuario de Active Directory como administrador. Para ello, vaya a: **Mi PC > Administrar > Usuario local y grupos > Grupos > Administrador** y agregue el usuario de Active Directory.
- Cierre sesión en el sistema e inicie sesión nuevamente con la credencial de usuario de Active Directory.
- En la configuración de Internet Explorer, agregue el dominio *domain.tld como se muestra a continuación:
 - Vaya a **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Internet local > Sitios** y desmarque la selección **Detectar automáticamente la configuración de red de intranet**. Seleccione las tres opciones restantes y haga clic en **Avanzado** para agregar *domain.tld.
 - Abra una ventana nueva en Internet Explorer y use el nombre de host de iDRAC para iniciar la GUI de la iDRAC.
- En la configuración de Mozilla Firefox, agregue el dominio *domain.tld:
 - Inicie el explorador Firefox y escriba about:config en la URL.
 - Escriba "negotiate" en el cuadro de texto de filtro. Haga doble clic en el resultado que se compone de *auth.trusted.uris*. Escriba el dominio, guarde la configuración y cierre el explorador.
 - Abra una ventana nueva en Firefox y use el nombre de host de iDRAC para iniciar la GUI de la iDRAC.

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

Antes de activar o desactivar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente para iDRAC, asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- Configurar los permisos iDRAC.
- Completar la configuración de usuario local de iDRAC o la configuración de usuario de Active Directory con los certificados adecuados.

NOTA: Si el inicio de sesión por tarjeta inteligente está activado, se deshabilitan SSH, IPMI en LAN, Serie en LAN y RACADM remoto. Nuevamente, si desactiva el inicio de sesión por tarjeta inteligente, las interfaces no se activan automáticamente.

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente utilizando la interfaz web

Para activar o desactivar la función de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

- En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Users (Usuarios) > Smart Card (Tarjeta inteligente)**. Se muestra la página **Tarjeta inteligente**.
- En el menú desplegable **Configure Smart Card Logon (Configurar inicio de sesión mediante tarjeta inteligente)**, seleccione **Enabled (Habilitado)** para activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente o seleccione **Enabled With Remote RACADM (Habilitado con RACADM remoto)**. De lo contrario, seleccione **Desactivado**.

Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.
Se le solicitará un inicio de sesión mediante tarjeta inteligente durante todos los intentos de inicio de sesión subsiguientes mediante la interfaz web de iDRAC.

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante RACADM

Para activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, utilice el comando `set` con objetos en el grupo `iDRAC.SmartCard`.


Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Activación o desactivación del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar la función de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Tarjeta inteligente**.
Se muestra la página **Tarjeta inteligente de la configuración de iDRAC**.
2. Seleccione **Enabled (Habilitado)** para activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente. De lo contrario, seleccione **Desactivado**.
Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
La función de inicio de sesión mediante tarjeta inteligente se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Configuración de inicio de sesión con la tarjeta inteligente

 **NOTA:** Para configurar la tarjeta inteligente en Active Directory, iDRAC debe configurarse con un inicio de sesión SSO estándar o con esquema extendido.

Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios de Active Directory

Antes de configurar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para los usuarios de Active Directory, asegúrese de haber cumplido los requisitos necesarios.

Para configurar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC:

1. En la interfaz web de iDRAC, al configurar Active Directory para establecer una cuenta de usuario basada en el esquema estándar o el esquema extendido, en la página **Paso 1 de 4 de Configuración y administración de Active Directory** realice lo siguiente:
 - Active la validación de certificados.
 - Cargue un certificado firmado por la CA de confianza.
 - Cargue el archivo keytab.
2. Active el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración del inicio de sesión mediante tarjeta inteligente de iDRAC para usuarios locales

Para configurar el usuario local de iDRAC para inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. Cargue el certificado de usuario de tarjeta inteligente y el certificado de CA de confianza en iDRAC.
2. Active el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.


Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente

Antes de cargar el certificado de usuario, asegúrese de que el certificado de usuario del proveedor de la tarjeta inteligente se ha exportado en el formato Base64. También se admiten los certificados SHA-2.

Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de usuario de tarjeta inteligente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Usuarios > Tarjeta inteligente**.

 **NOTA:** La función de inicio de sesión con la tarjeta inteligente requiere la configuración del certificado de usuario local o de Active Directory.

2. En **Configurar Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente**, seleccione **Activado con RACADM remoto** para habilitar la configuración.
3. Establezca la opción para **Activar la revisión CRL para el Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente**.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Carga del certificado de usuario de tarjeta inteligente mediante RACADM

Para cargar el certificado de usuario de tarjeta inteligente, utilice el objeto **usercertupload**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Cómo solicitar el certificado para la inscripción de la tarjeta inteligente

Siga estos pasos para solicitar el certificado para inscripción de tarjeta inteligente:

1. Conecte la tarjeta inteligente en el sistema cliente e instale los controladores y software necesarios.
2. Compruebe el estado del controlador en el Administrador de dispositivos.
3. Inicie el agente de inscripción de la tarjeta inteligente en el explorador.
4. Ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña**, y haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Solicitar certificado**.
6. Haga clic en **Solicitar certificado avanzado**.
7. Haga clic en **Solicitar un certificado** para una tarjeta inteligente en nombre de otro usuario desde la estación de inscripción del certificado de la tarjeta inteligente.
8. Haga clic en el botón **Seleccionar usuario** para seleccionar el usuario que desea inscribir.
9. Haga clic en **Inscribirse** e ingrese la credencial de la tarjeta inteligente.
10. Ingrese el PIN de la tarjeta inteligente y haga clic en **Enviar**.

Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente

Antes de cargar el certificado de CA, asegúrese de disponer de un certificado firmado por la CA.

Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente mediante la interfaz web

Para cargar el certificado de CA de confianza para el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) > Network (Red) > User Authentication (Autenticación de usuario) > Local Users (Usuarios locales)**.
Se muestra la página **Users (Usuarios)**.
2. En la columna **Identificación de usuario**, haga clic en un número de identificación de usuario.
Aparece la página **Menú principal de usuarios**.
3. En **Configuraciones de tarjeta inteligente**, seleccione **Cargar certificado de CA de confianza** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Carga del certificado de CA de confianza**.
4. Busque y seleccione el certificado de CA de confianza y haga clic en **Aplicar**.

Carga del certificado de CA de confianza para tarjeta inteligente mediante RACADM

Para cargar el certificado de CA de confianza para el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, utilice el objeto **usercontentupload**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Inicio de sesión mediante la tarjeta inteligente

 **NOTA:** El inicio de sesión mediante tarjeta inteligente es soportado en Edge/Chrome y Firefox.

 **NOTA:** El inicio de sesión mediante tarjeta inteligente solo es soportado en la versión 1.2 de TLS.

Realice lo siguiente para el inicio de sesión con una tarjeta inteligente:

1. Cierre sesión desde la GUI de la iDRAC después de habilitar la tarjeta inteligente.
2. Inicie la iDRAC por medio de `http://IP/` o de FQDN. `http://FQDN/`
3. Haga clic en **Instalar** después de descargar el complemento de la tarjeta inteligente.
4. Ingrese el PIN de la tarjeta inteligente y haga clic en **Enviar**.
5. iDRAC iniciará sesión correctamente con una tarjeta inteligente.

Configuración de iDRAC para enviar alertas

Es posible configurar alertas y acciones para determinados sucesos que se producen en el sistema administrado. Un suceso se produce cuando el estado de un componente del sistema es mayor que la condición definida previamente. Si un evento coincide con un filtro de eventos, y este filtro se configuró para que genere una alerta (correo electrónico, captura SNMP, alerta IPMI, registros del sistema remoto, evento de Redfish o eventos de WS), se envía una alerta a uno o más destinos configurados. Si el mismo filtro de sucesos está configurado para ejecutar una acción (como reiniciar, ejecutar un ciclo de encendido o apagar el sistema), la acción se ejecutará. Puede establecer solamente una acción para cada suceso.

Si desea configurar iDRAC para enviar alertas:

1. Active las alertas.
2. De manera opcional, puede filtrar las alertas en función de la categoría o la gravedad.
3. Configure los valores de alerta por correo electrónico, alerta IPMI, captura SNMP, registro del sistema remoto, suceso de Redfish, registro del sistema operativo y/o sucesos de WS.
4. Active las alertas y las acciones de suceso, como por ejemplo:
 - Envíe una alerta por correo electrónico, alerta IPMI, capturas SNMP, registros del sistema remoto, suceso de Redfish, registro del sistema operativo o sucesos de WS a los destinos configurados.
 - Realice un reinicio, un apagado o un ciclo de encendido del sistema administrado.

NOTA: En caso de que una actualización requiera el restablecimiento/reinicio de la iDRAC, o si se reinicia la iDRAC, se recomienda verificar si la iDRAC está completamente lista; para ello, espere unos segundos hasta un máximo de cinco minutos antes de usar cualquier otro comando.

Temas:

- [Activación o desactivación de alertas](#)
- [Configuración de alertas de suceso](#)
- [Configuración de suceso de periodicidad de alertas](#)
- [Configuración de acciones del suceso](#)
- [Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI](#)
- [Configuración de sucesos de WS](#)
- [Configuración de sucesos de Redfish](#)
- [Configuración del registro del sistema remoto](#)
- [Supervisión de sucesos del chasis](#)
- [Id. de mensaje de alertas](#)

Activación o desactivación de alertas

Para enviar una alerta a destinos configurados o para realizar una acción de evento, deberá habilitar la opción de alertas globales. Esta propiedad prevalece sobre las alertas individuales o las acciones de eventos establecidas.

Activación o desactivación de alertas mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la generación de alertas:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de alertas**. Aparecerá la página **Alertas**.
2. En la sección **Alertas**, realice lo siguiente:
 - Seleccione **Activar** para activar la generación de alertas o realizar una acción de suceso.
 - Seleccione **Desactivar** para desactivar la generación de alertas o realizar una acción de suceso.
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Configuración de alerta rápida

Realice lo siguiente para configurar alertas en grandes cantidades:

1. Vaya a **Configuración de alerta rápida** en la página **Configuración de alertas**.
2. Realice lo siguiente en la sección **Configuración de alerta rápida**:
 - Seleccione la categoría de la alerta.
 - Seleccione la notificación de gravedad del problema.
 - Seleccione la ubicación en la que desea recibir estas notificaciones.
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

 **NOTA:** Debe seleccionar al menos un tipo de categoría, gravedad y destino para aplicar la configuración.

Todas las alertas configuradas se muestran en **Resumen de configuración de alertas**.

Activación o desactivación de alertas mediante RACADM

Utilice el comando siguiente:

```
racadm set iDRAC.IPMILan.AlertEnable <n>
```

n=0: Inhabilitado

n=1: Habilitado

Activación o desactivación de alertas mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar la generación de alertas o acciones de suceso:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Alertas**. Aparece la pantalla **Alertas de configuración de iDRAC**.
2. En **Platform Events (Eventos de plataforma)**, seleccione **Enabled (Habilitado)** para activar la generación de alertas o acciones de eventos. De lo contrario, seleccione **Desactivado**. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Se habrán configurado los valores de alerta.

Configuración de alertas de suceso

Puede configurar alertas de sucesos como alertas por correo electrónico, alertas IPMI, capturas SNMP, registros del sistemas remoto, registros del sistema operativo y sucesos WS para que se envíen a los destinos configurados.

Configuración de alertas de suceso mediante la interfaz web

Para establecer una alerta de suceso mediante la interfaz web:

1. Asegúrese de tener configuradas las alertas por correo electrónico, las alertas IPMI, las capturas SNMP o los parámetros de registro del sistema remoto.
2. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de alertas y del registro del sistema remoto**.
3. En **Categoría**, seleccione una o todas de las siguientes alertas para los sucesos necesarios:
 - Correo electrónico
 - Captura SNMP
 - Alerta IPMI
 - Registro del sistema remoto
 - eventos de WS

- Registro del sistema operativo
- Suceso de Redfish

4. Seleccione **Acción**.

La configuración se guarda.

5. De manera opcional, puede enviar un suceso de prueba. En el campo **ID de mensaje para suceso de prueba**, ingrese la identificación de mensaje para probar si se generó la alerta y haga clic en **Probar**. Para obtener más información sobre la comprobación de los mensajes de eventos y error generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte la *Guía de referencia de mensajes de errores y eventos de Dell* en [iDRACmanuals](#)

Configuración de alertas de suceso mediante RACADM

Para establecer alertas de suceso, utilice el comando **eventfilters**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de suceso de periodicidad de alertas

Es posible configurar la iDRAC para generar eventos adicionales en intervalos específicos si el sistema continúa funcionando a una temperatura mayor que el límite de umbral de temperatura de entrada. El intervalo predeterminado es de 30 días. El rango válido es de 0 a 366 días. Un valor de '0' indica que no está habilitada la periodicidad de eventos.

 **NOTA:** Debe tener privilegio para configurar iDRAC para que establezca el valor de periodicidad de alertas.

Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante RACADM

Para configurar el suceso de periodicidad de alertas mediante RACADM, utilice el comando **eventfilters**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de sucesos de periodicidad de alertas mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar el valor de periodicidad de alertas:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Alert Recurrence (Periodicidad de alertas)**.
2. En la columna **Periodicidad**, introduzca el valor de frecuencia de alertas para la categoría, alerta y tipos de gravedad requeridos. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**. Se guarda la configuración de periodicidad de alertas.

Configuración de acciones del suceso

Puede establecer acciones de sucesos, tal como un reinicio del sistema, un ciclo de encendido o un apagado del sistema, o no realizar ninguna acción.

Configuración de acciones del suceso mediante la interfaz web

Para configurar una acción de suceso:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Alert and Remote System Log Configuration (Configuración de alertas y registros del sistema remoto)**.
2. En el menú desplegable **Actions (Acciones)**, seleccione una acción para cada evento:
 - Reiniciar

- Ciclo de encendido
- Apagado
- Sin acción

3. Haga clic en **Aplicar**.
La configuración se guarda.

Configuración de acciones del suceso mediante RACADM

Para configurar acciones del suceso, utilice el comando `eventfilters`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de alertas por correo electrónico, capturas SNMP o capturas IPMI

La estación de administración utiliza excepciones de SNMP (Simple Network Management Protocol [Protocolo simple de administración de red]) y de interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) para recibir datos de la iDRAC. Para los sistemas con una gran cantidad de nodos, es posible que no sea eficiente que una estación de administración sondee cada iDRAC para cada condición que pueda producirse. Por ejemplo, las excepciones de evento pueden ayudar a una estación de administración con el equilibrio de carga entre nodos o emitir una alerta si se produce un error de autenticación. Se admiten los formatos de SNMP v1, v2 y v3.

Es posible configurar destinos de alerta IPv4 e IPv6, valores de correo electrónico y valores del servidor SMTP y después probar la configuración. También puede especificar el usuario SNMP v3 al que desea enviarle las excepciones de SNMP.

Antes de configurar los valores de correo electrónico o capturas SNMP/IPMI, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de permisos Configurar el RAC.
- Ha configurado los filtros de sucesos.


Configuración de destinos de alerta IP

Puede configurar las direcciones IPv6 o IPv4 para recibir las alertas IPMI o las capturas SNMP.

Para obtener más información sobre los valores de MIB de iDRAC necesarios para supervisar los servidores por medio de SNMP, consulte *Guía de referencia de SNMP de Dell OpenManage* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

Configuración de destinos de alerta IP mediante la interfaz web

Para configurar destinos de alerta mediante la interfaz web:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > SNMP and E-mail Settings (Configuración de SNMP y correo electrónico)**.
2. Seleccione la opción **Estado** para activar un destino de alerta [dirección IPv4, dirección IPv6 o nombre de dominio completo (FQDN)] para recibir las capturas.
Es posible especificar hasta ocho direcciones de destino. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Seleccione el usuario SNMP v3 al que desea enviar la captura SNMP.
4. Introduzca la cadena de comunidad SNMP de iDRAC (solo se aplica a SNMPv1 y SNMPv2) y el número de puerto de la alerta SNMP.
Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
 **NOTA:** El valor de cadena de comunidad indica la cadena de comunidad que se debe utilizar como una captura de alerta SNMP enviada desde iDRAC. Asegúrese de que la cadena de comunidad de destino sea igual a la de iDRAC. El valor predeterminado es Público.
5. Para comprobar que la dirección IP está recibiendo las capturas IPMI o SNMP, haga clic en **Enviar** bajo **Probar captura IPMI** y **Probar captura SNMP**, respectivamente.
6. Haga clic en **Aplicar**.
Se configurarán los destinos de alerta.

- En la sección **Formato de captura SNMP**, seleccione la versión de protocolo que se utilizará para enviar las capturas en los destinos de captura: **SNMP v1**, **SNMP v2** o **SNMP v3**, y haga clic en **Aplicar**.

NOTA: La opción **SNMP Trap Format (Formato de excepción de SNMP)** se aplica solo a excepciones de SNMP, y no de IPMI. Las excepciones de IPMI siempre se envían en formato SNMP v1 y no están basadas en la opción **SNMP Trap Format (Formato de excepción de SNMP)** configurada.

Se configurará el formato de captura SNMP.

Configuración de destinos de alerta IP mediante RACADM

Para configurar los valores de alerta de captura, siga los pasos siguientes:

- Para activar capturas:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.Enable <n>
```

Parámetro	Descripción
<index>	Índice del destino. Los valores permitidos son de 1 a 8.
<n>=0	Desactivar la captura
<n>=1	Activar la captura

- Para configurar la dirección de destino de la captura, siga los pasos siguientes:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.DestAddr <Address>
```

Parámetro	Descripción
<index>	Índice del destino. Los valores permitidos son de 1 a 8.
<Address>	Una dirección IPv4, IPv6 o FQDN válida

- Configure la cadena de nombre de comunidad SNMP:

```
racadm set idrac.ipmilan.communityname <community_name>
```

Parámetro	Descripción
<community_name>	El nombre de la comunidad SNMP.

- Para configurar un destino de SNMP:

- Configure el destino de la captura de SNMP para SNMPv3:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.DestAddr <IP address>
```

- Configure los usuarios de SNMPv3 para los destinos de captura:

```
racadm set idrac.SNMP.Alert.<index>.SNMPv3Username <user_name>
```

- Active SNMPv3 para un usuario:

```
racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3Enable Enabled
```

- Para probar la captura, si fuera necesario:

```
racadm testtrap -i <index>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de destinos de alerta IP mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Es posible configurar destinos de alerta (IPv4, IPv6 o FQDN) usando la utilidad de configuración de la iDRAC. Para hacerlo:

1. En la **utilidad de configuración de iDRAC**, vaya a **Alertas**.
Aparece la pantalla **Alertas de configuración de iDRAC**.
2. En **Trap Settings (Valores de excepción)**, habilite las direcciones IP para recibir las excepciones e introduzca las direcciones de destino IPv4, IPv6 o FQDN. Es posible especificar hasta ocho direcciones.
3. Introduzca el nombre de la cadena de comunidad.
Para obtener información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
4. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se configurarán los destinos de alerta.

Configuración de los valores de alertas por correo electrónico

Puede configurar la dirección de correo electrónico del remitente y la dirección de correo electrónico del receptor (destino) para recibir las alertas de correo electrónico. Además, configure la dirección del servidor SMTP.

- NOTA:** Las alertas por correo electrónico son compatibles con las direcciones IPv4 e IPv6. Se debe especificar el nombre de dominio del DNS de iDRAC cuando se utiliza IPv6.
- NOTA:** Si está utilizando un servidor de SMTP externo, asegúrese de que iDRAC pueda comunicarse con ese servidor. Si no se puede acceder al servidor, se muestra el error RAC0225 mientras se intenta enviar un correo de prueba.

Configuración de los valores de alerta por correo electrónico mediante la interfaz web

Para configurar los valores de alerta por correo electrónico mediante la interfaz web:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de SMTP (correo electrónico)**.
 2. Digite una dirección válida de correo electrónico.
 3. Haga clic en **Enviar** en **Probar correo electrónico** para probar los valores de alerta por correo electrónico configurados.
 4. Haga clic en **Aplicar**.
 5. Para la configuración del servidor de SMTP (correo electrónico), proporcione los siguientes detalles:
 - Dirección IP de servidores de correo electrónico SMTP o nombre de FQDN o DNS
 - Dirección personalizada del remitente: este campo tiene las siguientes opciones:
 - **Predeterminado:** el campo de la dirección no se puede editar
 - **Personalizado:** puede ingresar la ID de correo electrónico en la cual puede recibir las alertas de correo electrónico
 - Mensaje personalizado del prefijo de asunto: este campo tiene las siguientes opciones:
 - **Predeterminado:** el mensaje predeterminado no se puede editar
 - **Personalizado:** puede elegir el mensaje que desea que aparezca en la línea del **Asunto** del correo electrónico
 - Número de puerto SMTP: la conexión se puede cifrar y los correos electrónicos se pueden enviar a través de puertos seguros:
 - **Sin cifrado:** puerto 25 (predeterminado)
 - **SSL:** puerto 465
 - Cifrado de la conexión: cuando no tiene un servidor de correo electrónico en el establecimiento, puede usar servidores de correo electrónico basados en la nube o retransmisores SMTP. Para configurar el servidor de correo electrónico en la nube, puede establecer esta función en cualquiera de los siguientes valores de la lista desplegable:
 - **Ninguno:** sin cifrado en la conexión con el servidor SMTP. Este es el valor predeterminado.
 - **SSL:** ejecuta el protocolo SMTP a través de SSL
- NOTA:**
 - Esta función no se puede configurar mediante el Administrador de grupo.
 - Esta es una función con licencia y no está disponible con la licencia básica de iDRAC.
 - Debe tener el privilegio Configurar iDrac para usar esta función.
 - Autenticación

- Nombre de usuario

Para la configuración del servidor, el uso de los puertos depende de `connectionencryptiontype` y esto se puede configurar únicamente con RACADM.

6. Haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Configuración de los valores de alerta por correo electrónico mediante RACADM

1. Para activar alertas por correo electrónico:

```
racadm set iDRAC.EmailAlert.Enable.[index] [n]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico. Los valores permitidos son de 1 a 4.
n=0	Inhabilita las alertas de correo electrónico.
n=1	Habilita las alertas de correo electrónico.

2. Para configurar los valores de correo electrónico:

```
racadm set iDRAC.EmailAlert.Address.[index] [email-address]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico. Los valores permitidos son de 1 a 4.
email-address	Dirección de correo electrónico de destino que recibe las alertas de eventos de la plataforma.

3. Para configurar los valores de correo electrónico del remitente:

```
racadm set iDRAC.RemoteHosts.[index] [email-address]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de correo electrónico del remitente.
email-address	Dirección de correo electrónico del remitente que envía las alertas de eventos de la plataforma.

4. Para configurar un mensaje personalizado:

```
racadm set iDRAC.EmailAlert.CustomMsg.[index] [custom-message]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino de correo electrónico. Los valores permitidos son de 1 a 4.
custom-message	Mensaje personalizado

5. Para probar la alerta por correo electrónico configurada, si fuera necesario:

```
racadm testemail -i [index]
```

Parámetro	Descripción
index	Índice de destino del correo electrónico que desea probar. Los valores permitidos son de 1 a 4.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de los valores de dirección del servidor de correo electrónico SMTP

Debe configurar la dirección del servidor SMTP para las alertas por correo electrónico de modo que se envíen a los destinos especificados.

Configuración de los valores de dirección de servidor de correo electrónico SMTP mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar la dirección del servidor SMTP:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Alert Configuration (Configuración de alertas) > SNMP (E-mail Configuration) (Configuración de SNMP de correo electrónico)**.
2. Introduzca la dirección IP válida o el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) del servidor SMTP que se va a usar en la configuración.
3. Seleccione la opción **Activar autenticación** y, a continuación, proporcione el nombre de usuario y la contraseña (de un usuario que tenga acceso al servidor SMTP).
4. Introduzca el número de puerto SMTP.
Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
5. Haga clic en **Aplicar**.
Se habrán configurado los valores de SMTP.

Configuración de los valores de dirección de servidor de correo electrónico SMTP mediante RACADM

Para configurar el servidor de correo electrónico SMTP:

```
racadm set iDRAC.RemoteHosts.SMTPServerIPAddress <SMTP E-mail Server IP Address>
```

Configuración de sucesos de WS

El protocolo de eventos de WS se utiliza para que un servicio cliente (suscriptor) registre el interés (suscripción) en un servidor (origen de eventos) para recibir mensajes que contienen los eventos del servidor (notificaciones o mensajes de eventos). Los clientes interesados en recibir los mensajes de eventos de WS pueden suscribirse en la iDRAC y recibir eventos relacionados con trabajos de Lifecycle Controller.

Los pasos necesarios para configurar la función de eventos de WS a fin de recibir mensajes de eventos de WS para los cambios relacionados con los trabajos de Lifecycle Controller se describen en el documento de especificaciones sobre compatibilidad con eventos del servicio web de iDRAC 1.30.30. Además de esta especificación, consulte la sección 10 sobre Notificaciones (eventos) del documento DSP0226 (Especificación de administración de WS DMTF) para obtener la información completa sobre el protocolo de eventos de WS. Los trabajos relacionados con Lifecycle Controller se describen en el documento de perfiles de control de trabajos de DCIM.


Configuración de sucesos de Redfish

El protocolo de eventos de Redfish se utiliza para que un servicio cliente (suscriptor) registre el interés (suscripción) en un servidor (origen de eventos) para recibir mensajes que contienen los eventos de Redfish (notificaciones o mensajes de eventos). Los clientes interesados en recibir los mensajes de eventos de Redfish pueden suscribirse en la iDRAC y recibir eventos relacionados con trabajos de Lifecycle Controller.

Configuración del registro del sistema remoto

Puede enviar registros de Lifecycle a un sistema remoto. Antes de hacerlo, asegúrese de lo siguiente:

- Hay conectividad de red entre iDRAC y el sistema remoto.
- El sistema remoto e iDRAC se encuentran en la misma red.

 **NOTA:** Esta característica está disponible para las licencias iDRAC Enterprise y Datacenter.

El certificado de identidad del registro del sistema remoto se puede generar en la configuración del servidor de firma de certificados interno de la empresa. Los clientes y servidores Syslog remotos basados en TLS utilizan el mismo certificado de CA en los ajustes de configuración, el cual se obtiene desde un servidor de CA. iDRAC proporciona una interfaz de usuario para cargar este certificado de CA, agregarlo a su archivo de configuración y reiniciar el servicio Syslog remoto.

Configuración del registro del sistema remoto mediante la interfaz web

Para configurar los valores del servidor de registro del sistema remoto:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Ajustes del sistema > Configuración de alertas > Registro del sistema remoto > Ajustes**.
2. Los siguientes ajustes están disponibles: Seleccione el ajuste requerido:
 - **Ajustes básicos:** para soluciones heredadas
 - **Ajustes seguros:** para implementaciones nuevas (cifrado del tráfico del registro del sistema remoto con TLS) Para
 - **Ninguno:** para deshabilitar las alertas del registro del sistema remoto

Para obtener información acerca de los valores de campo de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

3. Haga clic en **Aplicar**.
La configuración se guarda. Todos los registros que se graban en el registro de Lifecycle también se graban simultáneamente en los servidores remotos configurados.


Configuración del registro del sistema remoto mediante RACADM

Para establecer la configuración de registro del sistema remoto, utilice el comando `set` con los objetos en el grupo `iDRAC.SysLog`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Supervisión de sucesos del chasis

En el chasis PowerEdge FX2/FX2s, puede activar el ajuste de **Administración y monitoreo del chasis** en la iDRAC para realizar tareas de administración y monitoreo del chasis, como la supervisión de los componentes del chasis, la configuración de alertas, el uso de RACADM en la iDRAC para transmitir comandos RACADM de la CMC, y la actualización del firmware de administración del chasis. Este ajuste le permite administrar los servidores en el chasis, incluso si la CMC no está en la red. Puede configurar el valor en **Desactivado** para reenviar los eventos del chasis. De manera predeterminada, esta opción está establecida en **Habilitado**.

 **NOTA:** Para que esta configuración surta efecto, debe asegurarse de que en la CMC, el valor **Administración de chasis en el servidor** está establecido en **Supervisar** o **Administrar y supervisar**.

Cuando la opción **Administración y monitoreo del chasis** está establecida en **Activado**, la iDRAC genera y registra los eventos del chasis. Los eventos generados se integran en el subsistema de eventos de la iDRAC y las alertas se generan de manera similar al resto de los eventos.

La CMC también reenvía los eventos generados a la iDRAC. En caso de que la iDRAC en el servidor no funcione, la CMC pone en línea de espera los primeros 16 eventos y registra el resto en el registro de la CMC. Estos 16 eventos se envían a la iDRAC tan pronto como el **Monitoreo del chasis** se establece en **Activado**.

En instancias donde iDRAC detecta que una funcionalidad requerida de la CMC está ausente, aparece un mensaje de advertencia que informa que ciertas funciones podrían no estar en funcionamiento sin una actualización de firmware de la CMC.

 **NOTA:** iDRAC no es compatible con los siguientes atributos del chasis:

- `ChassisBoardPartNumber`
- `ChassisBoardSerialNumber`

Supervisión de sucesos del chasis mediante la interfaz web de iDRAC

Para supervisar los sucesos del chasis mediante la interfaz web de iDRAC, realice los pasos siguientes:

NOTA: Esta sección aparece solo para chasis PowerEdge FX2/FX2s y si **Administración de chasis en el servidor** está establecida en **Supervisar** o **Administrar y supervisar** en la CMC.

1. En la interfaz de la CMC, haga clic en **Descripción general del chasis** > **Configuración** > **General**.
2. En el menú desplegable **Modo administración de chasis en modo de servidor**, seleccione **Administrar y supervisar** y haga clic en **Aplicar**.
3. Inicie la interfaz web de la iDRAC, haga clic en **Overview (Descripción general)** > **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC)** > **CMC**.
4. En la sección **Administración de chasis en el servidor**, asegúrese de que el cuadro desplegable **Capacidad de iDRAC** está configurado en **Activado**.

Supervisión de sucesos del chasis mediante RACADM

Esta configuración solo se aplica a los servidores PowerEdge FX2/FX2s y si **Administración de chasis en el servidor** está establecida en **Supervisar** o **Administrar y supervisar** en la CMC.

Para supervisar los eventos del chasis mediante RACADM de iDRAC:

```
racadm get system.chassiscontrol.chassismanagementmonitoring
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Id. de mensaje de alertas

En la tabla siguiente se proporciona la lista de ID de mensaje que se muestran para las alertas.

Tabla 32. Id. de mensaje de alertas

Id. de mensaje	Descripción	Descripción (para plataformas MX)
AMP	Amperaje	Amperaje
ASR	Restablecimiento automático del sistema	Restablecimiento automático del sistema
BAT	Suceso de la batería	Suceso de la batería
BIOS	Administración del BIOS	Administración del BIOS
Arranque	Control de arranque	Control de arranque
CBL	Cable	Cable
CPU	Procesador	Procesador
CPUA	Procesador ausente	Procesador ausente
CTL	Controladora de almacenamiento	Controladora de almacenamiento
DH	Administración de certificados	Administración de certificados
DIS	Descubrimiento automático	Descubrimiento automático
ENC	Gabinete de almacenamiento	Gabinete de almacenamiento

Tabla 32. Id. de mensaje de alertas (continuación)

Id. de mensaje	Descripción	Descripción (para plataformas MX)
FAN	Suceso de ventilador	Suceso de ventilador
FSD	Depuración	Depuración
HWC	Configuración de hardware	Configuración de hardware
IPA	Cambio de IP de DRAC	Cambio de IP de DRAC
ITR	Intrusión	Intrusión
JCP	Control de trabajos	Control de trabajos
LC	Lifecycle Controller	Lifecycle Controller
LIC	Licencias	Licencias
LNK	Estado de vínculo	Estado de vínculo
LOG	Registrar evento	Registrar evento
MEM	Memoria	Memoria
NDR	Controlador de NIC de SO	Controlador de NIC de SO
NIC	Configuración de NIC	Configuración de NIC
OSD	Implementación de SO	Implementación de SO
OSE	Evento de SO	Evento de SO
PCI	Dispositivo PCI	Dispositivo PCI
PDR	Disco físico	Disco físico
PR	Intercambio de piezas	Intercambio de piezas
PST	POST del BIOS	POST del BIOS
PSU	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación
PSUA	PSU ausente	PSU ausente
PWR	Uso de alimentación	Uso de alimentación
RAC	Suceso RAC	Suceso RAC
RDU	Redundancia	Redundancia
RED	Descarga de firmware	Descarga de firmware
RFL	Medios IDSDM	Medios IDSDM
RFLA	IDSDM ausente	IDSDM ausente
RFM	SD de dirección flexible	No aplicable
RRDU	Redundancia IDSDM	Redundancia IDSDM

Tabla 32. Id. de mensaje de alertas (continuación)

Id. de mensaje	Descripción	Descripción (para plataformas MX)
RSI	Servicio remoto	Servicio remoto
SEC	Suceso de seguridad	Suceso de seguridad
Registro de sucesos del sistema	Registro de sucesos del sistema	Registro de sucesos del sistema
SRD	RAID de software	RAID de software
SSD	SSD PCIe	SSD PCIe
STOR	Almacenamiento	Almacenamiento
SUP	Trabajo de actualización del firmware	Trabajo de actualización del firmware
SWC	Configuración de software	Configuración de software
SWU	Cambio de software	Cambio de software
SYS	Información del sistema	Información del sistema
TMP	Temperatura	Temperatura
TST	Alerta de prueba	Alerta de prueba
UEFI	Suceso UEFI	Suceso UEFI
USR	Seguimiento del usuario	Seguimiento del usuario
VDR	Disco virtual	Disco virtual
VF	Tarjeta vFlash SD	Tarjeta vFlash SD
VFL	Suceso de vFlash	Suceso de vFlash
VFLA	vFlash ausente	vFlash ausente
VLT	Voltaje	Voltaje
VME	Medios virtuales	Medios virtuales
VRM	Consola virtual	Consola virtual
WRK	Nota de trabajo	Nota de trabajo

Administrador de grupo de iDRAC9

Group Manager permite que el usuario tenga una experiencia de consola múltiple y ofrece una administración de iDRAC básica simplificada.

La característica Administrador de grupo de iDRAC está disponible para los servidores Dell de 14.^a generación. Ofrece administración básica simplificada de iDRAC y servidores asociados en la red local mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC. Group Manager permite una experiencia de consola de uno a muchos sin que sea necesaria una aplicación independiente. Permite que los usuarios vean los detalles de un conjunto de servidores mediante la habilitación de una administración más potente que la inspección visual de los servidores para detectar errores y otros métodos manuales.

Group Manager es una función con licencia y forma parte de la licencia Enterprise. Solo los usuarios administradores de iDRAC pueden acceder a la funcionalidad de Group Manager.

NOTA: Para obtener una mejor experiencia del usuario, Group Manager admite hasta 250 nodos de servidor.

NOTA: Las siguientes plataformas PowerEdge proporcionan la funcionalidad de Administrador de grupo a través del módulo o la consola de administración.

- PowerEdge MX740C
- PowerEdge MX750C
- PowerEdge MX840C

Para estas plataformas en particular, no se recomienda utilizar el administrador de grupo, ya que puede causar ralentización, lentitud y fallas en las actualizaciones de iDRAC. En cambio, puede utilizar la consola del módulo de administración del iDRAC o la consola del módulo de administración del chasis MX 7000.

Temas:

- [Administrador de grupo](#)
- [Vista de resumen](#)
- [Requisitos de configuración de red](#)
- [Administrar los inicios de sesión](#)
- [Configuración de alertas](#)
- [Exportar](#)
- [Vista de servidores detectados](#)
- [Vista Jobs \(Trabajos\)](#)
- [Exportación de trabajos](#)
- [Panel Información de grupo](#)
- [Configuración de grupo](#)
- [Acciones en un servidor seleccionado](#)
- [Actualización de firmware del grupo de iDRAC](#)

Administrador de grupo

Para utilizar la característica **Administrador de grupo**, debe habilitar **Administrador de grupo** en la página de índice de iDRAC o en la pantalla de bienvenida del administrador de grupo. La pantalla de bienvenida de Group Manager proporciona opciones que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 33. Opciones de Group Manager

Opción	Descripción
Unirse a un grupo existente	Permite unirse a un grupo existente; debe conocer el Nombre de grupo y el código de acceso para unirse a un grupo específico. NOTA: Las contraseñas están asociadas a las credenciales de usuario de iDRAC. En cambio, un código de acceso está

Tabla 33. Opciones de Group Manager (continuación)

Opción	Descripción
	asociado a un grupo para establecer la comunicación de dispositivos autenticados entre diferentes iDRAC en el mismo grupo.
Crear grupo nuevo	Le permite crear un nuevo grupo. El iDRAC específico que ha creado el grupo será el maestro (controladora principal) del grupo.
Desactivar Group Manager para este sistema	Puede seleccionar esta opción si no desea unirse a ningún grupo del sistema específico. No obstante, puede acceder al Administrador de grupo en cualquier momento seleccionando Abrir administrador de grupo desde la página de índice de iDRAC. Cuando deshabilite el administrador de grupo, el usuario tendrá que esperar durante 60 segundos antes de realizar más operaciones del administrador de grupo.

Una vez que la función Group Manager esté activada, la iDRAC permite crear o unirse a un grupo local de iDRAC. Se puede configurar más de un grupo de iDRAC en la red local, pero un iDRAC individual solo puede ser miembro de un grupo a la vez. Para cambiar de grupo (unirse a un nuevo grupo), en primer lugar, la iDRAC debe abandonar su grupo actual y, a continuación, unirse al grupo nuevo. Se elige a la iDRAC a partir de la cual se creó el grupo como la controladora principal del grupo de forma predeterminada. El usuario no define una controladora principal dedicada de Group Manager para controlar ese grupo. La controladora principal aloja la interfaz Web del administrador de grupo y proporciona los flujos de trabajo basados en la GUI. Los miembros de la iDRAC autoseleccionan una nueva controladora principal para el grupo si se pierde la conexión con la principal actual durante un período prolongado, pero eso no afecta al usuario final. Por lo general, puede acceder a Group Manager desde todos los miembros de la iDRAC, para lo cual debe hacer clic en Group Manager en la página de índice de iDRAC.

Vista de resumen

Debe tener privilegios de administrador para acceder a las páginas de Group Manager. Si un usuario que no es administrador inicia sesión en la iDRAC, la sección Group Manager no aparece con sus credenciales. En términos generales, la página de inicio de Group Manager (vista de resumen) se clasifica en tres secciones. En la primera sección, figura el resumen de consolidación con detalles sobre sumatorias.

- Cantidad total de servidores en el grupo local.
- Gráfica donde se ve la cantidad de servidores por modelo de servidor.
- Gráfica circular donde se ven los servidores según su estado (si hace clic en una sección de la gráfica, se filtrará la lista de servidores para mostrar solo los servidores con el estado seleccionado).
- Cuadro de advertencia si se detecta un grupo duplicado en la red local. Normalmente, un grupo duplicado es un grupo con el mismo nombre, pero con otro código de acceso. Este cuadro de advertencia no aparece si no hay grupos duplicados.
- Aparecen las iDRAC que controlan el grupo (controladora principal y secundaria).

La segunda sección incluye botones para las acciones que se aplican a todo el grupo y, en la tercera sección, figura la lista de todas las iDRAC en el grupo.

Muestra todos los sistemas en el grupo y su estado actual, y le permite al usuario realizar las acciones correctivas que necesite. Los atributos de servidor específicos de un servidor se describen en la siguiente tabla.

Tabla 34. Atributos del servidor

Atributo del servidor	Descripción
Condición	Indica el estado de condición de ese servidor específico.
Nombre del host	Muestra el nombre del servidor.
Dirección IP del iDRAC	Muestra las direcciones IPV4 e IPV6 exactas.
Etiqueta de servicio	Muestra la información de la etiqueta de servicio.
Modelo	Muestra el número de modelo del servidor Dell.
iDRAC	Muestra la versión del iDRAC.
Última actualización de estado	Muestra la hora en que se actualizó por última vez el servidor.

El panel de información del sistema proporciona más detalles sobre el servidor, como el estado de conectividad de red de la iDRAC, el estado de alimentación del host del servidor, el código de servicio rápido, el sistema operativo, la etiqueta de recurso, la id. de nodo, el nombre DNS de la iDRAC, la versión del BIOS del servidor, la información de la CPU del servidor, y la información de memoria y ubicación del sistema. Puede hacer doble clic en una fila o hacer clic en el botón de inicio de la iDRAC para efectuar un redireccionamiento de inicio de sesión único a la página de índice de la iDRAC seleccionada. En el servidor seleccionado, es posible acceder a la consola virtual o realizar tareas relacionadas con la alimentación del servidor en la lista desplegable More Actions (Más acciones).

Las acciones de grupo compatibles son la administración de los inicios de sesión de los usuarios de la iDRAC, la configuración de alertas y la exportación de inventario de grupo.

Requisitos de configuración de red

Group Manager utiliza redes locales de vínculo IPv6 para comunicarse entre las iDRAC (sin incluir la GUI del navegador Web). La comunicación local de vínculo se define como paquetes no enrutados, lo que significa que cualquier iDRAC separada por un enrutador no se puede unir en un grupo local. Si el puerto dedicado de la iDRAC o la LOM compartida está asignado a una vLAN, la vLAN limita la cantidad de iDRAC que se pueden agrupar (las iDRAC deben estar en la misma vLAN y el tráfico no debe pasar a través de un enrutador).

Cuando Group Manager está habilitado, iDRAC habilita una dirección local de vínculo de IPv6, independientemente de la configuración de red actual definida por el usuario de iDRAC. Group Manager se puede usar cuando iDRAC está configurada para las direcciones IP IPv4 o IPv6.

Group Manager utiliza mDNS para identificar otras iDRAC en la red y envía paquetes cifrados con el fin de realizar el inventario normal, el monitoreo y la administración del grupo mediante la dirección IP local de vínculo. El uso de redes locales de vínculo IPv6 significa que los puertos y los paquetes de Group Manager nunca abandonarán la red local ni estarán disponibles para redes externas.

Los puertos (específicos de la funcionalidad única de Group Manager no incluyen todos los puertos iDRAC) son los siguientes:

- 5353 (mDNS)
- 443 (WebServer): configurable
- 5670 (comunicación de grupo de multidifusión)
- C000-> F000 identifica dinámicamente un puerto libre para que cada miembro se comunique en el grupo

Mejores prácticas de redes

- Los grupos están diseñados para ser pequeños y se encuentran en la misma red local de vínculo físico.
- Se recomienda utilizar el puerto de red dedicado de iDRAC para mejorar la seguridad. También se admite LOM compartida.

Consideraciones adicionales acerca de redes

Dos iDRAC que están separadas por un enrutador en la topología de red se consideran que están en redes locales independientes y no se pueden unir en el mismo grupo local de iDRAC. Es decir, si la iDRAC está configurada para la configuración de NIC dedicada, el cable de red conectado al puerto dedicado de iDRAC en la parte posterior del servidor debe estar en una red local para todos los servidores pertinentes.

Si la iDRAC está configurada para la configuración de red de LOM compartida, la conexión de red compartida utilizada por el host de servidor e iDRAC debe estar conectada en una red local para que se detecte e incorpore esos servidores en un grupo común con Group Manager. Las iDRAC configuradas con una combinación de la configuración NIC del modo LOM dedicada y compartida también se podrían incorporar a un grupo común si todas las conexiones de red no pasan a través de un enrutador.

Efecto de snooping de MLD en entornos de VLAN en la detección del administrador de grupo

Dado que el administrador de grupo utiliza direccionamiento multidifusión IPv6 para la detección iniciada por nodos, una función denominada Snooping de MLD puede impedir que los dispositivos habilitados por el administrador de grupo se detecten entre sí en el caso de que no estén configurados correctamente. Snooping de MLD es una función de switch de éter común que pretende reducir la cantidad de tráfico con multidifusión IPv6 innecesario en una red.

Si Snooping MLD está activo en cualquier red, asegúrese de que haya un solicitante de MLD habilitado, de modo que los switches de éter se mantengan actualizados con los dispositivos activos del administrador de grupo de la red. Como alternativa, si no es necesario el Snooping de MLD, se puede deshabilitar. Tenga en cuenta que algunos switches de red tienen el Snooping de MLD habilitado de manera predeterminada. Al igual que los módulos de switches del chasis MX7000.

NOTA:

Por ejemplo

- Para deshabilitar el snooping de MLD en una VLAN en un IOM MX5108n:

```
MX5108N-B1# configure terminal
```

```
MX5108N-B1(config)# interface vlan 194
```

```
MX5108N-B1(conf-if-vl-194)#no ipv6 mld snooping
```

- Para habilitar un solicitante de MLD en una VLAN en el IOM MX5108n:

```
MX5108N-B1# configure terminal
```

```
MX5108N-B1(config)# interface vlan 194
```

```
MX5108N-B1(conf-if-vl-194)#ipv6 mld snooping querier
```

Administrar los inicios de sesión

Use esta sección para realizar las acciones **Agregar nuevo usuario**, **Cambiar contraseña de usuario** y **Eliminar usuario** en el grupo.

Los trabajos de grupo, incluido Administrar los inicios de sesión, son configuraciones únicas de los servidores. El Administrador de grupo usa SCP y trabajos para realizar los cambios. Cada iDRAC del grupo posee un trabajo individual en la cola de trabajos de cada trabajo del Administrador de grupo. El Administrador de grupo no detecta los cambios en las iDRAC miembro ni bloquea las configuraciones de los miembros.

NOTA: Los trabajos de grupo no configuran ni reemplazan el modo de bloqueo de ninguna iDRAC específica.

Dejar un grupo no cambia el usuario local ni la configuración en una iDRAC miembro.

Agregar un nuevo usuario

Use esta sección para crear y agregar un nuevo perfil de usuario en todos los servidores de dicho grupo. Se crea un trabajo de grupo para agregar el usuario a todos los servidores de ese grupo. Para ver el estado del trabajo de grupo, visite la página **Administrador de grupo > Trabajos**.

NOTA: De manera predeterminada, la iDRAC está configurada con una cuenta de administrador local. Para obtener más información sobre cada parámetro, utilice una cuenta de administrador local.

Para obtener más información, consulte [Configuración de cuentas y privilegios de usuario](#).

Tabla 35. Opciones de nuevo usuario

Opción	Descripción
Información de nuevo usuario	Permite proporcionar los detalles de la información del nuevo usuario.
Permisos de iDRAC	Permite definir la función del usuario para uso futuro.
Configuración avanzada de usuarios	Permite establecer (IPMI) los privilegios de usuario y ayuda a activar SNMP. NOTA: A partir de la versión 6.00.02.00, iDRAC permite una frase de contraseña de autenticación y una frase de contraseña de privacidad únicas.

NOTA: Cualquier iDRAC miembro que tenga el bloqueo de sistema activado, que sea parte del mismo grupo, arroja un error que indica que la contraseña del usuario no se actualizó.

Cambiar contraseña de usuario

Use esta sección para cambiar la información de contraseña del usuario. Puede ver los detalles de **Usuarios** con la información de **Nombre de usuario**, **Función** y **Dominio** correspondiente al usuario individual. Se crea un trabajo de grupo para cambiar la contraseña de usuario en todos los servidores de ese grupo. Para ver el estado del trabajo de grupo, visite la página **Administrador de grupo > Trabajos**.

Si el usuario ya existe, se puede actualizar la contraseña. Cualquier iDRAC miembro que tenga el bloqueo de sistema activado, que sea parte del grupo, arroja un error que indica que la contraseña del usuario no se actualizó. Si el usuario no existe, aparece un mensaje de error en el Administrador de grupo que indica que el usuario no existe en el sistema. La lista de usuarios que se muestra en la GUI del Administrador de grupo se basa en la lista de usuarios actual de la iDRAC que funciona como controladora principal. No muestra todos los usuarios de todas las iDRAC.

Eliminar usuario

Use esta sección para eliminar usuarios de todos los servidores del grupo. Se crea un trabajo de grupo para eliminar usuarios de todos los servidores del grupo. Para ver el estado del trabajo de grupo, visite la página **Administrador de grupo > Trabajos**.

Si el usuario ya existe en una iDRAC miembro, el usuario se puede eliminar. Cualquier iDRAC miembro que tenga el bloqueo de sistema activado, que sea parte del grupo, arroja un error que indica que el usuario no se eliminó. Si el usuario no existe, se muestra que la eliminación se realizó correctamente para esa iDRAC. La lista de usuarios que se muestra en la GUI del Administrador de grupo se basa en la lista de usuarios actual de la iDRAC que funciona como controladora principal. No muestra todos los usuarios de todas las iDRAC.


Configuración de alertas

Use esta sección para configurar alertas por correo electrónico. De manera predeterminada, las alertas están deshabilitadas. Sin embargo, puede habilitarlas en cualquier momento. Un trabajo de grupo podría crearse para aplicar la configuración de alertas por correo electrónico a todos los servidores de grupo. El estado del trabajo de grupo se puede supervisar en la página **Group Manager > Jobs (Trabajos)**. La alerta por correo electrónico de Group Manager configura alertas por correo electrónico para todos los miembros. Configura los valores del servidor SMTP para todos los miembros del mismo grupo. Cada iDRAC se configura por separado. La configuración de correo electrónico no se guarda de manera global. Los valores actuales se basan en la iDRAC que actúa como controladora principal. Si deja un grupo, no vuelven a configurarse las alertas por correo electrónico.

Para obtener más información sobre la configuración de alertas, consulte [Configuración de la iDRAC para enviar alertas](#).

Tabla 36. Opciones de configuración de alertas

Opción	Descripción
Configuración de la dirección del servidor SMTP (correo electrónico)	Permite configurar la dirección IP del servidor y el número de puerto SMTP, y habilitar la autenticación. En caso de que habilite la autenticación, deberá proporcionar el nombre de usuario y la contraseña.
Direcciones de correo electrónico	Permite configurar múltiples identificaciones de correo electrónico para recibir notificaciones por correo electrónico sobre cambios en el estado del sistema. Es posible enviar un correo electrónico de prueba a la cuenta configurada desde el sistema.
Categorías de alertas	Permite seleccionar varias categorías de alertas para recibir notificaciones por correo electrónico.

 **NOTA:** Cualquier iDRAC miembro con el bloqueo de sistema habilitado y que forma parte del mismo grupo arroja un error que indica que la contraseña del usuario no se ha actualizado.

Exportar

Use esta sección para exportar el resumen del grupo al sistema local. La información se puede exportar a un formato de archivo csv. Este contiene datos relacionados con cada sistema individual en el grupo. La exportación incluye la siguiente información en formato csv. Detalles del servidor:

- Condición

- Nombre del host
- Dirección IPv4 de la iDRAC
- Dirección IPv6 de la iDRAC
- Asset Tag
- Modelo
- Versión del firmware del iDRAC
- Última actualización de estado
- Código de servicio rápido
- Conectividad de la iDRAC
- Estado de la alimentación
- Sistema operativo
- Etiqueta de servicio
- ID del nodo
- Nombre de DNS de la iDRAC
- Versión del BIOS
- Detalles de la CPU
- Memoria del sistema (MB)
- Detalles de la ubicación

i **NOTA:** Si usa Internet Explorer, debe deshabilitar la configuración de seguridad mejorada para descargar correctamente el archivo csv.

Vista de servidores detectados

Después de crear el grupo local, Group Manager de la iDRAC les notifica a todas las otras iDRAC en la red local que el nuevo grupo se ha creado. Para que las iDRAC figuren en los servidores detectados, debe estar habilitada la función Group Manager en cada iDRAC. En la vista de servidores detectados, aparece la lista de las iDRAC detectadas en la misma red, que pueden formar parte de cualquier grupo. Si la iDRAC no aparece en la lista de sistemas detectados, el usuario debe iniciar sesión en la iDRAC específica y unirse al grupo. La iDRAC que creó el grupo aparecerá como el único miembro de la vista de elementos esenciales hasta que se unan más iDRAC al grupo.

i **NOTA:** La vista de servidores detectados en la consola de Group Manager le permite incorporar a ese grupo uno o más servidores que aparecen en la vista. Es posible controlar el avance de la actividad desde **Group Manager > Jobs (Trabajos)**. Otra opción consiste en iniciar la sesión en la iDRAC y seleccionar de la lista desplegable el grupo al que desea incorporarse a fin de unirse a ese grupo. Puede acceder a la pantalla de bienvenida de Group Manager desde la página de índice de la iDRAC.

Tabla 37. Opciones de incorporación al grupo

Opción	Descripción
Incorporación y cambio de inicio de sesión	<p>Seleccione una fila específica y escoja la opción Onboard and Change Login (Incorporación y cambio de inicio de sesión) para obtener los sistemas recién detectados en el grupo. Si desea unirse al grupo, debe proporcionar las credenciales de inicio de sesión de administrador para los sistemas nuevos. Si el sistema tiene la contraseña predeterminada, debe cambiarla cuando la incorpora a un grupo.</p> <p>La incorporación a un grupo le permite aplicar la misma configuración de alertas de grupo a los sistemas nuevos.</p>
Ignorar	Permite ignorar los sistemas de la lista de servidores detectados en caso de que no desee agregarlos a ningún grupo.
Cancelar ignorar	Permite seleccionar los sistemas que desea reactivar en la lista de servidores detectados.
Volver a explorar	Permite explorar y generar la lista de servidores detectados en cualquier momento.

Vista Jobs (Trabajos)

Esta vista permite que el usuario controle el progreso de un trabajo de grupo y ofrece pasos de recuperación sencillos para corregir errores provocados por la conectividad. En esta vista también se incluye el historial de las últimas acciones de grupo que se realizaron como registro de auditoría. El usuario puede utilizar la vista de trabajos para controlar el progreso de la acción en el grupo o para cancelar una acción programada para producirse en el futuro. La vista Trabajos permite al usuario ver el estado de los últimos 50 trabajos que se han ejecutado y de las acciones correctas e incorrectas que se han producido.

Tabla 38. Vista Jobs (Trabajos)

Opción	Descripción
Estado	Muestra el estado del trabajo y el estado del trabajo en curso.
Trabajo	Muestra el nombre del trabajo.
ID	Muestra la identificación del trabajo.
Hora de inicio	Muestra la hora de inicio.
Hora de finalización	Muestra la hora de finalización.
Acciones	<ul style="list-style-type: none"> • Cancel (Cancelar): Es posible cancelar un trabajo programado antes de que comience a ejecutarse. Es posible detener un trabajo en ejecución mediante el uso el botón Stop (Detener). • Rerun (Volver a ejecutar): Le permite al usuario volver a ejecutar un trabajo cuyo estado indique un error. • Remove (Eliminar): Le permite al usuario quitar los trabajos anteriores finalizados.
Exportar	Es posible exportar la información del trabajo de grupo al sistema local para tenerla como referencia futura. La lista de trabajos se puede exportar al formato de archivo csv y contiene todos los datos relacionados con un trabajo específico.

NOTA: Para cada entrada de trabajo, la lista de sistemas incluye detalles hasta de 100 sistemas. Cada entrada del sistema contiene el nombre del host, la etiqueta de servicio, el estado del trabajo del miembro y un mensaje en caso de que ocurra un error con el trabajo.

Todas las acciones de grupo que crean trabajos se llevan a cabo en todos los miembros de grupo con efecto inmediato. Es posible puede realizar las siguientes tareas:

- Agregar, editar o eliminar usuarios
- Configurar alertas por correo electrónico
- Cambiar el nombre y el código de acceso de los grupos

NOTA: Los trabajos de grupo se completan rápidamente, siempre y cuando todos los miembros estén en línea y sea posible acceder a ellos. Es posible que un trabajo demore 10 minutos desde el inicio hasta el final. Un trabajo esperará y volverá a intentar su ejecución durante un máximo de 10 horas para los sistemas a los que no sea posible tener acceso.


NOTA: Mientras se esté ejecutando un trabajo de incorporación, no es posible programar ningún otro trabajo. Los trabajos incluyen los siguientes:

- Agregar nuevo usuario
- Cambiar contraseña de usuario
- Eliminar usuario
- Configuración de alertas
- Incorporar sistemas adicionales
- Cambiar código de acceso de grupo
- Cambiar nombre de grupo

Intentar invocar otro trabajo mientras está en curso una tarea de incorporación provocará la aparición del código de error GMGR0039. Una vez que la tarea de incorporación ejecute el primer intento de incorporación de todos los sistemas nuevos, es posible crear trabajos en cualquier momento.

Exportación de trabajos

Es posible exportar el registro al sistema local para tener más referencias. La lista de trabajos se puede exportar a un formato de archivo csv. Contiene todos los datos relacionados con cada trabajo.

 **NOTA:** Los archivos CSV exportados están disponibles solo en inglés.

Panel Información de grupo

En el panel de información de grupo, en la parte superior derecha de la vista de resumen de Group Manager, es posible ver un resumen consolidado del grupo. La configuración de grupo actual puede editarse en la página de configuración de grupo, a la que se tiene acceso haciendo clic en el botón Group Settings (Configuración de grupo). Allí es posible ver cuántos sistemas se encuentran en el grupo. Además, incluye información sobre la controladora principal y la controladora secundaria del grupo.

Configuración de grupo

La página de configuración de grupo proporciona una lista de atributos del grupo seleccionado.

Tabla 39. Atributos de configuración de grupo

Atributo de grupo	Descripción
Nombre de grupo	Muestra el nombre del grupo.
Número de sistemas	Muestra el número total de sistemas en ese grupo.
Creada el	Muestra los detalles de fecha y hora.
Creado por	Muestra los detalles de la administración de grupos.
Sistema de control	Muestra la etiqueta de servicio del sistema, que actúa como el sistema de control y coordina las tareas de administración de grupos.
Sistema de copia de seguridad	Muestra la etiqueta de servicio del sistema, que actúa como el sistema de respaldo. En caso de que el sistema de control no esté disponible, este sistema de respaldo cumplirá el rol de sistema de control.

Permite que el usuario lleve a cabo las acciones que se enumeran en la tabla debajo del grupo. Un trabajo de configuración de grupo podría crearse para estas acciones (cambiar nombre de grupo, cambiar código de acceso de grupo, eliminar los miembros y eliminar el grupo). El estado del trabajo de grupo se puede ver o modificar en la página **Group Manager > Jobs (Trabajos)**.


Tabla 40. Acciones de configuración de grupo

Acciones	Descripción
Cambiar el nombre	Permite cambiar la opción Current Group Name (Nombre de grupo actual) con New Group Name (Nuevo nombre de grupo) .
Cambiar código de acceso	Permite cambiar la contraseña de grupo existente introduciendo un valor en New Group Passcode (Nuevo código de acceso de grupo) y validándolo en Reenter New Group Passcode (Volver a introducir el nuevo código de acceso de grupo) .
Eliminar sistemas	Permite eliminar varios sistemas del grupo a la vez.
Eliminar grupo	Permite eliminar el grupo. Para utilizar cualquier función de Group Manager, el usuario debe tener privilegios de administrador. Cualquier trabajo pendiente se detendrá si se elimina el grupo.

Acciones en un servidor seleccionado

En la página de resumen, puede hacer doble clic en una fila para iniciar la iDRAC de ese servidor mediante un redireccionamiento de inicio de sesión único. Asegúrese de apagar el bloqueador de elementos emergentes en la configuración del navegador. Puede realizar las siguientes acciones en el servidor seleccionado haciendo clic en el elemento correspondiente en la lista desplegable **More Actions (Más acciones)**.

Tabla 41. Acciones en un servidor seleccionado

Opción	Descripción
Apagado ordenado	Cierra el sistema operativo y apaga el sistema.
Reinicio mediante suministro de energía	Apaga y reinicia el sistema.
Consola virtual	Inicia la consola virtual con un inicio de sesión de individual en una ventana de explorador.  NOTA: Deshabilite el bloqueador de elementos emergentes desde el navegador para utilizar esta funcionalidad.

Inicio de sesión único de Group Manager

Todas las iDRAC en el grupo confían la una en la otra según el código de acceso secreto compartido y el nombre de grupo compartido. Como resultado, a un usuario administrador en una iDRAC de miembro de grupo se le otorgan privilegios de nivel de administrador en cualquier iDRAC de miembro de grupo cuando se accede mediante el inicio de sesión único de la interfaz web de Group Manager. La iDRAC registra <usuario>-<SVCTAG> como el usuario que ha iniciado sesión en los miembros del mismo nivel. <SVCTAG> es la etiqueta de servicio de la iDRAC donde el usuario inició la sesión primero.

Conceptos de Group Manager: Sistema de control

- Se selecciona de manera automática; de manera predeterminada, es la primera iDRAC configurada para Group Manager.
- Proporciona el flujo de trabajo de la interfaz gráfica del usuario de Group Manager.
- Realiza el seguimiento de todos los miembros.
- Coordina tareas.
- Si un usuario inicia sesión en cualquier miembro y hace clic para abrir Group Manager, el navegador se redirigirá a la controladora principal.

Conceptos de Group Manager: Sistema de respaldo


- La controladora principal selecciona automáticamente una controladora secundaria para tomar el control si la principal se desconecta durante mucho tiempo (10 minutos o más).
- Si la controladora primaria y la secundaria se desconectan durante mucho tiempo (durante más de 14 minutos), se seleccionan una controladora principal y una secundaria nuevas.
- Conserva una copia de la caché de Group Manager de todos los miembros de grupo y tareas.
- Group Manager determina el sistema de control y el de respaldo automáticamente.
- No se requiere la configuración ni participación del usuario.


Actualización de firmware del grupo de iDRAC

Para la actualización de firmware del grupo de iDRAC, desde el archivo DUP de un directorio local, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la vista esencial de la consola del Administrador de grupo y haga clic en **Actualizar el firmware del iDRAC** en la vista de resumen.
2. En el cuadro de diálogo de actualización del firmware que se muestra, busque y seleccione el archivo DUP local de iDRAC que se va a instalar. Haga clic en **Cargar**.
3. El archivo se carga en iDRAC y se verifica para verificar su integridad.

4. Confirme la actualización del firmware. El trabajo de actualización de firmware de iDRAC de grupo está programado para la ejecución inmediata. Si el Administrador de grupo tiene otros trabajos de grupo en ejecución, se ejecuta después de que se completa el trabajo anterior.
5. Puede realizar un seguimiento de la ejecución del trabajo de actualización de iDRAC desde la vista de trabajos de grupo.

 **NOTA:** Esta función solo es soportada en la versión 3.50.50.50 de iDRAC y superior.

 **NOTA:** Cuando haya alguna actualización u otras tareas y trabajos en progreso, no reinicie o apague, ni realice un ciclo de encendido/apagado de CA en el host o iDRAC en ningún modo (de forma manual o con las teclas “Ctrl + Alt + Supr”, u otras a través de las interfaces de iDRAC). El sistema (host e iDRAC) siempre se debe reiniciar o apagar de forma adecuada cuando no hay tareas ni trabajos en ejecución en el iDRAC o host. Apagarlo de forma incorrecta o interrumpir una operación, puede causar resultados impredecibles, como daños en el firmware, generación de archivos principales, RSOD, YSOD, eventos de error en LCL, etc.

Administración de registros

La iDRAC proporciona un registro de Lifecycle que contiene eventos relacionados con el sistema, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de red, las actualizaciones de firmware, los cambios de configuración, los mensajes de licencia, etc. Sin embargo, los eventos del sistema también están disponibles en un registro distinto denominado registro de eventos del sistema (SEL). Es posible acceder al registro de Lifecycle en la interfaz web de la iDRAC, RACADM y la interfaz de WSMAN.

Cuando el tamaño del registro de Lifecycle alcanza los 800 KB, los registros se comprimen y se archivan. Solo es posible ver las entradas de los registros no archivados y aplicar filtros y comentarios a dichos registros. Para ver los registros archivados, deberá exportar el registro completo de Lifecycle a una ubicación del sistema.

Temas:

- [Visualización del registro de sucesos del sistema](#)
- [Visualización del registro de Lifecycle](#)
- [Exportación de los registros de Lifecycle Controller](#)
- [Evitar el desbordamiento de registros de Lifecycle](#)
- [Adición de notas de trabajo](#)

Visualización del registro de sucesos del sistema

Cuando tiene lugar un suceso del sistema, se registra en el registro de sucesos del sistema (SEL). La misma entrada del SEL también está disponible en el registro del LC.


 **NOTA:** Es posible que los registros de SEL y LC no coincidan en el registro de fecha y hora cuando iDRAC se está reiniciando.

Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la interfaz web

Para ver el SEL, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > System Event (Evento del sistema)**.

En la página **System Event Log (Registro de eventos del sistema)**, aparece un indicador de estado del sistema, una marca de hora y fecha, y una descripción de cada evento registrado. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Haga clic en **Guardar como** para guardar el **SEL** en una ubicación de su elección.

 **NOTA:** Si está utilizando Internet Explorer y hay un problema al guardar, descargue la actualización de seguridad acumulada para Internet Explorer. Se puede descargar desde el sitio web de asistencia de Microsoft en support.microsoft.com.

Para borrar los registros, haga clic en **Borrar registro**.

 **NOTA:** **Borrar registro** sólo aparece si tiene permiso de Borrar registros.

Después de vaciar el SEL, se registra una anotación en el registro de Lifecycle Controller. La anotación del registro incluye el nombre de usuario y la dirección IP de la ubicación desde donde se borró el SEL.

Visualización del registro de sucesos del sistema mediante RACADM

Para ver el SEL:

```
racadm getsel <options>
```

Si no se especifican argumentos, se muestra todo el registro.

Para mostrar la cantidad de entradas de SEL: `racadm getsel -i`

Para borrar las entradas de SEL: `racadm clrsel`

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Visualización del registro de sucesos del sistema mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Es posible ver la cantidad total de registros en el registro de eventos del sistema (SEL) mediante la utilidad de configuración de la iDRAC y también es posible borrar los registros. Para hacerlo:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Registro de sucesos del sistema**.
La página **Configuración de iDRAC - Registro de sucesos del sistema** muestra la **cantidad total de registros**.
2. Para borrar los registros, seleccione **Yes (Sí)**. De lo contrario, seleccione **No**.
3. Para ver los sucesos del sistema, haga clic en **Mostrar registro de sucesos del sistema**.
4. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.

Visualización del registro de Lifecycle

Los registros de Lifecycle Controller proporcionan un historial de los cambios relacionados con los componentes instalados en un sistema administrado. También es posible agregar notas de trabajo a cada entrada del registro.


Los eventos y las actividades siguientes se registran:

- Todos
- Estado del sistema: Esta categoría representa todas las alertas que están relacionadas con el hardware dentro del chasis del sistema.
- Almacenamiento: Esta categoría representa las alertas que están relacionadas con el subsistema de almacenamiento.
- Actualizaciones: Esta categoría representa las alertas que se generan debido a actualizaciones o degradaciones de firmware o drivers.
- Auditoría: Esta categoría representa el registro de auditoría.
- Configuración: Esta categoría representa las alertas que están relacionadas con los cambios de configuración de hardware, firmware y software.
- Notas de trabajo


Cuando inicia o cierra sesión en iDRAC mediante alguna de las siguientes interfaces, los sucesos de error en el inicio de sesión, el cierre de sesión o el acceso se registran en los registros de Lifecycle:

- SSH
- Interfaz web
- RACADM
- Redfish
- IPMI en la LAN
- Serie
- Consola virtual
- Medios virtuales

Puede ver y filtrar los registros en función de la categoría y el nivel de gravedad. También es posible exportar y añadir una nota de trabajo a un suceso del registro.

 **NOTA:** Los registros de Lifecycle para cambiar el modo de personalidad solo se generan durante el reinicio desde el sistema operativo.

Si inicia trabajos de configuración con la interfaz web RACADM CLI o iDRAC, el registro de Lifecycle contiene información sobre el usuario, la interfaz utilizada y la dirección IP del sistema desde el cual se inicia el trabajo.

 **NOTA:** En las plataformas MX, Lifecycle Controller registra varios ID de trabajos para la configuración o instalación de trabajos creados con OME-Modular. Para obtener más información sobre el trabajo realizado, consulte los registros de OME-Modular.

Visualización del registro de Lifecycle mediante la interfaz web

Para ver los registros de Lifecycle, haga clic en **Maintenance (Mantenimiento) > Lifecycle Log (Registro de Lifecycle)**. Aparecerá la página **Lifecycle Log (Registro de Lifecycle)**. Para obtener más información sobre las opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Filtrado de los registros de Lifecycle

Puede filtrar los registros según la categoría, la gravedad, una palabra clave o un intervalo de fechas.

Para filtrar los registros de lifecycle:

1. En la página **Registro de ciclos de vida**, bajo **Filtro del registro**, realice una o todas las acciones siguientes:
 - Seleccione **Tipo de registro** de la lista desplegable.
 - Seleccione el nivel de gravedad de la lista desplegable **Gravedad**.
 - Introduzca una palabra clave.
 - Especifique el intervalo de fechas.
2. Haga clic en **Aplicar**.
Las entradas del registro con filtro se muestran en **Resultados del registro**.

Adición de comentarios a los registros de Lifecycle.

Para agregar comentarios a los registros de lifecycle:

1. En la página **Registro de Lifecycle**, haga clic en el icono de la anotación de registro deseada.
Se muestran los detalles del ID de mensaje.
2. Introduzca los comentarios para la anotación de registro en el cuadro **Comentario**.
Los comentarios se muestran en el cuadro **Comentario**.

Visualización del registro de Lifecycle mediante RACADM

Para ver los registros de Lifecycle, utilice el comando `lcllog`.


Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Exportación de los registros de Lifecycle Controller

Puede exportar todo el registro de Lifecycle Controller (anotaciones activas y archivadas) en un archivo XML comprimido individual a un recurso compartido de red o al sistema local. La extensión del archivo XML comprimido es `.xml.gz`. Las anotaciones de archivo se ordenan en forma de secuencia según sus números de secuencia, desde el menor hasta el mayor.

Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web

Para exportar los registros de Lifecycle Controller mediante la interfaz web:

1. En la página **Registro de Lifecycle**, haga clic en **Exportar**.
 2. Seleccione cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Red**: exporte los registros de Lifecycle Controller a una ubicación compartida de la red.
 - **Local**: exporte los registros de Lifecycle Controller a una ubicación del sistema local.
-  **NOTA:** Mientras se especifica la configuración para el recurso compartido de red, se recomienda evitar el uso de caracteres especiales en el nombre de usuario y la contraseña o codificar por porcentaje los caracteres especiales.

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

3. Haga clic en **Exportar** para exportar el registro a la ubicación especificada.

Exportación de los registros de Lifecycle Controller mediante RACADM

Para exportar los registros de Lifecycle Controller, utilice el comando `lcllog export`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Evitar el desbordamiento de registros de Lifecycle

A partir de la versión 6.00.00, es posible evitar el desbordamiento de registros de Lifecycle de las consolas debido a la alta frecuencia de inicios de sesión en estas.


- Los eventos USR0030/USR0032 se incluyen en el registro de Lifecycle para cada inicio/cierre de sesión correcto, respectivamente.
- Estos eventos se pueden agregar a un registro único nuevo, en función del ajuste de un atributo.
- Un nuevo registro de USR0036 se incluirá en el registro de Lifecycle con una agregación de los eventos de inicio y cierre de sesión que se han producido dentro de un período especificado por el atributo `LCLoggingAggregationTimeout`.

NOTA:

- De forma predeterminada, el atributo `LCLogAggregation` de la característica está deshabilitado.
- De manera predeterminada, el tiempo de espera se establece en 60 minutos y se aplica solo si `LCLogAggregation` está habilitado.
- Los eventos USR0030 y USR0032 no se incluirán en el registro de Lifecycle, pero se seguirán enviando alertas individuales si las alertas correspondientes están habilitadas (SNMP/correo electrónico/evento de Redfish/evento de WS, etc.).


Adición de notas de trabajo

Cada usuario que inicie sesión en la iDRAC puede agregar notas de trabajo y estas se almacenan como un evento en el registro de Lifecycle. Es necesario tener un privilegio de registro en iDRAC para agregar notas de trabajo. Se admite un máximo de 255 caracteres en cada nota de trabajo nueva.

 **NOTA:** No es posible eliminar notas de trabajo.

Para agregar una nota de trabajo:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Dashboard (Tablero) > Notes (Notas) > Add note (Agregar nota)**. Aparecerá la página **Work Notes (Notas del trabajo)**.
2. En **Notas de trabajo**, introduzca el texto en el cuadro de texto vacío.

 **NOTA:** Se recomienda no utilizar demasiados caracteres especiales.

3. Haga clic en **Guardar**. La nota de trabajo se agrega al registro. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Supervisión y administración de la alimentación en iDRAC

Puede utilizar iDRAC para supervisar y administrar los requisitos de alimentación del sistema administrado. Esto ayuda a proteger el sistema de las interrupciones de alimentación, ya que distribuye y regula adecuadamente el consumo de alimentación en el sistema.

Las características claves son las siguientes:

- **Supervisión de alimentación:** consulte el estado de alimentación, el historial de las mediciones de alimentación, los promedios actuales, los picos, etc. para el sistema administrado.
- **Límites de alimentación:** consulte y establezca los límites de alimentación del sistema administrado, incluida la visualización del consumo de alimentación potencia mínimo y máximo. Esta es una función con licencia.
- **Control de alimentación:** permite realizar operaciones de control de alimentación de manera remota (tales como encendido, apagado, restablecimiento del sistema, ciclo de encendido y apagado ordenado) en el sistema administrado.
- **Opciones de suministro de energía:** permiten configurar las opciones de suministro de energía, tales como la política de redundancia, el repuesto dinámico y la corrección del factor de alimentación.

Temas:

- [Monitoreo de la alimentación](#)
- [Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación](#)
- [Ejecución de las operaciones de control de alimentación](#)
- [Límites de alimentación](#)
- [Configuración de las opciones de fuente de alimentación](#)
- [Activación o desactivación del botón de encendido](#)
- [Enfriamiento multivector](#)

Monitoreo de la alimentación

iDRAC monitorea continuamente el consumo de energía en el sistema y muestra los siguientes valores:

- Advertencia de consumo de energía y umbrales críticos.
- Valores de acumulación de energía, pico de alimentación y pico de amperaje.
- Consumo de energía durante la última hora, el último día o la última semana.
- Consumo de energía promedio, mínimo y máximo.
- Valores pico históricos, y registros de fecha y hora pico.
- Valores de capacidad máxima pico y de capacidad máxima instantánea (para servidores en torre y en rack).

i **NOTA:** El histograma para la tendencia de consumo de energía del sistema (por hora, diariamente, semanalmente) se mantiene solo mientras iDRAC está en ejecución. Si se reinicia iDRAC, se pierden los datos de consumo de energía existentes y se reinicia el histograma.

i **NOTA:** En el modo solo HBM, la alimentación de memoria de HBM se cuenta como parte de la alimentación del paquete; por lo tanto, la lectura de telemetría de alimentación de memoria se informa como 0 para este modo.

i **NOTA:** Después de aplicar una actualización o restablecimiento del firmware de iDRAC, el gráfico de consumo de energía se borrará o restablecerá.

Supervisión del índice de rendimiento de módulos de E/S, memoria y CPU mediante la interfaz web

Para supervisar el índice de rendimiento de los módulos de E/S, memoria y CPU, en la interfaz web de iDRAC, vaya a **System (Sistema) > Performance (Rendimiento)**.

- Sección **Rendimiento del sistema**: se muestra la lectura actual y la lectura de advertencia para el índice de utilización de la CPU, la memoria y los módulos de E/S, así como el índice CUPS en el nivel del sistema en una vista gráfica.
- Sección **Datos históricos de rendimiento del sistema**:
 - En esta sección, se proporcionan las estadísticas de la utilización de E/S, memoria y CPU, y el índice de CUPS a nivel del sistema. Si el sistema de host está apagado, el gráfico muestra la línea de apagado por debajo del 0 %.
 - Es posible restablecer el pico de utilización para un determinado sensor. Haga clic en **Reset Historical Peak (Restablecer pico histórico)**. Debe tener el privilegio Configure (Configurar) para poder restablecer el valor de pico.
- Sección **Métricas de rendimiento**:
 - Muestra el estado y la lectura presente.
 - Muestra o especifica el límite de utilización del umbral de advertencia. Debe tener el privilegio Server Configure (Configurar servidor) para poder establecer los valores de los umbrales.

Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Supervisión del índice de rendimiento de CPU, memoria y módulos de entrada y salida mediante RACADM

Utilice el subcomando **SystemPerfStatistics** para supervisar el índice de rendimiento de la CPU, la memoria y los módulos de E/S. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.


Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación

Es posible establecer el valor de umbral de advertencia para el sensor de consumo de alimentación en los sistemas tipo bastidor y torre. El umbral de alimentación de advertencia/crítico para los sistemas de torre y bastidor puede cambiar después de apagar y encender el sistema, según la capacidad de la PSU y la política de redundancia. Sin embargo, el umbral de advertencia no debe exceder el umbral crítico aunque cambie la capacidad de la unidad de suministro de energía de la política de redundancia.

El umbral de alimentación de advertencia para los sistemas blade se establece según la asignación de alimentación para CMC (para plataformas que no son MX) u OME Modular (para plataformas MX).

Si se realiza una acción para restablecer los valores predeterminados, los umbrales de alimentación se establecerán en los valores predeterminados.

Es necesario tener el privilegio de usuario de configuración para establecer el valor del umbral de advertencia para el sensor de consumo de alimentación.

 **NOTA:** El valor del umbral de advertencia se restablece al valor predeterminado después de realizar un reset o una actualización del iDRAC.

Configuración del umbral de advertencia para consumo de alimentación mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **System (Sistema) > Overview (Descripción general) > Present Power Reading and Thresholds (Presentar lectura de alimentación y umbrales)**.
2. En la sección **Present Power Reading and Thresholds (Presentar lectura de alimentación y umbrales)**, haga clic en **Edit Warning Threshold (Editar umbral de advertencia)**. Aparecerá la página **Edit Warning Threshold (Editar umbral de advertencia)**.
3. En la columna **Warning Threshold (Umbral de advertencia)**, introduzca el valor en **Watts (Vatios)** o **BTU/hr (BTU/hora)**.

Los valores deben ser inferiores a los valores de **Umbral de falla**. Los valores se redondean hacia al valor más cercano que sea divisible por 14. Si introduce **vatios**, el sistema calcula y muestra automáticamente el valor en **BTU/h**. De la misma manera, si introduce BTU/h, se muestra el valor en **vatios**.

4. Haga clic en **Guardar**. Se configuran los valores.

Ejecución de las operaciones de control de alimentación

iDRAC permite encender, apagar, restablecer, apagar de manera ordenada, realizar una interrupción sin máscara (NMI) o un ciclo de encendido del sistema de manera remota mediante la interfaz web o RACADM.

También puede realizar estas operaciones con Lifecycle Controller Remote Services o WSMAN. Para obtener más información, consulte *Guía de inicio rápido de servicios remotos de Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals> y el documento *Dell Power State Management Profile* (Perfil de administración de estado de alimentación de Dell) disponible en <https://www.dell.com/support>.

Las operaciones de control de alimentación del servidor iniciadas desde la iDRAC son independientes del comportamiento del botón de encendido configurado en el BIOS. Puede utilizar la función PushPowerButton para apagar o encender el sistema de forma ordenada, incluso si el BIOS está configurado para no hacer nada cuando se presione el botón de encendido físico.

Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante la interfaz web

Para realizar las operaciones de control de alimentación:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Administración de energía > Control de alimentación**. Aparecerá las opciones de **Control de alimentación**.
2. Seleccione la operación de alimentación necesaria:
 - Encender el sistema
 - Apagar el sistema
 - NMI (Interrupción no enmascarable)
 - Apagado ordenado
 - Restablecer el sistema (reinicio mediante sistema operativo)
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)
3. Haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Ejecución de las operaciones de control de alimentación mediante RACADM

Para realizar acciones relacionadas con la alimentación, utilice el comando **serveraction**.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Límites de alimentación

Puede ver los límites de umbral de alimentación que abarca la gama de consumo de energía de CA y CC que un sistema de carga de trabajo elevada presenta al centro de datos. Esta es una función con licencia.

Límites de alimentación en servidores Blade

Antes de encender un servidor blade, según el inventario limitado de hardware, la iDRAC le proporciona los requisitos de alimentación del servidor blade al administrador del chasis. Si aumenta el consumo de energía con el tiempo y si el servidor consume la asignación máxima de energía, la iDRAC solicita CMC (en las plataformas no MX) u OME Modular (en las plataformas MX) para aumentar la energía potencial máxima. Esto da como resultado un aumento en el suministro de alimentación; sin embargo, este suministro no reduce si el consumo disminuye.

Después de que se encienda e inicialice el sistema, iDRAC calculará un nuevo requisito de alimentación según la configuración de hardware real. El sistema permanece encendido incluso si CMC (no para las plataformas MX) u OME Modular (no en las plataformas MX) fallan en la asignación de una nueva solicitud de alimentación.

CMC u OME Modular recupera toda la energía sin utilizar de los servidores de menor prioridad y la asigna a un servidor o un módulo de infraestructura de mayor prioridad.

Visualización y configuración de la política de límites de alimentación

Cuando se activa la política de límite de alimentación, se imponen los límites definidos por el usuario en el sistema. Si el límite de alimentación no está activado, se utiliza la política predeterminada de protección de alimentación del hardware. Esta política de protección de alimentación es independiente de la política definida por el usuario. El rendimiento del sistema se ajusta de manera dinámica para mantener el consumo de energía cerca del umbral especificado.


El consumo de energía real depende de la carga de trabajo. Puede superar momentáneamente el umbral hasta que se completen los ajustes de rendimiento. Por ejemplo, si se considera un sistema cuyos valores mínimos y máximos de consumo de energía potencial son 500 W y 700 W, respectivamente. Puede especificar el umbral de presupuesto de energía en 525 W para disminuir el consumo. Cuando se configura este presupuesto de energía, el rendimiento del sistema se ajusta de forma dinámica para mantener un consumo de 525 W o menos.

Si establece un límite de alimentación muy bajo, o bien si la temperatura ambiente es inusualmente alta, es posible que el consumo de energía sea superior al límite de alimentación durante el encendido o el restablecimiento del sistema.

Si el valor del límite de alimentación establecido es inferior al umbral mínimo recomendado, es posible que iDRAC no pueda mantener el límite solicitado.

Puede especificar el valor en vatios, BTU/hora, o bien como un porcentaje del límite de alimentación máximo recomendado.

Cuando se establece el umbral del límite de alimentación en BTU/hora, la conversión a vatios se redondea al número entero más cercano. Cuando se obtiene el umbral del límite de alimentación del sistema, la conversión de vatios a BTU/hora también se redondea. Debido al redondeo, es posible que los valores reales varíen levemente.

 **NOTA:** Establecer un límite de alimentación en un valor por debajo del rango recomendado puede causar un rendimiento variado, incluido un mayor tiempo de arranque.

Configuración de la política de límites de alimentación mediante la interfaz web

Para ver y configurar las políticas de alimentación:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Administración de energía > Política de límite de alimentación**. El límite de la política de alimentación actual se muestra en la sección **Límites de alimentación**.
2. Seleccione **Activar** en **Límite de alimentación**.
3. En la sección **Límites de alimentación**, ingrese el límite de alimentación dentro del rango recomendado en vatios y BTU/hora o el porcentaje (%) máximo del límite de sistema recomendado.
4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores.

Configuración de la política de límites de alimentación mediante RACADM

Para ver y configurar los valores de límites de energía actuales, utilice los siguientes objetos con el comando `set`:

- System.Power.Cap.Enable
- System.Power.Cap.Watts
- System.Power.Cap.Btuhr
- System.Power.Cap.Percent

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de la política de límites de alimentación mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para ver y configurar las políticas de alimentación:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de la alimentación**.

NOTA: El vínculo **Configuración de alimentación** está disponible solo si la unidad de suministro de energía del servidor admite la supervisión de alimentación.

Se muestra la página **Configuración de alimentación de la configuración de iDRAC**.

2. Seleccione **Activado** para activar la opción **Política de límites de alimentación**. De lo contrario, seleccione **Desactivado**.
3. Utilice los valores recomendados o, en **Política de límites de alimentación definida por el usuario**, introduzca los límites necesarios.
Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.
4. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores de límites de alimentación.

Configuración de las opciones de fuente de alimentación

Puede configurar las opciones de fuente de alimentación, tales como la política de redundancia, el hot spare y la corrección del factor de energía.

NOTA: Es posible que las características de hot spare y de corrección del factor de energía no estén disponibles en algunas de las plataformas o versiones.

El repuesto dinámico es una función de suministro de energía que configura las unidades de suministro de energía (PSU) redundantes para que se apeguen en función de la carga del servidor. Esto permite a las PSU restantes funcionar con una mayor carga y eficacia. Esto requiere PSU que admitan esta función de modo que se pueda encender rápidamente si fuera necesario.

En un sistema de dos PSU, es posible configurar PSU1 o PSU2 como la PSU principal.

Después de habilitar el hot spare, las PSU pueden activarse o pasar al modo de suspensión en función de la carga. Si el hot spare está habilitado, se habilita el uso compartido de corriente eléctrica asimétrica entre las dos PSU. Una PSU está *encendida* y proporciona la mayor parte de la corriente; la otra PSU está en modo de suspensión y proporciona una pequeña cantidad de la corriente. A menudo, esto se denomina 1 + 0 con dos PSU y hot spare habilitados. Si todas las PSU-1 están en el circuito A y todas las PSU-2 están en el circuito B, con el hot spare habilitado (configuración predeterminada de fábrica del hot spare), el circuito B tiene mucha menos carga y activa las advertencias. Si el hot spare está deshabilitado, el uso compartido de corriente eléctrica es de 50-50 entre las dos PSU; el circuito A y el circuito B normalmente tienen la misma carga.

El factor de potencia es la tasa de potencia real consumida en la potencia aparente. Cuando la corrección del factor de energía está activada, el servidor consume una pequeña cantidad de energía cuando el host está apagado. De forma predeterminada, la corrección del factor de energía está activada cuando el servidor se envía desde la fábrica.

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la interfaz web

Para configurar las opciones de suministro de energía:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Power Management (Administración de energía) > Power Configuration (Configuración de alimentación)**.
2. En **Power Redundancy Policy (Política de redundancia de alimentación)**, seleccione las opciones necesarias. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar**. Se habrán configurado los valores de suministro de energía.

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante RACADM

Para configurar las opciones de suministro de energía, utilice los siguientes objetos con el comando `get/set`:

- System.Power.RedundancyPolicy
- System.Power.Hotspare.Enable
- System.Power.Hotspare.PrimaryPSU
- System.Power.PFC.Enable

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de las opciones de suministro de energía mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar las opciones de suministro de energía:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de la alimentación**.

NOTA: El vínculo **Configuración de alimentación** está disponible solo si la unidad de suministro de energía del servidor admite la supervisión de alimentación.

Se muestra la página **Configuración de la alimentación de la configuración de iDRAC**.

2. En **Opciones de suministro de energía**:

- Activa o desactive la redundancia del suministro de energía.
- Active o desactive el repuesto dinámico.
- Establezca la unidad principal de suministro de energía.
- Habilite o deshabilite la corrección del factor de alimentación. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se habrán configurado los valores de suministro de energía.

Activación o desactivación del botón de encendido

Para activar o desactivar el botón de encendido del sistema administrado:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Seguridad del panel frontal**.
Se mostrará la página **Configuración de iDRAC - Seguridad del panel frontal**.
2. Seleccione **Activado** para activar el botón de encendido o **Desactivado** para desactivarlo.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
La configuración se guarda.

Enfriamiento multivector

Con el enfriamiento multivector, se implementa un enfoque multivector para los controles térmicos en las plataformas de servidor Dell.

Para configurar las opciones de enfriamiento multivector a través de la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de hardware > Configuración del ventilador**. Incluye (entre otros elementos) lo siguiente:

- Un gran conjunto de sensores (térmicos, de alimentación, de inventario, etc.) que permiten una interpretación precisa del estado térmico del sistema en tiempo real en diversas ubicaciones dentro del servidor. Muestra solo un pequeño subconjunto de sensores que son relevantes para las necesidades de los usuarios según la configuración.
- Gracias al algoritmo de control de loop cerrado inteligente y adaptable, se optimiza la respuesta del ventilador para mantener las temperaturas de los componentes. También conserva la potencia del ventilador, el consumo de flujo de aire y la acústica.
- Si se utiliza la asignación de zonas del ventilador, se puede iniciar el enfriamiento de los componentes cuando sea necesario. Por lo tanto, se obtiene el máximo rendimiento sin comprometer la eficiencia de la utilización de energía.
- Representación precisa del flujo de aire de PCIe ranura por ranura en términos de la métrica LFM (pies lineales por minuto: un estándar aceptado del sector sobre cómo se especifica el requisito de flujo de aire de la tarjeta PCIe). Con la visualización de esta métrica en diversas interfaces de iDRAC, el usuario puede realizar lo siguiente:
 1. conocer la funcionalidad máxima de cada ranura LFM dentro del servidor;
 2. conocer el enfoque adoptado para el enfriamiento de PCIe de cada ranura (control del flujo de aire, control de la temperatura);
 3. conocer el mínimo de LFM que se entrega en una ranura si la tarjeta es una tarjeta de terceros (tarjeta personalizada definida por el usuario);
 4. marcar el valor mínimo de LFM personalizado para la tarjeta de terceros, lo cual permite una definición más precisa de las necesidades de enfriamiento de esta, que el usuario conoce mejor gracias a las especificaciones personalizadas de la tarjeta.
- Muestra la métrica de flujo de aire del sistema en tiempo real (CFM, pies cúbicos por minuto) en varias interfaces de iDRAC para que el usuario habilite el balanceo de flujo de aire del centro de datos en función de la agregación del consumo de CFM por servidor.

- Permite ajustes térmicos personalizados como perfiles térmicos (máximo rendimiento en comparación con máximo rendimiento por vatio, límite de sonido); opciones personalizadas de velocidad del ventilador (velocidad mínima del ventilador, intervalos de velocidad del ventilador); y configuración personalizada de la temperatura de salida.
 1. La mayoría de estos ajustes permiten un mayor enfriamiento respecto del enfriamiento de base que se genera por algoritmos térmicos y no permiten que las velocidades del ventilador estén por debajo de los requisitos de enfriamiento del sistema.

NOTA: Existe una excepción a la declaración anterior para las velocidades del ventilador que se agregan a las tarjetas PCIe de terceros. El flujo de aire de provisión del algoritmo térmico para tarjetas de terceros puede ser mayor o menor que las necesidades de enfriamiento de la tarjeta real y el cliente puede ajustar la respuesta de la tarjeta ingresando la métrica de LFM correspondiente a la tarjeta de terceros.
 2. Con la opción de temperatura de salida personalizada, se limita la temperatura de salida según la configuración deseada del cliente.

NOTA: Es importante tener en cuenta que, con ciertas configuraciones y cargas de trabajo, puede que no sea físicamente posible reducir la salida por debajo del punto de ajuste deseado (p. ej., ajuste de salida personalizado de 45 °C con una temperatura de entrada alta [p. ej., 30 °C] y una configuración cargada [consumo de energía del sistema alto, flujo de aire bajo]).
 3. La opción de límite de sonido es nueva en la 14.ª generación de servidores PowerEdge. Limita el consumo de energía de la CPU, además de controlar la velocidad del ventilador y el límite acústico. Esto es exclusivo de las implementaciones acústicas y puede reducir el rendimiento del sistema.
- El diseño del sistema permite una mayor capacidad de flujo de aire, ya que permite una potencia alta, y configuraciones de sistema densas. Proporciona menos restricciones del sistema y una mayor densidad de las funciones.
 1. El flujo de aire optimizado permite un flujo de aire eficiente en relación con el consumo de potencia del ventilador.
- Los ventiladores personalizados están diseñados para ofrecer mayor eficiencia, mejor rendimiento, una vida útil más larga y menos vibración. También proporciona una mejor salida acústica.
 1. Los ventiladores pueden durar mucho tiempo (en general, pueden durar más de 5 años), incluso si funciona a toda velocidad todo el tiempo.
- Los disipadores de calor personalizados están diseñados para optimizar el enfriamiento de los componentes con un flujo de aire mínimo (requerido); sin embargo, admiten CPU de alto rendimiento.

Actualizaciones de iDRAC Direct

iDRAC ofrece la capacidad fuera de banda para actualizar el firmware de diversos componentes de un servidor PowerEdge. La actualización directa de iDRAC ayuda a eliminar los trabajos por etapas durante las actualizaciones. Esto solo es compatible con las versiones de iDRAC 5.00.00.00 en adelante. Solo los backplane SEP (pasivos) se soportan en las actualizaciones directas.

iDRAC se utiliza para realizar actualizaciones preconfiguradas con el fin de iniciar la actualización del firmware de los componentes. Desde esta versión, las actualizaciones directas se han aplicado a PSU y backplane. Con el uso de las actualizaciones directas y el backplane pueden tener actualizaciones más rápidas. En el caso de PSU, se evita un reinicio (para inicializar las actualizaciones) y la actualización se puede realizar en un solo reinicio.

Con la función de actualización directa de iDRAC, puede eliminar el primer reinicio para iniciar las actualizaciones. El segundo reinicio será controlado por el propio dispositivo e iDRAC notificará al usuario si hay necesidad de un restablecimiento por separado a través de un estado de trabajo.

i **NOTA:** En caso de que una actualización requiera el restablecimiento/reinicio de la iDRAC, o si se reinicia la iDRAC, se recomienda verificar si la iDRAC está completamente lista; para ello, espere unos segundos hasta un máximo de cinco minutos antes de usar cualquier otro comando.

Inventario, supervisión y configuración de dispositivos de red

Es posible crear un inventario, supervisar y configurar los siguientes dispositivos de red:

- Tarjetas de interfaz de red (NIC)
- Adaptadores de red convergentes (CNA)
- LAN de la placa base (LOM)
- Tarjetas secundarias de interfaz de red (NIC)
- Tarjetas mezzanine (solo para servidores Blade)

Antes de desactivar NPAR o una partición individual en los dispositivos CNA, borre todos los atributos de identidad de E/S (por ejemplo: dirección IP, direcciones virtuales, iniciador y destinos de almacenamiento) y los atributos de nivel de partición (ejemplo: asignación de ancho de banda). Para inhabilitar una partición, cambie el ajuste del atributo VirtualizationMode a NPAR o desactive todas las personalidades en una partición.

Según el tipo de dispositivo CNA instalado, es posible que no se conserven los ajustes de los atributos de la partición desde la última vez que esta estuvo activa. Cuando active una partición, ajuste todos los atributos de identidad de E/S y los atributos relacionados con las particiones. Para activar una partición, cambie el ajuste del atributo VirtualizationMode a NPAR o active una personalidad (por ejemplo: NicMode) en la partición.

NOTA: Es posible que el comportamiento de iDRAC no sea coherente cuando se utiliza con tarjetas que no son de Dell. Es posible que estas tarjetas solo entreguen información en el inventario de hardware e informen algunos datos de FRU. Consulte la matriz de adaptadores Dell para obtener detalles sobre las tarjetas de la marca Dell soportadas: [PowerEdge_Server_Adapter_Matrix.xlsx](#)

Temas:

- [Inventario y supervisión de dispositivos de red](#)
- [Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC](#)
- [Inventario y supervisión de dispositivos transceptor SFP](#)
- [Transmisión de telemetría](#)
- [Captura de datos en serie](#)
- [Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento](#)

Inventario y supervisión de dispositivos de red

Es posible supervisar de manera remota la condición de los siguientes dispositivos de red en el sistema administrado y ver el inventario de los mismos:

Para cada dispositivo, puede ver la siguiente información sobre los puertos y las particiones activadas:

- Estado de vínculo
- Propiedades
- Configuración y capacidades
- Estadísticas de recepción y transmisión
- iSCSI, iniciador de FCoE e información de destino

NOTA: En el caso del dispositivo NIC integrado, la representación del BIOS de cada puerto LOM se considera como un dispositivo NIC individual, de modo que la cadena FGDD se muestra como **NIC integrada 1, puerto 1, partición 1** y **NIC integrada 2, puerto 1, partición 1**.

Monitoreo de dispositivos de red mediante la interfaz web

Para ver la información del dispositivo de red mediante la interfaz web, vaya a **Sistema > Visión general > Dispositivos de red**. Se muestra la página **Dispositivos de red**. Para obtener más información acerca de estas propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: La propiedad de puerto **Wake on LAN** para los dispositivos de red en la GUI de iDRAC puede contener datos obsoletos a medida que se actualiza durante CSIOR. Consulte el resultado de RACADM para obtener los datos correctos de esta propiedad.

Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM

Para ver información sobre los dispositivos de red, utilice los comandos `hwinventory` y `nicstatistics`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Es posible que se muestren propiedades adicionales cuando se utiliza RACADM o WSMAN, además de las propiedades que se muestran en la interfaz web de la iDRAC.

Vista Conexión

La revisión y la solución de problemas manuales de las conexiones de red de los servidores no se pueden controlar en un entorno de centro de datos. iDRAC9 agiliza el trabajo con la vista de conexión de iDRAC. Esta función le permite revisar las conexiones de red y solucionar problemas de forma remota desde la misma GUI centralizada que utiliza para implementar, actualizar, supervisar y mantener los servidores. En la vista de conexión de iDRAC9, se proporcionan detalles de la asignación física de los puertos del conmutador a los puertos de red del servidor y las conexiones de puertos dedicados de iDRAC (controladora de acceso remoto integrada de Dell). Se pueden ver todas las tarjetas de red compatibles en la vista de conexión, independientemente de la marca.

En lugar de revisar las conexiones de red del servidor y solucionar problemas de forma manual, puede ver y administrar las conexiones de cable de red de forma remota.

La Vista Conexión proporciona información de los puertos del conmutador que están conectados a los puertos del servidor y al puerto dedicado de iDRAC. Los puertos de red del servidor incluyen los de PowerEdge LOM, NDC, las tarjetas intermedias y las tarjetas PCIe complementarias.

Para acceder a la vista de conexión de los dispositivos de red, vaya a **Sistema > Descripción general > Dispositivo de red > Vista de la conexión**.

Además, puede hacer clic en **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Configuración común > Vista de conexión** para activar o desactivar la vista de conexión.

La vista de conexión se puede explorar con el comando `racadm SwitchConnection View` y también se puede ver con el comando.

Campo u opción	Descripción
Activado	Seleccione Activado para activar la Vista Conexión. La opción Activado está seleccionada de manera predeterminada.
Estado	Muestra Activado si se activa la opción de vista de conexión en Vista de conexión en Configuración de iDRAC.
ID de conexión del conmutador	Muestra el ID del chasis de la LLDP del conmutador por medio del que se conecta el puerto del dispositivo.
ID de conexión del puerto del conmutador	Muestra el ID del puerto de la LLDP del puerto del conmutador por medio del que se conecta el puerto del dispositivo.

NOTA: El ID de conexión del conmutador y el ID de conexión del puerto del conmutador están disponibles una vez que la vista de conexión está activada y el vínculo está conectado. La tarjeta de red asociada debe ser compatible con la Vista Conexión. Solo los usuarios con privilegios de configuración de iDRAC pueden modificar la configuración de la Vista Conexión.

Desde iDRAC9 4.00.00.00 y las versiones posteriores, iDRAC admite el envío de paquetes LLDP a los switches externos. Esto proporciona opciones para detectar las iDRAC en la red. iDRAC envía dos tipos de paquetes de LLDP a la red de salida:

- **LLDP de topología:** en esta función, el paquete LLDP pasa a través de todos los puertos NIC del servidor compatible, de modo que un switch externo pueda localizar el servidor de origen, el puerto NDC [NIC FGDD], la ubicación IOM del chasis, la etiqueta de servicio

del chasis Blade, etc. Desde iDRAC9 4.00.00.00 y las versiones posteriores, LLDP de topología está disponible como una opción para todos los servidores PowerEdge. Los paquetes LLDP contienen información de conectividad del dispositivo de red del servidor y son utilizados por los módulos de E/S y los switches externos para actualizar la configuración.

NOTA:

- LLDP de topología debe estar habilitado para que la configuración del chasis MX funcione correctamente.
- El LLDP de topología no se admite en las controladoras de 1 GbE y seleccione las controladoras de 10 GbE (Intel X520, QLogic 578xx).

- **LLDP de detección:** en esta función, el paquete LLDP solo pasa por el puerto NIC de iDRAC activo que está en uso (NIC dedicado o LOM compartido), de modo que el switch adyacente pueda localizar el puerto de conexión iDRAC en el switch. El LLDP de detección es específico solo para el puerto de red iDRAC activo y no se ve en todos los puertos de red del servidor. El LLDP de detección tiene algunos detalles de iDRAC, como la dirección IP, la dirección MAC, la etiqueta de servicio, etc., de modo que un switch pueda detectar automáticamente los dispositivos iDRAC conectados a este y algunos datos de iDRAC.

NOTA:

Si la dirección MAC virtual se borra en un puerto/partición, la dirección MAC virtual será igual a la dirección MAC.

Para habilitar o deshabilitar el LLDP de topología LLDP, vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Configuración común > LLDP de topología** para activar o desactivar el LLDP de topología. De forma predeterminada, está activado para los servidores MX y está desactivado para todos los demás servidores.

Para activar o desactivar el LLDP de detección de iDrac, vaya a **Configuración de iDRAC > Conectividad > Red > Configuración común > LLDP de detección de iDrac**. La opción Enable (Activar) está seleccionada de manera predeterminada.

El paquete LLDP que se crea desde iDRAC se puede ver desde el switch con el comando: `show lldp neighbors`.

Actualizar Vista Conexión

Utilice **Actualizar vista de conexión** para ver la información más reciente del ID de conexión del conmutador y el ID de conexión del puerto del conmutador.

- NOTA:** Si la iDRAC tiene información de conexión del conmutador y de conexión del puerto del conmutador para el puerto de red del servidor o el puerto de red de la iDRAC, y, por algún motivo, esta información no se actualiza durante 5 minutos, entonces se mostrará como datos obsoletos (última información buena conocida) en todas las interfaces de usuario. En la interfaz de usuario, verá un signo de advertencia amarillo, el cual es una representación natural y no significa ninguna alerta.

Valores posibles de la vista de conexión

Datos posibles de la vista de conexión

Datos posibles de la vista de conexión	Descripción
Función desactivada	La función Vista de conexión está desactivada. Para ver los datos de la vista de conexión, active la función.
Sin vínculo	Indica que el vínculo asociado al puerto de la controladora de red no funciona
No disponible	El LLDP no está activado en el conmutador. Revise si el LLDP está activado en el puerto del conmutador.
No compatible	La controladora de red no es compatible con la función Vista de conexión.
Datos obsoletos	Última información buena conocida. El vínculo del puerto de la controladora de red no funciona o el sistema está apagado. Utilice la opción de actualización para actualizar los detalles de la vista de conexión a fin de obtener los datos más recientes.
Datos válidos	Muestra información válida del ID de conexión del conmutador y el ID de conexión del puerto del conmutador.

Controladoras de red compatibles con la vista de conexión

Las siguientes controladoras o tarjetas son compatibles con la función Vista de conexión.


Fabricante	Tipo
Broadcom	<ul style="list-style-type: none"> ● 57414 rNDC de 25 GE

Fabricante	Tipo
	<ul style="list-style-type: none"> • 57416/5720 rNDC de 10 GbE • 57412/5720 rNDC de 10 GbE • 57414 PCIe FH/LP de 25 GE • 57412 PCIe FH/LP de 10 GbE • 57416 PCIe FH/LP de 10 GbE
Intel	<ul style="list-style-type: none"> • X710 bNDC de 10 Gb • X710 DP PCIe de 10 Gb • X710 QP PCIe de 10 Gb • X710 + I350 rNDC de 10 Gb+1 Gb • X710 rNDC de 10 Gb • X710 bNDC de 10 Gb • XL710 PCIe de 40 Gb • XL710 OCP Mezz de 10 Gb • X710 PCIe de 10 Gb
Mellanox	<ul style="list-style-type: none"> • MT27710 rNDC de 40 Gb • MT27710 PCIe de 40 Gb • MT27700 PCIe de 100 Gb
QLogic	<ul style="list-style-type: none"> • QL41162 PCIe 2P de 10 GE • QL41112 PCIe 2P de 10 GE • QL41262 PCIe 2P de 25 GE

Inventario y supervisión de dispositivos HBA FC

Es posible monitorear de manera remota la condición de los dispositivos de los adaptadores de bus de host Fibre Channel (FC HBA) y ver el inventario de los mismos en el sistema administrado. Se admiten los FC HBA Emulex y QLogic. Para cada dispositivo de FC HBA, puede ver la siguiente información de los puertos:

- Información objetivo del almacenamiento FC
- Información objetivo del almacenamiento NVMe
- Propiedades de puertos
- Estadísticas de recepción y transmisión

 **NOTA:** No se soportan unidades HBAs de Emulex FC8.

Supervisión de dispositivos HBA FC mediante la interfaz web

Para ver la información de dispositivos HBA FC mediante la interfaz web, vaya a **System (Sistema) > Overview (Descripción general) > Network Devices (Dispositivos de red) > Fibre Channel**. Para obtener más información acerca de las propiedades que aparecen, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

El nombre de la página muestra también el número de ranura en donde el dispositivo HBA FC está disponible y el tipo de dispositivo HBA FC.

Supervisión de dispositivos HBA FC mediante RACADM

Para ver la información de dispositivos FC HBA mediante RACADM, utilice el comando `hwinventory`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Inventario y supervisión de dispositivos transceptor SFP

Es posible supervisar de manera remota la condición de los dispositivos transceptor SFP conectados al sistema y ver el inventario de ellos. A continuación, se indican los transceptores compatibles:

- SFP
- SFP+
- SFP28
- SFP-DD
- QSFP
- QSFP+
- QSFP28
- QSFP-DD
- Módulos base-T
- Cables AOC y DAC
- RJ-45 base-T conectado con Ethernet
- Fiber Channel
- Puertos del adaptador IB

La información más útil del transceptor corresponde al número de serie y al número de pieza del transceptor EPROM. Esto permitiría comprobar los transceptores instalados de forma remota cuando se solucionen problemas de conectividad. Para cada dispositivo del transceptor SFP, puede ver la siguiente información de los puertos:

- Nombre de proveedor
- Número de pieza
- Revisión
- Número de serie
- Identificador del dispositivo
- Tipo de interfaz

Supervisión de dispositivos del transceptor SFP mediante la interfaz web

Para ver la información del dispositivo del transceptor SFP mediante la interfaz Web, vaya a **Sistema > Visión general > Dispositivos de red** y haga clic en un dispositivo específico. Para obtener más información acerca de estas propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

El nombre de la página también muestra el número de ranura en el que está disponible el dispositivo del transceptor en estadísticas del puerto.

El monitoreo de datos para dispositivos SFP solo está disponible para SFP activos. A continuación, se muestra la siguiente información:

- Alimentación de salida TX
- Corriente de polarización TX
- Alimentación de entrada RX
- Voltaje VCC
- Temperatura

Supervisión de dispositivos transceptores SFP mediante RACADM

Para ver la información de dispositivos transceptores SFP mediante RACADM, utilice el comando `networktransceiverstatistics`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Transmisión de telemetría

La telemetría les permite a los usuarios recopilar y transmitir métricas, eventos y registros de datos de dispositivos en tiempo real a partir de un servidor PowerEdge a una aplicación de cliente o servidor externa suscrita. Con la telemetría, puede establecer el tipo y la frecuencia de los informes que se deben generar.

NOTA: La función es compatible con todas las plataformas y requiere licencia iDRAC Datacenter.

La telemetría es una solución de uno a muchos para recopilar y transmitir datos del sistema activo a partir de uno o varios servidores PowerEdge (iDRAC) a un "servicio de monitoreo, análisis y alerta de servidor remoto" centralizado. La función también es compatible con la recopilación de datos según la demanda de estos.

Entre los datos de telemetría, se incluyen métricas/inventario y registros/eventos. Los datos se pueden transmitir (expulsar) o recopilar (extraer) desde la iDRAC hacia los consumidores remotos o mediante estos, como el cliente de Redfish y el servidor Syslog remoto. Los datos de telemetría también se proporcionan al iDRAC SupportAssist Data Collector según la demanda. Los informes y la recopilación de datos se basan en las estadísticas de telemetría, el generador y las definiciones de informes predefinidos de Redfish. Los ajustes del streaming de telemetría se pueden configurar con la interfaz web del iDRAC, RACADM, Redfish y el perfil de configuración del servidor (SCP).

Para configurar la telemetría, habilite o seleccione los informes o los registros de dispositivos necesarios que definen el comportamiento y la frecuencia de la transmisión de los datos. Consulte la página **Configuración > Configuración del sistema** para configurar la telemetría. La transmisión de datos es automática hasta que se deshabilite la telemetría.

En la siguiente tabla, se describen los informes de métricas que se pueden generar mediante telemetría:

Tipo	Grupo de métricas	Inventario	Sensor	Statistics	Configuración	Métrica
Dispositivos de E/S	Tarjetas NIC	No	Sí	Sí	No	No
	HBA FC	No	Sí	Sí	No	No
Dispositivos del servidor	CPU	No	Sí	No	No	Sí
	Memoria	No	Sí	No	No	Sí
	Ventiladores	No	Sí	No	No	No
	PSU	No	No	No	No	Sí
	Sensores	No	Sí	No	No	No
Entorno	Temperatura	No	Sí	No	No	Sí
	Alimentación	No	No	Sí	No	Sí
	Rendimiento	No	No	Sí	No	No
Aceleradores	GPU	No	No	Sí	No	Sí

Para obtener información acerca de las descripciones de los campos de la sección telemetría, consulte *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA:

- Cuando el plano posterior SAS/SATA está conectado a la controladora SATA integrada, se espera que el plano posterior no se muestre como gabinete en el sistema y que tampoco se muestre en el inventario de hardware.
- StorageDiskSMARTDATA solo es compatible con unidades SSD que cuentan con el protocolo de bus SAS/SATA y detrás de la controladora BOSS.
- Los datos de StorageSensor se informan solo para las unidades en el modo listo/en línea/no RAID y no detrás de la controladora BOSS.
- NVMeSMARTData solo es compatible con unidades SSD (SSD PCIe/NVMe Express) que cuenten con protocolo de bus de PCIe (no detrás de SWRAID).
- Los datos de GPGPUStatistics solo están disponibles en modelos de GPGPU específicos compatibles con la capacidad de memoria de ECC.
- PSUMetrics no está disponible en las plataformas modulares.
- Las métricas de alimentación del ventilador y de alimentación de PCIe pueden aparecer como 0 para algunas plataformas.

- El informe de CUPS se renombró como SystemUsage en la versión 4.40.00.00 y es compatible con las plataformas INTEL y AMD.

Flujo de trabajo de telemetría:

1. Instale la licencia Datacenter, si no lo está.
 2. Configure los ajustes globales de telemetría, lo que incluye la activación de la dirección de red y el puerto de red del servidor Rsyslog y de la telemetría mediante la GUI de iDRAC, SCP, Redfish, o RACADM.
 3. Configure los siguientes parámetros de transmisión del informe de telemetría en el informe o registro del dispositivo requerido utilizando la interfaz de RACADM o Redfish:
 - EnableTelemetry
 - ReportInterval
 - ReportTriggers
- NOTA:** Habilite alertas de iDRAC y eventos de Redfish para el hardware específico sobre el cual necesita informes de telemetría.
4. El cliente de Redfish realiza una solicitud de suscripción al EventService de Redfish en iDRAC.
 5. iDRAC genera e inserta el informe de métricas o los datos de registros y eventos en el cliente suscrito cuando se cumplen las condiciones predefinidas del generador.

Restricciones de la función:

1. Por motivos de seguridad, iDRAC solo es compatible con la comunicación con el cliente basada en HTTPS.
2. Por motivos de estabilidad, iDRAC es compatible con hasta ocho suscripciones.
3. La eliminación de suscripciones se admite únicamente a través de la interfaz de Redfish, incluso en el caso de la eliminación manual por parte del administrador.

Comportamiento de la función de telemetría:

- iDRAC genera e inserta (HTTP POST) el informe de métricas o los datos de registros y eventos en todos los clientes suscritos en el destino especificado en la suscripción cuando se cumplen las condiciones predefinidas del generador. Los clientes reciben nuevos datos solo después de la creación correcta de la suscripción.
- Entre los datos de métricas, se incluyen el registro de fecha y hora en formato ISO, horario UTC (termina en "Z"), en el momento de la recolección de datos desde la fuente.
- Los clientes pueden cancelar una suscripción mediante el envío de un mensaje ELIMINAR HTTP al URI del recurso de suscripción a través de la interfaz de Redfish.
- Si la suscripción se elimina mediante iDRAC o el cliente, iDRAC no envía informes (HTTP POST). Si la cantidad de errores de entrega supera los umbrales predefinidos, iDRAC puede eliminar una suscripción.
- Si un usuario tiene privilegios de administrador, puede eliminar las suscripciones, pero solo a través de la interfaz de Redfish.
- El cliente recibe una notificación acerca de la finalización de una suscripción a través de la iDRAC mediante el envío del evento "suscripción finalizada", el cual será el último mensaje.
- Las suscripciones son persistentes y pueden permanecer incluso después de que se reinicie la iDRAC. Sin embargo, se pueden eliminar mediante la ejecución de operaciones de tipo `racresetcfg` o `LCwipe`.
- En las interfaces de usuario, como RACADM, Redfish, SCP e iDRAC, se muestran el estado actual de las suscripciones del cliente.
- La disponibilidad de TelemetryService se puede comprobar mediante la adición del nuevo atributo `TelemetryServiceStatus` a la llamada de API `GetRemoteServiceAPIStatus`. Este atributo se agrega a la lista existente de `LTStatus`, `RTStatus`, `ServerStatus` y `Status`.

Captura de datos en serie

iDRAC le permite capturar la redirección en serie de la consola para su posterior recuperación con el uso de la función de captura de datos en serie. Para esta función, se requiere la licencia iDRAC Datacenter.

El propósito de la función de captura de datos en serie es capturar los datos en serie del sistema y almacenarlos para que el cliente pueda recuperarlos posteriormente para fines de depuración.

Puede habilitar o deshabilitar la captura de datos en serie mediante las interfaces de RACADM, Redfish e iDRAC. Cuando se habilita este atributo, la iDRAC captura el tráfico en serie recibido en el dispositivo en serie del host 2, independientemente de la configuración del modo MUX en serie.

Para habilitar/deshabilitar la captura de datos en serie mediante la GUI de iDRAC, vaya a la página **Mantenimiento > Diagnósticos > Registros de datos en serie** y marque la casilla para habilitar o deshabilitar.

NOTA:

- Este atributo se mantiene después del reinicio de la iDRAC.
- El restablecimiento del firmware al valor predeterminado desactivará esta función.

- Mientras la captura de datos en serie esté habilitada, el búfer mantiene la adición de datos recientes. Si el usuario deshabilita la captura en serie y la vuelve a habilitar, se comienza a agregar la iDRAC desde la última actualización.

La captura de datos en serie del sistema se inicia cuando el usuario habilita la marca de captura de datos en serie en cualquiera de las interfaces. Si la captura de datos en serie se activa después de que haya arrancado el sistema, deberá reiniciarlo a fin de que el BIOS pueda procesar el nuevo ajuste (Redirección de consola solicitada por iDRAC) para obtener los datos en serie. iDRAC comenzará la captura de datos continuamente y los almacenará en la memoria compartida con un límite de 512 KB. Este búfer será circular.

NOTA:

- Para que esta función sea útil, debe contar con privilegios de inicio de sesión y privilegios de control del sistema.
- Para esta función, se requiere la licencia iDRAC Datacenter.

Configuración dinámica de las direcciones virtuales, del iniciador y del destino de almacenamiento

De manera dinámica, es posible ver y configurar los ajustes de dirección virtual, iniciador y destino de almacenamiento, así como aplicar una política de persistencia. Esto le permite a la aplicación implementar la configuración según los cambios en el estado de la alimentación (es decir, reinicio de sistema operativo, restablecimiento flexible, restablecimiento en frío o ciclo de CA) y también en función de la configuración de la política de persistencia para ese estado de la alimentación. Esto proporciona más flexibilidad en las implementaciones donde se necesita una reconfiguración rápida de las cargas de trabajo de un sistema a otro.

Las direcciones virtuales son:

- Dirección MAC virtual
- Dirección MAC de iSCSI virtual
- Dirección MAC de FIP virtual
- WWN virtual
- WWPN virtual

NOTA: Al borrar la política de persistencia, todas las direcciones virtuales se restablecen a la dirección permanente predeterminada de fábrica.

NOTA: En algunas tarjetas con los atributos MAC de FIP virtual, WWPN virtual y WWN virtual, los atributos MAC de WWN virtual y WWPN virtual se configuran automáticamente cuando configura FIP virtual.

Con la característica de identidad de E/S, es posible:

- Ver y configurar las direcciones virtuales para los dispositivos de red y Fibre Channel (por ejemplo, NIC, CNA, HBA de Fibre Channel).
- Configurar los valores del iniciador (para iSCSI y FCoE) y del destino de almacenamiento (para iSCSI, FCoE y FC).
- Especificar la persistencia o la autorización de los valores configurados sobre una pérdida de alimentación de CA, un restablecimiento mediante sistema operativo y un restablecimiento mediante suministro de energía en el sistema

Es posible que los valores configurados para las direcciones virtuales, el iniciador y los destinos de almacenamiento varíen en función de la forma en que se maneja la alimentación principal durante el restablecimiento del sistema y si los dispositivos NIC, CNA o HBA FC tienen una alimentación auxiliar. La persistencia de la configuración de identidad de E/S se puede lograr en función de la configuración de políticas realizada mediante la iDRAC.

Las políticas de persistencia surten efecto únicamente si la función de identidad de E/S se encuentra habilitada. Cada vez que el sistema se restablece o se enciende, los valores se mantienen o se borran en función de la configuración de políticas.

NOTA: Una vez borrados los valores, no puede volver a aplicarlos antes de ejecutar el trabajo de configuración.

Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S

La siguiente tabla proporciona las tarjetas que admiten la función de optimización de la identidad de E/S.

Tabla 42. Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S

Fabricante	Tipo
Broadcom	<ul style="list-style-type: none"> • 5719 Mezz de 1 GB • 5720 PCIe de 1 GB

Tabla 42. Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S (continuación)

Fabricante	Tipo
	<ul style="list-style-type: none"> ● 5720 bNDC de 1 GB ● 5720 rNDC de 1 GB ● 57414 PCIe de 25 GbE
Intel	<ul style="list-style-type: none"> ● i350 DP FH PCIe de 1 GB ● i350 QP PCIe de 1 GB ● i350 QP rNDC de 1 GB ● i350 Mezz de 1 GB ● i350 bNDC de 1 GB ● x520 PCIe de 10 GB ● x520 bNDC de 10 GB ● x520 Mezz de 10 GB ● x520 + i350 rNDC de 10 GB+1 GB ● X710 bNDC de 10 GB ● X710 QP bNDC de 10 GB ● X710 PCIe de 10 GB ● X710 + I350 rNDC de 10 GB+1 GB ● X710 rNDC de 10 GB ● XL710 QSFP DP LP PCIe de 40 GE ● XL710 QSFP DP FH PCIe de 40 GE ● X550 DP BT PCIe 2 x 10 Gb ● X550 DP BT LP PCIe 2 x 10 Gb ● XXV710 Fab A/B Mezz de 25 Gb <i>(para plataformas MX)</i>
Mellanox	<ul style="list-style-type: none"> ● ConnectX-3 Pro 10G Mezz de 10 GB ● ConnectX-4 LX 25GE SFP DP rNDC de 25 GB ● ConnectX-4 LX 25GE DP FH PCIe de 25 GB ● ConnectX-4 LX 25GE DP LP PCIe de 25 GB ● ConnectX-4 LX Fab A/B Mezz de 25 GB <i>(para plataformas MX)</i>
QLogic	<ul style="list-style-type: none"> ● 57810 PCIe de 10 GB ● 57810 bNDC de 10 GB ● 57810 Mezz de 10 GB ● 57800 rNDC de 10 GB+1 GB ● 57840 rNDC de 10 GB ● 57840 bNDC de 10 GB ● QME2662 Mezz FC16 ● QLE 2692 SP FC16 Gen 6 HBA FH PCIe FC16 ● SP FC16 Gen 6 HBA LP PCIe FC16 ● QLE 2690 DP FC16 Gen 6 HBA FH PCIe FC16 ● DP FC16 Gen 6 HBA LP PCIe FC16 ● QLE 2742 DP FC32 Gen 6 HBA FH PCIe FC32 ● DP FC32 Gen 6 HBA LP PCIe FC32 ● QLE2740 PCIe FC32 ● QME2692-DEL Fab C Mezz FC16 <i>(para plataformas MX)</i> ● QME2742-DEL Fab C Mezz FC32 <i>(para plataformas MX)</i> ● QL41262HMKR-DE Fab A/B Mezz de 25 Gb <i>(para plataformas MX)</i> ● QL41232HMKR-DE Fab A/B Mezz de 25 Gb <i>(para plataformas MX)</i> ● QLogic 1x32Gb QLE2770 FC HBA ● QLogic 2x32Gb QLE2772 FC HBA
Emulex	<ul style="list-style-type: none"> ● LPe15002B-M8 (FH) PCIe FC8 ● LPe15002B-M8 (LP) PCIe FC8 ● LPe15000B-M8 (FH) PCIe FC8 ● LPe15000B-M8 (LP) PCIe FC8

Tabla 42. Tarjetas admitidas para la optimización de la identidad de E/S (continuación)

Fabricante	Tipo
	<ul style="list-style-type: none"> • LPe31000-M6-SP PCIe FC16 • LPe31002-M6-D DP PCIe FC16 • LPe32000-M2-D SP PCIe FC32 • LPe32002-M2-D DP PCIe FC32 • LPe31002-D Fab C Mezz FC16 (para plataformas MX) • LPe32002-D Fab C Mezz FC32 (para plataformas MX) • LPe35002-M2 FC32 de 2 puertos • LPe35000-M2 FC32 de 1 puertos

Versiones del firmware de la NIC compatibles para la optimización de la identidad de E/S

En los servidores Dell PowerEdge de 14.ª generación, el firmware de NIC necesario se encuentra disponible de manera predeterminada. La siguiente tabla proporciona las versiones del firmware de la NIC para la función de optimización de la identidad de E/S.

Comportamiento de la dirección virtual/asignada de manera remota y de la política de persistencia cuando iDRAC está configurado en el modo de dirección asignada de manera remota o en el modo de consola

En la siguiente tabla, se describe la configuración de administración de direcciones virtuales (VAM) y el comportamiento de la política de persistencia, y las dependencias.

Tabla 43. Comportamiento de la dirección virtual/asignada de manera remota y de la política de persistencia

Estado de la función Dirección asignada de manera remota en OME Modular	Modo establecido en iDRAC	Estado de la función de identidad de E/S en el iDRAC	SCP	Política de persistencia	Borrar Persistence Policy - Dirección virtual
Dirección asignada de manera remota activada	Modo RemoteAssignedAddress	Activado	Administración de direcciones virtuales (VAM) configurada	VAM configurada persiste	Establecer valor en dirección asignada de manera remota
Dirección asignada de manera remota activada	Modo RemoteAssignedAddress	Activado	VAM no configurada	Establecer valor en dirección asignada de manera remota	Sin persistencia: se establece en dirección asignada de manera remota
Dirección asignada de manera remota activada	Modo Dirección asignada de manera remota	Deshabilitado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	Establecer valor en dirección asignada de manera remota para ese ciclo	Sin persistencia: se establece en dirección asignada de manera remota
Dirección asignada de manera remota activada	Modo Dirección asignada de manera remota	Deshabilitado	VAM no configurada	Establecer valor en dirección asignada de manera remota	Establecer valor en dirección asignada de manera remota
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo Dirección asignada de manera remota	Activado	VAM configurada	VAM configurada persiste	Persistencia: el borrado no es posible

Tabla 43. Comportamiento de la dirección virtual/asignada de manera remota y de la política de persistencia (continuación)

Estado de la función Dirección asignada de manera remota en OME Modular	Modo establecido en iDRAC	Estado de la función de identidad de E/S en el iDRAC	SCP	Política de persistencia	Borrar Persistence Policy - Dirección virtual
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo Dirección asignada de manera remota	Activado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo Dirección asignada de manera remota	Deshabilitado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	La configuración de Lifecycle Controller persiste durante ese ciclo	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo Dirección asignada de manera remota	Deshabilitado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware
Dirección asignada de manera remota activada	Modo de consola	Activado	VAM configurada	VAM configurada persiste	Persistencia y borrado deben funcionar
Dirección asignada de manera remota activada	Modo de consola	Activado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware
Dirección asignada de manera remota activada	Modo de consola	Deshabilitado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	La configuración de Lifecycle Controller persiste durante ese ciclo	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo de consola	Activado	VAM configurada	VAM configurada persiste	Persistencia y borrado deben funcionar
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo de consola	Activado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware
Dirección asignada de manera remota desactivada	Modo de consola	Deshabilitado	Configurado mediante la ruta de acceso proporcionada en Lifecycle Controller	La configuración de Lifecycle Controller persiste durante ese ciclo	No se admite persistencia. Depende del comportamiento de la tarjeta
Dirección asignada de manera remota activada	Modo de consola	Deshabilitado	VAM no configurada	Establecer en dirección MAC de hardware	Establecer en dirección MAC de hardware

i NOTA:

En la ventana Reemplazo de partes antes de CSIOR, Lifecycle Controller restaura la configuración de NIC. Esto implica un arranque mediante suministro de energía seguido de un arranque mediante sistema operativo. Después de ambos reinicios, la NIC tiene el mismo firmware que se instala durante el proceso de restauración.

La política de persistencia se aplica a cada reinicio según la política. En el arranque mediante suministro de energía, las identidades virtuales no se aplican debido a la incompatibilidad de la versión del firmware y a la eliminación de los datos de persistencia.

La característica de la política de persistencia comprueba los ID de PCI y la versión del firmware de la NIC actual y anterior del mismo proveedor que se reemplaza. En caso de que estos campos no coincidan, no se aplican las identidades virtuales y los datos de persistencia (identidades virtuales) también se eliminan del iDRAC.

Para el reemplazo de partes, el proveedor debe mantener los mismos ID de PCI y la misma versión del firmware, o debe realizar una implementación de trabajo/plantilla de VAM.

Comportamiento del sistema para FlexAddress e identidad de E/S

Tabla 44. Comportamiento del sistema para FlexAddress y la identidad de E/S

Tipo	Estado de la función FlexAddress en el CMC	Estado de la función de identidad de E/S en el iDRAC	Disponibilidad de dirección virtual del agente remoto para el ciclo de reinicio	Origen de programación de dirección virtual	Comportamiento de la persistencia de dirección virtual de ciclo de reinicio
Servidor con persistencia equivalente de FA	Activado	Desactivado		FlexAddress desde el CMC	Según las especificaciones de FlexAddress
	N/A, Activado o Desactivado	Activado	Sí: nuevo o que persiste	Dirección virtual de agente remoto	Según las especificaciones de FlexAddress
			No	Dirección virtual borrada	
Desactivado	Desactivado				
Servidor con función de política de persistencia de VAM	Activado	Desactivado		FlexAddress desde el CMC	Según las especificaciones de FlexAddress
	Activado	Activado	Sí: nuevo o que persiste	Dirección virtual de agente remoto	Según la configuración de la política de agente remoto
			No	FlexAddress desde el CMC	Según las especificaciones de FlexAddress
	Desactivado	Activado	Sí: nuevo o que persiste	Dirección virtual de agente remoto	Según la configuración de la política de agente remoto
			No	Dirección virtual borrada	
Desactivado	Desactivado				

Activación o desactivación de la optimización de la identidad de E/S

Generalmente, después del inicio del sistema, los dispositivos se configuran y se inicializan después de un reinicio. Puede activar la función Optimización de la identidad de E/S para lograr la optimización del inicio. Si está activada, configura la dirección virtual, el iniciador y los atributos del destino de almacenamiento después de restablecer el dispositivo y antes de su inicialización, lo que elimina la necesidad de un segundo reinicio del BIOS. La configuración de los dispositivos y la operación de inicio se producen en un solo inicio del sistema y se optimiza para el rendimiento del tiempo de inicio.

Antes de activar la optimización de la identidad de E/S, asegúrese de que:

- Tiene privilegios de Inicio de sesión, Configurar y Control del sistema.
- BIOS, iDRAC y las tarjetas de red se actualizan al firmware más reciente.

Después activar la función Optimización de la identidad de E/S, exporte el archivo de perfil de configuración del servidor de iDRAC, modifique los atributos necesarios de la identidad de E/S en el archivo SCP e importe el archivo nuevamente a la iDRAC.

NOTA: Los atributos de identidad de I/O solo se deben configurar mediante SCP para que sean persistentes durante los reinicios. Si se utilizan otros métodos para configurar los atributos, no serán persistentes.

Para obtener la lista de atributos de Optimización de la identidad de E/S que puede modificar en el archivo SCP, consulte el documento *Perfil de NIC* disponible en <https://www.dell.com/support>.

 **NOTA:** No modifique los atributos que no corresponden a la optimización de la identidad de I/O.

Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la optimización de la identidad de E/S:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > I/O Identity Optimization (Optimización de la identidad de E/S)**. Aparecerá la página **I/O Identity Optimization (Optimización de la identidad de E/S)**.
2. Haga clic en la ficha **I/O Identity Optimization (Optimización de identidad de E/S)** y seleccione la opción **Enable (Habilitar)** para habilitar esta función. Para deshabilitarla, anule la selección.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Habilitación o deshabilitación de la optimización de la identidad de E/S mediante RACADM

Para activar la optimización de la identidad de E/S, utilice el comando:

```
racadm set idrac.ioidopt.IOIDOptEnable Enabled
```

Después de activar esta función debe reiniciar el sistema para que la configuración surta efecto.

Para desactivar la optimización de la identidad de E/S, utilice el comando:

```
racadm set idrac.ioidopt.IOIDOptEnable Disabled
```

Para ver la configuración de la optimización de la identidad de E/S, utilice el comando:

```
racadm get iDRAC.IOIDOpt
```

Umbral de desgaste de SSD

iDRAC le proporciona la capacidad de configurar los umbrales de resistencia de escritura nominal restante para todos los SSD y el repuesto disponible de los SSD de PCIe NVMe.

Cuando la resistencia de escritura nominal restante del SSD y el repuesto disponible del SSD de PCIe NVMe disponibles son menores que el umbral, iDRAC registra este evento en el registro de LC y según la selección de tipo de alerta, iDRAC también realiza la alerta por correo electrónico, la captura de SNMP, la alerta de IPMI, el inicio de sesión en el syslog remoto, el evento de WS y el registro del sistema operativo.

iDRAC alerta al usuario cuando la resistencia de escritura nominal restante del SSD se encuentra por debajo del umbral establecido, de modo que el administrador del sistema pueda crear un respaldo de la unidad SSD o reemplazarla.

En el caso de los SSD de PCIe NVMe, el iDRAC muestra el **repuesto disponible** y proporciona un umbral para advertir. El **repuesto disponible** no está disponible para los SSD que están conectados detrás de PERC y HBA.

Configuración de las funciones de alerta del umbral de desgaste de SSD mediante la interfaz web

Para configurar la resistencia de escritura nominal restante y el umbral de alerta de repuesto disponible mediante la interfaz web:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de hardware > Umbrales de desgaste de SSD**. Aparece la página **Umbrales de desgaste de SSD**.
2. **Resistencia de escritura nominal restante:** puede ajustar el valor entre 1 y 99 %. El valor predeterminado es 10 %. El tipo de alerta para esta función es **Resistencia de escritura del desgaste de SSD** y la alerta de seguridad es una **Advertencia** como resultado del evento del umbral.
3. **Umbral de alerta de repuesto disponible:** puede ajustar el valor entre 1 y 99 %. El valor predeterminado es 10 %.

El tipo de alerta para esta función es **Repuesto disponible para desgaste de SSD** y la alerta de seguridad es una **Advertencia** como resultado del evento del umbral.

Configuración de las funciones de alerta de umbral de desgaste de SSD mediante RACADM

Para configurar la resistencia de escritura nominal restante, utilice el comando:

```
racadm set System.Storage.RemainingRatedWriteEnduranceAlertThreshold n
```

, donde n= 1 a 99 %.

Para configurar el umbral de alerta de repuesto disponible, utilice el comando:

```
racadm System.Storage.AvailableSpareAlertThreshold n
```

, donde n= 1 a 99 %.

Configuración de la política de persistencia

Con la identidad de E/S, es posible configurar políticas en las que se especifiquen los comportamientos de restablecimiento y ciclo de encendido del sistema con los que se determina la persistencia o la autorización de los valores de configuración de dirección virtual, iniciador y destino de almacenamiento. Cada uno de los atributos de política de persistencia se aplica a todos los puertos y las particiones de todos los dispositivos correspondientes en el sistema. El comportamiento de los dispositivos cambia según sean de alimentación auxiliar o no.

NOTA: Es posible que la función de **Política de persistencia** no funcione cuando se establece como predeterminada. Si el atributo **VirtualAddressManagement** está establecido como un modo **FlexAddress** (excepto para las plataformas MX) o **RemoteAssignedAddress** (para las plataformas MX) en iDRAC y si la función FlexAddress o dirección asignada de forma remota está desactivada en CMC (no para plataformas MX) u OME Modular (para plataformas MX), asegúrese de establecer el atributo **VirtualAddressManagement** en el modo **Consola** en iDRAC o de habilitar la función FlexAddress o dirección asignada de forma remota en CMC u OME Modular.

Es posible configurar los siguientes políticas de persistencia:

- Dirección virtual: dispositivos de alimentación auxiliar
- Dirección virtual: dispositivos que no son de alimentación auxiliar
- Iniciador
- Destino de almacenamiento

Antes de aplicar la política de persistencia, asegúrese de:

- Realizar el inventario de hardware de red al menos una vez, es decir, activar la opción Recopilar inventario del sistema al reinicio.
- Activar Optimización de identidad de E/S.

Los sucesos se registran en el registro de Lifecycle Controller en las siguientes situaciones:

- Se activa o desactiva la opción Optimización de identidad de E/S.
- Se modifica la política de persistencia.
- Cuando la dirección virtual, el iniciador y los valores de destino se establecen según la política. Se registra una anotación de registro única para los dispositivos configurados y los valores que se han establecido para esos dispositivos cuando se aplica la política.

Las acciones de suceso están activadas para SNMP, correo electrónico o notificaciones de eventos de WS. Los registros también se incluyen en los registros del sistema remoto.

Valores predeterminados para la política de persistencia

Tabla 45. Valores predeterminados para la política de persistencia

Política de persistencia	Pérdida de alimentación de CA	Reinicio mediante suministro de energía	Reinicio mediante sistema operativo
Dirección virtual: dispositivos de alimentación auxiliar	No seleccionado	Seleccionado	Seleccionado

Tabla 45. Valores predeterminados para la política de persistencia (continuación)

Política de persistencia	Pérdida de alimentación de CA	Reinicio mediante suministro de energía	Reinicio mediante sistema operativo
Dirección virtual: dispositivos que no son de alimentación auxiliar	No seleccionado	No seleccionado	Seleccionado
Iniciador	Seleccionado	Seleccionado	Seleccionado
Destino de almacenamiento	Seleccionado	Seleccionado	Seleccionado

NOTA: Cuando una política persistente está deshabilitada y cuando realiza la acción para perder la dirección virtual, si vuelve a habilitar la política persistente, la dirección virtual no se recupera. Debe establecer la dirección virtual nuevamente después de habilitar la política persistente.

NOTA: Si hay una política de persistencia vigente y las direcciones virtuales, el iniciador o los destinos de almacenamiento se configuran en una partición de dispositivo CNA, no restablezca ni borre los valores configurados para las direcciones virtuales, el iniciador y los destinos de almacenamiento antes de cambiar el VirtualizationMode o la personalidad de la partición. La acción se llevará a cabo de forma automática cuando se deshabilite la política de persistencia. También puede usar un trabajo de configuración para establecer explícitamente los atributos de la dirección virtual en 0 y los valores del iniciador y los destinos de almacenamiento, según se define en [Valores predeterminados para el destino de almacenamiento y el iniciador iSCSI](#).

Configuración de la política de persistencia mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar la política de persistencia:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de hardware > Optimización de identidad de E/S**.
2. Haga clic en la ficha **Optimización de identidad de E/S**.
3. En la sección **Política de persistencia**, seleccione una o varias de las siguientes opciones para cada política de persistencia:
 - **Restablecimiento mediante sistema operativo:** la dirección virtual o los valores de destino se conservan cuando se producen condiciones de reinicio mediante sistema operativo.
 - **Restablecimiento mediante suministro de energía:** la dirección virtual o los valores de destino se conservan cuando se producen condiciones de reinicio mediante suministro de energía.
 - **Pérdida de alimentación de CA:** la dirección virtual o los valores de destino se conservan cuando se producen condiciones de pérdida de la alimentación de CA.
4. Haga clic en **Aplicar**.
Se configuran las políticas de persistencia.

Configuración de la política de persistencia mediante RACADM

Para configurar la política de persistencia, use el objeto racadm siguiente con el subcomando **set**:

- Para las direcciones virtuales, utilice los objetos **iDRAC.IOIDOpt.VirtualAddressPersistencePolicyAuxPwr** e **iDRAC.IOIDOpt.VirtualAddressPersistencePolicyNonAuxPwr**
- Para el iniciador, utilice el objeto **iDRAC.IOIDOPT.InitiatorPersistencePolicy**
- Para los destinos de almacenamiento, utilice el objeto **iDRAC.IOIDOpt.StorageTargetPersistencePolicy**

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Valores predeterminados para el destino de almacenamiento y el iniciador iSCSI

En las siguientes tablas se proporciona la lista de valores predeterminados para el iniciador iSCSI y los destinos de almacenamiento cuando se borran las políticas de persistencia.

Tabla 46. Iniciador iSCSI: valores predeterminados

Iniciador iSCSI	Valores predeterminados en modo IPv4	Valores predeterminados en modo IPv6
IscsiInitiatorIpAddr	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4Addr	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6Addr	::	::
IscsiInitiatorSubnet	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorSubnetPrefix	0	0
IscsiInitiatorGateway	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4Gateway	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6Gateway	::	::
IscsiInitiatorPrimDns	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4PrimDns	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6PrimDns	::	::
IscsiInitiatorSecDns	0.0.0.0	::
IscsiInitiatorIpv4SecDns	0.0.0.0	0.0.0.0
IscsiInitiatorIpv6SecDns	::	::
IscsiInitiatorName	Valor borrado	Valor borrado
IscsiInitiatorChapId	Valor borrado	Valor borrado
IscsiInitiatorChapPwd	Valor borrado	Valor borrado
IPVer	Ipv4	IPv6

Tabla 47. Atributos de destino de almacenamiento iSCSI: valores predeterminados

Atributos de destino de Almacenamiento iSCSI	Valores predeterminados en modo IPv4	Valores predeterminados en modo IPv6
ConnectFirstTgt	Desactivado	Desactivado
FirstTgtIpAddress	0.0.0.0	::
FirstTgtTcpPort	3260	3260
FirstTgtBootLun	0	0
FirstTgtIscsiName	Valor borrado	Valor borrado
FirstTgtChapId	Valor borrado	Valor borrado
FirstTgtChapPwd	Valor borrado	Valor borrado
FirstTgtIpVer	Ipv4	
ConnectSecondTgt	Desactivado	Desactivado

Tabla 47. Atributos de destino de almacenamiento iSCSI: valores predeterminados (continuación)

Atributos de destino de Almacenamiento iSCSI	Valores predeterminados en modo IPv4	Valores predeterminados en modo IPv6
SecondTgtIpAddress	0.0.0.0	::
SecondTgtTcpPort	3260	3260
SecondTgtBootLun	0	0
SecondTgtIscsiName	Valor borrado	Valor borrado
SecondTgtChapId	Valor borrado	Valor borrado
SecondTgtChapPwd	Valor borrado	Valor borrado
SecondTgtIpVer	Ipv4	

Managing storage devices

Starting with iDRAC 3.15.15.15 release, iDRAC supports Boot Optimized Storage Solution (BOSS) controller in the 14th generation of PowerEdge servers. From 16th generation of PowerEdge servers, iDRAC supports BOSS N-1. BOSS controllers are designed specifically for booting the operating system of the server. These controllers support limited RAID features and the configuration is staged.


Starting with iDRAC 4.30.30.30 release, iDRAC supports PERC 11, HBA 11, and BOSS 1.5 for AMD systems.

NOTE:

- BOSS S1-S2 controllers support only RAID level1. On BOSS N-1 supports creating RAID 0 also.
- Any Foreign Virtual Disks detected behind BOSS controllers should be cleared either from BIOS HII or by using reset controller operation.
- For BOSS Controllers, the complete VD information may not be available when both PD's are plugged-out and plugged-in back.
- PERC 11 and later controllers support Hardware Root of Trust (RoT).
- For any update requiring iDRAC reset/ reboot or in case iDRAC is rebooted, it is recommended to check if iDRAC is fully ready by waiting for few seconds of interval with maximum timeout of 5 minutes before using any other command.

iDRAC has expanded its agent-free management to include direct configuration of the PERC controllers. It enables you to remotely configure the storage components attached to your system at run-time. These components include RAID and non-RAID controllers and the channels, ports, enclosures, and disks attached to them. For the PowerEdge Rx4xx/Cx4xx servers, PERC 9 and PERC 10 controllers are supported. For PowerEdge Rx5xx/Cx5xx AMD platform servers, PERC 11 is supported.

The complete storage subsystem discovery, topology, health monitoring, and configuration are accomplished in the Comprehensive Embedded Management (CEM) framework by interfacing with the internal and external PERC controllers through the MCTP protocol over I2C interface. For real-time configuration, CEM supports PERC9 controllers and above. The firmware version for PERC9 controllers must be 9.1 or later.

 **NOTE:** The Software RAID (SWRAID) is not supported by CEM and thus is not supported in the iDRAC GUI. SWRAID can be managed using either RACADM, WSMAN or Redfish.

Using iDRAC, you can perform most of the functions that are available in OpenManage Storage Management including real-time (no reboot) configuration commands (for example, create virtual disk). You can completely configure RAID before installing the operating system.

You can configure and manage the controller functions without accessing the BIOS. These functions include configuring virtual disks and applying RAID levels and hot spares for data protection. You can initiate many other controller functions such as rebuilds and troubleshooting. You can protect your data by configuring data-redundancy or assigning hot spares.

The storage devices are:

- **Controllers** — Most operating systems do not read and write data directly from the disks, but instead send read and write instructions to a controller. The controller is the hardware in your system that interacts directly with the disks to write and retrieve data. A controller has connectors (channels or ports) which are attached to one or more physical disks or an enclosure containing physical disks. RAID controllers can span the boundaries of the disks to create an extended amount of storage space— or a virtual disk — using the capacity of more than one disk. Controllers also perform other tasks, such as initiating rebuilds, initializing disks, and more. To complete their tasks, controllers require special software known as firmware and drivers. In order to function properly, the controller must have the minimum required version of the firmware and the drivers installed. Different controllers have different characteristics in the way they read and write data and execute tasks. It is helpful to understand these features to most efficiently manage the storage.
- **Physical disks or physical devices** — Reside within an enclosure or are attached to the controller. On a RAID controller, physical disks or devices are used to create virtual disks.
- **Virtual disk** — It is storage created by a RAID controller from one or more physical disks. Although a virtual disk may be created from several physical disks, it is viewed by the operating system as a single disk. Depending on the RAID level used, the virtual disk may retain redundant data if there is a disk failure or have particular performance attributes. Virtual disks can only be created on a RAID controller.
- **Enclosure** — It is attached to the system externally while the backplane and its physical disks are internal.
- **Backplane** — It is similar to an enclosure. In a Backplane, the controller connector and physical disks are attached to the enclosure, but it does not have the management features (temperature probes, alarms, and so on) associated with external enclosures. Physical disks can be contained in an enclosure or attached to the backplane of a system.

NOTE: When one or more back planes are connected to an expander, then enclosure position is displayed as **Unknown**.

NOTE: In any MX chassis which contains storage sleds and compute sleds, iDRAC pertaining to any of the compute sleds in that chassis will report all storage sleds (both assigned and unassigned). If any one of the assigned or unassigned blades are in Warning or Critical health state, the blade controller also reports the same status.

In addition to managing the physical disks contained in the enclosure, you can monitor the status of the fans, power supply, and temperature probes in an enclosure. You can hot-plug enclosures. Hot-plugging is defined as adding of a component to a system while the operating system is still running.

The physical devices connected to the controller must have the latest firmware. For the latest supported firmware, contact your service provider.

NOTE: If you perform drive firmware update on hot plugged drives, PR36 log may get missed in the LifeCycle logs even though the update is successful. To avoid this, please perform a host reboot before the firmware update.

Storage events from PERC are mapped to SNMP traps and WSMAN events as applicable. Any changes to the storage configurations are logged in the Lifecycle Log.

NOTE:

In iDRAC can you see backplane/enclosure associated with your systems PERC controller. This enclosure reports 16 slots (even though your system does not support that many drives).

In systems where drives are cabled directly to the RAID controller there is an entry created for each possible drive connection to PERC. PERC supports up to 16 cable connected drives so you see 16 slots reported.

Table 48. PERC capability

PERC Capability	CEM configuration Capable Controller (PERC 9.1 or later)	CEM configuration Non-capable Controller (PERC 9.0 and lower)
Real-time	<p>NOTE: For PowerEdge Rx5xx/Cx5xx servers, PERC 9, PERC 10, and PERC 11 controllers are supported.</p> <p>If there is no existing pending or scheduled jobs for the controller, then configuration is applied.</p> <p>If there are pending or scheduled jobs for that controller, then the jobs have to be cleared or you must wait for the jobs to be completed before applying the configuration at run-time. Run-time or real-time means, a reboot is not required.</p>	Configuration is applied. An error message is displayed. Job creation is not successful and you cannot create real-time jobs using Web interface.
Staged	If all the set operations are staged, the configuration is staged and applied after reboot or it is applied at real-time.	Configuration is applied after reboot

Topics:

- [Comprensión de los conceptos de RAID](#)
- [Controladoras admitidas](#)
- [Gabinetes admitidos](#)
- [Resumen de funciones admitidas para dispositivos de almacenamiento](#)
- [Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento](#)
- [Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento](#)
- [Administración de discos físicos](#)
- [Administración de discos virtuales](#)
- [Función de la configuración de RAID](#)
- [Administración de controladoras](#)
- [Administración de SSD PCIe](#)
- [Administración de gabinetes o planos posteriores](#)
- [Elección de modo de operación para aplicar configuración](#)

- Visualización y aplicación de operaciones pendientes
- Situaciones de almacenamiento: situaciones de aplicación de la operación
- LED de componentes que parpadean o no
- Reinicio en caliente

Comprensión de los conceptos de RAID

Storage Management utiliza la tecnología de arreglos redundantes de discos independientes (RAID) para proporcionar capacidad de administración del almacenamiento. Para entender Storage Management, es necesario conocer los conceptos de RAID y saber cómo las controladoras RAID y el sistema operativo perciben el espacio en disco en el sistema.

¿Qué es RAID?

RAID es una tecnología para administrar el almacenamiento de datos en discos físicos que residen en el sistema o están conectados a él. Un aspecto clave de RAID es la capacidad de distribuir los discos físicos de modo que la capacidad de almacenamiento combinada de varios discos físicos pueda ser tratada como un solo espacio de disco ampliado. Otro aspecto clave de RAID es la capacidad para mantener datos redundantes que pueden usarse para restaurar datos en caso de que un disco falle. RAID usa técnicas diferentes, como el seccionamiento, el duplicado y la paridad, para almacenar y reconstruir los datos. Hay distintos niveles de RAID que usan métodos diferentes para almacenar y reconstruir datos. Los niveles de RAID tienen características diferentes en cuanto a rendimiento de lectura y escritura, protección de datos y capacidad de almacenamiento. No todos los niveles de RAID mantienen datos redundantes, es decir que, para algunos niveles de RAID, los datos perdidos no se pueden restaurar. La elección de un nivel de RAID depende de si la prioridad es el rendimiento, la protección o la capacidad de almacenamiento.

NOTA: El Consejo de asesoramiento sobre RAID (RAB) define las especificaciones que se utilizan para implementar la tecnología RAID. Aunque el RAB define los niveles de RAID, la implementación comercial de distintos proveedores puede variar con respecto a las especificaciones de RAID reales. La implementación de un proveedor en particular puede afectar el rendimiento de lectura y escritura, así como el grado de redundancia de los datos.

RAID por hardware y software

El RAID puede implementarse mediante hardware o software. Un sistema que usa RAID de hardware tiene una controladora RAID que implementa los niveles RAID y procesa la lectura y escritura de los datos en los discos físicos. Cuando se usa el RAID de software que proporciona el sistema operativo, el sistema operativo es el que implementa los niveles RAID. Por esta razón, usar RAID de software por sí mismo puede reducir el rendimiento del sistema. Sin embargo, puede usar RAID de software junto con volúmenes RAID de hardware para proporcionar mejor rendimiento y variedad en la configuración de volúmenes RAID. Por ejemplo, puede duplicar un par de volúmenes RAID 5 de hardware entre dos controladoras RAID a fin de proporcionar redundancia de la controladora RAID.

Conceptos de RAID

RAID usa técnicas específicas para escribir datos en los discos. Estas técnicas permiten que RAID proporcione redundancia de datos o mejore el rendimiento. Estas técnicas incluyen las siguientes:

- **Duplicado:** Duplicación de datos de un disco físico a otro disco físico. El duplicado proporciona redundancia de datos al mantener dos copias de los mismos datos en discos físicos distintos. Si ocurre un error en uno de los discos del duplicado, el sistema puede continuar funcionando con el disco que no se ve afectado. Ambos lados del duplicado contienen siempre los mismos datos. Cualquier lado del duplicado puede actuar como el lado operativo. Un grupo de discos RAID duplicado es comparable en rendimiento con un grupo de discos RAID 5 respecto de las operaciones de lectura, pero es más rápido en las operaciones de escritura.
- **Seccionamiento:** El seccionamiento de discos escribe datos en todos los discos físicos en un disco virtual. Cada sección consta de direcciones de datos de disco virtual consecutivas que se asignan en unidades de tamaño fijo a cada disco físico en el disco virtual usando un patrón secuencial. Por ejemplo, si el disco virtual incluye cinco discos físicos, la sección escribe datos en los discos físicos del uno al cinco, sin repetir ninguno de los discos físicos. La cantidad de espacio que consume una sección es la misma en todos los discos físicos. La parte de la sección que reside en un disco físico es un elemento de la sección. El seccionamiento por sí mismo no proporciona redundancia de datos. El seccionamiento en combinación con la paridad sí proporciona redundancia de datos.
- **Tamaño de la sección:** Espacio total en el disco consumido por una sección, sin incluir un disco de paridad. Por ejemplo, imagine una sección que contiene 64 KB de espacio en el disco y que tiene 16 KB de datos que residen en cada disco en la sección. En este caso, el tamaño de la sección es de 64 KB y el tamaño del elemento de la sección es de 16 KB.
- **Elemento de la sección:** un elemento de la sección es la porción de una sección que reside en un solo disco físico.

- Tamaño del elemento de la sección: Cantidad de espacio en el disco consumida por un elemento de la sección. Por ejemplo, imagine una sección que contiene 64 KB de espacio en el disco y que tiene 16 KB de datos que residen en cada disco en la sección. En este caso, el tamaño del elemento de la sección es de 16 KB y el tamaño de la sección es de 64 KB.
- Paridad: La paridad hace referencia a los datos redundantes que se mantienen utilizando un algoritmo en combinación con el seccionamiento. Cuando ocurre un error en uno de los discos seccionados, los datos se pueden reconstruir a partir de la información de paridad usando el algoritmo.
- Tramo: un tramo es una técnica de RAID que se utiliza para combinar espacio de almacenamiento de grupos de discos físicos en un disco virtual RAID 10, 50 o 60.

Niveles RAID

Cada nivel de RAID usa alguna combinación de duplicado, seccionamiento y paridad para proporcionar redundancia de datos o un mejor rendimiento de lectura y escritura. Para obtener información específica sobre cada nivel de RAID, consulte [Elección de niveles de raid](#).

Organización del almacenamiento de datos para obtener disponibilidad y rendimiento

RAID proporciona distintos métodos o niveles de RAID para organizar el almacenamiento en disco. Algunos niveles de RAID mantienen datos redundantes para que usted pueda restaurar los datos después de una falla del disco. Los distintos niveles de RAID pueden implicar también un aumento o disminución en el rendimiento de E/S (lectura y escritura) del sistema.


El mantenimiento de datos redundantes requiere el uso de discos físicos adicionales. Mientras más discos se usen, mayor es la probabilidad de una falla de disco. A causa de las diferencias en la redundancia y el rendimiento de E/S, un nivel de RAID puede ser más adecuado que otro, según las aplicaciones que se utilicen en el entorno operativo y la naturaleza de los datos que se almacenen.

Al elegir un nivel RAID, se aplican las siguientes consideraciones de rendimiento y costos:

- Disponibilidad o tolerancia a errores: La disponibilidad o tolerancia a errores se refiere a la capacidad de un sistema para mantener el funcionamiento y proporcionar acceso a los datos aun cuando uno de sus componentes falle. En los volúmenes de RAID, la disponibilidad o tolerancia a errores se logra manteniendo datos redundantes. Los datos redundantes incluyen datos duplicados e información de paridad (reconstrucción de los datos mediante un algoritmo).
- Rendimiento: El rendimiento de lectura y escritura puede aumentar o disminuir según el nivel de RAID que elija. Algunos niveles de RAID pueden ser más adecuados para determinadas aplicaciones.
- Rentabilidad: El mantenimiento de datos redundantes o de información sobre paridad en relación con volúmenes de RAID exige espacio adicional en el disco. En situaciones en las que los datos son temporales, de fácil reproducción o no esenciales, es posible que no se justifique el aumento en el costo de la redundancia de datos.
- Tiempo promedio entre errores (MTBF): El uso de discos adicionales para mantener la redundancia de los datos también aumenta la probabilidad de sufrir errores de disco en un cualquier momento. Aunque esto no se puede evitar en situaciones en las que los datos redundantes son una necesidad, realmente puede repercutir en la carga de trabajo del personal de asistencia de sistemas de la organización.
- Volumen: El volumen se refiere a un solo disco virtual que no es RAID. Puede crear volúmenes mediante utilidades externas, como O-ROM <Ctrl> <r>. Storage Management no admite la creación de volúmenes. Sin embargo, puede ver volúmenes y usar unidades de estos volúmenes para crear nuevos discos virtuales o para la expansión de capacidad en línea (OCE) de los discos virtuales existentes, siempre que tenga espacio libre disponible.

Elección de niveles RAID

Es posible usar RAID para controlar el almacenamiento de datos en varios discos. Cada nivel o concatenación de RAID presenta características diferentes de rendimiento y protección de datos.

 **NOTA:** Las controladoras PERC H3xx no admiten los niveles de RAID 6 y 60.


En los temas siguientes se proporciona información específica acerca de la forma en la que cada nivel RAID almacena los datos, así como sus características de protección y rendimiento:

- [Nivel RAID 0 \(seccionamiento\)](#)
- [Nivel RAID 1 \(reflejado\)](#)
- [Nivel RAID 5 \(seccionamiento con paridad distribuida\)](#)
- [Nivel RAID 6 \(seccionamiento con paridad distribuida adicional\)](#)
- [Nivel RAID 50 \(seccionamiento en conjuntos de RAID 5\)](#)
- [Nivel RAID 60 \(seccionamiento en conjuntos de RAID 6\)](#)

- Nivel RAID 10 (seccionamiento de conjuntos reflejados)

RAID nivel 0: seccionamiento

RAID 0 utiliza el seccionamiento de datos, que consisten en escribir los datos en segmentos del mismo tamaño entre los discos físicos. RAID 0 no proporciona redundancia de datos.

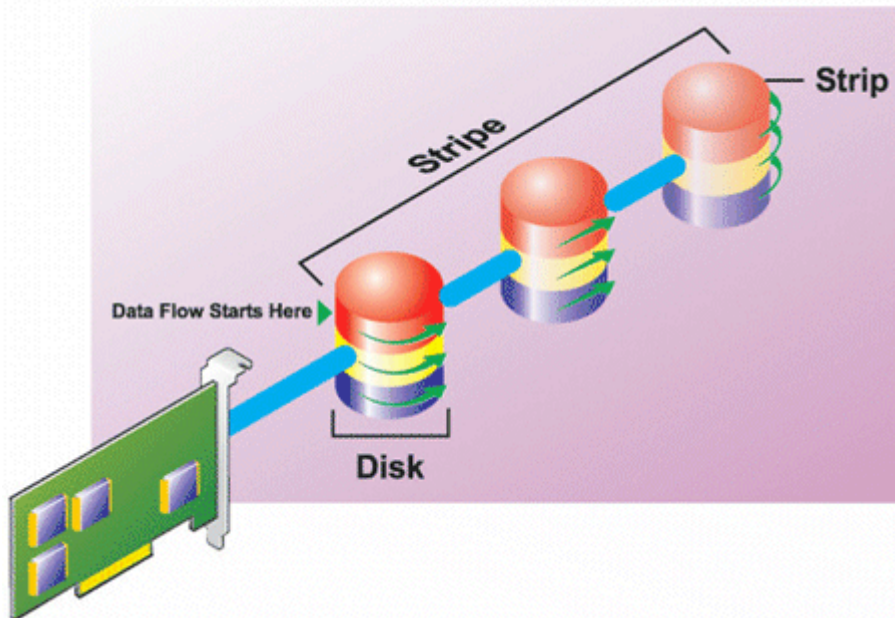


Características de RAID 0:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con una capacidad total de (tamaño de disco más pequeño) * n discos.
- Los datos se guardan en los discos alternadamente.
- No se guardan datos redundantes. Cuando un disco falla, el disco virtual grande fallará sin que haya alguna manera de recrear los datos.
- Mejor rendimiento de lectura y escritura.

Nivel 1 de RAID (duplicado)

RAID 1 es la forma más sencilla de mantener datos redundantes. En RAID 1, los datos se duplican en uno o más discos físicos. Si un disco físico genera errores, los datos se pueden recrear utilizando los datos del otro lado del duplicado.

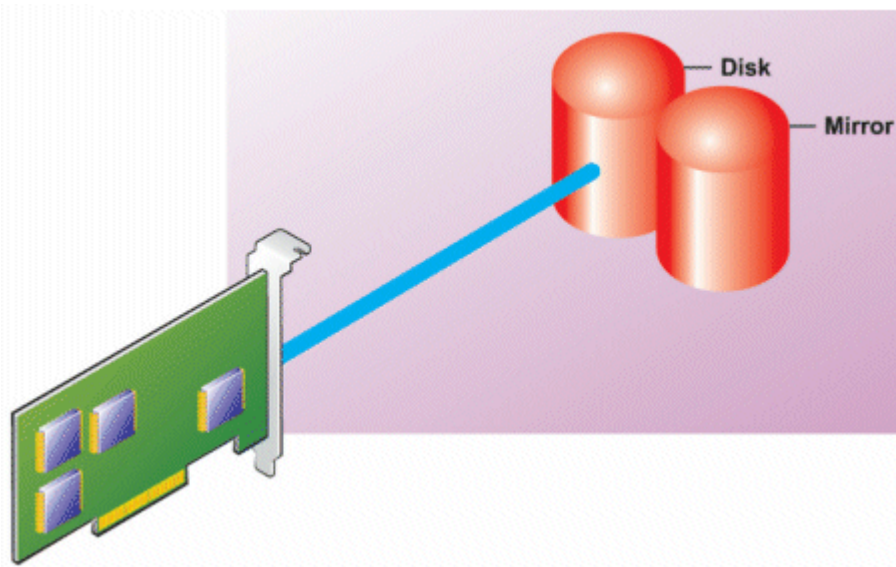


Características de RAID 1:

- Agrupa $n + n$ discos en un disco virtual con capacidad de n discos. Las controladoras que actualmente admite Storage Management permiten seleccionar dos discos cuando se crea un RAID 1. Como estos discos se duplican, la capacidad total de almacenamiento equivale a un disco.
- Los datos se copian en ambos discos.
- Cuando un disco falla, el disco virtual continúa funcionando. Los datos se leen del duplicado del disco que falló.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura ligeramente menor.
- Hay redundancia para la protección de datos.
- RAID 1 es más costoso en términos de espacio de disco, ya que se utiliza el doble de discos de lo que se requiere para almacenar los datos sin redundancia.

RAID de nivel 5 o seccionamiento con paridad distribuida

RAID 5 proporciona redundancia de datos al utilizar el seccionamiento de datos combinado con la información de paridad. Sin embargo, en vez de dedicar un disco físico a la paridad, la información de paridad está seccionada entre todos los discos físicos en el grupo de discos.

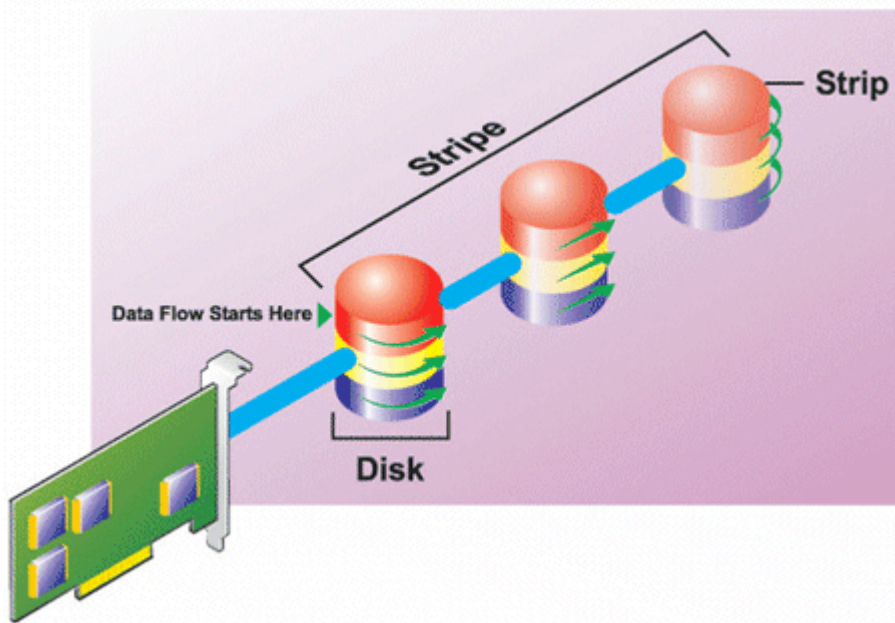


Características de RAID 5:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con capacidad de $(n-1)$ discos.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente entre todos los discos.
- Cuando un disco falla, el disco virtual seguirá funcionando, pero en estado degradado. Los datos se reconstruirán a partir de los discos que continúen funcionando.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- Hay redundancia para la protección de datos.

Nivel 6 de RAID (seccionamiento con paridad distribuida adicional)

RAID 6 proporciona redundancia de datos al utilizar el seccionamiento de datos combinado con la información de paridad. Al igual que en RAID 5, la paridad se distribuye en cada sección. Sin embargo, RAID 6 utiliza un disco físico adicional para mantener la paridad, de manera que cada sección en el grupo de discos mantiene dos bloques de disco con información de paridad. La paridad adicional proporciona protección de datos en el caso de dos fallas de disco. En la siguiente imagen, los dos conjuntos de información de paridad se identifican como **P** y **Q**.

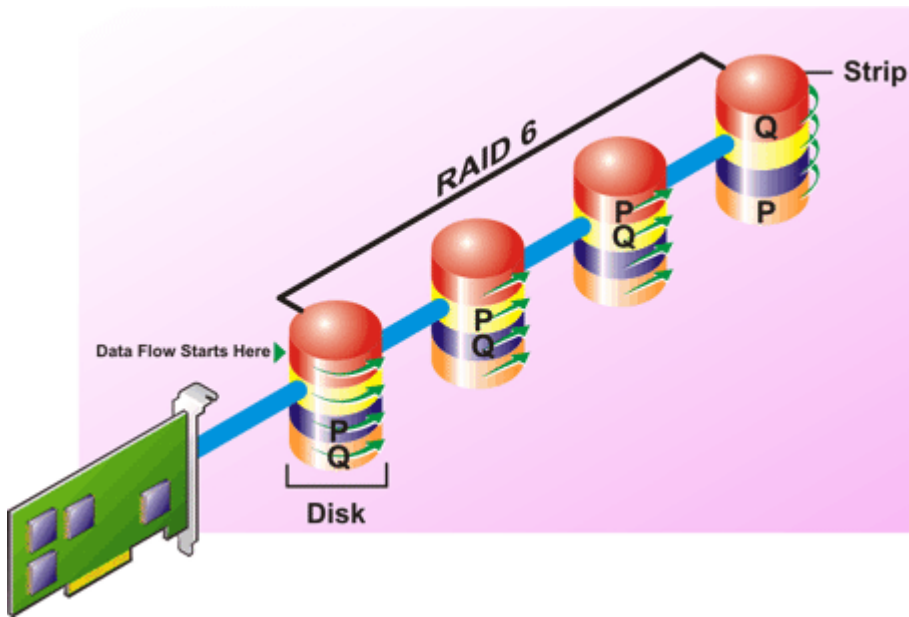


Características de RAID 6:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con capacidad de $(n-2)$ discos.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente entre todos los discos.
- El disco virtual sigue funcionando hasta con dos fallas de disco. Los datos se reconstruirán a partir de los discos que continúen funcionando.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- Mayor redundancia para la protección de datos.
- Se requieren dos discos por intervalo para la paridad. RAID 6 es más costoso en términos de espacio de disco.

RAID de nivel 50 (seccionamiento en conjuntos de RAID 5)

RAID 50 se utiliza para seccionar en más de un intervalo de discos físicos. Por ejemplo, un grupo de discos RAID 5 que se implementa con tres discos físicos y, luego, continúa con un grupo de tres discos físicos adicionales sería un RAID 50.

Es posible implementar RAID 50 aun si el hardware no es directamente compatible. En este caso, puede implementar varios discos virtuales de RAID 5 y, luego, convertir los discos de RAID 5 en discos dinámicos. Después, puede crear un volumen dinámico que se extienda a todos los discos virtuales de RAID 5.

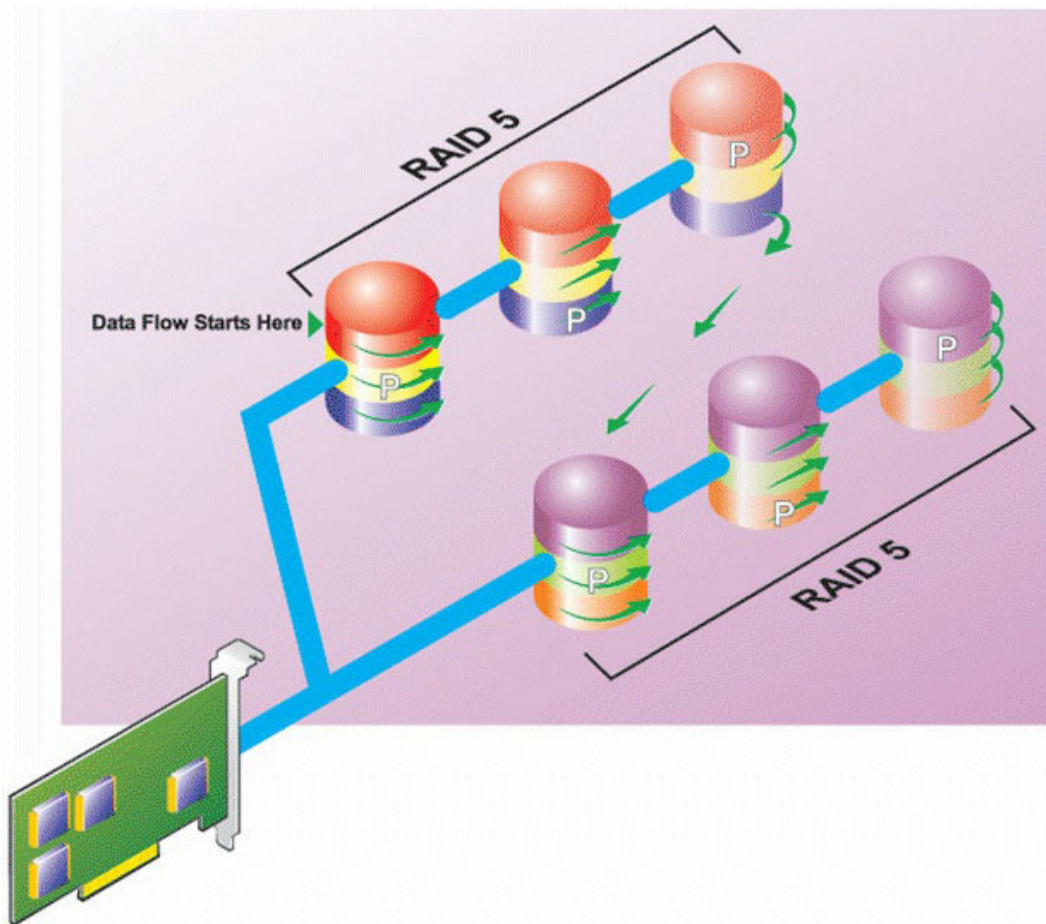


Características de RAID 50:

- Agrupa $n*s$ discos para formar un disco virtual grande con capacidad de $s*(n-1)$ discos, en donde s representa el número de tramos y n es el número de discos dentro de cada tramo.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente en todos los discos de cada tramo de RAID 5.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- Se requiere tanta información de paridad como en RAID 5 convencional.
- Los datos se seccionan en todos los intervalos. RAID 50 es más costoso en términos de espacio de disco.

RAID de nivel 60 (seccionamiento en conjuntos de RAID 6)

RAID 60 se utiliza para seccionar en más de un intervalo de discos físicos que están configurados como RAID 6. Por ejemplo, un grupo de discos RAID 6 que se implementa con cuatro discos físicos y, luego, continúa con un grupo de cuatro discos físicos adicionales sería un RAID 60.

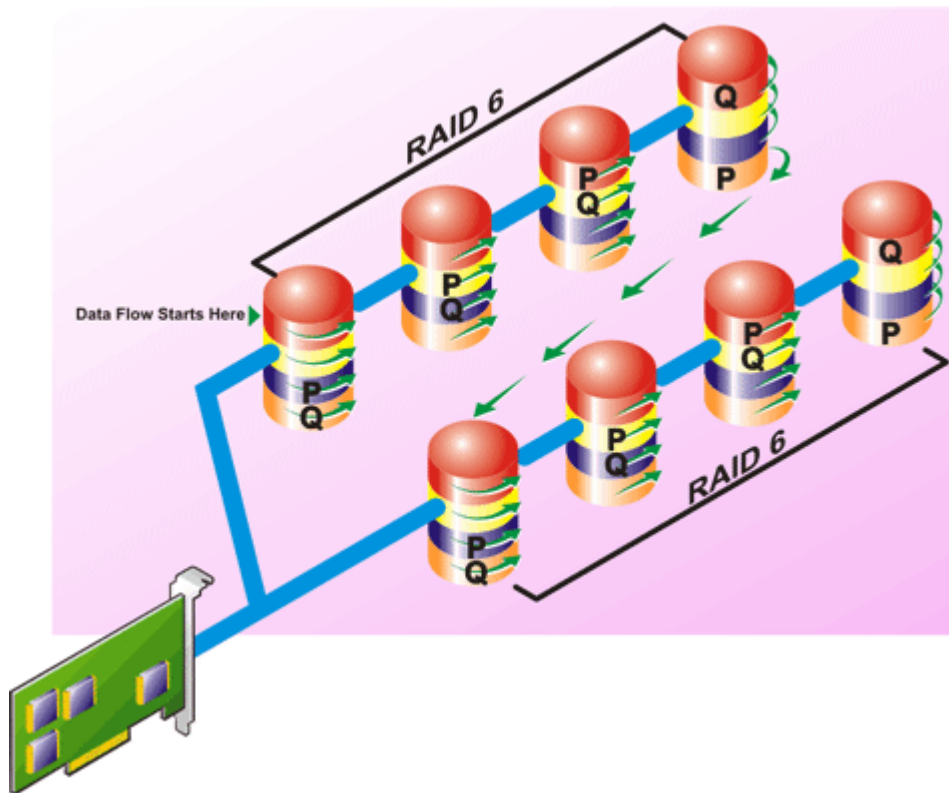


Características de RAID 60:

- Agrupa $n*s$ discos para formar un disco virtual grande con capacidad de $s*(n-2)$ discos, en donde s representa el número de tramos y n es el número de discos dentro de cada tramo.
- La información redundante (paridad) se almacena alternadamente en todos los discos de cada tramo de RAID 6.
- Mejor rendimiento de lectura, pero un rendimiento de escritura más lento.
- La redundancia aumentada proporciona mayor protección de datos que un RAID 50.
- Proporcionalmente, requiere de tanta información de paridad como el RAID 6.
- Se requieren dos discos por intervalo para la paridad. RAID 60 es más costoso en términos de espacio de disco.

RAID de nivel 10 (seccionamiento con duplicados)

RAB considera que RAID de nivel 10 es una implementación de RAID nivel 1. RAID 10 combina los discos físicos duplicados (RAID 1) con el seccionamiento de datos (RAID 0). Con RAID 10, los datos se seccionan entre varios discos físicos. Después, el grupo de discos seccionados se duplica en otro conjunto de discos físicos. RAID 10 se puede considerar un *duplicado de secciones*.

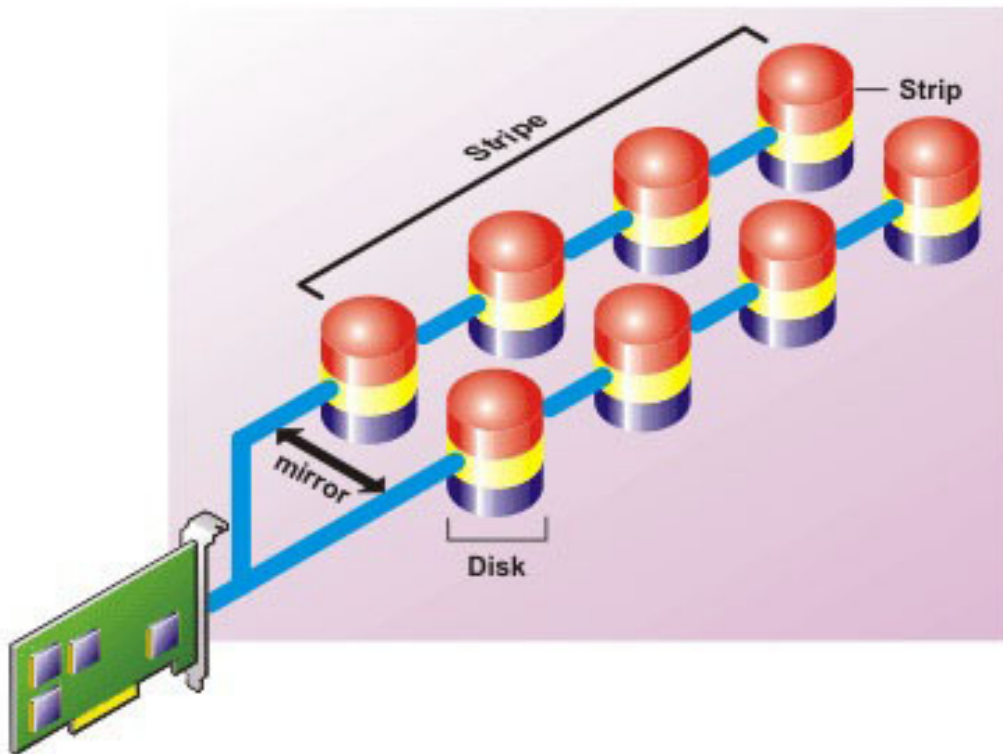

Características de RAID 10:

- Agrupa n discos en un disco virtual grande con una capacidad total de $(n/2)$ discos, en donde n es un número entero par.
- Las imágenes duplicadas de los datos son seccionadas entre conjuntos de discos físicos. Este nivel proporciona redundancia por medio del duplicado.
- Cuando un disco falla, el disco virtual continúa funcionando. Los datos se leen del disco duplicado que sigue funcionando.
- Rendimiento de lectura mejorado y rendimiento de escritura.
- Hay redundancia para la protección de datos.

Comparación de rendimiento de niveles RAID

La siguiente tabla compara las características de rendimiento asociadas con los niveles RAID más comunes. Esta tabla proporciona pautas generales para seleccionar un nivel RAID. Evalúe los requisitos específicos de su entorno antes de seleccionar un nivel RAID.

Tabla 49. Comparación de rendimiento de niveles RAID

Nivel RAID	Redundancia de datos	Rendimiento de lectura	Rendimiento de escritura	Rendimiento de recreación	Discos mínimos requeridos	Usos sugeridos
RAID 0	Ninguno	Muy bueno	Muy bueno	N/A	N	Datos no críticos.
RAID 1	Excelente	Muy bueno	En buen estado	En buen estado	2N (N = 1)	Pequeñas bases de datos, registros de base de datos, información crítica.
RAID 5	En buen estado	Lecturas secuenciales: Bueno. Lecturas transaccionales: Muy bueno	Aceptable, a menos que se utilice la escritura no simultánea de la memoria caché	Aceptable	N + 1 (N = por lo menos dos discos)	Bases de datos y otros usos transaccionales de lecturas intensivas.
RAID 10	Excelente	Muy bueno	Aceptable	En buen estado	2N x X	Entornos con intensidad de

Tabla 49. Comparación de rendimiento de niveles RAID (continuación)

Nivel RAID	Redundancia de datos	Rendimiento de lectura	Rendimiento de escritura	Rendimiento de recreación	Discos mínimos requeridos	Usos sugeridos
						datos (registros grandes).
RAID 50	En buen estado	Muy bueno	Aceptable	Aceptable	$N + 2$ ($N =$ por lo menos 4)	Usos transaccionales de tamaño medio o usos con intensidad de datos.
RAID 6	Excelente	Lecturas secuenciales: Bueno. Lecturas transaccionales: Muy bueno	Aceptable, a menos que se utilice la escritura no simultánea de la memoria caché	Pobre	$N + 2$ ($N =$ por lo menos dos discos)	Información fundamental. Bases de datos y otros usos transaccionales de lecturas intensivas.
RAID 60	Excelente	Muy bueno	Aceptable	Pobre	$X \times (N + 2)$ ($N =$ por lo menos 2)	Información fundamental. Usos transaccionales de tamaño medio o usos con intensidad de datos.

N = cantidad de discos físicos
 X = cantidad de conjuntos RAID

Controladoras admitidas

Controladoras RAID admitidas

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras BOSS:

- Adaptador BOSS-S1
- Modular BOSS-S1 (para servidores blade)
- Adaptador BOSS-S2
- BOSS-N1

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras PERC11:

- Adaptador PERC H350
- PERC H355 Front
- Adaptador PERC H355
- Adaptador PERC H750
- Adaptador PERC H755
- PERC H755 Front
- PERC H755N Front
- PERC H755 MX

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras PERC10:

- PERC H345 Front
- PERC H345 Adapter
- Mini PERC H740P
- Adaptador PERC H740P
- PERC H745 frontal

- PERC H745 Adapter
- PERC H840 adaptadora
- PERC H745P MX

Las interfaces de iDRAC son compatibles con las siguientes controladoras PERC9:

- Mini PERC H330
- Adaptador PERC H330
- Mini PERC H730P
- Adaptador PERC H730P
- PERC H730P MX

Controladoras no RAID admitidas

La interfaz de iDRAC es compatible con la controladora externa HBA SAS de 12 Gbps y las controladoras Mini o Adaptador HBA330.

iDRAC soporta los adaptadores HBA 355, HBA330 MMZ y HBA330 MX.

Gabinetes admitidos

iDRAC es compatible con gabinetes MD1400 y MD1420.

NOTA: No se admite el arreglo redundante de discos económicos (RBODS) conectados a las controladoras HBA.

NOTA: PERC H480 con versión 10.1 o posterior, el firmware admite hasta cuatro gabinetes por puerto.

Resumen de funciones admitidas para dispositivos de almacenamiento

En las siguientes tablas, se proporcionan las funciones admitidas por los dispositivos de almacenamiento a través de iDRAC.

Tabla 50. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento

Función	PERC 10			PERC 9				
	Mini H740P	Adaptador H740P	Adaptador H840	Mini H330	Adaptador H330	Mini H730P	Adaptador H730P	FD33xS
Asignar o desasignar un disco físico como un repuesto dinámico global	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Convertir en RAID	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Convertir en RAID/no RAID,	En tiempo real (solo se soporta en el modo de controladora eHBA, que convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (solo se soporta en el modo de controladora eHBA, que convierte la unidad en un volumen no RAID)	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real

Tabla 50. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento (continuación)

Función	PERC 10			PERC 9				
	Mini H740P	Adaptador H740P	Adaptador H840	Mini H330	Adaptador H330	Mini H730P	Adaptador H730P	FD33xS
Cancelar recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Crear discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cambiar el nombre de los discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Editar las políticas de la caché de los discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Ejecutar una revisión de coherencia en el disco virtual	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar revisión de congruencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Inicializar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar inicialización	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cifrar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	No aplica	No aplica	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Eliminar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar la inicialización en segundo plano	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Expansión de la capacidad en línea	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Migración de nivel de RAID	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Descarte de caché preservada	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	No aplica	No aplica	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real

Tabla 50. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento (continuación)

Función	PERC 10			PERC 9				
	Mini H740P	Adaptador H740P	Adaptador H840	Mini H330	Adaptador H330	Mini H730P	Adaptador H730P	FD33xS
Establecer modo de lectura de patrullaje	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de lectura de patrullaje manual	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Áreas de lectura de patrullaje no configuradas	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)	Tiempo real (solo en la interfaz de web)
Modo de revisión de coherencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de escritura diferida	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de equilibrio de carga	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de revisión de congruencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de inicialización de segundo plano	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de reconstrucción	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Importar configuración ajena	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Importar configuración ajena automáticamente	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Borrar configuración ajena	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Restablecer configuración	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real

Tabla 50. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento (continuación)

Función	PERC 10			PERC 9				
	Mini H740P	Adaptador H740P	Adaptador H840	Mini H330	Adaptador H330	Mini H730P	Adaptador H730P	FD33xS
de la controladora								
Crear o cambiar claves de seguridad	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	No aplica	No aplica	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Administrador de clave empresarial segura	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Preparar para quitar SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Borrar los datos de manera segura para SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Configurar el modo backplane (dividido/unificado)	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cambiar modo de la controladora	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas
Compatibilidad de T10PI para discos virtuales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

i **NOTA:** Se agregó compatibilidad con lo siguiente:

- modo eHBA para PERC versión de firmware 10.2 o posterior, el cual admite la conversión a discos no RAID
- conversión de controladora al modo HBA
- tramo desigual en RAID 10

Tabla 51. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento

Función	PERC 11							
	H355 FRONT	ADAPTAD OR H355	ADAPTAD OR H350	H350 MINI	ADAPTADOR H750	H755 frontal	H755N frontal	Adaptador H755
Asignar o desasignar un disco físico como un repuesto dinámico global	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Convertir en RAID	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Convertir en RAID/no RAID,	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)	En tiempo real (convierte la unidad en un volumen no RAID)
Recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Crear discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cambiar el nombre de los discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Editar las políticas de la caché de los discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Ejecutar una revisión de coherencia en el disco virtual	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar revisión de congruencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Inicializar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar inicialización	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cifrar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real

Tabla 51. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento (continuación)

Función	PERC 11							
	H355 FRONT	ADAPTADOR H355	ADAPTADOR H350	H350 MINI	ADAPTADOR H750	H755 frontal	H755N frontal	Adaptador H755
Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Eliminar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar la inicialización en segundo plano	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Expansión de la capacidad en línea	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Migración de nivel de RAID	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Descarte de caché preservada	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Establecer modo de lectura de patrullaje	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de lectura de patrullaje manual	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Áreas de lectura de patrullaje no configuradas	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de revisión de coherencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de escritura diferida	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de equilibrio de carga	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de revisión de congruencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real

Tabla 51. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento (continuación)

Función	PERC 11							
	H355 FRONT	ADAPTAD OR H355	ADAPTAD OR H350	H350 MINI	ADAPTADOR H750	H755 frontal	H755N frontal	Adaptador H755
Porcentaje de recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de inicialización de segundo plano	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de reconstrucción	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Importar configuración ajena	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Importar configuración ajena automáticamente	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Borrar configuración ajena	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Restablecer configuración de la controladora	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Crear o cambiar claves de seguridad	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Administrador de clave empresarial segura	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas	Organizado en etapas
Inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Preparar para quitar SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tabla 51. Funciones admitidas para las controladoras de almacenamiento (continuación)

Función	PERC 11							
	H355 FRONT	ADAPTAD OR H355	ADAPTAD OR H350	H350 MINI	ADAPTADOR H750	H755 frontal	H755N frontal	Adaptador H755
Borrar los datos de manera segura para SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tiempo real	No aplica
Configurar el modo backplane (dividido/unificado)	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cambiar modo de la controladora	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Compatibilidad de T10PI para discos virtuales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

NOTA: Se agregó compatibilidad con lo siguiente:

- modo eHBA para PERC versión de firmware 10.2 o posterior, el cual admite la conversión a discos no RAID
- conversión de controladora al modo HBA
- tramo desigual en RAID 10

Tabla 52. Funciones admitidas de las controladoras de almacenamiento para plataformas MX

Características	PERC 11	PERC 10	PERC 9
	H755 MX	H745P MX	H730P MX
Inicializar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar inicialización	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cifrar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Eliminar discos virtuales	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cancelar la inicialización en segundo plano	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Expansión de la capacidad en línea	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Migración de nivel de RAID	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real

Tabla 52. Funciones admitidas de las controladoras de almacenamiento para plataformas MX (continuación)

Características	PERC 11	PERC 10	PERC 9
	H755 MX	H745P MX	H730P MX
Descarte de caché preservada	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Establecer modo de lectura de patrullaje	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de lectura de patrullaje manual	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Áreas de lectura de patrullaje no configuradas	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real (solo en la interfaz de web)
Modo de revisión de coherencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de escritura diferida	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Modo de equilibrio de carga	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de revisión de congruencia	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de recreación	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de inicialización de segundo plano	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Porcentaje de reconstrucción	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Importar configuración ajena	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Importar configuración ajena automáticamente	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Borrar configuración ajena	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Restablecer configuración de la controladora	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Crear o cambiar claves de seguridad	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe	Tiempo real	No aplica	No aplica
Preparar para quitar SSD PCIe	No aplica	No aplica	No aplica
Borrar los datos de manera segura para SSD PCIe	Tiempo real	No aplica	No aplica
Configurar el modo backplane (dividido/unificado)	Tiempo real	No aplica	No aplica
Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes	Tiempo real	Tiempo real	Tiempo real
Cambiar modo de la controladora	No aplica	No aplica	Organizado en etapas
Compatibilidad de T10PI para discos virtuales	No aplica	No aplica	No aplica

 **NOTA:** H745P MX admite el modo eHBA con PERC 10.2 y superior.

Tabla 53. Funciones admitidas para los dispositivos de almacenamiento

Función	SSD PCIe	BOSS S1	BOSS S2
Crear discos virtuales	No aplica	Organizado en etapas	Organizado en etapas
Restablecer configuración de la controladora	No aplica	Organizado en etapas	Organizado en etapas
Inicialización rápida	No aplica	Organizado en etapas	Organizado en etapas
Eliminar discos virtuales	No aplica	Organizado en etapas	Organizado en etapas
Full Initialization (Inicialización completa)	No aplica	No aplica	No aplica
Inventario y supervisar de forma remota la condición de los dispositivos SSD PCIe	Tiempo real	No aplica	No aplica
Preparar para quitar SSD PCIe	Tiempo real	No aplica	No aplica
Borrar los datos de manera segura para SSD PCIe	Organizado en etapas	No aplica	No aplica
Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes	Tiempo real	No aplica	Tiempo real
Conexión directa de unidades	Tiempo real	No aplica	Tiempo real

Inventario y supervisión de dispositivos de almacenamiento

Es posible supervisar de manera remota la condición y ver el inventario de los siguientes dispositivos de almacenamiento con capacidad CEM (administración incorporada completa) en el sistema administrador mediante la interfaz web de iDRAC:

- Controladoras RAID, controladoras no RAID, controladoras BOSS y extensores de PCIe
- Gabinetes que incluyen módulos de administración de gabinetes (EMM), suministros de energía, sonda de ventilador y sonda de temperatura
- Discos físicos
- Discos virtuales
- Baterías

También se muestran los sucesos de almacenamiento recientes y la topología de los dispositivos de almacenamiento.

Se generan alertas y excepciones de SNMP para los sucesos de almacenamiento. Los errores se registran en el registro de Lifecycle.

NOTA: Si intenta eliminar los trabajos finalizados de la fila de trabajo en espera cuando un trabajo está en progreso, este puede fallar. Por lo tanto, se recomienda esperar a que se complete el trabajo en progreso antes de eliminar los trabajos.

NOTA:

- Si enumera la vista del gabinete del comando WSMAN en un sistema mientras que un cable de PSU se ha extraído, el estado principal de la vista del gabinete se informa como **en buen estado** en lugar de **advertencia**.
- Para obtener un inventario exacto de las controladoras BOSS, asegúrese de haber finalizado Recopilar inventario del sistema al reiniciar la operación (CSIOR). CSIOR se activa de manera predeterminada.
- La recopilación de la condición de almacenamiento sigue la misma convención del producto Dell OpenManage. Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de OpenManage Server Administrator* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.
- Los discos físicos en el sistema con varios planos posteriores se pueden incluir con otro plano posterior. Utilice la función parpadear para identificar los discos.
- Es posible que el valor de FQDD de determinados backplanes no sea el mismo en el inventario de software y el de hardware.

- El registro del ciclo de vida útil de la controladora PERC no está disponible cuando se procesan los eventos de la controladora de PERC anterior y esto no afecta la funcionalidad. El procesamiento de eventos pasados puede variar según la configuración

NOTA: Puede ver el error SRV015 en dos casos: cuando el dispositivo no soporta la recopilación de TSR como controladoras AHCI o si el dispositivo soporta la recopilación de TSR, pero aún no está inventariado en banda lateral.

Supervisión de dispositivos de red mediante la interfaz web

Para ver la información del dispositivo de almacenamiento utilizando la interfaz web, realice lo siguiente:

- Vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Resumen** para ver el resumen de los componentes de almacenamiento y los eventos registrados recientemente. Esta página se actualiza automáticamente cada 30 segundos.
- Vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Controladoras** para ver la información de la controladora RAID. Aparecerá la página **Controladoras**.
- Vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Discos físicos** para ver la información del disco físico. Aparecerá la página **Discos físicos**.
- Vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Discos virtuales** para ver la información del disco virtual. Aparecerá la página **Discos virtuales**.
- Vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Gabinetes** para ver la información sobre el gabinete. Aparecerá la página **Gabinetes**.

NOTA: Para obtener información actualizada sobre las propiedades soportadas y sus valores, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

También puede utilizar filtros para ver información de un dispositivo específico.

NOTA:

- La lista de hardware de almacenamiento no se visualiza si el sistema no tiene dispositivos de almacenamiento compatibles con CEM.
- El comportamiento de los dispositivos NVMe no certificados por Dell o de terceros puede no ser coherente en iDRAC.
- Si las SSD NVMe de la ranura de plano posterior admiten los comandos NVMe-MI y la conexión I2C está en buen estado, iDRAC detectará estas SSD NVMe y las registrará en las interfaces, independientemente de las conexiones PCI de las ranuras de plano posterior respectivas.

NOTA:

Tipo	Compatibilidad con la GUI web	Compatibilidad con otras interfaces
SATA	No disponible	Inventario y configuración de RAID
NVMe	Solo inventario de discos físicos	Inventario y configuración de RAID

Para obtener más información acerca de las propiedades mostradas y el uso de las opciones de filtro, consulte la ayuda en línea de iDRAC.

La interfaz web de iDRAC tiene una vista gráfica de los dispositivos de almacenamiento, que muestra los detalles y el estado en servidores PowerEdge específicos. Los siguientes servidores ofrecen esta característica:

- Con la versión 6.10.00.00: PowerEdge R640, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R650, PowerEdge R750 y PowerEdge R7525.
- Con la versión 7.00.00.00: PowerEdge R660, PowerEdge R760, PowerEdge R760xd y PowerEdge R7625.

Supervisión de dispositivos de red mediante RACADM

Para ver la información del dispositivo de almacenamiento, utilice el comando `storage`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Supervisión de plano posterior mediante la utilidad de configuración de iDRAC

En la utilidad de configuración de la iDRAC, vaya a **System Summary (Resumen del sistema)**. Aparecerá la página **iDRAC Settings System Summary (Resumen del sistema de configuración de la iDRAC)**. La sección **Backplane Inventory (Inventario de plano posterior)** incluye información sobre el plano posterior. Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

Visualización de la topología de un dispositivo de almacenamiento

Es posible consultar la vista jerárquica de contención física de los componentes de almacenamiento clave, es decir, una lista de las controladoras, los chasis conectados a la controladora y un vínculo al disco físico que contiene cada chasis. También se muestran los discos físicos conectados directamente a la controladora.

Para ver la topología de los dispositivos de almacenamiento, vaya a **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general)**. En la página **Overview (Descripción general)**, aparece la representación jerárquica de los componentes de almacenamiento en el sistema. Las opciones disponibles son:

- Controladoras
- Discos físicos
- Discos virtuales
- Gabinetes

Haga clic en los vínculos para ver los detalles correspondientes a cada componente.

Administración de discos físicos

Puede realizar las siguientes operaciones para discos físicos:

- Ver propiedades del disco físico
- Asignar un disco físico o anular la asignación de este como un hot spare global
- Convertir en disco con capacidad de RAID
- Convertir en disco no RAID
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear el LED
- Reconstruir el disco físico
- Cancelar la reconstrucción de un disco físico
- Borrado criptográfico

i **NOTA:** Si alguna de las unidades seguras SEKM que están directamente conectadas al servidor o detrás de una controladora no son visibles o accesibles para el sistema operativo, se recomienda revisar los registros de Lifecycle y asegurarse de que todas las unidades seguras estén desbloqueadas. De lo contrario, realice las acciones recomendadas mencionadas en los registros de Lifecycle.

Asignación o desasignación de un disco físico como repuesto dinámico global

El repuesto dinámico global es un disco de reserva no utilizado que forma parte del grupo de discos. Los repuestos dinámicos permanecen en el modo de espera. Cuando un disco físico utilizado en un disco virtual falla, el repuesto dinámico asignado se activará con el fin de reemplazar el disco físico fallido sin interrumpir el sistema ni requerir de intervención. Cuando un repuesto dinámico se activa, recrea los datos de todos los discos virtuales redundantes que usaban el disco físico fallido.

i **NOTA:** Desde iDRAC v3.00.00.00 o posterior, puede agregar repuestos dinámicos globales cuando los discos virtuales no se crean.

Puede cambiar la asignación del repuesto dinámico cuando se desasigna un disco y elegir otro, según sea necesario. También puede asignar más de un disco físico como repuesto dinámico global.

Los repuestos dinámicos globales se deben asignar y desasignar manualmente. Estos no se asignan a discos virtuales específicos. Si desea asignar un repuesto dinámico a un disco virtual (reemplaza cualquier disco físico que falle en el disco virtual), consulte [Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados](#).

Al eliminar discos virtuales, todos los repuestos dinámicos globales asignados se pueden desasignar automáticamente en el momento en que se elimina el último disco virtual asociado con la controladora.

Si se restablece la configuración, los discos virtuales se borran y todos los repuestos dinámicos se desasignan.

Es necesario estar familiarizado con los requisitos de tamaño y otras consideraciones relacionadas con los repuestos dinámicos.

Antes de asignar un disco físico como un repuesto dinámico global:

- Asegúrese de que Lifecycle Controller se encuentre activado.
- Si no existen unidades de disco disponibles en estado Listo, inserte unidades de disco adicionales y asegúrese de que las unidades se encuentren en estado Listo.
- Si los discos físicos están en modo no RAID, conviértalos a modo de RAID mediante las interfaces de iDRAC, como la interfaz web de iDRAC, RACADM, Redfish o WSMAN, o <CTRL+R>.

NOTA: Durante la POST, presione F2 para entrar a la configuración del sistema o la configuración del dispositivo. La opción CTRL+R ya no es compatible en PERC 10. CTRL+R solo funciona con PERC 9 mientras el modo de arranque está establecido en BIOS.

Si ha asignado un disco físico como repuesto dinámico global en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta desasignar el mismo disco como repuesto dinámico global, la operación pendiente para asignar el repuesto dinámico global se borra.

Si ha desasignado un disco físico como repuesto dinámico global en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta asignar el mismo disco como repuesto dinámico global, la operación pendiente para desasignar el repuesto dinámico global se borra.

Si se elimina el último disco virtual, los repuestos dinámicos globales también vuelven al estado listo.

Si un PD ya es un repuesto dinámico global, el usuario puede seguir asignándolo como repuesto dinámico global.

Asignación o desasignación de un repuesto dinámico global mediante la interfaz web

Para asignar o desasignar un repuesto dinámico global para una unidad de disco físico:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Discos físicos**.
2. Se muestran todos los discos físicos.
3. Para asignar un repuesto dinámico global, en los menús desplegables de la columna **Acción**, seleccione **Repuesto dinámico global** para uno o varios discos físicos.
4. Para desasignar un repuesto dinámico, en los menús desplegables de la columna **Acción**, seleccione **Desasignar repuesto dinámico** para uno o varios discos físicos.
5. Haga clic en **Aplicar ahora**.
Según sus necesidades, también puede elegir aplicar **En el siguiente reinicio** o **A la hora programada**. Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Asignación o desasignación de un repuesto dinámico global mediante RACADM

Utilice el comando `storage` y especifique el tipo como repuesto dinámico global.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Conversión de un disco físico en modo RAID a modo no RAID

La conversión de un disco físico a modo RAID habilita el disco para todas las operaciones de RAID. Cuando un disco se encuentra en modo no RAID, dicho disco está expuesto al sistema operativo (a diferencia de los discos no configurados y en buen estado) y se utiliza en un modo de paso directo.

PERC 10 no es compatible para convertir unidades en no RAID. Sin embargo, es compatible con PERC 10.2 y versiones posteriores.

Puede convertir las unidades de discos físicos en modo RAID o no RAID de la siguiente manera:

- Mediante las interfaces de iDRAC, como la interfaz web de iDRAC, RACADM Redfish o WSMAN.
- Si presiona <Ctrl+R> mientras se reinicia el servidor y si selecciona la controladora requerida.

NOTA: Si las unidades físicas están conectadas a una controladora PERC en modo no RAID, es posible que el tamaño del disco que se muestra en las interfaces de iDRAC, como la interfaz gráfica de usuario de iDRAC, RACADM Redfish y WSMAN, sea algo menor que el tamaño real del disco. Sin embargo, puede utilizar la capacidad total del disco para implementar sistemas operativos.

NOTA:

- Los discos conectados en caliente en PERC H330 siempre están en modo no RAID. En otras controladoras RAID, están siempre en modo RAID.
- Los discos conectados directamente en PERC 11 están listos o no RAID según el ajuste actual de comportamiento de configuración automática.

Conversión de discos físicos a modo RAID o no RAID mediante la interfaz web de iDRAC

Para convertir los discos físicos al modo RAID o no RAID, realice los siguientes pasos:

1. En la interfaz web de iDRAC, haga clic en **Almacenamiento > Descripción general > Discos físicos**.
2. Haga clic en **Opciones de filtro**. Se muestran dos opciones: **Borrar todos los filtros** y **Filtro avanzado**. Haga clic en la opción **Filtro avanzado**.
Se muestra una lista elaborada que permite configurar diferentes parámetros.
3. En el menú desplegable **Agrupar por**, seleccione un gabinete o discos virtuales.
Se muestran los parámetros asociados con el gabinete o el DV.
4. Haga clic en **Aplicar** cuando seleccione todos los parámetros deseados. Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
Los valores se aplican según la opción seleccionada en el modo de funcionamiento.

Conversión de discos físicos a modo RAID o no RAID mediante RACADM

Según si desea convertir a modo RAID o no RAID, utilice los siguientes comandos RACADM

- Para convertir a modo RAID, utilice el comando `racadm storage converttoraid`.
- Para convertir a modo no RAID, utilice el comando `racadm storage converttononraid`.

NOTA: En la controladora S140, solo puede utilizar la interfaz de RACADM para convertir las unidades que no son RAID a modo RAID. Los modos RAID del software compatible son Windows o Linux.

Para obtener más información acerca de los comandos, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Borrado de discos físicos

La función borrado del sistema permite borrar el contenido de las unidades físicas. Esta función es accesible mediante RACADM o la interfaz gráfica de usuario de LC. Las unidades físicas en el servidor se agrupan en dos categorías.

- Unidades de borrado seguro: incluyen unidades que proporcionan borrado criptográfico como unidades ISE y SED SAS y SATA, además de las SSD de PCIe.
- Unidades de borrado con sobrescritura: incluyen todas las unidades que no admiten borrado criptográfico.

NOTA: Antes de borrar vFlash y ejecutar la operación, debe desasociar todas las particiones mediante interfaces de iDRAC.

NOTA: El borrado del sistema solo se aplica a las unidades dentro del servidor. iDRAC no puede borrar unidades en un gabinete externo, por ejemplo un JBOD.

El subcomando RACADM SystemErase incluye opciones para las siguientes categorías:

- La opción **SecureErasePD** borra criptográficamente todas las unidades de borrado seguro.
- La opción **OverwritePD** sobrescribe los datos en todas las unidades.

NOTA: El borrado criptográfico del disco físico BOSS se puede realizar mediante el método `SystemErase` que se soporta con LC-UI, WSMAN y RACADM.

NOTA: El borrado criptográfico no se soporta individualmente en las unidades M.2. Solo se soporta en LC-UI como parte del retiro o borrado del sistema. Esta limitación se aplica a las controladoras BOSS-S1/S2. Sin embargo, el borrado criptográfico en las unidades M.2 conectadas a BOSS-N1 funciona con normalidad.

Antes de ejecutar SystemErase, utilice el siguiente comando para comprobar la capacidad de borrado de todos los discos físicos de un servidor:

```
# racadm storage get pdisks -o -p SystemEraseCapability
```

NOTA: Si SEKM está habilitado en el servidor, desactive SEKM mediante el comando `racadm sekm disable` antes de utilizar este comando. Esto puede evitar que se bloqueen los dispositivos de almacenamiento protegidos por iDRAC, en caso de que la configuración de SEKM se borre de iDRAC mediante la ejecución de este comando.

Para borrar las unidades ISE y SED, utilice este comando:

```
# racadm systemerase -secureerasepd
```

Para borrar las unidades de borrado con sobrescritura, utilice el comando siguiente:

```
# racadm systemerase -overwritepd
```

NOTA: RACADM SystemErase elimina todos los discos virtuales de los discos físicos que se borran mediante los comandos anteriores.

NOTA: RACADM SystemErase hace que el servidor se reinicie para poder realizar las operaciones de borrado.

NOTA: Los dispositivos SSD de PCIe o SED individuales se pueden borrar usando RACADM o la interfaz gráfica de usuario del iDRAC. Para obtener más información, consulte la sección [Borrado de datos de un dispositivo SSD de PCIe](#) y la sección [Borrado de datos de un dispositivo SED](#).

Para obtener información sobre la función de borrado del sistema dentro de la GUI de Lifecycle Controller, consulte *Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Borrado de datos de un dispositivo SED/ISE

NOTA: Esta operación no se admite cuando el dispositivo compatible forma parte de un disco virtual. El dispositivo compatible con el destino se debe eliminar del disco virtual antes de realizar el borrado del dispositivo.

El borrado criptográfico borra permanentemente todos los datos presentes en el disco. La realización de un borrado criptográfico en una SED/ISE sobrescribe todos los bloques y provoca la pérdida permanente de todos los datos en los dispositivos compatibles. Durante el borrado criptográfico, el host no puede acceder al dispositivo compatible. El borrado del dispositivo SED/ISE se puede realizar en tiempo real o después de reiniciar del sistema.

Si el sistema se reinicia o sufre una pérdida de alimentación durante el borrado criptográfico, se cancela la operación. Debe reiniciar el sistema y el proceso.

Antes de borrar los datos del dispositivo SED/ISE, asegúrese de cumplir con las siguientes condiciones:

- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de inicio de sesión y control del servidor.
- La unidad admitida seleccionada no forma parte de un disco virtual.

NOTA:

- El borrado de SED/ISE se puede realizar como una operación en tiempo real o como una operación en etapas.
- Una vez que se borra la unidad, es posible que aún se muestre como activa dentro del sistema operativo debido al almacenamiento de datos en caché. Si esto ocurre, reinicie el sistema operativo y la unidad borrada ya no se mostrará ni informará ningún dato.
- La operación de borrado criptográfico no es compatible con los discos NVMe conectados en caliente. Reinicie el servidor de antes de iniciar la operación. Si la operación continúa fallando, asegúrese de que CSIOR esté habilitado y que los discos NVMe sean compatibles con Dell Technologies.
- El borrado criptográfico también se puede realizar mediante PSID.

Borrado de datos de un dispositivo ISE/SED mediante la interfaz web

Para borrar los datos en el dispositivo compatible:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Discos físicos**. Aparecerá la página **Discos físicos**.
2. Desde el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para ver los dispositivos asociados.
3. En los menús desplegables, seleccione **Borrado criptográfico** para una o varias unidades SED/ISE.
Si ha seleccionado **Borrado criptográfico** y desea ver las otras opciones en el menú desplegable, seleccione **Acción** y, a continuación, haga clic en el menú desplegable para ver las otras opciones.
4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Aplicar ahora:** seleccione esta opción para aplicar las acciones inmediatamente sin reiniciar el sistema.
 - **Al siguiente reinicio:** seleccione esta opción para aplicar las acciones durante el siguiente reinicio del sistema.
 - **A la hora programada:** seleccione esta opción para aplicar las acciones en un día y hora programados:
 - **Hora de inicio y Hora de finalización:** haga clic en los íconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La acción se aplica entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)

5. Haga clic en **Aplicar**.

Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.

Si el trabajo no se ha creado correctamente, aparecerá un mensaje indicando que no se creó el ID del trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página Cola de trabajos.

Si no se ha creado la operación pendiente, se mostrará un mensaje de error. Si la operación pendiente es exitosa y la creación de un trabajo no se ejecuta correctamente, se mostrará un mensaje de error.

Borrado de datos de un dispositivo SED mediante RACADM

Para borrar de forma segura un dispositivo SED:

```
racadm storage cryptographicerase:<SED FQDD>
```

Para crear el trabajo de destino después de ejecutar el comando `cryptographicerase`:

```
racadm jobqueue create <SED FQDD> -s TIME_NOW -realtime
```

Para crear el trabajo de destino por etapas después de ejecutar el comando `cryptographicerase`:

```
racadm jobqueue create <SED FQDD> -s TIME_NOW -e <start_time>
```

Para consultar el id. de trabajo devuelto:

```
racadm jobqueue view -i <job ID>
```

Para realizar el borrado criptográfico:

```
<SED FQDD> -psid<PSID>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Recreación de un disco físico

La recreación de un disco físico es la capacidad para reconstruir el contenido de un disco que ha fallado. Esto solo funciona cuando la opción de recreación automática se configura en false (falso). Si hay un disco virtual redundante, la operación de recreación puede reconstruir el contenido de un disco físico que ha fallado. Una recreación se puede realizar durante el funcionamiento normal, pero reduce el rendimiento.

Es posible usar la opción de cancelar la recreación para cancelar una recreación que está en curso. Si cancela una recreación, el disco virtual permanece en estado degradado. La falla de un disco físico adicional puede causar la falla del disco virtual y ocasionar la pérdida de datos. Se recomienda llevar a cabo una recreación en el disco físico que ha fallado lo antes posible.

En caso de que cancele la recreación de un disco físico que está asignado como repuesto dinámico, debe volver a iniciar la recreación en el mismo disco físico para poder restaurar los datos. Aunque cancele la recreación de un disco físico y asigne después otro disco físico como repuesto dinámico, no se recrearán los datos en el repuesto dinámico recién asignado.

Administración de discos virtuales

Es posible realizar las siguientes operaciones para los discos virtuales:

- Crear
- Eliminar
- Editar políticas
- Inicializar
- Revisión de congruencia
- Cancelar revisión de congruencia
- Cifrar discos virtuales
- Asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados
- Hacer parpadear y dejar de hacer parpadear un disco virtual
- Cancelar la inicialización en segundo plano
- Expansión de la capacidad en línea
- Migración de nivel RAID

i **NOTA:** Puede administrar y supervisar 240 discos virtuales mediante interfaces de iDRAC. Para crear discos virtuales, utilice la configuración del dispositivo (F2), la herramienta de línea de comandos PERCCLI o el Dell OpenManage Server Administrator (OMSA).

i **NOTA:** El conteo de PERC 10 es menor, ya que no admite arreglos de cadena margarita.

Creación de discos virtuales

Para implementar las funciones de RAID, se debe crear un disco virtual. Un disco virtual hace referencia al almacenamiento creado mediante una controladora RAID a partir de uno o más discos físicos. Aunque se puede crear un disco virtual a partir de varios discos físicos, el sistema operativo lo percibirá como un solo disco.

Antes de crear un disco virtual, debe familiarizarse con la información de la sección Consideraciones antes de crear discos virtuales.

Es posible crear un disco virtual usando los discos físicos conectados a la controladora PERC. Para crear un disco virtual, es necesario tener el privilegio de usuario de control del servidor. Puede crear un máximo de 64 unidades virtuales y un máximo de 16 unidades virtuales en el mismo grupo de la unidad.

No se puede crear un disco virtual si:

- Las unidades de disco físico no están disponibles para la creación del disco virtual. Instale unidades de disco físico adicionales.
- Se ha alcanzado el número máximo de discos virtuales que se pueden crear en la controladora. Debe eliminar al menos un disco virtual y, a continuación, crear un nuevo disco virtual.
- Se ha alcanzado la cantidad máxima de discos virtuales admitida por un grupo de unidades. Debe eliminar un disco virtual del grupo seleccionado y, a continuación, crear un nuevo disco virtual.
- Hay un trabajo en ejecución o programado en la controladora seleccionada. Debe esperar que finalice este trabajo o puede eliminarlo antes de intentar una operación nueva. Puede ver y administrar el estado del trabajo programado en la página Job Queue (Cola de trabajo).
- El disco físico está en modo no RAID. Debe convertirlo en modo RAID mediante las interfaces de la iDRAC, como la interfaz web de la iDRAC, RACADM, Redfish, WSMAN o <CTRL+R>.

- NOTA:** Si se crea un disco virtual en el modo Agregar a operaciones pendientes, pero no se crea un trabajo, cuando se elimina el disco virtual, se borra la operación pendiente Crear para el disco virtual.
- NOTA:** PERC H330 no es compatible con RAID 6 ni RAID 60.
- NOTA:** La controladora BOSS le permite crear solo discos virtuales que sean del mismo tamaño que el tamaño completo del medio de almacenamiento físico M.2. Asegúrese de establecer en cero el tamaño del disco virtual cuando utilice el perfil de configuración del servidor para crear un disco virtual BOSS. En el caso de otras interfaces como RACADM, WSMAN y Redfish, no se debe especificar el tamaño del disco virtual.

Consideraciones antes de crear discos virtuales

Antes de crear discos virtuales, tenga en cuenta lo siguiente:

- Nombres de los discos virtuales no almacenados en la controladora: los nombres de los discos virtuales que se crean no se almacenan en la controladora. Esto significa que, si se produce un reinicio con otro sistema operativo, es posible que el nuevo sistema operativo cambie el nombre del disco virtual utilizando sus propias convenciones de nomenclatura.
- La agrupación de discos es una agrupación lógica de discos conectados a una controladora RAID en la cual se crean uno o más discos virtuales, de manera que todos los discos virtuales del grupo de discos usen todos los discos físicos del grupo. La implementación actual admite la formación de bloques con grupos de discos mixtos durante la creación de dispositivos lógicos.
- Los discos físicos están vinculados a grupos de discos. Por lo tanto, no hay una combinación de nivel RAID en un grupo de discos.
- Existen limitaciones con respecto al número de discos físicos que pueden incluirse en el disco virtual. Estas limitaciones dependen de la controladora. Cuando se crea un disco virtual, las controladoras admiten una cierta cantidad de secciones y tramos (métodos para combinar el almacenamiento en los discos físicos). Dado que la cantidad total de secciones y tramos es limitada, la cantidad de discos físicos que pueden utilizarse también es limitada. Las limitaciones de secciones y tramos afectan las posibilidades de niveles RAID como se indica a continuación:
 - Número máximo de tramos afecta a los niveles RAID 10, RAID 50 y RAID 60.
 - Número máximo de secciones afecta a los niveles RAID 0, RAID 5, RAID 50, RAID 6 y RAID 60.
 - Número de discos físicos en un duplicado es siempre 2. Esto afecta a RAID 1 y RAID 10.
- NOTA:**
 - RAID 1 solo se admite para las controladoras de BOSS.
 - La controladora SWRAID solo admite RAID 0, 1, 5 y 10.
- No se pueden crear discos virtuales en SSD PCIe. Pero PERC 11 y las controladoras posteriores admiten la creación de discos virtuales mediante SSD PCIe.
- NOTA:** Algunas acciones pueden hacer que el ID objetivo de arranque no se restablezca a ffff cuando no hay un disco virtual ni EPD-PT configurados.

Creación de discos virtuales mediante la interfaz web


Para crear un disco virtual:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Visión general > Discos virtuales** **Filtro avanzado**.
2. En la sección **Disco virtual**, haga lo siguiente:
 - a. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para la que desea crear el disco virtual.
 - b. En el menú desplegable **Diseño**, seleccione el nivel RAID para el disco virtual.
Solo los niveles RAID compatibles con la controladora se muestran en el menú desplegable y esto se basa en los niveles RAID disponibles según el número total de discos físicos disponibles.
 - c. Seleccione **Tipo de medio**, **Tamaño de sección**, **Política de lectura**, **Política de escritura**, **Política de caché del disco**.
Solo los valores compatibles con la controladora se muestran en los menús desplegables para estas propiedades.
 - d. En el campo **Capacidad**, especifique el tamaño del disco virtual.
Se muestra el tamaño máximo y este se actualiza a medida que se seleccionan los discos.
 - e. El campo **Recuento de tramos** se muestra en función de los discos físicos seleccionados (paso 3). No puede ajustar este valor. Se calcula automáticamente después de seleccionar los discos para el nivel de RAID múltiple. El campo **Recuento de tramos** se aplica a RAID 10, RAID 50 y RAID 60. Si seleccionó RAID 10 y si la controladora admite RAID 10 desigual, no se muestra el valor del recuento de tramos. La controladora ajusta automáticamente el valor adecuado. Para RAID 50 y RAID 60, este campo no se muestra cuando utiliza la cantidad mínima de discos para crear RAID. Se puede cambiar si utiliza más discos.
3. En la sección **Seleccionar discos físicos**, seleccione la cantidad de discos físicos.

Para obtener más información acerca de los campos, consulte *iDRAC Online Help* (Ayuda en línea de iDRAC).

4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
5. Haga clic en **Crear disco virtual**.


Según en la opción de **Aplicar modo de operación** seleccionada, se aplicará la configuración.

 **NOTA:** Puede utilizar caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos en el nombre del disco.

Creación de discos virtuales mediante RACADM


Utilice el comando `racadm storage createvd`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

 **NOTA:** La división de discos o la configuración parcial de discos virtuales no se admite usando RACADM en las unidades administradas por la controladora S140.

Edición de políticas de caché de discos virtuales

Es posible cambiar la política de lectura, de escritura o de caché de disco de un disco virtual.

 **NOTA:** Algunas controladoras no admiten todas las políticas de lectura o escritura. Por lo tanto, cuando se aplique una política, se mostrará un mensaje de error.

Las políticas de lectura indican si la controladora debe leer los sectores secuenciales del disco virtual al buscar datos:

- **Adaptive Read Ahead (Lectura anticipada adaptativa):** La controladora inicia la lectura anticipada solamente si las dos solicitudes de lectura más recientes han obtenido acceso a sectores secuenciales del disco. Si las solicitudes de lectura posteriores tienen acceso a sectores aleatorios del disco, la controladora usa la política sin lectura anticipada. La controladora continuará evaluando si las solicitudes de lectura están accediendo a sectores secuenciales del disco y, si es necesario, iniciará una lectura anticipada.
- **Lectura anticipada:** La controladora lee los sectores secuenciales del disco virtual cuando busca datos. La política de lectura anticipada puede mejorar el rendimiento del sistema si los datos se escriben en sectores secuenciales del disco virtual.
- **Sin lectura anticipada:** si selecciona la política sin lectura anticipada indica que la controladora no debe usar la política de lectura anticipada.

Las políticas de escritura especifican si la controladora enviará una señal de término de la solicitud de escritura en cuanto los datos estén en la caché o después de que se hayan escrito en el disco.

- **Escritura simultánea:** la controladora envía una señal de finalización de la solicitud de escritura solamente después de que los datos se escriben en el disco. La política de actualización tanto de la memoria principal como de la memoria caché proporciona una mayor seguridad de datos que la política de actualización exclusiva de la memoria caché, ya que el sistema da por sentado que los datos solo estarán disponibles después de que se hayan escrito en el disco.
- **Write Back (Exclusividad para escritura en caché):** La controladora envía una señal de finalización de la solicitud de escritura apenas los datos están en la memoria caché de la controladora, aunque todavía no se hayan escrito en la unidad de disco. La exclusividad para escritura en caché puede mejorar el rendimiento, ya que las solicitudes de lectura posteriores pueden recuperar datos de la caché más rápidamente que del disco. Sin embargo, la pérdida de datos se puede producir en caso de una falla del sistema que impida que los datos se escriban en un disco. Otras aplicaciones también podrían experimentar problemas cuando las acciones dan por sentado que los datos están disponibles en el disco.
- **Force Write Back (Forzar exclusividad para escritura en caché):** La caché de escritura está habilitada independientemente de si la controladora tiene una batería. Si la controladora no tiene una batería y se usa la escritura no simultánea de la memoria caché, podrían perderse datos ante un fallo de alimentación.

La política de caché de disco se aplica a las lecturas en un disco virtual específico. Estos valores no afectan a la política de lectura anticipada.

 **NOTA:**

- Las opciones de caché no volátil de la controladora y de respaldo de batería para la caché de la controladora afectan la política de lectura o la política de escritura que una controladora puede admitir. No todas las controladoras PERC contienen batería y caché.
- La lectura anticipada y la escritura no simultánea requieren una caché. Por lo tanto, si la controladora no dispone de una caché, no se permite la configuración de valores de políticas.

De manera similar, si PERC dispone de una caché, pero no de una batería, y se ha establecido una política por la que se requiere acceso a la memoria caché, se puede producir una pérdida de datos en caso de apagado. Por eso, muy pocas PERC no permiten esa política.

Por lo tanto, se establece el valor de política en función de la controladora PERC.

Eliminación de discos virtuales

La eliminación de un disco virtual destruye toda la información, incluidos los sistemas de archivos y los volúmenes que residen en el disco virtual, y quita el disco virtual de la configuración de la controladora. Al eliminar discos virtuales, todos los repuestos dinámicos globales asignados se pueden desasignar automáticamente en el momento en que se elimina el último disco virtual asociado con la controladora. Cuando se elimina el último disco virtual de un grupo de discos, todos los repuestos dinámicos dedicados asignados cambian automáticamente a repuestos dinámicos globales.

Si elimina todos los discos virtuales de un repuesto dinámico global, dicho repuesto dinámico se eliminará automáticamente.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para eliminar discos virtuales.

Cuando se permite esta operación, puede eliminar una unidad virtual de arranque. Esto se realiza desde la banda lateral sin importar qué sistema operativo sea. Por lo tanto, aparece un mensaje de advertencia antes de eliminar la unidad virtual.

Si se elimina un disco virtual e inmediatamente se crea un nuevo disco virtual con las mismas características que el disco eliminado, la controladora reconoce los datos como si el primer disco virtual nunca se hubiera eliminado. En esta situación, si no desea conservar los datos antiguos después de recrear un nuevo disco virtual, vuelva a inicializar el disco virtual.

Revisión de congruencia en el disco virtual

Esta operación verifica la precisión de la información redundante (paridad). Esta tarea solo se aplica a los discos virtuales redundantes. Cuando sea necesario, la tarea revisar congruencia regenera los datos redundantes. Si la unidad virtual tiene un estado degradado, la ejecución de una revisión de congruencia puede devolver la unidad virtual al estado Listo. Puede realizar una revisión de congruencia mediante la interfaz web o RACADM.

También puede cancelar la operación de revisión de congruencia. La opción Cancelar revisión de congruencia es una operación en tiempo real.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para realizar una revisión de congruencia en los discos virtuales.

NOTA: La revisión de congruencia no se admite cuando las unidades están establecidas en modo RAID0.

NOTA: Si realiza una operación de cancelación de congruencia cuando no hay operaciones de comprobación de congruencia en curso, la operación pendiente en la GUI aparece como Cancelar BGI en lugar de Cancelar comprobación de congruencia.

Inicialización de discos virtuales

La inicialización de discos virtuales borra todos los datos en el disco, pero no cambia la configuración del disco virtual. Es necesario inicializar un disco virtual ya configurado antes de usarlo.

NOTA: No inicialice discos virtuales si intenta recrear una configuración existente.

Es posible realizar una inicialización rápida o una inicialización completa o bien, cancelar la operación de inicialización.

NOTA: La cancelación de la inicialización es una operación en tiempo real. Es posible cancelar la inicialización utilizando solamente la interfaz web de la iDRAC y no por medio de RACADM.

Inicialización rápida

La operación de inicialización rápida inicializa todos los discos físicos incluidos en el disco virtual. Actualiza los metadatos en los discos físicos, de modo que todo el espacio en disco quede disponible para operaciones de escritura futuras. La tarea de inicialización se puede completar rápidamente, ya que la información existente en los discos físicos no se borra, a pesar de que las operaciones de escritura futuras sobrescribirán toda la información que permanezca en los discos físicos.

La inicialización rápida solo elimina la información en las secciones y en el sector de arranque. Realice una inicialización rápida solo si existen limitaciones de tiempo o las unidades de disco duro son nuevas o se encuentran en desuso. La inicialización rápida se completa en menos tiempo (generalmente, entre 30 y 60 segundos).

⚠ PRECAUCIÓN: Después de ejecutar una inicialización rápida, no se puede obtener acceso a los datos existentes.

La tarea de inicialización rápida no escribe ceros en los bloques de discos de los discos físicos. Debido a que la tarea de inicialización rápida no realiza una operación de escritura, se produce menos degradación en el disco.

Si se realiza una inicialización rápida en un disco virtual, se sobrescriben los primeros y últimos 8 MB del disco virtual, con lo que se eliminan los registros de inicio y la información sobre particiones. Esta operación tarda solo 2 o 3 segundos en completarse y se recomienda realizarla al recrear discos virtuales.

La inicialización de segundo plano se inicia cinco minutos después de que se haya finalizado la inicialización rápida.

Inicialización completa o lenta

La operación de inicialización completa (también llamada de inicialización lenta) inicia todos los discos físicos incluidos en el disco virtual. Esta tarea actualiza los metadatos en los discos físicos y borra todos los datos y los sistemas de archivos existentes. Es posible realizar una inicialización completa después de crear el disco virtual. En comparación con la operación de inicialización rápida, es recomendable utilizar la inicialización completa si existe algún problema con un disco físico o se sospecha que el disco contiene bloques de disco dañados. La operación de inicialización completa reasigna los bloques dañados y escribe ceros en todos los bloques de disco.

Si se lleva a cabo la inicialización completa de un disco virtual, no se necesita una inicialización en segundo plano. Durante una inicialización completa, el host no puede acceder al disco virtual. Si el sistema se reinicia durante una inicialización completa, la operación finaliza y se inicia un proceso de inicialización en segundo plano en el disco virtual.

Siempre se recomienda ejecutar una inicialización completa en las unidades donde se hayan almacenado datos anteriormente. La inicialización completa puede tardar entre 1 y 2 minutos por GB. La velocidad de inicialización varía según el modelo de la controladora, la velocidad de las unidades de disco duro y la versión de firmware.

La tarea de inicialización completa inicializa un disco físico a la vez.

i **NOTA:** La inicialización completa solo se admite en tiempo real. Solamente unas pocas controladoras admiten la inicialización completa.

Cifrado de discos virtuales

Cuando se deshabilita el cifrado en una controladora (es decir, se elimina la clave de seguridad), es necesario habilitar manualmente el cifrado para los discos virtuales creados con unidades SED. Si el disco virtual se crea después de haber habilitado el cifrado en una controladora, el disco virtual se cifra automáticamente. Sin embargo, se configurará automáticamente como un disco virtual cifrado, a menos que se deshabilite la opción de cifrado habilitada durante la creación del disco virtual.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para administrar las claves de cifrado.

i **NOTA:** Aunque el cifrado esté habilitado en las controladoras, el usuario debe habilitar manualmente el cifrado en el disco virtual si dicho disco se crea a partir de la iDRAC. El disco virtual se cifra automáticamente solo si se crea a partir de OMSA.

Asignación o desasignación de repuestos dinámicos dedicados

Un repuesto dinámico dedicado es un disco de copia de seguridad no utilizado que se asigna a un disco virtual. Cuando falla un disco físico utilizado en un disco virtual, el repuesto dinámico se activa para reemplazar el disco físico que no funciona sin interrumpir el sistema ni requerir intervenciones.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para ejecutar esta operación.

Es posible asignar solamente unidades de 4000 como repuesto dinámico a discos virtuales de 4000.

Si ha asignado un disco físico como repuesto dinámico dedicado en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta desasignar el repuesto dinámico dedicado, la operación pendiente para asignar el repuesto dinámico dedicado se borra.

Si ha desasignado un disco físico como repuesto dinámico dedicado en el modo de funcionamiento Add to Pending Operation (Agregar a operación pendiente), se crea la operación pendiente, pero no se crea un trabajo. Por lo tanto, si intenta asignar el repuesto dinámico dedicado, la operación pendiente para desasignar el repuesto dinámico dedicado se borra.

NOTA: Mientras la operación de exportación de registros esté en curso, no podrá ver información sobre repuestos dinámicos dedicados en la página **Manage Virtual Disks (Administrar discos virtuales)**. Después de que la operación de exportación del registro se haya completado, vuelva a cargar o actualice la página **Manage Virtual Disks (Administrar discos virtuales)** para ver la información.

Cambiar nombre del disco virtual

Para cambiar el nombre de un disco virtual, el usuario debe tener el privilegio de control del sistema. El nombre del disco virtual solo puede contener caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos. La longitud máxima del nombre depende de la controladora individual. En la mayoría de casos, la longitud máxima es de 15 caracteres. Cada vez que se cambia el nombre de un disco virtual, se crea un registro de LC.

Editar capacidad de disco

La expansión de la capacidad en línea (OCE) le permite aumentar la capacidad de almacenamiento de los niveles de RAID seleccionados mientras el sistema permanece en línea. La controladora redistribuye los datos en el arreglo (denominado reconfiguración) y libera un nuevo espacio disponible al final de cada arreglo RAID.

La expansión de la capacidad en línea (OCE) se puede llevar a cabo de dos maneras:

- Si hay espacio libre disponible en la unidad física más pequeña en el grupo de discos virtuales después de iniciar el LBA de discos virtuales, la capacidad del disco virtual se podrá ampliar dentro de dicho espacio libre. Esta opción le permite introducir el nuevo tamaño aumentado del disco virtual. Si el grupo de discos en un disco virtual tiene espacio disponible solamente antes de iniciar el LBA, la edición de capacidad de disco en el mismo grupo de discos no está permitida a pesar de que hay espacio disponible en una unidad física.
- También es posible ampliar la capacidad de un disco virtual agregando discos físicos compatibles al grupo de discos virtuales existente. Esta opción no le permite introducir el nuevo tamaño aumentado del disco virtual. El nuevo tamaño aumentado del disco virtual se calcula y se muestra al usuario de acuerdo con el espacio de disco usado del grupo de discos físicos existente en un disco virtual específico, el nivel RAID existente del disco virtual y la cantidad de nuevas unidades agregadas al disco virtual.

La expansión de la capacidad permite que el usuario especifique el tamaño final del disco virtual. De manera interna, el tamaño final del disco virtual se transmite a la controladora PERC como un porcentaje (este porcentaje es el espacio que el usuario desea utilizar del espacio vacío que queda en el arreglo para que el disco local se amplíe). Debido a esto, es posible que el porcentaje del tamaño final del disco virtual después de completar la reconfiguración sea diferente si el usuario no definió el tamaño máximo posible del disco virtual como tamaño final del disco virtual (el porcentaje resulta ser inferior al 100 %). Si el usuario introduce el tamaño máximo posible de disco virtual, no verá esta diferencia entre el tamaño de disco virtual introducido y el tamaño final del disco virtual.

Migración de nivel de RAID

La migración de nivel de RAID (RLM) hace referencia al cambio del nivel de RAID de un disco virtual. iDRAC9 ofrece una opción para aumentar el tamaño del DV mediante RLM. De cierto modo, RLM permite migrar el nivel de RAID de un disco virtual, que, a su vez, puede aumentar el tamaño del disco virtual.

La migración de nivel de RAID es el proceso de conversión de un DV con un nivel de RAID a otro. Cuando realiza la migración de un DV a un nivel de RAID diferente, los datos de usuario de este se redistribuyen en el formato de la nueva configuración.

Esta configuración es compatible en etapas y en tiempo real.

En la siguiente tabla, se describen diseños posibles de DV reconfigurables y la reconfiguración (RLM) de un DV con adición de discos y sin adición de discos.

Tabla 54. Diseño posible de DV

Diseño de DV de origen	Diseño posible de DV de destino con adición de disco	Diseño posible de DV de destino sin adición de disco
R0 (disco único)	R1	ND
R0	R5/R6	ND
R1	R0/R5/R6	R0
R5	R0/R6	R0
R6	R0/R5	R0/R5

Operaciones permitidas cuando OCE o RLM está en curso

Las siguientes operaciones se pueden realizar cuando OCE o RLM está en curso:

Tabla 55. Operaciones permitidas

Desde un extremo de la controladora, en el que un DV procesa OCE/RLM	Desde un extremo de DV (que procesa OCE/RLM)	Desde cualquier otro disco físico de estado preparado en la misma controladora	Desde cualquier otro extremo de DV (que no procesa OCE/RLM) en la misma controladora
Restablecer configuración	Eliminar	Hacer parpadear	Eliminar
Exportar registro	Hacer parpadear	Dejar de parpadear	Hacer parpadear
Establecer modo de lectura de patrullaje	Dejar de parpadear	Asignar un repuesto dinámico global	Dejar de parpadear
Comenzar lectura de patrullaje		Convertir en discos no RAID	Cambiar nombre
Cambiar propiedades de la controladora			Cambiar política
Administrar las propiedades de alimentación de discos físicos			Inicialización lenta
Convertir en discos con capacidad de RAID			Inicialización rápida
Convertir en discos no RAID			Reemplazar un disco miembro
Cambiar modo de controladora			


Restricciones o limitaciones de OCE y RLM

A continuación, se indican las limitaciones comunes para OCE y RLM:

- La OCE y la RLM se limitan a la situación en que el grupo de discos contiene solamente un disco virtual.
- La OCE no es compatible con RAID50 ni RAID60. La RLM no es compatible con RAID10, RAID50 ni RAID60.
- Si la controladora ya contiene el número máximo de discos virtuales, no puede realizar una migración de nivel RAID o expansión de capacidad en ningún disco virtual.
- La controladora cambia la política de caché de escritura de todos los discos virtuales en los que se está realizando una RLM u OCE a "escritura simultánea" hasta que finaliza la RLM u OCE.
- Generalmente, la reconfiguración de los Virtual Disks (Discos virtuales) afecta al rendimiento del disco hasta que la operación de reconfiguración concluya.
- La cantidad total de discos físicos en un grupo de discos no puede ser superior a 32.
- Si ya hay alguna operación ejecutándose en segundo plano (como inicialización en segundo plano/reinstalación/escritura diferida/lectura de patrullaje) en el disco virtual o disco físico correspondiente, no se permitirá la reconfiguración (OCE/RLM) en ese momento.
- Cualquier tipo de migración de discos que se realice mientras la reconfiguración (OCE/RLM) esté en curso en las unidades asociadas con el disco virtual hará que ocurra un error en la reconfiguración.
- Toda unidad nueva que se agregue para la OCE o RLM se convierte en parte del disco virtual una vez finalizada la reconstrucción. Sin embargo, el estado de esas unidades nuevas cambia a "en línea" justo después de que se inicia la reconstrucción.

Cancelar inicialización

Esta función permite cancelar la inicialización en segundo plano en un disco virtual. En las controladoras PERC, la inicialización en segundo plano de un disco virtual redundante se inicia automáticamente después de crear un disco virtual. La inicialización en segundo plano de un disco virtual redundante prepara el disco virtual para la información de paridad y mejora el rendimiento de escritura. Sin embargo, no es posible ejecutar algunos procesos (como la creación de un disco virtual) mientras la inicialización en segundo plano está en curso. Cancelar la inicialización permite cancelar manualmente la inicialización en segundo plano. Si se cancela, la inicialización en segundo plano se reinicia automáticamente entre 0 y 5 minutos después.


 **NOTA:** La inicialización en segundo plano no se aplica a discos virtuales RAID 0.

Administración de discos virtuales mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Visión general > Discos virtuales**.
2. En el menú **Discos virtuales**, seleccione la controladora en la que desea administrar los discos virtuales.
3. En el menú desplegable **Acción**, seleccione una de las acciones.

Cuando se selecciona una, se muestra una ventana **Acción** adicional. Seleccione o ingrese el valor deseado.

- **Cambiar nombre**
- **Eliminar**
- **Editar política de caché:** puede cambiar la política de caché para las siguientes opciones:
 - **Política de lectura:** los siguientes valores están disponibles para seleccionarse:
 - **Lectura anticipada adaptativa:** indica que para un volumen determinado, la controladora utiliza la política de caché de lectura anticipada si los dos accesos más recientes al disco se registraron en los sectores secuenciales. Si las solicitudes de lectura son aleatorias, la controladora regresa al modo Sin lectura anticipada.
 - **Sin lectura anticipada:** indica que para un volumen determinado, no se utiliza ninguna política de lectura anticipada.
 - **Lectura anticipada:** Indica que para un volumen determinado, la controladora realiza una lectura secuencial anticipada de los datos solicitados y almacena los datos adicionales en la memoria caché para anticiparse a una solicitud de datos. Esto permite acelerar las lecturas de datos secuenciales, aunque no se observa la misma mejora cuando se accede a datos aleatorios.
 - **Política de escritura:** permite cambiar la política de caché de escritura a una de las siguientes opciones:
 - **Escritura simultánea:** indica que para un volumen determinado, la controladora envía una señal de finalización de transferencia de datos al sistema host una vez que el subsistema del disco recibe todos los datos de una transacción.
 - **Escritura no simultánea:** Indica que para un volumen determinado, la controladora envía una señal de finalización de transferencia de datos al sistema host una vez que la caché del sistema recibe todos los datos de una transacción. A continuación, la controladora graba los datos almacenados en la caché en el dispositivo de almacenamiento en segundo plano.
 - **Forzar escritura no simultánea:** al usar la escritura no simultánea de la memoria caché, la caché de escritura se activa sin importar si la controladora tiene una batería. Si la controladora no tiene una batería y se usa la escritura no simultánea de la memoria caché, podrían perderse datos ante un fallo de alimentación.
 - **Política de caché de disco:** permite cambiar la política de caché de disco a una de las siguientes opciones:
 - **Predeterminada:** indica que el disco está utilizando el modo de caché de escritura predeterminada. En el caso de los discos SATA, esta opción está activada. Para los discos SAS, esta opción está desactivada.
 - **Activada:** indica que la caché de escritura del disco está activada. Esto aumenta el rendimiento y la probabilidad de pérdida de datos ante un fallo de alimentación.
 - **Desactivada:** indica que la caché de escritura del disco está desactivada. Esto disminuye el rendimiento y la probabilidad de pérdida de datos.
- **Editar capacidad del disco:** puede agregar los discos físicos al disco virtual seleccionado en esta ventana. En esta ventana también se muestra tanto la capacidad actual como la nueva capacidad del disco virtual después de agregar los discos físicos.
- **Migración de nivel RAID:** muestra el nombre del disco, el nivel RAID actual y el tamaño del disco virtual. Permite seleccionar un nuevo nivel RAID. Es posible que el usuario deba agregar unidades adicionales a los discos virtuales existentes para migrar a un nuevo nivel de raid. Esta función no es aplicable en RAID 10, 50 y 60.
- **Inicialización: rápida:** actualiza los metadatos en los discos físicos, de modo que todo el espacio en disco quede disponible para operaciones de escritura futuras. La opción de inicialización se puede completar rápidamente debido a que la información existente en los discos físicos no se borra, a pesar de que las operaciones de escritura futuras permiten sobrescribir toda la información que permanezca en los discos físicos.
- **Inicialización: total:** se borran todos los datos y los sistemas de archivos existentes.

 **NOTA:** La opción **Inicialización: total** no se aplica a las controladoras PERC H330.

- **Revisión de congruencia:** para verificar la congruencia de un disco virtual, seleccione **Revisión de congruencia** en el menú desplegable.

 **NOTA:** La revisión de congruencia no se admite en las unidades establecidas en modo RAID0.

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

4. Haga clic en **Aplicar ahora** para aplicar los cambios de inmediato, en **En el siguiente reinicio** para aplicar los cambios en el próximo reinicio, en **En el periodo programado** para aplicar los cambios en un momento específico y en **Descartar todos los pendientes** para descartar los cambios.

Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Administración de discos virtuales mediante RACADM

Utilice los siguientes comandos para administrar discos virtuales:

- Para eliminar un disco virtual:

```
racadm storage deletevd:<VD FQDD>
```

- Para inicializar un disco virtual:

```
racadm storage init:<VD FQDD> -speed {fast|full}
```

- Para verificar la coherencia en los discos virtuales (no compatible con RAID0):

```
racadm storage ccheck:<vdisk fqdd>
```

Para cancelar la comprobación de coherencia:

```
racadm storage cancelcheck: <vdisks fqdd>
```

- Para descifrar discos virtuales:

```
racadm storage encryptvd:<VD FQDD>
```

- Para asignar o desasignar repuestos dinámicos dedicados:

```
racadm storage hotspare:<Physical Disk FQDD> -assign <option> -type dhs -vdkey: <FQDD of VD>
```

<option>=yes

Asignar repuesto dinámico

<Option>=no

Desasignar repuesto dinámico

Función de la configuración de RAID

En la siguiente tabla se muestran algunas de las funciones de la configuración de RAID que están disponibles en RACADM y WSMAN:

⚠ PRECAUCIÓN: Si se fuerza a un disco físico para conectarse en línea u offline puede ocasionar la pérdida de datos.

Tabla 56. Función de la configuración de RAID

Función	Comando de RACADM	Descripción
Forzar en línea	<pre>racadm storage forceonline:<PD FQDD></pre>	Una falla de alimentación, datos dañados o alguna otra razón pueden causar que un disco físico esté offline. Puede utilizar esta función para forzar a un disco físico a fin de conectarlo nuevamente en línea cuando ya se hayan probado todas las demás opciones. Una vez que el comando se ejecute, la controladora coloca la unidad en estado en línea y restablece su membresía dentro del disco virtual. Esto sucede solo si la controladora puede leer la unidad y escribir en sus metadatos.
<p>i NOTA: La recuperación de datos solo es posible cuando está dañada una parte limitada del disco. Forzar la función en línea no puede solucionar un disco que ya presentó fallas.</p>		
Forzar fuera de línea	<pre>racadm storage forceoffline:<PD FQDD></pre>	Esta función permite eliminar una unidad de una configuración de disco virtual para que quede offline, lo que tendría como resultado una configuración degradada de VD. Es útil

Tabla 56. Función de la configuración de RAID (continuación)

Función	Comando de RACADM	Descripción
		si una unidad tiene más probabilidad de fallar en un futuro cercano o si informa de una falla SMART, pero aún está en línea. También puede utilizarse si desea emplear una unidad que forma parte de una configuración RAID existente.
Reemplazar el disco físico	<pre>racadm storage replacephysicaldisk:<Source PD FQDD > -dstpd <Destination PD FQDD></pre>	Permite copiar los datos de un disco físico que es miembro de un VD en otro disco físico. El disco de origen debería estar en estado en línea, mientras el disco de destino debería estar en estado listo y ser de tamaño y tipo similar para reemplazar el origen.
Disco virtual como dispositivo de arranque	<pre>racadm storage setbootvd:<controller FQDD> -vd <VirtualDisk FQDD></pre>	Un disco virtual puede configurarse como un dispositivo de arranque con esta función. Esto permite una tolerancia a errores cuando se selecciona un VD con redundancia como dispositivo de arranque. Además, tiene el sistema operativo instalado en él.
Desbloquear la configuración ajena	<pre>racadm storage unlock:<Controller FQDD> -key <Key id> -passwd <passphrase></pre>	Esta función se utiliza para autenticar unidades bloqueadas que tengan un cifrado de la controladora de origen diferente que la del destino. Una vez desbloqueada, la unidad puede migrarse correctamente de una controladora a otra.

Administración de controladoras

Es posible realizar las siguientes tareas para las controladoras:

- Configurar propiedades de la controladora
- Importar o importar automáticamente configuración ajena
- Borrar configuración ajena
- Restablecer configuración de la controladora
- Crear, modificar o eliminar claves de seguridad
- Descartar la caché preservada

Configuración de las propiedades de la controladora

Es posible configurar las siguientes propiedades de la controladora:

- Modo de lectura de patrullaje (automático o manual)
- Iniciar o detener la lectura de patrullaje si el modo de lectura de patrullaje es manual
- Áreas de lectura de patrullaje no configuradas
- Modo de revisión de congruencia
- Modo de escritura diferida
- Modo de equilibrio de carga
- Porcentaje de revisión de congruencia
- Porcentaje de recreación
- Porcentaje de inicialización de segundo plano

- Porcentaje de reconstrucción
- Importación automática de configuración ajena mejorada
- Crear o cambiar claves de seguridad
- Modo de cifrado (Administrador de clave empresarial segura y administración de claves local)

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para configurar las propiedades de la controladora.

Consideraciones sobre el modo de lectura de patrullaje

La lectura de patrullaje identifica los errores en el disco para evitar fallas de disco y pérdida o daño de datos. Se ejecuta automáticamente una vez a la semana en unidades de disco duro SAS y SATA.

La lectura de patrullaje no se ejecuta en un disco físico en las siguientes circunstancias:

- El disco físico es una SSD.
- El disco físico no está incluido en un disco virtual o no está asignado como un repuesto dinámico.
- El disco físico está incluido en un disco virtual que actualmente está experimentando alguna de las siguientes acciones:
 - Una recreación
 - Una reconfiguración o reconstrucción
 - Una inicialización de segundo plano
 - Una revisión de congruencia

Además, la lectura de patrullaje se suspende durante actividad de E/S intensa y se reanuda una vez completada la actividad de E/S.

i **NOTA:** Para obtener más información acerca de la frecuencia con la que se ejecuta la lectura de patrullaje en modo automático, consulte la documentación de la controladora correspondiente.

i **NOTA:** Las operaciones de modo de lectura de patrullaje, como **Iniciar** y **Detener**, no son compatibles si no hay discos virtuales disponibles en la controladora. Aunque puede invocar las operaciones correctamente mediante las interfaces de la iDRAC, las operaciones fallan cuando se inicia el trabajo asociado.

Equilibrio de carga

La propiedad Equilibrio de carga ofrece la capacidad de utilizar automáticamente los dos puertos o conectores de la controladora conectados al mismo gabinete para dirigir solicitudes de E/S. Esta propiedad solo se encuentra disponible en las controladoras SAS.

Porcentaje de inicialización de segundo plano

i **NOTA:** H330, H345 y H355 necesitan que se cargue el controlador para que se ejecuten las operaciones de inicialización en segundo plano.

En las controladoras PERC, la inicialización de segundo plano de un disco virtual redundante comienza automáticamente de 0 a 5 minutos después de la creación del disco virtual. La inicialización de segundo plano de un disco virtual redundante prepara el disco virtual para mantener datos redundantes y mejora el rendimiento de escritura. Por ejemplo, una vez completada la inicialización de segundo plano de un disco virtual RAID 5, se inicializa la información de paridad. Una vez completada la inicialización de segundo plano de un disco virtual RAID 1, se reflejan los discos físicos.

Aunque puede invocar las operaciones correctamente mediante las interfaces de la iDRAC, las operaciones fallan cuando se inicie el trabajo asociado. Con respecto a esto, el proceso de inicialización de segundo plano es similar al de la revisión de congruencia. Se debe permitir que la inicialización de segundo plano se ejecute hasta su finalización. Si se cancela, la inicialización de segundo plano se reinicia automáticamente entre 0 y 5 minutos después. Algunos procesos, como las operaciones de lectura y escritura, son posibles mientras se ejecuta la inicialización de segundo plano. Otros procesos, como la creación de un disco virtual, no pueden ejecutarse de forma simultánea con la inicialización de segundo plano. Estos procesos provocan la cancelación de la inicialización de segundo plano.

El porcentaje de inicialización de segundo plano, que se puede configurar entre 0 % y 100 %, representa el porcentaje de recursos del sistema dedicado a ejecutar la tarea de inicialización de segundo plano. En 0 %, la inicialización de segundo plano queda última en la lista de prioridades de la controladora, demora el mayor tiempo posible en completarse y es la configuración con el menor impacto sobre el rendimiento del sistema. Un porcentaje de inicialización de segundo plano de 0 % no significa que el proceso quede detenido o en pausa. Con un valor de 100 %, la inicialización en segundo plano es la prioridad más alta de la controladora. Se minimiza el tiempo de la inicialización en segundo plano y es la configuración con el mayor impacto en el rendimiento del sistema.

Revisión de congruencia

La revisión de congruencia verifica la precisión de la información redundante (de paridad). Esta tarea solo se aplica a los discos virtuales redundantes. De ser necesario, la tarea de revisión de congruencia regenera los datos redundantes. Cuando el estado de un disco virtual es de error en la redundancia, realizar una revisión de congruencia puede regresar el disco virtual al estado listo.

El porcentaje de revisión de congruencia, que se puede configurar entre 0 % y 100 %, representa el porcentaje de recursos del sistema dedicado a ejecutar la tarea de revisión de congruencia. En 0 %, la revisión de congruencia queda última en la lista de prioridades de la controladora, demora el mayor tiempo posible en completarse y es la configuración con el menor impacto sobre el rendimiento del sistema. Un porcentaje de revisión de congruencia de 0 % no significa que el proceso quede detenido o en pausa. Con un valor de 100 %, la revisión de congruencia es la prioridad más alta de la controladora. Se minimiza el tiempo de la revisión de congruencia y es la configuración con el mayor impacto en el rendimiento del sistema.

Crear o cambiar claves de seguridad

Al configurar las propiedades de la controladora, es posible crear o cambiar las claves de seguridad. La controladora usa la clave de cifrado para bloquear o desbloquear el acceso a los discos de cifrado automático (SED). Se puede crear una sola clave de cifrado para cada controladora con funciones de cifrado. La clave de seguridad se administra a través de las siguientes funciones:

1. **Sistema Local Key Management (LKM)(LKM):** se utiliza para generar la identificación de la clave y la clave o contraseña requerida para proteger el disco virtual. Si se usa LKM, se debe proporcionar el identificador de clave de seguridad y la frase de contraseña para crear la clave de cifrado.

Puede habilitar/deshabilitar la seguridad en el SED NVMe soportado cuando iDRAC está en modo de seguridad iLKM.


2. **Secure Enterprise Key Manager (SEKM):** esta función se utiliza para generar la clave mediante el servidor de administración de claves (KMS). Si utiliza la SEKM, debe configurar iDRAC con la información de KMS y se debe aplicar la configuración de SSL.

NOTA:

- Esta tarea no se admite en las controladoras de hardware PERC que se ejecutan en modo eHBA.
- Si se crea la clave de seguridad en el modo "Agregar a operaciones pendientes", pero no se crea un trabajo, cuando se elimina la clave de seguridad, se borra la operación pendiente Crear clave de seguridad.

NOTA:

- Para activar la SEKM, asegúrese de que esté instalado el firmware compatible de PERC.
- No es posible volver a una versión anterior del firmware de PERC si SEKM está instalado. Si intenta instalar una versión anterior de otro firmware de la controladora PERC en el mismo sistema, que no esté en el modo SEKM, también podría producir errores. Para instalar una versión anterior del firmware de las controladoras PERC que no estén en el modo SEKM, puede utilizar el método de actualización DUP de SO, o bien desactivar SEKM en las controladoras. Luego, puede volver a intentar hacer el cambio a la versión anterior desde iDRAC.

-  **NOTA:** Cuando se importa un volumen bloqueado que se puede conectar en caliente de un servidor a otro, podrá ver entradas CTL para los atributos de la controladora que se aplicarán en el registro de LC.

Transición de LKM a SEKM

Antes de realizar la transición de LKM a SEKM, debe habilitar SEKM en iDRAC. Debe proporcionar la frase de contraseña de LKM de PERC durante la transición.

- Para ello, se requiere un reinicio programado.
- PERC no permite la transición en ciertas condiciones, como cuando hay una reconstrucción de volumen en curso. Consulte la guía del usuario de PERC para obtener más información sobre dichas condiciones.
- Una vez que PERC pasa al modo SEKM, no puede volver al modo LKM. Para que la controladora vuelva al modo LKM, debe deshabilitar la seguridad de la controladora y, a continuación, habilitar el modo LKM.
- La transición no se puede realizar cuando iDRAC está en el modo de bloqueo de sistema.
- Si la versión actual del firmware de PERC no tiene la funcionalidad de transición de LKM a SEKM de PERC, actualice el firmware de PERC a la versión soportada.

Configuración de las propiedades de la controladora mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Controllers (Controladoras)**.

Se mostrará la página **Configuración de controladoras**.

- En el menú desplegable **Controller (Controladora)**, seleccione la controladora que desea configurar.
- Especifique la información necesaria para las distintas propiedades.
En la columna **Current Value (Valor actual)**, figuran los valores existentes para cada propiedad. Puede modificar este valor si selecciona la opción del menú desplegable **Acción** de cada propiedad.
Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.
- En **Apply Operation Mode (Aplicar modo de operación)**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
- Haga clic en **Aplicar**.
Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Configuración de las propiedades de la controladora mediante RACADM

- Para establecer el modo de lectura de patrullaje:

```
racadm set storage.controller.<index>.PatrolReadMode {Automatic | Manual | Disabled}
```

- Si el modo de lectura de patrullaje se ha configurado en Manual, utilice los comandos siguientes para iniciar y detener el modo de lectura de patrullaje:

```
racadm storage patrolread:<Controller FQDD> -state {start|stop}
```

NOTA: Las operaciones de modo de lectura de patrullaje, como iniciar y detener, no son compatibles si no hay discos virtuales disponibles en la controladora. Aunque puede invocar las operaciones correctamente mediante las interfaces de la iDRAC, las operaciones fallarán cuando se inicie el trabajo asociado.

- Para especificar el modo de revisión de congruencia, utilice el objeto **Storage.Controller.CheckConsistencyMode**.
- Para activar o desactivar el modo de escritura diferida, utilice el objeto **Storage.Controller.CopybackMode**.
- Para activar o desactivar el modo de equilibrio de carga, utilice el objeto **Storage.Controller.PossibleloadBalancedMode**.
- Para especificar el porcentaje de recursos del sistema dedicados a realizar la revisión de congruencia en un disco virtual redundante, utilice el objeto **Storage.Controller.CheckConsistencyRate**.
- Para especificar el porcentaje de recursos de la controladora dedicados a recrear un disco fallido, utilice el objeto **Storage.Controller.RebuildRate**.
- Para especificar el porcentaje de recursos de la controladora dedicados a realizar la inicialización de segundo plano (BGI) de un disco virtual tras su creación, utilice el objeto **Storage.Controller.BackgroundInitializationRate**.
- Para especificar el porcentaje de recursos de la controladora dedicados a reconstruir un grupo de discos después de agregar un disco físico o cambiar el nivel RAID de un disco virtual que reside en el grupo de discos, utilice el objeto **Storage.Controller.ReconstructRate**.
- Para activar o desactivar la importación automática mejorada de la configuración ajena para la controladora, utilice el objeto **Storage.Controller.EnhancedAutoImportForeignConfig**.
- Para crear, modificar o eliminar la clave de seguridad para cifrar las unidades virtuales:

```
racadm storage createsecuritykey:<Controller FQDD> -key <Key id> -passwd <passphrase>
racadm storage modifysecuritykey:<Controller FQDD> -key <key id> -oldpasswd <old
passphrase> -newpasswd <new passphrase>
racadm storage deletesecuritykey:<Controller FQDD>
```

Importación o importación automática de la configuración ajena

Una configuración ajena son datos que residen en discos físicos y que han sido movidos de una controladora a otra. Los discos virtuales que residen en discos físicos y que han sido movidos se consideran como una configuración externa.

Puede importar configuraciones externas de manera que las unidades de disco virtual no se pierdan si mueve los discos físicos. Es posible importar una configuración externa únicamente si contiene un disco virtual en estado listo o degradado; o bien, un repuesto dinámico dedicado a un disco virtual que se puede importar o ya se encuentra presente.

Todos los datos de los discos virtuales deben estar presentes, pero si los discos virtuales usan un nivel RAID redundante, no se requieren los datos redundantes adicionales.

Por ejemplo, si la configuración externa contiene solo un lado de un duplicado en un disco virtual RAID 1, el disco virtual se encuentra en estado degradado y se puede importar. Si la configuración externa contiene solo un disco físico que se configuró originalmente como RAID 5 usando tres discos físicos, el disco virtual RAID 5 se encuentra en estado fallido y no se puede importar.

Además de discos virtuales, una configuración ajena puede consistir en un disco físico que se ha asignado como repuesto dinámico de una controladora y que a continuación se ha movido a otra controladora. La tarea Import Foreign Configuration (Importar configuración externa) importa el nuevo disco físico como repuesto dinámico. Si el disco físico se ha establecido como un repuesto dinámico dedicado en la controladora anterior pero el disco virtual al que el repuesto dinámico se ha asignado ya no está presente en la configuración ajena, el disco físico se importa como un repuesto dinámico global.

Si se detecta alguna configuración externa bloqueada con el administrador de claves locales (LKM), no se podrá ejecutar la operación de importación de configuración externa en la iDRAC en esta versión. Es necesario desbloquear las unidades con CTRL-R y continuar con la importación de la configuración externa desde la iDRAC.

La tarea Import Foreign Configuration (Importar configuración externa) solo aparece cuando la controladora detecta una configuración externa. También puede identificar si un disco físico contiene una configuración ajena (disco virtual o repuesto dinámico) seleccionando el estado del disco físico. Si el estado del disco físico es Ajeno, el disco físico contiene toda o parte de la porción de un disco virtual o tiene una asignación de repuesto dinámico.

NOTA: La tarea de importación de una configuración externa importa todos los discos virtuales que residen en los discos físicos que se han agregado a la controladora. Si hay más de un disco virtual ajeno presente, se importan todas las configuraciones ajenas.

La controladora PERC9 es compatible con la importación automática de configuraciones ajenas sin la interacción de los usuarios. La importación automática puede habilitarse o deshabilitarse. Si está habilitada, la controladora PERC puede importar automáticamente cualquier configuración externa detectada sin intervención manual. Si está deshabilitada, la controladora PERC no importa automáticamente ninguna configuración externa.

Es necesario tener el privilegio de inicio de sesión y control del servidor para importar configuraciones ajenas.

Esta tarea no se admite en las controladoras de hardware PERC que se ejecutan en modo HBA.

NOTA: No se recomienda quitar el cable de un chasis externo cuando el sistema operativo se está ejecutando en el sistema. Quitar el cable puede provocar una configuración externa cuando la conexión se vuelva a establecer.

Es posible administrar configuraciones ajenas en los siguientes casos:

- Se quitan y se vuelven a insertar todos los discos físicos de una configuración.
- Se quitan y se vuelven a insertar algunos de los discos físicos de una configuración.
- Se quitan todos los discos físicos de un disco virtual, pero en momentos diferentes; a continuación, se vuelven a insertar.
- Se quitan los discos físicos de un disco virtual sin redundancia.

Las siguientes limitaciones se aplican para los discos físicos que se considera importar:

- El estado de la unidad de un disco físico puede cambiar desde el momento en que se analiza la configuración externa hasta el momento en que se ejecuta la importación real. La importación de configuraciones externas solo se realiza en discos que se encuentran en el estado no configurado y bueno.
- Las unidades que se encuentran en el estado Fallido o Fuera de línea no pueden importarse.
- El firmware no permite importar más de ocho configuraciones ajenas.

Importación de la configuración ajena mediante la interfaz web

NOTA: Si hay una configuración incompleta de disco externo en el sistema, también se mostrará como externo el estado de uno o más discos virtuales en línea existentes.

NOTA: La importación de la configuración externa para la controladora BOSS no es compatible.

Para importar la configuración ajena:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Controladoras**.
2. En las opciones de **Controladora**, seleccione la controladora a la que desea importar la configuración externa.
3. Haga clic en **Importar** en **Configuración externa** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

Importación de la configuración ajena mediante RACADM

Para importar la configuración ajena:

```
racadm storage importconfig:<Controller FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Borrar configuración ajena

Después de mover un disco físico de una controladora a otra, es posible que el disco físico contenga todos o algunos discos virtuales (configuración ajena). Puede identificar si un disco físico utilizado previamente contiene una configuración ajena (disco virtual) al verificar el estado del disco físico. Si el estado del disco físico es Ajeno, el disco físico contiene todos o algunos discos virtuales. Es posible borrar o eliminar la información del disco virtual de los discos físicos recientemente conectados.

La operación Clear Foreign Configuration (Borrar configuración externa) borra permanentemente todos los datos que residen en los discos físicos que se agregan a la controladora. Si hay más de un disco virtual ajeno presente, todas las configuraciones se borran. Puede que prefiera importar el disco virtual en lugar de destruir los datos. La inicialización debe llevarse a cabo para eliminar datos ajenos. Si se cuenta con una configuración ajena incompleta que no puede importarse, es posible usar la opción Borrado de la configuración ajena para borrar los datos ajenos de los discos físicos.

Borrado de la configuración ajena mediante la interfaz web

Para borrar la configuración ajena:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Controladoras**.

Se muestra la página **Configuración de la controladora**.

2. En las opciones de **Controladora**, seleccione la controladora para la que desea borrar la configuración externa.

 **NOTA:** Para borrar la configuración externa en las controladoras BOSS, haga clic en **Restablecer configuración**.

3. Haga clic en **Borrar configuración**.

4. Haga clic en **Aplicar**.

Según el modo de operación seleccionado, se borrarán los discos virtuales que residen en el disco físico.

Borrado de la configuración ajena mediante RACADM


Para borrar una configuración ajena:

```
racadm storage clearconfig:<Controller FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Restablecimiento de la configuración de la controladora

Es posible restablecer la configuración de una controladora. Esta operación elimina las unidades de disco virtual y anula la asignación de los repuestos dinámicos en la controladora. Esto solamente elimina los discos de la configuración, no borra ningún otro dato. Restablecer la configuración tampoco elimina configuraciones externas. La compatibilidad en tiempo real de esta función solo está disponible en el firmware PERC 9.1. Restablecer configuración no borrará datos. Puede volver a crear exactamente la misma configuración sin una operación de inicialización que puede dar como resultado una recuperación de los datos. Debe tener privilegios de control del servidor.

 **NOTA:** Restablecer la configuración de la controladora no elimina una configuración externa. Para eliminar una configuración externa, ejecute una operación de borrado de configuración.

Restablecimiento de la configuración de la controladora mediante la interfaz web

Para restablecer la configuración de la controladora:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Controllers (Controladoras)**.
2. En el menú desplegable **Actions (Acciones)**, seleccione la opción **Reset Configuration (Restablecer configuración)** para una o más controladoras.
3. Para cada controladora, en el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione el momento en que desea aplicar la configuración.
4. Haga clic en **Aplicar**.
Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Restablecimiento de la configuración de la controladora mediante RACADM

Para restablecer la configuración de la controladora:

```
racadm storage resetconfig:<Controller FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Cambio de modo de la controladora

En las controladoras PERC 9.1, puede cambiar la personalidad de la controladora mediante el cambio de modo de RAID a HBA. La controladora funciona de manera similar a una controladora HBA, en las que las controladoras se pasan a través del sistema operativo. El cambio de modo de la controladora es una operación por etapas y no se produce en tiempo real.


Las controladoras PERC 10 y versiones posteriores son compatibles con el modo HBA mejorado, ya que sustituyen HBA en las opciones del modo actual de la controladora. Sin embargo, PERC 9 continúa siendo compatible con el modo HBA.

NOTA:

- El HBA mejorado es compatible con el PD no RAID y todos los VD de nivel RAID.
- Solo es compatible con la creación de los VD RAID0, RAID1 y RAID10.
- HBA no es compatible con PERC 11.

El modo HBA mejorado proporciona las siguientes funciones:

- Crear discos virtuales con nivel RAID 0, 1 o 10.
- Presentar discos que no son RAID al host.
- Configurar una política de caché predeterminada para los discos virtuales, como escritura no simultánea con lectura anticipada.
- Configurar discos virtuales y discos que no son RAID como dispositivos de arranque válidos.
- Convierta automáticamente todos los discos no configurados en no RAID:
 - En el arranque del sistema
 - En el restablecimiento de la controladora
 - Cuando los discos sin configurar se insertan sobre la marcha

 **NOTA:** La creación o importación de discos virtuales RAID 5, 6, 50 o 60 no es compatible. Además, en el modo HBA mejorado, los discos no RAID se enumeran primero en orden ascendente, mientras los volúmenes de RAID se enumeran en orden descendente.

Antes de cambiar el modo de la controladora de RAID a HBA, asegúrese de que:

- La controladora RAID admite el cambio de modo de la controladora. La opción para cambiar el modo de la controladora no está disponible en las controladoras en las que la personalidad de RAID requiere una licencia.
- Se debe eliminar o quitar todos los discos virtuales.
- Se debe eliminar o quitar los repuestos dinámicos.
- Se debe eliminar o borrar las configuraciones ajenas.
- Todos los discos físicos que se encuentran en un estado de error se deben ser eliminar o hay que limpiar la caché fijada.
- Se debe eliminar cualquier clave de seguridad local asociada con las SED.
- La controladora no debe tener una caché preservada.

- Tiene privilegios de control de servidor para cambiar el modo de la controladora.

i **NOTA:** Asegúrese de realizar una copia de seguridad de la configuración ajena, la clave de seguridad, los discos virtuales y los repuestos activos antes de cambiar el modo, ya que los datos se eliminan.

i **NOTA:** Asegúrese de que exista una licencia disponible de CMC (no aplica para las plataformas MX) para los sleds de almacenamiento PERC FD33xS y FD33xD antes de cambiar el modo de la controladora. Para obtener más información sobre la licencia de CMC para los sleds de almacenamiento, consulte la *Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller versión 1.2 para PowerEdge FX2/FX2s* disponible en dell.com/cmmanuals.

Excepciones al cambiar el modo de la controladora

En la siguiente lista, se enumeran las excepciones al configurar el modo de la controladora mediante las interfaces de la iDRAC, como la interfaz web, RACADM o WSMAN:

- Si la controladora PERC se encuentra en modo RAID, debe borrar los discos virtuales, los repuestos dinámicos, las configuraciones ajenas, las claves de la controladora o la caché preservada antes de cambiar al modo HBA.
- No es posible configurar otras operaciones de RAID mientras configura el modo de la controladora. Por ejemplo, si la PERC se encuentra en modo RAID y establece el valor pendiente de la PERC al modo HBA e intenta establecer el atributo BGI, el valor pendiente no se inicia.
- Cuando cambia la controladora PERC del modo HBA a RAID, las unidades permanecen en estado Non-RAID (Sin RAID) y no se establecen automáticamente en el estado Ready (Listo). Además, el atributo **RAIDEnhancedAutoImportForeignConfig** se configura automáticamente en **Enabled (Activado)**.

En la siguiente lista, se enumeran las excepciones al configurar el modo de la controladora mediante la función de perfil de configuración del servidor mediante la interfaz de RACADM o WSMAN:

- La función Server Configuration Profile (Perfil de configuración del servidor) le permite configurar varias operaciones de RAID y también el modo de la controladora. Por ejemplo, si la controladora PERC está en modo HBA, puede editar el perfil de configuración del servidor (SCP) de exportación para cambiar el modo de la controladora a RAID, convertir las unidades al estado listo y crear un disco virtual.
- Al cambiar el modo de RAID a HBA, el atributo **RAIDaction pseudo** se configura para actualizarse (comportamiento predeterminado). El atributo se ejecuta y crea un disco virtual que no funciona. Sin embargo, el modo de la controladora se cambia y el trabajo se completa con errores. Para evitar este problema, debe insertar un comentario para anular los atributos RAIDaction en el archivo SCP.
- Cuando la controladora PERC está en modo HBA, si ejecuta la importación de vista previa en el SCP de exportación (que está editado para cambiar el modo de la controladora a RAID) e intenta crear un VD, ocurrirá un error durante la creación del disco virtual. La vista previa de importación no admite la validación de las operaciones de RAID con apilamiento con el cambio de modo de la controladora.

Cambio de modo de la controladora mediante la interfaz web del iDRAC

Para cambiar el modo de la controladora, realice los siguientes pasos:

1. En la interfaz web de iDRAC, haga clic en **Almacenamiento > Descripción general > Controladoras**.
2. En la página **Controladoras**, haga clic en **Acción > Editar**.
La columna **Valor actual** muestra la configuración actual de la controladora.
3. En el menú desplegable, seleccione el modo de controladora al que desea cambiar y haga clic en **En el siguiente reinicio**. Reinicie el sistema para aplicar el cambio.

Cambio de modo de la controladora mediante RACADM

Para cambiar el modo de la controladora mediante RACADM, ejecute los comandos siguientes.

- Para ver el modo actual de la controladora:

```
$ racadm get Storage.Controller.1.RequestedControllerMode[key=<Controller_FQDD>]
```

Aparece la siguiente información:

```
RequestedControllerMode = NONE
```

- Para establecer el modo de la controladora como HBA:

```
$ racadm set Storage.Controller.1.RequestedControllerMode HBA [Key=<Controller_FQDD>]
```

- Realice los siguientes pasos para crear un trabajo y aplicar cambios:

```
$ racadm jobqueue create <Controller Instance ID> -s TIME_NOW -r pwr cycle
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Operaciones con adaptadores HBA SAS de 12 Gbps

Los servidores Dell PowerEdge deben tener instalado un sistema operativo y el controlador de dispositivo correspondiente debe estar cargado para que los HBA Dell funcionen. Después de la prueba POST, se deshabilitarán los puertos HBA. El controlador de dispositivo de HBA se encarga de restablecer el HBA y habilitar sus puertos conectados a dispositivos de almacenamiento. Sin un sistema operativo, el controlador no se cargará y no se garantiza que iDRAC pueda ver los dispositivos de almacenamiento conectados a los HBA Dell.

Las controladoras no RAID son los HBA que no disponen de algunas capacidades de RAID. Estas controladoras no admiten discos virtuales.

La interfaz de iDRAC 14G es compatible con la controladora HBA SAS de 12 Gbps y las controladoras HBA330 (integrada y de adaptador), HBA330 MMZ, y los adaptadores HBA330 MX.

Las plataformas AMD son compatibles con las controladoras del adaptador HBA355i frontal y HBA355i.

Es posible realizar las siguientes tareas para controladoras no RAID:

- Ver las propiedades de la controladora, los discos físicos y el gabinete, según corresponda para la controladora no RAID. Además, ver las propiedades del EMM, el ventilador, la unidad de suministro de energía y la sonda de temperatura asociadas con el gabinete. Las propiedades se muestran en función del tipo de controladora.
- Ver información sobre el inventario de software y hardware.
- Actualizar el firmware para gabinetes detrás de la controladora HBA SAS de 12 Gbps (organizados en etapas).
- Supervisar el sondeo o la frecuencia de sondeo para el estado de intervalo SMART en el disco físico cuando se detecta un cambio de estado.
- Supervisar el estado de acoplamiento activo o extracción directa en los discos físicos.
- Hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED.

NOTA:

- La compatibilidad es limitado para las unidades de cinta cuando se conectan en HBA355e o SAS de 12 gbps.
- Aunque el LED no está disponible para la unidad de cinta, la opción de parpadeo/cancelar parpadeo puede funcionar.

NOTA:

- Habilitar la operación Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) antes de hacer un inventario o supervisar las controladoras no RAID.
- La supervisión en tiempo real para unidades con capacidad SMART y sensores de un gabinete SES solo se realiza en las controladoras HBA SAS de 12 Gbps y en las controladoras internas HBA330.

NOTA:

No se admite la detección de unidades fallidas detrás de las controladoras HBA SAS.

Supervisión de análisis de falla predictiva en unidades

Storage Management es compatible con la tecnología de supervisión automática, análisis y generación de informes (SMART) en discos físicos habilitados para SMART.

SMART realiza un análisis predictivo de errores en cada disco y envía alertas si se predice un error en el disco. Las controladoras revisan los discos físicos en busca de predicciones de errores y, si encuentran alguna, pasan esta información a la iDRAC. La iDRAC registra una alerta de inmediato.

Operaciones de la controladora en modo no RAID o HBA

Si la controladora se encuentra en el modo no-RAID (modo HBA):

- Los discos virtuales o los repuestos dinámicos no se encuentran disponibles.

- El estado de seguridad de la controladora se encuentra desactivado.
- Todos los discos físicos se encuentran en el modo no RAID.

Es posible realizar las siguientes operaciones si la controladora se encuentra en modo no RAID:

- Hacer parpadear y dejar de hacer parpadear el disco físico.
- Configure todas las propiedades, incluidas las siguientes:
 - Modo de equilibrio de carga
 - Modo de revisión de congruencia
 - Modo de lectura de patrullaje
 - Modo de escritura diferida
 - Modo de inicio de la controladora
 - Importación automática de configuración ajena mejorada
 - Porcentaje de recreación
 - Porcentaje de revisión de congruencia
 - Porcentaje de reconstrucción
 - Porcentaje de inicialización de segundo plano
 - Modo de gabinete o de plano posterior
 - Áreas de lectura de patrullaje no configuradas
- Ver todas las propiedades que se aplican a una controladora RAID esperadas para discos virtuales.
- Borrar configuración ajena

i | **NOTA:** Si una operación no se admite en el modo no RAID, se mostrará un mensaje de error.

Cuando la controladora se encuentra en el modo no RAID, no es posible supervisar las sondas de temperatura de gabinete, los ventiladores ni los suministros de energía.

Ejecución de trabajos de configuración de RAID en varias controladoras de almacenamiento

Al realizar operaciones en más de dos controladoras de almacenamiento desde cualquier interfaz de iDRAC compatible, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Ejecute los trabajos en cada controladora de manera individual. Espere a que cada trabajo se complete antes de comenzar con la configuración y la creación de trabajos en la siguiente controladora.
- Programe varios trabajos de manera que se ejecuten más tarde utilizando las opciones de programación.

Administrar caché preservada

Esta función es una opción de la controladora que le permite al usuario descartar los datos de la caché de la controladora. En la política de escritura no simultánea, los datos se escriben en la caché antes de escribirse en el disco físico. Si el disco virtual se desconecta o se elimina por cualquier motivo, los datos en la memoria caché se eliminan.

La controladora PREC conserva los datos escritos en la caché preservada o “sucias” en el caso de que se desconecte la alimentación o un cable, hasta que usted recupere el disco virtual o borre la caché.

El estado de la controladora se ve afectado por la caché preservada. El estado de la controladora aparece como degradado si la controladora tiene una caché preservada. Descartar la caché preservada solo es posible si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- La controladora no tiene ninguna configuración externa.
- La controladora no tiene ningún disco virtual perdido ni fuera de línea.
- Ningún disco virtual tiene los cables desconectados.

Administración de SSD PCIe

El Dispositivo de estado sólido (SSD) Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) es un dispositivo de almacenamiento de alto rendimiento diseñado para soluciones que requieren una latencia baja, muchas operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y un almacenamiento profesional confiable y funcional. El SSD PCIe está diseñado sobre la base de la tecnología Flash NAND de celda de nivel individual (SLC) y celda de nivel múltiple (MLC) con una interfaz compatible con PCIe 2.0, PCIe 3.0 o PCIe 4.0 de alta velocidad. En los servidores PowerEdge de 14.^a generación, tenemos tres maneras diferentes de conectar las SSD. Puede utilizar un extensor para conectar

los SSD a través del backplane, conectar directamente los SSD desde el backplane a la placa base mediante un cable delgado sin extensor, y utilizar la tarjeta HHHL (adicional) que se encuentra en la placa base.

NOTA:

- Los servidores PowerEdge de 14.ª generación son compatibles con SSD NVMe basadas en la especificación NVMe-MI estándar de la industria
- PERC 11 es compatible con el monitoreo y la configuración de inventario de dispositivos SSD/NVMe PCIe detrás de PERC.

Si se usan interfaces de iDRAC, es posible visualizar y configurar los unidades SSD PCIe de NVMe.

A continuación, se indican las funciones clave de PCIe SSD:

- Capacidad de acoplamiento activo
- Dispositivo de alto rendimiento

En algunos de los servidores PowerEdge de 14.ª generación se admiten hasta 32 SSD NVMe.

Es posible realizar las siguientes operaciones para SSD PCIe:

- Crear inventario y supervisar de manera remota la condición de los dispositivos SSD PCIe en el servidor
- Preparar para quitar dispositivo SSD PCIe
- Borrar los datos de manera segura
- LED del dispositivo parpadeante o no parpadeante (identificar el dispositivo)

Es posible realizar las siguientes operaciones para SSD HHHL:

- Inventario y supervisión en tiempo real del SSD HHHL en el servidor
- Informe y registro de tarjeta fallida en iDRAC y OMSS
- Borrado seguro de datos y extracción de la tarjeta
- Informes de registros TTY

Puede realizar las siguientes operaciones para SSD:

- Informe de estado de la unidad, como En línea, Fallido y Desconectado

NOTA: Capacidad de acoplamiento en marcha, preparar para quitar, y hacer parpadear o dejar de hacer parpadear el LED de los dispositivos no se aplican a los dispositivos SSD PCIe HHHL.

NOTA: Cuando los dispositivos NVMe se controlan detrás de SW RAID, no se soportan las operaciones de preparación para quitar y de borrado criptográfico, ya que se soportan el parpadeo y el no parpadeo.

Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe

La siguiente información de inventario y supervisión se encuentra disponible para los dispositivos SSD de PCIe:

- Información de hardware:
 - Tarjeta de extensión de SSD PCIe
 - Plano posterior SSD de PCIe

Si el sistema tiene un backplane PCIe dedicado, se muestran dos FQDD. Un FQDD es para las unidades comunes y el otro es para las SSD. Si el backplane se comparte (universal), se muestra solo un FQDD. En caso de que las SSD estén conectadas directamente, el FQDD de la controladora se reporta como CPU.1, lo que indica que la SSD está directamente conectada a la CPU.

- El inventario de software incluye solamente la versión de firmware para SSD PCIe.

Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe con la interfaz web

Para crear un inventario y supervisar los dispositivos SSD de PCIe, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Physical Disks (Discos físicos)**. Aparecerá la página **Propiedades**. Para la SSD de PCIe, en la columna **Name (Nombre)**, aparece **PCIe SSD (SSD de PCIe)**. Amplíe para ver las propiedades.

Inventario y supervisión de unidades de estado sólido PCIe con RACADM

Utilice el comando `racadm storage get controllers:<PcieSSD controller FQDD>` para crear un inventario y supervisar las SSD de PCIe.

Para ver todas las unidades SSD PCIe:

```
racadm storage get pdisks
```

Para ver las tarjetas de extensión PCIe:

```
racadm storage get controllers
```

Para ver la información sobre el plano posterior de SSD PCIe:

```
racadm storage get enclosures
```

NOTA: Para todos los comandos mencionados, también se muestran los dispositivos PERC.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Preparar para quitar una unidad SSD PCIe

NOTA: Esta operación no se admite cuando:

- La SSD PCIe se configura mediante la controladora S140.
- El dispositivo NVMe está detrás de PERC 11.

Las unidades SSD PCIe admiten el intercambio directo ordenado. Esto permite agregar o quitar dispositivos sin interrumpir ni reiniciar el sistema en el que se encuentran instalados los dispositivos. Para evitar la pérdida de datos, debe utilizar la operación Preparar para quitar antes de extraer físicamente un dispositivo.

El intercambio directo ordenado solo se admite cuando las unidades SSD PCIe se encuentran instaladas en un sistema compatible en el cual se ejecuta un sistema operativo admitido. Para asegurarse de tener la configuración correcta para la SSD PCIe, consulte el manual del propietario específico de su sistema.

La operación Preparar para quitar no se admite para SSD PCIe en los sistemas VMware vSphere (ESXi) y en los dispositivos SSD PCIe HHHH.

NOTA: La operación Preparar para quitar se admite en sistemas con ESXi 6.0 con la versión 2.1 o posteriores del módulo de servicio de iDRAC.

La operación Preparar para quitar se puede llevar a cabo en tiempo real mediante el módulo de servicios del iDRAC.

La operación Preparar para quitar detiene toda actividad en segundo plano y toda actividad de E/S en proceso para que el dispositivo pueda extraerse de forma segura. Esta tarea hace que los LED de estado parpadeen en el dispositivo. El dispositivo se puede extraer del sistema de forma segura en las siguientes condiciones después de iniciar la operación Preparar para quitar:

- La SSD PCIe está haciendo parpadear el modelo LED seguro para quitar (ámbar intermitente).
- El sistema ya no puede acceder al SSD PCIe.

Antes de preparar el SSD de PCIe para su extracción, asegúrese de lo siguiente:

- El módulo de servicio de iDRAC se encuentra instalado.
- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de inicio de sesión y control del servidor.

Forma de preparar para quitar una unidad SSD PCIe mediante la interfaz web

Para preparar el dispositivo SSD PCIe para su extracción:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Physical Disks (Discos físicos)**.

Se mostrará la página **Configuración de discos físicos**.

2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la tarjeta de extensión para ver las unidades SSD PCIe asociadas.
3. En los menús desplegables, seleccione **Preparar para quitar** para una o varias unidades SSD PCIe.

Si ha seleccionado **Preparar para quitar** y desea ver las otras opciones en el menú desplegable, seleccione **Acción** y, a continuación, haga clic en el menú desplegable para ver las otras opciones.

NOTA: Asegúrese de que iSM esté instalado y en ejecución para llevar a cabo la operación preparetoremove.

4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione **Aplicar ahora** para aplicar las acciones de inmediato.

Si hay trabajos pendientes de finalización, esta opción aparece atenuada.

NOTA: Para los dispositivos SSD de PCIe, solo la opción **Apply Now (Aplicar ahora)** está disponible. Esta operación no se admite en el modo por etapas.

5. Haga clic en **Aplicar**.

Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.

Si el trabajo se crea correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**.

Si no se ha creado la operación pendiente, se mostrará un mensaje de error. Si la operación pendiente es exitosa y la creación de un trabajo no se ejecuta correctamente, se mostrará un mensaje de error.

Forma de preparar para quitar una unidad SSD PCIe mediante RACADM

Para preparar el dispositivo PCIeSSD para su extracción:

```
racadm storage preparetoremove:<PCIeSSD FQDD>
```

Para crear el trabajo de destino después de ejecutar el comando `preparetoremove`:

```
racadm jobqueue create <PCIe SSD FQDD> -s TIME_NOW --realtime
```

Para consultar el id. de trabajo devuelto:

```
racadm jobqueue view -i <job ID>
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe

NOTA: Esta operación no es compatible con la configuración de SSD PCIe mediante la controladora SWRAID.

El borrado criptográfico borra permanentemente todos los datos presentes en el disco. La realización de un borrado criptográfico en una SSD PCIe sobrescribe todos los bloques y provoca la pérdida permanente de todos los datos en la SSD PCIe. Durante el borrado criptográfico, el host no puede acceder a la SSD PCIe. Los cambios se aplican después del reinicio del sistema.

Si el sistema se reinicia o sufre una pérdida de alimentación durante el borrado criptográfico, se cancela la operación. Debe reiniciar el sistema y el proceso.

Antes de borrar datos en un dispositivo SSD PCIe, asegúrese de lo siguiente:

- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de inicio de sesión y control del servidor.

NOTA:

- El borrado de SSD de PCIe solo se puede realizar como una operación organizada en etapas.
- Después de que la unidad se borra, se muestra en el sistema operativo como en línea, pero no se inicializa. Debes inicializar y formatear la unidad antes de usarla de nuevo.
- Después de realizar el acoplamiento activo de una unidad SSD de PCIe, es posible que demore varios segundos para aparecer en la interfaz web.

Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe mediante la interfaz web

Para borrar los datos en el dispositivo SSD PCIe:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Storage (Almacenamiento) > Physical Disks (Discos físicos)**.

Aparecerá la página **Physical Disk (Disco físico)**.

2. En el menú desplegable **Controladora**, seleccione la controladora para ver las unidades SSD PCIe asociadas.
3. En los menús desplegables, seleccione **Cryptographic Erase (Borrado criptográfico)** para una o varias unidades SSD PCIe.
Si ha seleccionado **Cryptographic Erase (Borrado criptográfico)** y desea ver las otras opciones en el menú desplegable, seleccione **Action (Acción)** y haga clic en el menú desplegable para ver las demás opciones.
4. En el menú desplegable **Aplicar modo de operación**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Al siguiente reinicio**: seleccione esta opción para aplicar las acciones durante el siguiente reinicio del sistema.
 - **A la hora programada**: seleccione esta opción para aplicar las acciones en un día y hora programados:
 - **Hora de inicio y Hora de finalización**: haga clic en los iconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La acción se aplica entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)
5. Haga clic en **Aplicar**.

Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.

Si el trabajo se crea correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Cola de trabajo en espera** para ver el progreso del trabajo en la página Cola de trabajo en espera.

Si no se ha creado la operación pendiente, se mostrará un mensaje de error. Si la operación pendiente es exitosa y la creación de un trabajo no se ejecuta correctamente, se mostrará un mensaje de error.

Borrado de datos de un dispositivo SSD PCIe mediante RACADM

Para borrar de forma segura un dispositivo SSD de PCIe:

```
racadm storage secureerase:<PCIeSSD FQDD>
```

Para crear el trabajo de destino después de ejecutar el comando `secureerase`:

```
racadm jobqueue create <PCIe SSD FQDD> -s TIME_NOW -e <start_time>
```

Para consultar el id. de trabajo devuelto:

```
racadm jobqueue view -i <job ID>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Administración de gabinetes o planos posteriores

Es posible realizar las siguientes tareas para los gabinetes o los planos posteriores:

- Ver propiedades
- Configurar el modo universal o el modo dividido
- Ver información de ranura (universal o compartida)
- Establecer el modo de SGPIO
- Set Asset Tag (Establecer etiqueta de propiedad)
- Nombre de la propiedad

Configuración del modo de backplane

Los servidores Dell PowerEdge de la 14.^a generación admiten una nueva topología de almacenamiento interno, en la que se pueden conectar dos controladoras de almacenamiento (PERC) a un conjunto de unidades internas a través de un solo expansor. Esta configuración se utiliza para el modo de alto rendimiento sin protección contra fallas o la funcionalidad de alta disponibilidad (HA). El expansor divide arreglo de unidades interno entre las dos controladoras de almacenamiento. En este modo, la creación de discos virtuales solo muestra las unidades conectadas a una controladora en particular. No existen requisitos de licencia para esta función. Esta característica solo es compatible con algunos sistemas.

El backplane soporta los siguientes modos:

- Modo unificado: este es el modo predeterminado. La controladora PERC primaria obtiene acceso a todas las unidades conectadas al plano posterior, incluso si existe una segunda controladora PERC instalada.
- Modo dividido: una controladora tiene acceso a las primeras 12 unidades y la segunda controladora tiene acceso a las últimas 12 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora tienen el número 0-11, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora tienen el número 12-23.
- Modo dividido 4:20: una controladora tiene acceso a las primeras 4 unidades y la segunda controladora tiene acceso a las últimas 20 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora tienen el número 0-3, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora tienen el número 4-23.
- Modo dividido 8:16: una controladora tiene acceso a las primeras 8 unidades y la segunda controladora tiene acceso a las últimas 16 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora tienen el número 0-7, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora tienen el número 8-23.
- Modo dividido 16:8: una controladora tiene acceso a las primeras 16 unidades y la segunda controladora tiene acceso a las últimas 8 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora tienen el número 0-15, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora tienen el número 16-23.
- Modo dividido 20:4: una controladora tiene acceso a las primeras 20 unidades y la segunda controladora tiene acceso a las últimas 4 unidades. Las unidades conectadas a la primera controladora tienen el número 0-19, mientras que las unidades conectadas a la segunda controladora tienen el número 20-23.
- Modo dividido 6:6:6: 4 blades instalados en un chasis y cada blade tiene 6 unidades asignadas. Este modo solo se admite en blades de la serie C de PowerEdge.
- Información no disponible: indica que la información de la controladora no está disponible.

iDRAC permite la configuración del modo dividido si el expansor tiene la capacidad de admitir la configuración. Asegúrese de habilitar este modo antes de instalar la segunda controladora. iDRAC realiza una verificación de la capacidad de expansión antes de permitir que este modo se configure y no verifica si la segunda controladora PERC está presente.

i **NOTA:** En los servidores PowerEdge R760XD2 con dos controladoras (no en modo dividido), la controladora secundaria solo tiene acceso a las ranuras 1, 2, 4 y 5; y la controladora principal tiene acceso a la 3 y de la 6 a la 24.

i **NOTA:** Pueden aparecer errores en el cable (u otros errores) si pone el plano posterior en modo dividido con solo un PERC conectado, o si coloca el plano posterior en el modo unificado con dos PERC conectados.

i **NOTA:** Cuando dos o más backplanes están conectados a una sola controladora PERC, la controladora los combina y los muestra como gabinete único. Por lo tanto, se espera que vea un solo backplane en el inventario de hardware o la página Almacenamiento. En el inventario de firmware, se muestra la cantidad real de backplanes presentes en el sistema.

Para modificar los ajustes, debe tener privilegios de control del servidor.

Si cualquier otra operación de RAID está en estado pendiente o cualquier trabajo de RAID está programado, no puede cambiar el modo de plano posterior. De forma similar, si esta configuración está pendiente, no puede programar otros trabajos de RAID.

i **NOTA:**

- Se muestran mensajes de advertencia cuando se cambian los ajustes, ya que existe la posibilidad de una pérdida de datos.
- Las operaciones de borrado de LC o de restablecimiento de la iDRAC no cambian los ajustes del expansor para este modo.
- Esta operación solo se soporta en tiempo real y no en etapas.
- Puede cambiar la configuración del backplane varias veces.
- La operación de división del backplane puede provocar la pérdida de datos o la configuración externa si la asociación de unidades cambia de una controladora a otra.
- Durante la operación de división del backplane, la configuración de RAID puede verse afectada en función de la asociación de unidades.

Cualquier cambio en esta configuración solo será efectivo después de un reinicio de la alimentación del sistema. Si cambia del modo dividido a unificado, se muestra un mensaje de error en el siguiente arranque, ya que la segunda controladora no ve ninguna unidad. Además, la primera controladora verá una configuración extraña. Si se ignora el error, se perderán los discos virtuales existentes.

Configuración del modo de backplane mediante la interfaz web

Para configurar el modo de backplane mediante la interfaz web de iDRAC, realice los siguientes pasos:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Gabinetes**.
2. En la opción **Gabinete**, seleccione el gabinete que desea configurar.
3. En el menú desplegable **Acción**, seleccione **Editar modo de gabinete**. Se mostrará la página **Editar modo de gabinete**.
4. En la columna **Valor actual**, seleccione el modo requerido de gabinete para el backplane o gabinete. Las opciones son:
 - Modo unificado
 - Modo dividido
 - Modo dividido 4:20
 - Modo dividido 8:16
 - Modo dividido 16:8
 - Modo dividido 20:4

NOTA: En el caso de C6420, los modos disponibles son los siguientes: modo dividido y modo dividido-6:6:6:6. Es posible que algunos valores solo sean compatibles con ciertas plataformas.

En el caso de R740xd y R940, el ciclo de apagado y encendido del servidor se requiere para emplear la nueva zona de backplane, y, en el caso de C6420, el ciclo de C/A (del servidor blade) se requiere para emplear la nueva zona de backplane.

5. Haga clic en **Agregar a operaciones pendientes**. Se crea un ID de trabajo.
6. Haga clic en **Aplicar ahora**.
7. Vaya a la página **Cola de trabajo** y verifique que el estado del trabajo se muestre como Completado.
8. Realice un ciclo de encendido y apagado del sistema para que los ajustes surtan efecto.

NOTA: Para evitar problemas de inventario, en caso de que se produzca algún cambio en la conexión de cables del backplane, es necesario un reinicio adicional de la iDRAC y un ciclo de encendido y apagado del host.

Configuración de un gabinete mediante RACADM

Para configurar el chasis o el plano posterior, utilice el comando `set` con los objetos en **BackplaneMode**.

Por ejemplo, para establecer el atributo `BackplaneMode` en el modo dividido:

1. Ejecute el siguiente comando para ver el modo de plano posterior actual:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanecurrentmode
```

El resultado es:

```
BackplaneCurrentMode=UnifiedMode
```

2. Ejecute el siguiente comando para ver el modo solicitado:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=None
```

3. Ejecute el siguiente comando para establecer el modo de plano posterior solicitado en el modo dividido:

```
racadm set storage.enclosure.1.backplanerequestedmode "splitmode"
```

Se muestra el mensaje que indica que el comando se ejecutó correctamente.

4. Ejecute el siguiente comando para verificar si el atributo **backplanerequestedmode** se ha establecido en el modo dividido:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=None (Pending=SplitMode)
```

5. Ejecute el comando `storage get controllers` y anote el valor de `ld` de la instancia de la controladora.
6. Ejecute el siguiente comando para crear un trabajo:

```
racadm jobqueue create <controller instance ID> -s TIME_NOW --realtime
```

Se devolverá una identificación de trabajo.

7. Ejecute el siguiente comando para consultar el estado del trabajo:

```
racadm jobqueue view -i JID_XXXXXXXX
```

donde `JID_XXXXXXXX` es la identificación del trabajo del paso 6.

Se indicará el estado Pendiente.

Continúe consultando el valor de ID de trabajo hasta ver el estado Completado (este proceso puede tardar hasta tres minutos).

8. Ejecute el siguiente comando para ver el valor del atributo `backplanerequestedmode`:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=SplitMode
```

9. Ejecute el siguiente comando para reiniciar mediante suministro de energía el servidor:

```
racadm serveraction powercycle
```

10. Una vez que el sistema complete el proceso POST y CSIOR, escriba el siguiente comando para verificar `backplanerequestedmode`:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanerequestedmode
```

El resultado es:

```
BackplaneRequestedMode=None
```

11. Ejecute el siguiente comando para verificar que el modo de plano posterior se haya establecido en el modo dividido:

```
racadm get storage.enclosure.1.backplanecurrentmode
```

El resultado es:

```
BackplaneCurrentMode=SplitMode
```

12. Ejecute el siguiente comando y verifique que solo se muestren las unidades 0-11:

```
racadm storage get pdisks
```

Para obtener más información sobre los comandos RACADM, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM para iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Visualización de ranuras universales

Algunos backplanes de servidor PowerEdge de 14.^a generación admiten unidades SSD SAS/SATA y PCIe en la misma ranura. Estas ranuras se denominan ranuras universales y se conectan a la controladora de almacenamiento principal (PERC) y la tarjeta de extensión PCIe o Direct Connect Manager mediante backplanes de CPU admiten unidades SSD SAS/SATA y PCIe en la misma ranura. El firmware del backplane proporciona información sobre las ranuras que admiten esta función. El backplane es compatible con discos SAS/SATA o SSD PCIe. Por lo general, las cuatro ranuras con números más altos son universales. Por ejemplo, en un backplane universal que admite 24 slots, las ranuras 0-19 solo admiten discos SAS/SATA, mientras que las ranuras 20-23 admiten SSD SAS/SATA o PCIe.

El estado de recopilación del gabinete proporciona el estado combinado para todas las unidades en el gabinete. El enlace del gabinete en la página **Topología** muestra toda la información del gabinete, sin importar a qué controladora está asociada. Dado que se pueden conectar dos controladoras de almacenamiento (PERC y extensión PCIe) al mismo backplane, solo el backplane asociado con la controladora PERC se muestra en la página **Inventario del sistema**.

En la página **Almacenamiento > Gabinetes > Propiedades**, la sección **Descripción general de los discos físicos** muestra lo siguiente:

- **Ranura vacía:** si una ranura está vacía.
- **Compatible con PCIe:** si no hay ranuras compatibles con PCIe, esta columna no se muestra.
- **Protocolo de bus:** si se trata de un plano posterior universal con SSD de PCIe instalados en una de las ranuras, esta columna muestra **PCIe**.
- **Repuesto dinámico:** esta columna no se aplica a SSD de PCIe.

NOTA: Las ranuras universales admiten intercambio en caliente. Si desea extraer una unidad SSD PCIe y cambiarla por una unidad SAS/SATA, asegúrese de completar primero la tarea PrepareToRemove para la unidad SSD PCIe. Si no ejecuta esta tarea, el sistema operativo del host puede tener problemas como una pantalla azul, una alarma del kernel, etc.

Configuración de modo de SGPIO

La controladora de almacenamiento puede conectarse al backplane en modo I2C (configuración predeterminada para backplanes de Dell) o modo de entrada/salida de propósito general (SGPIO). Esta conexión se requiere para los LED parpadeantes en las unidades. Las controladoras Dell PERC y el backplane son compatibles con estos modos. Para admitir determinados adaptadores de canal, el modo de backplane debe cambiarse al modo SGPIO.

El modo SGPIO solo es compatible con los backplanes pasivos. No se admite en los backplanes basados en el expansor o en los backplanes pasivos en el modo descendente. En el firmware del backplane, se proporciona información sobre la funcionalidad, el estado actual y el estado solicitado.

Después de la operación de borrado LC o restablecimiento del iDRAC al valor predeterminado, el modo SGPIO se restablece al estado desactivado. Compare la configuración de iDRAC con la configuración del backplane. Si el backplane está establecido en modo SGPIO, iDRAC cambia la configuración para que coincida con la configuración del backplane.

Se requiere un ciclo de encendido del servidor para que se implementen los cambios en la configuración.

Es necesario tener el privilegio de control del servidor para modificar este valor.

NOTA: No se puede establecer el modo de SGPIO mediante la interfaz web de iDRAC.

Configuración del modo de SGPIO mediante RACADM

Para configurar el modo SGPIO, utilice el comando `set` con los objetos del grupo `SGPIOMode`.

Si el objeto se establece en desactivado, se usa el modo I2C. Si se establece en activado, se usa el modo de SGPIO.


Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Interface Reference Guide* (Guía de referencia de la interfaz de línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en [dell.com/idracmanuals](https://www.dell.com/idracmanuals).

Establecer la etiqueta de recurso de un chasis

Esta opción le permite configurar la etiqueta de recurso de un chasis de almacenamiento.

El usuario puede cambiar la propiedad de la etiqueta de recurso del chasis para identificar los gabinetes. Estos campos se analizan en busca de valores no válidos y aparece un error si se introduce un valor no válido. Estos campos forman parte del firmware del chasis; los datos que se muestran inicialmente son los valores guardados en el firmware.

 **NOTA:** La etiqueta de recurso tiene un límite de 10 caracteres que incluye el carácter nulo.


 **NOTA:** Estas operaciones no se admiten en chasis internos.

Establecer el nombre de recurso del chasis

Esta opción le permite al usuario configurar el nombre de recurso de un chasis de almacenamiento.

El usuario puede cambiar la propiedad de nombre de recurso del chasis para identificar fácilmente los chasis. Estos campos se analizan en busca de valores no válidos y aparece un error si se introduce un valor no válido. Estos campos forman parte del firmware del chasis; los datos que se muestran inicialmente son los valores guardados en el firmware.

 **NOTA:** El nombre de recurso tiene un límite de 32 caracteres que incluye el carácter nulo.

 **NOTA:** Estas operaciones no se admiten en chasis internos.

Elección de modo de operación para aplicar configuración

Durante la creación y la administración de discos virtuales, si se desea configurar discos físicos, controladoras y chasis o restablecer controladoras, se debe seleccionar el modo de funcionamiento antes de aplicar los distintos valores. Es decir, se debe especificar el momento en que se desea aplicar la configuración:

- Inmediatamente
- Durante el siguiente reinicio del sistema
- En un tiempo programado
- Como una operación pendiente que se aplique como un lote como parte de un único trabajo

Elección del modo de operación mediante la interfaz web

Para seleccionar el modo de operación para aplicar la configuración:

1. Se puede seleccionar el modo de operación al estar en alguna de las páginas siguientes:
 - **Storage (Almacenamiento) > Physical Disks (Discos físicos)**
 - **Storage (Almacenamiento) > Virtual Disks (Discos virtuales)**
 - **Storage (Almacenamiento) > Controllers (Controladoras)**
 - **Storage (Almacenamiento) > Enclosures (Chasis)**
2. Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable **Aplicar modo de operación**:
 - **Apply Now (Aplicar ahora)**. Seleccione esta opción para aplicar la configuración inmediatamente. Esta opción está disponible solo para las controladoras PERC 9. Si hay trabajos pendientes de finalización, esta opción aparece atenuada. Este trabajo demorará, al menos, 2 minutos en completarse.
 - **At Next Reboot (Al siguiente reinicio)**. Seleccione esta opción para aplicar la configuración durante el siguiente reinicio del sistema.
 - **A la hora programada**: seleccione esta opción para aplicar la configuración en un día y una hora programados:
 - **Hora de inicio y Hora de finalización**: haga clic en los iconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La configuración se aplicará entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado
 - Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)
 - **Add to Pending Operations (Agregar a operaciones pendientes)**. Seleccione esta opción a fin de crear una operación pendiente para aplicar la configuración. Puede ver todas las operaciones pendientes de una controladora en la página **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Pending Operations (Operaciones pendientes)**.

 **NOTA:**

- La opción **Add to Pending Operations (Agregar a operaciones pendientes)** no es aplicable para la página **Pending Operations (Operaciones pendientes)** ni para los dispositivos SSD PCIe en la página **Physical Disks (Discos físicos) > Setup (Configuración)**.
- Solo la opción **Aplicar ahora** se encuentra disponible en la página **Configuración de gabinete**.

3. Haga clic en **Aplicar**.
Según el modo de operación seleccionado, se aplicará la configuración.

Elección del modo de operación mediante RACADM

Para seleccionar el modo de operación, utilice el comando `jobqueue`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Visualización y aplicación de operaciones pendientes

Aquí puede ver y confirmar todas las operaciones pendientes de la controladora de almacenamiento. Todos los valores se aplicarán a la vez, durante el siguiente reinicio o a una hora programada en función de las opciones seleccionadas. Puede eliminar todas las operaciones pendientes para una controladora. No puede eliminar las operaciones pendientes individuales.

Las operaciones pendientes se crean en los componentes seleccionados (controladoras, gabinetes, discos físicos y discos virtuales).

Los trabajos de configuración se crean únicamente en la controladora. En el caso de SSD de PCIe, el trabajo se crea en el disco SSD de PCIe y no en la extensión de PCIe.

Visualización, aplicación o eliminación de operaciones pendientes mediante la interfaz web

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Pending Operations (Operaciones pendientes)**.

Se mostrará la página **Operaciones pendientes**.

2. Desde el menú desplegable **Componente**, seleccione la controladora para la que desea ver, confirmar o eliminar las operaciones pendientes.

Se mostrará la lista de operaciones pendientes para la controladora seleccionada.

i NOTA:

- Se crean operaciones pendientes para importar la configuración ajena, borrar la configuración ajena, operaciones de clave de seguridad y cifrar discos virtuales. Sin embargo, no se muestran en la página **Operaciones pendientes** ni en el mensaje emergente Operaciones pendientes.
- Los trabajos para SSD PCIe no se pueden crear desde la página **Operaciones pendientes**.

3. Para eliminar las operaciones pendientes en la controladora seleccionada, haga clic en **Eliminar todas las operaciones pendientes**.

4. En el menú desplegable, seleccione una de las opciones siguientes y haga clic en **Aplicar** para confirmar la pendiente operaciones:

- **Aplicar ahora**: seleccione esta opción para confirmar todas las operaciones inmediatamente. Esta opción está disponible para las controladoras PERC 9 con las últimas versiones de firmware.
- **At Next Reboot (Al siguiente reinicio)**. Seleccione esta opción para confirmar todas las operaciones durante el siguiente reinicio del sistema.
- **At Scheduled Time (A la hora programada)**. Seleccione esta opción para confirmar las operaciones en un día y hora programados.
 - **Hora de inicio y Hora de finalización**: haga clic en los iconos de calendario y seleccione los días. Desde los menús desplegables, seleccione la hora. La acción se aplica entre la hora de inicio y la hora de finalización.
 - En el menú desplegable, seleccione el tipo de reinicio:
 - Sin reinicio (se reinicia el sistema manualmente)
 - Apagado ordenado
 - Forzar apagado

- Realizar ciclo de encendido del sistema (reinicio mediante suministro de energía)
5. Si el trabajo de confirmación no se ha creado, aparecerá un mensaje indicando que la creación de trabajos no se completó correctamente. También se muestra la identificación del mensaje y la acción de respuesta recomendada.
 6. Si el trabajo de confirmación no se ha creado, aparecerá un mensaje indicando que no se creó la Id. del trabajo para la controladora seleccionada. Haga clic en **Job Queue (Cola de trabajos)** para ver el progreso del trabajo en la página **Job Queue (Cola de trabajos)**.

Si están pendientes el borrado de configuración externa, la importación de configuración externa, operaciones de clave de seguridad u operaciones de cifrado de disco virtual (y si estas son las únicas operaciones pendientes), no se podrá crear un trabajo desde la página **Pending Operations (Operaciones pendientes)**. Es necesario realizar otra operación de configuración de almacenamiento o usar RACADM o WSMAN para crear el trabajo de configuración necesario en la controladora requerida.

No es posible ver ni borrar operaciones pendientes para los dispositivos de SSD de PCIe en la página **Pending Operations (Operaciones pendientes)**. Utilice el comando `racadm` para borrar las operaciones pendientes en los dispositivos SSD de PCIe.

Visualización y aplicación de operaciones pendientes mediante RACADM

Para aplicar las operaciones pendientes, utilice el comando `jobqueue`.

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Situaciones de almacenamiento: situaciones de aplicación de la operación

Caso 1: se seleccionó una operación de aplicación (Aplicar ahora, En el siguiente reinicio, o A la hora programada) y no hay operaciones pendientes existentes

Si seleccionó la opción **Aplicar ahora, En el siguiente reinicio** o **A la hora programada** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se realiza correctamente y no existen operaciones pendientes anteriores, se crea el trabajo. Si el trabajo se creó correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para el dispositivo seleccionado. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**. Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. También se muestra la identificación del mensaje y la acción de respuesta recomendada.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y no hay operaciones pendientes anteriores, aparecerá un mensaje de error con la Id. y la acción de respuesta recomendada.

Caso 2: se seleccionó una operación de aplicación (Aplicar ahora, En el siguiente reinicio o A la hora programada) y existen operaciones pendientes

Si seleccionó la opción **Aplicar ahora, En el siguiente reinicio** o **A la hora programada** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se creó correctamente y hay operaciones pendientes, aparecerá un mensaje.
 - Haga clic en el vínculo **Ver operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.
 - Haga clic en **Crear trabajo** para crear el trabajo para el dispositivo seleccionado. Si el trabajo se creó correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para el dispositivo seleccionado. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**. Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. El mensaje también muestra la identificación de mensaje y las acciones de respuesta recomendadas.
 - Haga clic en **Cancelar** para no crear el trabajo y permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y hay operaciones pendientes, aparecerá un mensaje de error.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.
 - Haga clic en **Crear trabajo para operaciones correctas** para crear el trabajo para las operaciones pendientes existentes. Si el trabajo se creó correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha creado la Id. de trabajo para el dispositivo seleccionado. Haga clic en **Cola de trabajos** para ver el progreso del trabajo en la página **Cola de trabajos**. Si el trabajo no se creó, aparecerá un mensaje indicando que el trabajo no se creó correctamente. También se muestra la identificación del mensaje y la acción de respuesta recomendada.

- Haga clic en **Cancelar** para no crear el trabajo y permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.

Caso 3: se seleccionó **Agregar a operaciones pendientes** y no existen operaciones pendientes

Si seleccionó **Agregar a operaciones pendientes** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se creó correctamente y no existen operaciones pendientes, aparecerá un mensaje informativo:
 - Haga clic en **Aceptar** para permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo. Estas operaciones pendientes no se aplican hasta que se crea el trabajo en la controladora seleccionada.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y no existen operaciones pendientes, aparecerá un mensaje de error.

Caso 4: se seleccionó **Agregar a operaciones pendientes** y no existen operaciones pendientes anteriores

Si seleccionó **Agregar a operaciones pendientes** y, a continuación, hizo clic en **Aplicar**, primero se crea la operación pendiente para la operación de configuración del almacenamiento seleccionada.

- Si la operación pendiente se crea correctamente y si existen operaciones pendientes, aparecerá un mensaje informativo:
 - Haga clic en **Aceptar** para permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.
- Si la operación pendiente no se crea correctamente y hay operaciones pendientes, aparecerá un mensaje de error.
 - Haga clic en **Aceptar** para permanecer en la página para realizar más operaciones de configuración del almacenamiento.
 - Haga clic en **Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes para el dispositivo.

i NOTA:

- En cualquier momento, si no aparece la opción para crear un trabajo en las páginas de configuración del almacenamiento, vaya a la página **Descripción general del almacenamiento > Operaciones pendientes** para ver las operaciones pendientes existentes y para crear el trabajo en la controladora correspondiente.
- Solo los casos 1 y 2 se aplican a las SSD de PCIe. No puede ver las operaciones pendientes para los dispositivos SSD de PCIe y, por lo tanto, la opción **Agregar a operaciones pendientes** no está disponible. Utilice el comando `racadm` para borrar todas las operaciones pendientes para las SSD de PCIe.

LED de componentes que parpadean o no

Puede localizar un disco físico, una unidad de disco virtual y una SSD PCIe dentro en un gabinete haciendo parpadear uno de los diodos emisores de luz (LED) en el disco.

Debe tener privilegios de inicio de sesión + control y configuración del sistema para hacer que un LED parpadee o deje de parpadear.

La controladora debe ser apta para la configuración en tiempo real. La compatibilidad en tiempo real de esta función solo está disponible en el firmware de la PERC 9.1 y versiones posteriores.

i NOTA: La opción de hacer parpadear o dejar de parpadear no se soporta con los servidores sin backplane.

Forma de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear LED de componentes mediante la interfaz web

Para hacer parpadear o dejar de hacer parpadear un LED de componente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a cualquiera de las siguientes páginas según su requisito:
 - **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Physical Disks (Discos físicos) > Status (Estado)**: Se muestra la página de discos físicos identificados, donde es posible hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los discos físicos y las SSD de PCIe.
 - **Storage (Almacenamiento) > Overview (Descripción general) > Virtual Disks (Discos virtuales) > Status (Estado)**: Se muestra la página de discos virtuales identificados, donde es posible hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los discos virtuales.
2. Si selecciona el disco físico:
 - Seleccione o anule la selección de LED de los componentes: seleccione la opción **Seleccionar/Deseleccionar todo** y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED del componente. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED del componente.

- Seleccione o anule la selección de los LED de los componente individuales: seleccione uno o más componentes y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo del LED del componente seleccionado. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED del componente.
3. Si selecciona el disco virtual:
- Seleccione o deseleccione todas las unidades de disco físico o SSD de PCIe. Seleccione la opción **Select/Deselect All (Seleccionar/Deseleccionar todo)** y haga clic en **Blink (Hacer parpadear)** para iniciar el parpadeo de todas las unidades de disco físico y los SSD de PCIe. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .
 - Seleccione o anule la selección de unidades de disco físico o SSD PCIe: seleccione una o más unidades de disco físico y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED para las unidades de disco físicas o los SSD PCIe. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .
4. Si se encuentra en la página **Identificar discos virtuales**:
- Seleccione o anule la selección de todos los discos virtuales: seleccione la opción **Seleccionar/Deseleccionar todo** y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED para todos los discos virtuales. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .
 - Seleccione o anule la selección de discos virtuales individuales: seleccione uno o más discos virtuales y haga clic en **Hacer parpadear** para iniciar el parpadeo de los LED de los discos virtuales. De forma similar, haga clic en **Dejar de hacer parpadear** para detener el parpadeo de los LED .

Si la operación de hacer parpadear o dejar de hacer parpadear no es satisfactoria, se mostrarán mensajes de error.

Cómo hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED de componentes mediante RACADM

Para hacer parpadear o dejar de hacer parpadear los LED de componentes, utilice los siguientes comandos:

```
racadm storage blink:<PD FQDD, VD FQDD, or PCIe SSD FQDD>
```

```
racadm storage unblink:<PD FQDD, VD FQDD, or PCIe SSD FQDD>
```

Para obtener más información, consulte *iDRAC RACADM Command Line Reference Guide* (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de iDRAC), disponible en dell.com/idracmanuals.

Reinicio en caliente

Cuando se realiza un reinicio en caliente, se observan los siguientes comportamientos:

- Las controladoras PERC en la interfaz de usuario de iDRAC aparecen en gris inmediatamente después del reinicio en caliente. Están disponibles una vez que se vuelve a realizar el inventario después del reinicio en caliente. Esto solo se aplica a las controladoras PERC y no a NVME/HBA/BOSS.
- Los archivos de almacenamiento en SupportAssist están vacíos cuando las controladoras PERC aparecen en gris en la GUI.
- El registro de LC para eventos PASADOS y críticos se realiza para PERC durante el proceso de `perc reinventory`. La opción Restablecer todo el LCL para los componentes de PERC se suprime. LCL se reanuda después de que se vuelve a realizar el inventario de PERC.
- No puede iniciar ningún trabajo en tiempo real hasta que se vuelva a realizar el inventario de PERC.
- Los datos de telemetría no se recopilan hasta que se vuelve a realizar el inventario de PERC.
- Una vez finalizado el inventario de PERC, se observa un comportamiento es normal.

NOTA: Después de realizar un arranque en caliente del servidor, es posible que iDRAC informe un mensaje `Disk Inserted` en los registros de LC para las unidades que están detrás del HBA. Ignore esta entrada de registro.

Configuración de BIOS

Puede ver varios atributos, que se están utilizando para un servidor específico en la configuración del BIOS. Puede modificar diferentes parámetros de cada atributo de estos ajustes de configuración del BIOS. Cuando seleccione un atributo, se muestran diferentes parámetros que se relacionan con dicho atributo específico. Puede modificar varios parámetros de un atributo y aplicar los cambios antes de modificar otro atributo. Cuando un usuario expande un grupo de configuración, se muestran los atributos en orden alfabético.

NOTA:

- El contenido de ayuda de nivel de atributo se genera dinámicamente.
- El puerto USB directo de iDRAC está disponible sin reinicio del host, incluso cuando todos los puertos USB están desactivados.

Aplicar

El botón **Aplicar** permanece atenuado hasta que se haya modificado alguno de los atributos. Una vez que hayan realizado los cambios en un atributo y se haya hecho clic en **Aplicar**, se puede modificar el atributo con los cambios necesarios. En caso de que la solicitud no establezca el atributo del BIOS, se produce un error con código de estado correspondiente de la respuesta HTTP asignado al error de API SMIL o el error de creación de trabajos. En ese momento, se genera y se muestra un mensaje. Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de mensajes de error y eventos para los servidores Dell PowerEdge de 14.ª generación* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Descartar cambios

El botón **Descartar cambios** permanece atenuado hasta que se haya modificado alguno de los atributos. Si hace clic en el botón **Descartar cambios**, todos los cambios recientes se descartan y se restauran a los valores iniciales o anteriores.

Aplicar y reiniciar

Cuando un usuario modifica el valor de un atributo o secuencia de arranque, aparecen dos opciones para que el usuario aplique la configuración; **Aplicar y reiniciar** o **Aplicar en el siguiente reinicio**. En cualquiera de las opciones de Aplicar, el usuario se redirige a la página Cola de trabajo para supervisar el progreso de ese trabajo específico.

El usuario puede ver información de auditoría relacionada con la configuración del BIOS en los registros LC.

Si hace clic en **Aplicar y reiniciar**, se reinicia el servidor inmediatamente para configurar todos los cambios necesarios. En caso de que la solicitud no establezca los atributos del BIOS, se produce un error con código de estado correspondiente de la respuesta HTTP asignado al error de API SMIL o al error de creación de trabajos. En ese momento, se genera y se muestra un mensaje EEMI.

Aplicar en el siguiente reinicio

Cuando un usuario modifica el valor de un atributo o secuencia de arranque, aparecen dos opciones para que el usuario aplique la configuración; **Aplicar y reiniciar** o **Aplicar en el siguiente reinicio**. En cualquiera de las opciones de Aplicar, el usuario se redirige a la página Cola de trabajo para supervisar el progreso de ese trabajo específico.

El usuario puede ver información de auditoría relacionada con la configuración del BIOS en los registros LC.

Si hace clic en **Aplicar en el siguiente reinicio**, configura todos los cambios necesarios en el próximo reinicio del servidor. No se verá afectado por modificaciones inmediatas según los últimos cambios de configuración hasta que se lleve a cabo correctamente la siguiente sesión de reinicio. En caso de que la solicitud no establezca los atributos del BIOS, se produce un error con código de estado correspondiente de la respuesta HTTP asignado al error de API SMIL o al error de creación de trabajos. En ese momento, se genera y se muestra un mensaje EEMI.

Eliminar todos los valores pendientes

El botón **Eliminar todos los valores pendientes** se activa solo cuando no hay valores pendientes según los últimos cambios de configuración. En caso de que el usuario decidiera no aplicar los cambios de configuración, el usuario puede hacer clic en el botón **Eliminar todos los valores pendientes** para finalizar todas las modificaciones. En caso de que la solicitud no elimine los atributos del BIOS, se produce un error con código de estado correspondiente de la respuesta HTTP asignado al error de API SMIL o al error de creación de trabajos. En ese momento, se genera y se muestra un mensaje EEMI.

Valor pendiente

La configuración de un atributo del BIOS a través de la iDRAC no se aplica de inmediato en el BIOS. Es necesario reiniciar el servidor para que los cambios surtan efecto. Cuando se modifica un atributo del BIOS, entonces se actualiza el **valor pendiente**. Si un atributo ya tiene un valor pendiente (que ya se ha configurado) se muestra en la interfaz gráfica de usuario.

Modificación de la configuración del BIOS

La modificación de la configuración del BIOS produce entradas en el registro de auditoría, que se introduce en los registros LC.

Escaneo activo del BIOS

El escaneo activo del BIOS verifica la integridad y autenticidad de la imagen de la ROM principal del BIOS cuando el host está encendido, pero no en POST.

NOTA:

- Para esta función, se requiere la licencia iDRAC Datacenter.
- Debe tener el privilegio de depuración para poder utilizar esta función.

iDRAC realiza la verificación de secciones inmutables de la imagen del BIOS automáticamente en los siguientes escenarios:

- En el ciclo de CA/arranque en frío
- Según un calendario determinado por el usuario
- A demanda (iniciado por el usuario)

El resultado correcto del escaneo activo se registra en el registro de LC. El resultado de la falla se registra en LCL y SEL.

Temas:

- [Escaneo activo del BIOS](#)
- [Recuperación del BIOS y raíz de hardware de confianza \(RoT\)](#)

Escaneo activo del BIOS

El escaneo activo del BIOS verifica la integridad y autenticidad de la imagen de la ROM principal del BIOS cuando el host está encendido, pero no en POST.

NOTA:

- Para esta función, se requiere la licencia iDRAC Datacenter.
- Debe tener el privilegio de depuración para poder utilizar esta función.

iDRAC realiza la verificación de secciones inmutables de la imagen del BIOS automáticamente en los siguientes escenarios:

- En el ciclo de CA/arranque en frío
- Según un calendario determinado por el usuario
- A demanda (iniciado por el usuario)


El resultado correcto del escaneo activo se registra en el registro de LC. El resultado de la falla se registra en LCL y SEL.


Recuperación del BIOS y raíz de hardware de confianza (RoT)

Para el servidor PowerEdge, es obligatorio recuperarse de una imagen de BIOS dañada, ya sea debido a ataques maliciosos o a sobrecargas de alimentación, o bien a otros eventos imprevisibles. Una reserva alternativa de la imagen del BIOS sería necesaria para recuperar el BIOS a fin de que el servidor PowerEdge regrese al modo funcional desde el modo sin arranque. Este BIOS alternativo o de recuperación se almacena en un segundo SPI (combinado con el SPI del BIOS principal).

La secuencia de recuperación se puede iniciar a través de cualquiera de los siguientes enfoques con iDRAC como el orquestador principal de la tarea de recuperación del BIOS:

1. **Recuperación automática de la imagen principal o la imagen de recuperación del BIOS:** la imagen del BIOS se recupera automáticamente durante el proceso de arranque del host después de que el mismo BIOS detecte los daños en el BIOS.
2. **Recuperación forzada de la imagen principal o la imagen de recuperación del BIOS:** el usuario inicia una solicitud de OOB para actualizar el BIOS, ya sea porque tenga un BIOS nuevo actualizado o que el BIOS se acaba de bloquear mediante un error al iniciarse.
3. **Actualización de ROM de BIOS principal:** la única ROM principal se divide en la ROM de datos y la ROM de código. iDRAC tiene acceso o control completo sobre la ROM del código. Cambia el MUX para acceder a la ROM de código siempre que sea necesario.
4. **Raíz de confianza (RoT) del hardware del BIOS:** esta función está disponible en los servidores con el número de modelo RX5X, CX5XX y TX5X. Durante cada arranque del host (solo para el arranque en frío o el ciclo de CA, no durante el reinicio en caliente), iDRAC garantiza que se realice la RoT. La RoT se ejecuta automáticamente y el usuario no puede iniciarla mediante ninguna interfaz. Esta política de primer arranque del iDRAC verifica los contenidos de la ROM del BIOS en cada ciclo de CA y ciclo de CC del host. Este proceso garantiza el arranque seguro del BIOS y protege aún más el proceso de arranque del host.

 **NOTA:** Para obtener más información sobre la RoT de hardware, consulte este enlace: [Seguridad mejorada con iDRAC9 mediante la raíz de confianza y el escaneo activo del BIOS](#)

 **NOTA:** Cuando se enciende el servidor desde el estado **Apagado**, es posible que iDRAC tarde entre 20 y 30 segundos en informar el estado de alimentación como **Encendido**.

Configuración y uso de la consola virtual

iDRAC agregó una opción de HTML5 mejorada en vConsole que permite el vKVM (teclado virtual, video y mouse) en un cliente VNC estándar. Puede utilizar la consola virtual para administrar un sistema remoto mediante el teclado, video y mouse de la estación de trabajo, a fin de controlar los dispositivos correspondientes en un servidor administrado. Esta es una función con licencia para los servidores de estante y torre. Está disponible de manera predeterminada para los servidores blade. Necesita el privilegio de configuración de iDRAC para acceder a todas las configuraciones de la consola virtual.

NOTA: La sesión de vConsole está disponible con la licencia básica en el caso de algunos servidores blade, como PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525 y PowerEdge M640.

A continuación, se presenta la lista de atributos configurables en la consola virtual:

- vConsole habilitado: habilitado/deshabilitado
- Máx. de sesiones: 1-6
- Sesiones activas: 0-6
- Cifrado de video: activado / desactivado
- Video del servidor local: activado / desactivado
- Acción dinámica al expirar el tiempo de espera de la solicitud de uso compartido: acceso completo, acceso de solo lectura y denegación de acceso
- Bloqueo automático del sistema: habilitado / deshabilitado
- Estado de conexión de teclado/mouse: conexión automática, conectado y desconectado

Las características claves son las siguientes:

- Se admite un máximo de seis sesiones de consola virtual simultáneas. Todas las sesiones visualizan la misma consola de servidor administrado a la vez.
- Puede iniciar la consola virtual en un navegador web soportado.

NOTA:

- Cualquier cambio en la configuración del servidor Web provocará la finalización de la sesión de consola virtual existente.
- Incluso si la opción de cifrado de video está deshabilitada en la GUI, puede configurar la característica mediante otras interfaces. El cifrado de video está habilitado de manera predeterminada.
- A partir de la versión 6.00.02.00, el acceso a vConsole solo utiliza eHTML5. Java, ActiveX y HTML5 dejaron de ser soportados.
- Puede que el enlace de la consola virtual se interrumpa mientras se ejecuta el estrés de video en Internet Explorer.

- Al abrir una sesión de consola virtual, el servidor administrado no indica que la consola ha sido redirigida.
- Puede abrir varias sesiones de consola virtual desde una sola estación de administración a uno o más sistemas administrados de manera simultánea.
- Puede abrir hasta seis sesiones de consola virtual de la estación de administración en el servidor administrado.
- Si otro usuario solicita una sesión de consola virtual, el primer usuario recibe una notificación y tendrá la opción de denegar el acceso, permitir un acceso de solo lectura o permitir un acceso de uso compartido completo. El segundo usuario recibe la notificación de que el primer usuario tiene el control. El primer usuario debe responder en treinta segundos o, de lo contrario, el acceso se otorgará al segundo usuario en función de la configuración predeterminada. Si ninguno de los dos usuarios dispone de privilegios de administrador y el primer usuario finaliza la sesión, también finalizará automáticamente la sesión del segundo usuario.
- Los registros de arranque y los registros de bloqueo se capturan como registros de video y están en formato MPEG1.
- La pantalla de bloqueo se captura como archivo JPEG.

NOTA: El número de sesiones activas de la consola virtual que se muestran en la interfaz web corresponde solo a sesiones activas de la interfaz web. Este número no incluye sesiones desde otras interfaces, como SSH y RACADM.

NOTA: Para obtener información sobre cómo configurar el navegador para tener acceso a la consola virtual, consulte [Configuración de navegadores web para utilizar la consola virtual](#).

NOTA: Para deshabilitar el acceso de KVM, use la opción en la configuración de chasis en la interfaz web de OME Modular.

Temas:

- Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización soportadas
- Configuración de la consola virtual
- Vista previa de la consola virtual
- Inicio de la consola virtual
- Uso del visor de la consola virtual

Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización soportadas

En la siguiente tabla, se enumeran las resoluciones de pantalla y las velocidades de actualización soportadas correspondientes para una sesión de consola virtual que se ejecuta en el servidor administrado.

Tabla 57. Resoluciones de pantalla y velocidades de actualización soportadas

Resolución de pantalla	Velocidad de actualización (Hz)
720x400	70
640x480	60, 72, 75 y 85
800x600	60, 70, 72, 75 y 85
1024x768	60, 70, 72, 75 y 85
1280x1024	60
1920x1200	60

Se recomienda que configure la resolución de pantalla del monitor a 1920 x 1200 píxeles.

La consola virtual es compatible con una resolución de video máxima de 1920 x 1200 a 60 Hz de velocidad de actualización. A fin de lograr esta resolución, se requieren las siguientes condiciones:

- KVM/monitor conectado a VGA compatible con la resolución 1920 x 1200
- Controlador de video Matrox más reciente (para Windows)

Cuando un KVM/monitor local con una resolución máxima inferior a 1920 x 1200 está conectado a un conector VGA, se reducirá la resolución máxima admitida en la consola virtual.

La consola virtual de iDRAC aprovecha la controladora de gráficos Matrox G200 incorporada para determinar la resolución máxima del monitor conectado cuando existe una pantalla física. Cuando el monitor es compatible con una resolución de 1920 x 1200 o superior, la consola virtual es compatible con la resolución 1920 x 1200. Si el monitor conectado es compatible con una resolución máxima inferior (como muchas KVM), la resolución máxima de la consola virtual es limitada.

Resolución máxima de la consola virtual basada en la tasa de visualización del monitor:

- monitor 16:10: la resolución máxima es de 1920 x 1200
- monitor 16:9: la resolución máxima es de 1920 x 1080

Cuando un monitor físico no está conectado al puerto VGA del servidor, el sistema operativo instalado indicará las resoluciones disponibles para la consola virtual.

Resoluciones máximas de la consola virtual basadas en el sistema operativo host sin monitor físico:

- Windows: 1600 x 1200 (1600 x 1200, 1280 x 1024, 1152 x 864, 1024 x 768 y 800 x 600)
- Linux: 1024 x 768 (1024 x 768, 800 x 600, 848 x 480, 640 x 480)

i **NOTA:** Si se requiere una resolución más alta a través de la consola virtual cuando el KVM físico o el monitor no está presente, se puede aprovechar una llave del emulador de la pantalla VGA para imitar una conexión de monitor externo con una resolución de hasta 1920 x 1080.

i **NOTA:** Si tiene una sesión activa de la consola virtual y un monitor de menor resolución está conectado a la consola virtual, la resolución de la consola del servidor puede restablecerse si se selecciona el servidor en la consola local. Si el sistema ejecuta un sistema operativo Linux, es posible que una consola X11 no esté visible en el monitor local. Presione <Ctrl><Alt> <F1> en la consola virtual del iDRAC para cambiar de Linux a una consola de texto.

Configuración de la consola virtual

NOTA: A partir de la versión 6.00.02.00, el acceso a vConsole solo utiliza eHTML5. Java, ActiveX y HTML5 dejaron de ser soportados.

Antes de configurar la consola virtual, asegúrese de que esté configurada la estación de administración.

Es posible configurar la consola virtual mediante la interfaz web de iDRAC o la interfaz de línea de comandos RACADM.

Configuración de la consola virtual mediante la interfaz web

Para configurar la consola virtual mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Configuración > Consola virtual**. Haga clic en el enlace **Iniciar la consola virtual**; se muestra la página Consola virtual.
2. Active la consola virtual y especifique los valores necesarios. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: Si está utilizando el sistema operativo Nano, inhabilite la función de **bloqueo automático del sistema** en la página de la **consola virtual**.

3. Haga clic en **Aplicar**. La consola virtual está configurada.

Configuración de la consola virtual mediante RACADM

Para configurar la consola virtual, utilice los el comando `set` con los objetos en el grupo **iDRAC.VirtualConsole**.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Vista previa de la consola virtual

Antes de iniciar la consola virtual, puede obtener una vista previa del estado de la consola virtual en la página **System (Sistema) > Properties (Propiedades) > System Summary (Resumen del sistema)**. La sección **Virtual Console Preview (Vista previa de la consola virtual)** muestra una imagen que ilustra el estado de la consola virtual. La imagen se actualiza cada 30 segundos. Esta es una función con licencia.

NOTA: La imagen de la consola virtual está disponible únicamente si se ha activado la consola virtual.

Inicio de la consola virtual

Es posible iniciar la consola virtual mediante la interfaz web de iDRAC o un URL:

NOTA: No inicie la sesión de consola virtual desde un explorador web del sistema administrado.

Antes de iniciar la consola virtual, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios de administrador.
- Hay un ancho de banda de red mínimo de 1 Mb/seg disponible.

NOTA: Si tiene dificultades para iniciar la consola virtual, se recomienda borrar la caché del navegador y, a continuación, iniciar iDRAC en modo HTTPS. Desactive el redireccionamiento de HTTP y, a continuación, inicie iDRAC y vConsole en modo HTTPS.

NOTA: Si la controladora de vídeo integrada se desactiva en el BIOS e inicia la consola virtual, el visor de la consola virtual aparece en blanco.

La consola virtual tiene los siguientes controles de consola:

1. **General:** puede establecer macros de teclado, relación de aspecto y modo táctil.
2. **KVM:** mediante esta opción se muestra la velocidad de fotogramas, el ancho de banda, la compresión y la velocidad de paquetes.
3. **Rendimiento:** puede cambiar la calidad de video y la velocidad de video con esta opción.
4. **Lista de usuarios:** puede ver la lista de usuarios conectados a la consola.

Puede acceder a los medios virtuales haciendo clic en la opción **Conectar a medios virtuales** disponible en la consola virtual.

NOTA: En el iDRAC versión 5.10.00.00, si la sesión de RFS está activa, se bloquea la sesión de medios virtuales. Por lo tanto, si actualiza de la versión 4.40.00.00 a la versión 5.10.00.00 con la sesión de RFS activa, RFS se vuelve a montar cuando iDRAC esté activo. En este caso, si intenta iniciar la sesión de los medios virtuales, se produce un error con el mensaje de error: "Los medios virtuales ya están en uso".

Inicio de la consola virtual mediante la interfaz web

Puede iniciar la consola virtual de las maneras siguientes:

- Vaya a **Configuración > Consola virtual**. Haga clic en el enlace **Iniciar la consola virtual**. Aparece la página Consola virtual.

El **Visor de la consola virtual** muestra el escritorio del sistema remoto. Por medio de este visor, se pueden controlar las funciones del mouse y el teclado del sistema remoto desde la estación de administración.

Es posible que aparezcan varias casillas de mensaje después de iniciar la aplicación. Para evitar un acceso no autorizado a la aplicación, desplácese por estos cuadros de mensaje dentro de un plazo de tres minutos. De lo contrario, se le solicitará que reinicie la aplicación.

Si aparecen una o más ventanas de alerta de seguridad mientras se inicia el visor, haga clic en Sí para continuar.

Es posible que aparezcan dos punteros del mouse en la ventana del visor: uno para el servidor administrado y otro para su estación de administración.

Inicio de la consola virtual mediante URL

Para iniciar la consola virtual mediante el URL:

1. Abra un explorador web compatible y, en el cuadro de dirección, escriba la siguiente URL en minúsculas: **https://iDRAC_ip/console**
2. Según la configuración de inicio de sesión, aparecerá la página **Inicio de sesión** correspondiente:
 - Si está desactivado el inicio de sesión único y está activado el inicio de sesión local, de Active Directory, de LDAP o mediante tarjeta inteligente, aparecerá la página **Inicio de sesión** correspondiente.
 - Si está activado el inicio de sesión único, se iniciará el **Visor de la consola virtual** y la página **Consola virtual** se muestra en segundo plano.

NOTA: Internet Explorer admite el inicio de sesión local, de Active Directory, de LDAP y mediante tarjeta inteligente (SC), así como el inicio de sesión único (SSO). Firefox admite el inicio de sesión local, de Active Directory y SSO en sistemas operativos basados en Windows, y el inicio de sesión local, de Active Directory y de LDAP en sistemas operativos basados en Linux.

NOTA: Si no dispone de privilegios de acceso a la consola virtual, pero sí a los medios virtuales, al utilizar el URL se iniciarán los medios virtuales en lugar de la consola virtual.

Uso del visor de la consola virtual

El visor de la consola virtual ofrece varios controles, como la sincronización de mouse, el escalamiento de la consola virtual, las opciones de chat, las macros de teclado, las acciones de alimentación, los dispositivos de arranque siguientes y el acceso a los medios virtuales. Para obtener información acerca de cómo usar estas características, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: Si el servidor remoto está apagado, se mostrará el mensaje "Sin señal".

En la barra de título Visor de la consola virtual, se muestra el nombre DNS o la dirección IP de la iDRAC a la que está conectado desde la estación de administración. Si iDRAC no tiene un nombre DNS, se muestra la dirección IP. El formato es:

- Servidores tipo bastidor y torre:

`<DNS name / IPv6 address / IPv4 address>, <Model>, User: <username>, <fps>`

- Servidores Blade:

`<DNS name / IPv6 address / IPv4 address>, <Model>, <Slot number>, User: <username>, <fps>`

En ocasiones, el visor de la consola virtual puede mostrar videos de baja calidad. Esto se debe a la lentitud de la conectividad de red, que provoca la pérdida de uno o dos fotogramas de video cuando inicia la sesión de la consola virtual. Para transmitir todos los fotogramas de video y mejorar la calidad de video posterior, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- En la página **Resumen del sistema**, en la sección **Vista previa de la consola virtual**, haga clic en **Actualizar**.
- En el **Visor de la consola virtual**, en la ficha **Rendimiento**, establezca el control deslizante en **Calidad de video máxima**.

Uso de la consola virtual

NOTA: A partir de la versión 6.00.02.00, el acceso a vConsole solo utiliza eHTML5. Java, ActiveX y HTML5 dejaron de ser soportados.

NOTA: De manera predeterminada, el tipo de consola virtual está establecido como eHTML5.

Puede iniciar la consola virtual como una ventana emergente mediante uno de los métodos siguientes:

- En la página de inicio del iDRAC, haga clic en el enlace **Iniciar la consola virtual** disponible en la sesión Vista previa de consola
- En la página Consola virtual del iDRAC, haga clic en el enlace **Iniciar la consola virtual**.
- Desde la página de inicio de sesión de la iDRAC, escriba **https://<IP de iDRAC>/console**. Este método se denomina inicio directo.

En la consola virtual de eHTML5 están disponibles las siguientes opciones de menú:

- Alimentación
- Arranque
- Charla
- Teclado
- Captura de pantalla
- Actualizar
- Pantalla completa
- Desconectar visor
- Controles de la consola
- Medios virtuales

La opción **Pasar todas las pulsaciones de teclas al servidor** no es compatible con la consola virtual eHTML5. Utilice el teclado y las macros del teclado para todas las teclas de función.

- **General:**

- **Control de consola:** tiene las siguientes opciones de configuración:
 - **Macros del teclado:** son compatibles con la consola virtual eHTML5 y aparecen en las siguientes opciones de menú desplegable. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la combinación de teclas seleccionada en el servidor.
 - Ctrl+Alt+Supr
 - Ctrl+Alt+F1
 - Ctrl+Alt+F2
 - Ctrl+Alt+F3
 - Ctrl+Alt+F4
 - Ctrl+Alt+F5
 - Ctrl+Alt+F6
 - Ctrl+Alt+F7
 - Ctrl+Alt+F8
 - Ctrl+Alt+F9
 - Ctrl+Alt+F10
 - Ctrl+Alt+F11
 - Ctrl+Alt+F12
 - Alt+Tab
 - Alt+ESC
 - Ctrl+ESC
 - Alt+Espacio
 - Alt+Intro
 - Alt+Guion
 - Alt+F1
 - Alt+F2
 - Alt+F3
 - Alt+F4
 - Alt+F5
 - Alt+F6

- Alt+F7
- Alt+F8
- Alt+F9
- Alt+F10
- Alt+F11
- Alt+F12
- PrntScrn
- Alt+PrntScrn
- F1
- Pausa
- Lengüeta
- Ctrl+Intro
- PetSis
- Alt+SysReq
- Win + P

- Relación de aspecto: la imagen de video de la consola virtual eHTML5 ajusta automáticamente el tamaño para que se pueda ver la imagen. Las siguientes opciones de configuración aparecen en una lista desplegable:

- Mantener
- No mantener

Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores seleccionados en el servidor.

- Modo táctil: la consola virtual eHTML5 es compatible con la función de modo táctil. Las siguientes opciones de configuración aparecen en una lista desplegable:

- Directo
- Relativa

Haga clic en **Aplicar** para aplicar los valores seleccionados en el servidor.


- **Portapapeles virtual:** el portapapeles virtual permite cortar/copiar/pegar el buffer de texto de la consola virtual en el servidor host de iDRAC. El servidor host podría estar en el BIOS, UEFI o en el símbolo del SO. Esta es una acción unidireccional desde el equipo cliente hasta el servidor host de iDRAC únicamente. Siga estos pasos para utilizar el portapapeles virtual:
 - Coloque el cursor del mouse o el foco del teclado en la ventana deseada en el escritorio del servidor host.
 - Seleccione el menú **Controles de la consola** en vConsole.
 - Copie el búfer del portapapeles del sistema operativo mediante las teclas de acceso directo del teclado, el mouse o los controles del panel táctil, según el sistema operativo del cliente. O bien, puede escribir el texto manualmente en el cuadro de texto.
 - Haga clic en **Enviar Portapapeles al host**.
 - A continuación, aparece el texto en la ventana activa del servidor host.

NOTA:

- Esta característica está disponible en la licencia Enterprise y Datacenter.
- Esta función solo admite texto ASCII.
- No se admiten caracteres de control.
- Se permiten caracteres como **nueva línea** y **tabulador**.
- El tamaño del búfer de texto está limitado a 4000 caracteres.
- Si se pega más del búfer máximo, el cuadro de edición en la GUI de iDRAC lo truncará al tamaño máximo del búfer.

- **KVM:** este menú incluye una lista de los siguientes componentes de solo lectura:
 - Velocidad de fotogramas
 - Ancho de banda
 - Compression
 - Velocidad de paquetes
- **Rendimiento:** puede utilizar el botón deslizante para ajustar la **Calidad máxima de video** y la **Velocidad máxima de video**.
- **Lista de usuarios:** puede ver la lista de usuarios que han iniciado sesión en la consola virtual.
- **Teclado:** la diferencia entre el teclado virtual y el físico es que el teclado virtual cambia su diseño según el idioma del navegador.
- **Medios virtuales:** haga clic en la opción **Conectar medios virtuales** para iniciar la sesión de medios virtuales.
 - **Conectar medios virtuales:** este menú contiene las opciones Asignar CD/DVD, Asignar disco extraíble, Asignar dispositivo externo y Restablecimiento de USB.
 - **Estadísticas de medios virtuales:** este menú muestra la Velocidad de transferencia (solo lectura). Además, muestra los detalles de CD/DVD y discos extraíbles, como los detalles de asignación, estado (solo lectura, o no), duración y bytes de lectura/escritura.

- **Crear imagen:** este menú le permite seleccionar una carpeta local y generar el archivo FolderName.img con contenido de la carpeta local.


 **NOTA:** Por motivos de seguridad, el acceso de lectura/escritura está deshabilitado cuando se accede a la consola virtual en eHTML5.

Exploradores compatibles

La consola virtual de eHTML5 se admite en los siguientes exploradores:

- Microsoft EDGE
- Safari versión 15
- Mozilla Firefox versión 99
- Mozilla Firefox versión 100
- Google Chrome versión 102
- Google Chrome versión 103

 **NOTA:** Se recomienda tener la versión de Mac OS 10.10.2 (o posterior) instalada en el sistema.

 **NOTA:** Es posible que vea un mensaje de inicio de sesión denegado si utiliza el navegador Edge/Chrome.

Para obtener más detalles sobre los exploradores y las versiones compatibles, consulte *Notas de la versión de la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller* disponibles en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Uso del módulo de servicio del iDRAC

El Módulo de servicio del iDRAC es una aplicación de software que se recomienda instalar en el servidor (no está instalada de manera predeterminada). Complementa la iDRAC con información de supervisión del sistema operativo. Complementa la iDRAC mediante la entrega de datos adicionales para trabajar con las interfaces de la iDRAC, como la interfaz web, Redfish, RACADM y WSMAN. Puede configurar las funciones supervisadas por el módulo de servicio del iDRAC para controlar la CPU y la memoria utilizada en el sistema operativo del servidor. Se agregó la interfaz de línea de comandos del sistema operativo host para habilitar o deshabilitar el estado del ciclo de encendido completo de todos los componentes del sistema, excepto la PSU.

NOTA:

- iDRAC versión 7.00.00.00 requiere iSM versión 5.1.0.0 o posterior.
- Puede utilizar el módulo de servicio del iDRAC solo si ha instalado la licencia Express o Enterprise/Datacenter del iDRAC.
- Las versiones de iSM anteriores a la versión 4.2 no soportan TLS 1.3.
- Si la red host no está configurada correctamente, la página SupportAssist de iDRAC informa el registro de LC para indicar que hay un problema de conexión con iSM.

Antes de utilizar el módulo de servicio de iDRAC, asegúrese de que:

- Tiene privilegios de Inicio de sesión, Configurar y Control del servidor en el iDRAC para activar o desactivar las funciones del módulo de servicio del iDRAC.
- No desactiva a opción **Configuración de iDRAC mediante RACADM local**.
- El canal de paso del SO a iDRAC está activada a través del bus USB interno en iDRAC.

NOTA:

Si realiza el borrado de LC `idrac.Servicemodule`, es posible que los valores sigan apareciendo como los valores antiguos.

NOTA:

- Cuando el módulo de servicio del iDRAC se ejecuta por primera vez, activa de manera predeterminada el canal de paso del sistema operativo al iDRAC en el iDRAC. Si desactiva esta función después de instalar el módulo de servicio del iDRAC, debe activarla manualmente en el iDRAC.
- Si el canal de paso del sistema operativo al iDRAC se activa a través de LOM en iDRAC, no se puede utilizar el módulo de servicio de iDRAC.

Temas:

- [Instalación del módulo de servicio del iDRAC](#)
- [Sistemas operativos admitidos para el módulo de servicio de iDRAC](#)
- [Funciones de supervisión del módulo de servicio del iDRAC](#)
- [Uso de iDRAC Service Module desde la interfaz web de iDRAC](#)
- [Uso del módulo de servicio del iDRAC desde RACADM](#)

Instalación del módulo de servicio del iDRAC

Puede descargar e instalar el módulo de servicio del iDRAC desde dell.com/support. Debe tener privilegios de administrador en el sistema operativo del servidor para instalar iDRAC Service Module. Para obtener información acerca de la instalación, consulte iDRAC Service Module User's Guide (Guía del usuario del módulo de servicio de la iDRAC) disponible en www.dell.com/idrac servicemodule.

NOTA:

Esta función no es aplicable para los sistemas Dell Precision PR7910.

NOTA:

Si la NIC USB está deshabilitada en iDRAC, el instalador de iSM la habilitará. Una vez finalizada la instalación, deshabilite la NIC USB si es necesario.

Instalación de iDRAC Service Module desde iDRAC Express e iDRAC Basic

En la página **iDRAC Service Module Setup (Configuración de iDRAC Service Module)**, haga clic en **Install Service Module (Instalar Service Module)**.

1. El instalador de Service Module está disponible para el sistema operativo host y se crea un trabajo en la iDRAC. Para sistemas operativos Microsoft Windows o Linux, inicie sesión en el servidor de manera local o remota.
2. Busque el volumen montado etiquetado como **SMINST** en su lista de dispositivos y ejecute la secuencia de comandos correspondiente:
 - En Windows, abra el símbolo del sistema y ejecute el archivo de procesamiento en lote **ISM-win.bat**.
 - En Linux, abra el símbolo del sistema del shell y ejecute el archivo de secuencia de comandos **ISM-Lx.sh**.
3. Una vez finalizada la instalación, la iDRAC mostrará Service Module como **Installed (Instalado)** y la fecha de instalación.

NOTA: El instalador estará disponible para el sistema operativo host durante 30 minutos. Si no inicia la instalación dentro de los 30 minutos, deberá reiniciarla.

Instalación de iDRAC Service Module desde iDRAC Enterprise

1. En el asistente **SupportAssist Registration (Registro de SupportAssist)**, haga clic en **Next (Siguiente)**.
2. En la página **iDRAC Service Module Setup (Configuración iDRAC Service Module)**, haga clic en **Install Service Module (Instalar Módulo de servicio)**.
3. Haga clic en **Launch Virtual Console (Iniciar consola virtual)** y en **Continue (Continuar)** en el cuadro de diálogo de advertencia de seguridad.
4. Para localizar el archivo del instalador de iSM, inicie sesión en el servidor de manera local o remota.

NOTA: El instalador estará disponible para el sistema operativo host durante 30 minutos. Si no inicia la instalación dentro de los 30 minutos, deberá reiniciar la instalación.

5. Busque el volumen montado etiquetado como **SMINST** en su lista de dispositivos y ejecute la secuencia de comandos correspondiente:
 - En Windows, abra el símbolo del sistema y ejecute el archivo de procesamiento en lote **ISM-win.bat**.
 - En Linux, abra el símbolo del sistema del shell y ejecute el archivo de secuencia de comandos **ISM-Lx.sh**.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación. En la página **iDRAC Service Module Setup (Configuración de iDRAC Service Module)**, se deshabilitará el botón **Install Service Module (Instalar Service Module)** después de finalizar la instalación, y el estado de Service Module figurará como **Running (En ejecución)**.



Sistemas operativos admitidos para el módulo de servicio de iDRAC

Para obtener la lista de sistemas operativos admitidos por el módulo de servicio de iDRAC, consulte iDRAC Service Module User's Guide (Guía del usuario del módulo de servicio de iDRAC) disponible en www.dell.com/idrac servicemodule.

Funciones de supervisión del módulo de servicio del iDRAC

El módulo de servicio del iDRAC (iSM) proporciona las siguientes funciones de supervisión:

En ejecución	En ejecución (funcionalidad limitada)
Compatibilidad de perfil de Redfish para atributos de red	Servicio en el sistema operativo host

En ejecución	En ejecución (funcionalidad limitada)
Restablecimiento forzado del iDRAC	Información del sistema operativo
Acceso al iDRAC a través del sistema operativo host (función experimental)	Recuperación de sistema automática
Alertas SNMP de iDRAC en banda	Permitir que Service Module realice el restablecimiento forzado de iDRAC
Ver información sobre el sistema operativo (SO)	
Replicar los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo	
Opciones de recuperación automática del sistema	
Llenado del Instrumental de administración de Windows (WMI) Proveedores de administración	
Integración con SupportAssist Collection.  NOTA: Esto se aplica únicamente si se ha instalado el módulo de servicio de iDRAC versión 2.0 o posterior.	
Prepárese para quitar el SSD de PCIe de NVMe  NOTA: Consulte https://www.dell.com/support/kbdoc/000178050/ para obtener más información.	
Ciclo de apagado y encendido del servidor remoto	

Compatibilidad de perfil de Redfish para atributos de red

iDRAC Service Module versión 2.3 o posterior proporciona atributos de red adicionales para la iDRAC, que pueden obtenerse mediante los clientes REST desde la iDRAC. Para obtener más detalles, consulte compatibilidad de perfil de Redfish de la iDRAC.

Información sobre el sistema operativo


OpenManage Server Administrator actualmente comparte la información del sistema operativo y el nombre de host con iDRAC. El módulo de servicio del iDRAC proporciona información similar, como el nombre del sistema operativo, la versión del sistema operativo y el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) con iDRAC. De manera predeterminada, la función de supervisión está activada. No se desactiva si OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema operativo host.

En iSM versión 2.0 o posteriores, se modificó la función de información del sistema operativo con la supervisión de la interfaz de red del sistema operativo. Cuando iDRAC Service Module versión 2.0 se utiliza con la iDRAC 2.00.00.00, inicia la supervisión de las interfaces de red del sistema operativo. Puede ver esta información mediante la interfaz web de iDRAC, RACADM o WSMAN.

Replicar registros de Lifecycle en el registro del sistema operativo

Puede replicar los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo desde el momento en que la función se activa en el iDRAC. Es similar a la replicación del registro de sucesos del sistema (SEL) que realiza OpenManage Server Administrator. Todos los sucesos que tienen la opción **Registro del sistema operativo** seleccionada como destino (en la página **Alertas** o en las interfaces equivalentes de RACADM o WSMAN) se replican en el registro del sistema operativo mediante el módulo de servicio del iDRAC. El conjunto predeterminado de registros que se va a incluir en los registros del sistema operativo es igual que el valor configurado para las alertas o capturas de SNMP.

El módulo de servicio del iDRAC también registra los sucesos ocurridos cuando el sistema operativo no funciona. Los registros del sistema operativo realizados por iDRAC Service Module siguen los estándares de registro del sistema IETF para los sistemas operativos basados en Linux.

 **NOTA:** A partir de la versión 2.1 de iDRAC Service Module, la ubicación de la replicación de los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo Windows puede configurarse mediante el instalador de iDRAC Service Module. Puede configurar la ubicación mientras instala iDRAC Service Module o modificar el instalador de iDRAC Service Module.

Si OpenManage Server Administrator está instalado, esta función de supervisión se desactiva para evitar duplicar las anotaciones de SEL en el registro del sistema operativo.

NOTA: En Microsoft Windows, si los sucesos de iSM se registran en los registros del sistema en lugar de registros de la aplicación, reinicie el servicio de registro de eventos de Windows o reinicie el sistema operativo del host.

Opciones de recuperación automática del sistema

La función de recuperación automática del sistema es un temporizador basado en hardware. Si se produce una falla de hardware, es posible que no exista una notificación disponible, pero el servidor se restablece como si el interruptor de alimentación estuviera activado. ASR se implementa mediante un temporizador que cuenta regresivamente de forma continua. Health Monitor vuelve a cargar el contador de manera frecuente para evitar que la cuenta regresiva llegue a cero. Si ASR cuenta regresivamente hasta cero, se supone que el sistema operativo se ha bloqueado y que el sistema intenta reiniciarse automáticamente.

Puede realizar operaciones de recuperación automática del sistema, tales como reinicio, ciclo de encendido o apagado del servidor después de un intervalo de tiempo especificado. Esta función está activada solo si el temporizador de vigilancia del sistema operativo está desactivado. Si OpenManage Server Administrator está instalado, esta función de supervisión se desactiva para evitar la duplicación de los temporizadores de vigilancia.

Proveedores del Instrumental de administración de Windows

Windows Management Instrumentation (WMI) es un conjunto de extensiones para el Modelo de controlador de Windows que proporciona una interfaz de sistema operativo a través de la cual los componentes instrumentados proporcionan información y notificaciones. WMI es la implementación de Microsoft de los estándares de Web-Based Enterprise Management (WBEM) y el Modelo de información común (CIM) del grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) para administrar el hardware del servidor, los sistemas operativos y las aplicaciones. Los proveedores de WMI permiten la integración con las consolas de administración de sistemas (como Microsoft System Center) y permiten las secuencias de comandos para administrar servidores de Microsoft Windows.

Es posible activar o desactivar la opción de WMI en el iDRAC. El iDRAC expone las clases de WMI a través del módulo de servicio del iDRAC y proporciona la información sobre la condición del servidor. De manera predeterminada, se activa la función de información sobre WMI. El módulo de servicio de iDRAC expone las clases supervisadas de WSMAN en iDRAC a través de WMI. Las clases se exponen en el espacio de nombres `root/cimv2/dcim`.

Es posible acceder a las clases mediante cualquiera de las interfaces de cliente de WMI estándar. Para obtener más información, consulte los documentos de perfiles.

Este contenido utiliza las clases **DCIM_iDRACCardString** y **DCIM_iDRACCardInteger** para ilustrar la funcionalidad que la función de información sobre WMI proporciona en el módulo de servicio iDRAC. Para conocer los detalles de las clases y los perfiles compatibles, consulte la documentación sobre perfiles WSMAN disponible en <https://www.dell.com/support>.

Los atributos enumerados se utilizan para configurar las **Cuentas de usuario** junto con los privilegios necesarios:

AttributeName	Clase WSMAN	Privilegio	Licencia	Descripción	Operación compatible
UserName	DCIM_iDRACCardString	Privilegios de escritura: ConfigUsers, inicio de sesión Privilegios de lectura: inicio de sesión	Básico	16users: Users.1#UserName a Users.16#UserName	Enum, Get, Invoke
Contraseña	DCIM_iDRACCardString	Privilegios de escritura: ConfigUsers, inicio de sesión Privilegios de lectura: inicio de sesión	Básico	Users.1#Password a Users.16#Password	Enum, Get, Invoke
Privilegio	DCIM_iDRACCardInteger	Privilegios de escritura:	Básico	Users.1#Password a Users.16#Password	Enum, Get, Invoke

AttributeName	Clase WSMAN	Privilegio	Licencia	Descripción	Operación compatible
		ConfigUsers, inicio de sesión Privilegios de lectura: inicio de sesión			

- Enumerate o la operación Get en las clases mencionadas proporcionará los datos relacionados con el atributo.
- El atributo se puede configurar invocando el comando ApplyAttribute o SetAttribute desde la clase **DCIM_iDRACCardService**.

NOTA: La clase **DCIM_Account** se elimina de WSMAN y se proporciona la función mediante el modelo de atributo. Las clases **DCIM_iDRACCardString** y **DCIM_iDRACCardInteger** proporcionan soporte similar para configurar cuentas de usuarios de iDRAC.

Restablecimiento forzado remoto del iDRAC

Mediante iDRAC, puede supervisar los servidores admitidos en busca de problemas críticos de hardware, firmware o software del sistema. A veces, es posible que la iDRAC deje de responder debido a diversas razones. En estos casos, debe apagar el servidor y restablecer la iDRAC. Para restablecer la CPU de la iDRAC, debe apagar y encender el servidor o realizar un ciclo de encendido de CA.

Mediante la función de restablecimiento forzado remoto de la iDRAC, cada vez que la iDRAC no responda, podrá realizar una operación de restablecimiento remoto de la iDRAC sin un ciclo de encendido de CA. Para restablecer la iDRAC de manera remota, asegúrese de que tiene privilegios de administrador en el sistema operativo host. De manera predeterminada, la función de restablecimiento forzado remoto de la iDRAC está habilitada. Puede realizar un restablecimiento forzado remoto de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC, RACADM y WSMAN.

Uso del comando

En esta sección se proporcionan los usos del comando para sistemas operativos Windows, Linux y ESXi para llevar a cabo el restablecimiento forzado del iDRAC.

• Windows

- Mediante el Instrumental de administración de Windows (WMI) local:


```
winrm i iDRACHardReset wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService? InstanceID="iSMExportedFunctions"
```
- Mediante la interfaz remota de WMI:


```
winrm i iDRACHardReset wmi/root/cimv2/dcim/dcim_ismservice? InstanceID="iSMExportedFunctions" -u:<admin-username> -p:<admin-password> -r:http://<remote-hostname OR IP>/wsman -a:Basic -encoding:utf-8 -skipCAcheck -skipCNcheck
```
- Mediante la secuencia de comandos de Windows PowerShell con y sin fuerza:


```
Invoke-iDRACHardReset -force
Invoke-iDRACHardReset
```
- Mediante el acceso directo **Menú de programación:**

Por razones de simplicidad, iSM proporciona un acceso directo en el **Menú de programas** del sistema operativo Windows. Cuando seleccione la opción **Restablecimiento forzado remoto de la iDRAC**, se le pedirá una confirmación para restablecer la iDRAC. Después de confirmar, la iDRAC se restablece y se muestra el resultado de la operación.

NOTA: Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia en la categoría **Registros de aplicación** en el **Visor de eventos**. Esta advertencia no requiere ninguna acción adicional.

NOTA: A provider, ismserviceprovider, has been registered in the Windows Management Instrumentation namespace Root\CIMV2\DCIM to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests.

• Linux

iSM proporciona un comando ejecutable en todos los sistemas operativos Linux compatibles con iSM. Puede ejecutar este comando iniciando sesión en el sistema operativo mediante SSH o equivalente.

```
Invoke-iDRACHardReset
Invoke-iDRACHardReset -f
```

- **ESXi**

En todos los sistemas operativos ESXi compatibles con iSM, iSM v2.3 admite un proveedor del método de interfaz de programación común de administración (CMPI) para restablecer el iDRAC de manera remota mediante los comandos remotos WinRM.

```
winrm i iDRACHardReset http://schemas.dell.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?__cimnamespace=root/cimv2/dcim+InstanceID=iSMExportedFunctions -u:<root-username> -p:<passwd> -r:https://<Host-IP>:443/WSMan -a:basic -encoding:utf-8 -skipCNCheck -skipCACheck -skipRevocationcheck
```

NOTA: El sistema operativo ESXi VMware no le pedirá confirmación antes de restablecer el iDRAC.

NOTA: Debido a las limitaciones en el sistema operativo VMware ESXi, la conectividad de la iDRAC no se restaura completamente después del restablecimiento. Asegúrese de restablecer manualmente la iDRAC.

Tabla 58. Gestión de errores

Resultado	Descripción
0	Ejecución satisfactoria
1	Versión del BIOS admitida para restablecimiento del iDRAC
2	Plataforma no admitida
3	Acceso denegado
4	Falló el restablecimiento del iDRAC

Compatibilidad dentro de banda para las alertas SNMP del iDRAC

Al usar el módulo de servicio del iDRAC 2.3, puede recibir alertas SNMP desde el sistema operativo host, que es similar a las alertas generadas por el iDRAC.

También puede supervisar las alertas de SNMP de la iDRAC sin configurar la iDRAC, y administrar el servidor de manera remota configurando las excepciones y el destino de SNMP en el sistema operativo host. En iDRAC Service Module versión 2.3 o posterior, esta función convierte en excepciones de SNMP todos los registros de Lifecycle replicados en los registros del sistema operativo.

NOTA: Esta función se activa solamente cuando la función de replicación de los registros de Lifecycle está activada.

NOTA: En los sistemas operativos Linux, esta función requiere un SNMP maestro o del sistema operativo activado con el protocolo de multiplexación de SNMP (SMUX).

De forma predeterminada, esta función está desactivada. A pesar de que el mecanismo de alerta de SNMP dentro de banda puede coexistir con el mecanismo de alertas de SNMP de la iDRAC, es posible que los registros guardados tengan alertas de SNMP redundantes de ambas fuentes. Se recomienda utilizar la opción dentro de banda o fuera de banda, en lugar de utilizar ambas.

Uso del comando

En esta sección se proporcionan los usos del comando para los sistemas operativos Windows, Linux y ESXi.

- **Sistema operativo Windows**

- Mediante el Instrumental de administración de Windows (WMI) local:

```
winrm i EnableInBandSNMPTraps wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?InstanceID="iSMExportedFunctions" @{state="[0/1]"}
```

- Mediante la interfaz remota de WMI:

```
winrm i EnableInBandSNMPTraps wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?InstanceID="iSMExportedFunctions" @{state="[0/1]"} -u:<admin-username> -p:<admin-passwd> -r:http://<remote-hostname OR IP>/WSMan -a:Basic -encoding:utf-8 -skipCACheck -skipCNCheck
```

- **Sistema operativo Linux**

En todos los sistemas operativos Linux compatibles con iSM, iSM proporciona un comando ejecutable. Puede ejecutar este comando iniciando sesión en el sistema operativo mediante SSH o equivalente.

A partir de iSM 2.4.0, se puede configurar Agent-x como el protocolo predeterminado para las alertas de SNMP de iDRAC en banda mediante el comando siguiente:

```
./Enable-iDRACSNMPTrap.sh 1/agentx -force
```

Si `-force` no se especificó, asegúrese de que net-SNMP esté configurado y reinicie el servicio snmpd.

- o Para activar esta función:

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh 1
```

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh enable
```

- o Para desactivar esta función:

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh 0
```

```
Enable-iDRACSNMPTrap.sh disable
```

NOTA: La opción `--force` permite configurar Net-SNMP para reenviar las excepciones. No obstante, debe configurar el destino de la excepción.

● Sistema operativo ESXi VMware

En todos los sistemas operativos ESXi compatibles con iSM, iSM v2.3 admite un proveedor del método de interfaz de programación común de administración (CMPI) para activar esta función de manera remota mediante los comandos remotos WinRM.

```
winrm i EnableInBandSNMPTraps http://schemas.dell.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?__cimnamespace=root/cimv2/dcim+InstanceID=iSMExportedFunctions -u:<user-name> -p:<passwd> -r:https://<remote-host-name ip-address>:443/WSMan -a:basic -encoding:utf-8 -skipCNCheck -skipCACheck -skipRevocationcheck @{state="[0/1]"}
```

NOTA: Se debe revisar y configurar todos los valores SNMP del sistema ESXi VMware para las capturas.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la documentación técnica **In-BandSNMPAlerts** disponible en <https://www.dell.com/support>.

Acceso al iDRAC a través del sistema operativo del host

Cuando utiliza esta función, puede configurar y supervisar los parámetros de hardware a través de la interfaz web de iDRAC, WSMAN y las interfaces de RedFish usando la dirección IP del host sin configurar la dirección IP de iDRAC. Puede utilizar las credenciales predeterminadas de la iDRAC si el servidor de la iDRAC no está configurado, o continuar usando las mismas credenciales de la iDRAC si el servidor de la iDRAC se configuró previamente.

Acceso al iDRAC a través de los sistemas operativos Windows

Puede realizar esta tarea mediante alguno de los siguientes métodos:

- Instale la función del acceso al iDRAC mediante el paquete web.
- Configure con la secuencia de comandos PowerShell de iSM


Instalación mediante MSI

Puede instalar esta función mediante el paquete web. Esta función está deshabilitada en una instalación de iSM típica. Si está habilitada, el número de puerto de escucha predeterminado es 1266. Puede modificar este número de puerto dentro del rango de 1024 a 65535. iSM redirige la conexión a la iDRAC. Luego, iSM crea una regla de servidor de seguridad de entrada (OS2iDRAC). El número de puerto de escucha se agrega a la regla de servidor de seguridad OS2iDRAC en el sistema operativo host, lo que permite las conexiones de entrada. La regla del servidor de seguridad se habilita automáticamente cuando esta función está habilitada.

A partir de iSM 2.4.0, puede recuperar el estado actual y la configuración de puerto de escucha mediante el siguiente Powershell cmdlet:

```
Enable-iDRACAccessHostRoute -status get
```

La salida de este comando indica si esta función está habilitada o deshabilitada. Cuando la función se encuentra habilitada, aparece el número de puerto de escucha.

 **NOTA:** Asegúrese de que los servicios Microsoft IP Helper se estén ejecutando en su sistema para que esta función funcione.

Para acceder a la interfaz web de la iDRAC, utilice el formato `https://<host-name> o OS-IP:443/login.html` en el navegador, donde:

- `<host-name>` corresponde al nombre completo de host del servidor en el que iSM está instalado y configurado para el acceso a la iDRAC mediante la función del sistema operativo. Puede utilizar la dirección IP del sistema operativo si el nombre de host no está presente.
- 443 corresponde al número de puerto de la iDRAC predeterminado. Este es el número de puerto de conexión al que se redirigen todas las conexiones de entrada del número de puerto de escucha. Puede modificar el número de puerto mediante la interfaz web de iDRAC y las interfaces WSMAN y RACADM.

Configuración mediante iSM PowerShell cmdlet

Si esta función está desactivada al instalar iSM, puede activarla función mediante el siguiente comando de Windows PowerShell proporcionado por iSM:

```
Enable-iDRACAccessHostRoute
```

Si la función ya está configurada, puede deshabilitarla o modificarla con el comando PowerShell y las opciones correspondientes. Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Estado:** Este parámetro es obligatorio. Los valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y el valor puede ser **verdadero**, **falso** u **obtener**.
- **Puerto:** Este es número de puerto de escucha. Si no proporciona un número de puerto, se utiliza el número de puerto predeterminado (1266). Si el valor del parámetro **Estado** es FALSE, puede ignorar el resto de los parámetros. Debe introducir un nuevo número de puerto que no esté ya configurado para esta función. El nuevo número de puerto sobrescribe la regla de servidor de seguridad de entrada de OS2iDRAC existente y es posible usar el nuevo número de puerto para conectarse a la iDRAC. El rango de valores abarca de 1024 a 65535.
- **Rango de IP:** Este parámetro es opcional y proporciona una amplia gama de direcciones IP que se pueden conectar a la iDRAC mediante el sistema operativo host. El rango de direcciones IP está en formato de enrutamiento de interdominios sin clases (CIDR), que es una combinación de la dirección IP y la máscara de subred. Por ejemplo: 10.94.111.21/24. El acceso a la iDRAC está restringido para las direcciones IP que no estén dentro del rango.

 **NOTA:** Esta función solo admite direcciones IPv4.

Acceso al iDRAC a través de los sistemas operativos Linux

Puede instalar esta función mediante el archivo `setup.sh` que está disponible en el paquete web. Esta función está deshabilitada en una instalación típica o predeterminada de iSM. Para comprobar el estado de esta función, utilice el siguiente comando:

```
Enable-iDRACAccessHostRoute get-status
```

Para instalar, activar y configurar esta función, utilice el comando siguiente:

```
./Enable-iDRACAccessHostRoute <Enable-Flag> [ <source-port> <source-IP-range/source-ip-range-mask>]
```

<Enable-Flag>=0

Desactivar

`<source-port>` y `<source-IP-range/source-ip-range-mask>` no son necesarios.

<Enable-Flag>=1

Activar

`<source-port>` es necesario y `<source-ip-range-mask>` es opcional.

<source-IP-range>

El rango de IP debe estar en el formato `<dirección-IP/máscara-de-subred>`. Por ejemplo: 10.95.146.98/24.

Coexistencia de OpenManage Server Administrator y módulo de servicio del iDRAC

En un sistema, OpenManage Server Administrator y el módulo de servicio del iDRAC pueden coexistir y seguir funcionando de manera correcta e independiente.

Si ha activado las funciones de supervisión durante la instalación del módulo de servicio del iDRAC, una vez finalizada la instalación y si el módulo de servicio del iDRAC detecta la presencia de OpenManage Server Administrator, el conjunto de funciones de supervisión que se superponen se desactivan. Si OpenManage Server Administrator se está ejecutando, el módulo de servicio del iDRAC desactiva las funciones de supervisión que se superponen después de iniciar sesión en el sistema operativo y en el iDRAC.

Cuando vuelva a activar estas funciones de supervisión a través de las interfaces de iDRAC después, se realizan las mismas comprobaciones y las funciones se activan según si OpenManage Server Administrator se está ejecutando o no.

Uso de iDRAC Service Module desde la interfaz web de iDRAC

Para usar iDRAC Service Module desde la interfaz web de iDRAC, realice los siguientes pasos:

1. Vaya a **Configuración de iDRAC > Descripción general > Módulo de servicios de iDRAC > Configurar el módulo de servicios**. Aparece la página **Configuración de iDRAC Service Module**.

2. Puede ver lo siguiente:

- Versión de iDRAC Service Module instalada en el sistema operativo del host
- Estado de conexión de iDRAC Service Module con iDRAC.

NOTA: Cuando un servidor tiene varios sistemas operativos y el módulo de servicios de iDRAC está instalado en todos los sistemas operativos, la iDRAC solo se conecta a la instancia más reciente de iSM entre todos los sistemas operativos. Se muestra un error para todas las instancias anteriores de iSM en otros sistemas operativos. Para conectar iSM con iDRAC en cualquier otro sistema operativo que ya tenga instalado iSM, desinstale y vuelva a instalar iSM en ese sistema operativo en particular.

3. Para realizar funciones de monitoreo fuera de banda, seleccione una o más de las siguientes opciones:

- **Información de sistema operativo:** vea la información del sistema operativo.
- **Replicar registro de Lifecycle en el registro del sistema operativo:** incluya los registros de Lifecycle Controller en los registros del sistema operativo. Esta opción está deshabilitada si OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema.
- **Información sobre WMI:** incluya la información de WMI.
- **Acción de recuperación automática del sistema:** realice opciones de recuperación automática en el sistema después de un período especificado (en segundos):
 - **Reiniciar**
 - **Apagar el sistema**
 - **Ciclo de apagado y encendido del sistema**Esta opción está deshabilitada si OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema.

NOTA: Cuando iSM se encuentra en un estado de funcionalidad de modo completo o limitado e iDRAC se restablece a los ajustes de fábrica, no hay manera de que iDRAC establezca el estado de funcionalidad de modo limitado para el estado de iSM.

Uso del módulo de servicio del iDRAC desde RACADM

Para utilizar el módulo de servicio de iDRAC desde RACADM, use los objetos en el grupo `ServiceModule`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Uso del puerto USB para la administración de servidores

En 14.^a generación de servidores, un puerto micro USB dedicado está disponible para configurar iDRAC. Puede realizar las siguientes funciones con el puerto micro USB:

- Conectarse al sistema mediante la interfaz de red USB para acceder a las herramientas de administración del sistema, como la interfaz web de iDRAC y RACADM.
- Configurar un servidor mediante el uso de archivos SCP almacenados en una unidad USB.

NOTA: Para administrar un puerto USB o configurar un servidor mediante la importación de archivos de perfil de configuración del sistema (SCP) en una unidad USB, debe tener el privilegio de Control del sistema.

NOTA: Se genera una alerta/informe cuando se inserta un dispositivo USB. Esta función solo está disponible en servidores basados en Intel.

Para ajustar la configuración de USB de administración, vaya a **Configuración de iDRAC > Configuración > Configuración de USB de administración**. Hay disponibles las dos opciones siguientes:

- **Puerto de administración USB:** seleccione **Activado** para habilitar el puerto a fin de importar el archivo SCP cuando una unidad USB está conectada o para acceder a iDRAC mediante el puerto micro USB.
 - NOTA:** Asegúrese de que la unidad USB contenga un archivo SCP válido.
 - NOTA:** Utilice un adaptador OTG para pasar de USB Tipo A a Micro-B. Las conexiones de hubs USB no son compatibles.
 - NOTA:** Se permite intentar modificar el modo de puerto de administración de USB cuando un dispositivo USB está en uso. iDRAC puede manejarlo correctamente.
- **iDRAC administrada: SCP USB:** seleccione una de las opciones siguientes para configurar el sistema mediante la importación de SCP almacenados en una unidad USB:
 - **Desactivado:** desactiva las importaciones de SCP
 - **Activado solamente cuando el servidor tiene una configuración predeterminada de credenciales:** si esta opción está seleccionada, el SCP solo se puede importar cuando no se cambia la contraseña predeterminada para las siguientes opciones:
 - BIOS
 - Interfaz web del iDRAC
 - **Activado solo para archivos de configuración comprimidos:** seleccione esta opción para permitir la importación de archivos SCP solo si estos están en formato comprimido.
 - NOTA:** Si selecciona esta opción, puede proteger el archivo comprimido con una contraseña. Puede ingresar una contraseña para proteger el archivo mediante la opción **Contraseña para archivo Zip**.
 - **Activado:** seleccione esta opción para permitir la importación de archivos SCP sin la ejecución de una revisión durante el tiempo de ejecución.

Temas:

- [Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa](#)
- [Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB](#)

Acceso a la interfaz de iDRAC por medio de la conexión USB directa

La función iDRAC Direct permite conectar una laptop al puerto USB de iDRAC de manera directa. Esta función permite interactuar directamente con las interfaces de iDRAC, como la interfaz web, RACADM y WSMAN, para lograr una administración y un mantenimiento avanzados de los servidores.

Para obtener una lista de los navegadores y los sistemas operativos compatibles, consulte *Notas de la versión de la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller* disponibles en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

NOTA: Si utiliza el sistema operativo Windows, quizás deba instalar un controlador RNDIS para usar esta función.

Para acceder a la interfaz de iDRAC por medio del puerto USB:

1. Apague las redes inalámbricas y desconéctelas de cualquier otra red de conexión permanente.
2. Asegúrese de que el puerto USB esté activado. Para obtener más información, consulte [Configuración de los valores de puerto de administración USB](#).
3. Espere a que la laptop obtenga la dirección IP 169.254.0.4. Es posible que la obtención de las direcciones IP tarde varios segundos. iDRAC obtiene la dirección IP 169.254.0.3.
4. Empiece a utilizar las interfaces de red de iDRAC, como la interfaz web, RACADM, Redfish o WSMAN. Por ejemplo, para acceder a la interfaz web de iDRAC, abra un navegador compatible y escriba la dirección *169.254.0.3* y presione Intro.
5. Cuando iDRAC utiliza el puerto USB, el indicador LED parpadea para indicar actividad. La frecuencia es de cuatro parpadeos por segundo.
6. Después de completar las acciones deseadas, desconecte el cable USB del sistema. El LED se apagará.

Configuración de iDRAC mediante el perfil de configuración del servidor en un dispositivo USB

Con el puerto de administración USB de iDRAC, se puede configurar iDRAC en el servidor. Configure los valores del puerto de administración USB en iDRAC, inserte el dispositivo USB que contiene el perfil de configuración del servidor y, a continuación, importe el perfil de configuración del servidor del dispositivo USB a iDRAC.

NOTA: Puede establecer los valores del puerto de administración USB mediante las interfaces de iDRAC solo si no hay ningún dispositivo USB conectado al servidor.

Configuración de los valores de puerto de administración USB

Puede habilitar o deshabilitar el puerto USB directo de iDRAC en el BIOS del sistema. Vaya a **BIOS del sistema > Dispositivos integrados**. Seleccione **Activar** para habilitar y **Desactivar** para deshabilitar el puerto USB directo de iDRAC.

En iDRAC, es necesario contar con el privilegio de control de servidor para configurar el puerto de administración USB. Cuando existe un dispositivo USB conectado, en la página **Inventario del sistema**, se muestra la información del dispositivo USB en la sección Inventario de hardware.

Se registra un suceso en los registros de Lifecycle Controller en las siguientes situaciones:

- El dispositivo se encuentra en modo automático o modo iDRAC y se inserta o se extrae el dispositivo USB.
- El modo de puerto de administración USB se modifica.
- El dispositivo se conmuta automáticamente de iDRAC a sistema operativo.
- El dispositivo se expulsa de iDRAC o de su sistema operativo.

Cuando un dispositivo excede los requisitos de alimentación según lo permitido por la especificación USB, el dispositivo se desconecta y se genera un suceso de sobrecarga con las siguientes propiedades:

- Categoría: condición del sistema
- Tipo: dispositivo USB
- Gravedad: advertencia
- Notificaciones permitidas: correo electrónico, captura SNMP, syslog remoto y sucesos WS
- Acciones: ninguna

Se muestra un mensaje de error y se registra en el registro de Lifecycle Controller en las siguientes situaciones:

- Se intenta configurar el puerto de administración USB sin el privilegio de usuario de control del servidor.
- iDRAC está usando un dispositivo USB y se intenta modificar el modo de puerto de administración USB.
- iDRAC está usando un dispositivo USB y se extrae el dispositivo.

Configuración de puerto de administración USB mediante la interfaz web

Para configurar el puerto USB:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración de iDRAC > Configuración > Configuración de USB de administración**.
2. El **Puerto de administración USB** se establece en Activado.
3. En el menú desplegable de Configuración **iDRAC administrada: SCP USB**, seleccione opciones para configurar un servidor mediante la importación de archivos de perfil de configuración del servidor almacenados en una unidad USB:
 - **Desactivado**
 - **Activado solamente cuando el servidor contiene configuraciones de credenciales predeterminadas.**
 - **Activado solo para archivos de configuración comprimidos**
 - **Activado**

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

NOTA: iDRAC9 le permite proteger con contraseña el archivo comprimido después de seleccionar Activado solo para archivos de configuración comprimidos para comprimir el archivo antes de importarlo. Puede ingresar una contraseña para proteger el archivo mediante la opción Contraseña para archivo Zip.

4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Configuración de puerto de administración USB mediante RACADM

Para configurar el puerto de administración USB, utilice los siguientes objetos y subcomandos RACADM:

- Para ver el estado del puerto USB:

```
racadm get iDRAC.USB.PortStatus
```

- Para ver la configuración del puerto USB:

```
racadm get iDRAC.USB.ManagementPortMode
```

- Para ver el inventario del dispositivo USB:

```
racadm hwinventory
```

- Para configurar por medio de la configuración de alertas de exceso de corriente:

```
racadm eventfilters
```

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración del puerto de administración de USB mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para configurar el puerto USB:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Se mostrará la página **Configuración de iDRAC. Configuración de medios y puertos USB**.
2. En el menú desplegable **iDRAC directo: XML de configuración USB**, seleccione opciones para configurar un servidor mediante la importación del perfil de configuración del servidor almacenado en una unidad USB:
 - **Desactivado**
 - **Activado mientras el servidor contiene configuraciones de credenciales predeterminadas solamente**
 - **Activado solo para archivos de configuración comprimidos**
 - **Activado**

Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de iDRAC*.

3. Haga clic en **Atrás**, después en **Terminar** y, a continuación, en **Sí** para aplicar la configuración.

Importación de un perfil de configuración del servidor desde un dispositivo USB

Asegúrese de crear un directorio en root de un dispositivo USB denominado `System_Configuration_XML` en el que se encuentren los archivos `config` y `control`:

- El perfil de configuración del servidor (SCP) se encuentra en el subdirectorio `System_Configuration_XML` bajo el directorio raíz del dispositivo USB. Este archivo contiene todos los pares valor-atributo del servidor. Esto incluye atributos de iDRAC, PERC, RAID y BIOS. Es posible editar este archivo para configurar cualquier atributo en el servidor. El nombre del archivo puede ser `<servicetag>-config.xml`, `<servicetag>-config.json`, `<modelnumber>-config.xml`, `<modelnumber>-config.json`, `config.xml` o `config.json`.
- Archivo de control: incluye parámetros para controlar la operación de importación y no contiene atributos de iDRAC ni de ningún otro componente del sistema. El archivo de control contiene tres parámetros:
 - Tipo de apagado: ordenado, forzado, sin reinicio.
 - Tiempo de espera (en segundos): 300 como mínimo y 3600 como máximo.
 - Estado de alimentación del host final: encendido o apagado.

Ejemplo de archivo `control.xml`:

```
<InstructionTable>
  <InstructionRow>
    <InstructionType>Configuration XML import Host control Instruction
    </InstructionType>
    <Instruction>ShutdownType</Instruction>
    <Value>NoReboot</Value>
    <ValuePossibilities>Graceful,Forced,NoReboot</ValuePossibilities>
  </InstructionRow>
  <InstructionRow>
    <InstructionType>Configuration XML import Host control Instruction
    </InstructionType>
    <Instruction>TimeToWait</Instruction>
    <Value>300</Value>
    <ValuePossibilities>Minimum value is 300 -Maximum value is
      3600 seconds.</ValuePossibilities>
  </InstructionRow>
  <InstructionRow>
    <InstructionType>Configuration XML import Host control Instruction
    </InstructionType>
    <Instruction>EndHostPowerState</Instruction>
    <Value>On</Value>
    <ValuePossibilities>On,Off</ValuePossibilities>
  </InstructionRow>
</InstructionTable>
```

Es necesario contar con el privilegio de control del servidor para realizar esta operación.

NOTA: Durante la importación del SCP, el cambio de los ajustes de administración de USB en el archivo de SCP tiene como resultado un trabajo con errores o un trabajo completado con errores. Puede comentar los atributos en el SCP para evitar errores.

Para importar el perfil de configuración del servidor desde el dispositivo USB hacia iDRAC:

1. Configure el módulo de administración USB:
 - Establezca **Modo de puerto de administración USB** en **Automático** o **iDRAC**.
 - Establezca el valor de **iDRAC administrado: configuración XML USB** en **Activado con credenciales predeterminadas** o **Activado**.

2. Inserte la memoria USB (que contiene los archivos `configuration.xml` y `control.xml`) en el puerto USB del iDRAC.

NOTA: En los archivos XML, se distinguen mayúsculas y minúsculas en el nombre y tipo de archivo. Asegúrese de que ambos estén en minúsculas.

3. El perfil de configuración del servidor se descubre en el dispositivo USB en el subdirectorio `System_Configuration_XML` bajo el directorio raíz del dispositivo USB. Se descubre en la secuencia que se indica a continuación:

- `<servicetag>-config.xml/<servicetag>-config.json`
- `<modelnum>-config.xml/<modelnum>-config.json`
- `config.xml/config.json`

4. Se inicia un trabajo de importación del perfil de configuración del servidor.
Si el perfil no se descubre, la operación se detiene.

Si **iDRAC administrado: configuración XML USB** se establece en **Activado con credenciales predeterminadas** y la contraseña de configuración del BIOS no es nula o si una de las cuentas de usuario de iDRAC se ha modificado, se muestra un mensaje de error y la operación se detiene.
5. El panel LCD y el indicador LED (si está presente) muestran el estado que indica que se inició un trabajo de importación.
6. Si existe una configuración que debe organizarse y **Tipo de apagado** se especifica como **Sin reinicio** en el archivo de control, se debe reiniciar el servidor para que los ajustes se configuren. De lo contrario, el servidor se reinicia y la configuración se aplica. Solo cuando el servidor ya está apagado, se aplica la configuración organizada en etapas aunque se establezca la opción **Sin reinicio**.
7. Una vez que se completa el trabajo de importación, el panel LCD o LED indica que el trabajo está completo. Si es necesario reiniciar el sistema, el panel LCD muestra el estado del trabajo como "En pausa, a la espera de reinicio".
8. Si el dispositivo USB queda insertado en el servidor, el resultado de la operación de importación se registra en el archivo `results.xml` en el dispositivo USB.

Mensajes de LCD

Si el panel LCD está disponible, se muestran los siguientes mensajes en una secuencia:


1. Importación: cuando el perfil de configuración del servidor se copia desde el dispositivo USB.
2. Aplicación: cuando el trabajo está en progreso.
3. Completado: cuando el trabajo se ha completado correctamente.
4. Completado con errores: cuando el trabajo se ha completado con errores.
5. Fallido: cuando el trabajo ha fallado.

Para obtener más detalles, consulte el archivo de resultados en el dispositivo USB.

Comportamiento de parpadeo de LED

Mediante el indicador LED de USB, se señala el estado de una operación de perfil de configuración de servidor que se está llevando a cabo con el puerto USB. Es posible que este LED no esté disponible en todos los sistemas.

- Luz verde fija: se está copiando el perfil de configuración del servidor desde el dispositivo USB.
- Luz verde parpadeante: el trabajo está en curso.
- Luz ámbar parpadeante: no se pudo realizar el trabajo o se completó con errores.
- Luz verde fija: el trabajo se ha completado correctamente.

 **NOTA:** En PowerEdge R840 y R940xa, si hay una pantalla LCD, el indicador LED de USB no parpadea mientras se está realizando una operación de importación con el puerto USB. Compruebe el estado de la operación en la pantalla LCD.

Archivo de resultados y registros

Se registra la siguiente información para la operación de importación:

- La importación automática desde USB se registra en el archivo de registro de Lifecycle Controller.
- Si el dispositivo USB queda insertado, los resultados del trabajo se registran en el archivo de resultados que se encuentra en la memoria USB.

Un archivo de resultados denominado `Results.xml` se actualiza o se crea en el subdirectorio con la siguiente información:

- Etiqueta de servicio: los datos se registran después de que la operación de importación ha devuelto un error o una identificación de trabajo.
- ID de trabajo: los datos se registran después de que la operación de importación ha devuelto una identificación de trabajo.
- Fecha de inicio y hora del trabajo: los datos se registran después de que la operación de importación ha devuelto una identificación de trabajo.
- Estado: los datos se registran cuando la operación de importación devuelve un error o cuando los resultados del trabajo están disponibles.

Uso de Quick Sync 2

Si ejecuta Dell OpenManage Mobile en un dispositivo móvil Android o iOS, puede acceder fácilmente al servidor directamente o a través de la consola OpenManage Essentials u OpenManage Enterprise (OME). Le permite revisar los detalles del servidor y el inventario; ver los registros de eventos del sistema y LC; obtener notificaciones automáticas en dispositivos móviles desde una consola OME; asignar la dirección IP y modificar la contraseña de iDRAC; configurar los atributos clave del BIOS; y tomar medidas correctivas según sea necesario. También puede realizar un ciclo de apagado y encendido en un servidor, acceder a la consola del sistema o acceder a la GUI de iDRAC.

OMM se puede descargar de forma gratuita desde la App Store de Apple o desde Google Play Store.

Debe instalar la aplicación OpenManage Mobile en el dispositivo móvil (admite dispositivos móviles con iOS 9.0+ y Android 5.0+) para administrar el servidor mediante la interfaz de Quick Sync 2 de iDRAC.

NOTA: Esta sección se muestra solo en aquellos servidores que tienen el módulo Quick Sync 2 en el lado izquierdo del rack.

NOTA: Esta función se admite actualmente en los dispositivos móviles con iOS de Apple y el sistema operativo Android.

En la versión actual, esta función está disponible en todos los servidores PowerEdge de 14.ª generación. Requiere el panel de control izquierdo de Quick Sync 2 (integrado en el **lado izquierdo del rack**) y dispositivos móviles con Bluetooth de bajo consumo (Wi-Fi, de manera opcional). Por lo tanto, es una venta incremental de hardware y las funcionalidades no dependen de las licencias de software de iDRAC.

NOTA: Para obtener más información sobre cómo configurar Quick Sync 2 en sistemas de plataforma MX, consulte la *OpenManage Enterprise Modular User's Guide* (Guía del usuario de OpenManage Enterprise Modular) y la *OpenManage Mobile User's Guide* (Guía del usuario de OpenManage Mobile) disponibles en **dell.com/support/manuals**.

Los procedimientos de configuración de Quick Sync 2 de iDRAC:

NOTA: No es válido para las plataformas MX.

Una vez Quick Sync esté configurado, active el botón de Quick Sync 2 en el panel de control izquierdo. Asegúrese de que la luz de Quick Sync 2 se encienda. Acceda a la información de Quick Sync 2 a través de un dispositivo móvil (Android 5.0+ o iOS 9.0+, OMM 2.0 o superior).

Con OpenManage Assistant, es posible:

- Ver información de inventario
- Ver información de supervisión
- Configurar los valores de red básicos de iDRAC

Para obtener más información acerca de OpenManage Mobile, consulte *Guía del usuario de Dell OpenManage Mobile* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>.

Temas:

- [Configuración de Quick Sync 2 de iDRAC](#)
- [Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC](#)

Configuración de Quick Sync 2 de iDRAC

Con la interfaz web de iDRAC, RACADM, WSMAN e iDRAC HII, se puede configurar la función de Quick Sync 2 de iDRAC para permitir el acceso al dispositivo móvil:

- **Acceso:** configúrelo a De lectura y escritura, Solo lectura y Desactivado. La opción predeterminada es De lectura y escritura.
- **Tiempo de espera:** configúrelo en Activado o Desactivado. La opción predeterminada es Activado.
- **Límite de tiempo de espera:** indica la hora después de la cual se desactiva el modo de Quick Sync 2. La opción Minutos está seleccionada de manera predeterminada. El valor predeterminado es 2 minutos. El rango se encuentra entre 2 y 60 minutos.
 1. Si lo activa, puede especificar una hora después de la cual el modo de Quick Sync 2 se apaga. Para activarlo, pulse el botón de activación de nuevo.
 2. Si lo desactiva, el temporizador no le permite ingresar un período de tiempo de espera agotado.

- **Autenticación de lectura:** se configura en Activado. Esta es la opción predeterminada.
- **Wi-Fi:** se configura en Activado. Esta es la opción predeterminada.

Para configurar los ajustes, debe contar con privilegio de control del servidor. No es necesario reiniciar el servidor para que los ajustes surtan efecto. Una vez configurado, puede activar el botón de Quick Sync 2 en el panel de control izquierdo. Asegúrese de que la luz de Quick Sync se encienda. A continuación, acceda a la información de Quick Sync desde un dispositivo móvil.

Se incluye una entrada en el registro de Lifecycle Controller cuando se modifica la configuración.

Configuración de los ajustes de la sincronización rápida 2 de la iDRAC mediante la interfaz web

Para configurar la sincronización rápida 2 de la iDRAC:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Systems Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > iDRAC Quick Sync (Sincronización rápida de la iDRAC)**.
2. En la sección **iDRAC Quick Sync (Sincronización rápida de la iDRAC)**, en el menú **Access (Acceso)**, seleccione una de las siguientes opciones para proporcionar acceso al dispositivo móvil Android o iOS:
 - Lectura/escritura
 - Solo lectura
 - Desactivado
3. Active el temporizador.
4. Especifique el valor de expiración de tiempo.
Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
5. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Configuración de los ajustes de iDRAC Quick Sync 2 mediante RACADM

Para configurar la función iDRAC Quick Sync 2, utilice los objetos racadm del grupo **System.QuickSync**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de los valores de sincronización rápida 2 de la iDRAC mediante la utilidad de configuración de la iDRAC

Para configurar la sincronización rápida 2 de la iDRAC:

1. En la interfaz gráfica del usuario de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Systems Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > iDRAC Quick Sync (Sincronización rápida de la iDRAC)**.
2. En la sección **Sincronización rápida del iDRAC:**
 - Especifique el nivel de acceso.
 - Active el tiempo de espera.
 - Especifique el límite de expiración de tiempo definido por el usuario (el rango es de 120 a 3600 segundos).
 Para obtener más información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**.
Se aplica la configuración.

Uso de dispositivos móviles para ver información de iDRAC

Para ver la información de la iDRAC desde el dispositivo móvil, consulte *Guía del usuario de Dell OpenManage Mobile* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals> para ver los pasos necesarios.

Administración de medios virtuales

iDRAC proporciona medios virtuales con un cliente basado en HTML5 con un archivo IMG e ISO local, compatibilidad con archivos ISO e IMG remotos. Los medios virtuales permiten que el servidor administrado tenga acceso a dispositivos de medios en la estación de administración o a imágenes ISO de CD/DVD que estén en un recurso compartido de red como si fueran dispositivos en el servidor administrado. Necesita el privilegio de Configuración de iDRAC para modificar la configuración.

A continuación, se presentan los atributos configurables:

- Medios conectados habilitados: habilitado/deshabilitado
- Modo de conexión: conexión automática, conectado y desconectado
- Máx. de sesiones: 1
- Sesiones activas: 1
- Cifrado de medios virtuales: habilitado (de manera predeterminada)
- Emulación de disco flexible: deshabilitado (de manera predeterminada)
- Inicio único: habilitado / deshabilitado
- Estado de conexión: conectado / desconectado

Mediante la función de medios virtuales se puede realizar lo siguiente:

- Acceder de manera remota a los medios conectados a un sistema remoto a través de la red
- Instalar aplicaciones
- Actualizar controladores
- Instalar un sistema operativo en el sistema administrado

Esta es una función con licencia para los servidores de estante y torre. Hay una sesión disponible con la licencia básica para los siguientes servidores blade: PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525 y PowerEdge M640.

Las características claves son las siguientes:

- Los medios virtuales son compatibles con unidades ópticas virtuales (CD/DVD) y unidades flash USB.
- Puede conectar a un sistema administrado una sola unidad flash USB, imagen o clave y una unidad óptica en la estación de administración. Entre las unidades ópticas compatibles, se incluyen un máximo de una unidad óptica disponible o un archivo de imagen ISO.

En la figura siguiente se muestra una configuración típica de medios virtuales.

- Todo medio virtual emula un dispositivo físico del sistema administrado.
- En sistemas administrados basados en Windows, las unidades de medios virtuales se montan automáticamente si están conectados y configurados con una letra de unidad.
- Con algunas configuraciones en los sistemas administrados basados en Linux, las unidades de medios virtuales no se montan automáticamente. Para montarlas manualmente, utilice el comando mount.
- Todas las solicitudes de acceso a la unidad virtual desde el sistema administrado se dirigen a la estación de administración a través de la red.
- Los dispositivos virtuales aparecen como dos unidades en el sistema administrado sin los medios que se están instalando en las unidades.
- Entre dos sistemas administrados se puede compartir la unidad CD/DVD (solo lectura) de la estación de administración, pero no un medio USB.
- Los medios virtuales requieren un ancho de banda de red mínimo disponible de 128 Kbps.
- Si se produce una conmutación por error LOM o NIC, es posible que se desconecte la sesión de medios virtuales.

Después de conectar una imagen de medios virtuales a través de la consola virtual, puede que la unidad no se muestre en el sistema operativo del host de Windows. Revise el administrador de dispositivos de Windows en búsqueda de cualquier dispositivo de almacenamiento masivo desconocido. Haga clic con el botón secundario en el dispositivo desconocido y actualice el controlador o seleccione la desinstalación del controlador. Windows reconoce el dispositivo después de desconectar y volver a conectar vMedia.

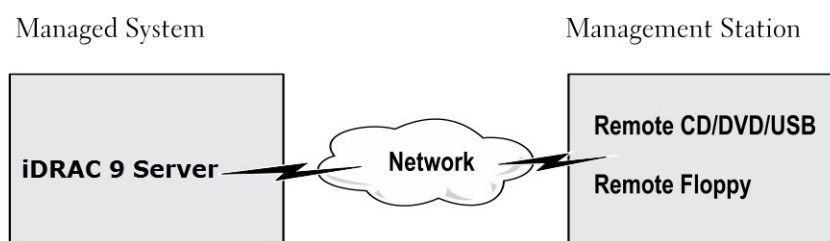


Ilustración 4. Configuración de medios virtuales

Temas:

- Unidades y dispositivos compatibles
- Configuración de medios virtuales
- Acceso a los medios virtuales
- Activación del inicio único para medios virtuales
- Remote File Share
- Configuración del orden de inicio a través del BIOS
- Cómo obtener acceso a los controladores

Unidades y dispositivos compatibles

En la tabla siguiente se enumeran las unidades compatibles a través de los medios virtuales.

Tabla 59. Unidades y dispositivos compatibles

Unidad	Medios de almacenamiento compatibles
Unidades ópticas virtuales	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo de imagen ISO • Archivo de imagen IMG
Unidades Flash USB	<ul style="list-style-type: none"> • Imagen de llave USB en el formato ISO9660

Configuración de medios virtuales

Configuración de medios virtuales mediante la interfaz web de iDRAC

Para configurar los valores de medios virtuales:

PRECAUCIÓN: No restablezca la iDRAC mientras ejecuta una sesión de medios virtuales. Si lo hace, es posible que se produzcan resultados no deseados, incluida la pérdida de datos.

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Virtual Media (Medios virtuales) > Attached Media (Medios conectados)**.
2. Especifique la configuración necesaria. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Configuración de medios virtuales mediante RACADM

Para configurar los medios virtuales, utilice el comando set con los objetos en el grupo **iDRAC.VirtualMedia**.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Configuración de medios virtuales mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Puede conectar, desconectar o conectar automáticamente medios virtuales mediante la utilidad de configuración de la iDRAC. Para hacerlo:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Se mostrará la página **Configuración de iDRAC.Configuración de medios y puertos USB**.
2. En la sección **Virtual Media (Medios virtuales)**, seleccione **Detach (Desconectar)**, **Attach (Conectar)** o **Auto attach (Conectar automáticamente)** en función de lo que necesite. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. Se configuran los valores de los medios virtuales.

Estado de medios conectados y respuesta del sistema

En la tabla siguiente se describe la respuesta del sistema en función de la configuración de medios conectados.

Tabla 60. Estado de medios conectados y respuesta del sistema

Estado de los medios conectados	Respuesta del sistema
Desconectar	No se puede asignar una imagen al sistema.
Conectar	Los medios se asignan, incluso cuando se cierre la Vista de cliente .
Conexión automática	Los medios se asignan cuando se abre la Vista de cliente y su asignación se anula cuando se cierra la Vista de cliente .

Configuración del servidor para ver los dispositivos virtuales en los medios virtuales

Es necesario configurar los siguientes ajustes en la estación de administración para habilitar la visualización de unidades vacías. Para ello, en el explorador de Windows, en el menú **Organizar**, haga clic en **Opciones de carpeta y de búsqueda**. En la ficha **Ver**, deseleccione la opción **Ocultar unidades vacías en la carpeta Equipo** y haga clic en **Aceptar**.

Acceso a los medios virtuales

Puede acceder a los medios virtuales utilizando o no la consola virtual. Antes de acceder a los medios virtuales, asegúrese de configurar los navegadores web.

Los medios virtuales y RFS se excluyen mutuamente. Si la conexión del RFS se activa e intenta iniciar el cliente de medios virtuales, aparecerá el siguiente mensaje de error: *Los medios virtuales no están disponibles actualmente. Hay una sesión de medios virtuales o recurso compartido de archivos remoto en uso.*

Los medios virtuales y RFS se excluyen mutuamente. Si la conexión del RFS se activa e intenta iniciar el cliente de medios virtuales, aparecerá el siguiente mensaje de error: *Virtual Media is currently unavailable. A Virtual Media or Remote File Share session is in use. If virtual media connected first then user can able to connect RFS1 also.*

Si la conexión RFS no está activa e intenta ejecutar el cliente de medios virtuales, el cliente se ejecutará correctamente. Luego puede usar el cliente de medios virtuales para asignar dispositivos y archivos a las unidades virtuales de medios virtuales.

El archivo.img asignado a través de **Consola virtual > Medios virtuales o medios virtuales independientes** no soporta las operaciones de escritura en el SO del host.

Inicio de medios virtuales mediante la consola virtual

Antes de iniciar medios virtuales a través de la consola virtual, asegúrese de lo siguiente:

- La consola virtual está activada.
- El sistema está configurado para no ocultar unidades vacías: En el Explorador de Windows, vaya a **Opciones de carpeta**, borre la opción **Ocultar unidades vacías en la carpeta Equipo** y haga clic en **Aceptar**.

Para acceder a los medios virtuales mediante la consola virtual:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Consola virtual**. Aparece la página **Consola virtual**.
2. Haga clic en **Iniciar consola virtual**. Se inicia el **Visor de la consola virtual**.
3. Haga clic en **Medios virtuales > Conectar medios virtuales**. La sesión de medios virtuales se establece y el menú **Medios virtuales** muestra la lista de dispositivos disponibles para la asignación.

NOTA: La aplicación de la ventana **Visor de consola virtual** debe permanecer activa mientras accede a los medios virtuales.

Inicio de medios virtuales sin usar la consola virtual

Antes de iniciar los medios virtuales cuando la **Consola virtual** está deshabilitada, asegúrese de que el sistema esté configurado para mostrar las unidades vacías. Para ello, en Explorador de Windows, vaya a **Opciones de carpeta**, desactive la opción **Ocultar las unidades vacías en la carpeta Mi PC** y haga clic en **Aceptar**.

Realice lo siguiente para acceder a los medios virtuales cuando la consola virtual está desactivada:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Medios virtuales**.
2. Haga clic en **Conectar medios virtuales**.

De manera alternativa, también puede iniciar los medios virtuales si realiza los siguientes pasos:

1. Vaya a **Configuración > Consola virtual**.
2. Haga clic en **Iniciar Consola virtual**. Aparece el mensaje siguiente:

```
Virtual Console has been disabled. Do you want to continue using Virtual Media redirection?
```

3. Haga clic en **Aceptar**. Aparece la ventana **Medios virtuales**.
4. Desde el menú **Medios virtuales**, haga clic en **Asignar CD/DVD** o **Asignar disco extraíble**. Para obtener más información, consulte [Asignación de unidad virtual](#).
5. **Estadísticas de medios virtuales** muestra la lista de unidades de destino, la asignación, el estado (solo lectura o no), la duración de la conexión, los bytes de lectura/escritura y la velocidad de transferencia.

NOTA: Las letras de unidad de los dispositivos virtuales en el sistema administrado no coinciden con las letras de unidades físicas en la estación de administración.

NOTA: Es posible que los medios virtuales no funcionen correctamente en sistemas que ejecutan el sistema operativo Windows configurados con la seguridad mejorada de Internet Explorer. Para resolver este problema, consulte la documentación del sistema operativo de Microsoft o comuníquese con el administrador del sistema.

Adición de imágenes de medios virtuales

Puede crear una imagen de medios de la carpeta remota y montarla como un dispositivo USB conectado al sistema operativo del servidor. Para agregar las imágenes de medios virtuales:

1. Haga clic en **Medios virtuales > Crear imagen...**
2. En el campo **Carpeta de origen**, haga clic en **Examinar** y vaya a la carpeta o al directorio que se utilizará como origen para el archivo de imagen. El archivo de imagen se encuentra en la estación de administración o en la unidad C: del sistema administrado.
3. En el campo **Nombre de archivo de imagen** aparecerá la ruta de acceso predeterminada para almacenar los archivos de imagen creados (por lo general, el directorio del escritorio). Para cambiar esta ubicación, haga clic en **Examinar** y especifique una ubicación.
4. Haga clic en **Crear imagen**.

Se inicia el proceso de creación de la imagen. Si la ubicación del archivo de imagen está dentro de la carpeta de origen, aparecerá un mensaje de advertencia para indicar que la creación de la imagen no puede continuar porque la ubicación del archivo de imagen

dentro de la carpeta de origen provocará un lazo infinito. Si la ubicación del archivo de imagen no está dentro de la carpeta de origen, la creación de la imagen continúa.

Cuando se cree la imagen, aparecerá un mensaje para indicarlo.

5. Haga clic en **Finalizar**.

Se crea la imagen.

Cuando una carpeta se agrega como imagen, se crea un archivo **.img** en el escritorio de la estación de administración desde la que se utiliza esta función. Si se mueve o elimina este archivo **.img**, la anotación correspondiente para esta carpeta en el menú **Medios virtuales** no funciona. Por tanto, es recomendable no mover ni eliminar el archivo **.img** mientras se usa la *imagen*. No obstante, el archivo **.img** se puede eliminar después de que se deselecciona la entrada pertinente y esta se quita mediante la opción **Quitar imagen** para quitar la anotación.

Visualización de los detalles del dispositivo virtual

Para ver los detalles del dispositivo virtual, haga clic en **Tools (Herramientas) > Stats (Estadísticas)** en el visor de la consola virtual. En la ventana **Estadísticas**, la sección **Medios virtuales** muestra los dispositivos virtuales asignados y la actividad de lectura/escritura de cada dispositivo. Si los medios virtuales están conectados, se visualiza esta información. Si los medios virtuales no están conectados, aparece el mensaje "Medios virtuales no conectados".

Si los medios virtuales se inician sin utilizar la consola virtual, la sección **Medios virtuales** aparece como un cuadro de diálogo. Proporciona información acerca de los dispositivos asignados.

Restablecimiento de USB

Para restablecer el dispositivo USB:

1. En el visor de la consola virtual, haga clic en **Herramientas > Estadísticas**. Aparece la ventana **Estadísticas**.
2. En **Medios virtuales**, haga clic en **Restablecimiento de USB**. Aparece un mensaje que indica al usuario que el restablecimiento de la conexión USB puede afectar a todas las entradas del dispositivo de entrada, incluidos los medios virtuales, el teclado y el mouse.
3. Haga clic en **Yes (Sí)**. Se restablece el USB.

NOTA: Los medios virtuales de iDRAC no finalizan ni siquiera después de cerrar la sesión de la interfaz web de iDRAC.

Asignación de la unidad virtual

Para asignar la unidad virtual:

NOTA: Mientras utiliza medios virtuales, debe disponer de privilegios de administración para asignar una unidad flash USB o un DVD de sistema operativo (que esté conectado a la estación de administración). Para asignar las unidades, inicie Internet Explorer como administrador o agregue la dirección IP de la iDRAC a la lista de sitios de confianza.

1. Para establecer una sesión de medios virtuales, en el menú **Medios virtuales** haga clic en **Conectar medios virtuales**. Por cada dispositivo disponible para asignar desde el servidor host, aparecerá un elemento en el menú **Medios virtuales**. El elemento de menú recibe un nombre acorde al tipo de dispositivo, por ejemplo:
 - Asignar CD/DVD
 - Asignar disco extraíble
 - Asignar dispositivo externo

La opción **Asignar DVD/CD** se puede usar para archivos ISO y la opción **Asignar disco extraíble** puede utilizarse para imágenes con medios virtuales basados en eHTML5. La opción **Asignar dispositivo externo** se puede usar para asignar unidades USB físicas.

NOTA:

- No puede asignar medios físicos, como las unidades USB, CD o DVD mediante la consola virtual basada en HTML5.
- No es posible asignar las memorias USB como discos de medios virtuales mediante la consola virtual o los medios virtuales en una sesión de RDP.
- No puede asignar medios físicos con formato NTFS en medios extraíbles ehtml; utilice dispositivos FAT o exFAT

- Haga clic en el tipo de dispositivo que desea asignar.

NOTA: Se muestra la sesión activa si hay una sesión de medios virtuales activa actualmente desde la sesión de la interfaz web actual, desde otra sesión de interfaz web.

- En el campo **Unidad/archivo de imagen**, seleccione el dispositivo de la lista desplegable.

La lista contiene todos los dispositivos disponibles (no asignados) que puede asignar (CD/DVD y disco extraíble) y los tipos de archivo de imagen que puede asignar (ISO o IMG). Los archivos de imagen están ubicados en el directorio predeterminado de archivos de imagen (por lo general, el escritorio del usuario). Si el dispositivo no está disponible en la lista desplegable, haga clic en **Explorar** para especificar el dispositivo.

El tipo de archivo correcto para CD/DVD es ISO y para disco extraíble es IMG.

Si la imagen se crea en la ruta de acceso predeterminada (Escritorio), cuando seleccione **Asignar disco extraíble**, la imagen creada estará disponible para la selección en el menú desplegable.

Si crea la imagen en una ubicación diferente, cuando seleccione **Asignar disco extraíble**, la imagen creada no estará disponible para la selección en el menú desplegable. Haga clic en **Examinar** para especificar la imagen.

NOTA: La emulación de disco flexible no se admite en el plug-in de ehtml5.

- Seleccione **Solo lectura** para asignar dispositivos aptos para escritura como de solo lectura.

Para los dispositivos de CD/DVD, esta opción está activada de manera predeterminada y no puede desactivarla.

NOTA: Los archivos ISO e IMG se asignan como archivos de solo lectura si los asigna mediante la consola virtual de HTML5.

- Haga clic en **Asignar dispositivo** para asignar el dispositivo al servidor host.

Después de asignar el dispositivo/archivo, el nombre de su elemento de menú de **Medios virtuales** cambia para indicar el nombre del dispositivo. Por ejemplo, si el dispositivo de CD/DVD se asigna a un archivo de imagen llamado `foo.iso`, el elemento de menú de CD/DVD del menú de Medios virtuales se denomina **foo.iso asignado a CD/DVD**. La marca de verificación en dicho menú indica que está asignado.

Visualización de las unidades virtuales correctas para la asignación

En una estación de administración basada en Linux, la ventana **Ciente** de medios virtuales puede mostrar discos extraíbles que no forman parte de la estación de administración. Para asegurarse de que las unidades virtuales correctas estén disponibles para la asignación, debe habilitar el ajuste de puerto para la unidad de disco duro SATA conectada. Para hacerlo:

- Reinicie el sistema operativo en la estación de administración. Durante la POST, presione <F2> para entrar a **Configuración del sistema**.
- Vaya a **Configuración de SATA**. Aparecerán los detalles del puerto.
- Active los puertos que están presentes en el disco duro y conectados a él.
- Acceda a la ventana **Ciente** de medios virtuales. Muestra las unidades correctas que se pueden asignar.

Borrado de la caché de Java

En caso de que se produzcan errores inesperados durante el uso de USB, borre la caché de Java. Siga los pasos que se indican a continuación para borrar la caché de Java:

- En el panel de control de Java, en la pestaña **General**, haga clic en **Ajustes** en la sección **Archivos temporales de Internet**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Ajustes de archivos temporales**.
- Haga clic en **Eliminar archivos** en el cuadro de diálogo Ajustes de archivos temporales. Aparecerá el cuadro de diálogo **Eliminar archivos y aplicaciones**.
- Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Eliminar archivos y aplicaciones**. Con esto se eliminan todas las aplicaciones y los applets descargados de la caché.
- Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Ajustes de archivos temporales**. Si desea eliminar una aplicación y un applet específicos de la caché, haga clic en las opciones Ver aplicación y Ver applet respectivamente.

Anulación de la asignación de la unidad virtual

Para anular la asignación de la unidad virtual:

1. Desde el menú **Medios virtuales** realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Haga clic en el dispositivo que desea desasignar.
- Haga clic en **Desconectar medios virtuales**.

Aparecerá un mensaje solicitando confirmación.

2. Haga clic en **Yes (Sí)**.

La marca de verificación para ese elemento de menú desaparecerá para indicar que no está asignado al servidor host.

NOTA: Después de desasignar un dispositivo USB conectado a vKVM desde un sistema cliente que ejecuta el sistema operativo Macintosh, es posible que el dispositivo no asignado no esté disponible en el cliente. Reinicie el sistema o monte manualmente el dispositivo en el sistema cliente para verlo.

NOTA: Para desasignar una unidad DVD virtual en el sistema operativo Linux, desmonte la unidad y expúlsela.

Activación del inicio único para medios virtuales

Puede cambiar el orden de inicio solamente después de conectar un dispositivo de medios virtuales remoto.

Antes de activar la opción de inicio único, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone del privilegio *Configurar usuario*.
- Asigne las unidades locales o virtuales (CD/DVD, disco flexible o dispositivo Flash USB) con los medios o la imagen de inicio mediante las opciones de medios virtuales
- Los medios virtuales deben estar en el estado *Conectado* para que las unidades virtuales aparezcan en la secuencia de inicio.

Para activar la opción de inicio único e iniciar el sistema administrado desde los medios virtuales:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Información general > Servidor > Medios conectados**.
2. En **Medios virtuales**, seleccione la opción **Activar el inicio una vez** y haga clic en **Aplicar**.
3. Encienda el sistema administrado y presione **<F2>** durante el inicio.
4. Cambie la secuencia de inicio para iniciar desde el dispositivo de medios virtuales remoto.
5. Reinicie el servidor.
El sistema administrado se inicia una vez desde los medios virtuales.

Remote File Share

This feature is available only with the iDRAC Enterprise or Datacenter license.

RFS mounts are capable of Read Write attribute changes and it is supported from racadm/redfish only

Remote File Share 1 (RFS1)

The Remote File Share 1 (RFS1) feature uses the Virtual Media Implementation in iDRAC.

When an image file is mounted using the RFS1 feature, both the Virtual Media virtual disk drives are visible to the host operating system. If an **.img** file is mapped, and then the floppy/hard disk Virtual drive is used to present the image file to the operating system. If an **.iso** file is mapped, and then the CD/DVD Virtual drive is used to present the image file to the operating system. The unused Virtual drive appears as an empty drive to the operating system. The Virtual Media client can map images or hard drives to both Virtual drives, but RFS can use only one at a time. RFS and Virtual Media features are mutually exclusive.

NOTE:

- RFS1 appears as Virtual Optical or Floppy Drive when there is no active Virtual Media Session, based on image attached.
- RFS1 appears as Virtual Network File 1 when there is active Virtual Media Session, as Virtual Optical Drive and Virtual Floppy Drives are consumed with Virtual Media.

Enter all the required information and click **Connect** to connect to the RFS1. To disconnect from RFS1, click **Disconnect**. To know more about the required field information, please see *Online Help* in iDRAC GUI.

NOTE:

- iDRAC timeout for RFS connect is 55 s. If any connection takes longer than 55 s, you may get Timeout error.
- Basic auth and Digest auth for HTTP/HTTPS shares are supported.

- **Connect** is disabled if the RFS feature is not licensed. **Disconnect** option is always available regardless of the license status. Click **Disconnect** to disconnect an existing RFS connection.

Scenarios

- If the Virtual Media client has not been launched and if you attempt to establish an RFS connection, the connection is established, and the Remote image is available to the host operating system.
- If the RFS connection is not active and if you attempt to launch the Virtual Media client, the client launches successfully. You can then use the Virtual Media client to map devices and files to the Virtual Media virtual drives.
- If the RFS1 Session is active, and you attempt to establish an vMedia connection, then vMedia Connection is denied.
- If the Virtual Media client is active, and you attempt to establish an RFS connection, it is possible that the Virtual Optical Drive/Virtual Floppy assigned to Virtual media and Virtual Network File1 gets assigned to RFS.

Remote File Share 2 (RFS2)

RFS2 is only supported from release version 6.00.02.00 onwards.

NOTE: RFS2 is not supported for PowerEdge R6415, PowerEdge R7415, and PowerEdge R7425 servers.

The Remote File Share 2 (RFS2) is independent of RFS1 and Virtual media. RFS2 has its own copy of attributes independent of RFS1. The RFS2 image option has the same behavior as the existing RFS1 on all the iDRAC interfaces. Both are allowed to connect/disconnect independently. RFS2 is controlled using Enabled/Disabled and Attach Mode RFS2 attributes.

To boot with RFS2 Virtual Network File 2, select **Virtual Network File 2** from boot options. Virtual Media Boot Once has no impact on RFS2 when enabled.

Enter the required information and click **Connect** to connect to RFS2, and click **Disconnect** to disconnect from RFS2.

NOTE: When you upload/delete HTTPS certificate in RFS1, the certificate is uploaded/deleted in RFS2 as well. Because this certificate is for iDRAC's identity, and it remains same for multiple RFS or any shared connections.

The connection status for RFS is available in iDRAC log. Once connected, an RFS-mounted virtual drive does not disconnect even if you log out from iDRAC. The RFS connection is closed if iDRAC is reset or the network connection is dropped. The Web interface and command-line options are also available in CMCOME Modular and iDRAC to close the RFS connection. The RFS connection from CMC always overrides an existing RFS mount in iDRAC.

If you update the iDRAC firmware while there is an active RFS connection and the Virtual Media Attach Mode is set to **Attach** or **Auto Attach**, the iDRAC attempts to reestablish the RFS connection after the firmware upgrade is completed, and the iDRAC reboots.

If you update the iDRAC firmware while there is an active RFS connection and the Virtual Media Attach Mode is set to **Detach**, the iDRAC does not attempt to reestablish the RFS connection after the firmware upgrade is completed, and the iDRAC reboots.

NOTE:

- CIFS and NFS support both IPv4 and IPv6 addresses.
- While connecting to a remote file share using IPv6 by providing an FQDN, IPv4 must be disabled on the HTTPS server.
- When the iDRAC is configured with both IPv4 and IPv6, the DNS server can contain records associating the iDRAC hostname to both addresses. If IPv4 option is disabled in iDRAC, then iDRAC may not be able to access the external IPv6 share. This is because the DNS server may still contain IPv4 records, and DNS name resolution can return the IPv4 address. In such cases, it is recommended to delete the IPv4 DNS records from the DNS server, when disabling IPv4 option in iDRAC.
- If you are using CIFS and are part of an Active Directory domain, enter the domain name with the IP address in the image file path.
- If you want to access a file from an NFS share, configure the following share permissions. These permissions are required because iDRAC interfaces run in non-root mode.
 - Linux: Ensure that the share permissions are set to at least **Read** for the **Others** account.
 - Windows: Go to the **Security** tab of the share properties and add **Everyone** to **Groups or user names** field with **Read & execute** privilege.
- If ESXi is running on the managed system and if you mount a floppy image (.img) using RFS, the connected floppy image is not available to the ESXi operating system.
- iDRAC vFlash feature and RFS are not related.
- Only English ASCII characters are supported in network share file paths.
- The OS drive eject feature is not supported when virtual media is connected using RFS.
- RFS through HTTP or HTTPS feature is not available on CMC web interface.
- RFS may get disconnected when iDRAC IP is not reachable for more than 1 minute. Try to remount once the network is up.

- While specifying the network share settings, it is recommended to avoid special characters for username, and password or percent encode the special characters.
- The following characters are supported for **User Name**, **Password**, and the **Image File Path** fields:
 - A-Z
 - a-z
 - 0-9
 - Special characters: . _ - ? < > / \ : * | @
 - Whitespace
- For HTTP, do not use the following characters: ! @ # % ^. These characters are supported on other share types. However, to maintain compatibility, use the recommended characters

Folder Mount through RFS

Starting from iDRAC release 6.10.00.00, iDRAC supports folder mount directly through RFS. This feature allows you to attach folder directly without converting to ISO/IMG File.

NOTE:

- This feature is available with the iDRAC Enterprise or Datacenter license.
- This feature is only supported in iDRAC with memory 1GB or more.
- Folder attach is possible only through NFS and CIFS share. HTTP/HTTPS share is not supported.
- The size of the NFS/CIFS Folder to be attached is limited to 1GB and maximum number of sub-folders is limited to 1000.
- It is not possible to map an empty folder.

Following scenarios explain how RFS1 and RFS2 are listed in BIOS Boot order:

Scenario 1:

If Virtual media is already attached using virtual console, BIOS boot order reports devices as **Virtual Optical** or **Virtual Floppy Drive** depending on the image type. When RFS 1 device is attached, BIOS boot order reports it as **Virtual Network File 1**. For RFS 2 device, BIOS boot order reports it as **Virtual Network File 2**.

Scenario 2:

When no virtual media is attached, and you attach RFS 1 device, BIOS boot order reports it as **Virtual Optical** or **Virtual Floppy Drive** depending on image type. When you attach RFS 2 device, BIOS boot order reports it as **Virtual Network File 2**.

Scenario 3

When Virtual Media is not connected, and RFS1 is attached:

- Virtual Optical Drive for ISO image
- Virtual Floppy Drive For IMG image

virtual Media session is going to be blocked as RFS1 session is active.

When Virtual Media is connected and RFS1 is attached, RFS1 is listed as Virtual Network File 1 for both ISO/IMG Image. This is to maintain compatibility with existing vMedia and RFS, which allows only one at a time. RFS2 is listed as **Virtual Network File 2** irrespective of Virtual Media and RFS1.

Configuración del orden de inicio a través del BIOS

Mediante la utilidad de configuración del BIOS del sistema puede establecer el sistema administrado para que se inicie desde unidades ópticas virtuales o unidades de disco flexible virtuales.

 **NOTA:** Si cambia los medios virtuales mientras están conectados, podría detenerse la secuencia de inicio del sistema.

Para activar el sistema administrado para que se inicie:

1. Inicie el sistema administrado.
2. Presione <F2> para abrir la página **Configuración del sistema**.
3. Vaya a **Configuración del BIOS del sistema > Configuración de inicio > Configuración de inicio del BIOS > Secuencia de inicio**.
En la ventana emergente, las unidades ópticas virtuales, las unidades de disquete virtuales, el archivo de red virtual 1 y el archivo de red virtual 2 se muestran con los dispositivos de arranque estándar.

4. Asegúrese de que la unidad virtual esté habilitada y que aparezca como el primer dispositivo con medios de arranque. Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para modificar el orden de arranque.
5. Haga clic en **Aceptar**, vuelva a **Configuración del BIOS del sistema** y haga clic en **Terminar**.
6. Haga clic en **Sí** para guardar los cambios y salir.

El sistema administrado reinicia.

El sistema administrado intenta iniciarse a partir de un dispositivo de arranque según el orden de arranque. Si el dispositivo virtual está conectado y hay un medio de arranque, el sistema se iniciará en el dispositivo virtual. De lo contrario, el sistema pasará por alto el dispositivo, como un dispositivo físico sin medios de arranque.

Cómo obtener acceso a los controladores

Los servidores Dell PowerEdge tienen todos los controladores de sistema operativo soportados incorporados en la memoria flash del sistema. Con iDRAC, puede montar o desmontar fácilmente los controladores para implementar el sistema operativo en el servidor.

Realice lo siguiente para montar los controladores:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Medios virtuales**.
2. Haga clic en **Montar controladores**.
3. Seleccione el sistema operativo en la ventana emergente y, a continuación, haga clic en **Montar controladores**.

 **NOTA:** La duración de exposición predeterminada es de 18 horas.

Realice lo siguiente para desmontar los controladores luego de finalizar el montaje:

1. Vaya a **Configuración > Medios virtuales**.
2. Haga clic en **Desmontar controladores**.
3. Haga clic en **Aceptar** en la ventana emergente.

 **NOTA:** Es posible que no se muestre la opción **Montar controladores** si el paquete de controladores no está disponible en el sistema. Asegúrese de descargar e instalar el paquete de controladores más reciente desde <https://www.dell.com/support>.

Administración de la tarjeta vFlash SD

NOTA: vFlash es compatible con los servidores de plataforma AMD.

La tarjeta vFlash SD es una tarjeta Secure Digital (SD) que se puede pedir e instalar de fábrica. Puede utilizar una tarjeta con un máximo de 16 GB de capacidad. Después de insertar la tarjeta, debe habilitar la funcionalidad vFlash para crear y administrar particiones. La función vFlash requiere licencia.

NOTA: No hay limitación del tamaño de la tarjeta SD, puede abrir y reemplazar la tarjeta SD instalada de fábrica por una tarjeta SD de mayor capacidad. Dado que vFlash utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño del archivo se limita a 4 GB.

Si la tarjeta no está disponible en la ranura de tarjeta vFlash SD del sistema, aparecerá el siguiente mensaje de error en la interfaz web de iDRAC, en **Descripción general > Servidor > vFlash:**

SD card not detected. Please insert an SD card of size 256MB or greater.

NOTA: Asegúrese de insertar una tarjeta SD vFlash compatible en la ranura para tarjetas vFlash iDRAC. Si inserta una tarjeta SD no compatible, se muestra el siguiente mensaje de error al inicializar la tarjeta: *se produjo un error al inicializar la tarjeta SD.*

Las características claves son las siguientes:

- Proporciona espacio de almacenamiento y emula dispositivos USB.
- Se pueden crear hasta 16 particiones. Estas particiones, cuando se conectan, se exponen al sistema como una unidad de disco flexible virtual, una unidad de disco duro o una unidad de CD/DVD según el modo de emulación seleccionado.
- Se pueden crear particiones a partir de tipos de sistemas de archivos admitidos. Se admite el formato **.img** para discos flexibles, el formato **.iso** para CD/DVD y los formatos **.iso** e **.img** para los tipos de emulación de disco duro.
- Se pueden crear dispositivos USB de inicio.
- Se puede realizar un inicio único en un dispositivo USB emulado.

NOTA: Es posible que una licencia de vFlash venza durante una operación de vFlash. Si sucede esto, las operaciones de vFlash en curso se completan normalmente.

NOTA: Si está activado el modo FIPS, no es posible realizar acciones vFlash.

Temas:

- [Configuración de la tarjeta SD vFlash](#)
- [Administración de las particiones vFlash](#)

Configuración de la tarjeta SD vFlash

Antes de configurar vFlash, asegúrese de que la tarjeta vFlash SD esté instalada en el sistema. Para obtener información sobre cómo instalar y quitar la tarjeta del sistema, consulte *Manual de instalación y servicio* disponible en <https://www.dell.com/poweredgemanuals>.

NOTA: Es necesario tener privilegios de acceso a los medios virtuales para activar o desactivar la funcionalidad vFlash y para inicializar la tarjeta.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD

Una vez activada la función vFlash, se pueden ver las propiedades de la tarjeta SD mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD mediante la interfaz web

Para ver las propiedades de la tarjeta SD vFlash, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash**. Aparecerá la página de propiedades de la tarjeta. Para obtener información acerca de las propiedades que se muestran, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD mediante RACADM

Para ver las propiedades de la tarjeta SD vFlash mediante RACADM, utilice el comando `get` con los siguientes objetos:

- `iDRAC.vflashsd.AvailableSize`
- `iDRAC.vflashsd.Health`
- `iDRAC.vflashsd.Licensed`
- `iDRAC.vflashsd.Size`
- `iDRAC.vflashsd.WriteProtect`

Para obtener más información acerca de estos objetos, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Visualización de las propiedades de la tarjeta vFlash SD mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para ver las propiedades de la tarjeta SD vFlash, en **iDRAC Settings Utility (Utilidad de configuración de la iDRAC)**, vaya a **Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)**. Aparecerá la página **Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)** con las propiedades. Para obtener información sobre las propiedades que aparecen, consulte la *Ayuda en línea de la utilidad de configuración de la iDRAC*.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash

Debe activar la funcionalidad vFlash para realizar la administración de particiones.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash mediante la interfaz web

Para activar o desactivar la funcionalidad vFlash:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash**. Aparece la página **Propiedades de la tarjeta SD**.
2. Seleccione o deseleccione la opción **vFlash Enabled (vFlash habilitado)** para activar o desactivar la funcionalidad vFlash. Si una partición vFlash está conectada, no podrá desactivar vFlash y aparecerá un mensaje de error.

NOTA: Si se desactiva la funcionalidad vFlash, no se muestran las propiedades de la tarjeta SD.

3. Haga clic en **Aplicar**. La funcionalidad vFlash se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash mediante RACADM

Para activar o desactivar la funcionalidad vFlash mediante RACADM:

```
racadm set iDRAC.vflashsd.Enable [n]
```

`n=0`

Desactivado

`n=1`

Activado

NOTA: El comando RACADM solo funcionará si hay una tarjeta SD vFlash presente. Si no hay una tarjeta presente, aparece el siguiente mensaje: *ERROR: SD Card not present (ERROR: Tarjeta SD ausente)*.


Activación o desactivación de la funcionalidad vFlash mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para activar o desactivar la funcionalidad vFlash:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Aparecerá la página **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)**.
2. En la sección **Medios vFlash**, seleccione **Activado** para activar la funcionalidad vFlash o **Desactivado** para desactivarla.
3. Haga clic en **Atrás**, en **Terminar** y, a continuación, en **Sí**. La funcionalidad vFlash se activa o desactiva según la opción seleccionada.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD

La operación de inicialización reformatea la tarjeta SD y configura la información inicial vFlash en la tarjeta.

 **NOTA:** Si la tarjeta SD está protegida contra escritura, la opción Inicializar estará desactivada.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD mediante la interfaz web

Para iniciar la tarjeta vFlash SD:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash**. Aparece la página **Propiedades de la tarjeta SD**.
2. Active **vFLASH** y haga clic en **Inicializar**.
Todo el contenido existente se quita y la tarjeta se vuelve a formatear con la información del nuevo sistema vFlash.
Si hay alguna partición vFlash conectada, la operación de inicialización falla y aparece un mensaje de error.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD mediante RACADM

Para inicializar la tarjeta vFlash SD mediante RACADM:

```
racadm set iDRAC.vflashsd.Initialized 1
```

Se eliminan todas las particiones existentes y la tarjeta se reformatea.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Inicialización de la tarjeta vFlash SD mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para inicializar la tarjeta vFlash SD mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. En la utilidad de configuración de iDRAC, vaya a **Configuración de medios y puertos USB**. Aparecerá la página **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)**.
2. Haga clic en **Inicializar vFlash**.
3. Haga clic en **Yes (Sí)**. Se iniciará la operación de inicialización.
4. Haga clic en **Back (Atrás)** y vaya a la misma página **iDRAC Settings (Configuración de la iDRAC) Media and USB Port Settings (Configuración de medios y puertos USB)** para ver el mensaje de que la operación se ha realizado correctamente. Todo el contenido existente se quita y la tarjeta se vuelve a formatear con la información del nuevo sistema vFlash.

Obtención del último estado mediante RACADM

Para obtener el estado del último comando initialize enviado a la tarjeta SD vFlash:

1. Abra una consola SSH o de comunicación en serie al sistema e inicie sesión.
2. Ingrese el comando: `racadm vFlashsd status`
Se muestra el estado de los comandos enviados a la tarjeta SD.

3. Para obtener el último estado de todas las particiones de vFlash, utilice el comando: `racadm vflashpartition status -a`
4. Para obtener el último estado de una partición en particular, utilice el comando: `racadm vflashpartition status -i (index)`

i **NOTA:** Si se reinicia iDRAC, se perderá el estado de la última operación de partición.

Administración de las particiones vFlash

Puede realizar lo siguiente mediante la interfaz web de iDRAC o RACADM:

i **NOTA:** Un administrador puede realizar todas las operaciones en las particiones vFlash. De otro modo, debe disponer del privilegio **Access Virtual Media (Acceder a los medios virtuales)** para crear, eliminar, formatear, conectar, desconectar o copiar el contenido de la partición.

- Creación de una partición vacía
- Creación de una partición mediante un archivo de imagen
- Formateo de una partición
- Visualización de las particiones disponibles
- Modificación de una partición
- Conexión o desconexión de particiones
- Eliminación de las particiones existentes
- Descarga del contenido de una partición
- Inicio de una partición

i **NOTA:** Si hace clic en cualquier opción de las páginas vFlash cuando una aplicación utiliza vFlash (como WSMAN, la utilidad de configuración de la iDRAC o RACADM), o si desea desplazarse a otra página de la interfaz gráfica del usuario, es posible que la iDRAC muestre el siguiente mensaje: `vFlash is currently in use by another process. Try again after some time` (Otro proceso está utilizando vFlash en este momento. Intente de nuevo más tarde).

La herramienta vFlash es capaz de crear particiones rápidamente cuando no hay otras operaciones de vFlash en curso, tal como el formateo, la conexión de particiones, etc. Por lo tanto, es recomendable primero crear todas las particiones antes de realizar otras operaciones de partición individuales.

Creación de una partición vacía

Una partición vacía, cuando está conectada al sistema, es similar a una unidad flash USB vacía. Puede crear particiones vacías en una tarjeta SD vFlash. Es posible crear particiones tipo *disquete* o *disco duro*. Las particiones tipo CD solo se admiten cuando se crean particiones mediante imágenes.

Antes de crear una partición vacía, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.
- La tarjeta está inicializada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Creación de una partición vacía mediante la interfaz web

Para crear una partición vFlash vacía:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Systems Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Create Empty Partition (Crear partición vacía)**. Aparece la página **Crear partición vacía**.
2. Especifique la información necesaria y haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Se creará una nueva partición vacía no formateada que, de manera predeterminada, es de solo lectura. Aparecerá una página que indica el porcentaje de progreso. Aparece un mensaje de error si:

- La tarjeta está protegida contra escritura.
- El nombre de la etiqueta coincide con la etiqueta de una partición existente.

- Se introduce un valor no entero para el tamaño de la partición, el valor excede el espacio disponible en la tarjeta o el tamaño de la partición es mayor que 4 GB.
- Ya se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Creación de una partición vacía mediante RACADM

Para crear una partición vacía:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de SSH o una consola en serie.
2. Ingrese el comando:

```
racadm vflashpartition create -i 1 -o drive1 -t empty -e HDD -f fat16 -s [n]
```

en el que [n] corresponde al tamaño de la partición.

De manera predeterminada, se crea una partición vacía con derechos de lectura y escritura.

Si el recurso compartido no se configura mediante el nombre de usuario o la contraseña, debe especificar los parámetros como

```
-u anonymous -p anonymous
```

Creación de una partición mediante un archivo de imagen

Puede crear una partición nueva en la tarjeta SD vFlash SD mediante un archivo de imagen (disponible en el formato **.img** o **.iso**). Las particiones son de tipos de emulación: disquete (**.img**), disco duro (**.img**) o CD (**.iso**). El tamaño de la partición creada es igual al tamaño del archivo de imagen.

Antes de crear una partición a partir de un archivo de image, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios Acceder a los medios virtuales.
 - La tarjeta está inicializada.
 - La tarjeta no está protegida contra escritura.
 - No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.
 - El tipo de imagen y el tipo de emulación coinciden.
- i** **NOTA:** La imagen cargada y el tipo de emulación deben coincidir. Existen problemas cuando la iDRAC emula un dispositivo con un tipo de imagen incorrecto. Por ejemplo, si la partición se crea mediante una imagen ISO y el tipo de emulación se especifica como disco duro, el BIOS no podrá iniciarse desde esta imagen.
- El tamaño del archivo de imagen es menor o igual que el espacio disponible en la tarjeta.
 - El tamaño del archivo de imagen debe ser menor o igual que 4 GB, ya que el tamaño máximo admitido de la partición es 4 GB. No obstante, cuando cree una partición mediante un navegador web, el tamaño de archivo de imagen debe ser menor que 2 GB.
- i** **NOTA:** La partición de vFlash es un archivo de imagen que se encuentra en un sistema de archivos FAT32. Por lo tanto, el archivo de imagen tiene la limitación de 4 GB.
- i** **NOTA:** La instalación de un sistema operativo completo no es compatible.

Creación de una partición mediante un archivo de imagen mediante la interfaz web

Para crear una partición vFlash mediante un archivo de imagen:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > Systems Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Create From Image (Crear a partir de imagen)**. Aparece la página **Crear partición a partir de archivo de imagen**.
2. Introduzca la información necesaria y haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Se creará una nueva partición. Para el tipo de emulación de CD, se crea una partición de solo lectura. Para los tipos de emulación de disquete o disco duro, se crea una partición de lectura y escritura. Aparece un mensaje de error si:

- La tarjeta está protegida contra escritura.

- El nombre de la etiqueta coincide con la etiqueta de una partición existente.
- El tamaño del archivo de imagen es mayor de 4 GB o excede el espacio disponible en la tarjeta.
- El archivo de imagen no existe o la extensión del archivo de imagen no es .img ni .iso.
- Ya se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Creación de una partición desde un archivo de imagen mediante RACADM

Para crear una partición a partir de un archivo de imagen mediante RACADM:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de SSH o una consola en serie.
2. Ingrese el comando

```
racadm vflashpartition create -i 1 -o drive1 -e HDD -t image -l //myserver/sharedfolder/
foo.iso -u root -p mypassword
```

De manera predeterminada, la partición creada otorga acceso de solo lectura. Este comando distingue mayúsculas de minúsculas en la extensión del nombre del archivo de imagen. Si la extensión del nombre del archivo está en mayúscula, por ejemplo, FOO.ISO en lugar de FOO.iso, el comando arroja un error de sintaxis.

NOTA: Esta función no se admite en RACADM local.

NOTA: No se admite la creación de una partición vFlash a partir de un archivo de imagen situado en un recurso compartido CFS o NFS habilitado para IPv6.

Si el recurso compartido no se configura mediante el nombre de usuario o la contraseña, debe especificar los parámetros como

```
-u anonymous -p anonymous
```

Formateo de una partición

Puede formatear una partición existente en la tarjeta SD vFlash en función del tipo de sistema de archivos. Los tipos de sistema de archivos compatibles son EXT2, EXT3, FAT16 y FAT32. Solo puede formatear particiones de tipo disco duro o disquete (no CD). No es posible formatear particiones de solo lectura.

Antes de crear una partición a partir de un archivo de imagen, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.
- La tarjeta está inicializada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Para formatear la partición vFlash:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Format (Formato)**.

Aparece la página **Formatear partición**.

2. Introduzca la información necesaria y haga clic en **Aplicar**.

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Aparece un mensaje de advertencia que indica que todos los datos de la partición se borrarán.

3. Haga clic en **OK** (Aceptar).

La partición seleccionada se formatea según el tipo de sistema de archivos especificado. Aparece un mensaje de error si:

- La tarjeta está protegida contra escritura.
- Ya se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Visualización de las particiones disponibles

Asegúrese de que la función vFlash esté activada para ver la lista de particiones disponibles.

Visualización de las particiones disponibles mediante la interfaz web

Para ver las particiones vFlash disponibles, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Manage (Administrar)**. Aparecerá la página **Manage Partitions (Administrar particiones)** con una lista de las particiones disponibles y la información relacionada para cada partición. Para obtener información sobre las particiones, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*.

Visualización de las particiones disponibles mediante RACADM

Para ver las particiones disponibles y sus propiedades en mediante RACADM:

1. Abra una consola SSH o de comunicación en serie al sistema e inicie sesión.
2. Introduzca los comandos siguientes:

- Para enumerar todas las particiones existentes y sus propiedades:


```
racadm vflashpartition list
```

- Para obtener el estado operativo en la partición 1:

```
racadm vflashpartition status -i 1
```

- Para obtener el estado de todas las particiones existentes:


```
racadm vflashpartition status -a
```

 **NOTA:** La opción -a solo es válida con la acción status.

Modificación de una partición

Puede cambiar una partición de solo lectura a una de lectura y escritura, o viceversa. Antes de modificar la partición, asegúrese de lo siguiente:

- La funcionalidad vFlash está activada.
- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.

 **NOTA:** De manera predeterminada, se crea una partición de solo lectura.

Modificación de una partición mediante la interfaz web


Para modificar una partición:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Manage (Administrar)**. Aparece la página **Administrar particiones**.

2. En la columna **Solo lectura**, realice lo siguiente:

- Seleccione la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para cambiarlas a modo de solo lectura.
- Desactive la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para cambiarlas a modo de lectura-escritura.

Las particiones se cambian a solo lectura o lectura-escritura según las opciones seleccionadas.

 **NOTA:** Si la partición es de tipo CD, el estado es de solo lectura. No es posible cambiarlo a lectura y escritura. Si la partición está conectada, la casilla aparece en gris.

Modificación de una partición mediante RACADM

Para ver las particiones disponibles y sus propiedades en la tarjeta:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de SSH o una consola en serie.
2. Utilice uno de los siguientes:
 - Mediante el comando `set` para cambiar el estado de lectura y escritura de la partición:

- Para cambiar una partición de solo lectura a lectura y escritura:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AccessType 1
```

- Para cambiar una partición de lectura y escritura a solo lectura:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AccessType 0
```

- Mediante el comando set para especificar el tipo de emulación escriba:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.EmulationType <HDD, Floppy, or CD-DVD>
```

Conexión o desconexión de particiones

Cuando conecte una o más particiones, estarán visibles para el sistema operativo y el BIOS como dispositivos de almacenamiento masivo USB. Cuando conecte varias particiones, estas se enumeran en orden ascendente en el sistema operativo y en el menú del orden de arranque del BIOS en función del índice asignado.

Si desconecta una partición, esta dejará de ser visible en el sistema operativo y en el menú de orden de inicio del BIOS.

Al conectar o desconectar una partición, se restablece el bus USB del sistema administrado. Esto afecta las aplicaciones que utilizan vFlash y desconecta las sesiones de medios virtuales de la iDRAC.

Antes de conectar o desconectar una partición, asegúrese de lo siguiente:

- La funcionalidad vFlash está activada.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.
- Dispone de privilegios **Acceder a los medios virtuales**.

Conexión o desconexión de particiones mediante la interfaz web

Para conectar o desconectar particiones:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Manage (Administrar)**. Aparece la página **Administrar particiones**.
2. En la columna **Conectado**, realice lo siguiente:
 - Seleccione la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para conectarlas.
 - Desactive la casilla de las particiones deseadas y haga clic en **Aplicar** para desconectarlas.

Las particiones se conectan o desconectan conforme a las selecciones.

Conexión o desconexión de particiones mediante RACADM

Para conectar o desconectar particiones:

1. Inicie sesión en el sistema por medio de SSH o una consola en serie.
2. Use los siguientes comandos:
 - Para conectar una partición:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AttachState 1
```

- Para desconectar una partición:

```
racadm set iDRAC.vflashpartition.<index>.AttachState 0
```

Comportamiento del sistema operativo para particiones conectadas

Para los sistemas operativos Windows y Linux:

- El sistema operativo controla y asigna las letras de unidad a las particiones conectadas.
- Las particiones de solo lectura son unidades de solo lectura en el sistema operativo.

- El sistema operativo debe ser compatible con el sistema de archivos de una partición conectada. De lo contrario, no podrá leer ni modificar el contenido de la partición desde el sistema operativo. Por ejemplo, en un entorno de Windows, el sistema operativo no puede leer una partición tipo EXT2, que es nativa de Linux. Del mismo modo, en un entorno de Linux, el sistema operativo no puede leer una partición tipo NTFS, que es nativa de Windows.
- La etiqueta de partición vFlash es diferente del nombre del volumen de sistema de archivos en el dispositivo USB emulado. Puede cambiar el nombre de volumen del dispositivo USB emulado desde el sistema operativo. Sin embargo, el nombre de la etiqueta de partición almacenado en la iDRAC no cambiará.

Eliminación de las particiones existentes

Antes de eliminar el contenido de una partición, asegúrese de lo siguiente:

- La funcionalidad vFlash está activada.
- La tarjeta no está protegida contra escritura.
- La partición no está conectada.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.

Eliminación de las particiones disponibles mediante la interfaz web

Para eliminar una partición existente:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Manage (Administrar)**. Aparece la página **Administrar particiones**.
2. En la columna **Eliminar**, haga clic en el icono de eliminación de la partición que desea eliminar. Aparece un mensaje en el que se indica que la partición se eliminará definitivamente.
3. Haga clic en **OK (Aceptar)**. Se elimina la partición.

Eliminación de las particiones existentes mediante RACADM

Para eliminar particiones:

1. Abra una consola SSH o de comunicación en serie al sistema e inicie sesión.
2. Introduzca los comandos siguientes:
 - Para eliminar una partición:

```
racadm vflashpartition delete -i 1
```

- Para eliminar todas las particiones, vuelva a inicializar la tarjeta vFlash SD.

Descarga del contenido de una partición

Puede descargar el contenido de una partición vFlash en el formato **.img** o **.iso** en las ubicaciones siguientes:

- Sistema administrado (desde el que se opera iDRAC)
- Ubicación de red asignada a una estación de administración

Antes de descargar el contenido de una partición, asegúrese de lo siguiente:

- Dispone de privilegios Acceder a los medios virtuales.
- La funcionalidad vFlash está activada.
- No se está realizando una operación de inicialización en la tarjeta.
- En el caso de una partición de lectura y escritura, no debe estar conectada.

Para descargar el contenido de la partición vFlash:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Configuration (Configuración) > System Settings (Configuración del sistema) > Hardware Settings (Configuración de hardware) > vFlash > Download (Descarga)**. Aparece la página **Descargar partición**.
2. Desde el menú desplegable **Etiqueta**, seleccione la partición que desea descargar y haga clic en **Descargar**.

NOTA: En la lista, figuran todas las particiones existentes (salvo las conectadas). La primera partición está seleccionada de manera predeterminada.

3. Especifique la ubicación donde desea guardar el archivo.

El contenido de la partición seleccionada se descarga en la ubicación especificada.

NOTA: Si solo se especifica la ubicación de la carpeta, se utilizará la etiqueta de partición como nombre de archivo, junto con la extensión **.iso** para particiones de CD y disco duro e **.img** para particiones de disco flexible y disco duro.

Inicio de una partición

Se puede establecer una partición vFlash conectada como el dispositivo de inicio para la siguiente operación de inicio.

Antes de iniciar una partición, asegúrese de lo siguiente:

- La partición vFlash contiene una imagen de inicio (en formato **.img** o **.iso**) para realizar el inicio desde el dispositivo.
- La funcionalidad vFlash está activada.
- Dispone de privilegios Acceder a los medios virtuales.

Inicio de una partición mediante la interfaz web

Para establecer la partición vFlash como primer dispositivo de inicio, consulte [Inicio de una partición mediante la interfaz web](#).

NOTA: Si las particiones vFlash conectadas no figuran en el menú desplegable **Primer dispositivo de inicio**, asegúrese de que el BIOS se haya actualizado a la versión más reciente.

Inicio de una partición mediante RACADM

Para establecer una partición vFlash como el primer dispositivo de inicio, utilice el objeto `iDRAC.ServerBoot`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

NOTA: Cuando se ejecuta este comando, la etiqueta de la partición vFlash se establece automáticamente en inicio único (`iDRAC.ServerBoot.BootOnce` se establece en 1). La opción de inicio único inicia el dispositivo en la partición solo una vez y no lo mantiene como primero sistemáticamente en el orden de inicio.

Uso de SMCLP

NOTA: SMCLP solo se admite en las versiones de iDRAC anteriores a 4.00.00.00.

La especificación del protocolo de línea de comandos de administración de servidor (SMCLP) habilita la administración de sistemas basada en CLI. Define un protocolo para comandos de administración transmitidos a través de flujos orientados a caracteres estándar. Este protocolo accede a un administrador de objetos del modelo de información común (CIMOM) mediante un conjunto de comandos orientados al ser humano. El SMCLP es un subcomponente de la iniciativa SMASH del grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) para simplificar la administración de sistemas en varias plataformas. En la especificación de SMCLP, junto con la especificación de direccionamiento de elementos administrados y las especificaciones de varios perfiles en la asignación de SMCLP, se describen los verbos y destinos estándar para varias ejecuciones de tareas de administración.

NOTA: Se presupone que el usuario está familiarizado con la iniciativa Arquitectura de administración de sistemas para el hardware de servidor (SMASH) y las especificaciones SMCLP para el grupo de trabajos de administración (SMWG).

El SM-CLP es un subcomponente de la iniciativa SMASH del grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) para simplificar la administración de servidores en varias plataformas. En la especificación de SM-CLP, junto con la especificación de direccionamiento de elementos administrados y las especificaciones de varios perfiles en la asignación de SM-CLP, se describen los verbos y destinos estándar para varias ejecuciones de tareas de administración.

El SMCLP se aloja en el firmware de la controladora iDRAC y admite SSH e interfaces en serie. La interfaz SMCLP de iDRAC se basa en la especificación de SMCLP versión 1.0 proporcionada por la organización de DMTF.

NOTA: Se puede acceder a la información acerca de los perfiles, las extensiones y los MOF en <https://www.dell.com/support> y a toda la información sobre DMTF disponible en [dmtf.org/standards/profiles/](https://www.dmtf.org/standards/profiles/).

Los comandos de SM-CLP implementan un subconjunto de comandos de RACADM local. Los comandos son útiles para crear scripts, ya que puede ejecutar estos comandos desde una línea de comando de la estación de administración. Puede recuperar la salida de los comandos en formatos bien definidos, incluido XML, lo que facilita la creación de scripts y la integración en herramientas existentes de administración y creación de informes.

Temas:

- [Capacidades de System Management mediante SMCLP](#)
- [Ejecución de los comandos SMCLP](#)
- [Sintaxis SMCLP de iDRAC](#)
- [Navegación en el espacio de direcciones de MAP](#)
- [Uso del verbo Show](#)
- [Ejemplos de uso](#)

Capacidades de System Management mediante SMCLP

SMCLP de iDRAC permite:

- Administración de la alimentación del servidor: encender, apagar o reiniciar el sistema
- Administración de registro de sucesos del sistema (SEL): mostrar o borrar las anotaciones del registro de sucesos del sistema
- Ver las cuentas de usuario de la iDRAC
- Ver las propiedades del sistema

Ejecución de los comandos SMCLP

Puede ejecutar los comandos de SMCLP mediante la interfaz SSH. Abra un SSH e inicie sesión en iDRAC como administrador. Se mostrará el símbolo del sistema de SMCLP (admin ->).

Símbolos del sistema de SMCLP:

- Los servidores Blade yx1x utilizan -\$.

- Los servidores tipo rack y torre yx1x utilizan `admin->`.
- Los servidores Blade, rack y torre yx2x utilizan `admin->`.

donde, y es un carácter alfanumérico, tal como M (para servidores Blade), R (para servidores tipo rack) y T (para servidores tipo torre) y x es un número. Esto indica la generación de servidores Dell PowerEdge.

i **NOTA:** Los scripts que utilizan `-s` puede utilizar estos para sistemas yx1x. Sin embargo, a partir de los sistemas yx2x se puede utilizar un script con `admin->` para los servidores tipo Blade, rack y torre.

Sintaxis SMCLP de iDRAC

SMCLP de iDRAC utiliza el concepto de verbos y destinos para proporcionar capacidades de administración de sistemas a través de la CLI. El verbo indica la operación que se debe realizar y el destino determina la entidad (o el objeto) que ejecutará la operación.

La sintaxis de la línea de comandos de SMCLP es la siguiente:

```
<verb> [<options>] [<target>] [<properties>]
```

En la tabla siguiente se proporcionan los verbos y sus definiciones.

Tabla 61. Verbos de SMCLP

Verbo	Definición
cd	Navega en el MAP mediante el shell
set	Establece una propiedad para un valor específico
ayuda	Muestra la ayuda de un destino específico
reset	Restablece el destino
show	Muestra las propiedades del destino, los verbos y los destinos secundarios
start	Activa un destino
stop	Desactiva un destino
exit	Cierra la sesión del shell de SMCLP
version	Muestra los atributos de versión de un destino
load	Lleva una imagen binaria de una URL a una dirección de destino especificada

En la tabla siguiente se proporciona una lista de destinos.

Tabla 62. Destinos de SMCLP

Destino	Definiciones
admin1	Dominio de admin
admin1/profiles1	Perfiles registrados en iDRAC
admin1/hdwr1	Hardware
admin1/system1	Destino del sistema administrado

Tabla 62. Destinos de SMCLP (continuación)

Destino	Definiciones
admin1/system1/capabilities1	Capacidades de recopilación del sistema administrado SMASH
admin1/system1/capabilities1/elecap1	Capacidades de destino del sistema administrado
admin1/system1/logs1	Destino de las recopilaciones de registro
admin1/system1/logs1/log1	Entrada de registro de sucesos del sistema (SEL)
admin1/system1/logs1/log1/record*	Una entrada individual del registro de sucesos del sistema en el sistema administrado
admin1/system1/settings1	Configuración de recopilación del sistema administrado SMASH
admin1/system1/capacities1	Capacidades de recopilación del sistema administrado SMASH
admin1/system1/soles1	Recopilación SMASH de las consolas del sistema administrado
admin1/system1/sp1	Procesador de servicio
admin1/system1/sp1/timesvc1	Servicio de hora del procesador de servicio
admin1/system1/sp1/capabilities1	Recopilación SMASH de las capacidades del procesador de servicio
admin1/system1/sp1/capabilities1/clpcap1	Capacidades del servicio CLP
admin1/system1/sp1/capabilities1/pwrmgtcap1	Capacidades del servicio de administración del estado de la alimentación en el sistema
admin1/system1/sp1/capabilities1/acctmgtcap*	Capacidades del servicio de administración de cuentas
admin1/system1/sp1/capabilities1/rolemgtcap*	Capacidades de administración basada en funciones locales
admin1/system1/sp1/capabilities1/elecap1	Capacidades de autenticación
admin1/system1/sp1/settings1	Recopilación de configuración del procesador de servicio
admin1/system1/sp1/settings1/clpsetting1	Datos de configuración del servicio CLP
admin1/system1/sp1/clpsvc1	Servicio de protocolo del servicio CLP

Tabla 62. Destinos de SMCLP (continuación)

Destino	Definiciones
admin1/system1/sp1/clpsvc1/clpendpt*	Punto final del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/clpsvc1/tcpendpt*	Punto final TCP del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/jobq1	Cola de trabajo del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/jobq1/job*	Trabajo del protocolo del servicio CLP
admin1/system1/sp1/pwrmgtsvc1	Servicio de administración del estado de la alimentación
admin1/system1/sp1/account1-16	Cuenta de usuario local
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity1	Cuenta de identidad de usuario local
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity2	Cuenta de identidad de IPMI (LAN)
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity3	Cuenta de identidad de IPMI (conexión serie)
admin1/sysetm1/sp1/account1-16/identity4	Cuenta de identidad CLP
admin1/system1/sp1/acctsvc2	Servicio de administración de cuentas de IPMI
admin1/system1/sp1/acctsvc3	Servicio de administración de cuentas de CLP
admin1/system1/sp1/rolesvc1	Servicio de autorización basada en roles (RBA) locales
admin1/system1/sp1/rolesvc1/Role1-16	Rol local
admin1/system1/sp1/rolesvc1/Role1-16/ privilege1	Privilegio de la rol local
admin1/system1/sp1/rolesvc2	Servicio de RBA de IPMI
admin1/system1/sp1/rolesvc2/Role1-3	Rol de IPMI
admin1/system1/sp1/rolesvc2/Role4	Rol de la comunicación en serie en la LAN (SOL) de IPMI
admin1/system1/sp1/rolesvc3	Servicio CLP de RBA

Tabla 62. Destinos de SMCLP (continuación)

Destino	Definiciones
admin1/system1/sp1/rolesvc3/Role1-3	Rol de CLP
admin1/system1/sp1/rolesvc3/Role1-3/ privilege1	Privilegio del rol de CLP

Navegación en el espacio de direcciones de MAP

Los objetos que se pueden administrar mediante SM-CLP se representan mediante destinos organizados en un espacio jerárquico denominado espacio de direcciones de punto de acceso de capacidad de administración (MAP). Una ruta de acceso de dirección específica la ruta de acceso desde la raíz del espacio de direcciones a un objeto de dicho espacio.

El destino raíz se representa mediante una barra diagonal (/) o una barra diagonal invertida (\). Se trata del punto de inicio predeterminado al iniciar sesión en la iDRAC. Desplácese hasta la raíz mediante el verbo `cd`.

NOTA: La barra diagonal (/) y la barra diagonal invertida (\) son intercambiables en las rutas de acceso de dirección de SM-CLP. Sin embargo, una barra invertida al final de una línea de comandos hace que el comando continúe en la línea siguiente y se omita cuando el comando se analiza.

Por ejemplo, para navegar a la tercera anotación en el Registro de sucesos del sistema (SEL), introduzca el siguiente comando:

```
->cd /admin1/system1/logs1/log1/record3
```

Introduzca el verbo `cd` sin destino para encontrar la ubicación actual en el espacio de direcciones. Las abreviaturas `..` y `.` funcionan de la misma forma que en Windows y Linux: `..` se refiere al nivel superior y `.` se refiere al nivel actual.

Uso del verbo Show

Para obtener más información acerca de un destino, utilice el verbo `show`. Este verbo muestra las propiedades, los subdestinos, las asociaciones y una lista de los verbos SM-CLP del destino que se permiten en esa ubicación.

Uso de la opción -display

La opción `show -display` permite limitar la salida del comando de manera que muestre una o más propiedades, destinos, asociaciones y verbos. Por ejemplo, para mostrar solamente las propiedades y los destinos de la ubicación actual, utilice el siguiente comando:

```
show -display properties,targets
```

Para mostrar solo ciertas propiedades, indíquelas según se muestra en el siguiente comando:

```
show -d properties=(userid,name) /admin1/system1/sp1/account1
```

Si solo desea mostrar una propiedad, puede omitir los paréntesis.

Uso de la opción -level

La opción `show -level` ejecuta el comando `show` en niveles adicionales debajo del destino especificado. Para ver todos los destinos y las propiedades en el espacio de direcciones, utilice la opción `-l all`.

Uso de la opción -output

La opción `-output` especifica uno de los cuatro formatos para la salida de los verbos de SM-CLP: **text (texto)**, **clpcsv**, **keyword (palabra clave)** y **clpxml**.

El formato predeterminado es **text (texto)** y es la salida que se lee con mayor facilidad. El formato **clpcsv** es un formato de valores separados por coma adecuado para la carga en un programa de hoja de cálculo. El formato **keyword (palabra clave)** produce información como una lista de pares de palabras clave=valor, de a uno por línea. El formato **clpxml** es un documento XML que contiene un elemento XML **response (respuesta)**. DMTF tiene especificados los formatos **clpcsv** y **clpxml**, y dichas especificaciones se encuentran disponibles en el sitio web de DMTF, dmtf.org.

El siguiente ejemplo muestra cómo incluir el contenido del registro de sucesos del sistema en el mensaje de salida de XML:

```
show -l all -output format=clpxml /admin1/system1/logs1/log1
```

Ejemplos de uso

En esta sección se proporcionan escenarios prácticos para SMCLP:

- [Administración de la alimentación del servidor](#)
- [Administración de SEL](#)
- [Navegación en MAP del destino](#)

Administración de la alimentación del servidor

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar SMCLP para realizar operaciones de administración de la alimentación en un sistema administrado.

Escriba los comandos siguientes en el símbolo del sistema SMCLP:

- Para apagar el servidor:

```
stop /system1
```

Aparece el siguiente mensaje:

```
system1 has been stopped successfully
```

- Para activar el servidor:

```
start /system1
```

Aparece el siguiente mensaje:

```
system1 has been started successfully
```

- Para reiniciar el servidor:

```
reset /system1
```

Aparece el siguiente mensaje:

```
system1 has been reset successfully
```

Administración de SEL

En los ejemplos siguientes, se muestra cómo utilizar SMCLP para realizar operaciones relacionadas con SEL en el sistema administrado.

Escriba los comandos siguientes en el símbolo del sistema SMCLP:

- Para ver el SEL:

```
show/system1/logs1/log1
```

Aparece la siguiente información:

```
/system1/logs1/log1
```

```
Targets:
```

```
Record1
```

```
Record2
```

```
Record3
```

```
Record4
```

```
Record5
```

```
Properties:
InstanceID = IPMI:BMCl SEL Log
MaxNumberOfRecords = 512
CurrentNumberOfRecords = 5
Name = IPMI SEL
EnabledState = 2
OperationalState = 2
HealthState = 2
Caption = IPMI SEL
Description = IPMI SEL
ElementName = IPMI SEL
```

Commands:

```
cd
show
help
exit
version
```

- Para ver la anotación SEL:

```
show/system1/logs1/log1
```

Aparece la siguiente información:

```
/system1/logs1/log1/record4
```

Properties:

```
LogCreationClassName= CIM_RecordLog
CreationClassName= CIM_LogRecord
LogName= IPMI SEL
RecordID= 1
MessageTimeStamp= 20050620100512.000000-000
Description= FAN 7 RPM: fan sensor, detected a failure
ElementName= IPMI SEL Record
```

Commands:

```
cd
show
help
exit
version
```

Navegación en MAP del destino

En los ejemplos siguientes, se muestra cómo utilizar el verbo `cd` para navegar por MAP. En todos los ejemplos, se presupone que el destino predeterminado inicial es `/`.

Escriba los comandos siguientes en el símbolo del sistema SMCLP:

- Para navegar al destino del sistema y reiniciar:
`cd system1 reset` El destino predeterminado actual es `/`.

- Para navegar hacia el registro SEL de destino y mostrar las anotaciones del registro:
`cd system1`
`cd logs1/log1`
`show`
- Para mostrar el destino actual:
Escriba `cd . .`
- Para subir un nivel:
Escriba `cd . . .`
- Para salir:
`exit`

Implementación de los sistemas operativos

Puede utilizar cualquiera de las utilidades siguientes para implementar sistemas operativos en sistemas administrados:

- Recurso compartido de archivos remotos
- Consola

Temas:

- Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos
- Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales
- Implementación del sistema operativo incorporado en la tarjeta SD

Implementación del sistema operativo mediante recurso compartido de archivos remotos

Antes de implementar el sistema operativo mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS), asegúrese de lo siguiente:

- Los privilegios **Configurar Usuario** y **Acceder a los medios virtuales** para iDRAC están activados para el usuario.
- El recurso compartido de red contiene controladores y el archivo de imagen iniciable de sistema operativo tiene un formato estándar del sector, tal como **.img** o **.iso**.

NOTA: Al crear el archivo de imagen, siga los procedimientos de instalación en red estándares y marque la imagen de implementación como de solo lectura para asegurarse de que cada sistema de destino inicie y ejecute el mismo procedimiento de implementación.

Para implementar un sistema operativo mediante RFS:

1. Mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS), monte el archivo de imagen ISO o IMG en el sistema administrado a través de NFS, CIFS, HTTP o HTTPS.
2. Vaya a **Configuración > Configuración del sistema > Configuración de hardware > Primer dispositivo de inicio**.
3. Establezca el orden de inicio en la lista desplegable **Primer dispositivo de arranque** para seleccionar un medio virtual, como un disquete, un CD, un DVD, una imagen ISO, el archivo de red virtual 1 y el archivo de red virtual 2.
4. Seleccione la opción **Inicio único** para activar el sistema administrado de modo que se reinicie mediante el archivo de imagen solo para la instancia siguiente.
5. Haga clic en **Aplicar**.
6. Reinicie el sistema administrado y siga las instrucciones en pantalla para completar la implementación.

Administración de recursos compartidos de archivos remotos

Mediante la función de recursos compartidos de archivos remotos (RFS), puede establecer un archivo de imagen ISO o IMG en un recurso compartido de red y ponerlo a disposición del sistema operativo del servidor administrado como una unidad virtual. Para ello, móntelo como un CD o DVD a través de NFS, CIFS, HTTP o HTTPS. Esta función requiere licencia.

Los recursos compartidos de archivos remotos solo admiten los formatos de archivo de imagen **.img** o **.iso**. Un archivo **.img** se redirige como un disco flexible virtual y un archivo **.iso** se redirige como un CDROM virtual.

Debe tener privilegios de medios virtuales para realizar un montaje de RFS.

Esta función está disponible únicamente con la licencia de iDRAC Enterprise o Datacenter.

Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante la interfaz web

Para activar el uso compartido de archivos remotos:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Configuración > Medios virtuales > Medios adjuntos**. Aparece la página **Medios conectados**.
2. En **Medios conectados**, seleccione **Conectar** o **Conectar automáticamente**.
3. En **Recurso compartido de archivos remoto**, especifique la ruta de acceso del archivo de imagen, el nombre de dominio, el nombre de usuario y la contraseña. Para obtener información acerca de los campos, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC7*.

Ejemplo de ruta de acceso de un archivo de imagen:

- CIFS: `//<IP to connect for CIFS file system>/<file path>/<image name>`
- NFS: `< IP to connect for NFS file system>:/<file path>/<image name>`
- HTTP: `http://<URL>/<file path>/<image name>`
- HTTPS: `https://<URL>/<file path>/<image name>`

NOTA: Para evitar errores de E/S cuando se utilizan recursos compartidos CIFS alojados en sistemas Windows 7, modifique las siguientes claves de registro:

- Configure HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache en 1
- Configure HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size en 3

NOTA: Los caracteres '/' o '\' se pueden utilizar para la ruta de archivo.

CIFS admite las dos direcciones IPv4 e IPv6 pero NFS admite solamente la dirección IPv4.

Si está utilizando un recurso compartido de NFS, asegúrese de introducir la <ruta de acceso del archivo> y el <nombre de la imagen> exactos ya que distingue mayúsculas de minúsculas.

NOTA: Para obtener información sobre los caracteres recomendados para los nombres de usuario y las contraseñas, consulte [Caracteres recomendados para nombres de usuario y contraseñas](#).

NOTA: Los caracteres permitidos en los nombres de usuario y contraseñas para recursos compartidos de red están determinados por el tipo de recurso compartido de red. iDRAC admite caracteres válidos para credenciales de recursos compartidos de red, tal como lo define el de recurso compartido, excepto <, >, y , (coma).

4. Haga clic en **Aplicar** y, después, en **Conectar**.

Una vez establecida la conexión, la opción **Estado de conexión** muestra la opción **Conectado**.

NOTA: Incluso si ha configurado la función recursos compartidos de archivos remotos, la interfaz web no muestra esta información por razones de seguridad.

NOTA: Si se incluye la información del usuario en la ruta de imagen, utilice HTTPS para evitar que se muestren las credenciales en la GUI y en RACADM. Si ingresa las credenciales en la URL, evite el uso del símbolo "@", debido a que es un carácter separador.

Para las distribuciones de Linux, es posible que esta función requiera un comando de montaje manual cuando se trabaja en el nivel de ejecución init 3. La sintaxis del comando es la siguiente:

```
mount /dev/OS_specific_device / user_defined_mount_point
```

En el que `user_defined_mount_point` corresponde a cualquier directorio que decida utilizar para el montaje similar a cualquier comando de montaje.

En RHEL, el dispositivo de CD (dispositivo virtual **.iso**) es `/dev/scd0` y el dispositivo de disquete (dispositivo virtual **.img**) es `/dev/sdc`.

En SLES, el dispositivo de CD es `/dev/sr0` y el dispositivo de disco flexible es `/dev/sdc`. Para asegurarse de utilizar el dispositivo correcto (para SLES o RHEL), al conectarse al dispositivo virtual en Linux, debe ejecutar el siguiente comando inmediatamente:

```
tail /var/log/messages | grep SCSI
```

Esto muestra texto que identifica el dispositivo (por ejemplo, `sdc` del dispositivo SCSI). Este procedimiento también se aplica a los medios virtuales cuando utiliza distribuciones Linux en el nivel de ejecución init 3. De manera predeterminada, los medios virtuales no se montan automáticamente en init 3.

Configuración de recursos compartidos de archivos remotos mediante RACADM

Para configurar el uso compartido de archivos remotos mediante RACADM, utilice los comandos siguientes:

```
racadm remoteimage
```

```
racadm remoteimage <options>
```

Las opciones disponibles son:

-c: conectar imagen

-d: desconectar imagen

-u <username>: nombre de usuario para acceder a la carpeta compartida

-p <password>: contraseña para acceder a la carpeta compartida

-l <image_location>: ubicación de la imagen en el recurso compartido de red; use comillas dobles alrededor de la ubicación. Consulte los ejemplos de ruta de un archivo de imagen en la sección Configuración de recurso compartido de archivos remotos mediante la interfaz web.

-s: muestra el estado actual de la imagen remota

Ejemplos de uso

- RFS basado en CIFS:

```
racadm remoteimage -c -u "user" -p "pass" -l //shrloc/foo.iso
```

- RFS basado en NFS:

```
racadm remoteimage -c -u "user" -p "pass" -l <nfs ip>:/shrloc/foo.iso
```

- RFS basado en HTTP/HTTPS:

```
racadm remoteimage -c -u "user" -p "pass" -l http://url/shrloc/foo.iso
```

```
racadm remoteimage -c -l https://url/shareloc/foo.iso
```

- Desconectarse de la imagen remota:

```
racadm remoteimage -d
```

- Mostrar el estado actual de la imagen remota:

```
racadm remoteimage -s
```

NOTA: Este comando soporta los formatos IPV4 e IPV6. IPV6 se aplica a los recursos compartidos remotos de tipo CIFS y NFS.

NOTA: Las opciones -u y -p son obligatorias si el tipo de recurso compartido es CIFS.

NOTA: Todos los caracteres, incluidos los especiales y alfanuméricos, están permitidos para nombre de usuario, contraseña y ubicación_de_imagen excepto los siguientes caracteres: ' (comilla simple), " (comillas), , (comas), < (signo de menor que) y > (signo de mayor que).

NOTA: Para evitar errores de E/S cuando se utilizan recursos compartidos CIFS alojados en sistemas Windows 7, modifique las siguientes claves de registro:

- Configure HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache en 1
- Configure HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size en 3

Para obtener ayuda sobre cómo ver las propiedades de un grupo, ejecute el comando - racadm help get.

Para obtener ayuda sobre cómo configurar las propiedades de un grupo, ejecute el comando - racadm help set.

```
racadm>>help remoteimage2
```

NOTA: `remoteimage2`: permite que una imagen ISO remota esté disponible para el servidor. Requiere una licencia de recurso compartido de archivos remotos.

Uso

```
racadm remoteimage2 -c -u <user> -p <pass> -l <image_location>
```

```
racadm remoteimage2 -d
```

```
racadm remoteimage2 -s
```

Las opciones disponibles son:

-c: conectar imagen

-d: desconectar imagen

-u <username>: nombre de usuario para acceder a la carpeta compartida

-p <password>: contraseña para acceder a la carpeta compartida

-l <image_location>: ubicación de la imagen en el recurso compartido de red; use comillas dobles alrededor de la ubicación. Consulte los ejemplos de ruta de un archivo de imagen en la sección Configuración de recurso compartido de archivos remotos mediante la interfaz web.

-s: muestra el estado actual de la imagen remota

Ejemplos de uso

- RFS basado en CIFS:

```
racadm remoteimage2 -c -u "user" -p "pass" -l //shrloc/foo.iso
```

- RFS basado en NFS:

```
racadm remoteimage2 -c -u "user" -p "pass" -l <nfs ip>:/shrloc/foo.iso
```

- RFS basado en HTTP/HTTPS:

```
racadm remoteimage2 -c -u "user" -p "pass" -l http://url/shrloc/foo.iso
```

```
racadm remoteimage2 -c -l https://url/shareloc/foo.iso
```

- Desconectarse de la imagen remota:

```
racadm remoteimage2 -d
```

- Mostrar el estado actual de la imagen remota:

```
racadm remoteimage2 -s
```

NOTA: Este comando soporta los formatos IPV4 e IPV6. IPV6 se aplica a los recursos compartidos remotos de tipo CIFS y NFS.

NOTA: Las opciones -u y -p son obligatorias si el tipo de recurso compartido es CIFS.

Para obtener ayuda sobre cómo ver las propiedades de un grupo, ejecute el comando - `racadm help get`.

Para obtener ayuda sobre cómo configurar las propiedades de un grupo, ejecute el comando - `racadm help set`.

Implementación del sistema operativo mediante medios virtuales

Antes de implementar el sistema operativo mediante medios virtuales, asegúrese de lo siguiente:

- Los medios virtuales deben estar en el estado *Conectado* para que las unidades virtuales aparezcan en la secuencia de inicio.
- Si los medios virtuales se encuentran en modo *Conectado automáticamente*, la aplicación de medios virtuales debe iniciarse antes de iniciar el sistema.
- El recurso compartido de red contiene controladores y el archivo de imagen iniciable de sistema operativo tiene un formato estándar del sector, tal como **.img** o **.iso**.

Para implementar un sistema operativo mediante medios virtuales:

1. Pruebe una de las siguientes acciones: S
 - Inserte el CD o DVD de instalación del sistema operativo en la unidad correspondiente de la estación de administración.
 - Conecte la imagen del sistema operativo.
2. Seleccione la unidad en la estación de administración con la imagen necesaria para asignarla.
3. Utilice uno de los métodos siguientes para iniciar el dispositivo necesario:
 - Establezca el orden de inicio de inicio único desde **Disco flexible virtual** o **CD/DVD/ISO virtual** mediante la interfaz web de iDRAC.
 - Establezca el orden de inicio a través de **Configuración del sistema > Configuración del BIOS del sistema** presionando <F2> durante el inicio.
4. Reinicie el sistema administrado y siga las instrucciones en pantalla para completar la implementación.

Instalación del sistema operativo desde varios discos

1. Anule la asignación del CD/DVD existente.
2. Inserte el siguiente CD/DVD en la unidad óptica remota.
3. Vuelva a asignar la unidad CD/DVD.

Implementación del sistema operativo incorporado en la tarjeta SD

Para instalar un hipervisor incorporado en una tarjeta SD:

1. Inserte dos tarjetas SD en las ranuras IDSDM (módulo SD dual interno) del sistema.
2. Active el módulo SD y la redundancia del BIOS (si fuera necesario).
3. Compruebe que la tarjeta SD está disponible en una de las unidades al presionar <F11> durante el inicio.
4. Implemente el sistema operativo incorporado y siga las instrucciones de instalación correspondientes.

Activación del módulo SD y la redundancia del BIOS

Para activar el módulo SD y la redundancia del BIOS:

1. Presione <F2> durante el inicio.
2. Vaya a **Configuración del sistema > Configuración del BIOS del sistema > Dispositivos integrados**.
3. Configure **Internal USB Port (Puerto USB interno)** en **On (Activado)**. Si se configura en **Off (Desactivado)**, IDSDM no estará disponible como dispositivo de inicio.
4. Si no se necesita redundancia (una sola tarjeta SD), configure la opción **Puerto de tarjeta SD interno** como **Activado** y la opción **Redundancia de la tarjeta SD interna** como **Desactivado**.
5. Si se necesita redundancia (dos tarjetas SD), establezca la opción **Puerto de tarjeta SD interno** en **Activado** y la opción **Redundancia de la tarjeta SD interna** en **Reflejar**.
6. Haga clic en **Atrás** y luego en **Terminar**.
7. Haga clic en **Sí** para guardar la configuración y presione <Esc> para salir de **Configuración del sistema**.

Acerca de IDSDM

El módulo SD doble interno (IDSDM) solo está disponible en las plataformas correspondientes. IDSDM proporciona redundancia en la tarjeta SD del hipervisor utilizando otra tarjeta SD que duplica el contenido de la primera tarjeta SD.

Cualquiera de las dos tarjetas SD puede ser la principal. Por ejemplo, si se instalan dos tarjetas SD nuevas en el IDSDM, la SD1 es la tarjeta activa (principal) y la SD2 es la tarjeta de respaldo. Los datos se graban en ambas tarjetas, pero se leen de la tarjeta SD1. Si la tarjeta SD1 no funciona o se extrae, la tarjeta SD2 se convierte automáticamente en la tarjeta activa (principal).

Es posible ver el estado, la condición y la disponibilidad del IDSDM mediante la interfaz web de la iDRAC o RACADM. El estado de redundancia de la tarjeta SD y los sucesos de error se registran en el SEL y se muestran en el panel anterior, y las alertas PET se generan si están habilitadas.

Solución de problemas de Managed System mediante iDRAC

Puede diagnosticar y solucionar los problemas de un sistema administrado mediante los elementos siguientes:

- Consola de diagnósticos
- Código de la POST
- Videos de captura de inicio y bloqueo
- Pantalla de último bloqueo del sistema
- Registros de sucesos del sistema
- Registros de Lifecycle
- Estado del panel frontal
- Indicadores de problemas
- Condición del sistema

Temas:

- [Uso de la consola de diagnósticos](#)
- [Visualización de los códigos de la POST](#)
- [Visualización de videos de captura de arranque y bloqueo](#)
- [Visualización de registros](#)
- [Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema](#)
- [Visualización del estado del sistema](#)
- [Indicadores de problemas del hardware](#)
- [Visualización de la condición del sistema](#)
- [Consulta de la pantalla de estado del servidor en busca de mensajes de error](#)
- [Reinicio de iDRAC](#)
- [Restablecer a los valores predeterminados personalizados \(RTD\)](#)
- [Borrado de datos del sistema y del usuario](#)
- [Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica](#)

Uso de la consola de diagnósticos

La iDRAC proporciona un conjunto estándar de herramientas de diagnóstico de red similares a las herramientas que se incluyen con sistemas basados en Microsoft Windows o Linux. Mediante la interfaz web de la iDRAC, es posible acceder a las herramientas de depuración de errores de la red.

Para acceder a la consola de diagnósticos:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > Diagnostics (Diagnósticos)**. Aparecerá la página **Diagnostics Console Command (Comando de la consola de diagnósticos)**.
2. En el cuadro de texto **Comando**, escriba un comando y haga clic en **Enviar**. Para obtener información acerca de los comandos, consulte la *Ayuda en línea de la iDRAC*. Los resultados se muestran en la misma página.

Restablecer iDRAC y restablecer la configuración predeterminada de iDRAC

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Mantenimiento > Diagnósticos**. Tiene las siguientes opciones:

- Haga clic en **Restablecer el iDRAC** para restablecer el iDRAC. Se ejecutará una operación de reinicio normal en el iDRAC. Después del reinicio, actualice el explorador para volver a iniciar sesión en el iDRAC.
 - Haga clic en **Restablecer el iDRAC a la configuración predeterminada** para restablecer el iDRAC a los valores predeterminados. Después de hacer clic en **Restablecer el iDRAC a la configuración predeterminada**, se mostrará la ventana **Restablecer el iDRAC a la configuración predeterminada de fábrica**. Esta acción restablece el iDRAC a la configuración predeterminada de fábrica. Seleccione cualquiera de las opciones siguientes:
 - a. Conservar configuración de usuario y red.
 - b. Descarte todos los valores de configuración y restablezca los usuarios a los valores de envío (root/valores de envío).
 - c. Descartar todos los valores de configuración y restablecer el nombre de usuario y la contraseña.
2. Aparece un mensaje de aviso. Haga clic en **Aceptar** para continuar.

Programación del diagnóstico automatizado remoto

Puede invocar en forma remota el diagnóstico automatizado fuera de línea en un servidor como un suceso de una sola vez y devolver los resultados. Si el diagnóstico requiere un reinicio, puede reiniciar inmediatamente o apilarlo para un ciclo de reinicio o mantenimiento subsiguiente (similar a las actualizaciones). Cuando se ejecutan los diagnósticos, los resultados se recopilan y almacenan en el almacenamiento interno del iDRAC. A continuación, puede exportar los resultados en un recurso compartido de red NFS, CIFS, HTTP o HTTPS con el comando `RACADM diagnostics export`. También puede ejecutar los diagnósticos mediante los comandos correspondientes de WSMAN. Para obtener más información, consulte la documentación de WSMAN.

Es necesario tener la licencia iDRAC Express para usar los diagnósticos automatizados remotos.

Puede realizar los diagnósticos inmediatamente o programarlos para un día y horario determinados y especificar el tipo de diagnóstico y el tipo de reinicio.

Para el programa debe especificar lo siguiente:

- Hora de inicio: ejecute el diagnóstico en un día y horario futuros. Si especifica TIME NOW, el diagnóstico se ejecuta en el próximo reinicio.
- Hora de finalización: ejecute el diagnóstico hasta un día y horario posterior a la hora de inicio. Si no se inicia en la hora de finalización, se marca como fallido con Hora de finalización caducada. Si especifica TIME NA, no se aplica el tiempo de espera.

Los tipos de pruebas de diagnóstico son:

- Prueba rápida
- Prueba extendida
- Ambas en una secuencia

Los tipos de reinicio son:

- Realice un ciclo de encendido del sistema.
- Apagado ordenado (se espera a que se apague o reinicie el sistema operativo)
- Apagado ordenado forzado (le indica al sistema operativo que debe apagarse y espera 10 minutos. Si no se apaga, el iDRAC realiza un ciclo de encendido del sistema)

Solo puede programarse o ejecutarse un trabajo de diagnóstico a la vez. Un trabajo de diagnóstico puede finalizar satisfactoriamente, finalizar con errores o finalizar de manera incorrecta. Los sucesos de diagnóstico y los resultados se graban en el registro de Lifecycle Controller. Puede recuperar los resultados de la última ejecución del diagnóstico mediante `RACADM remoto` o `WSMAN`.

Puede exportar los resultados del diagnóstico de los últimos diagnósticos finalizados que se programaron de manera remota a un recurso compartido de red, como CIFS, NFS, HTTP o HTTPS. El tamaño máximo del archivo es de 5 MB.

Puede cancelar un trabajo de diagnóstico cuando el estado del trabajo es No programado o Programado. Si el diagnóstico se está ejecutando, reinicie el sistema para cancelarlo.

Antes de ejecutar el diagnóstico remoto, asegúrese de lo siguiente:

- Lifecycle Controller está activado.
- Cuenta con privilegios de Inicio de sesión y Control del servidor.

Programación de diagnóstico automatizado remoto mediante RACADM

- Para ejecutar los diagnósticos remotos y guardar los resultados en el sistema local, utilice el siguiente comando:

```
racadm diagnostics run -m <Mode> -r <reboot type> -s <Start Time> -e <Expiration Time>
```

- Para exportar los resultados del último diagnóstico remoto ejecutado, utilice el siguiente comando:

```
racadm diagnostics export -f <file name> -l <NFS / CIFS / HTTP / HTTPs share> -u <username> -p <password>
```

Para obtener más información acerca de las opciones, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Visualización de los códigos de la POST

Los códigos de la POST son indicadores de progreso del BIOS del sistema que indican las distintas etapas de la secuencia de arranque a partir de la operación de encendido al restablecer, y permiten diagnosticar los errores relacionados con el inicio del sistema. En la página **Post Codes (Códigos de POST)**, se puede ver el último código de la POST del sistema antes de iniciar el sistema operativo.

Para ver los códigos de la POST, vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > Troubleshooting (Solución de problemas) > Post Code (Código de la POST)**.

En la página **Código de la POST** se muestra un indicador de la condición del sistema, un código hexadecimal y una descripción del código.

Visualización de videos de captura de arranque y bloqueo

Puede ver las grabaciones de video de los siguientes elementos:

- **Últimos tres ciclos de arranque:** un video de ciclo de arranque registra la secuencia de eventos de un ciclo de arranque. Los videos de ciclos de inicio están organizados en el orden del más reciente al más viejo.
- **Video del último bloqueo:** un video de bloqueo registra la secuencia de eventos que provocan la falla.

NOTA: La característica de video de bloqueo está deshabilitada de manera predeterminada. Puede habilitar o deshabilitar esta característica según sus necesidades.

Esta es una función con licencia.

iDRAC registra 50 tramas durante el tiempo de inicio. La reproducción de las pantallas de inicio se produce a una velocidad de 1 trama por segundo. Si se restablece la iDRAC, el video de captura de inicio no está disponible debido a que se almacena en la RAM y se elimina.

NOTA:

- Debe tener privilegios de administrador o de Acceso a consola virtual para reproducir los videos de captura de arranque y captura de bloqueo.
- Es posible que el tiempo de captura de video que se muestra en el reproductor de videos de la GUI de la iDRAC difiera del tiempo de captura de video que se muestra en otros reproductores de video. El reproductor de videos de la GUI de la iDRAC muestra la hora en la zona horaria de la iDRAC mientras que todos los demás reproductores de video muestran la hora en las zonas horarias respectivas del sistema operativo.

NOTA:

- El motivo para el retraso en la disponibilidad de los archivos de captura de inicio se debe a que el búfer de captura de inicio no está completo después del inicio del host.
- Los reproductores de video predeterminados/de bandeja de entrada SLES/RHEL no son compatibles con el decodificador de video MPEG-1. Debe instalar un reproductor de video compatible con el decodificador MPEG y reproducir los archivos.
- Los videos en formato MPEG-1 no son compatibles con reproductores nativos de sistema operativo MAC.

Para ver la pantalla **Captura de inicio**, haga clic en **Mantenimiento > Solución de problemas > Captura de video**.

La pantalla **Captura de video** muestra las grabaciones de video. Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

NOTA: Cuando la controladora de video incorporada está deshabilitada y el servidor tiene una controladora complementaria de video, se espera cierta latencia con respecto a la captura de inicio. Por lo tanto, en la siguiente captura se registrará la finalización de los mensajes de correo de un video.

Configuración de los valores de captura de video

Para configurar los valores de captura de video:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > Troubleshooting (Solución de problemas) > Video Capture (Captura de video)**. Aparecerá la página **Captura de video**.
2. En el menú desplegable **Configuración de captura de video**, seleccione cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Desactivar**: se desactiva la captura de inicio.
 - **Capturar hasta que el búfer esté completo**: la secuencia de inicio se captura hasta que haya alcanzado el tamaño del búfer.
 - **Capturar hasta el final de POST**: la secuencia de inicio se captura hasta el final de POST.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Visualización de registros

Es posible visualizar los registros de eventos del sistema (SEL) y los registros de Lifecycle. Para obtener más información, consulte [Visualización del registro de eventos del sistema](#) y [Visualización del registro de Lifecycle](#).

Visualización de la pantalla de último bloqueo del sistema


La función de la pantalla de último bloqueo captura una imagen del bloqueo del sistema más reciente, la guarda y la muestra en iDRAC. Esta es una función con licencia.


Para ver la pantalla de último bloqueo:

1. Asegúrese de que la función de pantalla de último bloqueo esté activada.
2. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Descripción general > Servidor > Solución de problemas > Pantalla de último bloqueo**.

La página **Pantalla de último bloqueo** muestra la pantalla de último bloqueo guardada desde el sistema administrado.

Haga clic en **Borrar** para eliminar la pantalla de último bloqueo.

 **NOTA:** Una vez que se restablece iDRAC o se produce un evento de ciclo de encendido de CA, se borran los datos de captura de bloqueo.

 **NOTA:** La resolución de la pantalla de último bloqueo siempre es de 1024x768, independientemente de la resolución del sistema operativo del host.

Visualización del estado del sistema

El estado del sistema resume el estado de los siguientes componentes del sistema:

- Resumen
- Baterías
- Enfriamiento
- CPU
- Panel frontal
- Intrusión
- Memoria
- Dispositivos de red
- Sistemas de alimentación
- Voltajes
- Medios flash extraíbles
- Controladora del chasis


Es posible visualizar el estado del sistema administrado:

- Servidores tipo bastidor y torre: estado del LED de ID del sistema y del panel frontal LCD o el estado del LED de ID del sistema de panel frontal LED.
- Servidores Blade: solo los LED de ID del sistema.

Visualización del estado del LCD del panel frontal del sistema

Para ver el estado del panel frontal LCD de los servidores tipo bastidor y torre respectivos, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Sistema > Descripción general > Panel frontal**. Aparece la página **Panel frontal**.

En la sección **Panel frontal** se muestran las feed en directo de los mensajes que aparecen actualmente en el panel frontal LCD. Cuando el sistema funciona correctamente (lo que se indica con color azul sólido en el panel frontal LCD), aparecen atenuados **Ocultar error** y **Mostrar error**.

 **NOTA:** Puede ocultar o mostrar los errores solamente para los servidores tipo bastidor y torre.

Basándose en la selección, el cuadro de texto muestra el valor actual. Si selecciona Definido por el usuario, introduzca el mensaje necesario en el cuadro de texto. El límite de caracteres es 62. Si selecciona Ninguno, el mensaje de inicio no se muestra en el LCD.

Para ver el estado de panel anterior LCD con RACADM, utilice los objetos en el grupo `system.LCD`. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Visualización del estado del LED del panel frontal del sistema

Para ver el estado actual de un LED de ID del sistema, en la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Sistema > Descripción general > Panel frontal**. En la sección **Panel frontal** se muestra el estado actual del panel frontal:

- Azul sólido: no hay errores presentes en el sistema administrado.
- Azul parpadeante: el modo de identificación está activado (independientemente de la presencia de un error del sistema administrado).
- Ámbar sólido: el sistema administrado está en el modo a prueba de fallas.
- Ámbar parpadeante: hay errores presentes en el sistema administrado.

Cuando el sistema funciona correctamente (lo que se indica con un icono de estado de color azul en el panel frontal LED), entonces aparecen atenuados **Ocultar error** y **Mostrar error**. Puede ocultar o mostrar los errores solamente para los servidores tipo bastidor y torre.

Para ver el estado de un LED de identificación del sistema mediante RACADM, utilice el comando `getLed`.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Indicadores de problemas del hardware


Entre los problemas relacionados con el hardware se incluyen los siguientes:

- Falla de encendido
- Ventiladores ruidosos
- Pérdida de conectividad de red
- Falla del disco duro
- Falla de soportes USB
- Daños físicos

Según el programa, utilice los métodos siguientes para corregir el problema:

- Vuelva a insertar el módulo o el componente y reinicie el sistema.
- En el caso de un servidor Blade, inserte el módulo en una bahía diferente del chasis.
- Reemplace las unidades de disco duro o las unidades Flash USB.
- Vuelva a conectar o reemplace los cables de alimentación y de red.

Si el problema persiste, consulte *Manual de instalación y servicio* disponible en <https://www.dell.com/poweredgemanuals> para obtener información específica para la solución de problemas del dispositivo de hardware.

 **PRECAUCIÓN:** El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o

telefónica. Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.

Visualización de la condición del sistema

Puede ver el estado de los siguientes componentes en las interfaces web de iDRAC, CMC y OME Modular:

- Baterías
- CPU
- Refrigeración
- Intrusión
- Memoria
- Fuentes de alimentación
- Medios flash extraíbles
- Voltajes
- Varios

Haga clic en cualquier nombre de componente de la sección **Condición del sistema** para ver los detalles acerca del componente.

Consulta de la pantalla de estado del servidor en busca de mensajes de error

Cuando un LED parpadea con luz ámbar y un servidor concreto tiene un error, la pantalla principal de estado del servidor en el panel LCD resalta en naranja el servidor afectado. Utilice los botones de navegación del panel LCD para resaltar el servidor afectado y haga clic en el botón central. Los mensajes de error y advertencia aparecerán en la segunda línea. Para obtener una lista de los mensajes de error que aparecen en el panel LCD, consulte el manual del propietario

Reinicio de iDRAC

Puede realizar un reinicio por hardware o por software de iDRAC sin apagar el servidor:

- Reinicio por hardware: en el servidor, mantenga presionado el botón LED durante 15 segundos.
- Reinicio por software: utilice la interfaz web de iDRAC o RACADM.

Restablecer a los valores predeterminados personalizados (RTD)

Puede usar la función Restablecer a los valores predeterminados personalizados para cargar un archivo de configuración personalizado y RTD a los ajustes. Los nuevos ajustes se aplican por sobre la conservación de los ajustes de red y usuario.

La función Restablecer a los valores predeterminados personalizados ofrece las siguientes opciones:

- Cargar ajustes de valores predeterminados personalizados:
 - Puede cargar el archivo de ajustes de valores predeterminados personalizados. Este archivo se puede obtener mediante la exportación del perfil de configuración del servidor (SCP) en formato XML (el formato JSON no es compatible con esta función). El cliente puede modificar el contenido del archivo para agregar o eliminar los ajustes.
 - Puede cargar el archivo XML de SCP mediante las interfaces RACADM o la GUI de iDRAC.
 - Las configuraciones cargadas se guardan en la base de datos predeterminada.
- Guardar los ajustes actuales como valores predeterminados personalizados:
 - Esta operación permite guardar los ajustes actuales como ajustes predeterminados.
 - Esto solo es compatible mediante la interfaz de RACADM.
- Descargar ajustes de valores predeterminados personalizados:
 - Puede descargar el archivo XML de SCP de todos los valores predeterminados.
 - Esto solo es compatible mediante la interfaz de RACADM.
- Iniciar restablecer a los valores predeterminados personalizados:

- Se aplicarán los ajustes predeterminados cargados/guardados.

Reinicio de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC

Para reiniciar iDRAC, realice una de las siguientes acciones en la interfaz web de iDRAC:

- Cargar archivo de valores predeterminados personalizados:
 - Vaya a **Configuración > Perfil de configuración del servidor > Valores predeterminados personalizados > Cargar valores predeterminados personalizados**
 - Cargue el archivo *CustomConfigured.xml* personalizado desde la ruta de acceso Recurso compartido local.
 - Haga clic en **Aplicar**. Se creó el nuevo trabajo Cargar valores predeterminados personalizados.
- Restablecer a los valores predeterminados personalizados:
 - Cuando el trabajo Cargar valores predeterminados personalizados se complete correctamente, consulte **Mantenimiento > Diagnóstico**, haga clic en la opción **Restablecer iDRAC a los valores predeterminados de fábrica**.
 - Seleccione **Descartar todos los ajustes** y establezca la opción **Configuración predeterminada personalizada**.
 - Haga clic en **Continuar** para iniciar la configuración Restablecer a los valores predeterminados personalizados.


Reinicio de iDRAC mediante RACADM

Para reiniciar la iDRAC, utilice el comando **racreset**. Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>. Para obtener más información, consulte *Guía de referencia de la línea de comandos RACADM de Dell OME - Modular para el chasis de PowerEdge MX7000* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>

Para aplicar la función Restablecer a las operaciones predeterminadas, utilice los siguientes comandos:

- Cargar archivo de valores predeterminados personalizados: `racadm -r <iDracIP> -u <username> -p <Password> set -f <filename> -t xml --customdefaults`
- Guardar los ajustes actuales como ajustes predeterminados: `racadm -r <iDracIP> -u <username> -p <Password> set --savecustomdefaults`
- Descargar ajustes de valores predeterminados personalizados: `racadm -r <iDracIP> -u <username> -p <Password> get -f <filename> -t xml --customdefaults`
- Restablecer a los valores predeterminados personalizados: `Racadm -r <iDracIP> -u <username> -p <Password> racresetcfg -custom`

Borrado de datos del sistema y del usuario

 **NOTA:** El borrado de datos del sistema y del usuario no se admite en la interfaz gráfica de usuario de la iDRAC.

Puede borrar componentes del sistema y datos del usuario para los siguientes componentes:

- Restablecimiento de los valores predeterminados del BIOS
- Diagnósticos incorporados
- Driver Pack para el sistema operativo incorporado
- Datos de Lifecycle Controller
- Restablecimiento de los valores predeterminados de iDRAC
- Sobrescriba los discos duros no compatibles con el borrado seguro instantáneo (ISE)
- Restablezca la configuración de la controladora
- Restablezca vFLASH
- Borre los discos duros, SSD y NVMe compatibles con ISE
- Borre todas las aplicaciones del sistema operativo

Antes de llevar a cabo el borrado del sistema, asegúrese de que:

- Cuenta con el privilegio de control del servidor de iDRAC.
- Lifecycle Controller está activado.

La opción Datos de Lifecycle Controller borra cualquier contenido, como el registro de LC, la base de datos de configuración, el firmware de reversión, los registros enviados de fábrica y la información de configuración de FP SPI (o soporte vertical de administración).

NOTA: El registro de Lifecycle Controller contiene la información sobre la solicitud de borrado del sistema y cualquier información generada cuando la iDRAC se reinicia. Toda la información anterior se elimina.

Es posible eliminar componentes del sistema individuales o múltiples mediante el comando **SystemErase**:

```
racadm systemErase <BIOS | DIAG | DRVPACK | LCDATA | IDRAC >
```

donde:

- bios: restablecimiento de los valores predeterminados del BIOS
- diag: diagnósticos integrados
- drvpack: paquete de controladores para el sistema operativo integrado
- lcdata: se borran los datos de Lifecycle Controller
- idrac: restablecimiento de los valores predeterminados de la iDRAC
- overwritepd: sobrescribe las unidades de disco duro que no son compatibles con el borrado seguro instantáneo (ISE)
- percncvache: restablece la memoria caché de la controladora
- vflash: restablece vFLASH
- secureerasepd: borra las unidades de disco duro, SSD y NVMe que admiten ISE
- allapps: borra todas las aplicaciones del sistema operativo

NOTA: Mientras borra vFlash, asegúrese de que todas las particiones de la tarjeta vFlash estén desconectadas antes de ejecutar la operación.

NOTA: Si SEKM está habilitado en el servidor, desactive SEKM mediante el comando `racadm sekm disable` antes de utilizar este comando. Esto puede evitar que se bloqueen los dispositivos de almacenamiento protegidos por iDRAC, en caso de que la configuración de SEKM se borre de iDRAC mediante la ejecución de este comando.

Para obtener más información, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

NOTA: El vínculo de Dell TechCenter aparece en la interfaz gráfica de usuario de la iDRAC en sistemas con la marca Dell. Si borra los datos del sistema usando el comando WSMAN y desea que el vínculo vuelva a aparecer, reinicie el host de forma manual y espere que se ejecute CSIOR.

NOTA: Una vez que se ha ejecutado el borrado del sistema, es posible que sigan mostrándose los discos virtuales. Ejecute CSIOR después de que se haya completado el borrado del sistema y de que se reinicie la iDRAC.

Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica

Es posible restablecer iDRAC a la configuración predeterminada de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC o la interfaz web de iDRAC.

Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web de iDRAC

Para restablecer iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web de iDRAC:

1. Vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > Diagnostics (Diagnósticos)**. Se muestra la página **Consola de diagnósticos**.
2. Haga clic en **Restablecer iDRAC a los valores predeterminados**. El estado de finalización se muestra en forma de porcentaje. iDRAC se reinicia y se restablece a los valores predeterminados de fábrica. La IP de iDRAC se restablece pero no es posible acceder a esa dirección. Puede configurar la IP mediante el panel anterior o el BIOS.

Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC

Para restablecer iDRAC a los valores predeterminados de fábrica mediante la utilidad de configuración de iDRAC:

1. Vaya a **Restablecer la configuración de iDRAC a los valores predeterminados**.
Aparece la página **Restablecimiento de los valores predeterminado de iDRAC de la configuración de iDRAC**.
2. Haga clic en **Yes (Sí)**.
Se inicia el restablecimiento de iDRAC.
3. Haga clic en **Atrás** y vaya a la misma página **Restablecer valores predeterminados de iDRAC** para ver el mensaje de que la operación se ha realizado correctamente.

Integración de SupportAssist en iDRAC

SupportAssist le permite crear recopilaciones de SupportAssist y utilizar otras de sus funciones para monitorear el sistema y el centro de datos. iDRAC proporciona interfaces de aplicación para obtener información de plataforma que permita a los servicios de asistencia resolver los problemas de plataforma y del sistema. iDRAC le permite generar una recopilación de SupportAssist del servidor y luego exportarla a una ubicación en la estación de administración (local) o a una ubicación de red compartida, como FTP, protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP), HTTP, HTTPS, Common Internet File System (CIFS) o recurso compartido de archivos de red (NFS). La recopilación se genera en el formato .zip estándar. Puede enviar esta recopilación al servicio de asistencia técnica para la solución de problemas o la recopilación de inventario.

Temas:

- [SupportAssist](#)
- [Instalación del módulo de servicios](#)
- [Información de proxy del sistema operativo del servidor](#)
- [SupportAssist](#)
- [Registro de recopilación](#)
- [Generación de SupportAssist](#)
- [Configuración de recopilación](#)

SupportAssist

NOTA: El registro de SupportAssist ya no se soporta en las versiones de FW 7.00.00.00 y superiores. Puede utilizar OpenManage Enterprise o el gateway de conexión segura para lo mismo.

Puede generar una recopilación y guardarla de forma local o en una red, y enviarla a Dell sin registro.

NOTA: Algunos clientes OEM no tienen el nombre del modelo. El Support Assist de back-end no permite registrar esos sistemas con DELL.

Requisitos de red

En esta sección, se enumeran los requisitos mínimos de red y de puerto para el sistema local.

- Conexión a Internet: red estándar de 1 GbE o más rápida.
- El sistema local debe poder conectarse a los siguientes servidores Enterprise a través del puerto 443:
 - esrs3-core.emc.com
 - esrs3-core.dr.emc.com
- Para garantizar la seguridad y la integridad de la comunicación, los dispositivos de redes no deben ejecutar ningún método de descifrado SSL en el tráfico para el back-end. Intentar hacerlo provoca una pérdida de conectividad con el back-end.

NOTA: Si el descifrado SSL está habilitado en los servidores proxy y otros dispositivos, asegúrese de que los servidores Enterprise se agreguen a la lista de exclusión de descifrado SSL en los servidores proxy y en los dispositivos.

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos que deben estar abiertos en el sistema local:

Tabla 63. Puertos de red para el sistema local

PUERTO	PROTOCOLO	DIRECCIÓN	USO
161	UDP y SNMP	Saliente	Consultar el estado del dispositivo a través de SNMP
162	UDP y SNMP	Entrante	Recibir alertas (capturas SNMP) desde dispositivos remotos

Tabla 63. Puertos de red para el sistema local (continuación)

443	TCP y HTTPS	Entrante	Comunicarse con OpenManage Enterprise
443	TCP y HTTPS	Saliente	<ul style="list-style-type: none"> ● Conectarse a los servidores Enterprise ● Comunicarse mediante HTTPS protegido con TLS v1.2 ● Comunicarse mediante la capa de conexión segura (SSL) y WS-MAN ● Recibir actualizaciones del gateway de conexión segura ● Cargar telemetría recopilada al back-end
1311	TCP	Saliente	Comunicarse con Dell OpenManage Server Administrator
2607	TCP y HTTPS	Entrante	Comunicarse con OpenManage Essentials
5700	TCP y HTTPS	Entrante	Abrir la interfaz de usuario del gateway de conexión segura mediante HTTPS con TLS v1.2
5701, 5702, 5703 y 5704	TCP y HTTPS	Entrante	Recopilar telemetría desde dispositivos
9001	N/A	Interno	<p>Establecer la conexión con el servicio de base de datos del gateway de conexión segura de Dell Technologies.</p> <p>i NOTA: Este puerto es solo para uso interno. Debe asegurarse de que este puerto esté abierto y de que otras aplicaciones no lo estén utilizando.</p>

Instalación del módulo de servicios

A fin de registrarse en SupportAssist, debe tener instalado iDRAC Service Module (iSM) en el sistema. Una vez que **inicie la instalación del módulo de servicio**, podrá ver las instrucciones de instalación. El botón **Siguiente** permanecerá deshabilitado hasta que haya instalado iSM correctamente.

Información de proxy del sistema operativo del servidor

En caso de que haya un problema con la conexión, se le pedirá al usuario que brinde la información de proxy del sistema operativo. Para configurar los ajustes del proxy, introduzca la información necesaria en **Server (Servidor)**, **Port (Puerto)**, **Username (Nombre de usuario)** y **Password (Contraseña)**.

SupportAssist

Una vez que SupportAssist está configurado, puede revisar el panel de SupportAssist para ver el **registro de recopilación**. No es necesario estar registrado para ver o enviar el registro de recopilación.

Registro de recopilación

En el **Registro de recopilaciones**, se muestran los detalles de **Hora y fecha, y tipo de recopilación** (manual, programado, basado en eventos), **Datos recopilados** (selección personalizada, todos los datos), **Estado de recopilación** (completa con errores, completa), **Identificador de trabajo, Estado de envío y Fecha y hora de envío**. Puede enviar a Dell la última recopilación que persiste en la iDRAC.

NOTA: Una vez generado, se pueden filtrar los detalles de registro de recopilación para quitar la información de identificación personal (PII) según la selección del usuario.

Generación de SupportAssist

Para generar los registros del SO y de la aplicación, iDRAC Service Module debe estar instalado y en ejecución en el sistema operativo host.

NOTA: La recopilación de SupportAssist tarda más de 10 minutos en completarse cuando se realiza desde el SO/iDRAC mientras se ejecuta OMSA 10.1.0.0 con él.

Si debe trabajar con la Asistencia técnica en un problema con un servidor pero las políticas de seguridad restringen la conexión a Internet, puede proporcionarle a la Asistencia técnica los datos necesarios para facilitar la solución de problemas sin tener que instalar software o descargar herramientas de Dell y sin tener acceso a la Internet desde el sistema operativo del servidor o iDRAC.

Puede generar un informe de estado del servidor y luego exportar el registro de colección:

- A una ubicación en la estación de administración (local).
- A una ubicación de red compartida como el sistema de archivos de Internet comunes (CIFS) o el recurso compartido de archivos de red (NFS). Para exportar a un recurso compartido de red CIFS o NFS, se necesita conectividad de red directa al puerto de red compartido o dedicado del iDRAC.
- A Dell.

La recopilación de SupportAssist se genera en formato ZIP estándar. La recopilación puede contener la siguiente información:

- Inventario de hardware para todos los componentes (lo que incluye detalles del firmware y de la configuración de los componentes del sistema, registros de eventos del sistema de la placa base, información del estado de iDRAC y registros de Lifecycle Controller).
- Sistema operativo e información de las aplicaciones.
- Registros de la controladora de almacenamiento.
- Registros de depuración de iDRAC.
- Contiene un visor HTML5, al que se puede acceder una vez que la recopilación se haya completado.
- La recopilación proporciona una cantidad masiva de información detallada del sistema y registros en un formato fácil de usar, que se puede ver sin cargar la recopilación en el sitio de soporte técnico.

Después de que se generan los datos, puede ver los datos que contienen varios archivos XML y archivos de registro.

Cada vez que se recopilan datos, se graba un suceso en el registro de Lifecycle Controller. El evento incluye información como el usuario que inició el informe, la interfaz utilizada y la fecha y hora de la exportación.

En Windows, si se deshabilita WMI, la recopilación del recopilador del sistema operativo se detiene, y se muestra un mensaje de error.

Verifique que los niveles de privilegios sean los adecuados y asegúrese de que no haya ninguna configuración de seguridad o servidor de seguridad que impida la recopilación de los datos de software o de registro.

Antes de generar el informe de condición, compruebe lo siguiente:


- Lifecycle Controller está activado.
- Collect System Inventory On Reboot (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) (CSIOR) está habilitada.
- Cuenta con privilegios de Inicio de sesión y Control del servidor.

Generación de SupportAssist Collection en forma manual mediante la interfaz web del iDRAC

Para generar la recopilación de SupportAssist manualmente:

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Mantenimiento > SupportAssist**.
2. Haga clic en **Iniciar recopilación**.
3. Seleccione los conjuntos de datos que se incluirán en la recopilación.
4. Puede optar por filtrar la recopilación para PII.

5. Seleccione el destino donde se debe guardar la recopilación.
 - a. Si el servidor está conectado a Internet y la opción **Enviar ahora** está activada, se transmite el registro de recopilación a Dell SupportAssist tras seleccionar esta opción.
 - b. La opción **Guardar localmente** le permite guardar la recopilación generada en el sistema local.
 - c. La opción **Guardar en la red** guarda la recopilación generada en una ubicación compartida de NFS o CIFS definida por el usuario.

 **NOTA:** Si se selecciona la opción *Guardar en la red* y no hay ninguna ubicación predeterminada disponible, los detalles de la red proporcionados se guardarán como ubicación predeterminada para recopilaciones futuras. Si ya existe una ubicación predeterminada, la recopilación utilizará los detalles especificados solo una vez.

Si la opción **Guardar en la red** está seleccionada, los detalles de la red proporcionados por el usuario se guardarán como los valores predeterminados (si antes no se ha guardado ninguna ubicación de recurso compartido de red) para cualquier recopilación futura.

6. Haga clic en **Recopilar** para continuar con la generación de la recopilación.
7. Si se le solicita, acepte el acuerdo **Acuerdo de licencia de usuario final (EULA)** para continuar.

La opción de datos de las aplicaciones y del sistema operativo aparecerá desactivada y no se podrá seleccionar si:


- iSM no está instalado o en ejecución en el sistema operativo del host, o
- El recopilador del sistema operativo se ha extraído de la iDRAC, o
- El conector de OS-BMC está deshabilitado en la iDRAC, o
- Los datos de las aplicaciones del sistema operativo almacenado en la memoria caché no están disponibles en la iDRAC de una recopilación anterior.

Configuración de recopilación

Puede guardar las colecciones en su ubicación de red preferida. Utilice **Establecer directorio de archivo** para definir la ubicación de red. Puede guardar las colecciones en su ubicación de red preferida. Utilice Establecer directorio de archivo para definir la ubicación de red. Antes de probar la conexión de red, ingrese el tipo de protocolo (CIFS/NFS) por el que desea optar, la dirección IP correspondiente, el nombre compartido, el nombre de dominio, el nombre de usuario y la contraseña. Con el botón Probar conexión de red, se confirmará una conexión al recurso compartido de destino.

Si está registrado, puede optar por incluir la información de identificación durante el envío de los datos a Dell en la configuración de recopilación.

Permite activar y programar las opciones de **Recopilación automática** para evitar la intervención manual y mantener una comprobación periódica del sistema. De manera predeterminada, cuando se activa un evento y se abre un caso de soporte, SupportAssist está configurado para recopilar automáticamente los registros del sistema desde el dispositivo que generó la alerta y cargarlos en Dell. Puede habilitar o deshabilitar la recopilación automática basada en eventos. Se pueden programar las recopilaciones automáticas en función de los requisitos pertinentes. Las opciones disponibles son: semanal, mensual, quincenal, trimestral o nunca. También puede configurar la fecha y hora de los eventos periódicos programados. Tiene la opción de habilitar o deshabilitar el **Informe de recomendación de ProSupport Plus** durante la configuración de las recopilaciones automáticas.

 **NOTA:** La recopilación de SA basada en eventos solo cuenta con soporte para los contratos de ProSupport/ProSupport+. Si ninguno de estos contratos está presente y se genera un evento, no se realizará ninguna recopilación de SA.

Preguntas frecuentes

En esta sección se enumeran las preguntas frecuentes para los elementos siguientes:

Temas:

- Registro de sucesos del sistema
- Configuración personalizada de correo electrónico del remitente para alertas de iDRAC
- Seguridad de la red
- Transmisión de telemetría
- Active Directory
- Inicio de sesión único
- Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente
- Consola virtual
- Medios virtuales
- Tarjeta vFlash SD
- Autenticación de SNMP
- Dispositivos de almacenamiento
- GPU (aceleradores)
- Módulo de servicios de iDRAC
- RACADM
- Configuración en forma permanente de la contraseña predeterminada a calvin
- Varios

Registro de sucesos del sistema

Al utilizar la interfaz web de iDRAC a través de Internet Explorer, ¿por qué el registro SEL no se puede guardar mediante la opción Guardar como?

Esto se debe a un parámetro del navegador. Para resolver esto:

1. En Internet Explorer, vaya a **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad** y seleccione la zona en la que intenta descargar.
Por ejemplo, si el dispositivo iDRAC se encuentra en la Intranet local, seleccione **Intranet local** y haga clic en **Nivel personalizado...**
2. En la ventana **Configuración de seguridad**, en **Descargas**, compruebe que las siguientes opciones estén activadas:
 - Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo: (si está disponible)
 - Descarga de archivos

 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar la seguridad del equipo que se utiliza para acceder a iDRAC, bajo Varios, desactive la opción Inicio de aplicaciones y archivos no seguros.

Configuración personalizada de correo electrónico del remitente para alertas de iDRAC

El correo electrónico generado de alerta no se encuentra en el conjunto de correo electrónico personalizado del remitente en el servicio de correo electrónico basado en la nube.

Debe registrar su correo electrónico en la nube a través de este proceso: [Support.Google.com](https://support.google.com).

Seguridad de la red

Si accede a la interfaz web de la iDRAC, se muestra una advertencia de seguridad en la que se indica que el certificado SSL emitido por la autoridad de certificados (CA) no es de confianza.

iDRAC incluye un certificado de servidor predeterminado para iDRAC a fin de garantizar la seguridad de red cuando se accede a ella a través de la interfaz basada en Web y el RACADM remoto. Este certificado no lo emite una CA de confianza. Para resolver esto, cargue un certificado de servidor para iDRAC emitido por una CA de confianza (por ejemplo, Microsoft Certificate Authority, Thawte o Verisign).

¿Por qué el servidor DNS no registra iDRAC?

Algunos servidores DNS registran nombres de iDRAC que contienen solo hasta 31 caracteres.

Si accede a la interfaz basada en Web de la iDRAC, se muestra una advertencia de seguridad en la que se indica que el nombre de host del certificado SSL no coincide con el nombre de host de la iDRAC.

iDRAC incluye un certificado de servidor predeterminado para iDRAC a fin de garantizar la seguridad de red cuando se accede a ella a través de la interfaz basada en Web y el RACADM remoto. Cuando se utiliza este certificado, el explorador web muestra una advertencia de seguridad debido a que el certificado predeterminado que se emite a la iDRAC no coincide con su nombre de host (por ejemplo, la dirección IP).

Para solucionar esto, cargue un certificado de servidor para iDRAC emitido para la dirección IP o el nombre de host de la iDRAC. Cuando se genere la CSR (que se utiliza para emitir el certificado), asegúrese de que el nombre común (CN) de la CSR coincida con la dirección IP de la iDRAC (si el certificado se emitió a la IP) o con el nombre DNS registrado de la iDRAC (si el certificado se emitió al nombre registrado de la iDRAC).

Para asegurarse de que la CSR coincida con el nombre DNS de iDRAC:

1. En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Descripción general > Configuración de iDRAC > Red**. Aparecerá la página **Red**.
2. En la sección **Valores comunes**:
 - Seleccione la opción **Registrar iDRAC en DNS**.
 - En el campo **Nombre DNS de iDRAC**, introduzca el nombre de iDRAC.
3. Haga clic en **Aplicar**.

¿Por qué no puedo acceder a la iDRAC desde mi explorador web?

Este problema puede producirse si la seguridad estricta de transporte de HTTP (HSTS) está activado. HSTS es un mecanismo de seguridad web que permite a los exploradores web interactuar solamente mediante el protocolo seguro HTTPS y no con HTTP.

Para resolver el problema, active HTTPS en su explorador e iniciar sesión en la iDRAC.

¿Por qué no puedo completar las operaciones que implican un recurso compartido CIFS remoto?

La operación de importar/exportar o cualquier otra operación de recurso compartido de archivos remotos que implique un recurso compartido CIFS fallará si solo utiliza SMBv1. Asegúrese de que el protocolo SMBv2 esté activado en el servidor que proporciona SMB o el recurso compartido CIFS. Consulte la documentación del sistema operativo sobre cómo habilitar el protocolo SMBv2.

Transmisión de telemetría

Faltan algunos datos del informe durante la transmisión de los informes de telemetría para los servidores de Rsyslog.

Es posible que las versiones anteriores de los servidores rsyslog no pierdan ocasionalmente algunos datos del informe en algunos informes. Puede actualizar a una versión más reciente para evitar este problema.

Active Directory

Ocurrió un error de inicio de sesión en Active Directory. ¿Cómo se resuelve este problema?

Para diagnosticar el problema, en la página **Active Directory Configuration and Management (Configuración y administración de Active Directory)**, haga clic en **Test Settings (Probar configuración)**. Revise los resultados de la prueba y corrija el problema. Cambie la configuración y ejecute la prueba hasta que el usuario supere el paso de autorización.

En general, compruebe lo siguiente:

- Al iniciar sesión, asegúrese de usar el nombre de dominio de usuario correcto y no el nombre de NetBIOS. Si tiene una cuenta de usuario de iDRAC local, inicie sesión en la iDRAC mediante las credenciales locales. Después de iniciar sesión, compruebe lo siguiente:
 - La opción **Active Directory activado** está seleccionada en la página **Configuración y administración de Active Directory**.
 - La configuración de DNS se ha configurado correctamente en la página **Configuración de redes iDRAC**.
 - Se ha cargado el certificado de CA raíz de Active Directory correcto en iDRAC si se ha activado la validación de certificados.
 - El nombre de iDRAC y el nombre de dominio de iDRAC coinciden con la configuración del entorno de Active Directory si utiliza el esquema extendido.
 - El nombre de grupo y el nombre de dominio de grupo coinciden con la configuración del entorno de Active Directory si utiliza el esquema estándar.
 - Si el usuario y el objeto de la iDRAC se encuentran en un dominio diferente, no seleccione la opción **User Domain from Login (Dominio de usuario desde inicio de sesión)**. En cambio, seleccione la opción **Specify a Domain (Especificar un dominio)** e introduzca el nombre del dominio en el que reside el objeto de la iDRAC.
- Verifique los certificados SSL de la controladora de dominio para asegurarse de que la hora de iDRAC se encuentre en el plazo de vigencia del certificado.

Ocurre un error de inicio de sesión en Active Directory incluso si la validación de certificados está habilitada. Los resultados de la prueba muestran el siguiente mensaje de error. ¿Por qué sucede esto y cómo se resuelve?

```
ERROR: Can't contact LDAP server, error:14090086:SSL
routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed: Please check the correct
Certificate Authority (CA) certificate has been uploaded to iDRAC. Please also check if
the iDRAC date is within the valid period of the certificates and if the Domain Controller
Address configured in iDRAC matches the subject of the Directory Server Certificate.
```

Si se ha habilitado la validación de certificados, cuando la iDRAC establece la conexión SSL con el servidor de directorios, la iDRAC utiliza el certificado de CA cargado para verificar el certificado de servidor de directorios. Los motivos más comunes de error en esta validación son los siguientes:

- La fecha de la iDRAC no se encuentra dentro del período de validez del certificado del servidor o de CA. Compruebe la hora de la iDRAC y el período de validez del certificado.
- Las direcciones de la controladora de dominio configuradas en la iDRAC no coinciden con el asunto o el nombre alternativo del asunto del certificado de servidor de directorios. Si utiliza una dirección IP, lea la siguiente pregunta. Si utiliza FQDN, asegúrese de utilizar el FQDN de la controladora de dominio, y no el dominio. Por ejemplo, **nombredeservidor.ejemplo.com** en lugar de **ejemplo.com**.

Ocurre un error durante la validación de certificados incluso si la dirección IP se utiliza como dirección de la controladora de dominio. ¿Cómo se resuelve este problema?

Compruebe el campo Subject (Asunto) o Subject Alternative Name (Nombre alternativo del asunto) del certificado de la controladora de dominio. Normalmente, Active Directory utiliza el nombre de host y no la dirección IP de la controladora de dominio en el campo de asunto o de nombre alternativo del asunto del certificado de la controladora de dominio. Para solucionar esto, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Configure el nombre del host (FQDN) de la controladora de dominio como las *direcciones de controladora de dominio* en iDRAC para que coincidan con el Asunto o el Nombre alternativo del asunto del certificado del servidor.
- Vuelva a emitir el certificado del servidor de modo que use una dirección IP en el campo Asunto o Nombre alternativo del asunto y que coincida con la dirección IP configurada en iDRAC.
- Desactive la validación de certificados si prefiere confiar en esta controladora de dominio sin validación de certificados durante el protocolo de enlace SSL.

¿Cómo se configuran las direcciones de controladora de dominio cuando se utiliza el esquema extendido en un entorno de varios dominios?

Debe usar el nombre del host (FQDN) o la dirección IP de las controladoras de dominio que sirven al dominio donde reside el objeto iDRAC.

¿Cuándo deben configurarse las direcciones del catálogo global?

Si está utilizando un esquema estándar y los usuarios y grupos de roles se encuentran en dominios diferentes, son necesarias las direcciones de catálogo global. En este caso, solo puede utilizar el grupo universal.

Si está utilizando un esquema estándar y todos los usuarios y grupos de roles se encuentran en el mismo dominio, no son necesarias las direcciones de catálogo global.

Si utiliza un esquema extendido, no se utiliza la dirección de catálogo global.

¿Cómo funciona la consulta del esquema estándar?

La iDRAC se conecta primero a las direcciones de la controladora de dominio configuradas. Si el usuario y los grupos de roles están en el dominio, se guardarán los privilegios.

Si están configuradas las direcciones de la controladora global, la iDRAC seguirá consultando el catálogo global. Si se recuperan privilegios adicionales desde el catálogo global, estos privilegios se acumulan.

¿iDRAC siempre usa LDAP a través de SSL?

Sí. Todo el transporte se realiza a través del puerto seguro 636 o 3269. Durante la configuración de la prueba, la iDRAC realiza una conexión LDAP solamente para aislar el problema, pero no realiza un enlace LDAP en una conexión no segura.

¿Por qué iDRAC activa la validación de certificados de manera predeterminada?

La iDRAC aplica un nivel sólido de seguridad para garantizar la identidad de la controladora de dominio a la que se conecta. Sin la validación de certificados, un pirata informático puede suplantar una controladora de dominio y tomar el control de la conexión SSL. Si opta por confiar en todas las controladoras de dominio en el límite de seguridad sin activar la validación de certificados, puede deshabilitar esta opción en la interfaz web o RACADM.

¿Admite iDRAC el nombre NetBIOS?

No en esta versión.

¿Por qué se demora hasta cuatro minutos para iniciar sesión en iDRAC mediante el inicio de sesión único de Active Directory o mediante tarjeta inteligente?

El inicio de sesión único de Active Directory o mediante tarjeta inteligente suele tardar menos de 10 segundos. Sin embargo, puede tardar hasta cuatro minutos si ha especificado el servidor DNS preferido y el servidor DNS alternativo y el primero ha fallado. Se espera que se produzcan tiempos de espera de DNS cuando un servidor DNS está fuera de servicio. La iDRAC inicia la sesión mediante el servidor DNS alternativo.

Active Directory está configurado para un dominio presente en Windows Server 2008 Active Directory. Hay un dominio secundario o un subdominio presentes para el dominio, el usuario y el grupo están presentes en el mismo dominio secundario, y el usuario es miembro de este grupo. Al intentar iniciar sesión en la iDRAC mediante el usuario presente en el dominio secundario, ocurre un error durante el inicio de sesión único de Active Directory.

Esto puede deberse a un tipo de grupo incorrecto. Hay dos tipos de grupos en el servidor de Active Directory:

- Seguridad: los grupos de seguridad permiten administrar el acceso de usuarios y equipos a los recursos compartidos y filtrar la configuración de la política de grupo.
- Distribución: los grupos de distribución tienen la finalidad de utilizarse solo como listas de distribución por correo electrónico.

Asegúrese siempre de que el tipo de grupo sea Security (Seguridad). No es posible utilizar grupos de distribución para asignar permisos para objetos. Sin embargo, puede usarlos para filtrar la configuración de la política de grupo.

Inicio de sesión único

Ocurre un error durante el inicio de sesión único (SSO) en Windows Server 2008 R2 x64. ¿Cuál es la configuración necesaria para resolver este problema?

1. Realice el procedimiento que se indica en [http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd560670\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd560670(WS.10).aspx) para la controladora de dominio y la política de dominio.
2. Configure los equipos para que utilice el conjunto de cifrado DES-CBC-MD5.

Esta configuración puede afectar la compatibilidad con las computadoras cliente o los servicios y las aplicaciones del entorno. Los tipos de cifrado de configuración permitidos para el ajuste de la política de Kerberos se encuentran en **Computer Configuration (Configuración de la computadora) > Security Settings (Configuración de seguridad) > Local Policies (Políticas locales) > Security Options (Opciones de seguridad)**.

3. Asegúrese de que los clientes del dominio tienen el GPO actualizado.
4. En la línea de comandos, escriba `gpupdate /force` y elimine la antigua ficha keytab usando el comando `klist purge`.
5. Una vez actualizado el GPO, cree el nuevo archivo keytab.
6. Cargue el archivo keytab en iDRAC.

Ahora puede iniciar sesión en el iDRAC mediante el inicio de sesión único.

¿Por qué falla el inicio de sesión único para los usuarios de Active Directory en Windows 7 y Windows Server 2008 R2?

Debe habilitar los tipos de cifrado para Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Para hacerlo:

1. Inicie sesión como administrador o como usuario con privilegios administrativos.
2. Vaya a **Inicio** y ejecute `gpedit.msc`. Aparecerá la ventana **Editor de directivas de grupo local**.
3. Vaya a **Configuración del equipo local > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Opciones de seguridad**.
4. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Seguridad de la red: Configuración de los tipos de cifrado permitidos para Kerberos** y seleccione **Propiedades**.
5. Active todas las opciones.
6. Haga clic en **OK** (Aceptar). Ahora puede iniciar sesión en el iDRAC mediante el inicio de sesión único.

Indique los siguientes valores adicionales para el esquema extendido:

1. En la ventana **Editor de directivas de grupo local**, vaya a **Configuración del equipo local > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Opciones de seguridad**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Seguridad de la red: Restricción de NTLM: Tráfico de NTLM de salida al servidor remoto** y seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione **Permitir todo**, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, cierre la ventana **Editor de directivas de grupo local**.
4. Vaya a **Inicio** y ejecute el comando `cmd`. Aparecerá la ventana Símbolo del sistema.
5. Ejecute el comando `gpupdate /force`. Se actualizarán las políticas de grupo. Cierre la ventana Símbolo del sistema.
6. Vaya a **Inicio** y ejecute el comando `regedit`. Se mostrará la ventana **Editor del registro**.
7. Vaya a **HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > LSA**.
8. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Nuevo > DWORD (32-bit) Value**.
9. Asigne a la nueva clave el nombre **SuppressExtendedProtection**.
10. Haga clic con el botón derecho del mouse en **SuppressExtendedProtection** y haga clic en **Modificar**.
11. En el campo de datos **Valor**, escriba **1** y haga clic en **Aceptar**.
12. Cierre la ventana **Editor del Registro**. Ahora puede iniciar sesión en el iDRAC mediante el inicio de sesión único.

Si ha habilitado el SSO para la iDRAC y está utilizando Internet Explorer para iniciar sesión en la iDRAC, ocurrirá un error durante el SSO y se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña. ¿Cómo se resuelve este problema?

Asegúrese de que la dirección IP de la iDRAC figure en **Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad > Sitios de confianza**. Si no figura, ocurrirá un error durante el SSO y se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en **Cancelar** y continúe.

Inicio de sesión mediante tarjeta inteligente

Puede tardar hasta cuatro minutos iniciar sesión en iDRAC mediante el inicio de sesión único de Active Directory o mediante tarjeta inteligente.

El inicio de sesión normal mediante tarjeta inteligente de Active Directory suele tardar menos de 10 segundos; sin embargo, puede demorar hasta cuatro minutos si especificó el servidor DNS preferido y el servidor DNS alternativo en la página **Red**, y el servidor DNS preferido falló. El tiempo de espera de DNS se agota cuando un servidor DNS se desactiva. iDRAC inicia sesión con el servidor DNS alternativo.

PIN incorrecto de la tarjeta inteligente.

Compruebe si la tarjeta inteligente se bloqueó debido a que se intentó ingresar un PIN incorrecto demasiadas veces. En tales casos, comuníquese con el emisor de tarjetas inteligentes en la organización para obtener una nueva.

Consola virtual

¿Se puede iniciar una nueva sesión de video de consola remota cuando el video local del servidor está apagado?

Sí.

¿Por qué tarda 15 segundos apagar el video local del servidor después de solicitar la desactivación del video local?

Para que el usuario local tenga la oportunidad de realizar alguna acción antes de que el video se apague.

¿Hay algún retraso al encender el video local?

No. Después de que iDRAC recibe la solicitud de encendido de video local, el video se enciende instantáneamente.

¿El usuario local puede desactivar el video?

Cuando la consola local está desactivada, el usuario local no puede apagar el video.

¿La desactivación del video local también desactiva el teclado y el mouse locales?

No.

¿La desactivación de la consola local desactivará el video en la sesión de consola remota?

No, la activación o desactivación del video local es independiente de la sesión de consola remota.

¿Cuáles son los privilegios necesarios para que un usuario de iDRAC active o desactive el video del servidor local?

Cualquier usuario con privilegios de configuración de iDRAC puede activar o desactivar la consola local.

¿Cómo se puede ver el estado actual del video del servidor local?

El estado se muestra en la página de la consola virtual.

Para mostrar el estado del objeto `iDRAC.VirtualConsole.AttachState`, utilice el siguiente comando:

```
racadm get idrac.virtualconsole.attachstate
```

O bien, utilice el comando siguiente desde una sesión de SSH o remota:

```
racadm -r (iDrac IP) -u (username) -p (password) get iDRAC.VirtualConsole.AttachState
```

El estado también se puede ver en la pantalla OSCAR de la consola virtual. Cuando la consola local está habilitada, se muestra un estado de color verde junto al nombre del servidor. Cuando se deshabilita, un punto amarillo indica que la iDRAC ha bloqueado la consola local.

¿Por qué la parte inferior de la pantalla del sistema no se puede ver desde la ventana de la consola virtual?

Compruebe que la resolución del monitor de la estación de administración sea de 1280 x 1024.

¿Por qué la ventana Visor de la consola virtual está corrupta en el sistema operativo Linux?

El visor de la consola en Linux requiere un conjunto de caracteres UTF-8. Compruebe la configuración regional y restablezca el conjunto de caracteres si es necesario.

¿Por qué el mouse no se sincroniza bajo la consola de texto de Linux en Lifecycle Controller?

La consola virtual requiere el controlador del ratón USB, pero este solo está disponible para el sistema operativo X-Window. En el visor de la consola virtual, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Vaya a la pestaña **Herramientas** > **Opciones de sesión** > **Mouse**. En **Aceleración del mouse**, seleccione **Linux**.
- En el menú **Herramientas**, seleccione la opción **Cursor único**.

¿Cómo se sincronizan los punteros del mouse en la ventana Visor de la consola virtual?

Antes de iniciar una sesión de consola virtual, asegúrese de seleccionar el mouse correcto para el sistema operativo.

Asegúrese de seleccionar la opción **Cursor único** en **Herramientas** en el menú de la consola virtual de la iDRAC del cliente de la consola virtual de la iDRAC. El valor predeterminado es el modo de dos cursores.

¿Se puede usar un teclado o mouse al instalar el sistema operativo Microsoft de forma remota a través de la consola virtual?

No. Cuando se instala de manera remota un sistema operativo Microsoft compatible en un sistema con la consola virtual habilitada en el BIOS, se envía un mensaje de conexión EMS que le pide que seleccione **Aceptar** de manera remota. Debe seleccionar **Aceptar** en el sistema local o reiniciar el servidor administrado de manera remota, volver a realizar la instalación y, luego, apagar la consola virtual en el BIOS.

Este mensaje lo genera Microsoft para alertar al usuario que la consola virtual está habilitada. Para asegurarse de que este mensaje no aparezca, apague siempre la consola virtual en la utilidad de configuración de la iDRAC antes de instalar un sistema operativo de manera remota.

¿Por qué el indicador Bloq Num en la estación de administración no refleja el estado de Bloq Num en el servidor remoto?

Al acceder a través de la iDRAC, el indicador Bloq Num de la estación de administración no coincide necesariamente con el estado de Bloq Num del servidor remoto. El estado de Bloq Num depende de la configuración del servidor remoto cuando se conecta la sesión remota, independientemente del estado de Bloq Num de la estación de administración.

¿Por qué aparecen varias ventanas de Session Viewer cuándo se establece una sesión de consola virtual desde el host local?

Está configurando una sesión de consola virtual desde el sistema local. Esta acción no se admite.

Si hay una sesión de consola virtual en curso y un usuario local accede al servidor administrado ¿el primer usuario recibe un mensaje de advertencia?

No. Si un usuario local accede al sistema, ambos lo controlarán.

¿Cuánto ancho de banda se necesita para ejecutar una sesión de consola virtual?

Se recomienda disponer de una conexión de 5 Mb/s para un rendimiento adecuado. Se requiere una conexión de 1 Mb/s para un rendimiento mínimo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema para que la estación de administración ejecute la consola virtual?

La estación de administración requiere un procesador Intel Pentium III a 500 MHz con un mínimo de 256 MB de RAM.

¿Por qué la ventana del visor de consola virtual a veces muestra el mensaje Sin señal?

Este mensaje puede aparecer porque el complemento de consola virtual de la iDRAC no recibe el video de escritorio del servidor remoto. Por lo general, este comportamiento se produce cuando el servidor remoto está apagado. De vez en cuando, el mensaje puede aparecer debido a un funcionamiento defectuoso de la recepción de video en el escritorio del servidor remoto.

¿Por qué la ventana del visor de consola virtual a veces muestra un mensaje Fuera de alcance?

Este mensaje puede aparecer debido a que un parámetro necesario para capturar el video está fuera del alcance de captura de video de la iDRAC. Determinados parámetros, como una resolución de pantalla o una frecuencia de actualización muy altas, pueden causar esta situación. Normalmente, las limitaciones físicas, como el tamaño de la memoria de video o el ancho de banda, establecen el alcance máximo de los parámetros.

¿Por qué la ventana del visor de consola virtual está en blanco?

Si dispone de privilegios de medios virtuales, pero no para la consola virtual, puede iniciar el visor para acceder a la función de medios virtuales; no obstante, la consola del servidor administrado no se mostrará.

¿Por qué el mouse no se sincroniza en DOS cuando se ejecuta la consola virtual?

El BIOS de Dell emula el driver del ratón como un ratón PS/2. Debido al diseño, el ratón PS/2 utiliza la posición relativa para el puntero, lo que ocasiona un retraso en la sincronización. La iDRAC tiene un driver de ratón USB, lo que permite la posición absoluta y un seguimiento más cercano del puntero. Incluso si la iDRAC le transmite la posición absoluta del ratón USB al BIOS de Dell, la emulación del BIOS lo vuelve a convertir en la posición relativa y el comportamiento permanece igual. Para solucionar este problema, establezca el modo de mouse en USC/Diagnóstico en la pantalla Configuración.


Después de iniciar la consola virtual, el cursor del ratón está activo en la consola virtual, pero no en el sistema local. ¿Por qué sucede esto y cómo se resuelve?

Esto se produce si el **Modo de mouse** se configura en **USC/Diagnóstico**. Presione las teclas de acceso rápido **Alt + M** para utilizar el ratón en el sistema local. Presione las teclas de acceso rápido **Alt + M** nuevamente para utilizar el ratón en la consola virtual.

¿Por qué se agota el tiempo de espera de la sesión de GUI después de iniciar una consola virtual desde la interfaz de iDRAC que se inicia desde la CMC?

Al iniciar la consola virtual en la iDRAC desde la interfaz web de CMC, se abre una ventana emergente para iniciar la consola virtual. Esta ventana se cierra poco después de abrirse la consola virtual.

Al iniciar la GUI y la consola virtual en el mismo sistema iDRAC en una estación de administración, se agota el tiempo de espera de la GUI de la iDRAC si dicha GUI se inicia antes de que se cierre la ventana emergente. Si la GUI de la iDRAC se inicia desde la interfaz web de CMC después de que se cierre la ventana emergente de la consola virtual, este problema no sucede.

 **NOTA:** No es válido para las plataformas MX.

¿Por qué la clave Linux SysRq no funciona con Internet Explorer?

El comportamiento de la clave Linux Pet Sis es diferente cuando se utiliza la consola virtual desde Internet Explorer. Para enviar la clave Pet Sis, presione la tecla **Imprimir pantalla** y suéltela mientras mantiene apretadas las teclas **Ctrl** y **Alt**. Para enviar la clave Pet Sis a un servidor Linux remoto a través de la iDRAC si usa Internet Explorer, haga lo siguiente:

1. Active la función de tecla mágica en el servidor Linux remoto. Puede utilizar el siguiente comando para activarla en la terminal de Linux:

```
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
```

2. Active el modo Paso a través de teclado del visor de Active X.
3. Presione **Ctrl+Alt+Impr Pant**.
4. Suelte solamente la tecla **Impr Pant**.
5. Presione **Impr Pant+Ctrl+Alt**.

 **NOTA:** La función SysRq no es actualmente compatible con Internet Explorer y Java.

¿Por qué parece el mensaje "Vínculo interrumpido" en la parte inferior de la consola virtual?

Cuando se utiliza un puerto de red compartido durante el reinicio de un servidor, la iDRAC se desconecta mientras el BIOS restablece la tarjeta de red. El tiempo es más prolongado en las tarjetas de 10 Gb y puede ser excepcionalmente prolongado si el switch de red conectado tiene habilitado el protocolo de árbol de expansión (STP). En este caso, es recomendable activar "portfast" para el puerto del switch conectado al servidor. En la mayoría de los casos, la consola virtual se restablece sola.

Para activar la redirección de consola mediante el puerto del servidor web (443)

```
racadm>>set iDRAC.VirtualConsole.WebRedirect Enabled
```

Para cerrar el puerto de la consola virtual externa (5900), configure la siguiente propiedad de iDRAC.

Para cerrar el puerto de la consola virtual externa (5900), ambos `iDRAC.VirtualConsole.WebRedirect` e `iDRAC.VirtualConsole.CloseUnusedPort` deben estar habilitados.

```
racadm>>set iDRAC.VirtualConsole.CloseUnusedPort Enabled
```


NOTA:

- Si el puerto de medios virtuales está deshabilitado, no se podrá acceder a los medios virtuales independientes y podrá utilizar los medios virtuales a través de la consola virtual.

Medios virtuales

¿Por qué a veces se interrumpe la conexión del cliente de medios virtuales?

Cuando se agota el tiempo de espera de la red, el firmware de iDRAC abandona la conexión y desconecta el vínculo entre el servidor y la unidad virtual.

Si cambia el CD en el sistema cliente, es posible que el nuevo CD cuente con una función de inicio automático. En este caso, el firmware puede agotar el tiempo de espera y la conexión se pierde si el sistema cliente tarda demasiado en leer el CD. Si se pierde la conexión, vuelva a conectarse desde la GUI y continúe con la operación anterior.

Si los valores de configuración de los medios virtuales se cambian en la interfaz web de iDRAC o mediante los comandos de RACADM local, se desconectarán todos los medios conectados en el momento de aplicar el cambio de configuración.

Para volver a conectar la unidad virtual, utilice la ventana **Vista del cliente** de los medios virtuales.

¿Por qué una instalación del sistema operativo Windows a través de medios virtuales lleva mucho tiempo?

Si instala el sistema operativo Windows mediante el *DVD de Herramientas de administración de sistemas y documentación de Dell* y la conexión de red es lenta, es posible que el procedimiento de instalación prolongue la cantidad de tiempo que llevará acceder a la interfaz web de iDRAC debido a la latencia de red. La ventana de instalación no indica el progreso de la instalación.

¿Cómo se configura el dispositivo virtual como dispositivo de inicio?

En el sistema administrado, acceda a la configuración del BIOS y diríjase al menú de arranque. Ubique el CD virtual, el disco flexible virtual o el vFlash y cambie el orden de arranque del dispositivo según sea necesario. Además, presione la "barra espaciadora" en la secuencia de arranque de la configuración de CMOS para que el dispositivo virtual se pueda iniciar. Por ejemplo, a fin de realizar el arranque desde una unidad de CD, configure la unidad de CD como el primer dispositivo en el orden de arranque.

¿Cuáles son los tipos de medios que se pueden configurar como disco de inicio?

iDRAC permite iniciar a partir de los siguientes medios de inicio:

- Medios de CDROM/DVD de datos
- Imagen ISO 9660
- Imagen de disco flexible o disco flexible de 1,44
- Una memoria USB a la que el sistema operativo reconoce como disco extraíble
- Una imagen de memoria USB

¿Cómo se configura el dispositivo USB como dispositivo de inicio?

Además, puede arrancar con un disco de inicio Windows 98 y copiar los archivos del sistema desde el disco de inicio a la llave USB. Por ejemplo, en el aviso de DOS, escriba el siguiente comando:

```
sys a: x: /s
```

donde, x: es el dispositivo USB que se debe configurar como dispositivo de inicio.

Los medios virtuales están conectados al disco flexible remoto. Sin embargo, no se puede ubicar el dispositivo virtual del disco flexible o el CD virtual que ejecuta sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux. ¿Cómo se resuelve esto?

Algunas versiones de Linux no montan automáticamente la unidad de disco flexible virtual y la unidad de CD virtual con el mismo método. Para montar la unidad de disco flexible virtual, ubique el nodo del dispositivo que Linux asigna a la unidad de disco flexible. A fin de montar la unidad de disco flexible virtual, realice lo siguiente:

1. Abra un símbolo del sistema de Linux y ejecute el siguiente comando:

```
grep "Virtual Floppy" /var/log/messages
```

2. Busque la última entrada de dicho mensaje y anote la hora.
3. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
grep "hh:mm:ss" /var/log/messages
```

hh:mm:ss es la hora del mensaje que el comando grep informó en el paso 1.

4. En el paso 3, lea el resultado del comando `grep` y busque el nombre del dispositivo que se asigna al disco flexible virtual.
5. Asegúrese de estar conectado a la unidad de disco flexible virtual.
6. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
mount /dev/sdx /mnt/floppy
```

`/dev/sdx` es el nombre del dispositivo que se encuentra en el paso 4 y `/mnt/floppy` es el punto de montaje.

Para montar la unidad de CD virtual, ubique el nodo del dispositivo que Linux asigna a la unidad de CD virtual. A fin de montar la unidad de CD virtual, realice lo siguiente:

1. Abra un símbolo del sistema de Linux y ejecute el siguiente comando:

```
grep "Virtual CD" /var/log/messages
```

2. Busque la última entrada de dicho mensaje y anote la hora.
3. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
grep "hh:mm:ss" /var/log/messages
```

hh:mm:ss es la fecha y hora del mensaje que devuelve el comando `grep` en el paso 1.

4. En el paso 3, lea el resultado del comando `grep` y busque el nombre del dispositivo que se asignó a *CD virtual* de Dell.
5. Asegúrese de que la unidad de CD virtual está conectada.
6. En la línea de comandos de Linux, ejecute el siguiente comando:

```
mount /dev/sdx /mnt/CD
```

`/dev/sdx` es el nombre de dispositivo que se encuentra en el paso 4 y `/mnt/floppy` es el punto de montaje.

¿Por qué las unidades virtuales conectadas al servidor que se quita después de realizar una actualización remota del firmware mediante la interfaz web de iDRAC?

Las actualizaciones del firmware provocan que el iDRAC se restablezca, se pierda la conexión remota y se desmonten las unidades virtuales. Las unidades vuelven a aparecer cuando se completa el restablecimiento del iDRAC.

¿Por qué todos los dispositivos USB se desconectan después de conectar un dispositivo USB?


Los dispositivos de medios virtuales y vFlash están conectados como un dispositivo USB compuesto al bus USB del host y comparten un puerto USB común. Siempre que algún medio virtual o un dispositivo USB vFlash está conectado al bus USB del host o desconectado de él, todos los medios virtuales y dispositivos vFlash se desconectan momentáneamente del bus USB del host y, a continuación, se vuelven a conectar. Si el sistema operativo del host utiliza un dispositivo de medios virtuales, no conecte ni desconecte uno o más dispositivos de medios virtuales o vFlash. Se recomienda que conecte todos los dispositivos USB necesarios antes de utilizarlos.

¿Qué hace la opción Restablecer USB?

Restablece los dispositivos USB remotos y locales conectados al servidor.

¿Cómo se maximiza el rendimiento de los medios virtuales?

Para maximizar el rendimiento de los medios virtuales, inicie estos últimos con la consola virtual desactivada o realice una de las acciones siguientes:

- Cambie el control deslizante de rendimiento a la velocidad máxima.
- Desactive el cifrado tanto para los medios virtuales como para la consola virtual.
-  **NOTA:** En este caso, la transferencia de datos entre el servidor administrado y el iDRAC para los medios virtuales y la consola virtual no estará protegida.
- Si está utilizando algún sistema operativo del servidor Windows, detenga el servicio de Windows denominado Windows Event Collector. Para ello, diríjase a **Iniciar > Herramientas administrativas > Servicios**. Haga clic con el botón secundario en **Windows Event Collector** y haga clic en **Detener**.

Mientras visualiza el contenido de una unidad de disco flexible o USB, ¿aparece un mensaje de error de conexión si se conecta la misma unidad a través de los medios virtuales?

No se permite el acceso simultáneo a las unidades de disco flexible virtual. Cierre la aplicación que se utiliza para ver el contenido de la unidad antes de intentar virtualizar la unidad.

¿Qué tipo de sistemas de archivos admite la unidad de disco flexible virtual?

La unidad de disco flexible virtual admite los sistemas de archivos FAT16 o FAT32.

¿Por qué se muestra un mensaje de error al intentar conectarse a una unidad DVD/USB a través de medios virtuales aunque estos no estén en uso?

El mensaje de error se muestra si la función de recurso compartido de archivos remotos (RFS) también se encuentra en uso. A la vez, puede utilizar RFS o medios virtuales, pero no ambos.

Tarjeta vFlash SD

¿Cuándo se bloquea la tarjeta vFlash SD?

La tarjeta SD vFlash se bloquea cuando hay una operación en curso. Por ejemplo, durante una operación de inicialización.

Autenticación de SNMP

¿Por qué se muestra el mensaje 'Acceso remoto: error de autenticación SNMP'?

Como parte de la detección, IT Assistant intenta verificar los nombres de comunidad get y set del dispositivo. En IT Assistant, usted tiene el nombre de comunidad get = public y el nombre de comunidad set = private. De manera predeterminada, el nombre de comunidad del agente SNMP para el agente iDRAC es public. Cuando IT Assistant envía una solicitud set, el agente iDRAC genera un error de autenticación SNMP porque acepta solicitudes solamente de nombre de comunidad = public.

Para evitar la generación de errores de autenticación SNMP, debe introducir nombres de comunidad aceptados por el agente. Dado que la iDRAC solo permite un nombre de comunidad, deberá utilizar el mismo nombre de comunidad get y set para la configuración de detección de IT Assistant.

Dispositivos de almacenamiento

OpenManage Storage Management muestra más dispositivos de almacenamiento que la iDRAC y no muestra la información de todos los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema. ¿Por qué?

iDRAC muestra información solamente para los dispositivos capacidad CEM (administración incorporada completa).

En el caso de los JBOD externos/información detrás del HBA, el mensaje de EEMI para la eliminación del conector SAS/IOM se genera con el ID del mensaje de EEMI ENC42; sin embargo, no se genera el mensaje de EEMI ENC41 para la restauración del conector SAS/IOM.

Para confirmar la restauración de IOM en la interfaz web de iDRAC, realice lo siguiente:

1. Vaya a **Almacenamiento > Descripción general > Gabinetes**
2. Seleccione el gabinete.
3. En las **Propiedades avanzadas**, asegúrese de que el valor de la **ruta redundante** sea **Presente** y, a continuación, se confirma la restauración de IOM.

¿Por qué existe una diferencia en el número de serie impreso en el dispositivo PCIe y en la GUI de iDRAC?

Los dispositivos basados en la clase base de PCIe pueden ser de diferentes tipos y factores de forma. En tales situaciones, es posible que los números de serie del formato del dispositivo no sean los mismos que los de un dispositivo PCIe base. Por ejemplo, los formatos derivados de los dispositivos PCIe pueden ser unidades NVMe, tarjetas NIC, etc.

GPU (aceleradores)

Aparece atenuada la sección de aceleradores en CPU y Aceleradores en la GUI de iDRAC.

Es posible que algunas páginas de GUI no muestren la respuesta esperada cuando el atributo correspondiente está deshabilitado en Redfish.

Módulo de servicios de iDRAC

Faltan los detalles de iSM o no se actualizaron correctamente en la página GUI de iDRAC de algunos servidores PowerEdge

Cuando un usuario agrega SUB NIC en la agrupación, la configuración no es válida. Esto hace que iSM no se comuniqué correctamente con iDRAC.

Antes de instalar o ejecutar el módulo de servicio de iDRAC, ¿es necesario desinstalar Open Manage Server Administrator?

No, no es necesario desinstalar Server Administrator. Antes de instalar o ejecutar iDRAC Service Module, asegúrese de que haya detenido las funciones de Server Administrator que proporciona iDRAC Service Module.

¿Cómo se verifica si el módulo de servicio de iDRAC está instalado en el sistema?

Para saber si el módulo de servicio de iDRAC está instalado en el sistema:

- En los sistemas que ejecutan Windows

Abra el **Panel de control**, verifique si el módulo de servicio de iDRAC figura en la lista de programas instalados que aparece en pantalla.

- En sistemas que ejecutan Linux

Ejecute el comando `rpm -qi dcism`. Si iDRAC Service Module está instalado, el estado que se muestre será **instalado**.

- En sistemas que ejecutan ESXi: ejecute el comando en `esxcli software vib list|grep -i open` en el host. Aparece el módulo de servicio de la iDRAC.

NOTA: Para verificar si iDRAC Service Module está instalado en Red Hat Enterprise Linux 7, use el comando `systemctl status dcismeng.service` en lugar del comando `init.d`.

¿Cómo se verifica el número de versión del módulo de servicio de iDRAC que se encuentra instalado en el sistema?

Para comprobar la versión del módulo de servicio de iDRAC en el sistema, realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Haga clic en **Inicio > Panel de control > Programas/Programas y características**. La versión de iDRAC Service Module instalada aparecerá en una lista en la ficha **Versión**.
- Vaya a **Mi PC > Desinstalar o cambiar un programa**.

¿Cuál es el nivel de permisos mínimo necesario para instalar el módulo de servicio del iDRAC?

Para instalar el módulo de servicio de iDRAC, es necesario tener privilegios de nivel de administrador.

En iDRAC Service Module versión 2.0 y anteriores, cuando se instala iDRAC Service Module, aparece un mensaje de error que indica que este servidor no es compatible. Ya consulté la Guía del usuario para obtener información adicional sobre los servidores admitidos. ¿Cómo se resuelve este error?

Antes de instalar iDRAC Service Module, asegúrese de que el servidor sea un servidor PowerEdge de 12.^a generación o posterior. Asimismo, asegúrese de que dispone de un sistema de 64 bits.

Aparecerá el siguiente mensaje en el registro del sistema operativo, incluso cuando el paso de sistema operativo a la iDRAC mediante la función NIC de USB se haya configurado correctamente. ¿Por qué?

The iDRAC Service Module is unable to communicate with iDRAC using the OS to iDRAC Pass-through channel

iDRAC Service Module utiliza la función de paso de sistema operativo a la iDRAC por medio de la función NIC de USB para establecer la comunicación con la iDRAC. A veces, la comunicación no se establece a pesar de que la interfaz de la NIC de USB está configurada con los extremos IP correctos. Esto puede ocurrir cuando la tabla de encaminamiento del sistema operativo host contiene varias entradas para la misma máscara de destino y el destino de la NIC de USB no aparece primero en la lista de orden de enrutamiento.

Tabla 64. Ejemplo de una orden de enrutamiento

Destination	Puerta de enlace	Máscara de red de destino	Indicadores	Métrica	Ref.	Usar Iface
Predeterminado	10.94.148.1	0.0.0.0	UG	1024	0	0 em1
10.94.148.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 em1
vínculo local	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 em1
vínculo local	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 enp0s20u12u3

En el ejemplo, **enp0s20u12u3** es la interfaz de la NIC de USB. La máscara de destino de vínculo local se repite y la NIC de USB no es la primera en el orden. Esto genera el problema de conectividad entre iDRAC Service Module e iDRAC mediante el paso del sistema operativo a la iDRAC. Para solucionar el problema de conectividad, asegúrese de que sea posible acceder a la dirección IPv4 de la NIC de USB de la iDRAC (el valor predeterminado es 169.254.1.1) desde el sistema operativo host.

Caso contrario:

- Cambie la dirección de la NIC de USB de iDRAC en una máscara de destino única.
- Elimine las entradas que no son necesarias de la tabla de enrutamiento a fin de asegurarse de que la NIC de USB quede seleccionada por ruta cuando el host desea alcanzar la dirección IPv4 de la NIC de USB de iDRAC.

En iDRAC Service Module versión 2.0 y anteriores, cuando desinstalo iDRAC Service Module desde un servidor VMware ESXi, el switch virtual recibe el nombre vSwitchiDRACvusb y el grupo de puertos recibe el nombre de la red de la iDRAC en el cliente vSphere. ¿Cómo puedo eliminarlos?

Mientras se instala el VIB de iDRAC Service Module en un servidor VMware ESXi, iDRAC Service Module crea el switch virtual y el grupo de puertos para comunicarse con la iDRAC a través del paso del sistema operativo a la iDRAC en el modo de NIC de USB. Después de la desinstalación, el switch virtual **vSwitchiDRACvusb** y el grupo de puertos **Red de iDRAC** no se eliminan. Para solucionar este problema, realice uno de los siguientes pasos:

- Vaya al asistente de configuración de vSphere Client y elimine las entradas.
- Vaya a Esxcli y escriba los comandos siguientes:
 - Para eliminar el grupo de puertos: `esxcfg-vmknics -d -p "iDRAC Network"`
 - Para eliminar el switch virtual: `esxcfg-vswitch -d vSwitchiDRACvusb`

NOTA: Es posible volver a instalar el módulo de servicio de iDRAC en el servidor VMware ESXi, ya que esto no es un problema funcional para el servidor.

¿En qué parte del sistema operativo se encuentra disponible el registro de Lifecycle replicado?

Para ver los registros de Lifecycle replicados:

Tabla 65. Ubicación de los registros de Lifecycle

Sistema operativo	Ubicación
Microsoft Windows	<p>Visor de eventos > Registros de Windows > Sistema. Todos los registros de Lifecycle de iDRAC Service Module se replican en el nombre de origen de iDRAC Service Module.</p> <p>NOTA: En iSM versión 2.1 y posteriores, los registros de Lifecycle se replican en el nombre de origen del registro de Lifecycle Controller. En iSM versión 2.0 y anteriores, los registros se replican en el nombre de origen de iDRAC Service Module.</p> <p>NOTA: La ubicación del registro de Lifecycle se puede configurar mediante el instalador de iDRAC Service Module. Puede configurar la ubicación cuando instala iDRAC Service Module o modificando el instalador.</p>
Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, CentOS y Citrix XenServer	<code>/var/log/messages</code>
VMware ESXi	<code>/var/log/syslog.log</code>

¿Cuáles son los paquetes o ejecutables dependientes de Linux disponibles para la instalación mientras se completa la instalación en Linux?

Para ver la lista de paquetes dependientes de Linux, consulte la sección *Dependencias de Linux* en *Guía del usuario del módulo de servicio de iDRAC* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

¿Cómo aumentar el rendimiento de la GPU para ciertas configuraciones?

Establezca el perfil del rendimiento del sistema del BIOS como rendimiento

En la configuración del procesador, establezca los valores de NPS como 4 y de CCX como automático

Mínimo 1 DIMM por canal

IOMmu = paso a través del sistema operativo Linux

RACADM

Después de realizar un restablecimiento de la iDRAC (mediante el comando `racreset` de RACADM), si se emite algún comando, aparece el siguiente mensaje. ¿Qué significa esto?

```
ERROR: Unable to connect to RAC at specified IP address
```

El mensaje indica que antes de emitir otro comando, debe esperar hasta que iDRAC complete el restablecimiento.

Al utilizar comandos y subcomandos de RACADM, algunos errores no quedan claros.

Es posible que reciba uno o más de los siguientes errores cuando use los comandos de RACADM:

- Mensajes de error de RACADM local: problemas de sintaxis, errores tipográficos, nombres incorrectos, etc.
- Mensajes de error de RACADM remota: problemas como, por ejemplo, una dirección IP, un nombre de usuario o una contraseña incorrectos.

Durante una prueba de ping a iDRAC, si el modo de red cambia del modo Dedicado al modo Compartido, no hay respuesta de ping.

Borre la tabla ARP en el sistema.

RACADM remoto no se puede conectar a iDRAC desde SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1.

Asegúrese de que están instaladas las versiones oficiales de openssl y libopenssl. Ejecute el siguiente comando para instalar los paquetes de RPM:

```
rpm -ivh --force < filename >
```

Donde *filename* es el archivo de los paquetes openssl o libopenssl de RPM.

Por ejemplo:

```
rpm -ivh --force openssl-0.9.8h-30.22.21.1.x86_64.rpm
rpm -ivh --force libopenssl10_9_8-0.9.8h-30.22.21.1.x86_64.rpm
```

¿Por qué no están disponibles RACADM remoto y los servicios web después de un cambio de propiedad?

Es posible que los servicios de RACADM remota y la interfaz web tarden un poco en estar disponibles después de restablecer el servidor web de iDRAC.

El servidor web iDRAC se restablece en los casos siguientes:

- Cuando la configuración de la red o las propiedades de seguridad de la red se cambian mediante la interfaz web de usuario de iDRAC.
- La propiedad iDRAC.Websserver.HttpsPort se cambia, incluso cuando un `racadm set -f <config file>` la cambia.
- Se utiliza el comando `racresetcfg`.
- iDRAC se restablece.
- Se carga un nuevo certificado del servidor SSL.

¿Por qué se muestra un mensaje de error si se intenta eliminar una partición después de crearla mediante RACADM local?

Esto sucede porque la operación de creación de particiones está en curso. Sin embargo, la partición se elimina después de cierto tiempo y aparecerá un mensaje que confirma la eliminación. Si esto no sucede, espere hasta que se complete la operación de creación de particiones y, luego, elimine la partición.

Configuración en forma permanente de la contraseña predeterminada a calvin

Si el sistema se envió con una contraseña predeterminada única de la iDRAC, pero desea establecer *calvin* como la contraseña predeterminada, debe utilizar los puentes disponibles en la tarjeta madre del sistema.

⚠ PRECAUCIÓN: El cambio de la configuración de los puentes cambia en forma permanente la contraseña predeterminada a *calvin*. No se podrá volver a la contraseña única incluso si se restablece la iDRAC a la configuración predeterminada de fábrica.

Para obtener más información sobre el procedimiento y la ubicación del puente, consulte la documentación para su servidor en <https://www.dell.com/support>.

Varios

No se puede actualizar iDRAC de la versión 3.00.00.00 a la versión 5.10.00.00

ⓘ NOTA: 3.30.30.30 es la versión mínima de iDRAC necesaria para actualizar a 5.00.00.00/5.10.00.00 o una compilación posterior.

iDRAC no se puede actualizar de la versión 3.xx o 4.xx a la versión más reciente de manera directa. Si la versión actual de iDRAC es de la serie 3xx o 4.xx, Dell Technologies recomienda actualizar iDRAC a la siguiente versión disponible y seguir actualizando a las siguientes versiones alternativas hasta llegar a la versión más reciente disponible.

Este es un ejemplo de un sistema PowerEdge R740xd con la versión 3.15.15.15 de iDRAC instalada. A continuación, se muestra la lista de versiones disponibles después de la versión 3.15.15.15:

- 3.18.18.18
- 3.21.21.21
- 3.30.30.30
- 3.32.32.32
- 3.34.34.34
- 3.36.36.36
- 4.00.00.00
- 4.10.10.10
- 4.20.20.20
- 4.22.00.00
- 4.40.00.00
- 4.40.10.00
- 4.40.40.00
- 5.00.00.00
- 5.00.10.20

i **NOTA:** Para acceder a la lista de versiones disponibles, vaya a la versión más reciente disponible en la página Controladores y descargas, y seleccione la opción de versiones anteriores.

Si la versión 5.10.00.00 de iDRAC es el firmware más reciente disponible, para actualizar al firmware 5.10.00.00, primero debe instalar las siguientes versiones de firmware:

- 3.18.18.18
- 3.30.30.30
- 3.34.34.34
- 4.00.00.00
- 4.20.20.20
- 4.40.00.00
- 4.40.40.00
- 5.00.10.20

Luego de esto, puede instalar la versión 5.10.00.00 más reciente.

Cuando se intenta conectar la iDRAC a una red diferente, la iDRAC no obtiene una dirección IP diferente de la nueva subred.

Asegúrese de que el cable de red esté desconectado de la iDRAC durante al menos 5 s.

Después del restablecimiento del iDRAC, es posible que no se muestren todos los valores en la GUI del iDRAC.

i **NOTA:** Si restablece el iDRAC por algún motivo, asegúrese de esperar al menos dos minutos después de restablecer el iDRAC para acceder o modificar cualquier ajuste en iDRAC.

Cuando se instala un sistema operativo, el nombre de host puede aparecer o no, o bien puede cambiar automáticamente.

Hay dos escenarios posibles:

- Escenario 1: la iDRAC no muestra el nombre de host más reciente una vez instalado un sistema operativo. Deberá instalar OMSA o iSM junto con la iDRAC para que se refleje el nombre de host.

- Escenario 2: la iDRAC tenía un nombre de host para un sistema operativo específico y se ha instalado otro sistema operativo diferente; aún el nombre de host aparece como el nombre anterior sin sobrescribir el nombre de host. La razón de esto es que el nombre de host es una información que proviene del sistema operativo; la iDRAC solo guarda la información. Si se ha instalado un nuevo sistema operativo, la iDRAC no restablece el valor del nombre de host. Sin embargo, las versiones más recientes de los SO son capaces de actualizar el nombre de host en la iDRAC durante el primer inicio del SO.

¿Cómo se busca una dirección IP de iDRAC para un servidor Blade?

NOTA: La opción Chassis Management Controller (CMC) está disponible solamente para los servidores blade.

- **Mediante el uso de la interfaz web del CMC:**

Vaya a **Chasis > Servidores > Configuración > Implementación**. En la tabla que se muestra, observe la dirección IP del servidor.

- **Mediante la consola virtual:** reinicie el servidor para ver la dirección IP de iDRAC durante la autoprueba de encendido (POST). Seleccione la consola "Dell CMC" en la interfaz OSCAR para iniciar sesión en CMC a través de una conexión en serie local. Los comandos de RACADM de CMC se pueden enviar desde esta conexión.

Para obtener más información sobre los comandos de RACADM de CMC, consulte *Guía de la CLI de RACADM de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>.

Para obtener más información sobre los comandos de RACADM de iDRAC, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

- **Mediante el uso del RACADM local**

Utilice el comando: `racadm getsysinfo`. Por ejemplo:

```
$ racadm getniccfg -m server-1
DHCP Enabled = 1
IP Address    = 192.168.0.1
Subnet Mask   = 255.255.255.0
Gateway       = 192.168.0.1
```

- **Mediante el uso de LCD:**

En el menú principal, resalte el servidor y presione el botón de comprobación. Seleccione el servidor necesario y presione el botón de comprobación.

¿Cómo se busca una dirección IP de iDRAC para un servidor blade?

NOTA: La opción de la interfaz web de OME Modular se puede aplicar solamente a las plataformas MX.

- **Mediante el uso de la interfaz web de OME-Modular:**

Vaya a **Dispositivos > Procesamiento**. Seleccione el sled de la computadora y la IP de iDRAC se muestra como **IP de administración**.

- **Utilización de la aplicación OMM:** consulte *Guía del usuario de Dell OpenManage Mobile* disponible en <https://www.dell.com/openmanagemanuals>
- **Mediante una conexión en serie**
- **Mediante la pantalla LCD:** en el menú principal, resalte el servidor y presione el botón de comprobación. Seleccione el servidor necesario y presione el botón de comprobación.

¿Cómo se busca una dirección IP de CMC relacionada con un servidor Blade?

NOTA: No es válido para las plataformas MX.

- **Desde la interfaz web de iDRAC:**

Vaya a **Configuración de iDRAC > CMC**. Se mostrará la página **Resumen de CMC** con la dirección IP de CMC.

- **Desde la consola virtual:**

Seleccione la consola "Dell CMC" en la interfaz OSCAR para iniciar sesión en CMC a través de una conexión en serie local. Los comandos de RACADM de CMC se pueden enviar desde esta conexión.

```
$ racadm getniccfg -m chassis
NIC Enabled          = 1
DHCP Enabled        = 1
Static IP Address    = 192.168.0.120
Static Subnet Mask   = 255.255.255.0
Static Gateway       = 192.168.0.1
Current IP Address   = 10.35.155.151
Current Subnet Mask  = 255.255.255.0
Current Gateway      = 10.35.155.1
Speed                = Autonegotiate
Duplex               = Autonegotiate
```

NOTA: También puede hacer esto mediante RACADM remota.

Para obtener más información sobre los comandos de RACADM de CMC, consulte *Guía de la CLI de RACADM de la controladora de administración del chasis* disponible en <https://www.dell.com/cmmanuals>.

Para obtener más información sobre los comandos de RACADM de iDRAC, consulte *Guía de la CLI de RACADM de Integrated Dell Remote Access Controller* disponible en <https://www.dell.com/idracmanuals>.

¿Cómo encontrar la dirección IP de OME Modular?

NOTA: Es válido solamente para las plataformas MX.

- **Desde la interfaz web de iDRAC:**

Vaya a **Configuración de iDRAC > Módulo de administración**. Se mostrará la página **Módulo de administración** con la dirección IP de OME Modular.

¿Cómo se busca una dirección IP de iDRAC para un servidor tipo bastidor o torre?

- **Desde el RACADM local:**

Utilice el comando `racadm getsysinfo`.

- **Desde el LCD:**

En el servidor físico, utilice los botones de navegación del panel LCD para ver la dirección IP de iDRAC. Vaya a **Vista de configuración > Ver > IP de iDRAC > IPv4 o IPv6 > IP**.

- **Desde OpenManage Server Administrator:**

En la interfaz web de Server Administrator, vaya a **Gabinete modular > Módulo de sistema/servidor > Chasis del sistema principal/sistema principal > Acceso remoto**.

La conexión de red de iDRAC no funciona.

Servidores Blade:

- Asegúrese de que el cable de LAN esté conectado al CMC. (no para las plataformas MX)
- Asegúrese de que esté activada en el sistema la configuración de NIC, la de IPv4 o IPv6, y que además esté activada la modalidad estática o DHCP.

Servidores tipo bastidor y torre:

- En el modo compartido, asegúrese de que el cable de LAN esté conectado al puerto NIC donde aparezca el símbolo de llave inglesa.
- En el modo dedicado, asegúrese de que el cable de LAN esté conectado al puerto LAN de iDRAC.
- Asegúrese de que estén activados en el sistema los ajustes de NIC, los de IPv4 e IPv6, y que además esté activada la modalidad estática o DHCP para su red.

No se puede acceder a la iDRAC desde la LOM compartida

Es posible que la iDRAC esté inaccesible si hay errores irreversibles en el sistema operativo host, como un error de BSOD en Windows. Para acceder a la iDRAC, reinicie el host para recuperar la conexión.

La LOM compartida no funciona después de activar el protocolo de control de agregación de vínculos (LACP).

Se debe cargar el controlador del sistema operativo host para el adaptador de red antes de activar LACP. Sin embargo, si se utiliza una configuración de LACP pasiva, la LOM compartida puede estar en funcionamiento antes de que se cargue el controlador del sistema operativo host. Consulte la documentación del switch para la configuración de LACP.

NOTA: No se puede acceder a la IP de LOM compartida en el estado previo al arranque cuando el switch está configurado con LACP.

El servidor Blade se ha insertado en el chasis y se ha presionado el interruptor de corriente, pero el servidor no se encendió.

- La iDRAC requiere hasta dos minutos para inicializar antes de que el servidor pueda encenderse.
- Compruebe el presupuesto de alimentación de CMC y OME Modular (solo para las plataformas MX). Es posible que se haya superado el presupuesto de alimentación del chasis.

¿Cómo se recuperan un nombre de usuario y una contraseña administrativos de iDRAC?

Debe restaurar iDRAC a sus valores predeterminados. Para obtener más información, consulte [Restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica](#).

¿Cómo se cambia el nombre de la ranura para el sistema en un chasis?

NOTA: No es válido para las plataformas MX.

1. Inicie sesión en la interfaz web de CMC y vaya a **Chasis > Servidores > Configuración**.
2. Introduzca el nuevo nombre para la ranura en la fila del servidor y haga clic en **Aplicar**.

iDRAC en el servidor blade no responde durante el inicio.

Extraiga y vuelva a insertar el servidor.

Compruebe la interfaz web de CMC (no para plataformas MX) y OME Modular (válido para las plataformas MX) para ver si la iDRAC se muestra como un componente actualizable. Si es así, siga las instrucciones en [Actualización del firmware mediante la interfaz web de la CMC](#) para actualizar el firmware.

NOTA: La función de actualización no es válida para las plataformas MX.

Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.

Cuando se intenta iniciar el servidor administrado, el indicador de alimentación es de color verde, pero no hay POST ni video.

Esto sucede debido a cualquiera de las condiciones siguientes:

- La memoria no está instalada o no se puede acceder a ella.
- La CPU no está instalada o no se puede acceder a ella.


- Falta la tarjeta vertical de video o esta no está conectada correctamente.

Asimismo, consulte los mensajes de error del registro de iDRAC mediante la interfaz web de iDRAC o desde el panel LCD del servidor.

No se puede iniciar sesión en la interfaz web de la iDRAC con el navegador Firefox en Linux ni Ubuntu. No se puede ingresar la contraseña.

Para resolver este problema, reinstale o actualice el explorador Firefox.

No se puede acceder a la iDRAC a través de la NIC de USB en SLES y Ubuntu

 **NOTA:** En SLES, establezca la interfaz de la iDRAC en DHCP.

En Ubuntu, utilice la utilidad Netplan para configurar la interfaz de la iDRAC en el modo DHCP. Realice lo siguiente para configurar el DHCP:

1. Utilice `/etc/netplan/01-netcfg.yaml`.
2. Especifique Sí para el DHCP de la iDRAC.
3. Aplique la configuración.

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eno1:
      dhcp4: yes
      idrac:
        dhcp4: yes
```

"/etc/netplan/01-netcfg.yaml" 10L, 221C

Ilustración 5. Cómo configurar la interfaz de la iDRAC en el modo DHCP en Ubuntu

El modelo, el fabricante y otras propiedades no aparecen en la lista de adaptadores de red integrados en Redfish

No se mostrarán los detalles FRU de los dispositivos integrados. No habrá objetos FRU para los dispositivos integrados en la placa base. Por lo tanto, la propiedad dependiente no estará ahí.

El atributo TotalCacheSizeMiB muestra un valor incorrecto para el adaptador PERC H755

En Redfish, la terminología se define mediante el Código Unificado de Unidades de Medida (UCUM, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en el modelo de memoria, la propiedad **CapacityMiB** se anota con unidades de medida, establecido en "MiB", que es la notación de UCUM para mebibytes (bytes x 1 048 576). Es posible que vea la diferencia en el tamaño de la caché, ya que se muestra en MiB.

NOTA: Un mebibyte equivale a 1,048576 MB.

La secuencia de registros de LCL difiere de los registros del SO

El LCL obtiene registros/eventos de diferentes fuentes en la iDRAC, y estos registros también pueden ser del ISM y el BIOS. Como las fuentes son diferentes, puede darse el caso de que la secuencia de los registros del LCL sea diferente (iDRAC) de los registros del SO (host).

Situaciones de uso

En esta sección se proporciona información que ayuda a navegar por secciones específicas del manual con el fin de utilizar escenarios prácticos típicos.

Temas:

- Solución de problemas de un Managed System inaccesible
- Obtención de la información del sistema y evaluación de la condición del sistema
- Establecimiento de alertas y configuración de alertas por correo electrónico
- Visualización y exportación del registro de eventos del sistema y el registro de Lifecycle
- Interfaces para actualizar el firmware de iDRAC
- Realización de un apagado ordenado
- Creación de una nueva cuenta de usuario de administrador
- Inicio de la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB
- Instalación del sistema operativo básico conectado a los medios virtuales y los recursos compartidos de archivos remotos
- Administración de la densidad de bastidor
- Instalación de una nueva licencia electrónica
- Aplicación de ajustes de configuración de la identidad de E/S para varias tarjetas de red en un arranque individual del sistema host

Solución de problemas de un Managed System inaccesible

Tras recibir alertas de OpenManage Essentials, Dell Management Console o un recopilador de capturas locales, cinco servidores de un centro de datos no están accesibles debido a problemas como, por ejemplo, bloqueo del sistema operativo o el servidor. Se necesita identificar la causa para la solución de problemas y poner el servidor en servicio mediante iDRAC.

Antes de realizar la solución de problemas de un servidor inaccesible, asegúrese de que se cumplan los siguientes prerequisites:

- Activación de la última pantalla de último bloqueo
- Activación de las alertas en iDRAC

Para identificar la causa, compruebe lo siguiente en la interfaz web de iDRAC y restablezca la conexión al sistema:

NOTA: Si no puede acceder a la interfaz web de iDRAC, vaya al servidor, acceda al panel LCD, escriba la dirección IP o el nombre de host y luego realice las siguientes operaciones mediante la interfaz web del iDRAC desde su estación de administración:

- Estado del LED del servidor: parpadea en color ámbar o permanece sólido en ámbar.
- Estado del LCD del panel anterior o mensaje de error: color ámbar del LCD o mensaje de error.
- La imagen del sistema operativo se muestra en la consola virtual. Si puede ver la imagen, restablezca el sistema (inicio flexible) y vuelva a iniciar sesión. Si puede iniciar sesión, el problema está solucionado.
- Pantalla de último bloqueo.
- Video de captura de inicio.
- Video de captura de error.
- Estado de condición del sistema: iconos x rojos para los componentes del sistema con error.
- Estado de la matriz de almacenamiento: matriz posiblemente fuera de línea o con error.
- Registro de Lifecycle para sucesos críticos relacionados con el hardware y el firmware del sistema y las entradas del registro grabadas en el momento del error del sistema.
- Genere un informe de asistencia técnica y vea los datos recopilados.
- Utilizar funciones de supervisión proporcionadas por el módulo de servicio de iDRAC

Obtención de la información del sistema y evaluación de la condición del sistema

Para obtener la información del sistema y evaluación de la condición del sistema:

- En la interfaz web de la iDRAC, vaya a **Overview (Descripción general) > Summary (Resumen)** para ver la información del sistema y acceder a los distintos vínculos de esta página y evaluar el estado del sistema. Por ejemplo, puede comprobar la condición del ventilador del chasis.
- También puede configurar el LED de localización del chasis y, en función del color, evaluar la condición del sistema.
- Si el módulo de servicio del iDRAC está instalado, se muestra la información del host del sistema operativo.

Establecimiento de alertas y configuración de alertas por correo electrónico

Para establecer alertas y configurar alertas por correo electrónico:

1. Active las alertas.
2. Configure la alerta por correo electrónico y compruebe los puertos.
3. Realice un reinicio, un apagado o un ciclo de encendido del sistema administrado.
4. Envíe una alerta de prueba.

Visualización y exportación del registro de eventos del sistema y el registro de Lifecycle

Para ver y exportar el registro de Lifecycle y el registro de sucesos del sistema (SEL):

1. En la interfaz web de iDRAC, vaya a **Maintenance (Mantenimiento) > System Event Logs (Registros de eventos del sistema)** para ver el SEL y a **Lifecycle Log (Registro de Lifecycle)** para ver el registro de Lifecycle.

 **NOTA:** El SEL también se registra en el registro de Lifecycle. Use las opciones de filtrado para ver el SEL.

2. Exporte el SEL o el registro de Lifecycle en el formato XML a una ubicación externa (estación de administración, USB, recurso compartido de red, etc.). Como alternativa, puede activar el registro de sistema remoto, de modo que los registros que se escriban en el registro de Lifecycle también se escriban simultáneamente en los servidores remotos configurados.
3. Si está utilizando el módulo de servicio del iDRAC, exporte el registro de Lifecycle al registro del sistema operativo.

Interfaces para actualizar el firmware de iDRAC

Utilice las interfaces siguientes para actualizar el firmware de iDRAC:

- Interfaz web del iDRAC
- Interfaz de programación de aplicaciones de Redfish
- RACADM CLI (iDRAC_) y CMC (no se aplica a las plataformas MX)
- Dell Update Package (DUP)
- Interfaz web CMC (no se aplica a las plataformas MX) OME Modular (solo se aplica a las plataformas MX)
- Lifecycle Controller–Remote Services
- Lifecycle Controller
- Dell Remote Access Configuration Tool (DRACT)


Realización de un apagado ordenado

Un apagado ordenado se produce cuando una función de software apaga un servidor y se permite que el sistema operativo (SO) realice sus tareas de apagado seguro de los procesos. Durante este proceso, también apaga las ranuras PCIe y, debido a esto, los adaptadores de las ranuras PCIe no responden a los comandos de control de NC-SI.

Dado que los comandos no responden, el módulo NIC-CEM trata a los adaptadores como sin capacidad de respuesta y registra los registros de Lifecycle Controller (LCLOG) de HWC8607 para indicar que se perdió la comunicación con los adaptadores.

Para realizar un apagado ordenado, en la interfaz web de iDRAC, vaya a una de las siguientes ubicaciones:

- En **Panel**, seleccione **Apagado ordenado** y haga clic en **Aplicar**.

 **NOTA:** Una vez que la solicitud se envía al host, este debe atenderla y ejecutarla. Que el apagado ordenado se realice de manera correcta depende del estado del host.

Para obtener más información, consulte la *Ayuda en línea de iDRAC*.

Creación de una nueva cuenta de usuario de administrador

Puede modificar la cuenta de usuario de administrador local predeterminada o crear una cuenta de usuario de administrador nueva. Para modificar la cuenta local, consulte [Modificación de la configuración de la cuenta de administrador local](#).

Para crear una cuenta de usuario de administrador nueva, consulte las secciones siguientes:

- [Configuración de usuarios locales](#)
- [Configuración de usuarios de Active Directory](#)
- [Configuración de los usuarios LDAP genéricos](#)

Inicio de la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB

Para iniciar la consola remota de servidores y montaje de una unidad USB:

1. Conecte una unidad flash USB (con la imagen necesaria) a una estación de administración.
2. Utilice el siguiente método para iniciar la consola virtual a través de la interfaz web de iDRAC:
 - Vaya a **Dashboard (Tablero)** > **Virtual Console (Consola virtual)** y haga clic en **Launch Virtual Console (Iniciar consola virtual)**.

Se muestra el **Vista previa de consola virtual**.

3. En el menú **File (Archivo)**, haga clic en **Virtual Media (Medios virtuales)** > **Launch Virtual Media (Iniciar medios virtuales)**.
4. Haga clic en **Agregar imagen** y seleccione la imagen situada en la unidad flash USB. La imagen se agrega a la lista de unidades disponibles.
5. Seleccione la unidad para asignarla. La imagen de la unidad flash USB se asignará al sistema administrado.

Instalación del sistema operativo básico conectado a los medios virtuales y los recursos compartidos de archivos remotos

Consulte la sección [Implementación del sistema operativo mediante un recurso compartido de archivos remotos](#).

Administración de la densidad de bastidor

Antes de instalar servidores adicionales en un estante, debe determinar la capacidad restante en el estante.

Para evaluar la capacidad de un bastidor con el fin de agregar servidores adicionales:

1. Consulte los datos de consumo de alimentación actuales y los históricos de los servidores.
2. Según los datos, la infraestructura de alimentación y las limitaciones del sistema de refrigeración, active la política de límites de alimentación y establezca los valores de los límites.

i **NOTA:** Es recomendable establecer una limitación cercana al pico y luego utilizar ese nivel de limitación para determinar cuánta capacidad queda en el bastidor para la adición de servidores adicionales.

Instalación de una nueva licencia electrónica

Para obtener más información, consulte [Operaciones de licencia](#).

Aplicación de ajustes de configuración de la identidad de E/S para varias tarjetas de red en un arranque individual del sistema host

Si tiene varias tarjetas de red en un servidor que es parte de un entorno de red de área de almacenamiento (SAN) y desea aplicar distintas direcciones virtuales y valores de configuración de iniciador y destino para dichas tarjetas, utilice la función Optimización de la identidad de E/S para reducir el tiempo de configuración de los valores. Para hacerlo:

1. Asegúrese de que el BIOS, el iDRAC y las tarjetas de red están actualizadas a la versión de firmware más reciente.
2. Active la Optimización de la identidad de E/S.
3. Exportar el archivo del perfil de configuración del servidor (SCP) de iDRAC.
4. Edite la configuración de optimización de la identidad de E/S en el archivo de SCP.
5. Importe el archivo de SCP a iDRAC.