




Philips Genuine
replacement filter
Náhradní NanoProtect filtr
s aktivním uhlíkem

Životnost až 12 měsíců
Filtruje plyny a pachy

FY3432/10

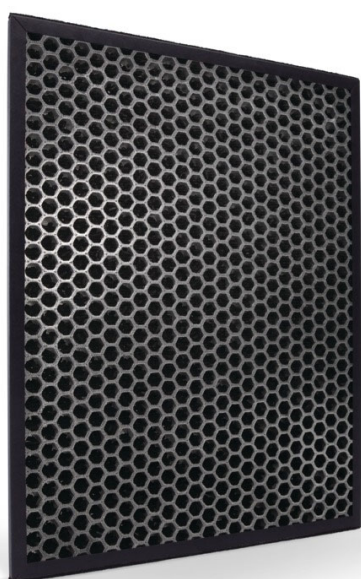

Výkonná ochrana pro nejlepší výkon

Originální filtr Philips, který dokonale padne

Filtr s aktivním uhlím Philips účinně zachycuje zápach a vdechovatelné nebezpečné plyny, jako jsou VOC, ozon a formaldehyd, ze vzduchu ve vaší domácnosti, aby byl čistý a bezpečný.

Originální filtr Philips

- Dokonale padne, neustále podává vysoký výkon

Navrženo pro vás

- Sledujte inteligentní indikátor stavu filtru na zařízení
- Připojte se k zařízení a sledujte jej prostřednictvím aplikace

Vynikající výkon

- Filtr s aktivním uhlím Philips odstraňuje plyny a nepříjemné pachy.

Vynikající výkon

- Filtry Philips zajistí dokonalé fungování vašeho zařízení


Dlouhodobý výkon

- Až 12 měsíců používání

PHILIPS


Přednosti

Originální filtrační sáčky od společnosti Philips

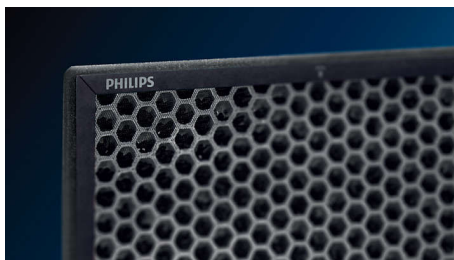

Originální filtr Philips byl navržen společně se samotným zařízením tak, aby dokonale padnul, což zaručuje neustále hladký provoz zařízení.

Odstraňuje plyny a pachy

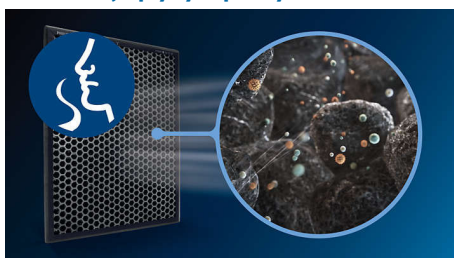

Filtr s aktivním uhlím se šestihrannou strukturou je navržen tak, aby účinně odstranil nebezpečné plyny, včetně ozonu a škodlivých těkavých organických sloučenin ze vzduchu. Renovace domácnosti, vaření a další aktivity uvolňují tyto škodlivé plyny, které aktivní uhlík účinně absorbuje, takže můžete dýchat čistý a zdravý vzduch.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout



Vzduchové filtry Philips procházejí před uvedením na trh sadou povinných a přísných kontrolních testů. Jsou podrobeny náročným zkouškám životnosti a odolnosti pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Naše filtry jsou navrženy tak, aby


poskytovaly nejlepší výkon vaší čističky Philips až do posledního dne životnosti filtru.

Dlouhodobý výkon



Filtr s aktivním uhlím Philips poskytuje konzistentní ochranu a zaručuje optimální filtraci po dobu až jednoho roku. (1)

Bezproblémová údržba

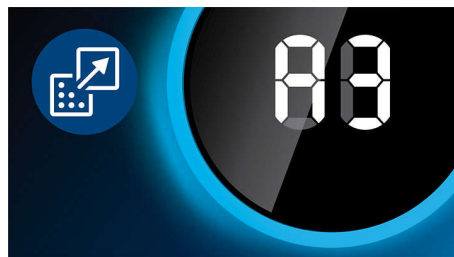

Zařízení Philips vás upozorní, když je třeba vyčistit předfiltr a vyměnit filtr. Trvá to méně než minuta. Údržba zařízení je snadná a zároveň je zajištěno, že si vždy budete moci užít čistý a zdravý vzduch.

Sledujte životnost filtru pomocí



Pomocí aplikace CleanHome+ můžete kdykoliv a kdekoliv sledovat životnost a stav filtru (2). Získejte upozornění, když nastane čas na výměnu filtru, a jednoduše si náhradní filtr objednejte přímo prostřednictvím aplikace (3).

Specifikace

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení (D x Š x V): 21*292*380 mm
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 10*276*362 mm
- Hmotnost výrobku: 0,468 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,25 kg

Design a provedení

- Barva(y): Černá

Výměna

- Pro čističky vzduchu Philips: AC4550, AC4558, AC3259

Výkon

- Filtry vyjmuté: Plyn a pachy

Údržba

- Omývání pod vodou: Ne
- Čištění kartáčkem: Ne
- Čištění pomocí chemických produktů: Ne



Datum vydání 2022-02-20

Verze: 11.11.1

EAN: 08 71010 37713 26

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* (1) Doporučená životnost je vypočtena na základě průměrné doby používání uživateli přístrojů Philips a údajů o úrovni znečištění ovzduší ve městě WHO. Skutečná životnost je ovlivněna prostředím a frekvencí použití.
* (2) Platí pouze pro vybrané modely s připojením.
* (3) Platí pouze v zemích, kde je k dispozici obchod Philips.
* (4) Materiál filtru NanoProtect HEPA poskytuje nižší odolnost proti proudění vzduchu než materiál z filtru HEPA H13, což umožňuje čističce vzduchu Philips s technologií NanoProtect poskytovat vyšší rychlost dodávky čistého vzduchu (CADR) než s ekvivalentním certifikovaným filtrem HEPA H13.
* (5) Ze vzduchu procházejícího filtrem. Testováno s aerosolem NaCl metodou IUTA podle normy DIN 71460-1.
* (6) Závislé na filtru používaném s čističkou Philips AC1711 nebo 1715.
* (7) Test míry mikrobiální redukce byl proveden společností Airmid Health group Ltd. Testování probíhalo v testovací komoře o velikosti 28,5 m³, která byla kontaminována polétavým virem chřipky A (H1N1).
* (8) Test míry mikrobiální redukce byl proveden v externí laboratoři, ve zkušební komoře kontaminované polétavými aerosoly koronaviru (IBV) s filtrem HEPA NanoProtect Philips.